

Manual de Projeto

Unidades Terminais V4+ / V5X



Manual de Projeto

Unidades Terminais V4+ / V5X

Aplicação com Unidades Centrais:

MDV4+

MDV4+S

MDV4+W

MDV4+Mini

MDV4+R

V5X

APRESENTAÇÃO

O material a seguir refere-se aos sistemas Midea V4+/V5X, caracterizado como um sistema de ar condicionado central, formado por uma ou mais unidades centrais (no máximo 4 por sistema sendo uma mestre e as demais auxiliares) e diversas unidades terminais (dutos de pequenas dimensões “built-in”; dutos de grandes dimensões; piso-teto; hi-wall; cassete e renovadores de ar).

Os sistemas Midea V4+/V5X são sistemas de expansão direta com condensação a ar do tipo quente-ou-frio (heat pump), disponível em unidades centrais individuais de 8 a 22HP (22.000 a 53.000 frigorias por hora) ou de 24 a 88HP (58.000 a 212.000 frigorias por hora) quando combinadas. Disponível nas tensões 220V e 380V, ambos 60Hz.

As linhas Midea V4+/V5X apresentam 13 tipos de unidades terminais derivando-se em mais de 100 modelos, considerando suas capacidades. Um único sistema pode admitir 64 unidades, conectadas entre si por tubulações e ramificações de fluido refrigerante isoladas termicamente e fornecidas pela Midea.

Uma ou mais unidades terminais podem atender um ou mais ambientes, que podem tanto compreender um cômodo específico como uma zona específica dentro de um cômodo maior. Todas são dotadas de válvula de expansão eletrônica, e controladas pelas unidades centrais, que variando a rotação de seus compressores gerenciam a demanda de fluido refrigerante, controlando assim a temperatura em cada ambiente ou zona, garantindo conforto ao usuário e menor consumo de energia. A capacidade de unidades terminais pode variar em relação às unidades centrais de um mesmo sistema em até 130%.

Devido às suas características de compressores com velocidade variável, sistema de retorno e separação de óleo lubrificante e acumuladores de sucção, é possível empregar até 1.000m de comprimento de tubulações e alcançar longas distâncias e desníveis entre a unidade central e as demais unidades terminais. Estas características também permitem que a montagem do sistema seja modular, e sua implementação possa ser feita em fases, até mesmo com o sistema em funcionamento, respeitando os limites impostos pelo fabricante.

A comunicação entre as unidades terminais é feita através de linguagem exclusiva da Midea e o sistema é controlado através de algoritmos P.I. (Proporcional Integral). Para o gerenciamento de todos os sensores, transdutores, válvulas e circuitos de um ou mais sistemas, a Midea disponibiliza um software de gerenciamento a ser instalado no local (IHM), ou em estação computacional remota (rede ou nuvem), com capacidade para conexão de até 1.024 unidades terminais, independentemente do número de sistemas. Este software permite a extração de relatórios de uso de cada unidade e também o rateio proporcional do consumo de energia, e também permite a integração com sistemas de automação predial (iluminação, detecção e combate a incêndios, gerenciamento de elevadores, etc) através dos protocolos de comunicação BACNET™, MOD-BUS™, LONWORKS™ e KNX™.

Todas essas características qualificam os sistemas Midea V4+/V5X como uma solução de ar condicionado central, atendendo às mais variadas demandas, como grandes prédios comerciais, museus, shopping, escolas, estádios, hospitais, podendo ser aplicado em ambientes assistenciais de saúde (NBR 7256) e empregados para tratamento de ar (NBR 16401) graças a compatibilidade com sistemas de filtragem.

Índice

CASSETTE UMA VIA

1. Características	8
2. Especificações	9
3. Dimensões	11
4. Espaço de Serviço	13
5. Esquema de Tubulação	14
6. Esquema Elétrico	15
7. Tabelas de Capacidades	18
8. Características Elétricas	24
9. Níveis de Ruído.....	25
10. Acessórios.....	27

CASSETTE QUATRO VIAS AC

1. Características	28
2. Especificações	30
3. Dimensões	33
4. Espaço de Serviço	34
5. Esquema de Tubulação	35
6. Esquema Elétrico	36
7. Tabelas de Capacidades	37
8. Características Elétricas	43
9. Níveis de Ruído.....	43
10. Acessórios.....	45

CASSETTE QUATRO VIAS COMPACTO AC

1. Características	46
2. Especificações	47
3. Dimensões	49
4. Espaço de Serviço	49
5. Esquema de Tubulação	50
6. Esquema Elétrico	51
7. Tabelas de Capacidades	52
8. Características Elétricas	54
9. Níveis de Ruído.....	54
10. Acessórios.....	55

CASSETTE DUAS VIAS

1. Características	56
2. Especificações	57
3. Dimensões	59
4. Espaço de Serviço	60
5. Esquema de Tubulação	60
6. Esquema Elétrico	61
7. Tabelas de Capacidades	62
8. Características Elétricas	66
9. Níveis de Ruído.....	66
10. Acessórios.....	67

CASSETTE COMPACTO DC

1. Características	68
2. Especificações	70
3. Dimensões	72
4. Espaço de Serviço	73
5. Esquema de Tubulação	74
6. Esquema Elétrico	75
7. Tabelas de Capacidades	77
8. Características Elétricas	81
9. Níveis de Ruído.....	81
10. Acessórios.....	83

CASSETTE QUATRO VIAS COM MOTOR DC

1. Características	84
2. Especificações	86
3. Dimensões	89
4. Espaço de Serviço	90
5. Esquema de Tubulação	92
6. Esquema Elétrico	93
7. Tabelas de capacidades	96
8. Características Elétricas	106
9. Níveis de Ruído.....	107
10. Acessórios.....	109

DUTADO STANDARD

1. Características	111
2. Especificações	113
3. Dimensões	116
4. Espaço de Serviço	118
5. Diagrama de Tubulação.....	119
6. Esquema Elétrico	120
7. Curvas de Performance do ventilador.....	121
8. Tabelas de Capacidade.....	128
9. Características Elétricas	134
10. Níveis de Ruído.....	134
11. Acessórios	138

DUTADO DE ALTA PRESSÃO

1. Características	139
2. Especificações	141
3. Dimensões	143
4. Espaço de Serviço	146
5. Esquemas de Tubulação.....	147
6. Esquemas elétricos.....	148
7. Curvas de Performance do Ventilador	150
8. Tabelas de Capacidades	151
9. Características Elétricas	155
10. Níveis de Ruído.....	155
11. Acessórios	157

HI WALL M10

1. Características	158
2. Especificações	159
3. Dimensões	161
4. Esquemas de Tubulação.....	162
5. Esquemas elétricos.....	163
6. Tabelas de Capacidades.....	167
7. Características Elétricas	176
8. Níveis de Ruído.....	176
9. Acessórios.....	178

DUTADO DE ALTA PRESSÃO E CAPACIDADE

1. Características	179
2. Especificações	181
3. Dimensões	185
4. Espaço de Serviço	192
5. Esquema de Tubulação	193
6. Esquema Elétrico	194
7. Curvas de Performance do Ventilador	198
8. Tabelas de Capacidades.....	200
9. Características Elétricas	208
10. Níveis de Ruído.....	208
11. Acessórios.....	210

PISO TETO DC

1. Características	211
2. Especificações	212
3. Dimensões	214
4. Espaço de Serviço	215
5. Esquema de Tubulação	216
6. Esquema Elétrico	217
7. Tabelas de Capacidades.....	220
8. Características Elétricas	228
9. Níveis de Ruído.....	228
10. Acessórios.....	230

PROCESSAMENTO AR EXTERNO DC

1. Características	231
2. Especificações	233
3. Dimensões	235
4. Espaço de Serviço	236
5. Esquema de Tubulação	237
6. Esquema Elétrico	238
7. Tabelas de Capacidades.....	240
8. Características Elétricas	243
9. Performance dos Ventiladores	243
10. Níveis de Ruído.....	244
11. Acessórios.....	246

PISO-TETO AC

1. Características	247
2. Especificações	248
3. Dimensões	250
4. Espaço de Serviço	253
5. Esquema de Tubulação	254
6. Esquema Elétrico	255
7. Tabelas de Capacidades	256
8. Características Elétricas	262
9. Níveis de Ruído	262
10. Acessórios	263

PROCESSAMENTO DE AR EXTERNO AC

1. Características	264
2. Especificações	265
3. Dimensões	267
4. Espaço de Serviço	269
5. Esquema de Tubulação	269
6. Esquema Elétrico	270
7. Tabelas de Capacidades	272
8. Curvas de Performance do Ventilador	275
9. Características Elétricas	275
10. Níveis de Ruído	276
11. Acessórios	276

RECUPERADOR DE CALOR

1. Nomenclatura	277
2. Line Up de Produtos	277
3. Aparência Externa	277
4. Características	277
5. Especificações	278
6. Dimensões	279
7. Espaços de Manutenção	281
8. Esquemas Elétricos	281
9. Características Elétricas	282
10. Limites das Condições Operacionais	282
11. Vista Explodida	283
12. Gráfico de Vazão x Pressão	285
13. Instalação	289
14. Fiação	291
15. Diagnóstico de Falhas (Troubleshooting)	293
16. Manutenção	294
17. Controlador	295
18. Acessórios	298
Anexo 1 - Características do Sensor de Temperatura	298


CASSETE UMA VIA

1. Características


- O novo painel possui função de display digital, com funções de temperatura, mensagens de alerta e parâmetros de funcionamento.




- Corpo principal ultra fino, compacto que requer pouco espaço de forro para instalação. Para Capacidades de 7000 até 12300Btu/h (Modelos 2,2 a 3,6kW), necessário apenas 153mm de espaço de forro para instalação. Para as capacidades de 15400 até 24200 Btu/h (Modelos 4.5~7.1kW) é necessário apenas 189mm para instalação.

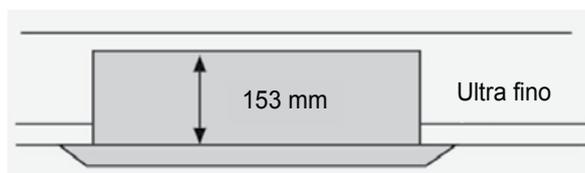

- A válvula de expansão eletrônica (EXV) e a bomba de dreno são instaladas internamente ao equipamento, proporcionando menor custo e tempo de instalação.
- Grande vazão de ar para aplicação em pé direito alto. Altura de instalação pode atingir até 3.2m para unidades na faixa de 7000 até 12300Btu/h (Modelos 2.2~3.6kW) e 4.0m para unidades de 15400 até 24200 Btu/h (Modelos 4.5~7.1kW), garantindo conforto em grandes espaços.
- Projeto com nova aleta e motor permite um alcance maior do fluxo de ar.

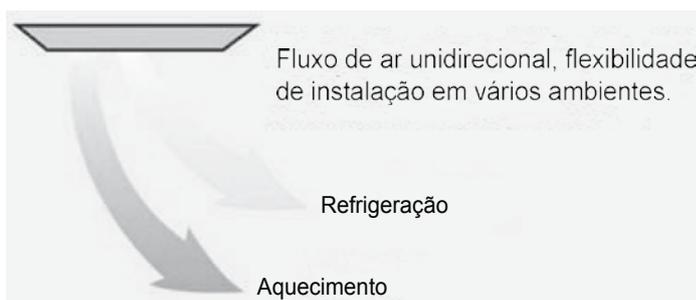

- Bomba de dreno embutida, permite desnível de até 750 mm.



- O novo design na estrutura da unidade previne a formação de condensação na saída de ar.
- Reinício automático, depois que a energia for restaurada na unidade terminal após 3 minutos ela voltará a operar no estado em que estava antes da queda de energia.
- Saída de sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos.
- Entrada ON/OFF (contato seco, sem tensão) para intertravamento com dispositivo externos como, por exemplo, chave de cartão de hotel.

2. Especificações

Modelo			MDV-D22Q1/VN1-DA	MDV-D28Q1/VN1-DA	MDV-D36Q1/VN1-DA
Alimentação			208-230V – 1 - 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	2.2	2.8	3.6
		Btu/h	7500	9600	12300
	Consumo	W	41	41	41
	Corrente	A	0.24	0.25	0.25
Aquecimento	Capacidade	kW	2.6	3.2	4
		Btu/h	8900	10900	13600
	Consumo	W	41	41	41
	Corrente	A	0.24	0.25	0.25
Motor ventilador	Modelo		RPS12B		
	Tipo		AC		
	Entrada (H/M/L)	W	29.5/26.7/25.0	31.0/27.2/25.3	31.0/27.2/25.3
	Capacitor	µF	0.8µF/450V	1.0µF/450V	1.0µF/450V
	Velocidade (A/M/B)	RPM	1180/955/710	1270/1050/790	1270/1050/790
	Serpentina	Número de filas		2	2
Passo do Tubo(a) × Passo da fila(b)		mm	21×13.37	21×13.37	21×13.37
Espaçamento aleta		mm	1.5	1.5	1.5
Aleta tipo		Alumínio hidrófilo			
Diâmetro externo do tubo e tipo		in.(mm)	9/32(Φ7) Tubo com ranhuras internas		
Dimensão (LxAxP)		mm	760×252.4×26.74		
Número de circuitos		2	3	3	
Vazão (A/M/B)	m ³ /h		523/404/275	573/456/315	573/456/315
	CFM		308/238/162	337/268/185	337/268/185
Pressão sonora (H/M/L)		dB(A)	38/34/30	39/37/34	40/38/34
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	1054×153×425		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	1155×245×490		
	Peso Liq/Bruto	kg	12.5/16	13/16.5	13/16.5
Painel	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	1180×25×465		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	1232×107×517		
	Peso Liq/Bruto	kg	3.5/5.2		
Fluido Refrigerante			R-410A		
Válvula de Expansão		Tipo	EXV		
Pressão de Projeto(A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de tubulação	Água	in.(mm)	1/4(Φ6.35)		
	Gás	in.(mm)	1/2(Φ12.7)		
	Dreno	in.(mm)	OD 63/64 (Φ25)		
Controle			Controle remoto sem fio - RM12A/BGEF		

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco), 19°C (Bulbo úmido), Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco), Tubulação de fluido refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco), Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido), Tubulação de fluido refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal).

Modelo			MDV-D45Q1/VN1-DA	MDV-D56Q1/VN1-DA	MDV-D71Q1/VN1-DA
Alimentação			208-230V – 1 - 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	4.5	5.6	7.1
		Btu/h	15400	19100	24200
	Consumo	W	54	60	75
	Corrente	A	0.27	0.32	0.36
Aquecimento	Capacidade	kW	5	6.3	8
		Btu/h	17100	21500	27300
	Consumo	W	44	50	65
	Corrente	A	0.27	0.32	0.36
Motor ventilador	Modelo		YDK38-4	YDK38-4	YDK43-4
	Tipo		AC		
	Entrada (H/M/L)	W	43.6/36.0/26.8	48.2/40.0/29.8	72.8/46.0/31.8
	Capacitor	µF	2µF/450V	3µF/450V	3µF/450V
	Velocidade (A/M/B)	RPM	930/830/700	1050/930/800	1120/960/780
Serpentina	Número de filas		2	2	2
	Passo do Tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	21×13.37	21×13.37	21×13.37
	Espaçamento aleta	mm	1.5	1.5	1.5
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in.(mm)	9/32(Φ7) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensão (LxAxP)	mm	955×231×26.74	955×231×26.74	955×336×26.74
	Número de circuitos		3	3	5
Vazão (A/M/B)	m ³ /h		693/600/476	792/688/549	933/749/592
	CFM		408/353/280	466/405/323	549/441/349
Pressão sonora (H/M/L)		dB(A)	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	1275×189×450		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	1370×295×505		
	Peso Liq/Bruto	kg	18.5/22.8	18.8/23.1	19.5/23.8
Painel	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	1350×25×505		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	1410×95×560		
	Peso Liq/Bruto	kg	4/5.4		
Fluido Refrigerante			R-410A		
Válvula de Expansão		Tipo	EXV		
Pressão de Projeto(A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de tubulação	Água	in.(mm)	1/4(Φ6.35)	3/8(Φ9.53)	3/8(Φ9.53)
	Gás	in.(mm)	1/2(Φ12.7)	5/8(Φ15.9)	5/8(Φ15.9)
	Dreno	in.(mm)	OD 63/64 (Φ25)		
Controle			Controle remoto sem fio - RM12A/BGEF		


Notas:

1. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco), 19°C (Bulbo úmido), Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco), Tubulação de fluido refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal).
2. Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco), Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido), Tubulação de fluido refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal).

3. Dimensões

3.1. Unidades: MDV-D22Q1/VN1-DA, MDV-D28Q1/VN1-DA e MDV-D36Q1/VN1-DA.


Unidade: in(mm)

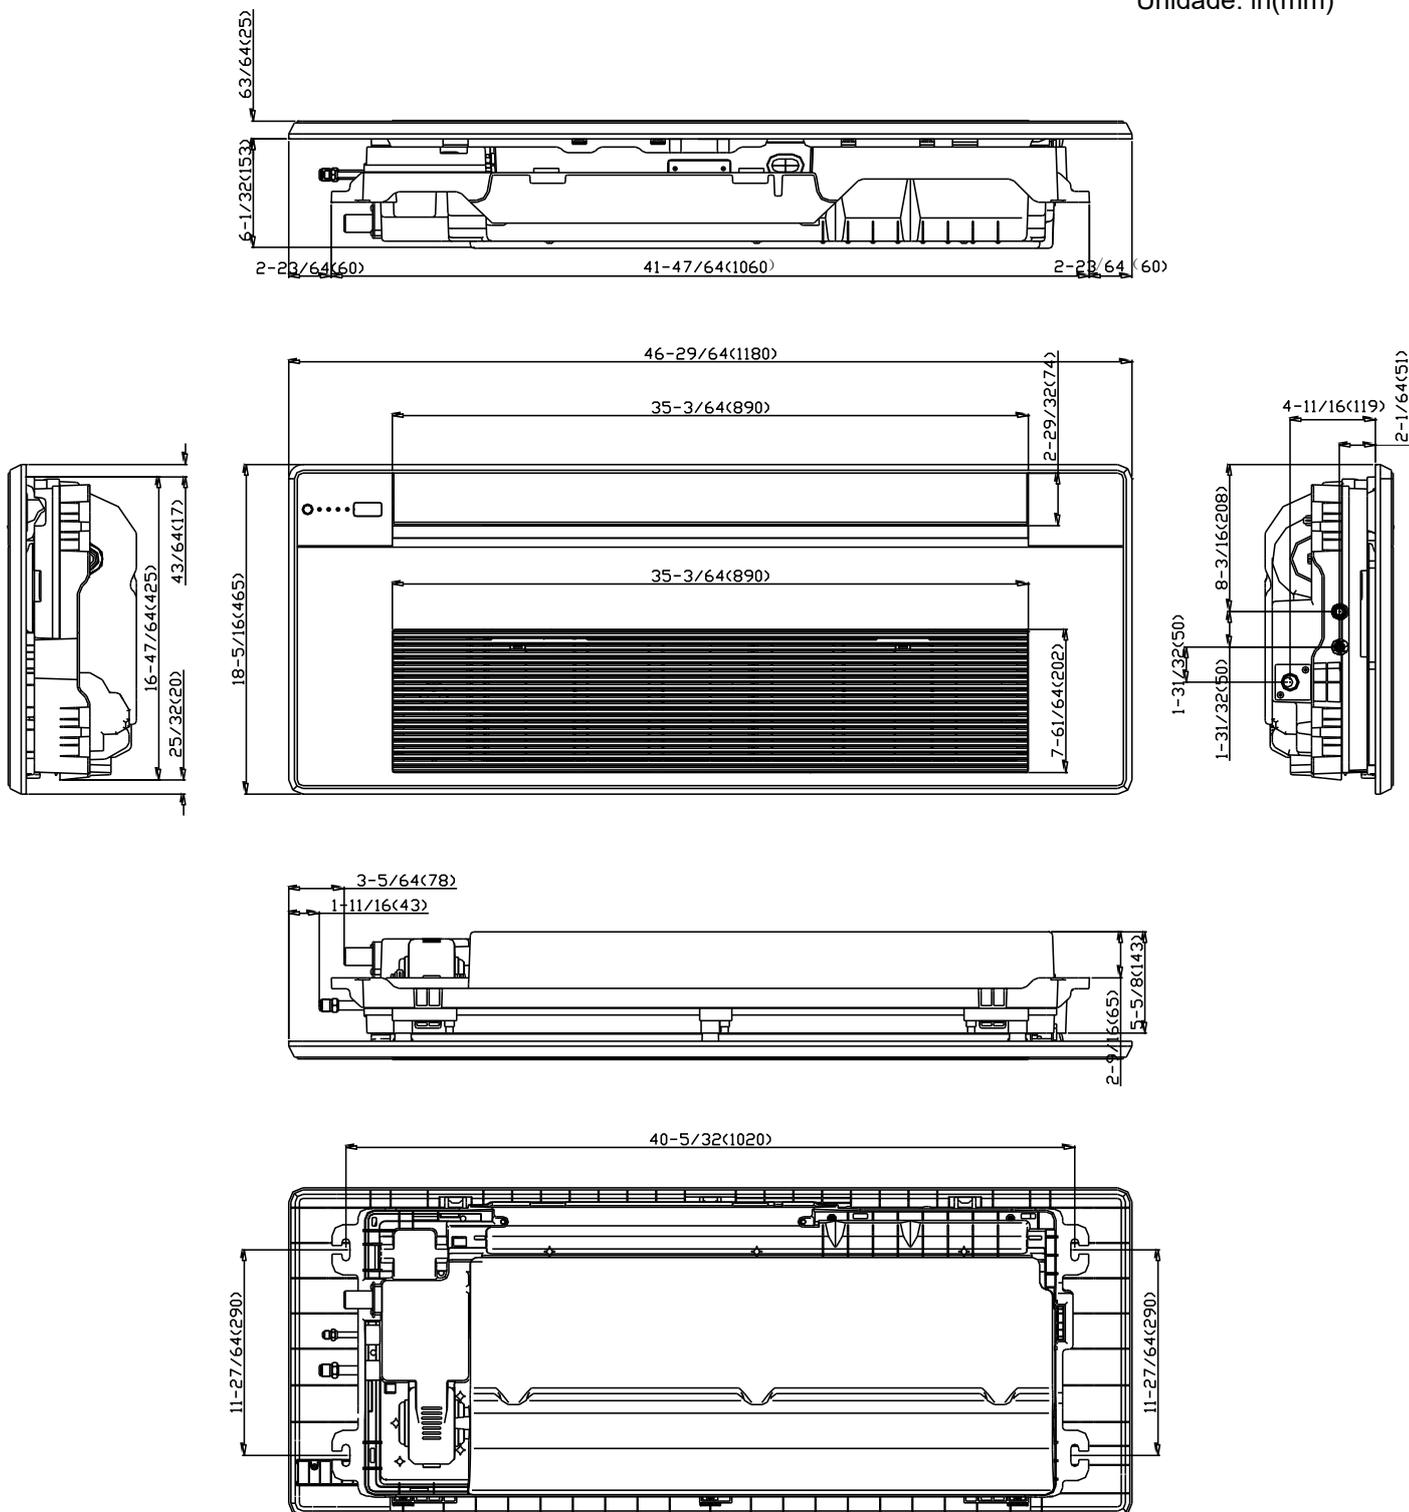


Utilize o Gabarito para ter certeza do posicionamento correto dos parafusos.

3.2. Unidades: MDV-D45Q1/VN1-DA, MDV-D56Q1/VN1-DA, MDV-D71Q1/VN1-DA.

Unidade: in. (mm)

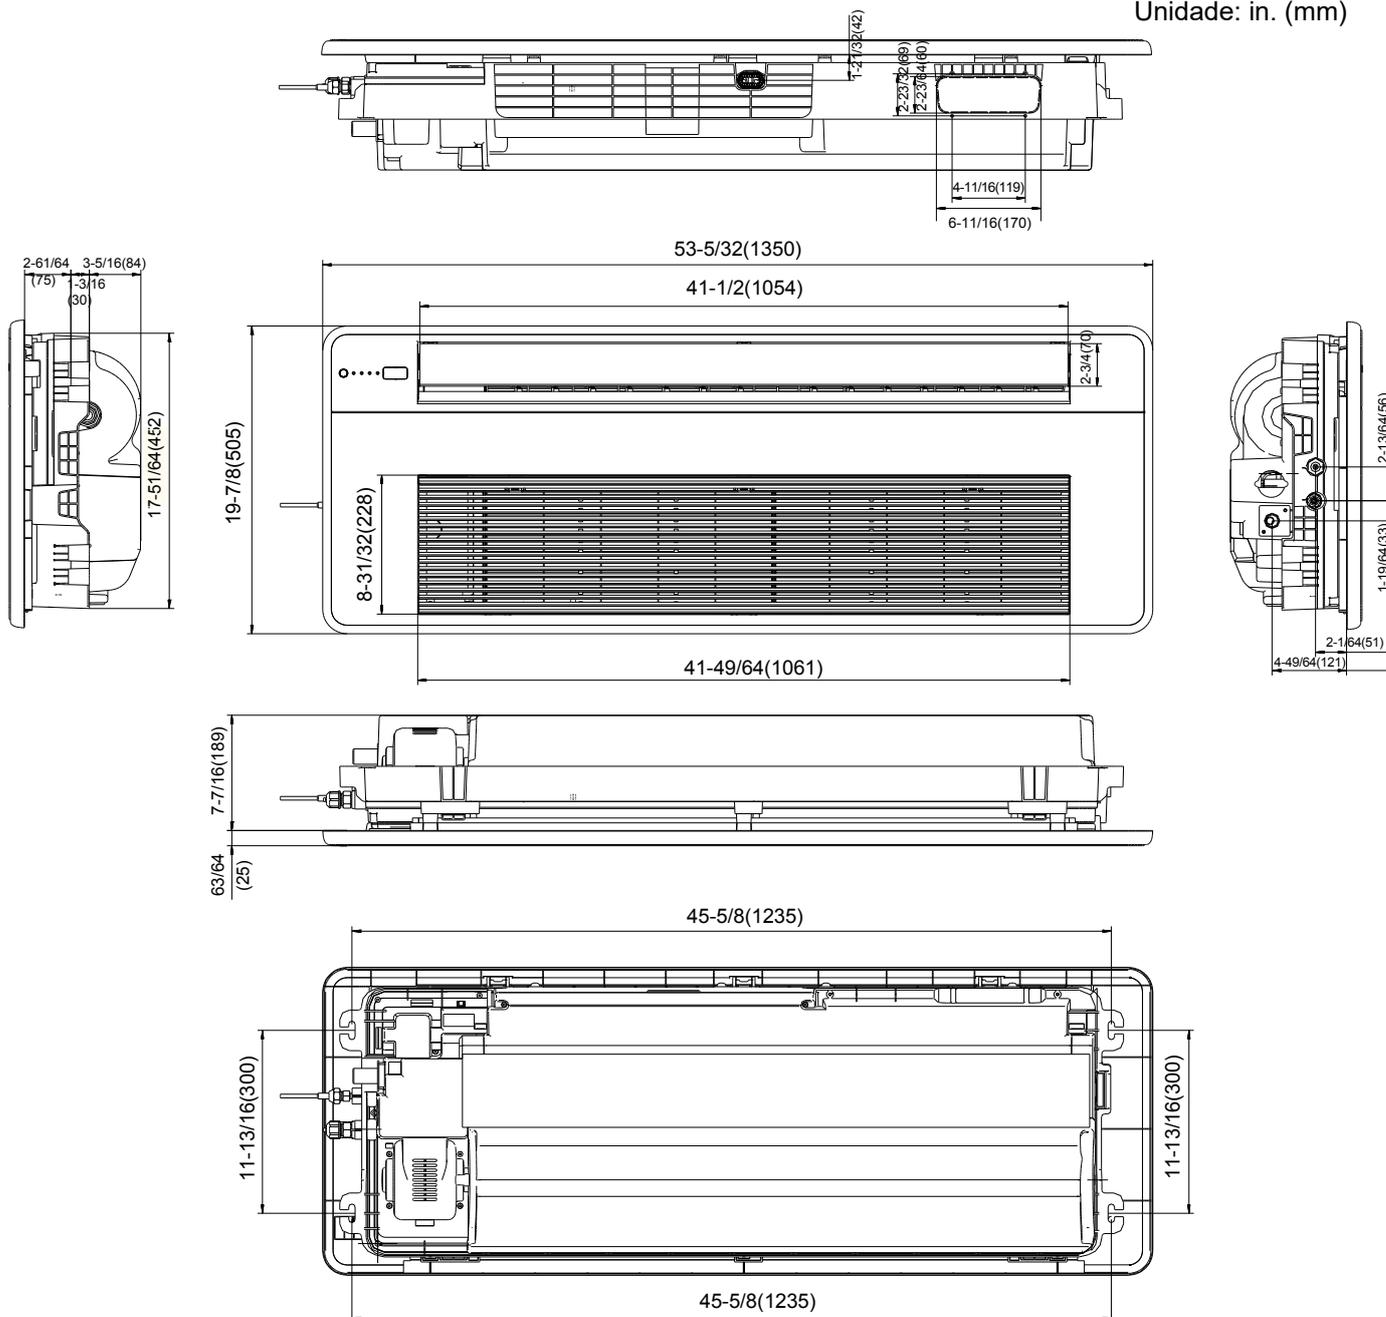

Utilize o Gabarito para ter certeza do posicionamento correto dos parafusos.

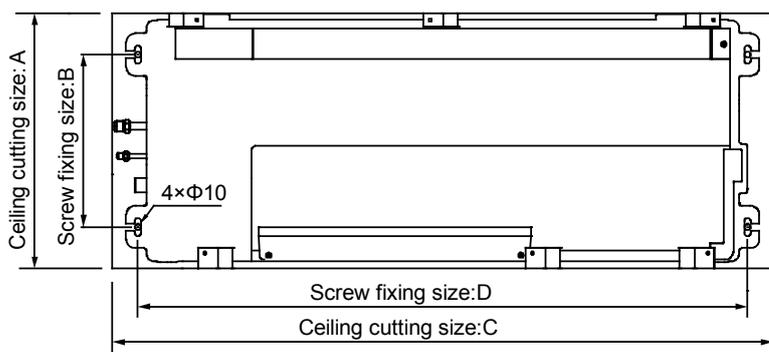


Modelo No.	Modelo	
	22-36	45-71
A	16-59/64(430)	18-1/2(470)
B	11-27/64(290)	11-13/16(300)
C	43-5/16(1100)	50-25/32(1290)
D	39-61/64(1015)	48-5/8(1235)

4. Espaço de Serviço

É importante verificar se:


1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção.
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue suportar o peso da unidade terminal.
3. As saídas de ar não estão obstruídas.
4. O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente.
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente.
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.
7. Escolha um lugar onde a ventilação é boa.

OBS.: O espaço de entre forro deve ser maior ou igual a C (mm).
 A altura de instalação não pode ser maior do que D (mm).

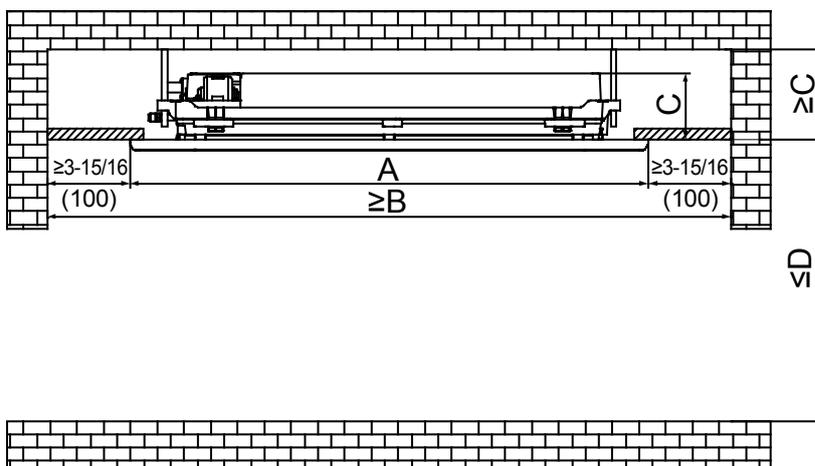


Unidade: in. (mm)

The air outlet can not has any barriers such as pendant lamp, folding screen etc.

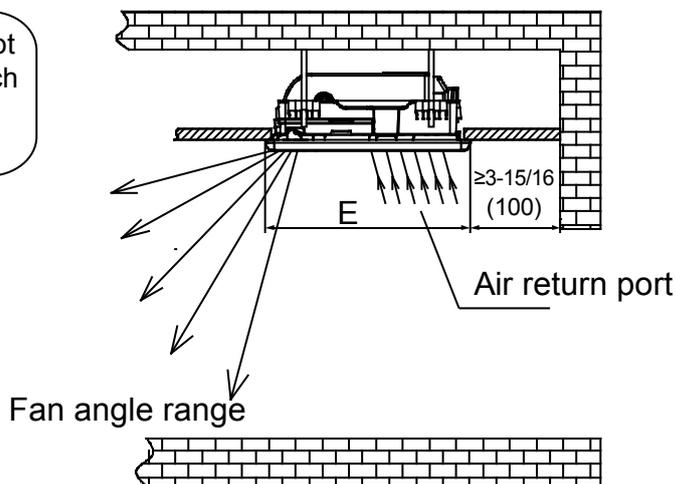

No.	Modelo	18-36	45-71
A		46-29/64(1180)	53-5/32(1350)
B		54-21/64(1380)	61-1/32(1550)
C		6-1/32(153)	7-7/16(189)
D		125-63/64(3200)	157-31/64(4000)
E		18-5/16(465)	19-7/8(505)

5. Esquema de Tubulação

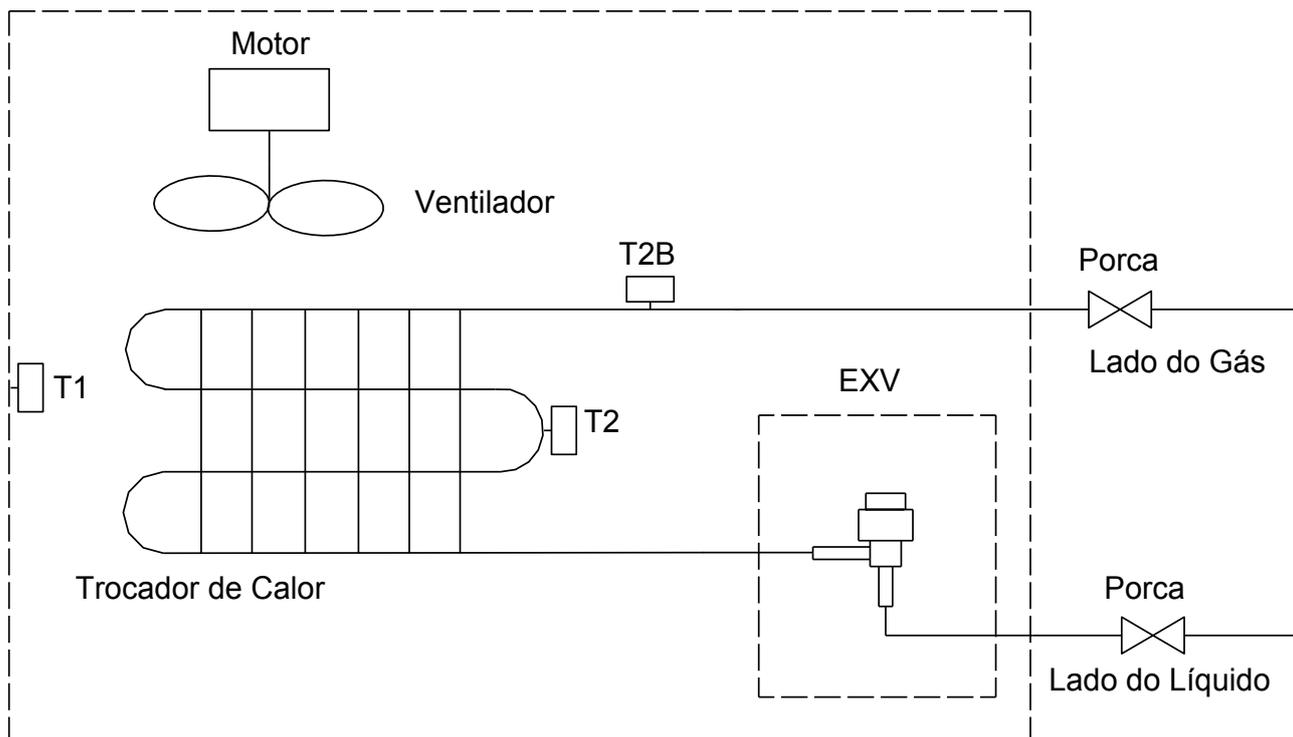


T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina


T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

6. Esquema Elétrico

6.1. Unidades: MDV-D22Q1/VN1-DA, MDV-D28Q1/VN1-DA e MDV-D36Q1/VN1-DA.

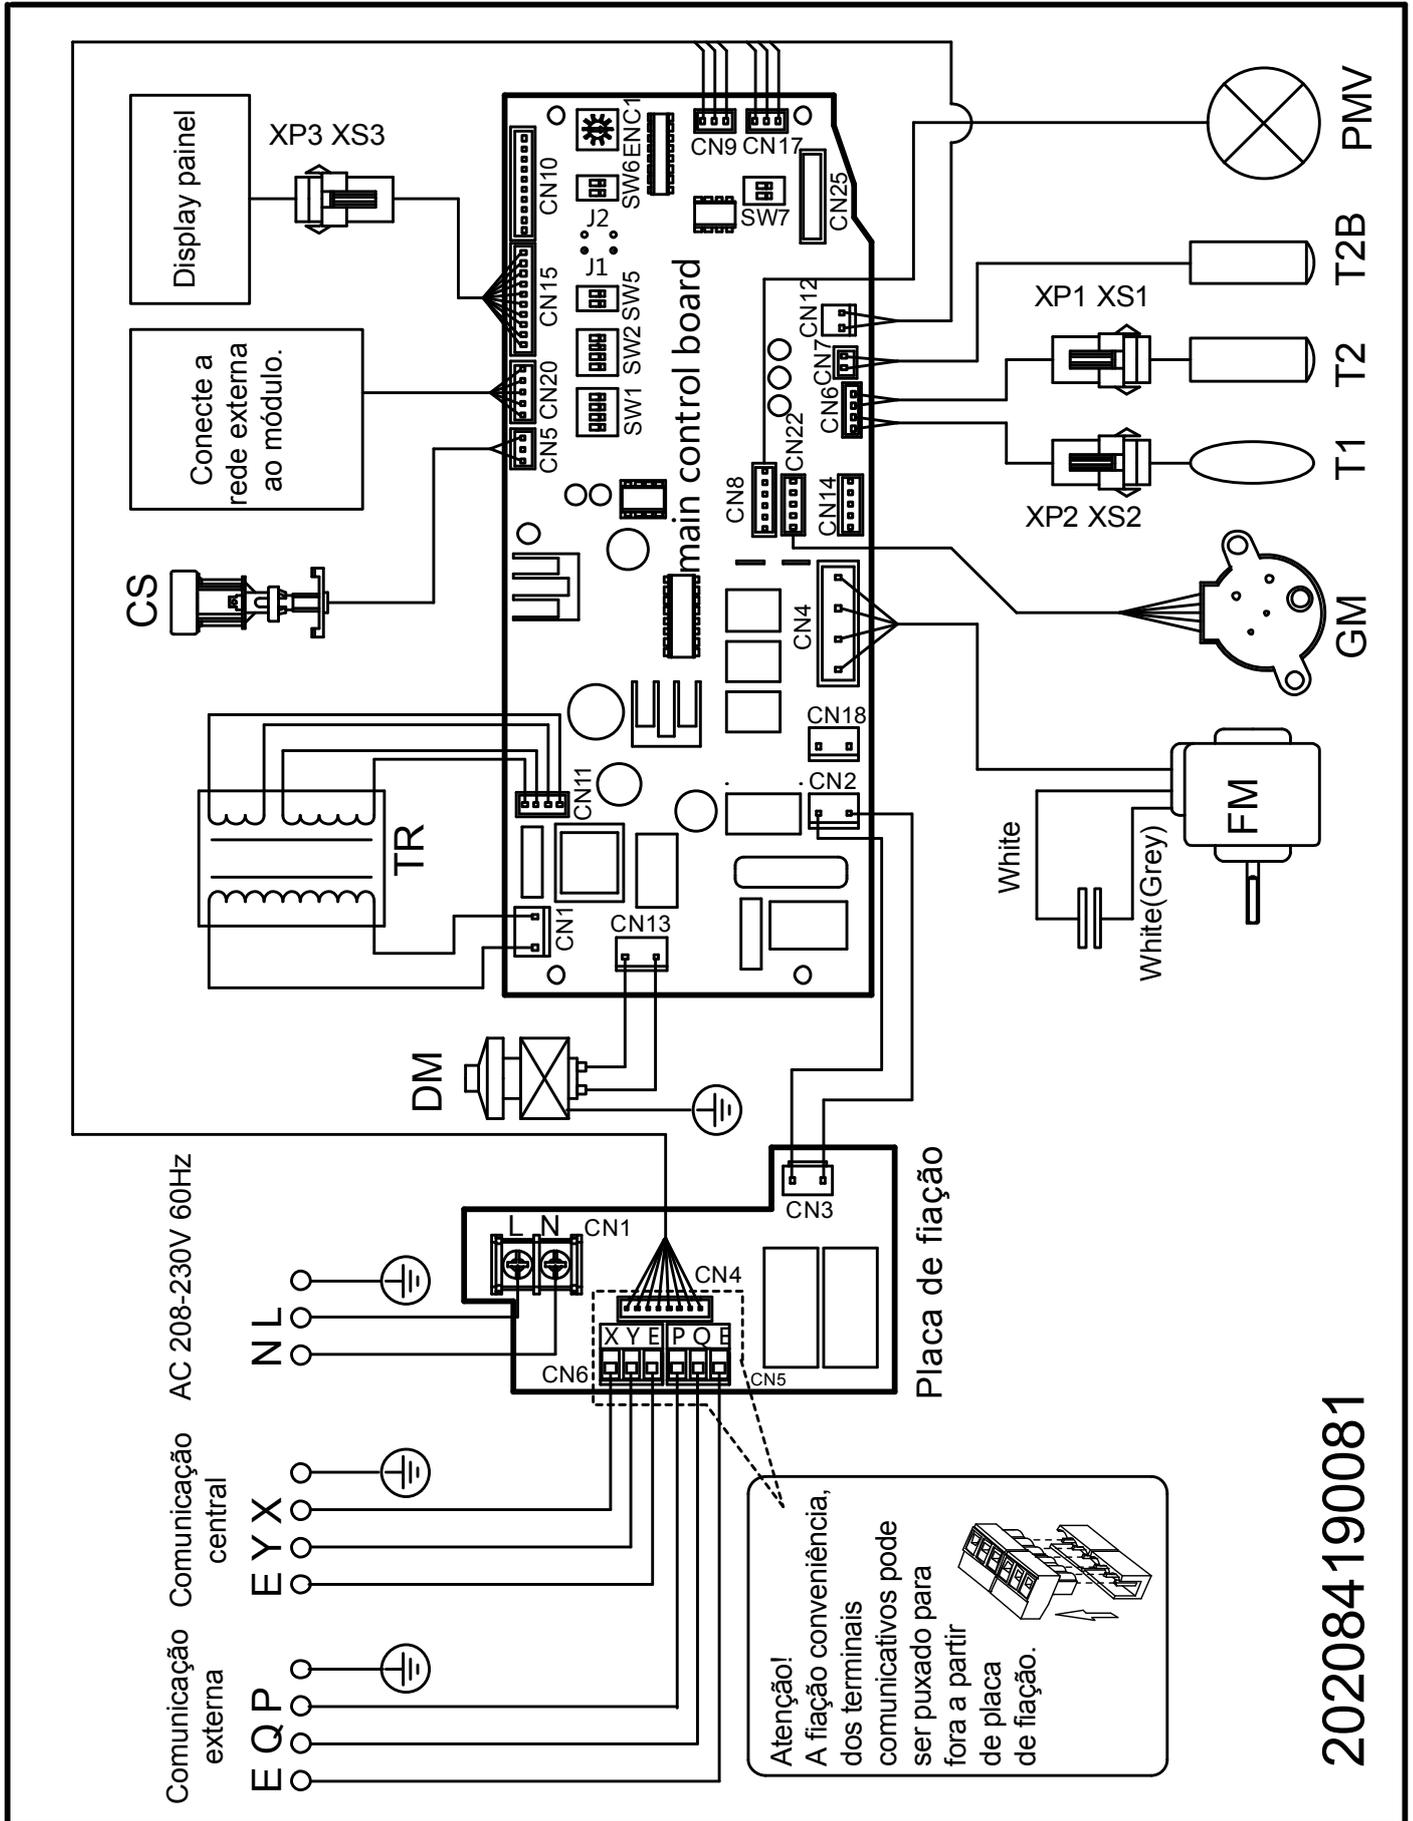

6.2. Unidades: MDV-D45Q1/VN1-DA, MDV-D56Q1/VN1-DA e MDV-D71Q1/VN1-DA.

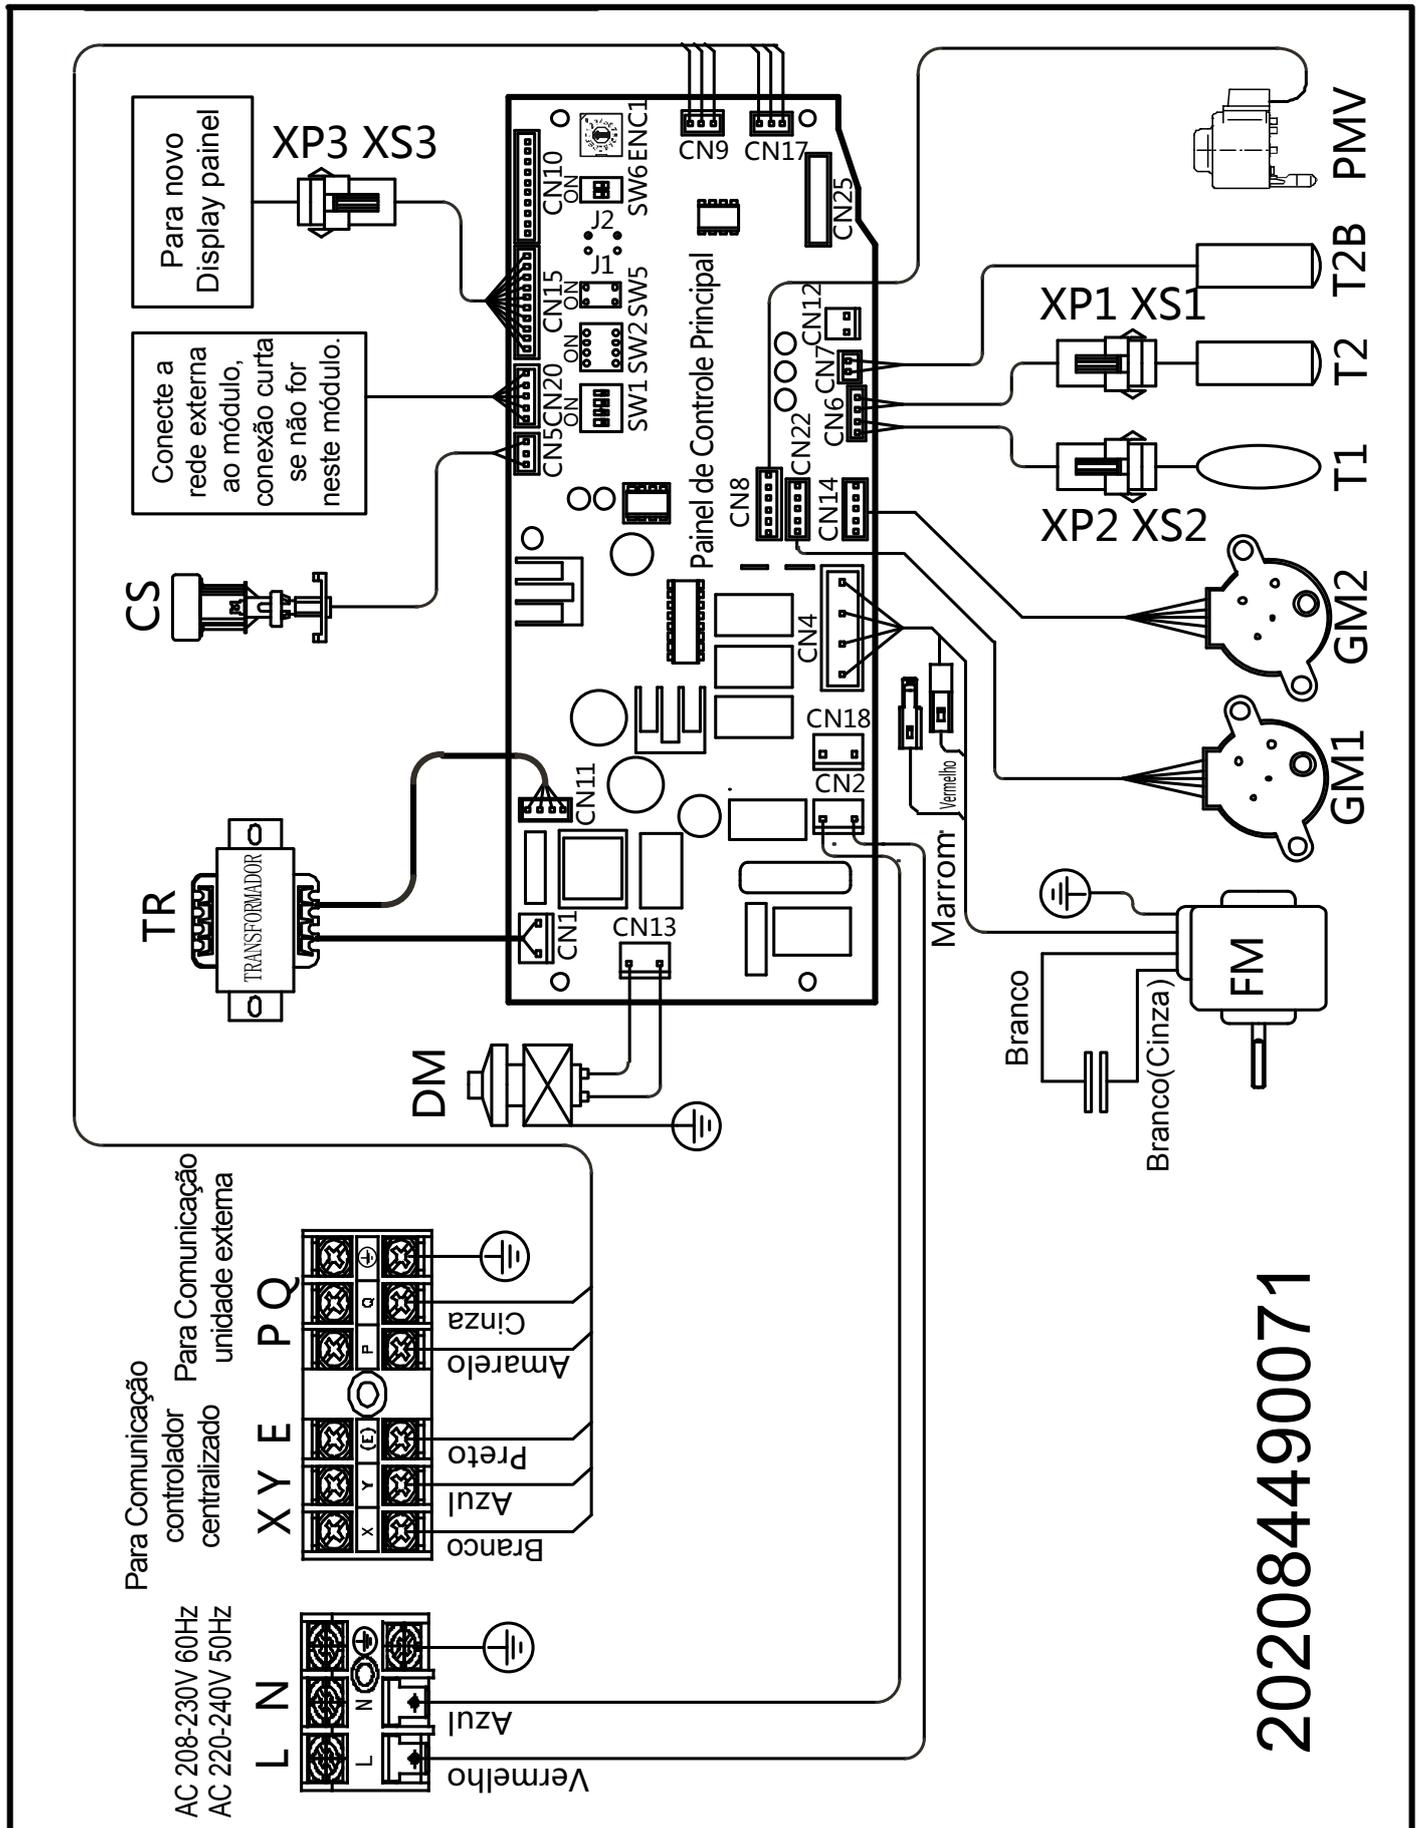

Código	Nome
FM	Motor Ventilador
GM	Motor Swing
DM	Bomba de Dreno
CS	Seletor Nível de Água
PMV	EXV
T1	Sensor de Temperatura do Ambiente
T2	T2: Sensor de Temperatura Central da Serpentina
T2B	Temperatura na Saída da Serpentina do Evaporador
XP1-3	Soquete de conexão Butt
XS1-3	Soquete de conexão Butt
TR	Transformador de potência

⚠ ATENÇÃO

1	Todos os Seletores não podem ser ajustados pelo usuário
2	Cabos de alimentação devem estar fixados com parafuso
3	Após a instalação ou manutenção do ar condicionado, fixe a tampa da caixa elétrica, ou poderá causar incêndio e choque elétrico.

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.2	10,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.9	1.5
	12,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	14,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	16,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	18,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.4
	20,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	21,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	23,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.7	1.4
	25,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	27,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	29,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	31,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	33,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.4	1.4
	35,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.4	1.4
	37,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.3	1.4
	39,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
	42,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
	44,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
46,00	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
2.8	10,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
	42,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
	44,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
46,00	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	

7.1. Refrigeração (cont.)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.6	10,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
	42,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
	44,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
46,00	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
	42,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
	44,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
46,00	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	

7.1. Refrigeração (cont.)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS	CT	CS
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	10,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	42,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	44,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
46,00	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	
7.1	10,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	3.9
	37,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
	42,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
	44,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
46,00	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	

7.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	WB	DB	CT	CT	CT	CT	CT	CT
2.2	-20	-19,8	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
	-19	-18,8	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-17	-16,7	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
	-15	-14,7	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	-13	-12,6	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-11	-10,5	1.82	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
	-10	-9,5	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-9,1	-8,5	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	-7,6	-19,8	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
	-5,6	-18,8	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
	-3,7	-16,7	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
	-0,7	-14,7	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.18
	2,2	-12,6	2.44	2.44	2.44	2.44	2.39	2.18
	4,1	-10,5	2.52	2.52	2.52	2.52	2.39	2.18
	6	-9,5	2.60	2.60	2.60	2.52	2.39	2.18
	7,9	-8,5	2.68	2.68	2.60	2.52	2.39	2.18
	9,8	-19,8	2.76	2.76	2.60	2.52	2.39	2.18
11,8	-18,8	2.86	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
13,7	-16,7	2.94	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
2.8	-20	-19,8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19	-18,8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17	-16,7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15	-14,7	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	-13	-12,6	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	-11	-10,5	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
	-10	-9,5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9,1	-8,5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7,6	-19,8	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5,6	-18,8	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3,7	-16,7	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0,7	-14,7	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2,2	-12,6	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4,1	-10,5	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6	-9,5	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7,9	-8,5	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
	9,8	-19,8	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69
11,8	-18,8	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13,7	-16,7	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	

7.2. Aquecimento (cont.)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	WB	DB	CT	CT	CT	CT	CT	CT
3.6	-20	-19,8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18,8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16,7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14,7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13	-12,6	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
	-11	-10,5	2.80	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
	-10	-9,5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9,1	-8,5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7,6	-19,8	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5,6	-18,8	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3,7	-16,7	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0,7	-14,7	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2,2	-12,6	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4,1	-10,5	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6	-9,5	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
	7,9	-8,5	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36
	9,8	-19,8	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36
11,8	-18,8	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13,7	-16,7	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.5	-20	-19,8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18,8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16,7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14,7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13	-12,6	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11	-10,5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10	-9,5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9,1	-8,5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7,6	-19,8	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5,6	-18,8	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3,7	-16,7	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0,7	-14,7	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2,2	-12,6	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4,1	-10,5	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6	-9,5	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
	7,9	-8,5	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20
	9,8	-19,8	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20
11,8	-18,8	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13,7	-16,7	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	

7.2. Aquecimento (cont.)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	WB	DB	CT	CT	CT	CT	CT	CT
5.6	-20	-19,8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18,8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16,7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14,7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13	-12,6	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11	-10,5	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10	-9,5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9,1	-8,5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7,6	-19,8	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5,6	-18,8	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3,7	-16,7	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0,7	-14,7	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2,2	-12,6	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4,1	-10,5	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6	-9,5	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7,9	-8,5	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
9,8	-19,8	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29	
11,8	-18,8	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
13,7	-16,7	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
7.1	-20	-19,8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18,8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17	-16,7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15	-14,7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13	-12,6	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-11	-10,5	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-10	-9,5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9,1	-8,5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7,6	-19,8	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5,6	-18,8	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3,7	-16,7	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0,7	-14,7	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2,2	-12,6	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4,1	-10,5	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6	-9,5	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
	7,9	-8,5	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72
9,8	-19,8	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72	
11,8	-18,8	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
13,7	-16,7	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MDV-D22Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.24	15	0.012	0.192
MDV-D28Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.25	15	0.012	0.2
MDV-D36Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.25	15	0.012	0.2
MDV-D45Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.27	15	0.038	0.216
MDV-D56Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.32	15	0.038	0.256
MDV-D71Q1/VN1-DA	60	208-230	187	253	0.36	15	0.043	0.288

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima fusível (A)

kW: Potência nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente carga total. (A)


IFM: Motor ventilador interno

Notas:

- 1) Faixa de tensão: As unidades são configuradas para o uso em sistemas elétricos onde a tensão nos terminais da unidade não estão nem acima e nem abaixo dos limites.
- 2) O desequilíbrio de tensão máximo admissível entre as fases é de 2%.
- 3) $MCA = 1.25 \times FLA$
- 4) Selecione o diâmetro de fio com base no MCA.
- 5) Ao invés de fusível, use um disjuntor.

9. Níveis de Ruído

9.1. Condições de Teste

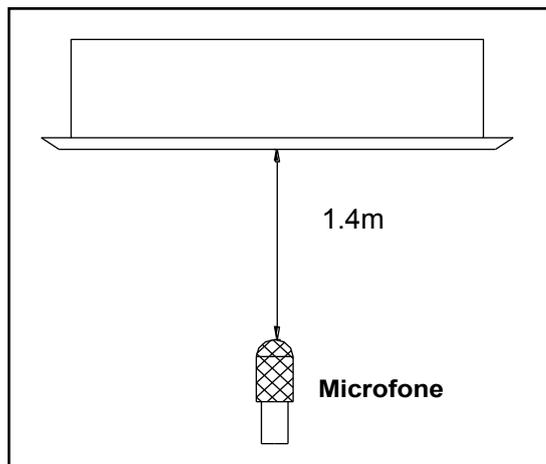


Nota:

Os valores sonoros são medidos em uma câmara semi-aneecóica, na posição de 1,4m abaixo do centro da unidade. (Verificar se sempre é pressão ou potência)


9.2. Valores de Teste

Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MDV-D22Q1/VN1-DA	38	34	30
MDV-D28Q1/VN1-DA	39	37	34
MDV-D36Q1/VN1-DA	40	38	34
MDV-D45Q1/VN1-DA	41	39	35
MDV-D56Q1/VN1-DA	42	40	36
MDV-D71Q1/VN1-DA	44	41	37


MDV-D22Q1/VN1-DA

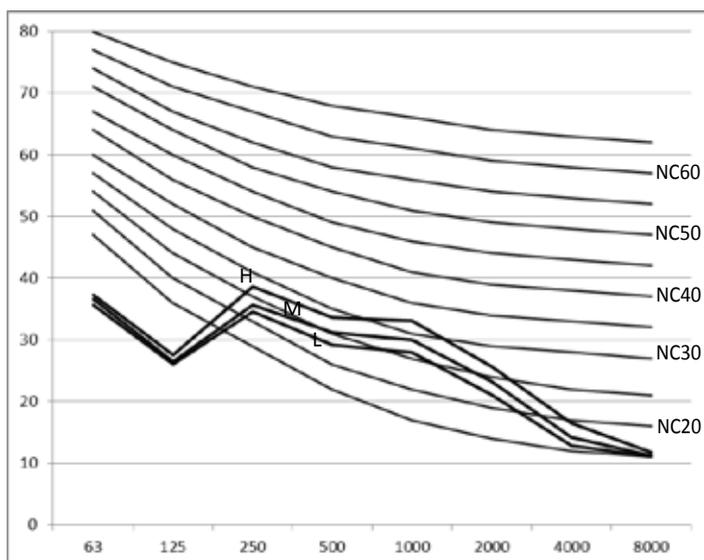


MDV-D28Q1/VN1-DA

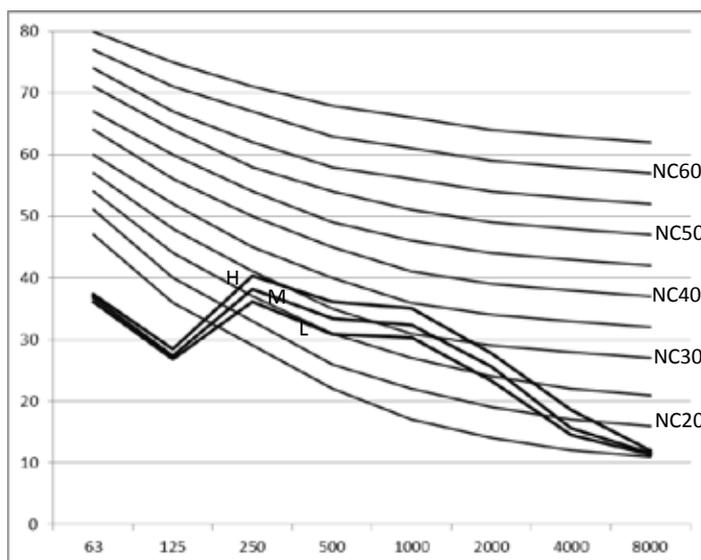


MDV-D36Q1/VN1-DA

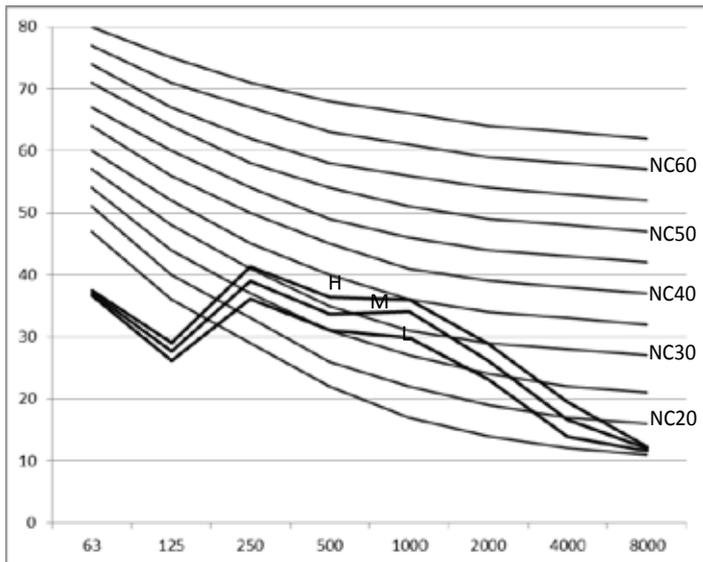


MDV-D45Q1/VN1-DA

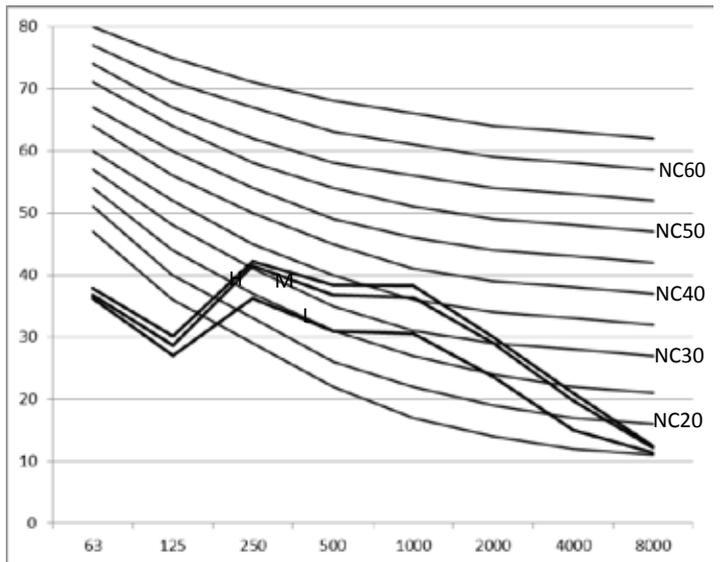

MDV-D56Q1/VN1-DA

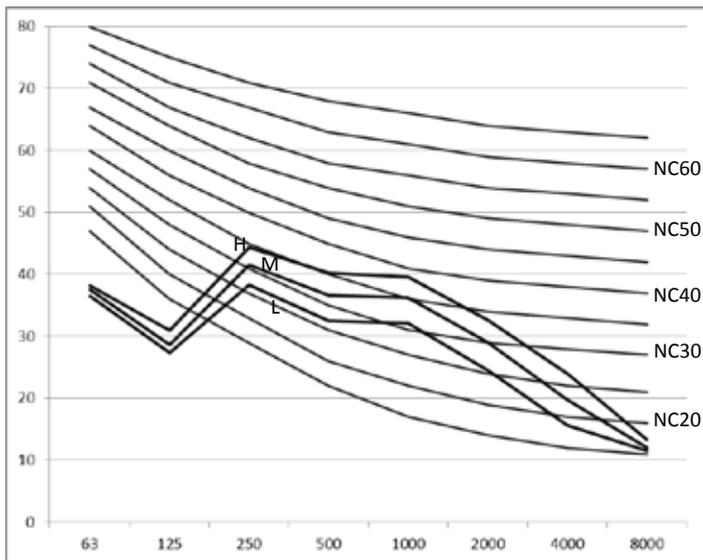

MDV-D71Q1/VN1-DA

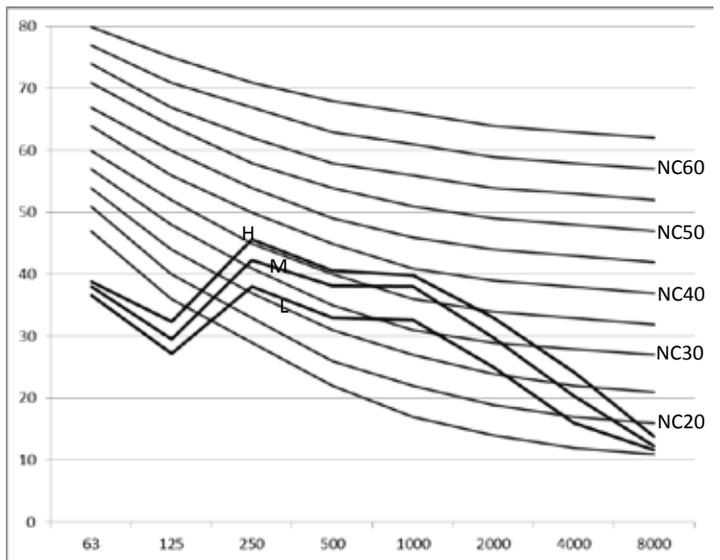

10. Acessórios

Acessórios que acompanham a unidade

Nome	Quant.	Imagem	Função
Manual de Instalação da Unidade Terminal	1		Instalação do equipamento
Gabarito de instalação	1		Para instalação e furação no teto
Isolamento da tubulação	2		Isolamento térmico da tubulação do material
Cinto de fixação	10		Fixação
Tubo flexível de drenagem	1		Conexão do tubo de drenagem
Abraçadeira	1		Fixar o tubo flexível
Bucha	8		Fixar unidade interna
Porca	8		Fixador unidade interna
Parafusos do painel	6		Fixar o painel
Manual do controle remoto	1		Instruções
Controle remoto	1		Para controle do ar-condicionado
Suporte do controle remoto	1		Guardar o controle remoto
Pilhas	2		Para o controle remoto
Parafuso com cabeça rebaixada	2		Fixar o suporte do controle
Chave de fenda	1		Instalação de fios e códigos de discagem
Porca de cobre	1		Instalação do tubo



CASSETTE QUATRO VIAS AC - SILENTE TYPE

1. Características

Aparência Externa



- Baixo nível de ruído, grelha aerodinâmica proporciona menor turbulência;
- Cria um ambiente natural e confortável;
- Funcionamento eficiente, climatiza de forma homogênea todo ambiente, proporciona rápido alcance do set-point.
- Excelente desempenho - Maior eficiência na troca de calor;
- Serpentina do evaporador com aletas de alta performance, proporciona maior capacidade efetiva;
- Ventilador com pás aerodinâmicas;
- Reduz a resistência do ar;
- Suaviza o fluxo nas quatro direções de saída;
- Torna a distribuição de ar uniforme para a troca de calor.

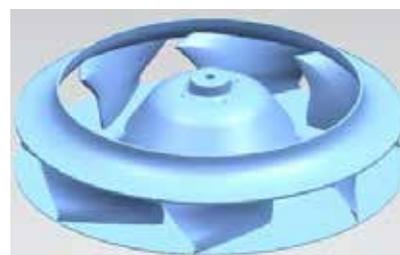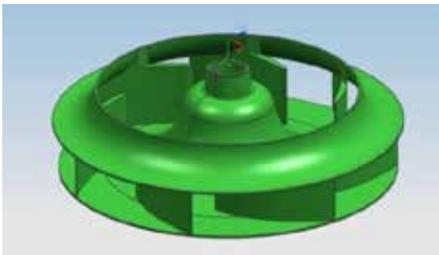

- Display digital de LED no painel, possui indicativo de erro e mal funcionamento.



- Entrada para ar de renovação – mantém o ambiente mais limpo.



Entrada para ar de renovação

- Bomba de dreno embutida, com capacidade de desnível para até 750 mm.




Corpo ultrafino para facilitar a instalação e manutenção:


- 9600~27300Btu/h (2.8~8.0kW): apenas 230mm de profundidade.
- 30700~47800Btu/h (9.0~14kW): apenas 300mm de profundidade.




- Saída de ar com ângulo de oscilação com um amplo ângulo de oscilação dos vanes, o Cassete Quatro Vias proporciona uma troca de calor mais eficiente e melhor distribuição de ar no ambiente.
- Painel reforçado que evita deformação da estrutura garantindo maior robustez.

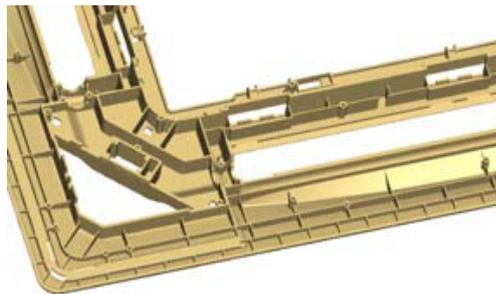

- Design exclusivo do painel com saída de ar direcionada, evita fluxo de ar direto sobre os usuários.

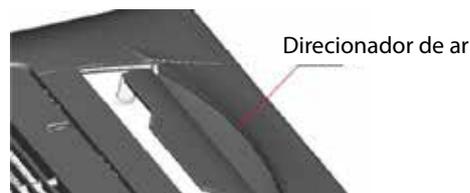


- Quatro (4) velocidades de insuflamento, é possível configuração da velocidade super alta em ambientes com pé direito acima de 3 metros, configurável na própria unidade terminal.



- Possibilita a climatização de ambientes adjacentes menores através do acoplamento de um pequeno duto* em uma das saídas de ar – maior flexibilidade de instalação.

* Não fornecido, instalação feita em campo

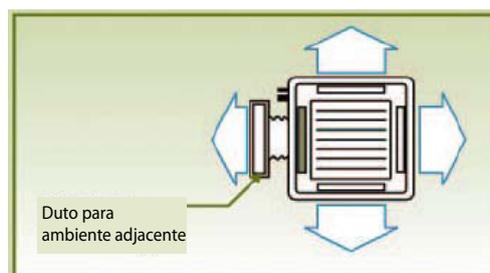

- Filtro padrão tipo tela.

2. Especificações

Modelo			MDV-D28Q4/ VN1-EA	MDV-D36Q4/ VN1-EA	MDV-D45Q4/ VN1-EA
Alimentação			208-230V~ 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	2.8	3.6	4.5
		Btu/h	9554	12283	15354
	Consumo	W	80	80	88
Aquecimento	Capacidade	kW	3.2	4.0	5.0
		Btu/h	10918	13648	17060
	Consumo	W	80	80	88
Motor do ventilador	Modelo		YDK26-6SA		
	Tipo		AC		
	Marca		Weiling, Tongde		
	Classe de Isolamento		B		
	Classe de Segurança		IPX0		
	Entrada	W	72	72	80
	Saída	W	26	26	26
Capacitor	uF	2	2	3	
Ventilador	Material		Plástico		
	Tipo		Ventilador centrífugo		
	Diâmetro	in. (mm)	18-3/4 (476)		
	Altura	in. (mm)	4-15/16 (125)		
Serpentina	Número de circuitos		1	1	2
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	in. (mm)	13/16×17/32 (21×13.37)		
	Espaçamento aleta	in. (mm)	1/16 (1.5)		
	Tipo aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo tubo	in. (mm)	Φ9/32 (7)		
	Tipo tubo		Ranhuradas internas		
	Dimensão (LxA)	in. (mm)	80-1/16×6-5/8 (2033×168)		80-3/4×6-5/8 (2051×168)
Número de circuitos		4		8	
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m ³ /h	791/674/596	791/674/596	942/777/662
		CFM	465/396/351	465/396/351	554/457/389
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	30/25/22	30/25/22	35/31/27
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	inch	33-1/16×9-1/16×33-1/16		
		mm	840×230×840		
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	inch	37-19/32×10-1/4×37-19/32		
		mm	955×260×955		
Peso Líquido / Bruto	lbs	47.3/58.7	47.3/58.7	52.1/63.6	
	kg	21.5/26.7	21.5/26.7	23.7/28.9	
Painel	Modelo		T-MBQ4-02B1		
	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	inch	37-13/32×2-9/64×37-13/32		
		mm	950×54.5×950		
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	inch	40-3/4×3-9/16×40-3/4		
		mm	1035×90×1035		
Peso Líquido / Bruto	lbs	13.2/19.8			
	kg	6/9			
Tipo de Refrigerante			R410A		
Válvula de expansão - Tipo			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de Tubulação	Tubulação de líquido		in. (mm)		
	Tubulação de gás		Φ1/4 (6.35)		
	Tubulação de dreno		Φ1/2 (12.7)		
				Φ1 -1/4 (32)	
Controle			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A)		

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS / 24°C BU.
- As capacidades de Aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar: 20°C BS, 15°C BU, temp. externa: 7°C BS / 6°C BU.
- Comprimento da tubulação de interligação é de 7,5m, diferença de nível é de 0m.

Modelos			MDV-D56Q4/ VN1-EA	MDV-D71Q4/ VN1-EA	MDV-D80Q4/ VN1-EA
Alimentação			208-230V~ 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	5.6	7.1	8.0
		Btu/h	19107	24225	27296
	Consumo	W	88	105	120
Aquecimento	Capacidade	kW	6.3	8.0	9.0
		Btu/h	21496	27296	30708
	Consumo	W	88	105	120
Motor do ventilador	Modelo		YDK26-6SA	YDK37-6SA	YDK37-6SA
	Tipo		AC		
	Marca		Weiling, Tongde		
	Classe de Isolamento		B		
	Classe de Segurança		IPX0		
	Entrada	W	80	99	110
	Saída	W	26	37	37
	Capacitor	uF	3	2.5	3.5
Ventilador	Material		Plástico		
	Tipo		Ventilador centrífugo		
	Diâmetro	in. (mm)	18-3/4 (476)		
	Altura	in. (mm)	4-15/16 (125)		
Serpentina	Número de circuitos		2		
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	in. (mm)	13/16×17/32 (21×13.37)		
	Espaçamento aleta	in. (mm)	1/16 (1.5)		
	Tipo aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo tubo	in. (mm)	Φ9/32 (7)		
	Tipo tubo		Ranhuras internas		
	Dimensão (LxA)	in. (mm)	80-3/4×6-5/8 (2051×168)		
	Número de circuitos		8		
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m ³ /h	942/777/662	1235/1013/805	1235/1013/805
		CFM	554/457/389	726/596/474	726/596/474
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	35/31/27	43/37/31	43/37/31
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	inch	33-1/16×9-1/16×33-1/16		
		mm	840×230×840		
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	inch	37-19/32×10-1/4×37-19/32		
		mm	955×260×955		
	Peso Líquido / Bruto	lbs	52.1/63.6		
		kg	23.7/28.9		
Painel	Modelo		T-MBQ4-02B1		
	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	inch	37-13/32×2-9/64×37-13/32		
		mm	950×54.5×950		
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	inch	40-3/4×3-9/16×40-3/4		
		mm	1035×90×1035		
	Peso Líquido / Bruto	lbs	13.2/19.8		
kg		6/9			
Tipo de Refrigerante			R410A		
Válvula de expansão - Tipo			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de Tubulação	Tubulação de líquido		in. (mm)	Φ3/8 (9.53)	
	Tubulação de gás		in. (mm)	Φ5/8 (15.9)	
	Tubulação de dreno		in. (mm)	Φ1 -1/4 (32)	
Controle			Controle remoto sem fio(RM05/BG(T)E -A)		

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS / 24°C BU.
- As capacidades de Aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar: 20°C BS, 15°C BU, temp. externa: 7°C BS / 6°C BU.
- Comprimento da tubulação de interligação é de 7,5m, diferença de nível é de 0m.




			MDV-D90Q4/ VN1-EA	MDV-D100Q4/ VN1-EA	MDV-D112Q4/ VN1-EA	MDV-D140Q4/ VN1-EA
Alimentação			208-230V~ 60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	9.0	10.0	11.2	14.0
		Btu/h	30708	34120	38214	47768
	Consumo	W	187	200	200	220
Aquecimento	Capacidade	kW	10.0	11.1	12.5	16.0
		Btu/h	34120	37873	42650	54592
	Consumo	W	187	200	200	220
Motor do ventilador	Modelo		YDK50-6SA	YDK65-6SA	YDK65-6SA	YDK65-6SA
	Tipo		AC motor			
	Marca		Weiling, Tongde			
	Classe de Isolamento		B			
	Classe de Segurança		IPX0			
	Entrada	W	170	180	180	200
	Saída	W	50	65	65	65
	Capacitor	uF	2.5	3.5	3.5	4
Ventilador	Material		Plástico			
	Tipo		Ventilador centrífugo			
	Diâmetro	in. (mm)	18-3/4 (476)			
	Altura	in. (mm)	6-11/16 (170)			
Serpentina	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)		2	2	2	3
	Número de circuitos	in. (mm)	13/16×17/32 (21×13.37)			
	Espaçamento aleta	in. (mm)	1/16 (1.5)			
	Tipo aleta		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro externo tubo	in. (mm)	Φ9/32 (7)			
	Tipo tubo		Ranhuradas internas			
	Dimensão (LxA)	in. (mm)	80-3/4×9-15/16 (2051×252)			79×9-15/16 (2007×252)
	Número de circuitos		8			12
Vazão de ar (alto/médio/baixo)	m ³ /h	1333/1158/957	1634/1219/1139		1692/1243/1157	
	CFM	784/681/563	961/717/670		995/731/681	
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	43/38/32	45/37/35		46/38/37
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	in. (mm)	33-1/16×11-13/16×33-1/16			
		mm	840×300×840			
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	in. (mm)	37-19/32×13×37-19/32			
		mm	955×330×955			
	Peso Líquido / Bruto	lbs	63.1/75	63.1/75	63.1/75	68/79.9
kg		28.7/34.1	28.7/34.1	28.7/34.1	30.9/36.3	
Painel	Modelo		T-MBQ4-02B1			
	Dimensão sem embalagem (LxA×P)	in. (mm)	37-13/32×2-9/64×37-13/32			
		mm	950×54.5×950			
	Dimensão com embalagem (LxA×P)	in. (mm)	40-3/4×3-9/16×40-3/4			
		mm	1035×90×1035			
Peso Líquido / Bruto	lbs	13.2/19.8				
	kg	6/9				
Tipo de Refrigerante			R410A			
Válvula de expansão - Tipo			EXV			
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6			
Conexões de Tubulação	Tubulação de líquido	in. (mm)	Φ3/8 (9.53)			
	Tubulação de gás	in. (mm)	Φ5/8 (15.9)			
	Tubulação de dreno	in. (mm)	Φ1 -1/4 (32)			
Controle			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A)			

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS / 24°C BU.
- As capacidades de Aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições:
Temp. retorno de ar: 20°C BS, 15°C BU, temp. externa: 7°C BS / 6°C BU.
- Comprimento da tubulação de interligação é de 7,5m, diferença de nível é de 0m.

3. Dimensões

Unidade: mm

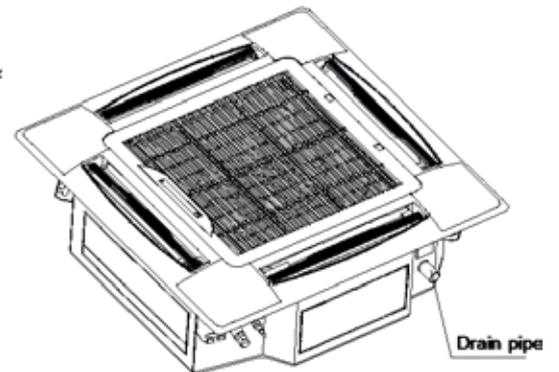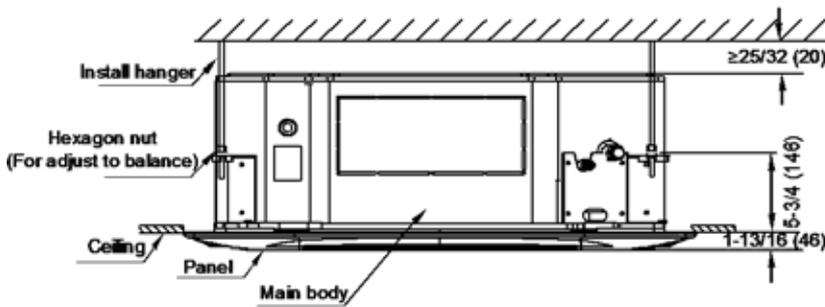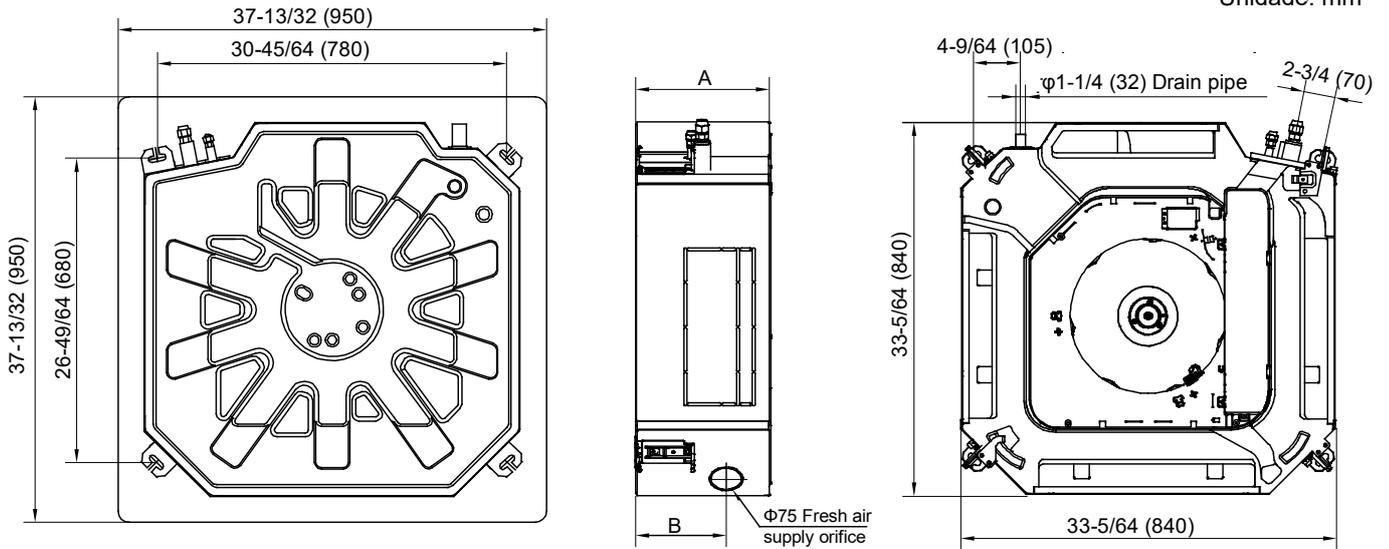


Model	A in. (mm)	B in.(mm)
$\leq 8\text{kW}$	9-1/16 (230)	4-15/16 (126)
$\geq 9\text{kW}$	11-13/16 (300)	7-3/4 (197)



4. Espaço de Serviço

Verificar se:

1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue aguentar o peso da unidade terminal;
3. As saídas de ar não estão obstruídas;
4. O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

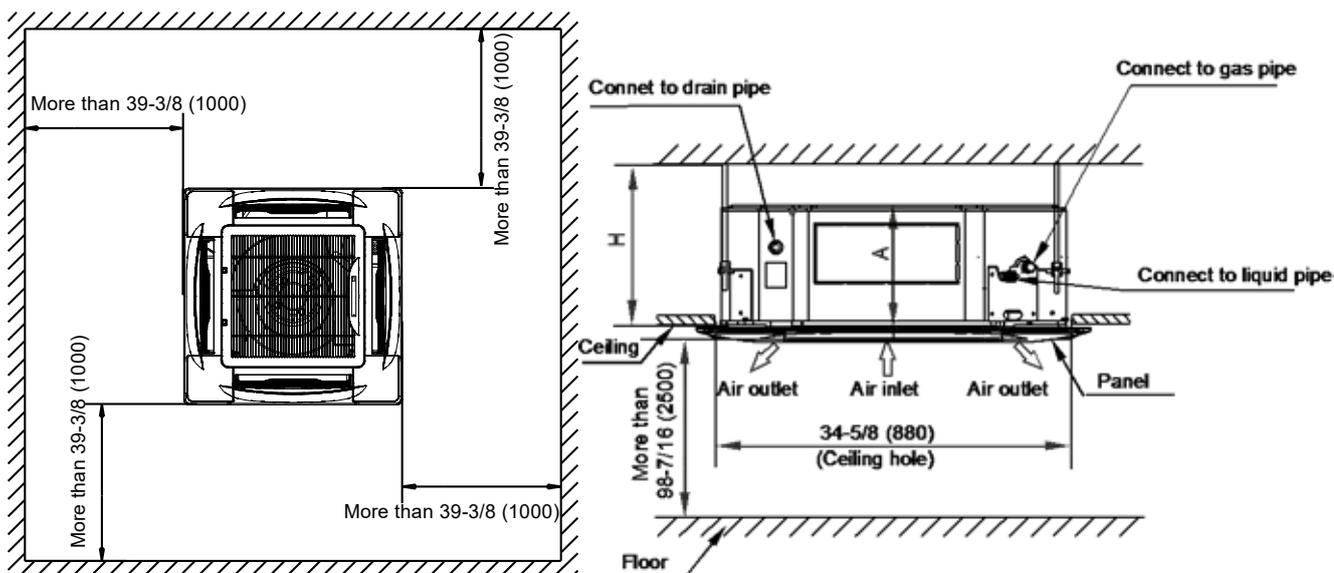


Unidade: mm

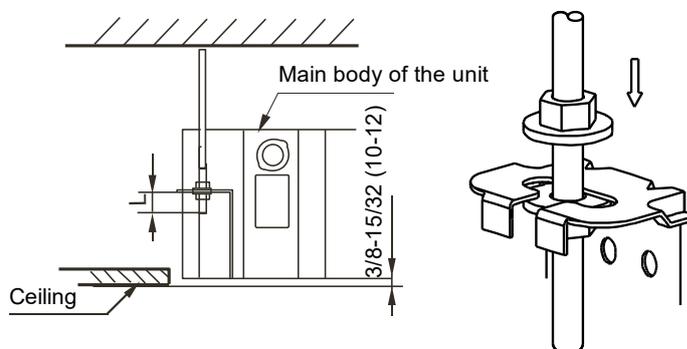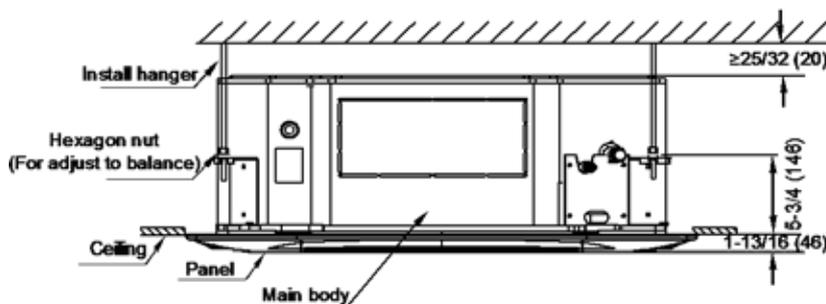

Model	A in. (mm)	H in.(mm)
≤8kW	9-1/16 (230)	More than 10-1/4 (260)
≥9kW	11-13/16 (300)	More than 13 (330)

mm

5. Esquema de Tubulação

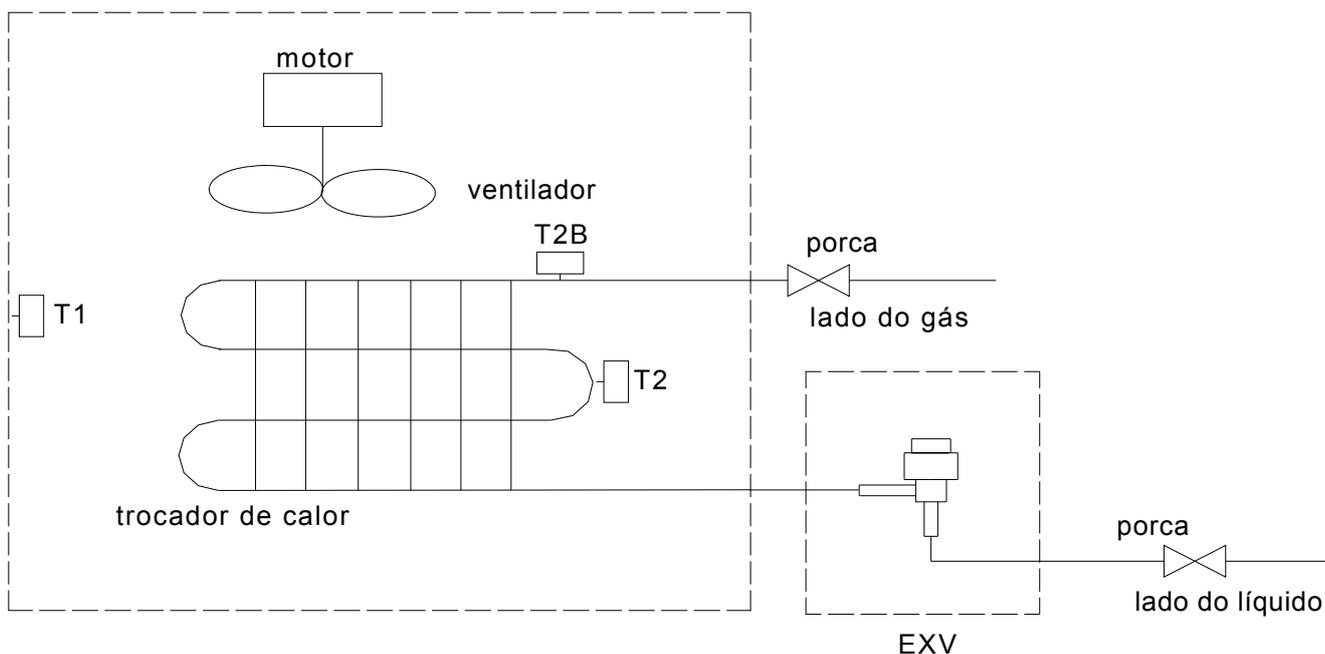

T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina


T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

Unidade: mm

Model	Gas pipe	Liquid pipe
2.8-4.5kW	Φ1/2 (12.7)	Φ1/4 (6.35)
5.6-14kW	Φ5/8 (15.9)	Φ3/8 (9.53)

6. Esquema Elétrico

6.1. Unidades: MDV-D28Q4/VN1-EA, MDV-D36Q4/VN1-EA, MDV-D45Q4/VN1-EA, MDV-D56Q4/VN1-EA, MDV-D71Q4/VN1-EA, MDV-D80Q4/VN1-EA, MDV-D90Q4/VN1-EA, MDV-D100Q4/VN1-EA, MDV-D112Q4/VN1-EA e MDV-D140Q4/VN1-EA.

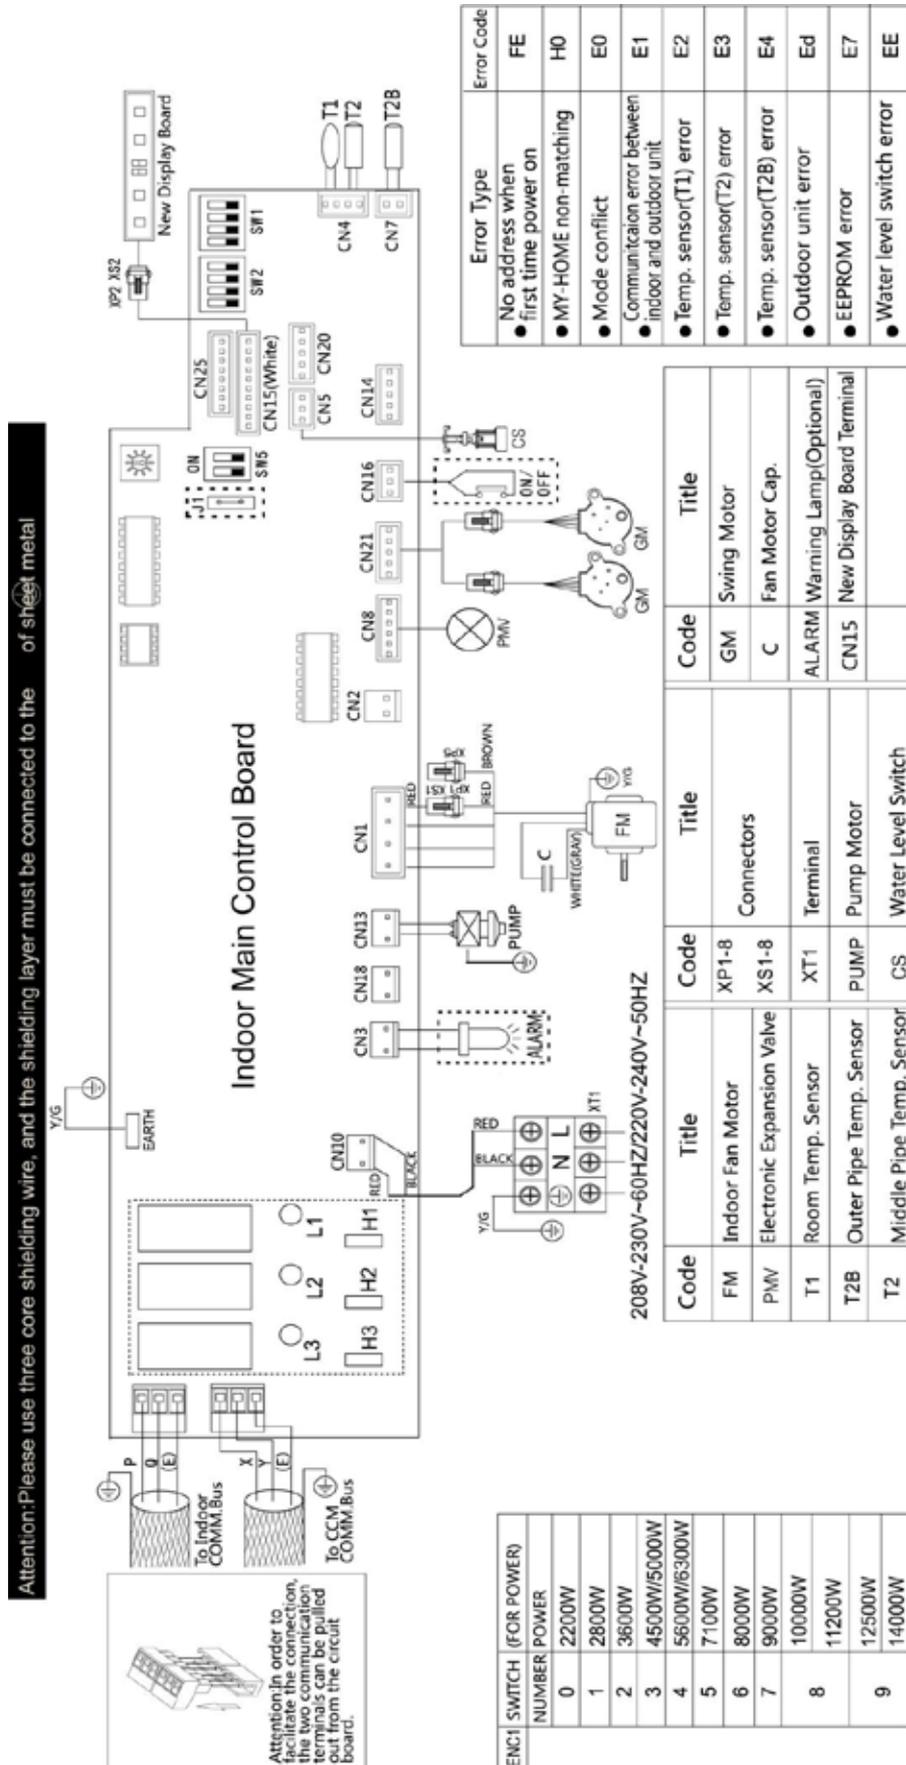

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.8	10	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
39	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
42	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
44	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	10	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
42	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
44	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
46	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	
7.1	10	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	4.0
	37	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
42	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
44	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
46	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
8.0	10	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.4	5.6
	12	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	14	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	16	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.0	5.4
	18	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.8	5.3
	20	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.6	5.2
	21	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	23	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	25	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.3	5.1
	27	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.1	5.3	9.2	5.1
	29	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	9.0	5.3	9.1	5.0
	31	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.9	5.2	8.8	4.9
	33	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.8	5.2	8.8	4.9
	35	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.6	5.1	8.6	4.8
	37	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.3	5.4	8.4	5.0	8.6	4.8
	39	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8
42	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	
44	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	
46	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C) (BS)	Temperatura Interna (°C) (BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW
9.0	10	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.7	6.0
	12	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.5	5.9
	14	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.4	5.9
	16	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.3	5.8
	18	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.0	5.8
	20	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.8	5.7
	21	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.6	5.6
	23	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.5	5.5
	25	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.4	5.5
	27	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.3	5.9	10.4	5.4
	29	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.1	5.7	10.3	5.4
	31	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.0	5.7	9.9	5.3
	33	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.9	5.6	9.9	5.3
	35	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.6	5.5	9.7	5.3
37	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.3	5.8	9.5	5.4	9.6	5.3	
39	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
42	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
44	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
46	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
10.0	10	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	13.0	7.3
	12	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.8	7.2
	14	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.7	7.1
	16	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.5	7.0
	18	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.2	6.8
	20	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.0	6.7
	21	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	11.8	6.6
	23	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.7	7.3	11.7	6.6
	25	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.6	7.2	11.6	6.5
	27	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.5	7.1	11.5	6.6
	29	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.4	7.1	11.4	6.5
	31	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.3	7.0	11.0	6.3
	33	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.2	6.9	11.0	6.3
	35	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.5	6.9	10.8	6.7	10.8	6.3
37	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.4	6.9	10.8	6.7	10.7	6.2	
39	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
42	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
44	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
46	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
11.2	10	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	15.5	8.2
	12	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.4	7.7
	14	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.2	7.6
	16	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.1	7.5
	18	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.0	7.5
	20	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.9	7.4
	21	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.8	7.4
	23	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.1	7.5	13.7	7.3
	25	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.0	7.4	13.6	7.2
	27	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.9	7.3	13.4	7.2
	29	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.8	7.3	13.3	7.2
	31	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.7	7.2	12.8	6.9
	33	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.5	7.2	12.5	6.8
	35	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.8	7.4	12.4	7.1	12.3	6.7
37	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.6	7.3	12.3	7.0	12.1	6.6	
39	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.4	7.1	12.2	7.0	11.9	6.6	
42	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
44	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
46	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
14.0	10	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	18.2	9.4
	12	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.9	9.2
	14	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.8	9.2
	16	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.5	9.0
	18	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.1	8.8
	20	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.8	8.7
	21	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.5	8.5
	23	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.4	9.3	16.4	8.4
	25	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.2	9.3	16.2	8.4
	27	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.1	9.2	16.1	8.4
	29	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.0	9.1	16.0	8.4
	31	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.8	9.0	15.4	8.1
	33	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.7	8.9	15.4	8.1
	35	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.7	8.9	15.1	8.6	15.1	8.1
37	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.6	8.8	15.1	8.6	15.0	8.0	
39	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
42	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
44	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
46	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	

7.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	WB	DB	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.8	-20.0	-19.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19.0	-18.8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17.0	-16.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15.0	-14.7	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	-13.0	-12.6	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	-11.0	-10.5	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
	-10.0	-9.5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9.1	-8.5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7.6	-7.0	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5.6	-5.0	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3.7	-3.0	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0.7	0.0	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2.2	3.0	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4.1	5.0	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6.0	7.0	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7.9	9.0	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
9.8	11.0	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69	
11.8	13.0	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13.7	15.0	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
3.6	-20.0	-19.8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19.0	-18.8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17.0	-16.7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15.0	-14.7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13.0	-12.6	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
	-11.0	-10.5	2.80	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
	-10.0	-9.5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9.1	-8.5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7.6	-7.0	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5.6	-5.0	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3.7	-3.0	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0.7	0.0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2.2	3.0	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4.1	5.0	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6.0	7.0	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
	7.9	9.0	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36
9.8	11.0	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36	
11.8	13.0	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13.7	15.0	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.5	-20.0	-19.8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19.0	-18.8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17.0	-16.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15.0	-14.7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13.0	-12.6	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
	-11.0	-10.5	3.50	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	-10.0	-9.5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9.1	-8.5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7.6	-7.0	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5.6	-5.0	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3.7	-3.0	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0.7	0.0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2.2	3.0	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4.1	5.0	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6.0	7.0	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
	7.9	9.0	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20
9.8	11.0	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20	
11.8	13.0	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13.7	15.0	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
5.6	-20.0	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19.0	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17.0	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15.0	-14.7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13.0	-12.6	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
	-11.0	-10.5	4.41	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
	-10.0	-9.5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9.1	-8.5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.6	-7.0	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.6	-5.0	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.7	-3.0	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.7	0.0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.2	3.0	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4.1	5.0	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6.0	7.0	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7.9	9.0	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
9.8	11.0	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29	
11.8	13.0	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
13.7	15.0	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	WB	DB	TC	TC	TC	TC	TC	TC
7.1	-20.0	-19.8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19.0	-18.8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17.0	-16.7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15.0	-14.7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13.0	-12.6	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
	-11.0	-10.5	5.60	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68
	-10.0	-9.5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9.1	-8.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7.6	-7.0	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5.6	-5.0	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3.7	-3.0	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0.7	0.0	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2.2	3.0	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4.1	5.0	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6.0	7.0	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
	7.9	9.0	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72
9.8	11.0	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72	
11.8	13.0	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
13.7	15.0	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
8.0	-20.0	-19.8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19.0	-18.8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
	-17.0	-16.7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15.0	-14.7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13.0	-12.6	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21
	-11.0	-10.5	6.30	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
	-10.0	-9.5	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9.1	-8.5	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7.6	-7.0	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5.6	-5.0	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3.7	-3.0	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0.7	0.0	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2.2	3.0	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4.1	5.0	8.73	8.73	8.73	8.73	8.28	7.56
	6.0	7.0	9.00	9.00	9.00	8.73	8.28	7.56
	7.9	9.0	9.27	9.27	9.00	8.73	8.28	7.56
9.8	11.0	9.54	9.54	9.00	8.73	8.28	7.56	
11.8	13.0	9.90	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	
13.7	15.0	10.17	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	
9.0	-20.0	-19.8	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-19.0	-18.8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-17.0	-16.7	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-15.0	-14.7	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	-13.0	-12.6	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
	-11.0	-10.5	7.00	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
	-10.0	-9.5	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
	-9.1	-8.5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-7.6	-7.0	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	-5.6	-5.0	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
	-3.7	-3.0	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-0.7	0.0	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.40
	2.2	3.0	9.40	9.40	9.40	9.40	9.20	8.40
	4.1	5.0	9.70	9.70	9.70	9.70	9.20	8.40
	6.0	7.0	10.00	10.00	10.00	9.70	9.20	8.40
	7.9	9.0	10.30	10.30	10.00	9.70	9.20	8.40
9.8	11.0	10.60	10.60	10.00	9.70	9.20	8.40	
11.8	13.0	11.00	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	
13.7	15.0	11.30	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C) (BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	WB	DB	TC	TC	TC	TC	TC	TC
10.0	-20.0	-19.8	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
	-19.0	-18.8	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
	-17.0	-16.7	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99
	-15.0	-14.7	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
	-13.0	-12.6	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
	-11.0	-10.5	7.77	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-10.0	-9.5	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
	-9.1	-8.5	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	-7.6	-7.0	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44
	-5.6	-5.0	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
	-3.7	-3.0	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21
	-0.7	0.0	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.32
	2.2	3.0	10.43	10.43	10.43	10.43	10.21	9.32
	4.1	5.0	10.77	10.77	10.77	10.77	10.21	9.32
	6.0	7.0	11.10	11.10	11.10	10.77	10.21	9.32
	7.9	9.0	11.43	11.43	11.10	10.77	10.21	9.32
	9.8	11.0	11.77	11.77	11.10	10.77	10.21	9.32
11.8	13.0	12.21	11.99	11.10	10.77	10.21	9.32	
13.7	15.0	12.54	11.99	11.10	10.77	10.21	9.32	
11.2	-20.0	-19.8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-19.0	-18.8	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-17.0	-16.7	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-15.0	-14.7	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	-13.0	-12.6	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63
	-11.0	-10.5	8.75	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
	-10.0	-9.5	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-9.1	-8.5	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
	-7.6	-7.0	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	-5.6	-5.0	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
	-3.7	-3.0	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	-0.7	0.0	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	10.50
	2.2	3.0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.50	10.50
	4.1	5.0	12.13	12.13	12.13	12.13	11.50	10.50
	6.0	7.0	12.50	12.50	12.50	12.13	11.50	10.50
	7.9	9.0	12.88	12.88	12.50	12.13	11.50	10.50
	9.8	11.0	13.25	13.25	12.50	12.13	11.50	10.50
11.8	13.0	13.75	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
13.7	15.0	14.13	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
14.0	-20.0	-19.8	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96
	-19.0	-18.8	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
	-17.0	-16.7	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	-15.0	-14.7	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40
	-13.0	-12.6	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04
	-11.0	-10.5	11.20	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36
	-10.0	-9.5	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68
	-9.1	-8.5	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	-7.6	-7.0	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16
	-5.6	-5.0	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64
	-3.7	-3.0	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
	-0.7	0.0	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	13.44
	2.2	3.0	15.04	15.04	15.04	15.04	14.72	13.44
	4.1	5.0	15.52	15.52	15.52	15.52	14.72	13.44
	6.0	7.0	16.00	16.00	16.00	15.52	14.72	13.44
	7.9	9.0	16.48	16.48	16.00	15.52	14.72	13.44
	9.8	11.0	16.96	16.96	16.00	15.52	14.72	13.44
11.8	13.0	17.60	17.28	16.00	15.52	14.72	13.44	
13.7	15.0	18.08	17.28	16.00	15.52	14.72	13.44	

8. Características Elétricas

Modelos	Unidades Terminais				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão	Min.	Max.	MCA	MFA	kW	FLA
MDV-D28Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.39	10	0.026	0.31
MDV-D36Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.39	10	0.026	0.31
MDV-D45Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.5	10	0.026	0.4
MDV-D56Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.5	10	0.026	0.4
MDV-D71Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.54	15	0.037	0.43
MDV-D80Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	0.67	15	0.037	0.53
MDV-D90Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	1.05	15	0.05	0.84
MDV-D100Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	1.09	15	0.065	0.87
MDV-D112Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	1.09	15	0.065	0.87
MDV-D140Q4/VN1-EA	60	208-230	198	242	1.18	15	0.065	0.94

Legenda:

MCA: Corrente mín. (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)

IFM: Motor do ventilador

Notas:

1) Faixa de Tensão

As unidades são adequadas para uso em sistemas elétricos onde a tensão fornecida aos terminais da unidade não está abaixo ou acima dos limites de faixa listados.

2) O variação de tensão máxima permitido entre as fases é de 2%.

3) MCA

$$MCA = 1.25 \times FLA$$

4) Selecione o tamanho do fio com base no MCA.


5) Em vez de fusível, utilize o disjuntor.

9. Níveis de Ruído


9.1. Valores de TOkeste (pressão sonora)

Modelos	Pressão sonora dB(A)		
	H	M	L
MDV-D28Q4/VN1-EA	30	25	22
MDV-D36Q4/VN1-EA	30	25	22
MDV-D45Q4/VN1-EA	35	31	27
MDV-D56Q4/VN1-EA	35	31	27
MDV-D71Q4/VN1-EA	43	37	31
MDV-D80Q4/VN1-EA	43	37	31
MDV-D90Q4/VN1-EA	43	38	32
MDV-D100Q4/VN1-EA	45	37	35
MDV-D112Q4/VN1-EA	45	37	35
MDV-D140Q4/VN1-EA	46	38	37


9.2. Nível de Ruído em Bandas de Oitava

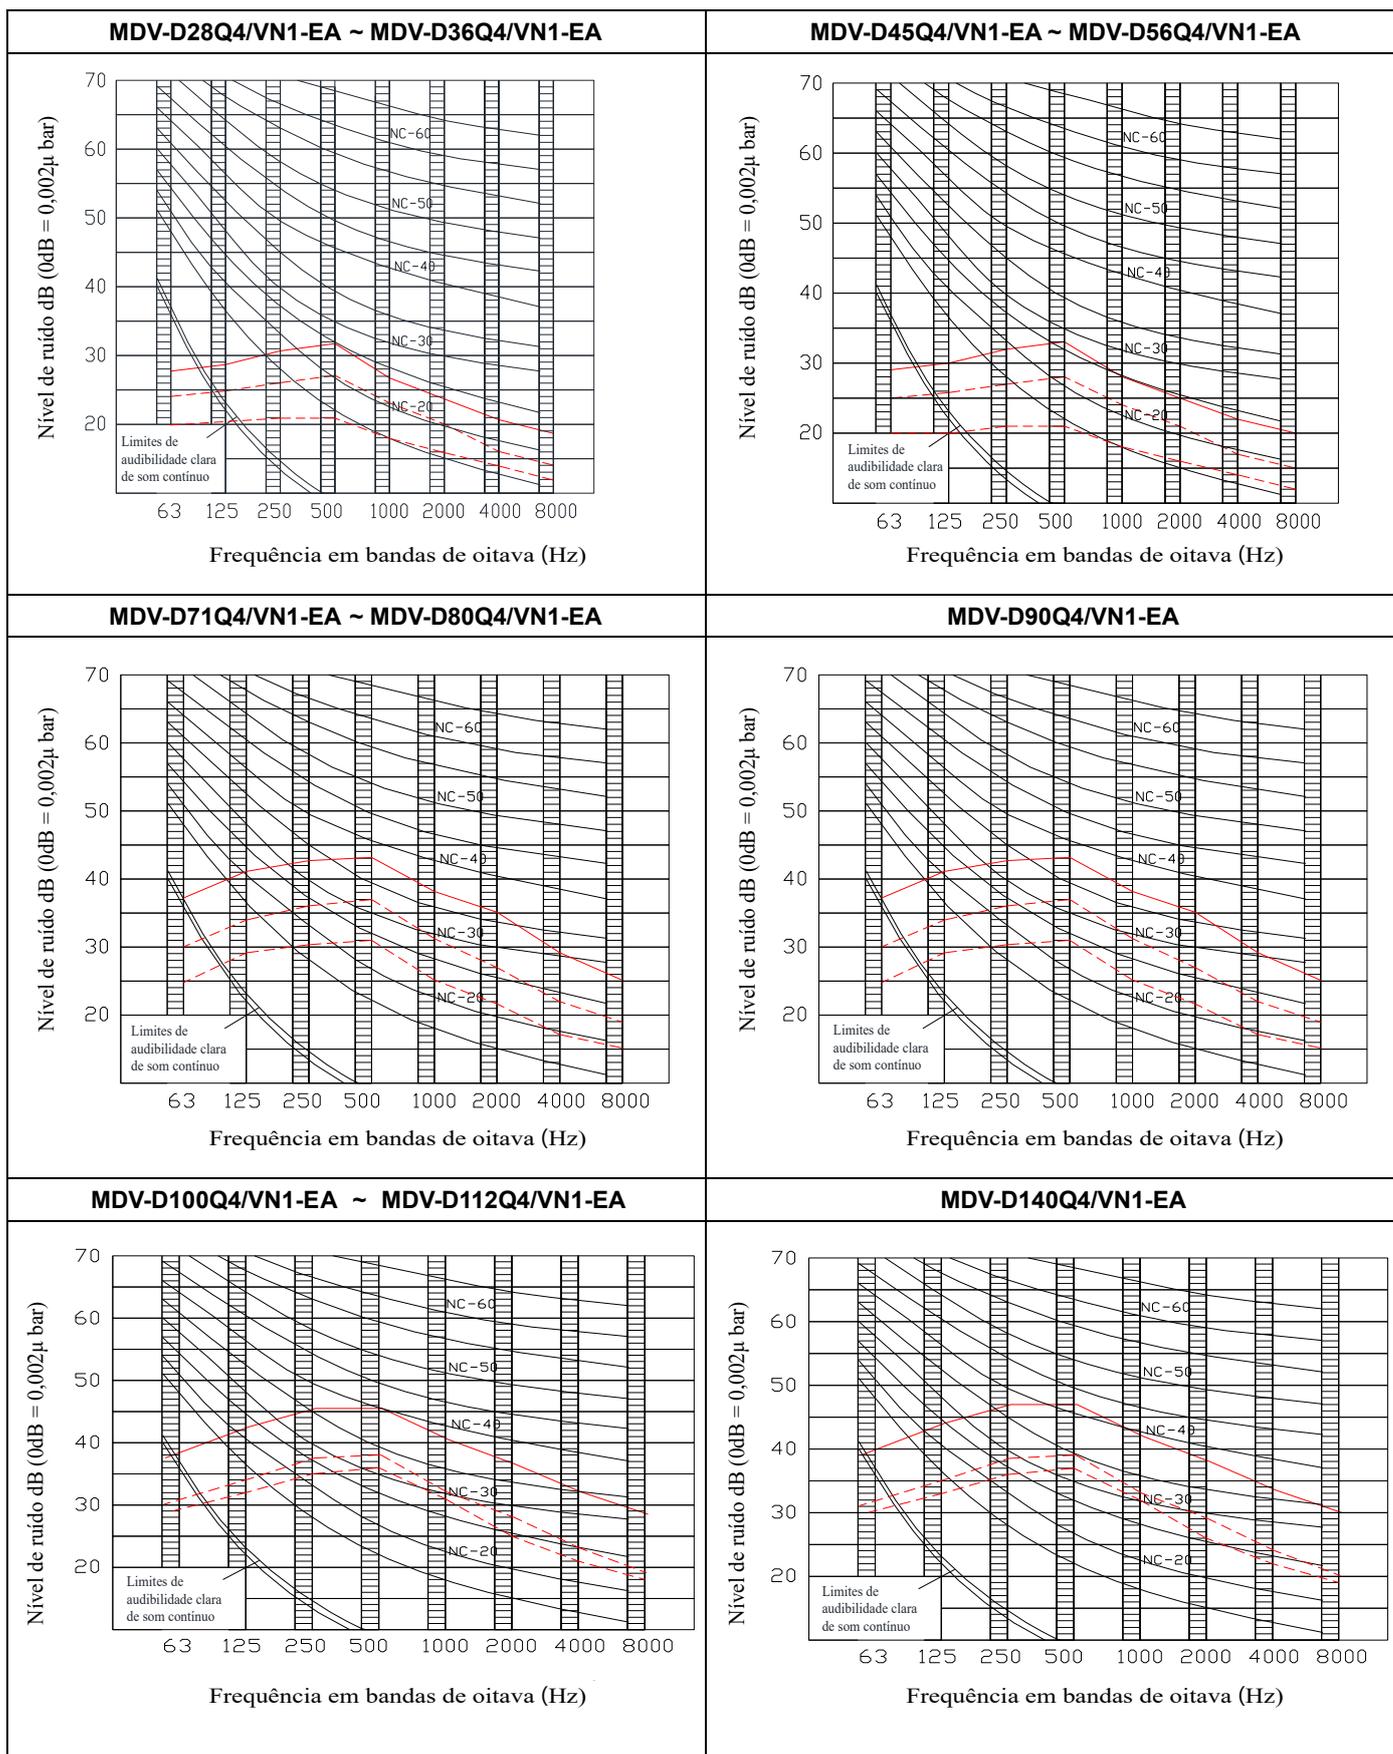

10. Acessórios

Nome	Desenho	Quantidade
Porca		8
Arruela		8
Gabarito de Instalação		1
Parafuso M6		4
Tubo de conexão		1
Material de isolamento da tubulação		2
Esponja (250 × 250 × 10)		1
Esponja (60 × 100 × 5)		1
Isolamento		1
Para fixação do tubo de dreno		1
Haste de aperto		5
Tubo de mangueira flexível		1
Linha de sinal		1
Controle remoto sem fio		1
Estrutura		1
Pilhas alcalinas (AM4)		2
Manual de operação do controle remoto		1
Manual de instalação		1
Porca de cobre		1

Acessórios e peças a serem adquiridas no local da instalação:

Nome	Forma	Especificação	Quantidade	Uso
Tubo de cobre		Linha de líquido e linha de gás	De acordo com a necessidade	Usado para conexão da un. terminal e sugerido o uso de tubulação de cobre flexível (T2M).
Tubo PVC		Diâmetro externo entre 37 e 39mm, Diâmetro interno 32mm	De acordo com a necessidade	Canalizar a água de dreno
Isolante térmico tubo de revestimento		Diâmetro interno corresponde ao diâmetro do tubo de cobre e tubo de PVC, a espessura mínima deve ser maior do que 10mm, deve ser maior quando instalado em áreas muito úmidas.	De acordo com a necessidade	Usado para evitar condensação na tubulação
Gancho expansível		M10	4	Utilizado para a instalação da unidade terminal.
Parafuso de sustentação		M10	4	Utilizado para a instalação da unidade terminal.


CASSETE QUATRO VIAS COMPACTO AC

1. Características

- Baixo nível de ruído;
- Grelha aerodinâmica proporciona menor turbulência;
- Cria um ambiente natural e confortável;
- Funcionamento eficiente. Climatização homogênea em todo ambiente, com rápido alcance do setpoint.




- Ventilador com pás aerodinâmicas.
 - Reduz a resistência do ar;
 - Suaviza o fluxo nas quatro direções de saída;
 - Torna a distribuição de ar uniforme para a troca de calor.
- Maior facilidade de instalação e manutenção
 - Pouco espaço necessário para instalação, pode ser instalado em forro de baixa altura.
 - Corpo principal compacto com apenas 570mm de largura e comprimento, permite um encaixe perfeito em harmonia com o ambiente.

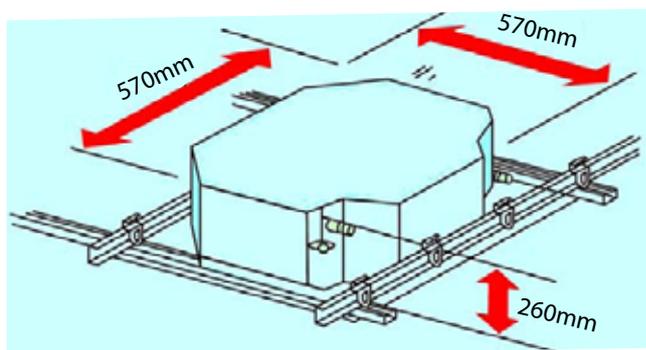

- Fluxo de ar 360° - Melhor distribuição de ar
A saída de ar de 360° proporciona perfeita distribuição do ar em todo o ambiente, tornando a climatização uniforme com maior conforto aos usuários.



- Bomba de dreno embutida, com capacidade de desnível para até 500mm.



- Filtro padrão tipo tela.

2. Especificações

Modelo			MDV-D22Q4/VN1-A3A	MDV-D28Q4/VN1-A3A	
Alimentação		V-ph-Hz	220~240-1-60	220~240-1-60	
Refrigeração	Capacidade	kW	2.2	2.8	
		Btu/h	7500	9600	
	Potência	W	51	52	
	Corrente nominal	A	0.175	0.175	
Aquecimento	Capacidade	kW	2.4	3.2	
		Btu/h	8200	10900	
	Potência	W	43	44	
	Corrente nominal	A	0.175	0.175	
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA		
	Potência	W	34.3	34.3	
	Capacitor	uF	0.8uF/450V	0.8uF/450V	
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	658/586/485	658/586/485	
Serpentina	Número de filas		1	1	
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1.5)	1/16 (1.5)	
	Tipo de aleta		Alumínio		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)		1/4 (Ø 6,35)	1/4 (Ø 6,35)
				Tubo com ranhura interna	
	Dimensões (L x A x P)	mm	1310×210×13.37		
Número de circuitos		2	2		
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m³/h	532/397/292	539/408/310	
		CFM	313/234/172	317/240/182	
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	38.1/33.4/23.4	38.1/33.4/23.4	
Unidade terminal	Dimensão (L x A x P)	mm	630x265x570		
	Embalagem (L x A x P)	mm	675x285x675		
	Peso líquido/bruto	kg	17.5 / 22		
Painel	Dimensão (L x A x P)	mm	647x50x647		
	Embalagem (L x A x P)	mm	705x113x705		
	Peso líquido/bruto	kg	3/5		
Tipo de refrigerante			HFC-410A		
Válvula de expansão – tipo			EXV		
Pressão de projeto		MPa	4.4/2.6	4.4/2.6	
Tubulação de refrigerante	Linha de Líquido	in. (mm)	1/4 (Ø 6,35)	1/4 (Ø 6,35)	
	Linha de gás	in. (mm)	1/2 (Ø 12,7)	1/2 (Ø 12,7)	
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm²	3x2.0		
	Fiação de comunicação	mm²	3x0.5 (fio vedado de 3 núcleos)		
Diâmetro do tubo de dreno		in. (mm)	31/32 (Ø 25)	31/32 (Ø 25)	
Controle remoto sem fio			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A) (padrão)		
Limite operacional		°C	Refrigeração: 17~32/ Aquecimento: 10~28		

Notas:


- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS, 6°C BU.

Modelo			MDV-D36Q4/VN1-A3A	MDV-D45Q4/VN1-A3A	
Alimentação		V-ph-Hz	220~240-1-60	220~240-1-60	
Refrigeração	Capacidade	kW	3.6	4.5	
		Btu/h	12300	15400	
	Potência	W	58	58	
	Corrente nominal	A	0.21	0.21	
Aquecimento	Capacidade	kW	4.0	5.0	
		Btu/h	13600	17100	
	Potência	W	50	51	
	Corrente nominal	A	0.21	0.21	
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA		
	Potência	W	47.1	47.1	
	Capacitor	uF	1.2uF/450V	1.2uF/450V	
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	780/670/540	780/675/560	
Serpentina	Número de filas		2	2	
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1.5)	1/16 (1.5)	
	Tipo de aleta		Alumínio		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	1/4 (Ø 6,35)	1/4 (Ø 6,35)	
			Tubo com ranhura interna		
	Dimensões (L x A x P)	mm	1310x210x26.74		
Número de circuitos		4	4		
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m³/h	632/496/359	632/496/359	
		CFM	372/292/211	372/292/211	
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	41.5/35.6/28.8	41.5/35.6/28.8	
Unidade terminal	Dimensão (L x A x P)	mm	630x265x570		
	Embalagem (L x A x P)	mm	675x285x675		
	Peso líquido/bruto	kg	19/23.5	19/23.5	
Painel	Dimensão (L x A x P)	mm	647x50x647		
	Embalagem (L x A x P)	mm	705x113x705		
	Peso líquido/bruto	kg	3/5		
Tipo refrigerante			HFC-410A		
Válvula de expansão – tipo			EXV		
Pressão de projeto		MPa	4.4/2.6	4.4/2.6	
Tubulação de refrigerante	Linha de Líquido	in. (mm)	1/4 (Ø 6,35)	1/4 (Ø 6,35)	
	Linha de gás	in. (mm)	1/2 (Ø 12,7)	1/2 (Ø 12,7)	
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm²	3x2.0	3x2.0	
	Fiação de comunicação	mm²	3*0.5 (fio vedado de 3 núcleos)		
Diâmetro do tubo de dreno		in. (mm)	31/32 (Ø 25)	31/32 (Ø 25)	
Controle remoto sem fio			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A) (padrão)		
Limite operacional		°C	Refrigeração: 17~32/ Aquecimento: 10~28		

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS, 6°C BU.



3. Dimensões

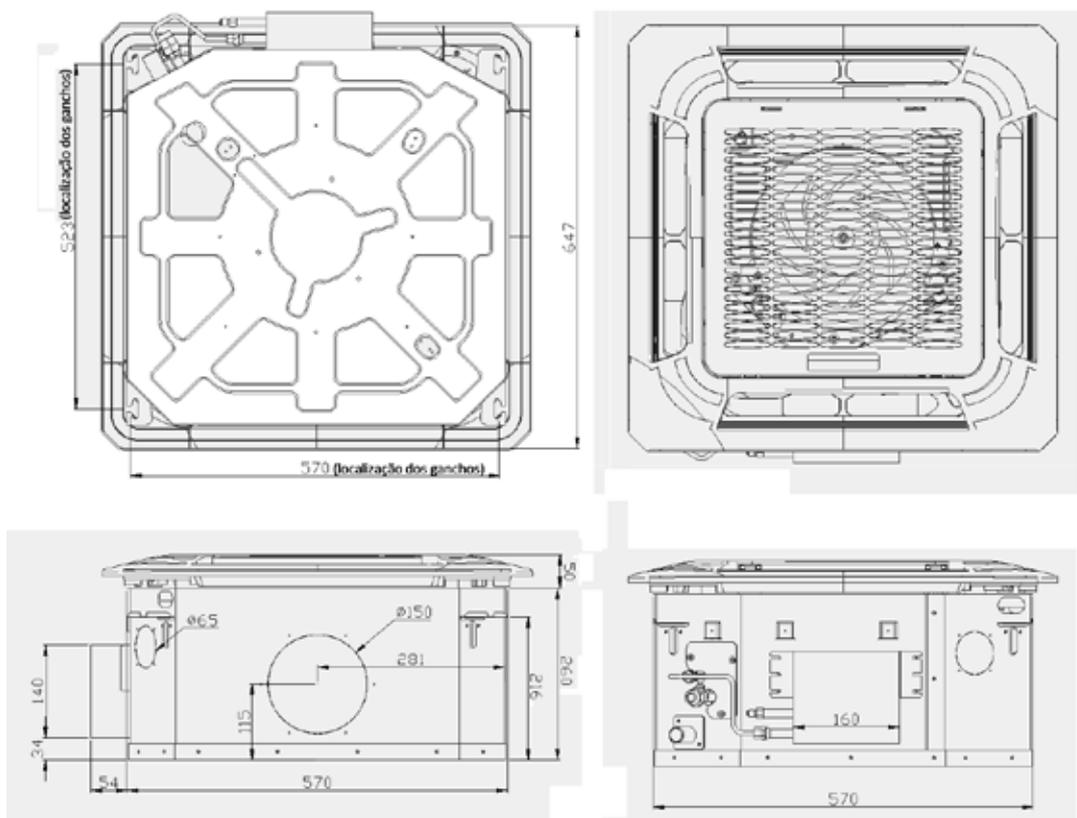

4. Espaço de serviço

Verificar se:


1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue aguentar o peso da unidade terminal;
3. As saídas de ar não estão obstruídas;
4. O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

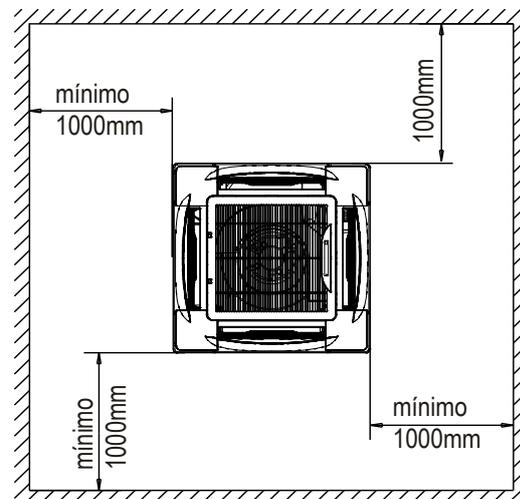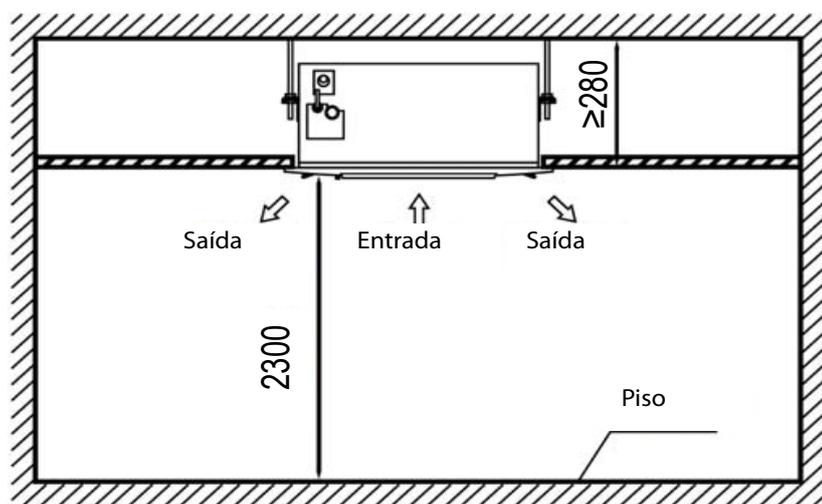

Unidade: mm

Manter mais de 2,3 m de distância entre o painel e o piso do local de instalação.

5. Esquema de Tubulação

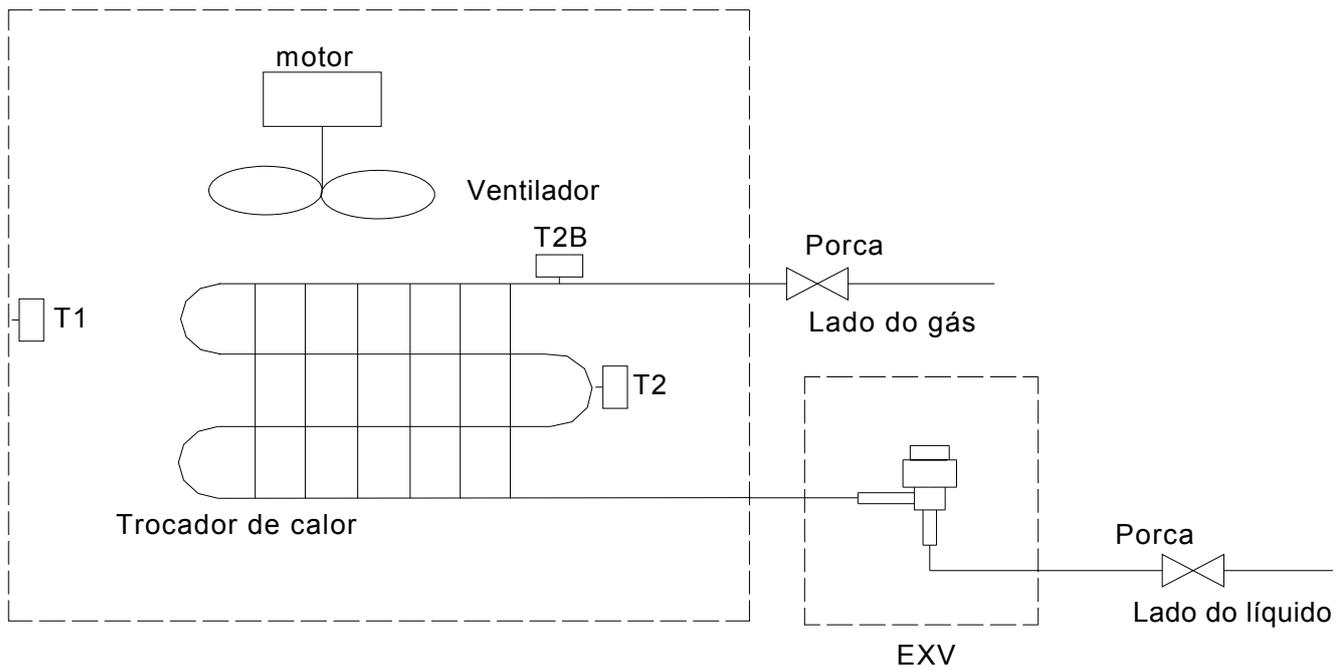


T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina

T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

6. Esquema Elétrico

6.1. Unidades: MDV-D22Q4/VN1-A3A, MDV-D28Q4/VN1-A3A, MDV-D36Q4/VN1-A3A e MDV-D45Q4/VN1-A3A.

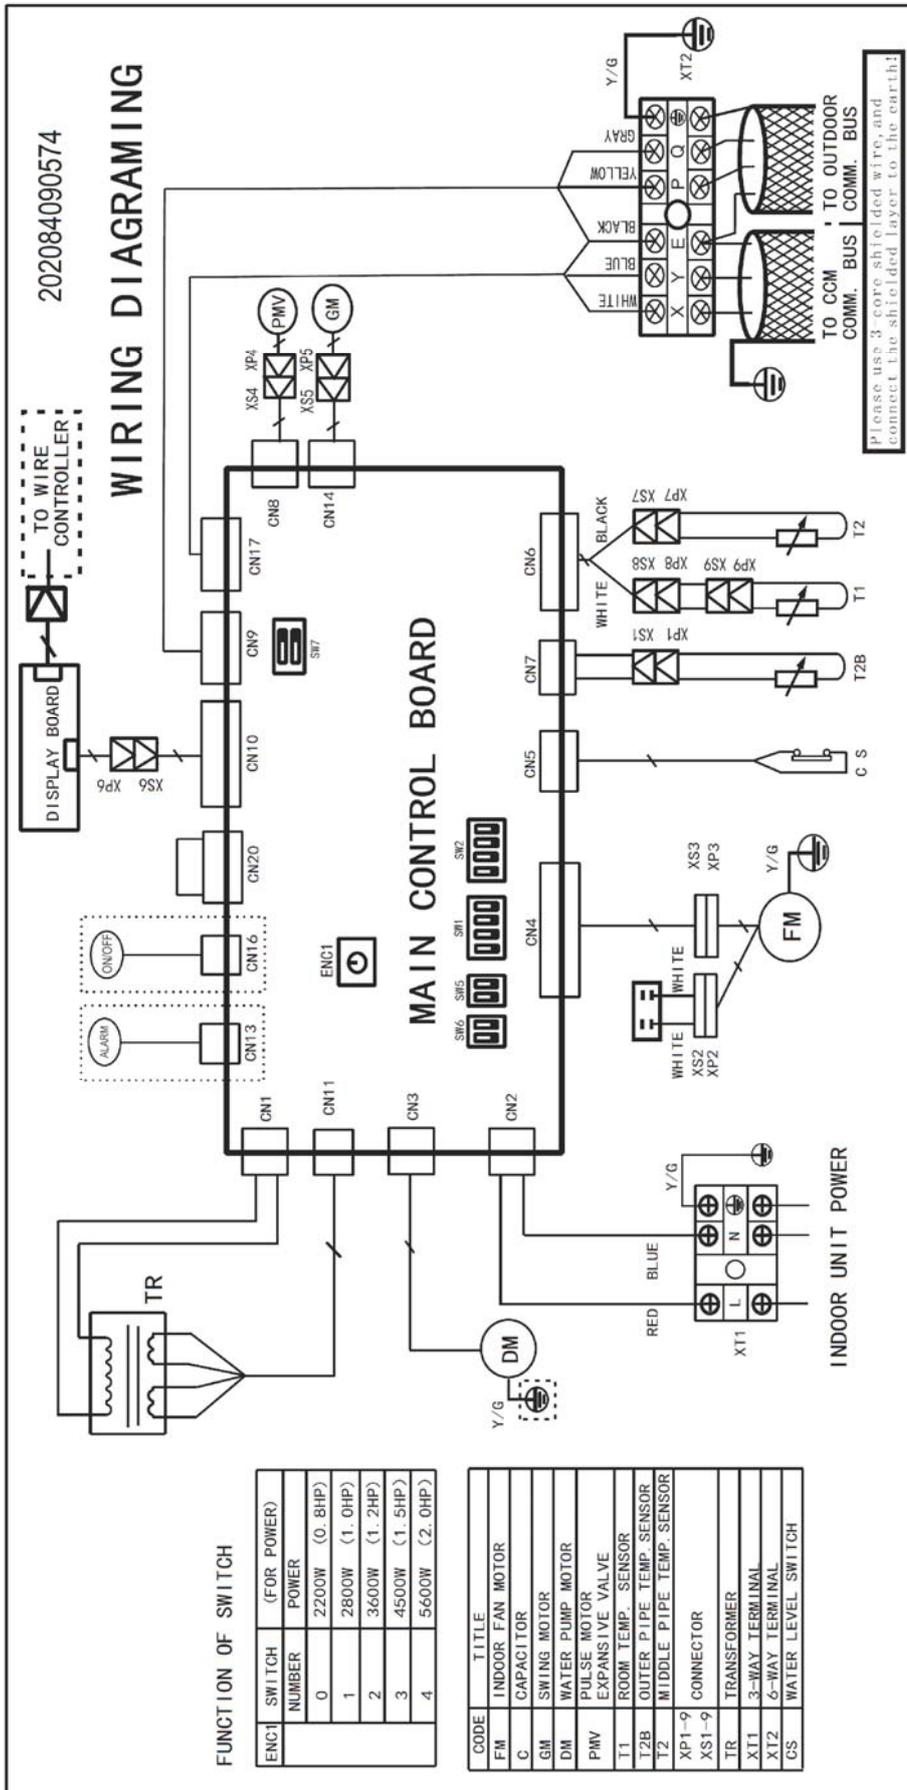

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW
2.2	10	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.9	1.7
	12	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	14	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	16	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	18	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	20	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.7	1.5
	21	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.7	1.5
	23	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.7	1.5
	25	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.6	1.5
	27	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.6	1.5
	29	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.5	1.5
	31	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.5	1.5
	33	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.4	1.5
	35	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	1.5	2.4	1.5
	37	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	1.5	2.3	1.5
	39	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5
42	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
44	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
46	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
2.8	10	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
42	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
44	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	

7.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.20	-20	-19,8	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
	-19	-18,8	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
	-17	-16,7	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	-15	-14,7	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-13	-12,6	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
	-11	-10,5	1.68	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
	-10	-9,5	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	-9,1	-8,5	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
	-7,6	-7	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
	-5,6	-5	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-3,7	-3	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
	-0,7	0	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.02
	2,2	3	2.26	2.26	2.26	2.26	2.21	2.02
	4,1	5	2.33	2.33	2.33	2.33	2.21	2.02
	6	7	2.40	2.40	2.40	2.33	2.21	2.02
7,9	9	2.47	2.47	2.40	2.33	2.21	2.02	
9,8	11	2.54	2.54	2.40	2.33	2.21	2.02	
11,8	13	2.64	2.59	2.40	2.33	2.21	2.02	
13,7	15	2.71	2.59	2.40	2.33	2.21	2.02	
2.80	-20	-19,8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19	-18,8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17	-16,7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15	-14,7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-13	-12,6	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	-11	-10,5	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-10	-9,5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9,1	-8,5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7,6	-7	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5,6	-5	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3,7	-3	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0,7	0	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2,2	3	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4,1	5	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6	7	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
7,9	9	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69	
9,8	11	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69	
11,8	13	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13,7	15	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
3.60	-20	-19,8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18,8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16,7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14,7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13	-12,6	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11	-10,5	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10	-9,5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9,1	-8,5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7,6	-7	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5,6	-5	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3,7	-3	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0,7	0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2,2	3	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4,1	5	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6	7	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
7,9	9	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36	
9,8	11	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36	
11,8	13	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13,7	15	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.50	-20	-19,8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18,8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16,7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14,7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13	-12,6	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11	-10,5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10	-9,5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9,1	-8,5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7,6	-7	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5,6	-5	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3,7	-3	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0,7	0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2,2	3	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4,1	5	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6	7	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
7,9	9	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20	
9,8	11	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20	
11,8	13	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13,7	15	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade terminal				Fonte de alimentação	IFM	
	Hz	Tensão (V)	Min.(V)	Máx.(V)	MFA	kW	FLA
MDV-D22Q4/VN1-A3A	60	220~240	198	254	15	0.039	0.175
MDV-D28Q4/VN1-A3A	60	220~240	198	254	15	0.039	0.175
MDV-D36Q4/VN1-A3A	60	220~240	198	254	15	0.049	0.21
MDV-D45Q4/VN1-A3A	60	220~240	198	254	15	0.049	0.21

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)



M: Motor do ventilador

9. Níveis de Ruído

9.1. Valores de Teste (pressão sonora)

Modelo	Ruído conforme velocidade de insuflamento dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MDV-D22Q4/VN1-A3A	38.1	33.4	23.4
MDV-D28Q4/VN1-A3A	38.1	33.4	23.4
MDV-D36Q4/VN1-A3A	41.5	35.6	28.8
MDV-D45Q4/VN1-A3A	41.5	35.6	28.8

9.2. Nível de Ruído em Bandas de Oitava

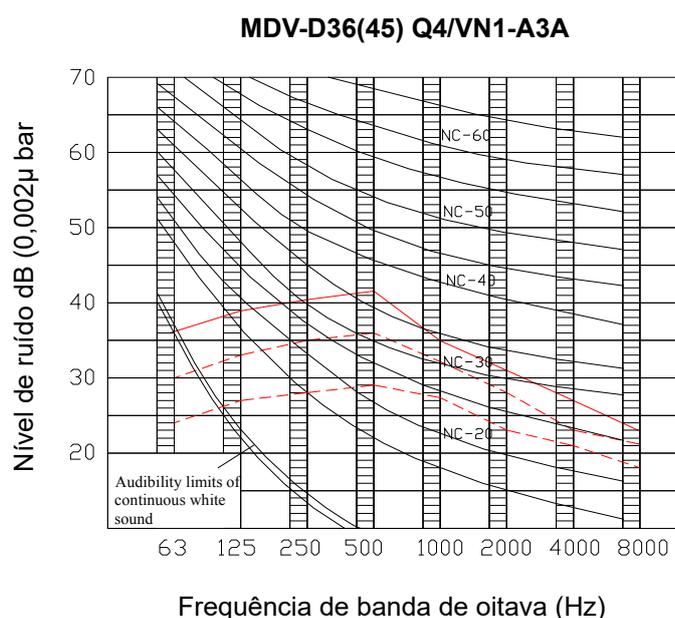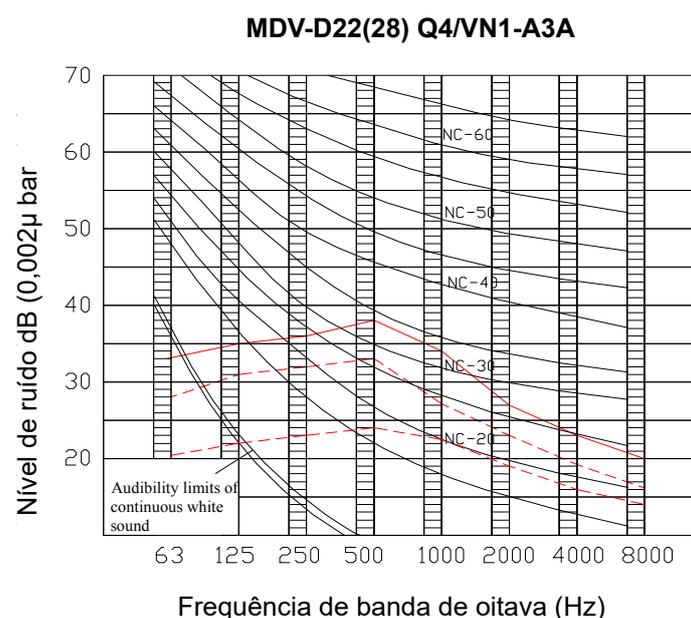

10. Acessórios

Nome	Quantidade	Imagem
1. Porca M10	10	
2. Arruela Ø 10	10	
3. Gabarito de instalação	1	
4. Parafuso M6	-	
5. Isolamento	1	
6. Tubo de saída dreno	1	
7. Proteção do tubo de saída	-	
8. Fixação do tubo de saída dreno	1	
9. Banda de aperto	5	
10. Controle remoto	1	
11. Estrutura	1	
12. Parafuso de montagem (ST2.9×10-C-H)	2	
13. Pilhas alcalinas (AM4)	2	
14. Manual de instalação	1	
15. Linha de sinal	1	
16. Tubo conector para conjunto de restrição	1	

Nome	Modelo	Código	Uso
Controle remoto com fio	KJR-29B/BK-E	203355100699	Com teclado sensível ao toque, sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-10B/DP(T)-E	203355190000	Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-12B/DP(T)-E	203355100010	Com sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles


CASSETE DUAS VIAS

1. Características


- Baixo nível de ruído;
- Fluxo de ar mais suave com menos turbulência;
- A saída de duas vias permite uma climatização eficiente em instalações com posicionamento no canto ou no teto.



- Design moderno;
- Cria um ambiente elegante e confortável com um design clean.
- Corpo principal ultrafino;
- O chassi de construção compacta de apenas 300 mm possibilita uma instalação com espaço reduzido.

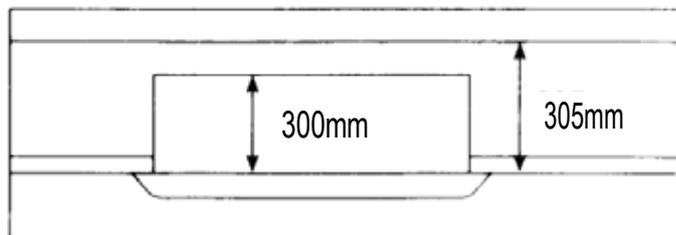

- Fácil instalação;
- Flexibilidade de instalação em diferentes posições de montagem;
- Módulo seccional padronizado;
- Corresponde ao centro da unidade principal e painel;
- Bomba de dreno embutida, com capacidade de desnível para até 750 mm.

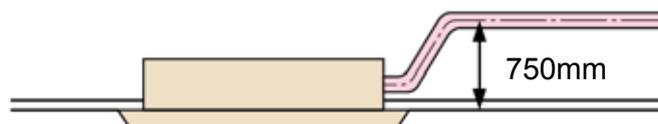

- Mais fácil de limpar e manter;
- Grelha aerodinâmica proporciona menor turbulência e de fácil limpeza;
- Filtro padrão tipo tela.

2. Especificações

Modelo			MDV-D22Q2/VN1-CA	MDV-D28Q2/VN1-CA	MDV-D36Q2/VN1-CA
Alimentação		V-Ph-Hz	220-240V-1ph-60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	2.2	2.8	3.6
		Btu/h	7500	9600	12300
	Potência	W	57	57	60
	Corrente nominal	A	0.35	0.45	0.45
Aquecimento	Capacidade	kW	2.6	3.2	4
		Btu/h	8900	10900	13600
	Potência	W	57	57	60
	Corrente nominal	A	0.35	0.45	0.45
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA	Motor CA	Motor CA
	Potência	W	60	60	67
	Capacitor	uF	2	2	2.5
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	830/650/525	830/650/525	870/590/470
Serpentina	Número de filas		1	1	1
	Espaçamento da aleta	(mm)	(1.5)	(1.5)	(1.5)
	Tipo de aleta		Alumínio		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in(mm)	1/4(Ø6.35), Tubo com ranhura interna		
	Número de circuitos		4	4	4
Vazão de ar (A/M/B)		m³/h	674/509/381	674/509/381	740/577/435
		CFM	397/300/224	397/300/224	436/340/256
Nível de ruído interno (alto/médio/baixo)		dB(A)	33/29/24	36/32/29	36/32/29
Unidade terminal	Dimensão (L x Ax P)	in(mm)	46-5/32×11-13/16×23-5/16(1172×300×592)		
	Embalagem (L x Ax P)	in(mm)	53-11/32×15-3/4×26-9/16(1355×400×675)		
	Peso líquido/bruto	lbs(kg)	75/93.8(34/42.5)		
Painel	Código		CE-MBQ2-01		
	Dimensão (L x Ax P)	in(mm)	56-5/16×2-3/32×26-25/32(1430×53×680)		
	Embalagem (L x Ax P)	in(mm)	60-1/32×5-1/8×30-1/8(1525×130×765)		
	Peso líquido/bruto	lbs(kg)	23.2/33(10.5/15)		
Válvula de expansão - tipo			EXV		
Pressão de projeto		MPa	4.4/2.6		
Tubulação de refrigerante	Linha de Líquido	in(mm)	1/4(Ø 6,35)		
	Linha de gás	in(mm)	1/2(Ø 12,7)		
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	Nb×mm²	3×2.5(L≤20m) ; 3×3.5(L≤50m)		
	Fiação de comunicação	Nb×mm²	3×0.75		
Diâmetro do tubo de dreno		mm	ID Ø25, OU Ø32		
Controle remoto sem fio			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)-A) (padrão)		
Limite operacional		°C	Refrigeração: 17~32 Aquecimento: 10~28		

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS, 6°C BU.


Modelo			MDV-D45Q2/VN1-CA	MDV-D56Q2/VN1-CA	MDV-D71Q2/VN1-CA
Alimentação		V-Ph-Hz	220-240V-1ph-60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	4.5	5.6	7.1
		Btu/h	15400	19100	24200
	Potência	W	92	108	154
	Corrente nominal	A	0.55	0.55	0.75
Aquecimento	Capacidade	kW	5	6.3	8
		Btu/h	17100	21500	27300
	Potência	W	92	108	154
	Corrente nominal	A	0.55	0.55	0.75
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA	Motor CA	Motor CA
	Potência	W	112	131	202
	Capacitor	uF	2	3.5	3.5
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	885/785/640	960/860/725	1230/1135/1015
Serpentina	Número de filas		2	2	2
	Espaçamento da aleta	in(mm)	1/16(1.5)	1/16(1.5)	1/16(1.5)
	Tipo de aleta		Alumínio		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	In(mm)	1/4(Ø6.35), Tubo com ranhura interna		
	Número de circuitos		6	6	6
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m ³ /h	878/689/561	941/776/654	1236/1110/864
		CFM	517/406/330	554/457/385	727/653/509
Nível de ruído interno (alto/médio/baixo)		dB(A)	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Unidade terminal	Dimensão (L x Ax P)	(mm)	46-5/32×11-13/16×23-5/16(1172×300×592)		
	Embalagem (L x Ax P)	(mm)	53-11/32×15-3/4×26-9/16(1355×400×675)		
	Peso líquido/bruto	kg	80.5/99.3(36.5/45)	80.5/99.3(36.5/45)	80.5/99.3(36.5/45)
Painel	Código		CE-MBQ2-01		
	Dimensão (L x Ax P)	(mm)	(1430×53×680)		
	Embalagem (L x Ax P)	(mm)	(1525×130×765)		
	Peso líquido/bruto	(kg)	(10.5/15)	(10.5/15)	(10.5/15)
Válvula de expansão - tipo			EXV		
Pressão de projeto		MPa	4.4/2.6		
Tubulação de refrigerante	Linha de Líquido	in(mm)	1/4(Ø6,35)	3/8(Ø9.53)	3/8(Ø9.53)
	Linha de gás	in(mm)	1/2(Ø12,7)	5/8(Ø15,9)	5/8(Ø15,9)
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	Nb×mm ²	3×2.5(L≤20m) ; 3×3.5(L≤50m)		
	Fiação de comunicação	Nb×mm ²	3×0.75		
Diâmetro do tubo de água de drenagem		mm	ID Ø25, OU Ø32		
Controle remoto sem fio			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)-A) (padrão)		
Limite operacional		°C	Refrigeração: 17~32 Aquecimento: 10~28		

Notas:


- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS, 6°C BU.

3. Dimensões

Dimensões Unidade: in. (mm)

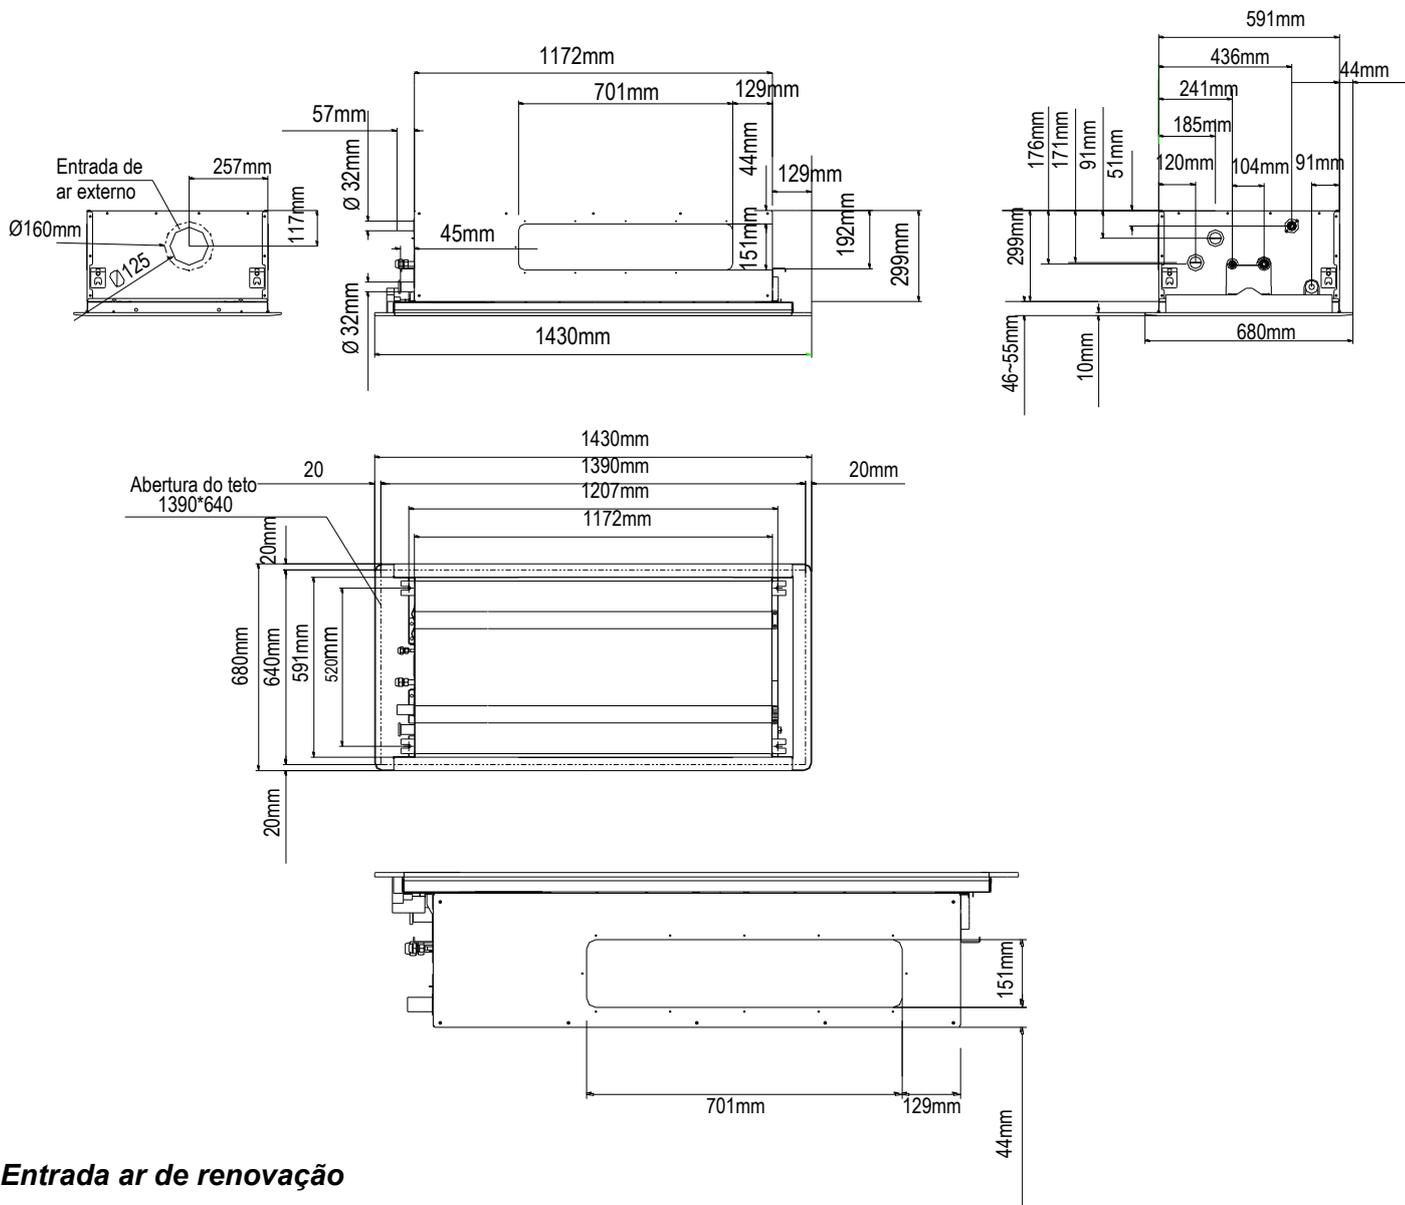

Entrada ar de renovação

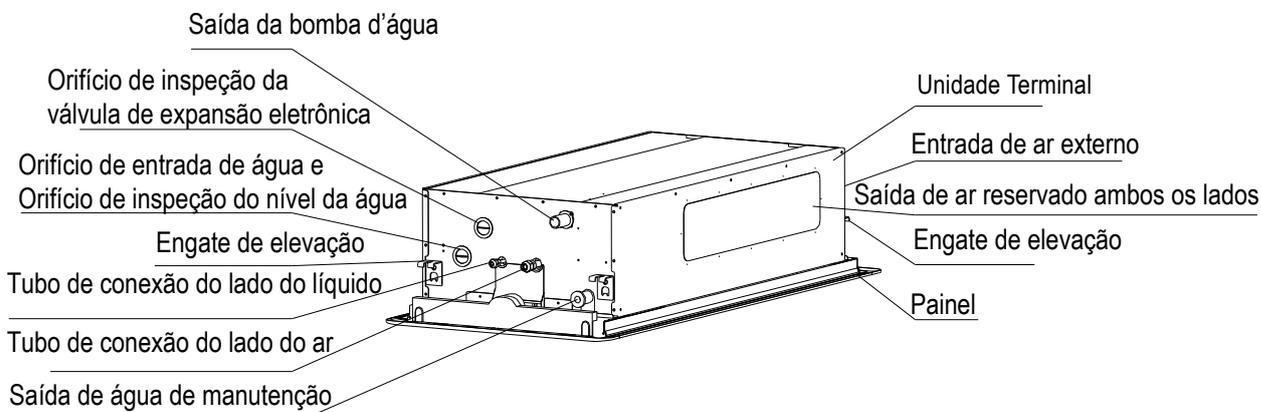


4. Espaço de Serviço


Verificar se:

1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue aguentar o peso da unidade terminal;
3. As saídas de ar não estão obstruídas;
4. O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

MDV-D22Q2/N1-CA, MDV-D28Q2/N1-CA, MDV-D36Q2/N1-CA, MDV-D45Q2/N1-CA, MDV-D56Q2/N1-CA, MDV-D71Q2/N1-CA

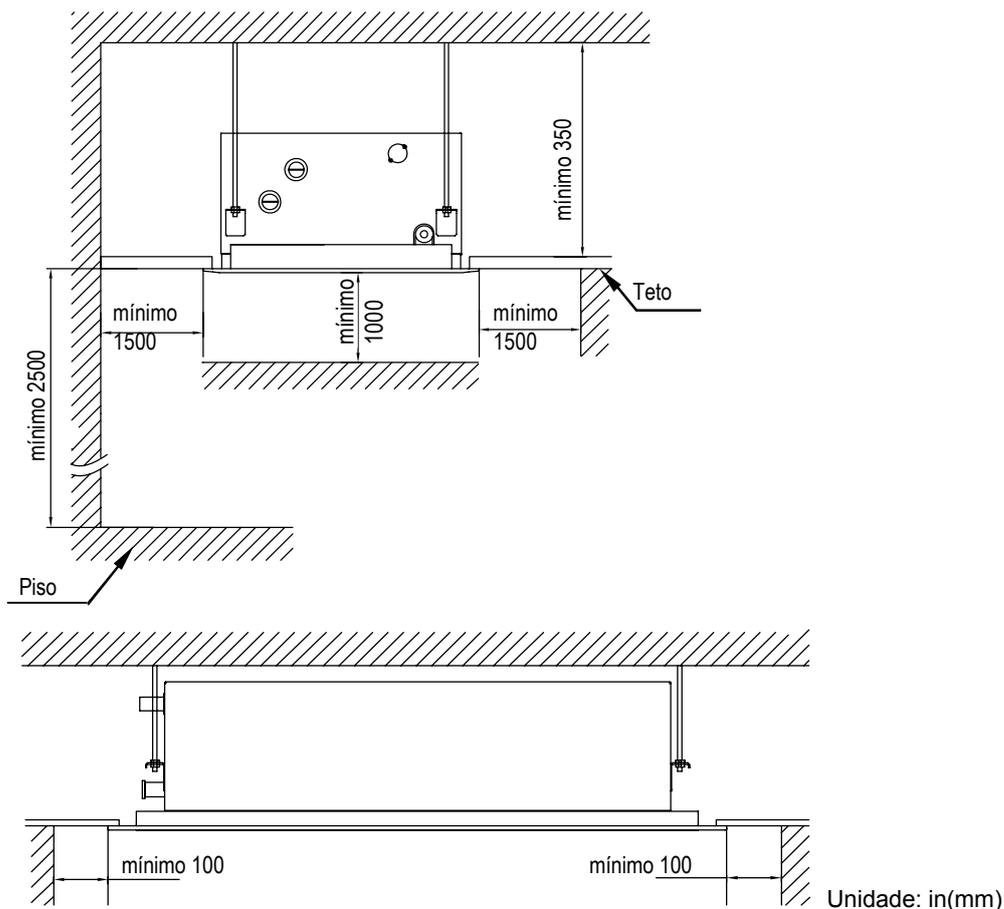


5. Esquema de Tubulação

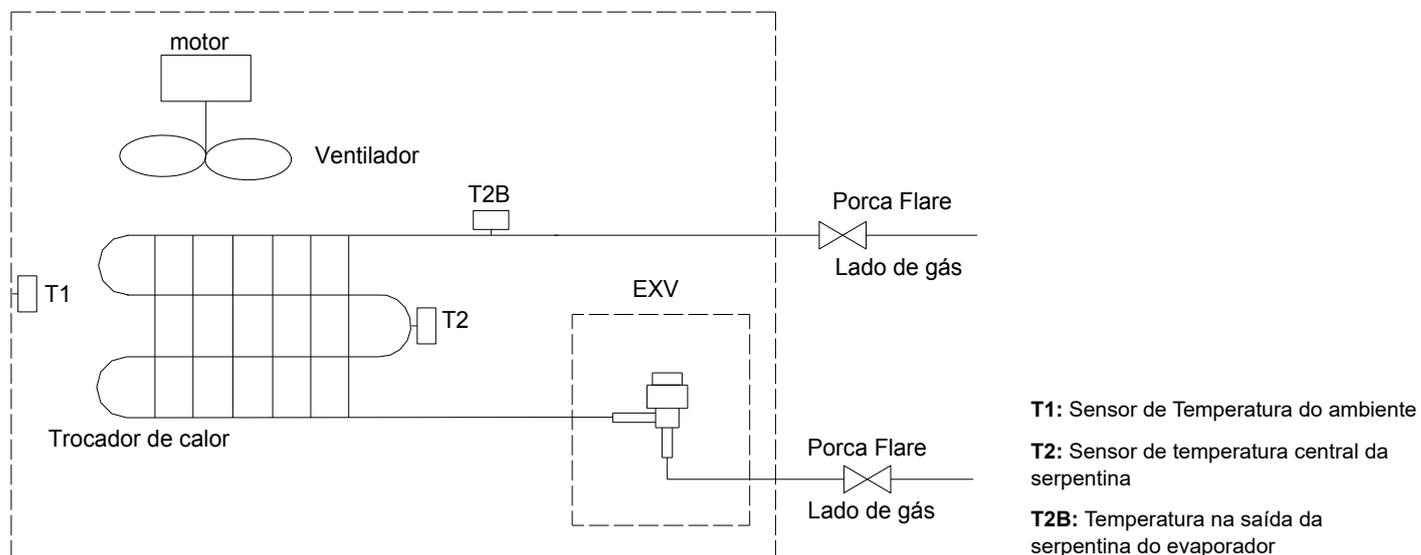

6. Esquema Elétrico

6.1. Unidades: MDV-D22Q2/N1-CA, MDV-D28Q2/N1-CA, MDV-D36Q2/N1-CA, MDV-D45Q2/N1-CA, MDV-D56Q2/N1-CA, MDV-D71Q2/N1-CA.

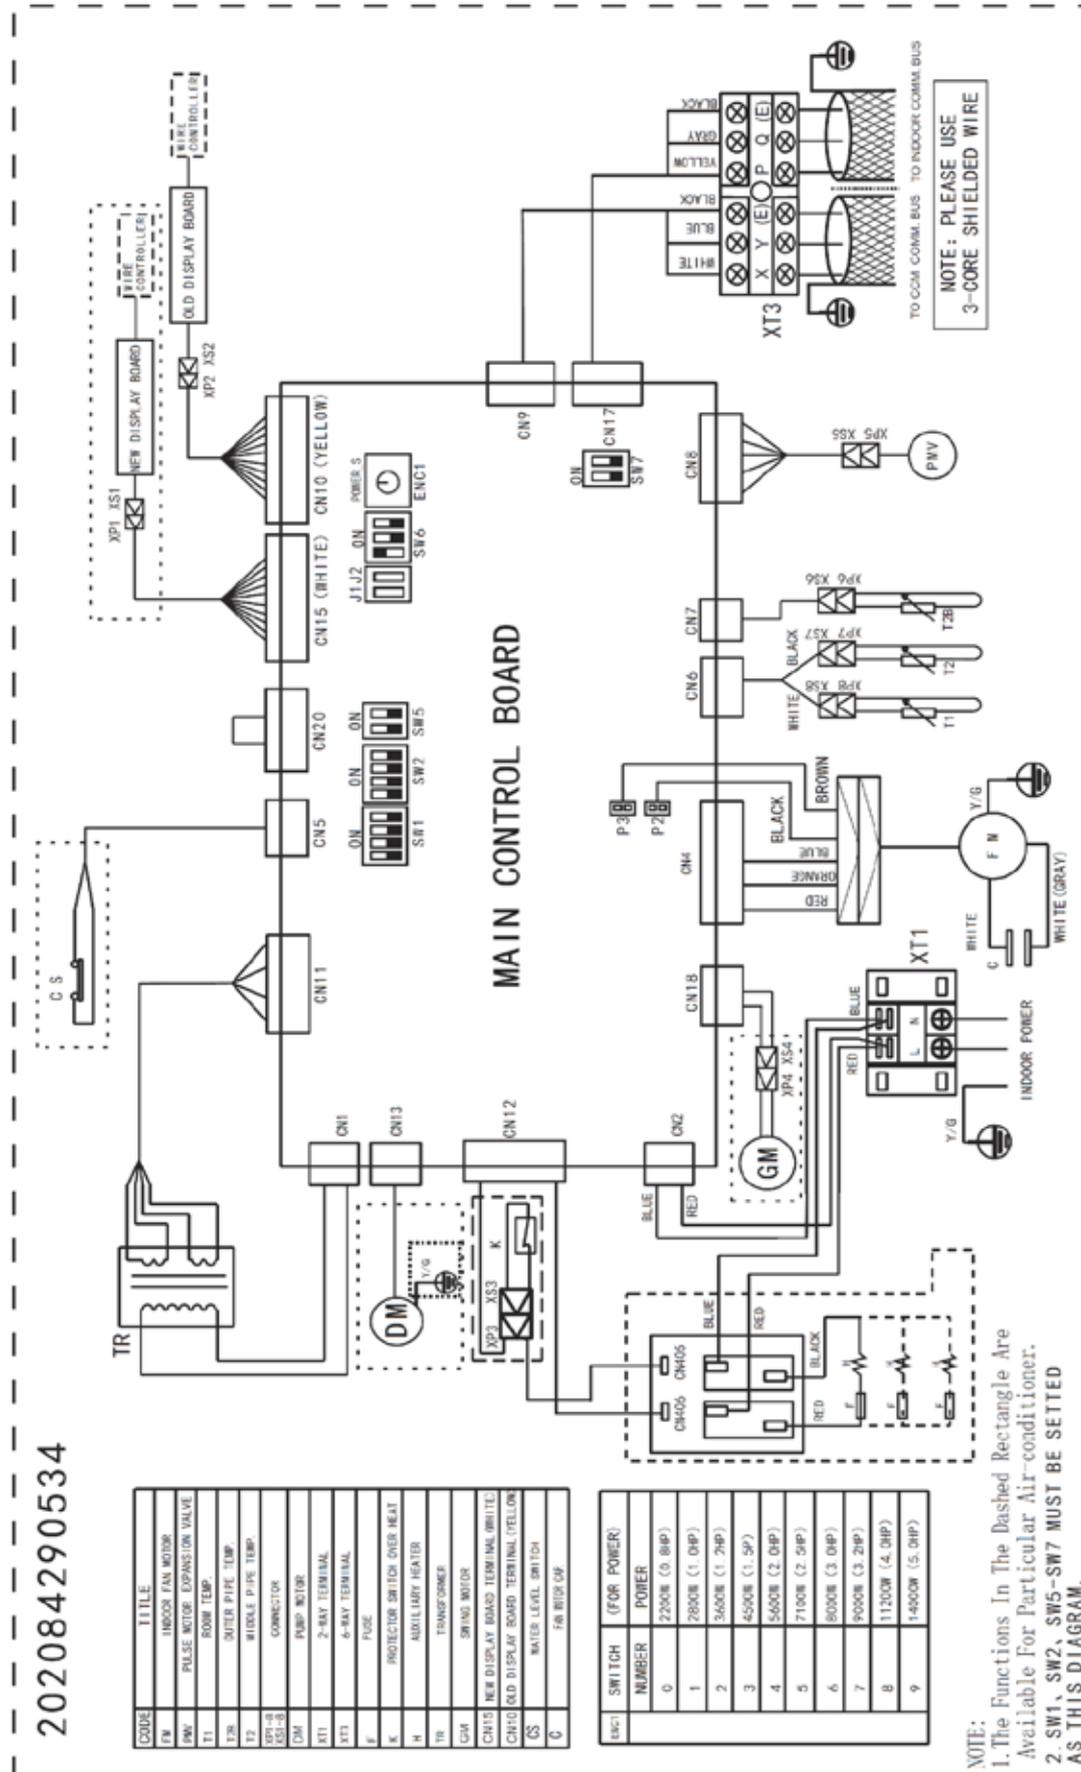

202084290534

CODE	TITLE
FN	INDOOR FAN MOTOR
EVH	PULSE MOTOR EXPANSION VALVE
T1	ROOM TEMP.
T2	OUTER PIPE TEMP.
F2	MIDDLE PIPE TEMP.
CS1-8	CONNECTOR
DM	PUMP MOTOR
XT1	2-WAY TERMINAL
XT3	6-WAY TERMINAL
F	FUSE
K	PROTECTOR SWITCH OVER HEAT
H	AUXILIARY HEATER
TR	TRANSFORMER
GM	DRIVING MOTOR
CN15	NEW DISPLAY BOARD TERMINAL (WHITE)
CN10	OLD DISPLAY BOARD TERMINAL (YELLOW)
CS	WATER LEVEL SWITCH
C	FW BITE CAP

SW1	SWITCH NUMBER	(FOR POWER)	POWER
0	2200W (0.8HP)		
1	2800W (1.0HP)		
2	3400W (1.2HP)		
3	4000W (1.5HP)		
4	5600W (2.0HP)		
5	7100W (2.5HP)		
6	8000W (3.0HP)		
7	9000W (3.2HP)		
8	11200W (4.0HP)		
9	14000W (5.0HP)		

NOTE:
 1. The Functions In The Dashed Rectangle Are Available for Particular Air-conditioner.
 2. SW1, SW2, SW5-SW7 MUST BE SETTED AS THIS DIAGRAM.

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW
2.2	10	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.9	1.5
	12	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	14	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	16	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	18	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.4
	20	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	21	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	23	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.7	1.4
	25	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	27	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	29	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	31	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	33	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.4	1.4
	35	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.4	1.4
	37	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.3	1.4
	39	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
42	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
44	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
46	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
2.8	10	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
42	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
44	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	
5.6	10	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
42	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
44	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
46	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	
7.1	10	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	3.9
	37	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
42	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
44	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
46	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	

7.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.2	-20	-19,8	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
	-19	-18,8	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-17	-16,7	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
	-15	-14,7	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	-13	-12,6	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-11	-10,5	1.82	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
	-10	-9,5	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-9,1	-8,5	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	-7,6	-7	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
	-5,6	-5	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
	-3,7	-3	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
	-0,7	0	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.18
	2,2	3	2.44	2.44	2.44	2.44	2.39	2.18
	4,1	5	2.52	2.52	2.52	2.52	2.39	2.18
	6	7	2.60	2.60	2.60	2.52	2.39	2.18
7,9	9	2.68	2.68	2.60	2.52	2.39	2.18	
9,8	11	2.76	2.76	2.60	2.52	2.39	2.18	
11,8	13	2.86	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
13,7	15	2.94	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
2.8	-20	-19,8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19	-18,8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17	-16,7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15	-14,7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-13	-12,6	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	-11	-10,5	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-10	-9,5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9,1	-8,5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7,6	-7	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5,6	-5	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3,7	-3	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0,7	0	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2,2	3	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4,1	5	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6	7	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
7,9	9	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69	
9,8	11	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69	
11,8	13	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13,7	15	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
3.6	-20	-19,8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18,8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16,7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14,7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13	-12,6	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11	-10,5	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10	-9,5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9,1	-8,5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7,6	-7	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5,6	-5	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3,7	-3	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0,7	0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2,2	3	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4,1	5	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6	7	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
7,9	9	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36	
9,8	11	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36	
11,8	13	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13,7	15	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	

7.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
4.5	-20	-19,8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18,8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16,7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14,7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13	-12,6	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11	-10,5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10	-9,5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9,1	-8,5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7,6	-7	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5,6	-5	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3,7	-3	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0,7	0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2,2	3	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4,1	5	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6	7	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
5.6	-20	-19,8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18,8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16,7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14,7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13	-12,6	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11	-10,5	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10	-9,5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9,1	-8,5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7,6	-7	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5,6	-5	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3,7	-3	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0,7	0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2,2	3	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4,1	5	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6	7	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
7.1	-20	-19,8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18,8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17	-16,7						
	-15	-14,7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-13	-12,6	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-11	-10,5	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-10	-9,5	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-9,1	-8,5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-7,6	-7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-5,6	-5	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-3,7	-3	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-0,7	0	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	2,2	3	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	4,1	5	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	6	7	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
7,9	9	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72	
9,8	11	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72	
11,8	13	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72	
13,7	15	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
-20	-19,8	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade terminal				Fonte de alimentação		IFM	
	Hz	Tensão(V)	Mín.(V)	Máx(V).	MCA	MFA	KW	FLA
MDV-D22Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	0.384	15A	0.076	0.33
MDV-D28Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	0.384	15A	0.076	0.33
MDV-D36Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	0.42	15A	0.081	0.36
MDV-D45Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	0.62	15A	0.112	0.5
MDV-D56Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	0.66	15A	0.131	0.58
MDV-D71Q2/VN1-CA	60	220-240	198	254	1.07	15A	0.202	0.87

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)



IFM: Motor do ventilador

9. Níveis de Ruído


9.1. Valores de Teste (pressão sonora)

Modelo	Ruído conforme vel. insuflamento dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MDV-D22Q2/VN1-CA	33	29	24
MDV-D28Q2/VN1-CA	36	32	29
MDV-D36Q2/VN1-CA	36	32	29
MDV-D45Q2/VN1-CA	39	35	30
MDV-D56Q2/VN1-CA	39	35	30
MDV-D71Q2/VN1-CA	44	40	34

9.2 Nível de Ruído em Bandas de Oitava

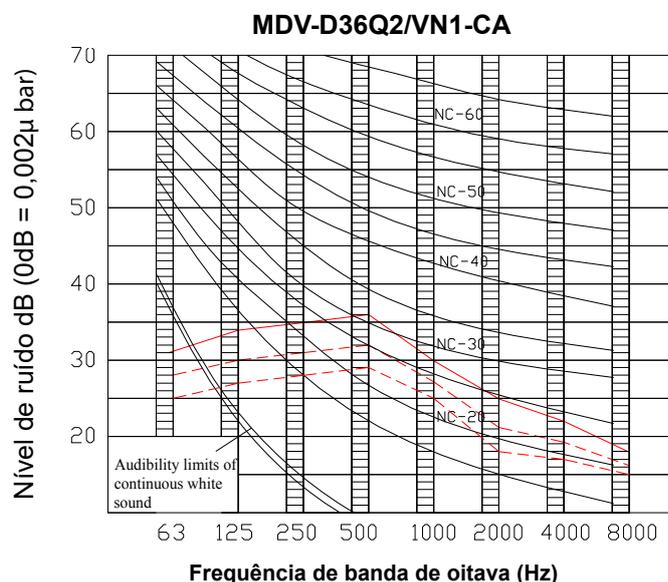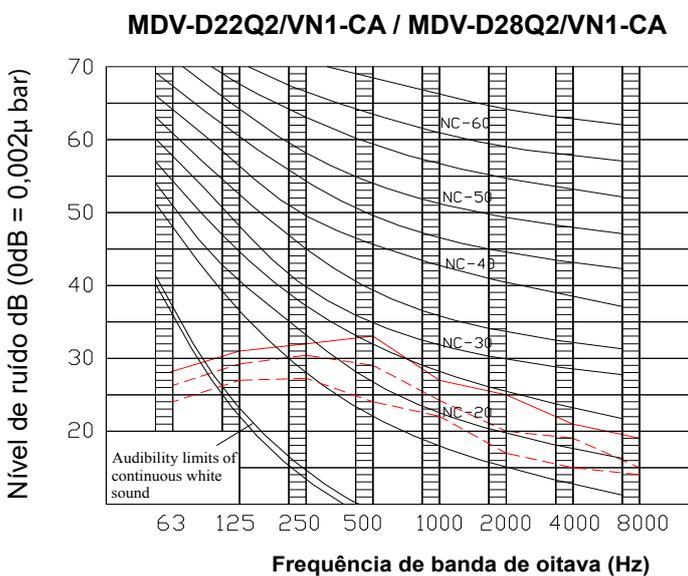


MDV-D45Q2/VN1-CA / MDV-D56Q2/VN1-CA

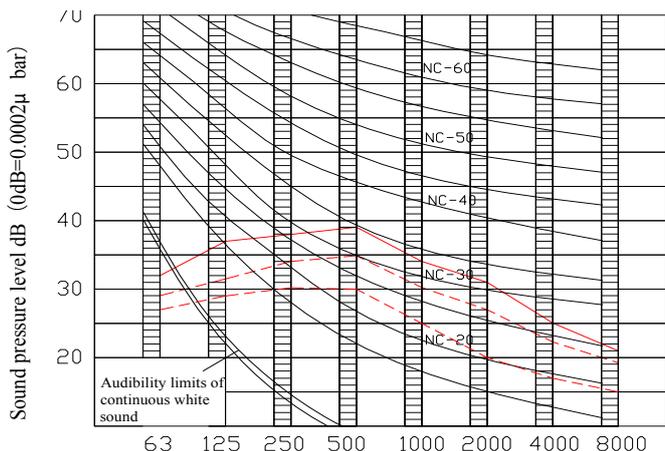



Frequência de banda de oitava (Hz)

MDV-D71Q2/VN1-CA

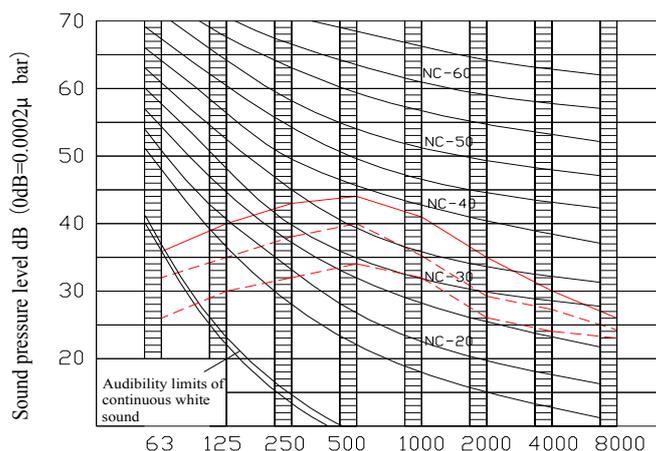

Frequência de banda de oitava (Hz)

10. Acessórios


Nome	Quantidade	Formato	Propósito
Manual de instalação da un. terminal	1		Instruções de instalação da unidade interna
Material de isolamento da tubulação	2		Isolamento térmico para tubulação
Gabarito de instalação	1		Para confirmar o local do teto e da unidade
Indicador de instalação	1		Para posicionamento correto no teto
Parafuso de instalação	4		Para instalação do gabarito
Porca	8		Para fixação dos parafusos
Material de isolamento térmico	1		Para vedação da tubulação
Bucha	8		Fixar conjunto do suporte
Tubo de mangueira flexível	1		Tubo de dreno
Material de isolamento térmico	1		Para vedação da junção da tubulação
Controle remoto sem fio	1		Para controle do ar-condicionado
Parafuso de montagem	4		Para instalação da bandeja de degelo
Para fixação do tubo de drenagem	1		Para instalação do tubo de drenagem
Tubo conector para conjunto de restrição	1		/
Haste de aperto	5		/

Nome	Modelo	Código	Uso
Controle remoto com fio	KJR-29B/BK-E	203355100699	Com teclado sensível ao toque, sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-10B/DP(T)-E	203355190000	Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-12B/DP(T)-E	203355100010	Com sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles

CASSETTE COMPACTO DC

1. Características


- Novo Design
 - O novo design garante uma operação mais silenciosa;
 - Cria um ambiente com maior conforto térmico;
- Adoção do mais avançado ventilador centrífugo tri dimensional
 - Reduz a resistência do ar e o ruído de operação;
 - Fluxo de ar suave;
 - Torna a velocidade de distribuição do ar uniforme para melhor troca de calor.
- Facilidade de instalação e manutenção
 - O dimensional compacto (570 x 570 x 260 (h) mm) permite que a unidade se encaixe no local de instalação.

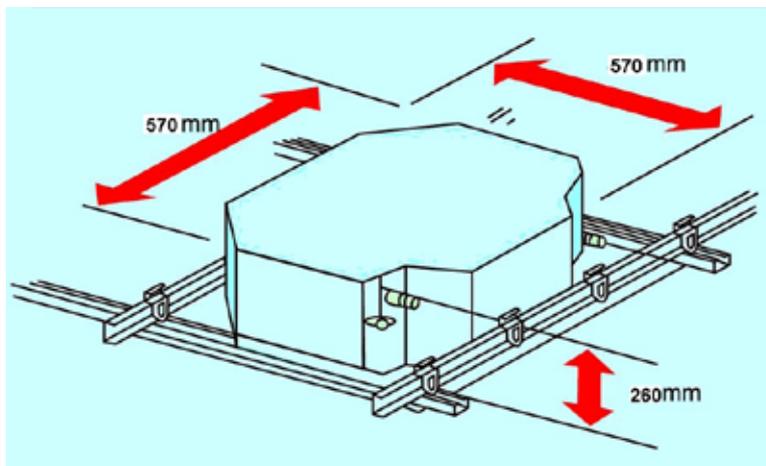


O modelo possui saída de ar em 360°, possibilitando uma circulação do ar mais uniforme no ambiente. O alto fluxo de ar pode maximizar o condicionamento do ar em salas com mais de 3 metros de altura.



- A bomba de dreno é dimensionada para suportar uma elevação de até 500mm como padrão, mas pode ser customizada para até 600mm.

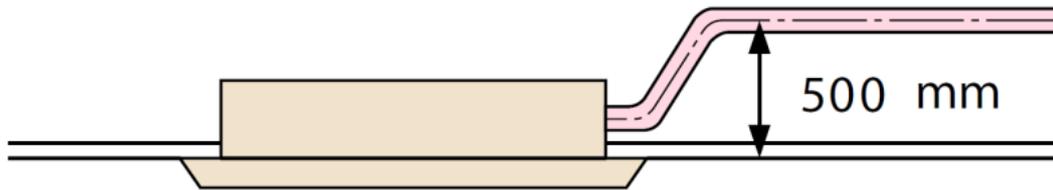

- A eficiência pode atingir 90%. Em contraste ao motor de ventilador AC, o consumo do ventilador com motor DC pode ser reduzido em até 30%.

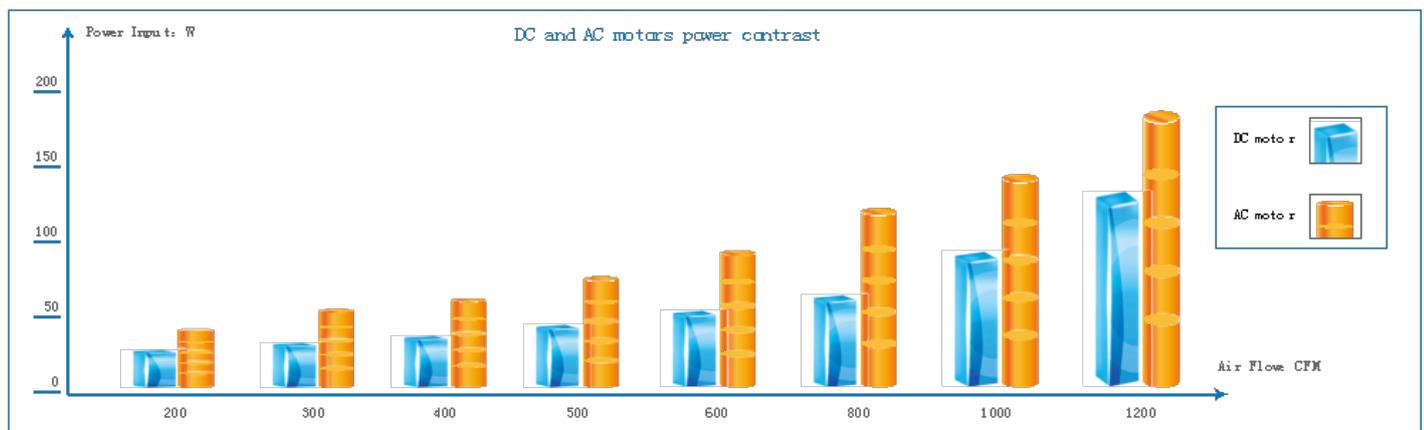

- O motor adota um design totalmente enclausurado. O rolamento do motor pode operar até 80.000 horas contínuas e é de fácil manutenção;
- Sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos;
- Contato ON/OFF (sem tensão) para função de cartão de hotel.

2. Especificações

Modelo			MI-22Q4/DHN1-A3A	MI-28Q4/DHN1-A3A
Alimentação			220-240V -1- 50/60Hz	
Refrigeração	Capacidade	kW	2.2	2.8
		Btu/h	7500	9600
	Consumo	W	15	16
	Corrente	A	0.26	0.26
Aquecimento	Capacidade	kW	2.4	3.2
		Btu/h	8200	10900
	Consumo	W	13	13
	Corrente	A	0.26	0.26
Motor Ventilador	Modelo		WZDK37-38G	
	Tipo		DC	
	Entrada	W	12	12
	Rotação (A/M/B)	RPM	640/530/440	640/530/440
Serpentina	Número de filas		1	
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	21×13.37	
	Espaçamento aleta	mm	1.3	
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo	
	Diâmetro externo tubo e tipo	in (mm)	9/32 (Φ7)	
			Ranhuradas internas	
	Dimensão (LxAxP)	mm	1310 × 210 × 13.37	
Número de circuitos		2		
Vazão (A/M/B)	m³/h	576/503/405	576/503/405	
	CFM	339/296/238	339/296/238	
Pressão Sonora (A/M/B)	dB (A)	35/33/22	35/33/22	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	570×260×570	
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	675×285×675	
	Peso Líquido / Bruto	kg	16/22	
Painel	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	647 × 50 × 647	
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	715 × 123 × 715	
	Peso Líquido / Bruto	kg	2.5 / 4.5	
Fluido Refrigerante	Tipo	R410A		
Válvula de Expansão			EXV	
Pressão de Projeto (A/B)	MPa	4.4/2.6		
Conexões de Tubulações	Tubulação líquido	in (mm)	1/4 (Φ6.35)	
	Tubulação gás	in (mm)	1/2 (Φ12.7)	
	Tubulação dreno	in (mm)	OD 63/64 (Φ25)	
Controle	Controle remoto sem fio			

Notas:


- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 27°C (Bulbo Seco), 19°C (Bulbo Úmido), temp. externa: 35°C (Bulbo Seco).
- As capacidades de Aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 20°C (Bulbo Seco), temp. externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido).

Modelo			MI-36Q4/DHN1-A3A	MI-45Q4/DHN1-A3A	MI-56Q4/DHN1-A3A
Alimentação			220-240V -1- 50/60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	3.6	4.5	5.6
		Btu/h	12300	15400	19500
	Consumo	W	21	21	27
	Corrente	A	0.28	0.28	0.28
Aquecimento	Capacidade	kW	4	5	6,3
		Btu/h	13600	17100	21500
	Consumo	W	18	18	24
	Corrente	A	0.28		
Motor Ventilador	Modelo		WZDK37-38G		
	Tipo		DC		
	Entrada	W	16		
	Rotação (A/M/B)	RPM	700/570/450	700/570/450	700/570/450
Serpentina	Número de filas		2		
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)	mm	13/16×17/32 (21×13.37)		
	Espaçamento aleta	mm	3/64 (1.3)		
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo tubo e tipo	in (mm)	9/32 (Φ7)		
			Ranhas internas		
	Dimensão (LxAxP)	mm	1310×210×26.74		
Número de circuitos		4			
Vazão (A/M/B)	m³/h		604/516/400		
	CFM		336/304/235		
Pressão Sonora (A/M/B)		dB (A)	41/35/28		
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	570×260×570		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	675×285×675		
	Peso Líquido / Bruto	kg	17.5/23.5		
Painel	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	647×50×647		
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	715×123×715		
	Peso Líquido / Bruto	kg	2.5 / 4.5		
Fluido Refrigerante	Tipo		R410A		
Válvula de Expansão			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de Tubulações	Tubulação líquido	in (mm)	1/4 (Φ6.35)		
	Tubulação gás	in (mm)	1/2 (Φ12.7)		
	Tubulação dreno	in (mm)	OD 63/64 (Φ25)		
Controle			Controle remoto sem fio		

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temperatura ar de retorno: 27° (Bulbo Seco) 19° (Bulbo Úmido), Temperatura externa: 35° (Bulbo Seco, tubulação equivalente: 7.5m (horizontal));
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 20° (Bulbo Seco), temperatura externa: 7° (Bulbo Seco), 6° (Bulbo Úmido), tubulação equivalente: 7.5m (horizontal);

3. Dimensões

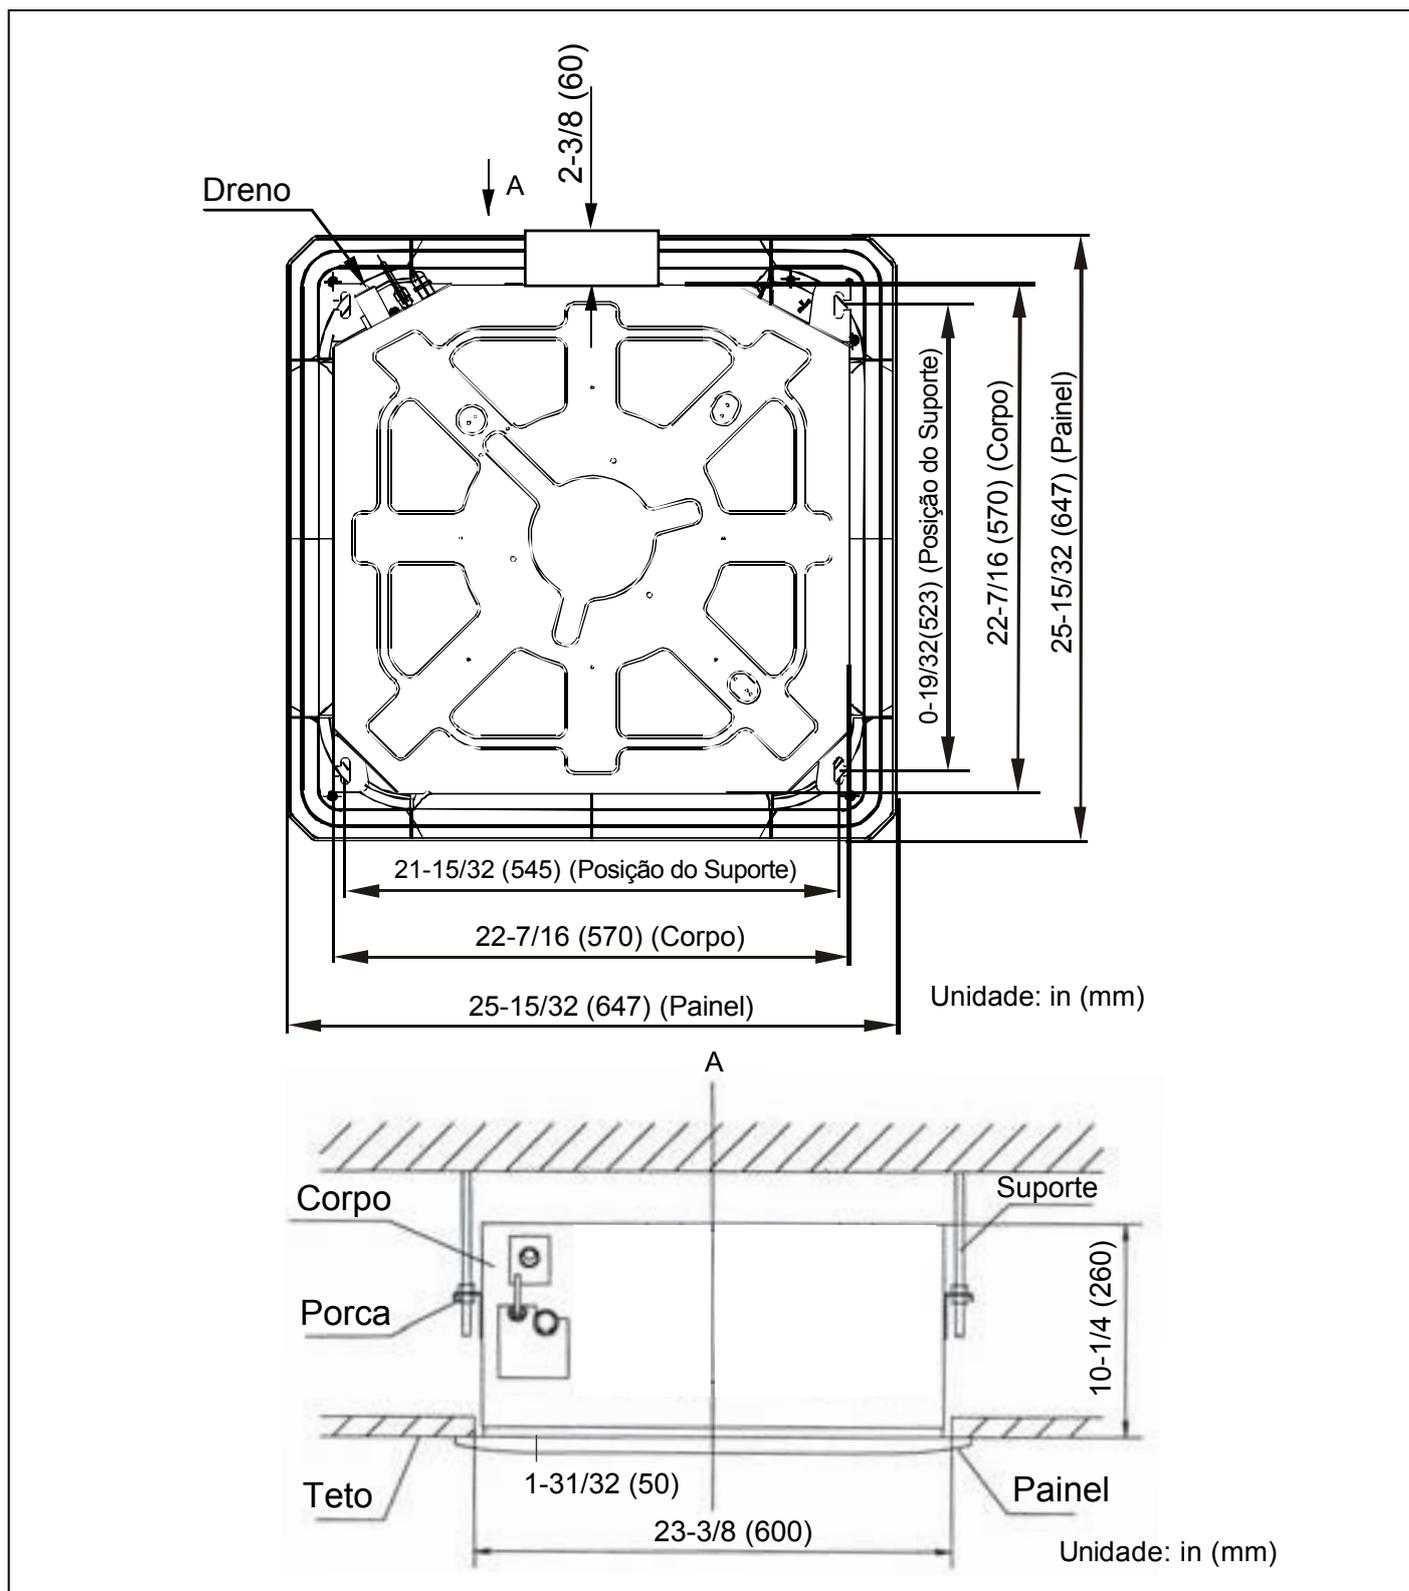


4. Espaços de Serviço

- Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
- O teto é horizontal e sua estrutura consegue suportar o peso da unidade terminal;
- As saídas de ar não estão obstruídas;
- O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
- A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
- Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

Saída de ar, altura de instalação e distância das paredes.




Manter mais de 2,3m de distância entre o painel e o piso do local de instalação.

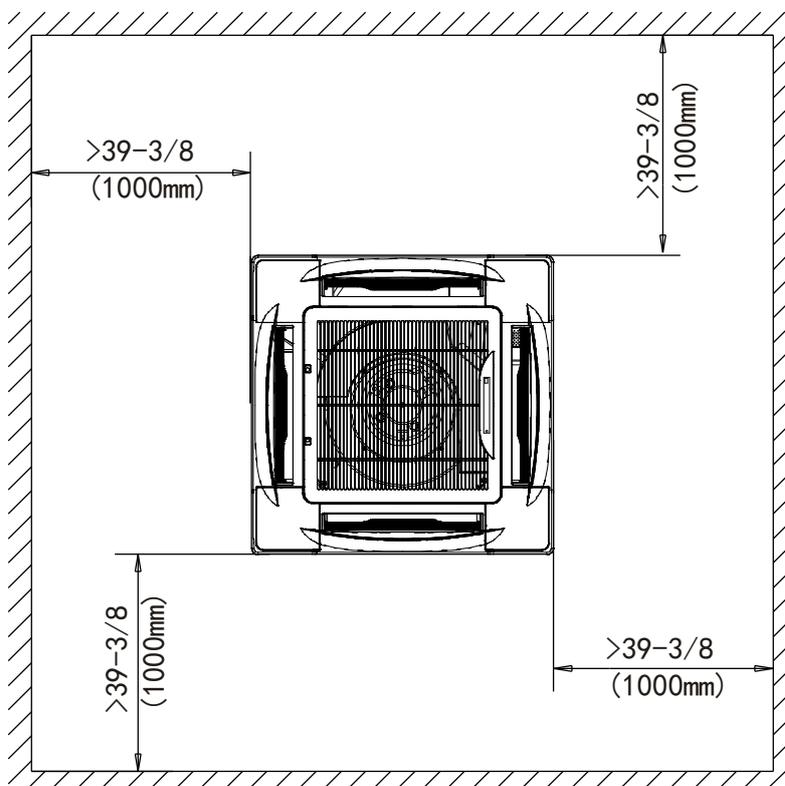

- Mantenha pelo menos 1m de distância das paredes.

5. Esquema de Tubulação

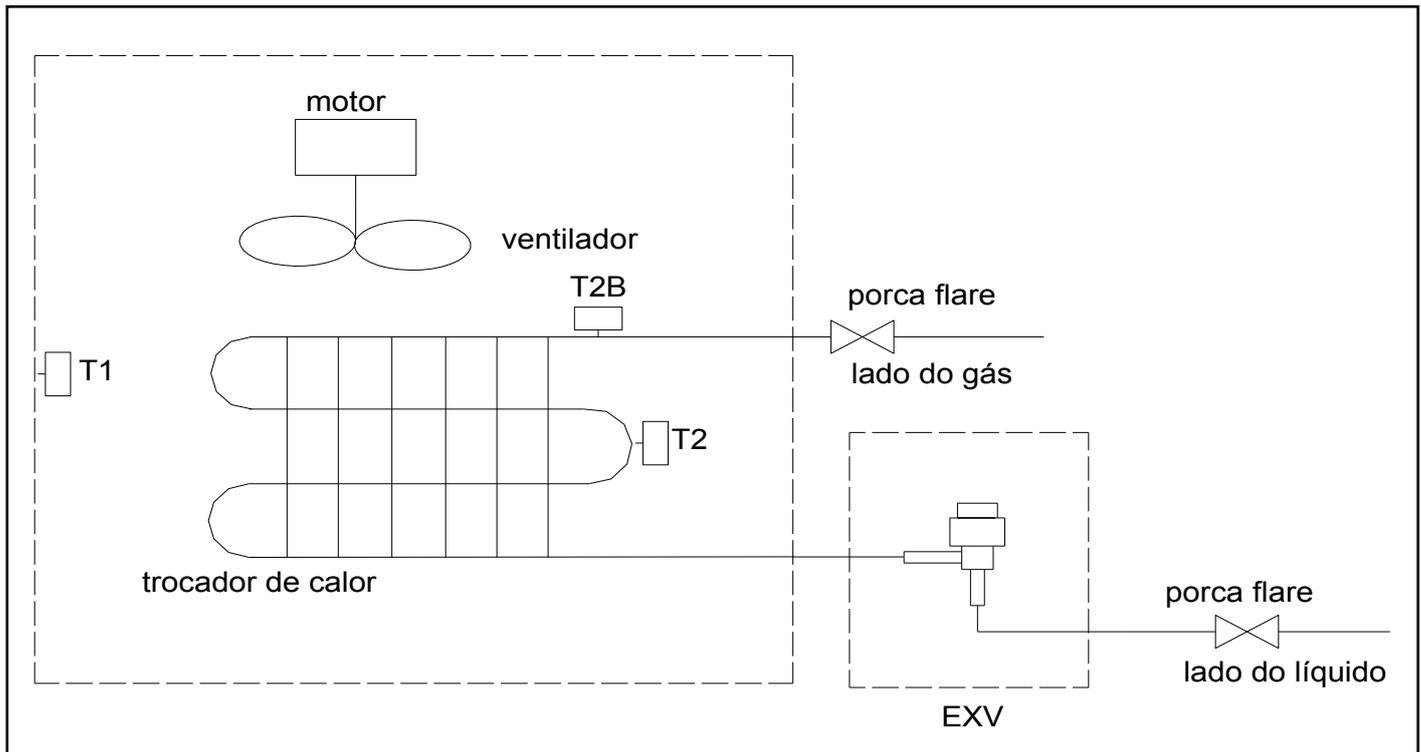


T1: Sensor de Temperatura do ambiente;

T2: Sensor de temperatura central da serpentina;

T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador.

6. Esquema Elétrico

6.1 Unidades: MI-15Q4/DHN1-A3A, MI-22Q4/DHN1-A3A, MI-28Q4/DHN1-A3A, MI-36 Q4/DHN1-A3A e MI-45Q4/DHN1-A3A, MI-56Q4/DHN1-A3A.

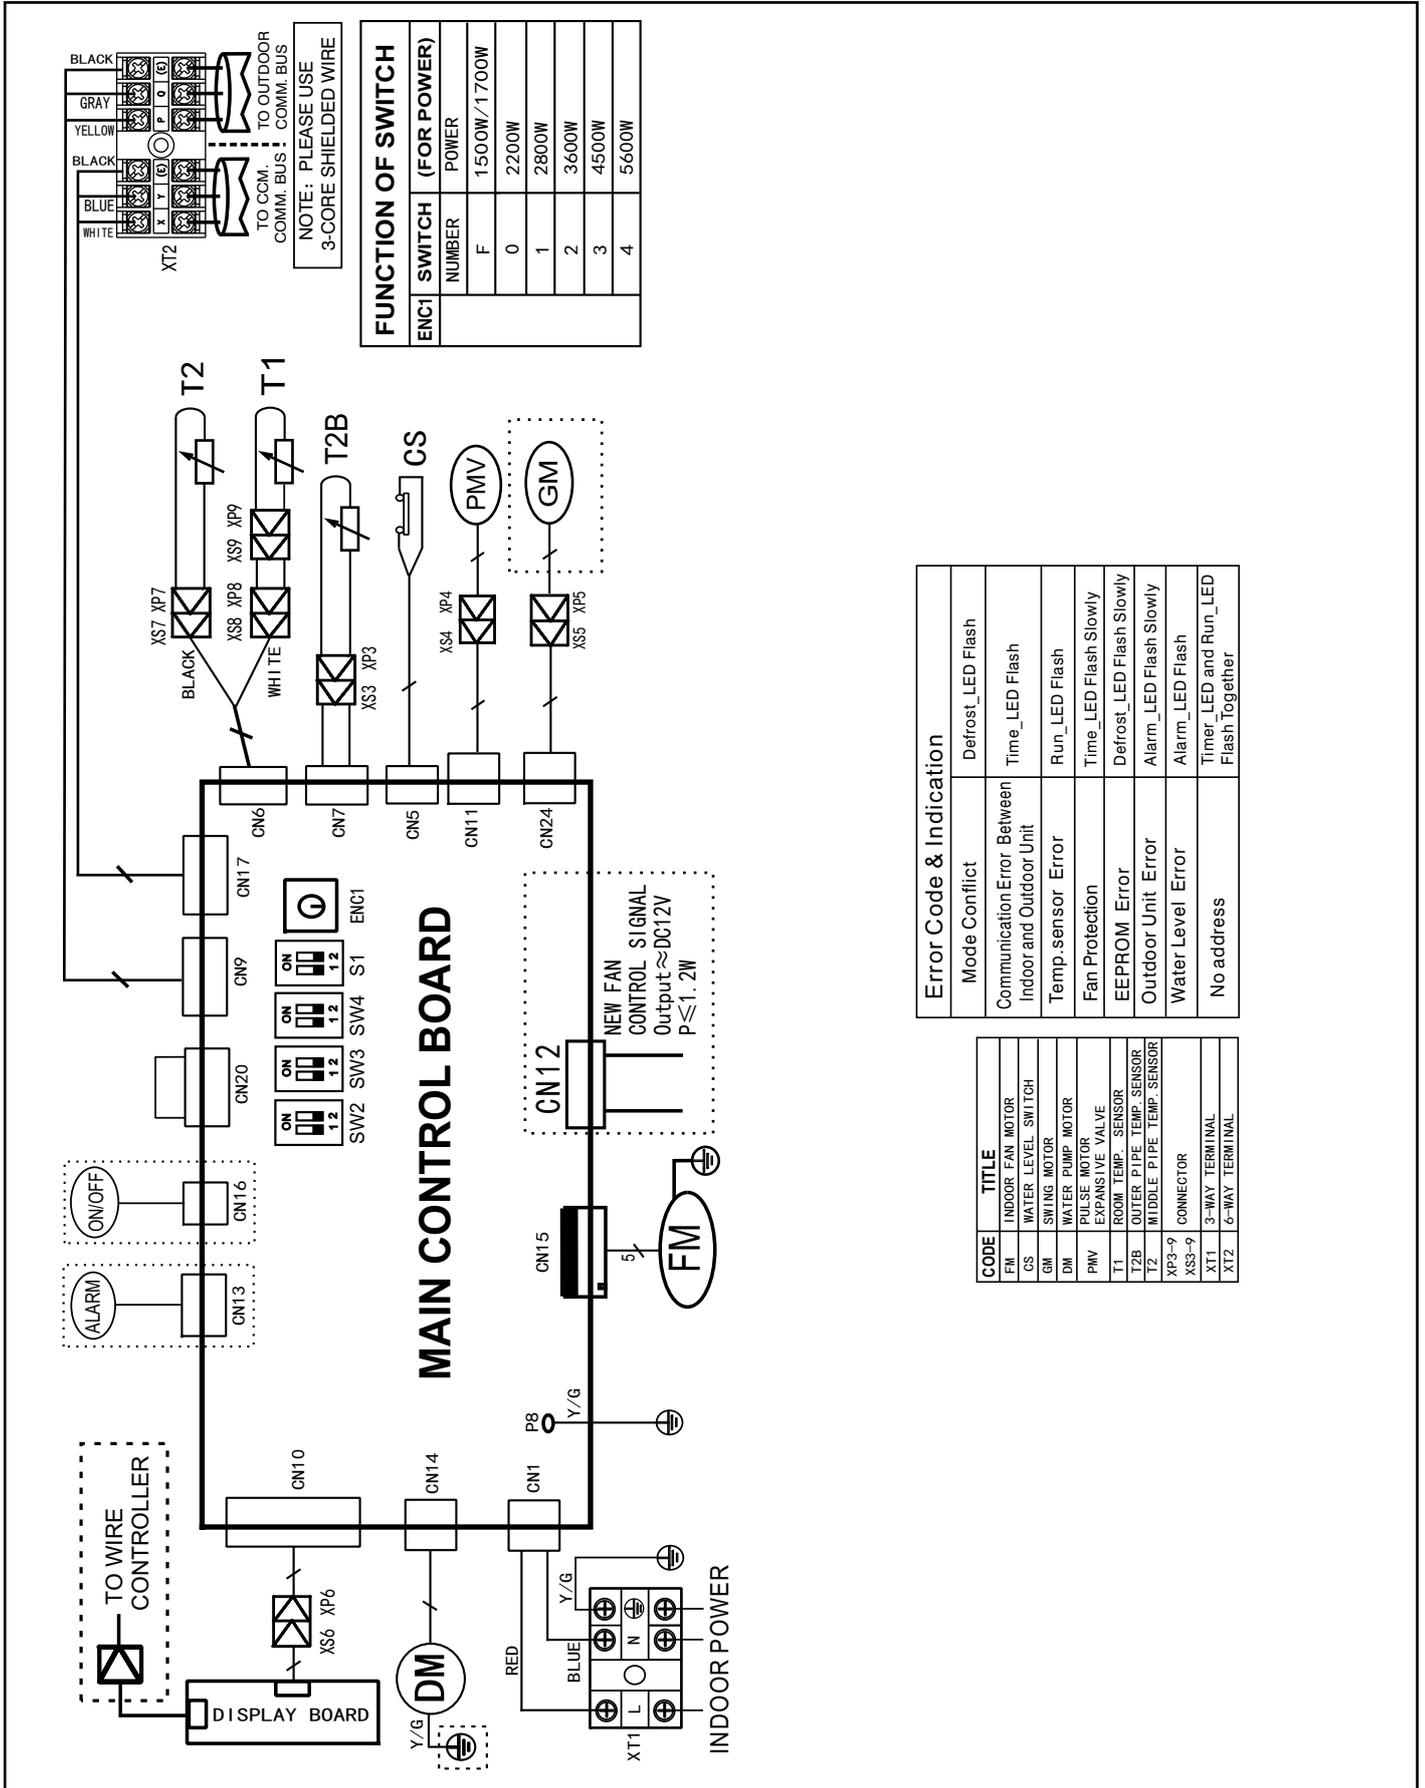

CODE	TITLE	Error Code & Indication
FM	INDOOR FAN MOTOR	Defrost_LED Flash
CS	WATER LEVEL SWITCH	Time_LED Flash
GM	SWING MOTOR	Run_LED Flash
DM	WATER PUMP MOTOR	Time_LED Flash Slowly
PMV	PULSE MOTOR EXPANSIVE VALVE	Defrost_LED Flash Slowly
T1	ROOM TEMP. SENSOR	Alarm_LED Flash Slowly
T2B	OUTER PIPE TEMP. SENSOR	Alarm_LED Flash
T2	MIDDLE PIPE TEMP. SENSOR	Timer_LED and Run_LED Flash Together
XP3-9	CONNECTOR	
XS3-9	3-WAY TERMINAL	
XT1	3-WAY TERMINAL	
XT2	6-WAY TERMINAL	

MODE	INDICATION
Mode Conflict	Defrost_LED Flash
Communication Error Between Indoor and Outdoor Unit	Time_LED Flash
Temp. sensor Error	Run_LED Flash
Fan Protection	Time_LED Flash Slowly
EEPROM Error	Defrost_LED Flash Slowly
Outdoor Unit Error	Alarm_LED Flash Slowly
Water Level Error	Alarm_LED Flash
No address	Timer_LED and Run_LED Flash Together

Indicador configurações de funções:

For Setting anti cold air mode					For Setting TERMAL Fan ON/OFF Interval				
SW2					SW3				
TYPE	15°C	20°C	24°C	26°C	TYPE	4min	8min	12min	16min
Factory Setting	✓				Factory Setting	✓			
For Setting Wind Speed					For Heat mode temp. compensation				
S1					SW4				
TYPE	Normal	Ultra Low Wind			TYPE	6°C	2°C	4°C	8°C
Factory Setting	✓				Factory Setting	✓			

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.2	10	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.9	1.7
	12	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	14	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	16	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	18	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.8	1.6
	20	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.7	1.5
	21	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.6	1.7	2.7	1.5
	23	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.7	1.5
	25	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.6	1.5
	27	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.5	1.6	2.6	1.5
	29	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.5	1.5
	31	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.5	1.5
	33	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.4	1.5	2.4	1.5
	35	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	1.5	2.4	1.5
	37	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	1.5	2.3	1.5
	39	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5
42	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
44	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
46	1.5	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.3	1.5	2.3	1.5	
2.8	10	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
42	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
44	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	

7.1. Refrigeração (continuação)

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	
5.6	10	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7	3.4
	18	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6	3.3	6	3.1
	37	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6	3.1
	39	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6	3.1
42	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6	3.1	
44	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6	3.1	
46	3.9	2.7	4.6	3	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6	3.1	

7.2 Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BS	BU	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.2	-20.0	-19.8	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
	-19.0	-18.8	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
	-17.0	-16.7	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	-15.0	-14.7	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-13.0	-12.6	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
	-11.0	-10.5	1.68	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
	-10.0	-9.5	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	-9.1	-8.5	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
	-7.6	-7.0	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
	-5.6	-5.0	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-3.7	-3.0	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
	-0.7	0.0	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.02
	2.2	3.0	2.26	2.26	2.26	2.26	2.21	2.02
	4.1	5.0	2.33	2.33	2.33	2.33	2.21	2.02
	6.0	7.0	2.40	2.40	2.40	2.33	2.21	2.02
	7.9	9.0	2.47	2.47	2.40	2.33	2.21	2.02
9.8	11.0	2.54	2.54	2.40	2.33	2.21	2.02	
11.8	13.0	2.64	2.59	2.40	2.33	2.21	2.02	
13.7	15.0	2.71	2.59	2.40	2.33	2.21	2.02	
2.8	-20.0	-19.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19.0	-18.8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17.0	-16.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15.0	-14.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-13.0	-12.6	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	-11.0	-10.5	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-10.0	-9.5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9.1	-8.5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7.6	-7.0	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5.6	-5.0	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3.7	-3.0	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0.7	0.0	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2.2	3.0	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4.1	5.0	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6.0	7.0	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7.9	9.0	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
9.8	11.0	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69	
11.8	13.0	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13.7	15.0	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	

7.2 Aquecimento (continuação)

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura Interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BS	BU	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW
3.6	-20.0	-19.8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19.0	-18.8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17.0	-16.7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15.0	-14.7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13.0	-12.6	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11.0	-10.5	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10.0	-9.5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9.1	-8.5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7.6	-7.0	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5.6	-5.0	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3.7	-3.0	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0.7	0.0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2.2	3.0	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4.1	5.0	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6.0	7.0	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
7.9	9.0	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36	
9.8	11.0	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36	
11.8	13.0	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13.7	15.0	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.5	-20.0	-19.8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19.0	-18.8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17.0	-16.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15.0	-14.7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13.0	-12.6	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11.0	-10.5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10.0	-9.5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9.1	-8.5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7.6	-7.0	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5.6	-5.0	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3.7	-3.0	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0.7	0.0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2.2	3.0	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4.1	5.0	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6.0	7.0	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
7.9	9.0	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20	
9.8	11.0	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20	
11.8	13.0	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13.7	15.0	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
5.6	-20	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
	-13	-12.6	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
	-11	-10.5	4.41	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
	-10	-9.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	-9.1	-8.5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.6	-7	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.6	-5	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.7	-3	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.7	0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.2	3	5.92	5.92	5.92	5.92	5.8	5.29
	4.1	5	6.11	6.11	6.11	6.11	5.8	5.29
	6.0	7	6.3	6.3	6.3	6.11	5.8	5.29
7.9	9	6.49	6.49	6.3	6.11	5.8	5.29	
9.8	11	6.68	6.68	6.3	6.11	5.8	5.29	
11.8	13	6.93	6.8	6.3	6.11	5.8	5.29	
13.7	15	7.12	6.8	6.3	6.11	5.8	5.29	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão(V)	Mín.	Máx.	MCA	MFA	kW	FLA
MI-22Q4/DHN1-A3A	60	220-240V	198V	264V	0.26	15	0.009	0.208
MI-28Q4/DHN1-A3A	60	220-240V	198V	264V	0.26	15	0.009	0.208
MI-36Q4/DHN1-A3A	60	220-240V	198V	264V	0.28	15	0.012	0.224
MI-45Q4/DHN1-A3A	60	220-240V	198V	264V	0.28	15	0.012	0.224
MI-56Q4/DHN1-A3A	60	220-240V	198V	264V	0.28	15	0.012	0.224

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)


kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)

IFM: Motor do ventilador

9. Níveis de Ruído

9.1. Condições de Teste

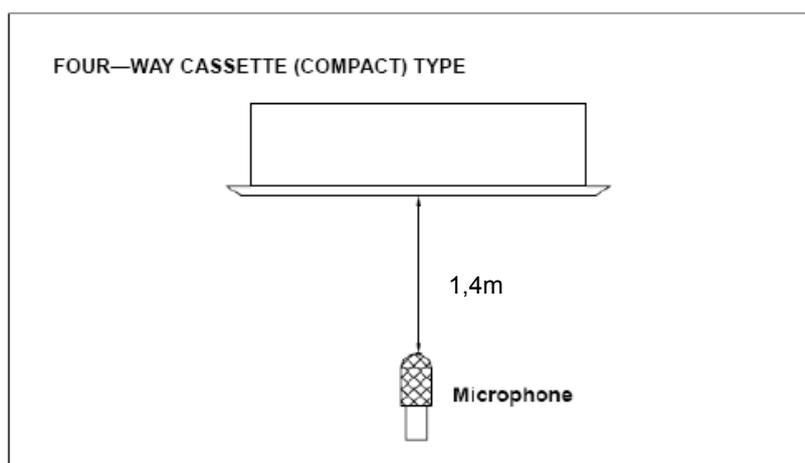

Nota:


1. Valor de conversão da câmara semi-aneecóica, medido em um ponto a 1,4m sob a unidade.

9.2. Valores de Teste


Modelo	Valores de Pressão Sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-22Q4/DHN1-A3A	34	32	22
MI-28Q4/DHN1-A3A	34	32	22
MI-36Q4/DHN1-A3A	40	34	27
MI-45Q4/DHN1-A3A	40	34	27
MI-56Q4/DHN1-A3A	40	34	27

9.3 Nível bandas de oitava


MI-22 (28) Q4/DHN1-A3A

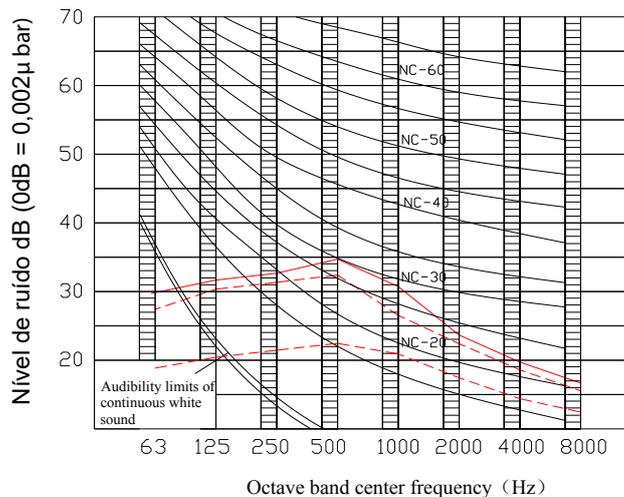

MI-36 (45) (56) Q4/DHN1-A3A

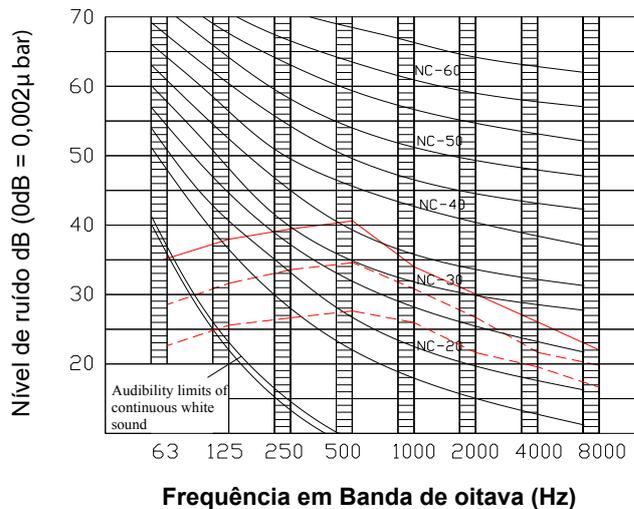

10. Acessórios


Nome	Quantidade	Forma
1. Porca M10	10	
2. Arruela $\Phi 10$	10	
3. Gabarito	1	
4. Parafuso M6	/	/
5. Isolante	1	
6. Mangueira flexível	1	
7. Bainha tubo de saída	/	/
8. Abraçadeira tubo de dreno	1	
9. Faixa de aperto	5	
10. Controle remoto	1	
11. Suporte do controle remoto	1	
12. Parafuso (ST2.9×10-C-H)	2	
13. Pilhas alcalinas (AM4)	2	
14. Manual de instalação	1	/
15. Linha de sinal	1	/
16. Tubo conectivo para montagem de restrição	1	/

CASSETE QUATRO VIAS COM MOTOR DC

1. Características




- Independentemente da capacidade, todas as unidades terminais apresentam o mesmo tamanho e design do painel, garantindo uma harmonização do ambiente;
- Fluxo uniforme em quatro vias, além de saídas de ar nos quatro cantos, promovem uma forte circulação do ar de descarga em 360°, para refrigerar ou aquecer o ambiente de forma uniforme. O modelo possui 8 saídas de ar, possibilitando uma circulação do ar mais uniforme no ambiente. O alto fluxo de ar pode maximizar o condicionamento do ar em salas com mais de 3 metros de altura;
- Estrutura ultra fina para facilitar a instalação e a manutenção: Os modelos de 2.8kW~8.0kW possuem 230mm de altura e os modelos de 9.0kW~14kW possuem 300mm de altura;
- A adoção de um motor de ventilador DC pode aumentar a eficiência do motor em até 90%. Quando comparado com um motor AC, o consumo do pode ser reduzido em até 30% .

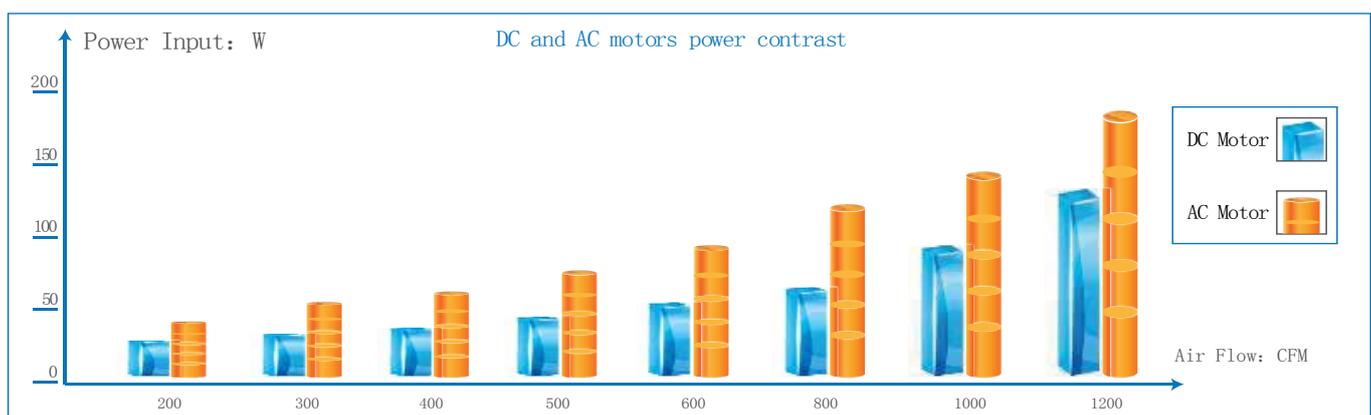


- O motor adota um design totalmente enclausurado. O rolamento do motor pode operar até 80.000 horas contínuas e é de fácil manutenção.



- 7 padrões de descarga de 2 a 4 direções podem ser escolhidos para atender a todas os requisitos de instalação.

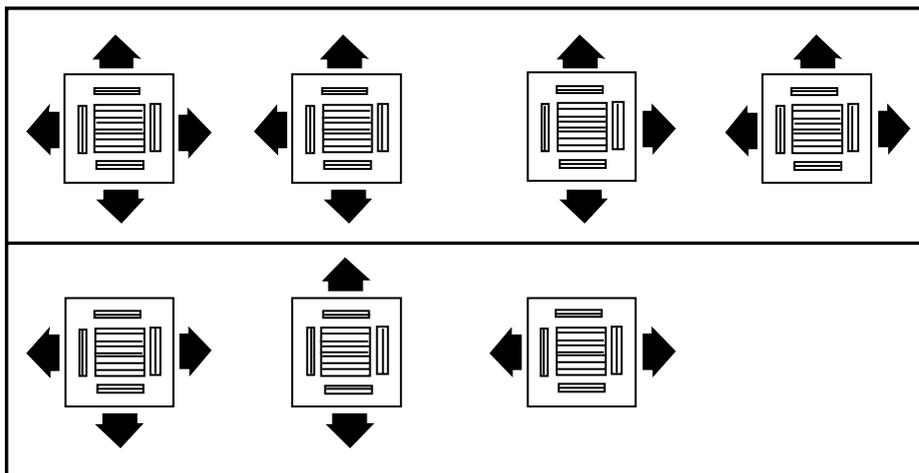


- Conexões possíveis com dutos.

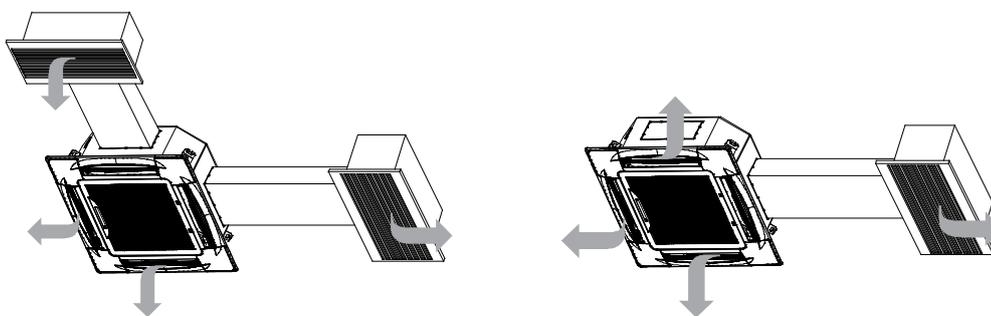

- Entrada de ar externo.



- Bomba de dreno incorporada com capacidade para um desnível de 750mm.

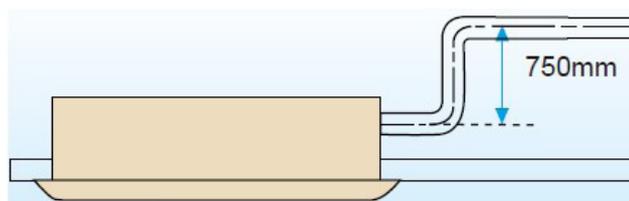

- Cumpre os requisitos de certificação CE. Graças ao motor do ventilador DC, esta unidade terminal de quatro vias pode atender aos mais recentes requisitos de certificação CE.
- Sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos
- Contato ON/OFF (sem tensão) para função de cartão de hotel.



2. Especificações

Modelo			MI-28Q4/DHN1-DA	MI-36Q4/DHN1-DA	MI-45Q4/DHN1-DA
Alimentação			220-240V -1- 50/60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	2.8	3.6	4.5
		Btu/h	9600	12300	15400
	Consumo	W	25	25	31
	Corrente	A	0.32	0.32	0.34
Aquecimento	Capacidade	kW	3.2	4	5
		Btu/h	10900	13600	17100
	Consumo	W	25	25	31
	Corrente	A	0.32	0.32	0.34
Motor Ventilador	Modelo		WZDK80-38G		
	Tipo		DC		
	Classe de Isolamento		E		
	Classe de segurança		IP20		
	Entrada	W	23	23	27
	Saída	W	18	18	19
Serpentina	Número de filas		1	1	2
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	21×13.37		
	Espaçamento aleta	mm	1.5		
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro tubo	in (mm)	Φ9/32 (7)		
	Tipo tubo		Ranhuradas Internas		
	Serpentina Comprimento x altura	mm	1930 × 168		1961 × 168
	Número de circuitos		4		8
Vazão (A/M/B)	m³/h	982/832/677	982/832/677	1029/857/704	
	CFM	578/490/398	578/490/398	606/504/414	
Pressão Sonora (A/M/B)	dB (A)	42/37/32	42/37/32	43/38/34	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	904 × 230 × 840		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	955 × 260 × 955		
	Peso Liq / Bruto	kg	21.8/27.6	21.8/27.6	24/29.5
Painel	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	950 × 54.5 × 950		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	1035 × 90 × 1035		
	Peso Liq / Bruto	kg	5 / 8		
Fluido Refrigerante	Tipo	R410A			
Válvula de Expansão			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)	MPa	4.4/2.6			
Conexões de Tubulações	Tubulação líquido	in (mm)	Φ1/4 (6.35)		
	Tubulação gás	in (mm)	Φ1/2 (12.7)		
	Tubulação dreno	in (mm)	Φ1-1/4 (32)		
Controle	Controle remoto sem fio - RM12A/BGEF				

Notas:

1. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 27°C (Bulbo Seco) / 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 35°C (Bulbo Seco) / 24°C (Bulbo Úmido).
2. Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 20°C (Bulbo Seco) / 15°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 7°C (Bulbo Seco) / 6°C (Bulbo Úmido).
3. Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).


Modelo			MI-56Q4/DHN1-DA	MI-71Q4/DHN1-DA	MI-80Q4/DHN1-DA
Alimentação			220-240V -1- 50/60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	5.6	7.1	8
		Btu/h	19100	24200	27300
	Consumo	W	31	46	48
	Corrente	A	0.34	0.36	0.37
Aquecimento	Capacidade	kW	6.3	8	9
		Btu/h	21500	27300	30700
	Consumo	W	31	46	48
	Corrente	A	0.34	0.36	0.37
Motor Ventilador	Modelo		WZDK80-38G		
	Tipo		DC		
	Classe de Isolamento		E		
	Classe de segurança		IP20		
	Entrada	W	27	39	42
	Saída	W	19	30	32
Serpentina	Número de filas		2		
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	21×13.37		
	Espaçamento aleta	mm	1.5		
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro tubo	in (mm)	Φ9/32 (7)		
	Tipo tubo		Ranhuradas internas		
	Serpentina Comprimento x altura	mm	1961×168		
	Número de circuitos		8		
Vazão (A/M/B)		m³/h	1029/857/704	1200/996/748	1264/1055/811
		CFM	606/504/414	706/586/440	744/621/477
Pressão Sonora (A/M/B)		dB (A)	43/38/34	45/39/34	46/40/35
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		mm 904×230×840		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		mm 955×260×955		
	Peso Liq / Bruto		kg 24/29.5		
Painel	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		mm 950×54.5×950		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		mm 1035×90×1035		
	Peso Liq / Bruto		kg 5/8		
Fluido Refrigerante			R410A		
Válvula de Expansão			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de Tubulações	Tubulação líquido		in (mm) Φ3/8 (9.53)		
	Tubulação gás		in (mm) Φ5/8 (15.9)		
	Tubulação dreno		in (mm) Φ1-1/4 (32)		
Controle			Controle remoto sem fio - RM12A/BGEF		

Modelo			MI-90Q4/DHN1-DA	MI-100Q4/DHN1-DA	MI-112Q4/DHN1-DA	MI-140Q4/DHN1-DA
Alimentação			220-240V -1- 50/60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	9	10	11.2	14
		Btu/h	30700	34100	38200	47800
	Consumo	W	75	75	75	94
	Corrente	A	0.82	0.82	0.82	0.98
Aquecimento	Capacidade	kW	10	11.1	12.5	15
		Btu/h	34100	37900	42700	51200
	Consumo	W	75	75	75	94
	Corrente	A	0.82	0.82	0.82	0.98
Motor Ventilador	Modelo		WZDK90-38G			
	Tipo		DC			
	Classe de Isolamento		E			
	Classe de segurança		IP20			
	Entrada	W	70	70	70	90
	Saída	W	54	54	54	70
Serpentina	Número de filas		2	2	2	3
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)	mm	13/16×17/32 (21×13.37)			
	Espaçamento aleta	mm	1/16 (1.5)			
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro tubo	in (mm)	Φ9/32 (7)			
	Tipo tubo		Ranhuras interna			
	Serpentina Comprimento x altura	mm	76-31/32×9-29/32 (1955×252)			
	Número de circuitos		8	8	8	12
Vazão (A/M/B)	m³/h	1596/1239/1034	1596/1239/1034	1596/1239/1034	1727/1426/1224	
	CFM	939/729/609	939/729/609	939/729/609	1017/839/720	
Pressão Sonora (A/M/B)	dB (A)	47/41/36	47/41/36	47/41/36	50/45/35	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	35-19/32×11-13/16×33-5/64 (904×300×840)			
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	37-19/32×13×37-19/32 (955×330×955)			
	Peso Liq / Bruto	lbs (kg)	60.3/73 (27.4/33.2)	60.3/73 (27.4/33.2)	60.3/73 (27.4/33.2)	66/78.8 (30/35.8)
Painel	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	in (mm)	37-13/32×2-9/64×37-13/32 (950×54.5×950)			
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	In (mm)	40-3/4×3-35/64×40-3/4 (1035×90×1035)			
	Peso Liq / Bruto	lbs (kg)	11.0/17.6 (5/8)			
Fluido Refrigerante			R410A			
Válvula de Expansão			EXV			
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6			
Conexões de Tubulações	Tubulação líquido	in (mm)	Φ3/8 (9.53)			
	Tubulação gás	in (mm)	Φ5/8 (15.9)			
	Tubulação dreno	in (mm)	Φ1-1/4 (32)			
Controle			Controle remoto sem fio - RM12A/BGEF			

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 27°C (Bulbo Seco) / 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 35°C (Bulbo Seco) / 24°C (Bulbo Úmido).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 20°C (Bulbo Seco) / 15°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 7°C (Bulbo Seco) / 6°C (Bulbo Úmido).
- Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).

3. Dimensões

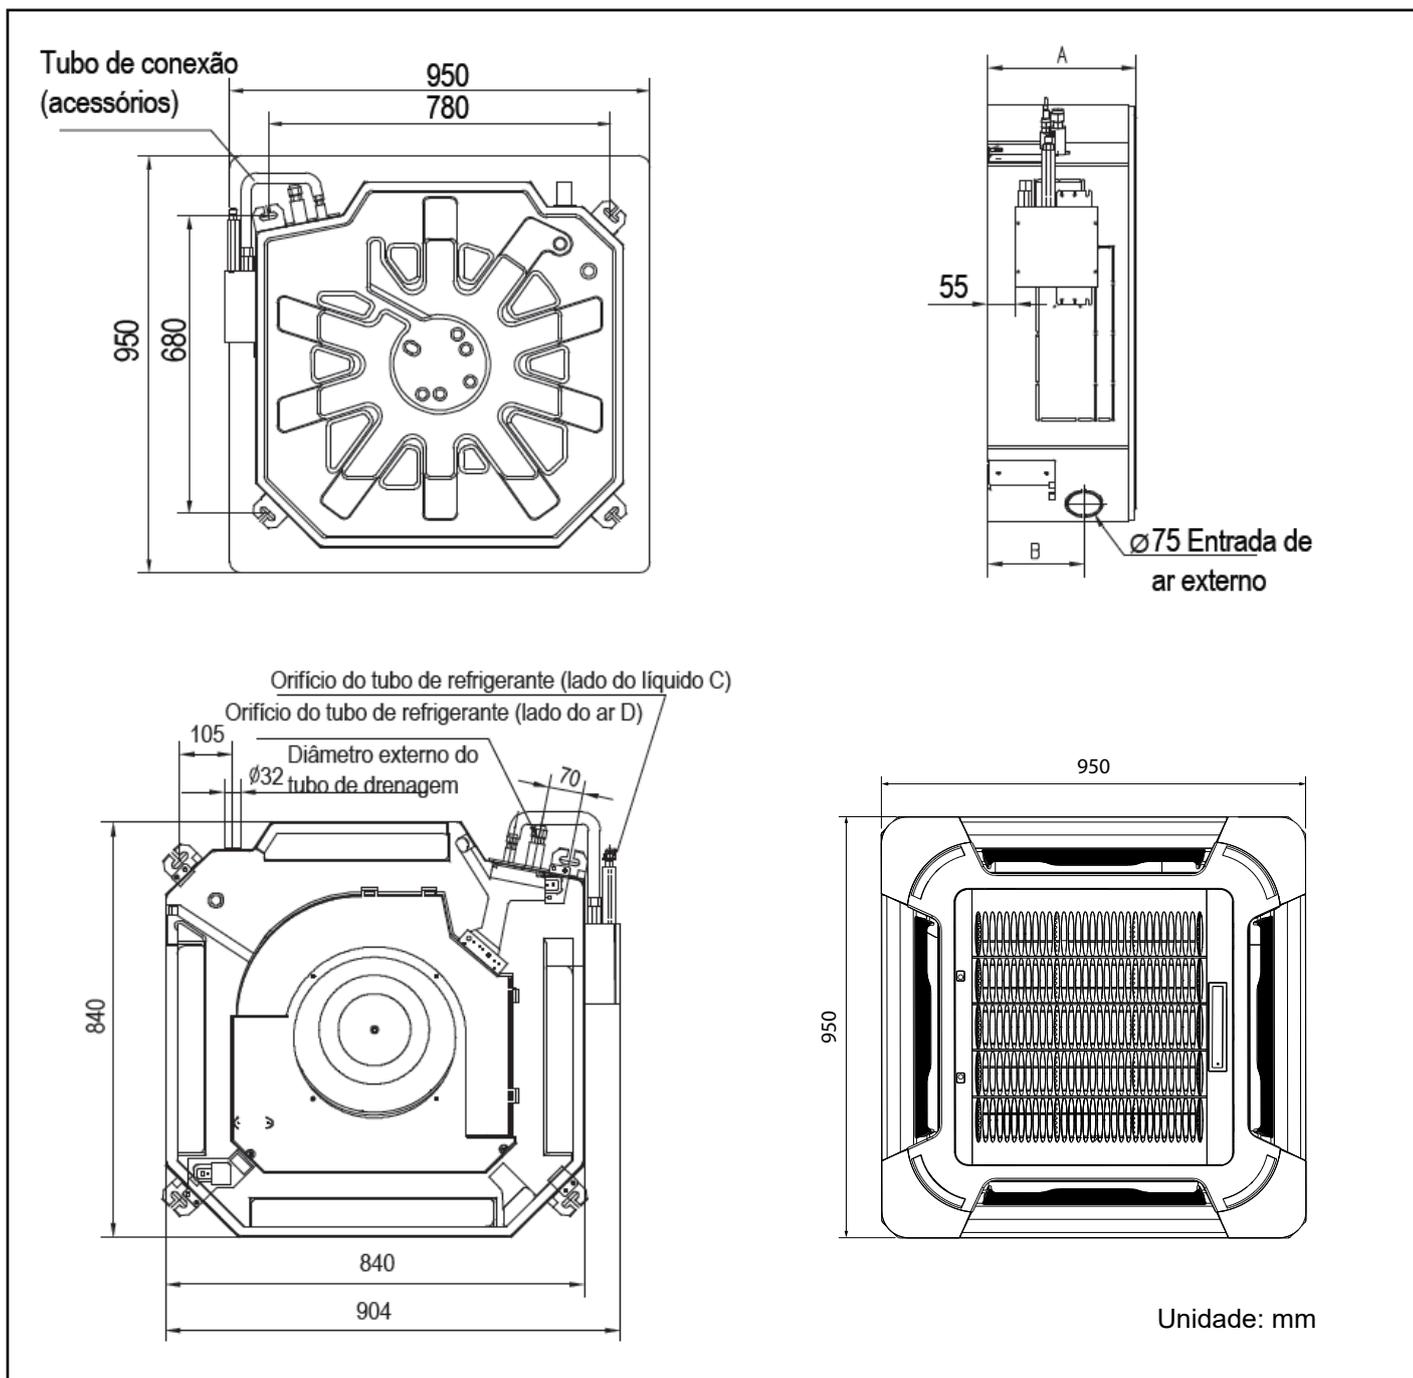




MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2.8-4.5kW	230	170	Φ6.35	Φ12.7
5.6-8.0kW	230	170	Φ9.53	Φ15.9
9.0-14.0kW	300	190	Φ9.53	Φ15.9

4. Espaço de Serviço

Verificar se:


1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue suportar o peso da unidade terminal;
3. As entradas e saídas de ar não podem estar obstruídas e a influência do ar externo tem que ser a menor possível (10% - máximo de Ar Externo da vazão manual);
4. O fluxo de ar precisa ser distribuído em todo o ambiente;
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

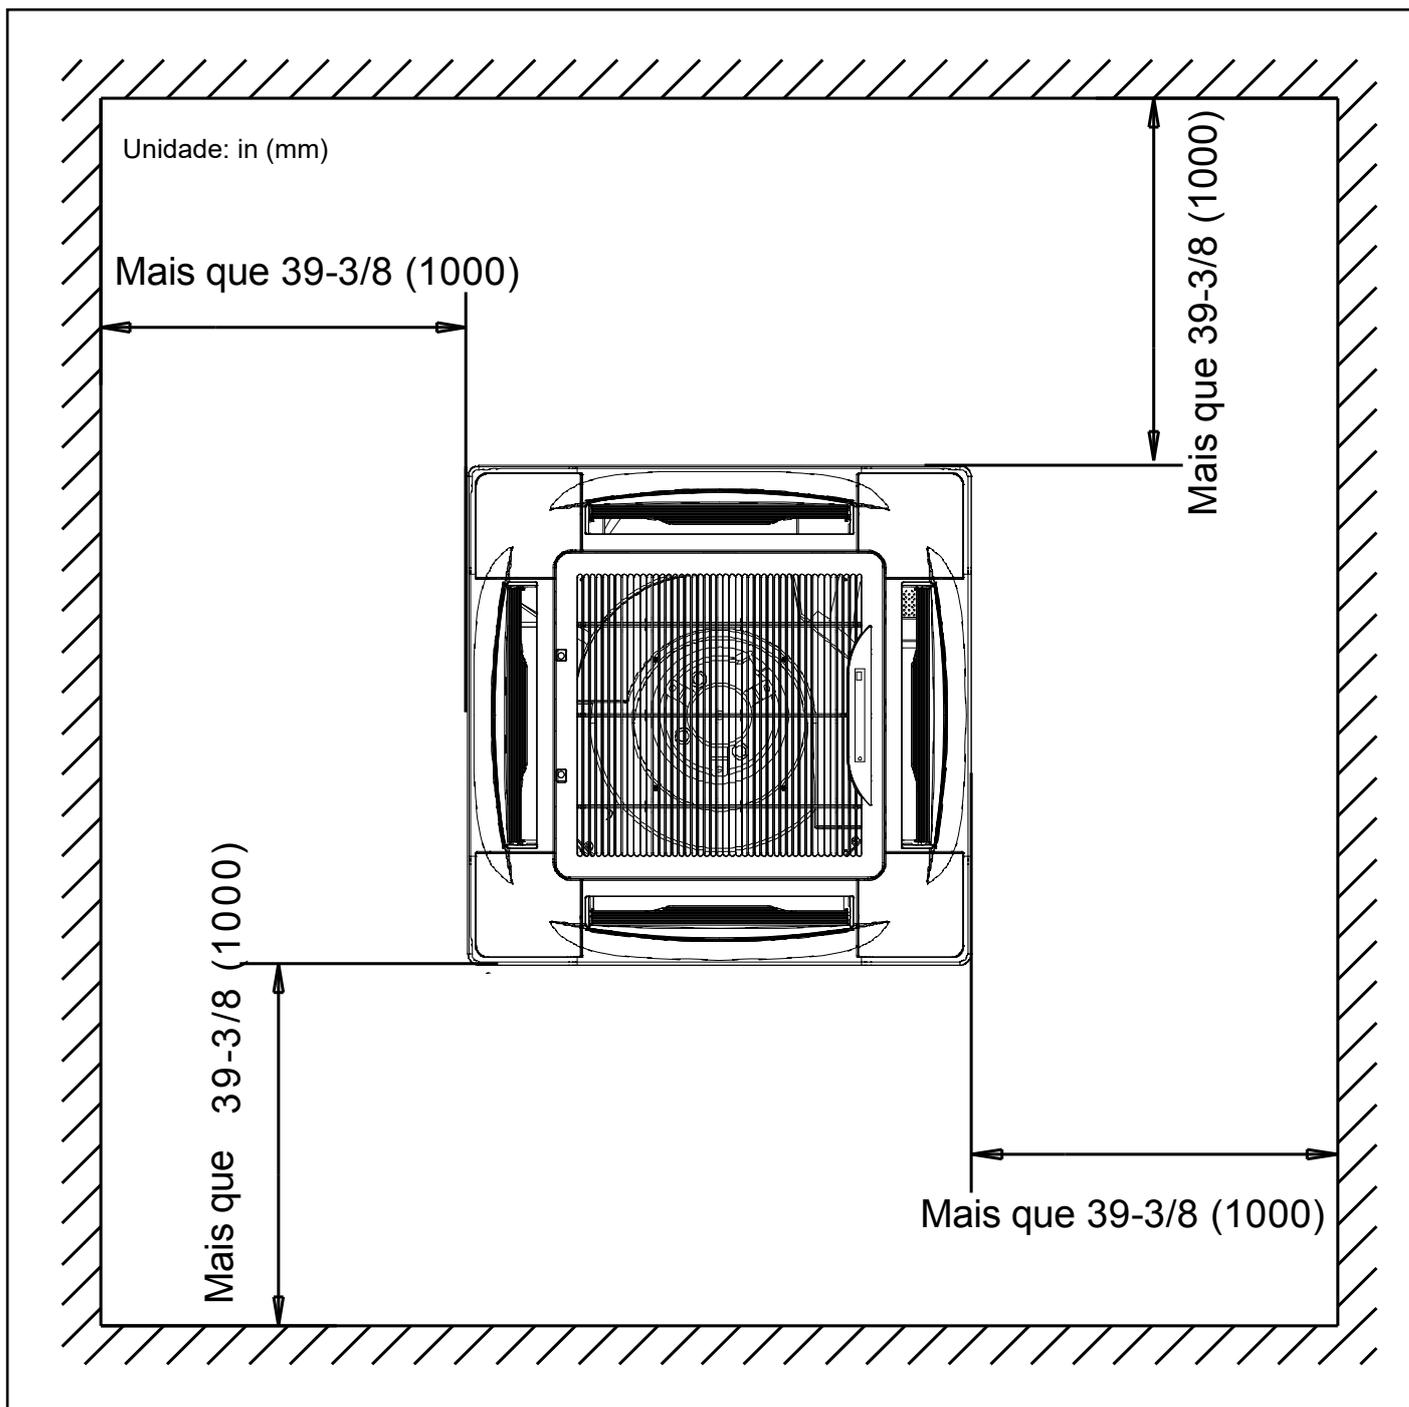

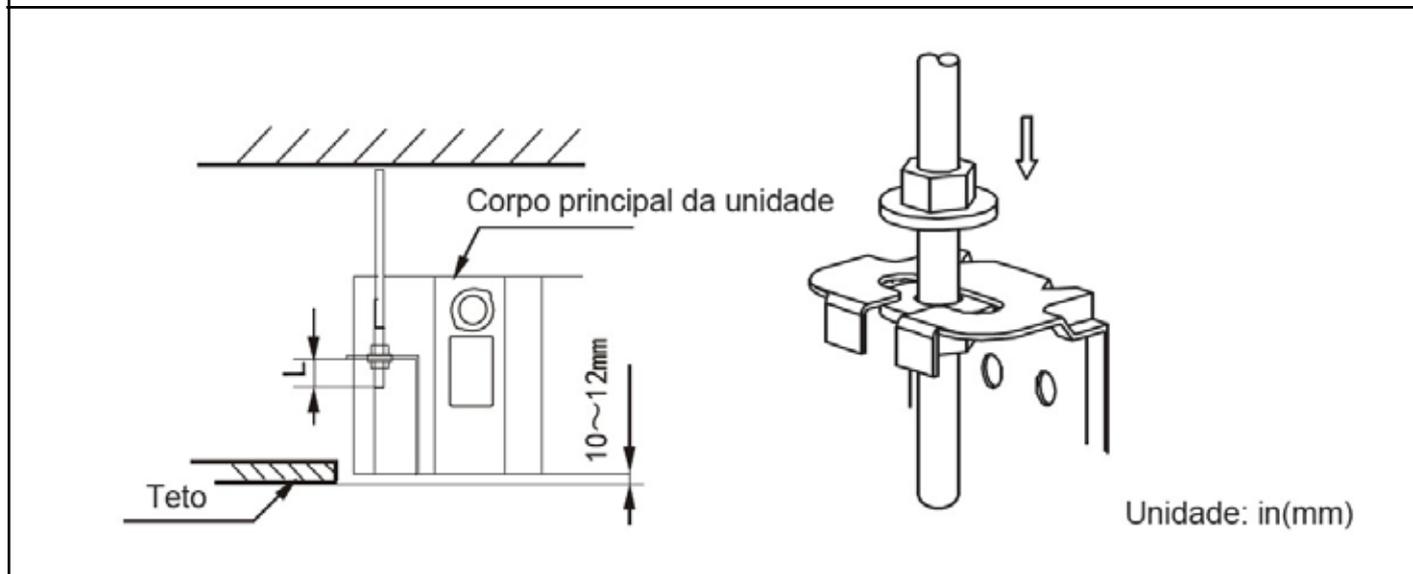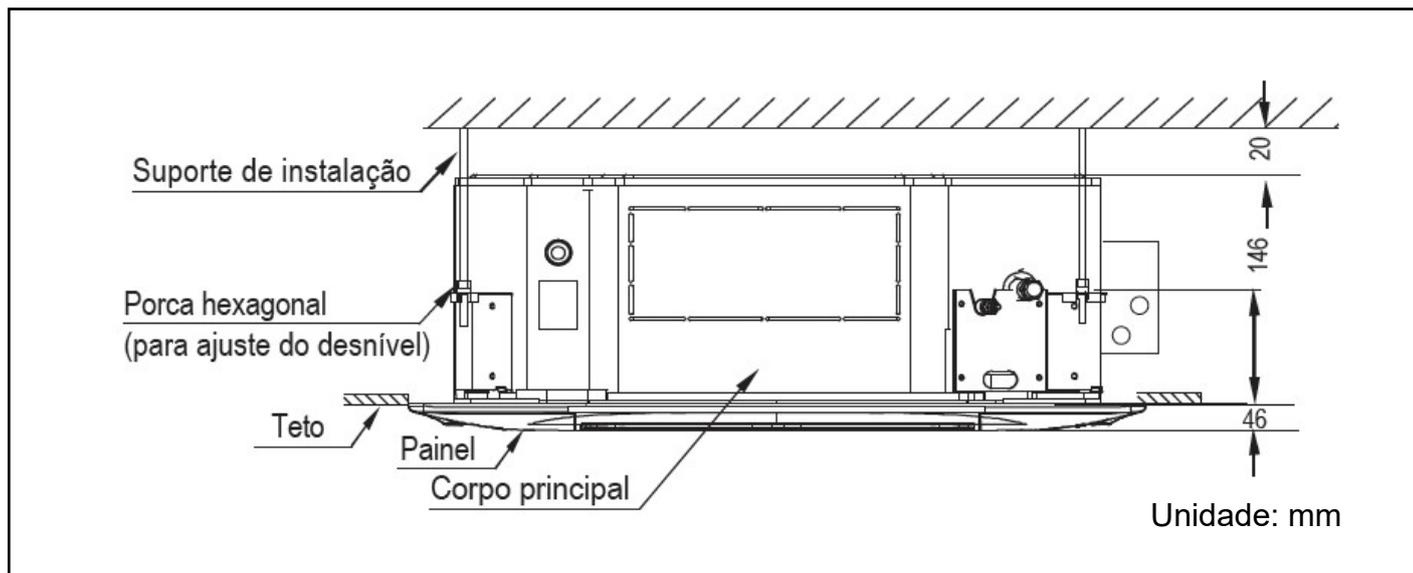

Modelo	A (mm)	H (mm)
≤8kW	230	Maior do que 260
≥9kW	300	Maior do que 330

5. Esquema de Tubulação

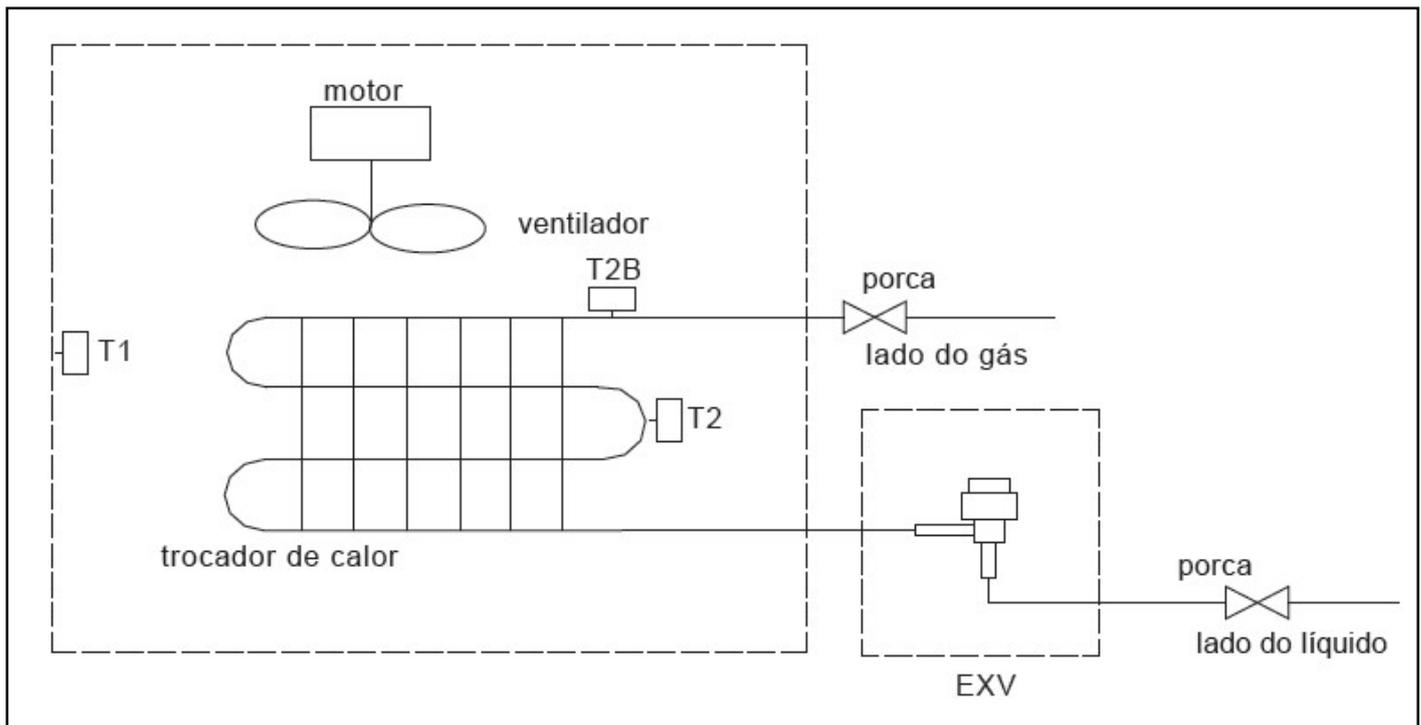

T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina

T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

Modelo	Tubo de Gás	Tubo de Líquido
2.8-4.5kW	Φ1/2 (12.7)	Φ1/4 (6.35)
5.6-14kW	Φ5/8 (15.9)	Φ3/8 (9.53)

6. Esquema Elétrico

6.1. Unidades: 2.8 - 14kW

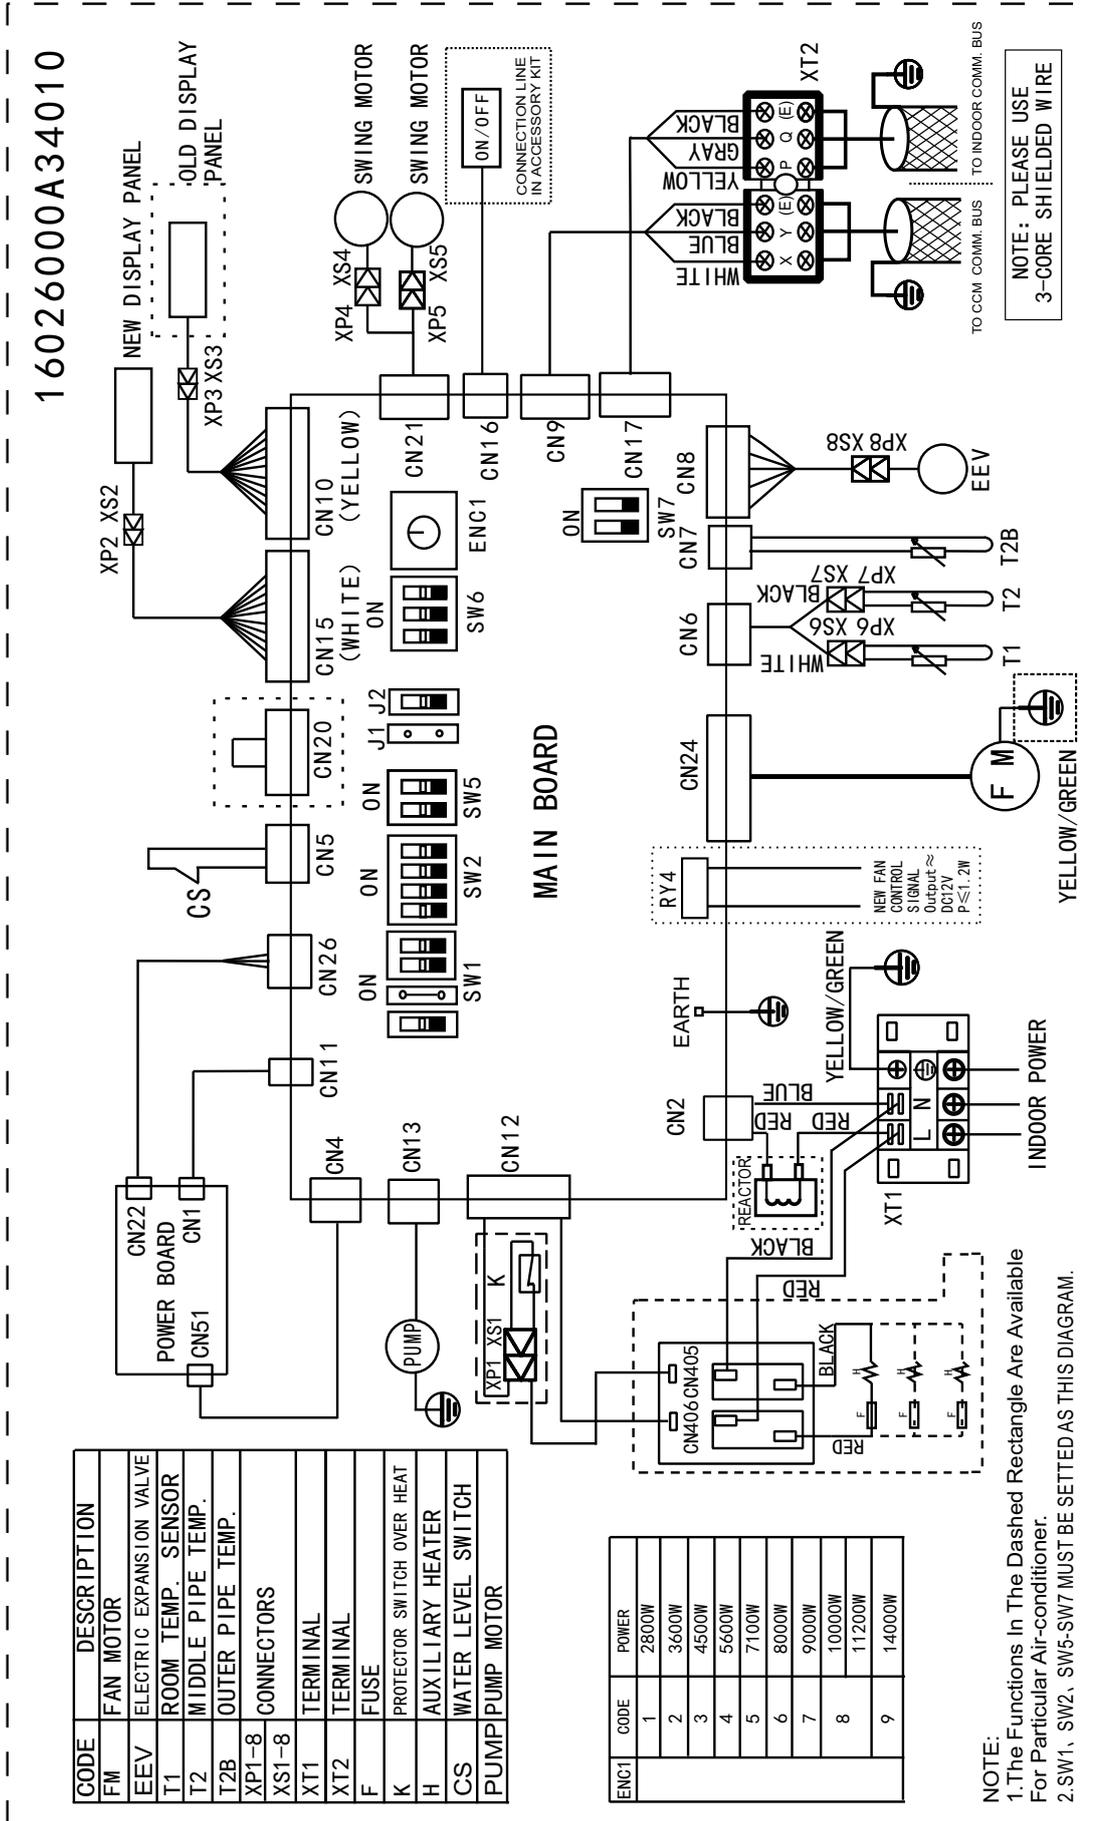


Diagrama com sinais 12V e ON/OFF.

Designação dos códigos da placa principal:**Definição 0/1**

ON 	Significa 0
ON 	Significa 1

Definição SW1

ON 	1 Modo teste de fábrica	ON 	01 Pressão estática ventilador DC é 1 (Reservado)
	0 Significa adicionar modo de busca automática		
ON 	1 Ventilador DC escolhido	ON 	10 Pressão estática ventilador DC é 2 (Reservado)
	0 Ventilador AC escolhido		
ON 	00 Pressão estática ventilador DC é 0 (Reservado)	ON 	11 Pressão estática ventilador DC é 3 (Reservado)

Definição SW2

ON 	00 Significa que a temperatura é de 15 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio	ON 	00 tempo de parada do ventilador interno é de 4 minutos
ON 	01 Significa que a temperatura é de 20 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio	ON 	01 tempo de parada do ventilador interno é de 8 minutos
ON 	10 Significa que a temperatura é de 24 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio	ON 	10 tempo de parada do ventilador interno é de 12 minutos
ON 	11 Significa que a temperatura é de 26 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio	ON 	11 tempo de parada do ventilador interno é de 16 minutos

Definição SW5

ON 	00 A compensação de temperatura é de 6 graus no modo de aquecimento	ON 	10 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento
ON 	01 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento	ON 	11 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento

• **Definição SW6**

	1 painel de display antigo
	0 painel de display novo
	1 vento automático no modo automático
	0 vento automático no não modo automático
	Reservado

• **Definição SW7**

	Configuração normal
	Última unidade da rede

• **Definição J1 e J2**

	Sem ponte J1 para função de reinicialização automática		Com ponte J1 para função de reinicialização não automática
	Reservado		

7. Tabelas de capacidades

7.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.8	10	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
42	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
44	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
	42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	
5.6	10	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	42	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
44	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
46	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
7.1	10	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	4.0
	37	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
42	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
44	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
46	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
8.0	10	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.4	5.6
	12	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	14	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	16	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.0	5.4
	18	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.8	5.3
	20	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.6	5.2
	21	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	23	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	25	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.3	5.1
	27	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.1	5.3	9.2	5.1
	29	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	9.0	5.3	9.1	5.0
	31	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.9	5.2	8.8	4.9
	33	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.8	5.2	8.8	4.9
	35	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.6	5.1	8.6	4.8
	37	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.3	5.4	8.4	5.0	8.6	4.8
	39	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8
42	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	
44	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	
46	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.8	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
9.0	10	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.7	6.0
	12	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.5	5.9
	14	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.4	5.9
	16	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.3	5.8
	18	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.0	5.8
	20	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.8	5.7
	21	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.6	5.6
	23	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.5	5.5
	25	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.4	5.5
	27	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.3	5.9	10.4	5.4
	29	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.1	5.7	10.3	5.4
	31	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.0	5.7	9.9	5.3
	33	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.9	5.6	9.9	5.3
	35	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.5	6.0	9.6	5.5	9.7	5.3
	37	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.3	5.8	9.5	5.4	9.6	5.3
	39	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
	42	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
44	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
46	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
10.0	10	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	13.0	7.3
	12	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.8	7.2
	14	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.7	7.1
	16	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.5	7.0
	18	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.2	6.8
	20	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.0	6.7
	21	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	11.8	6.6
	23	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.7	7.3	11.7	6.6
	25	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.6	7.2	11.6	6.5
	27	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.5	7.1	11.5	6.6
	29	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.4	7.1	11.4	6.5
	31	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.3	7.0	11.0	6.3
	33	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.2	6.9	11.0	6.3
	35	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.5	6.9	10.8	6.7	10.8	6.3
	37	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.4	6.9	10.8	6.7	10.7	6.2
	39	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3
	42	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3
44	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
46	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna. (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
11.2	10	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	15.5	8.2
	12	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.4	7.7
	14	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.2	7.6
	16	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.1	7.5
	18	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.0	7.5
	20	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.9	7.4
	21	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.8	7.4
	23	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.1	7.5	13.7	7.3
	25	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.0	7.4	13.6	7.2
	27	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.9	7.3	13.4	7.2
	29	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.8	7.3	13.3	7.2
	31	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.7	7.2	12.8	6.9
	33	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.5	7.2	12.5	6.8
	35	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.8	7.4	12.4	7.1	12.3	6.7
	37	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.6	7.3	12.3	7.0	12.1	6.6
	39	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.4	7.1	12.2	7.0	11.9	6.6
42	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
44	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
46	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
14.0	10	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	18.2	9.4
	12	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.9	9.2
	14	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.8	9.2
	16	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.5	9.0
	18	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.1	8.8
	20	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.8	8.7
	21	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.5	8.5
	23	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.4	9.3	16.4	8.4
	25	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.2	9.3	16.2	8.4
	27	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.1	9.2	16.1	8.4
	29	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.0	9.1	16.0	8.4
	31	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.8	9.0	15.4	8.1
	33	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.7	8.9	15.4	8.1
	35	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.7	8.9	15.1	8.6	15.1	8.1
	37	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.6	8.8	15.1	8.6	15.0	8.0
	39	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1
42	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
44	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
46	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	

7.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna. (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.8	-20.0	-19.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19.0	-18.8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17.0	-16.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15.0	-14.7	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	-13.0	-12.6	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	-11.0	-10.5	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
	-10.0	-9.5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9.1	-8.5	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7.6	-7.0	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5.6	-5.0	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3.7	-3.0	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0.7	0.0	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2.2	3.0	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4.1	5.0	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6.0	7.0	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7.9	9.0	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
9.8	11.0	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69	
11.8	13.0	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13.7	15.0	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
3.6	-20.0	-19.8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19.0	-18.8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17.0	-16.7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15.0	-14.7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13.0	-12.6	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
	-11.0	-10.5	2.80	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
	-10.0	-9.5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9.1	-8.5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7.6	-7.0	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5.6	-5.0	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3.7	-3.0	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0.7	0.0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2.2	3.0	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4.1	5.0	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6.0	7.0	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
	7.9	9.0	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36
9.8	11.0	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36	
11.8	13.0	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13.7	15.0	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	

7.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
4.5	-20.0	-19.8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19.0	-18.8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17.0	-16.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15.0	-14.7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13.0	-12.6	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
	-11.0	-10.5	3.50	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	-10.0	-9.5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9.1	-8.5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7.6	-7.0	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5.6	-5.0	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3.7	-3.0	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0.7	0.0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2.2	3.0	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4.1	5.0	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6.0	7.0	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
	7.9	9.0	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20
9.8	11.0	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20	
11.8	13.0	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13.7	15.0	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
5.6	-20.0	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19.0	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17.0	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15.0	-14.7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13.0	-12.6	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
	-11.0	-10.5	4.41	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
	-10.0	-9.5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9.1	-8.5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.6	-7.0	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.6	-5.0	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.7	-3.0	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.7	0.0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.2	3.0	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4.1	5.0	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6.0	7.0	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7.9	9.0	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
9.8	11.0	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29	
11.8	13.0	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
13.7	15.0	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	

7.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
7.1	-20.0	-19.8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19.0	-18.8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17.0	-16.7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15.0	-14.7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13.0	-12.6	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
	-11.0	-10.5	5.60	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68
	-10.0	-9.5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9.1	-8.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7.6	-7.0	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5.6	-5.0	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3.7	-3.0	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0.7	0.0	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2.2	3.0	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4.1	5.0	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6.0	7.0	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
	7.9	9.0	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72
9.8	11.0	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72	
11.8	13.0	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
13.7	15.0	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
8.0	-20.0	-19.8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19.0	-18.8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
	-17.0	-16.7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15.0	-14.7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13.0	-12.6	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21	6.21
	-11.0	-10.5	6.30	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
	-10.0	-9.5	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9.1	-8.5	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7.6	-7.0	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5.6	-5.0	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3.7	-3.0	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0.7	0.0	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2.2	3.0	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4.1	5.0	8.73	8.73	8.73	8.73	8.28	7.56
	6.0	7.0	9.00	9.00	9.00	8.73	8.28	7.56
	7.9	9.0	9.27	9.27	9.00	8.73	8.28	7.56
9.8	11.0	9.54	9.54	9.00	8.73	8.28	7.56	
11.8	13.0	9.90	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	
13.7	15.0	10.17	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	

7.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
9.0	-20.0	-19.8	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-19.0	-18.8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-17.0	-16.7	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-15.0	-14.7	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	-13.0	-12.6	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
	-11.0	-10.5	7.00	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
	-10.0	-9.5	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
	-9.1	-8.5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-7.6	-7.0	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	-5.6	-5.0	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
	-3.7	-3.0	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-0.7	0.0	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.40
	2.2	3.0	9.40	9.40	9.40	9.40	9.20	8.40
	4.1	5.0	9.70	9.70	9.70	9.70	9.20	8.40
	6.0	7.0	10.00	10.00	10.00	9.70	9.20	8.40
	7.9	9.0	10.30	10.30	10.00	9.70	9.20	8.40
9.8	11.0	10.60	10.60	10.00	9.70	9.20	8.40	
11.8	13.0	11.00	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	
13.7	15.0	11.30	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	
10.0	-20.0	-19.8	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
	-19.0	-18.8	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
	-17.0	-16.7	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99
	-15.0	-14.7	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
	-13.0	-12.6	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
	-11.0	-10.5	7.77	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-10.0	-9.5	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
	-9.1	-8.5	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	-7.6	-7.0	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44
	-5.6	-5.0	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
	-3.7	-3.0	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21
	-0.7	0.0	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.32
	2.2	3.0	10.43	10.43	10.43	10.43	10.21	9.32
	4.1	5.0	10.77	10.77	10.77	10.77	10.21	9.32
	6.0	7.0	11.10	11.10	11.10	10.77	10.21	9.32
	7.9	9.0	11.43	11.43	11.10	10.77	10.21	9.32
9.8	11.0	11.77	11.77	11.10	10.77	10.21	9.32	
11.8	13.0	12.21	11.99	11.10	10.77	10.21	9.32	
13.7	15.0	12.54	11.99	11.10	10.77	10.21	9.32	

7.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
11.2	-20.0	-19.8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-19.0	-18.8	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-17.0	-16.7	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-15.0	-14.7	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	-13.0	-12.6	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63
	-11.0	-10.5	8.75	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
	-10.0	-9.5	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-9.1	-8.5	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
	-7.6	-7.0	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	-5.6	-5.0	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
	-3.7	-3.0	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	-0.7	0.0	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	10.50
	2.2	3.0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.50	10.50
	4.1	5.0	12.13	12.13	12.13	12.13	11.50	10.50
	6.0	7.0	12.50	12.50	12.50	12.13	11.50	10.50
	7.9	9.0	12.88	12.88	12.50	12.13	11.50	10.50
	9.8	11.0	13.25	13.25	12.50	12.13	11.50	10.50
11.8	13.0	13.75	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
13.7	15.0	14.13	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
14.0	-20.0	-19.8	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
	-19.0	-18.8	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	-17.0	-16.7	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
	-15.0	-14.7	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
	-13.0	-12.6	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35
	-11.0	-10.5	10.50	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65
	-10.0	-9.5	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
	-9.1	-8.5	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
	-7.6	-7.0	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
	-5.6	-5.0	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85
	-3.7	-3.0	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45
	-0.7	0.0	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	12.60
	2.2	3.0	14.10	14.10	14.10	14.10	13.80	12.60
	4.1	5.0	14.55	14.55	14.55	14.55	13.80	12.60
	6.0	7.0	15.00	15.00	15.00	14.55	13.80	12.60
	7.9	9.0	15.45	15.45	15.00	14.55	13.80	12.60
	9.8	11.0	15.90	15.90	15.00	14.55	13.80	12.60
11.8	13.0	16.50	16.20	15.00	14.55	13.80	12.60	
13.7	15.0	16.95	16.20	15.00	14.55	13.80	12.60	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão	Mín.	Máx.	MCA	MFA	kW	FLA
MI-28Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.32	15	0.018	0.256
MI-36Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.32	15	0.018	0.256
MI-45Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.34	15	0.019	0.272
MI-56Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.34	15	0.019	0.272
MI-71Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.36	15	0.030	0.288
MI-80Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.37	15	0.032	0.296
MI-90Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.82	15	0.054	0.656
MI-100Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.82	15	0.054	0.656
MI-112Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.82	15	0.054	0.656
MI-140Q4/DHN1-DA	60	220-240V	198	264V	0.98	15	0.070	0.784

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)


FLA: Corrente a carga plena (A)

IFM: Motor do ventilador

Notas:

1. Faixa de tensão: As unidades são configuradas para o uso em sistemas elétricos onde a tensão nos terminais da unidade não estão nem acima e nem abaixo dos limites.
2. $MCA = 1.25 \times FLA$
3. Selecione o diâmetro de fio com base no MCA.
4. Ao invés de fusível, use um disjuntor.

9. Níveis de Ruído

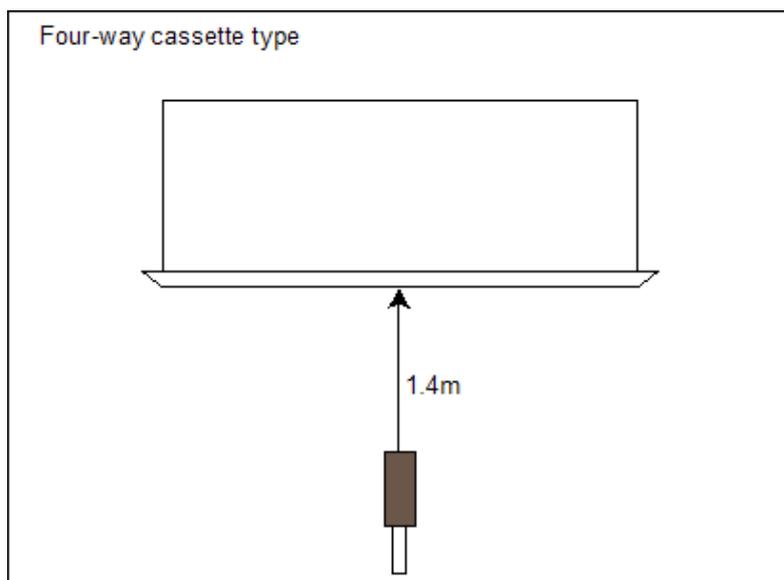


Nota:

- Os valores de ruído são medidos em uma câmara semi-aneecóica, na posição de 1,4m abaixo do centro da unidade.


Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-28Q4/DHN1-DA	42	37	32
MI-36Q4/DHN1-DA	42	37	32
MI-45Q4/DHN1-DA	43	38	34
MI-56Q4/DHN1-DA	43	38	34
MI-71Q4/DHN1-DA	45	39	34
MI-80Q4/DHN1-DA	46	40	35
MI-90Q4/DHN1-DA	47	41	36
MI-100Q4/DHN1-DA	47	41	36
MI-112Q4/DHN1-DA	47	41	36
MI-140Q4/DHN1-DA	50	45	35

9.1 Níveis de Ruído em Bandas de Oitava

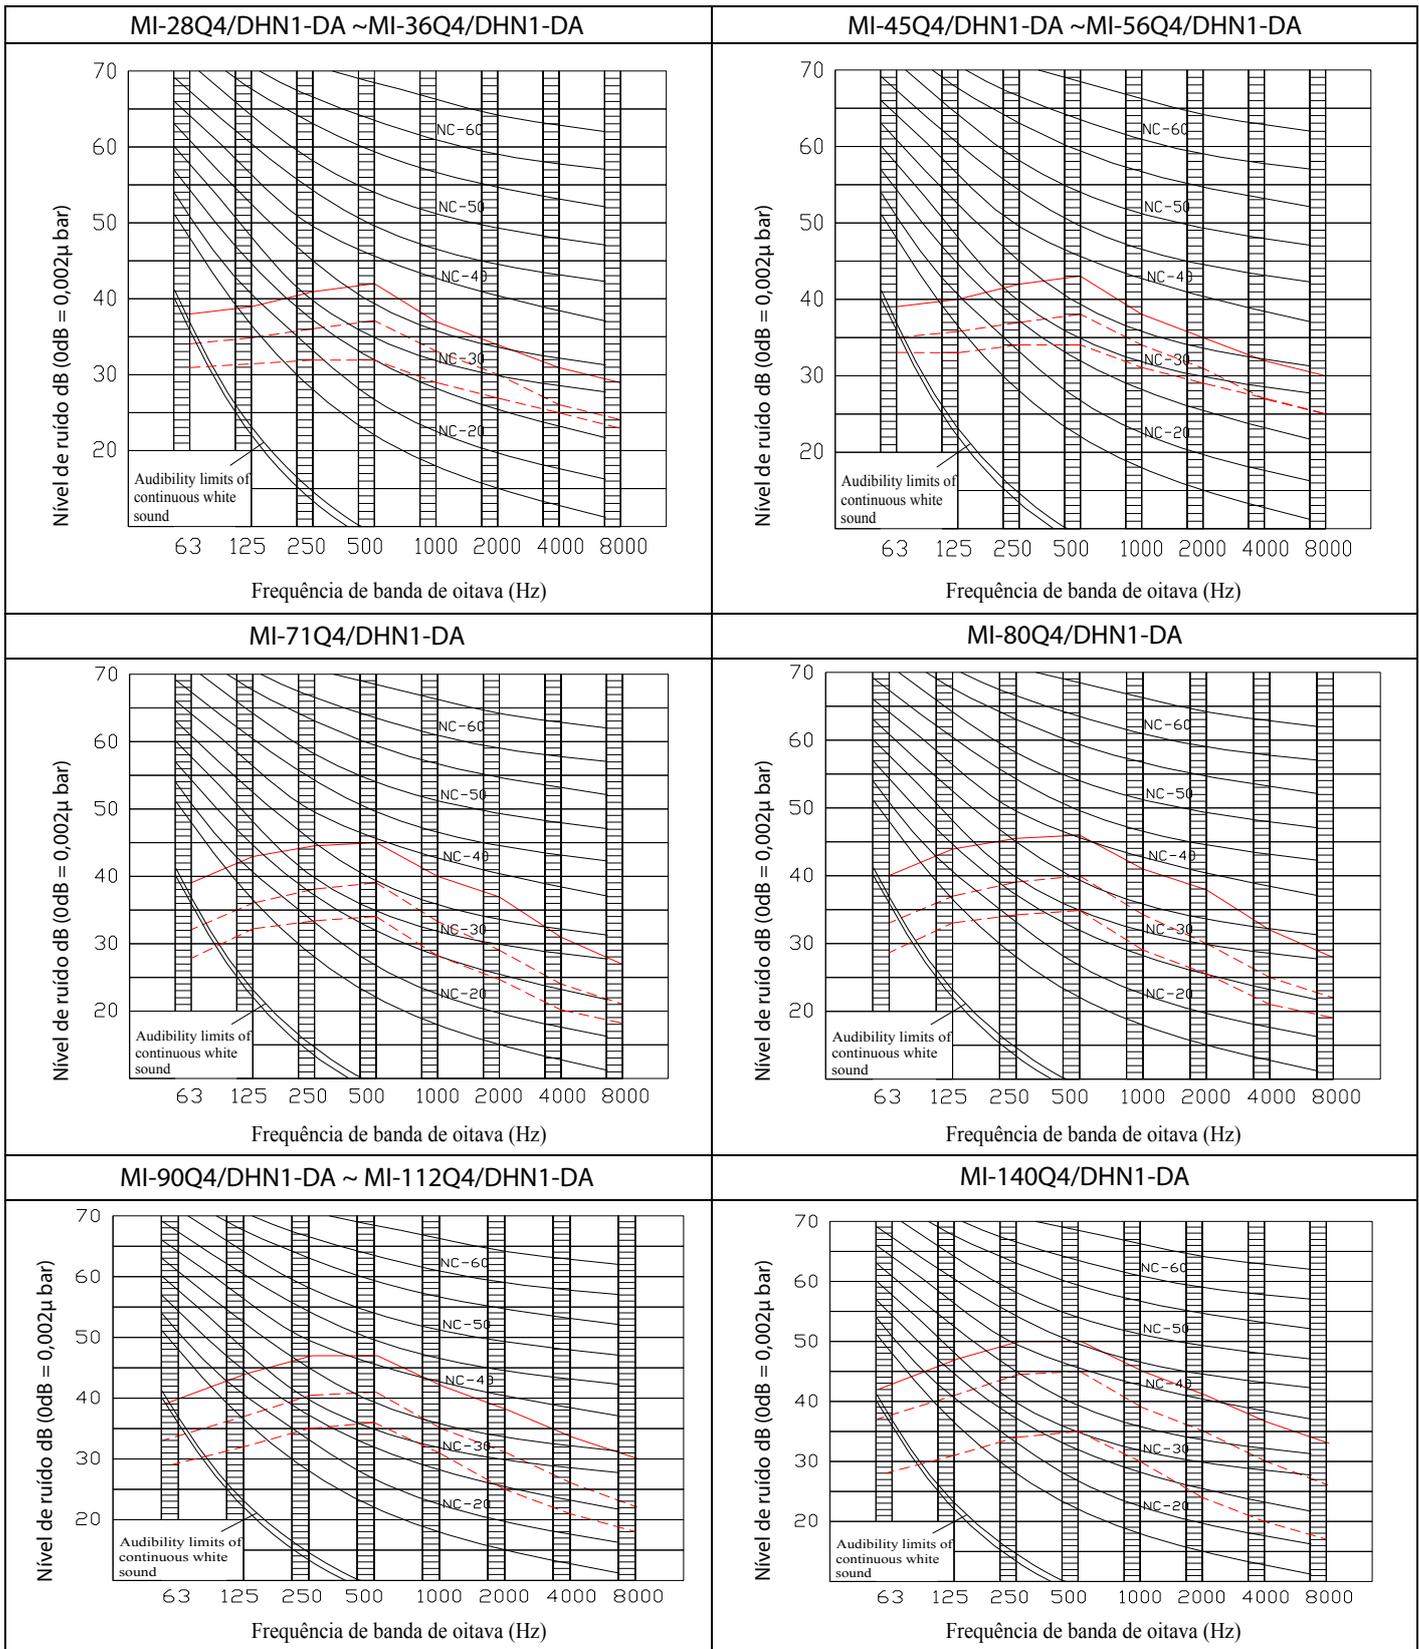

10. Acessórios

10.1. Acessórios Anexos

Nome	Forma	Quantidade
Porca		8
Arruela		8
Gabarito		1
Parafuso M6		4
Tubo de conexão		1
Isolante		2
Espuma (250×250×10)		1
Espuma (60×100×5)		1
Bainha tudo de saída		1
Abraçadeira tudo de dreno		1
Faixa de aperto		5
Tubo flexível		1
Linha de sinal		1
Controle remoto		1
Suporte controle remoto		1
Pilhas alcalinas (AM4)		2
Manual controle remoto		1
Manual de instalação		1
Porca de cobre		1

10.2. Acessórios Opcionais

Nome	Forma	Especificação	Quantidade	Uso
Tubo de cobre		Linha de líquido e linha de gás	De acordo com a necessidade	Usado para conexão da un. terminal e sugerido o uso de tubulação de cobre flexível (T2M).
Tubo PVC		Diâmetro externo entre 37 e 39mm, Diâmetro interno 32mm	De acordo com a necessidade	Canalizar a água de dreno
Isolante térmico tubo de revestimento		Diâmetro interno corresponde ao diâmetro do tubo de cobre e tubo de PVC, a espessura mínima deve ser maior do que 10mm, deve ser maior quando instalado em áreas muito úmidas.	De acordo com a necessidade	Usado para evitar condensação na tubulação
Gancho expansível		M10	4	Utilizado para a instalação da unidade terminal.
Parafuso de sustentação		M10	4	Utilizado para a instalação da unidade terminal.


DUTADO STANDARD

1. Características

Tamanho compacto



- Apenas 210mm (Capacidades 2,2 a 3,6 kW) ou 270mm (capacidades 4,5 a 9,0 kW) ou 300mm (Capacidades 11,2 a 14,0 kW) de altura. Estes modelos podem ser instalados em salas com espaçamento entre 240mm e 300mm de entreferro.

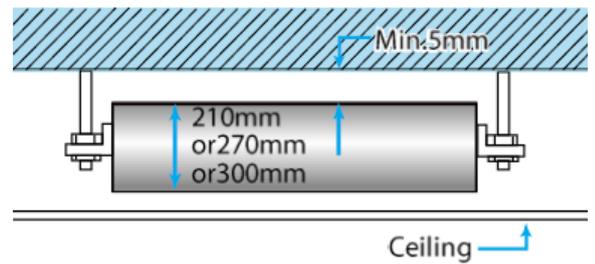


1.2. Capacidades

As capacidades vão de 7.000Btu/h (2,2 kW) até 48.000Btu/h (14,0 kW), totalizando 9 modelos disponíveis.

1.3. Eficiência Superior


A adoção de um motor de ventilador DC pode aumentar a eficiência do motor em até 90%. Quando comparado com um motor AC, o consumo do pode ser reduzido em até 30%

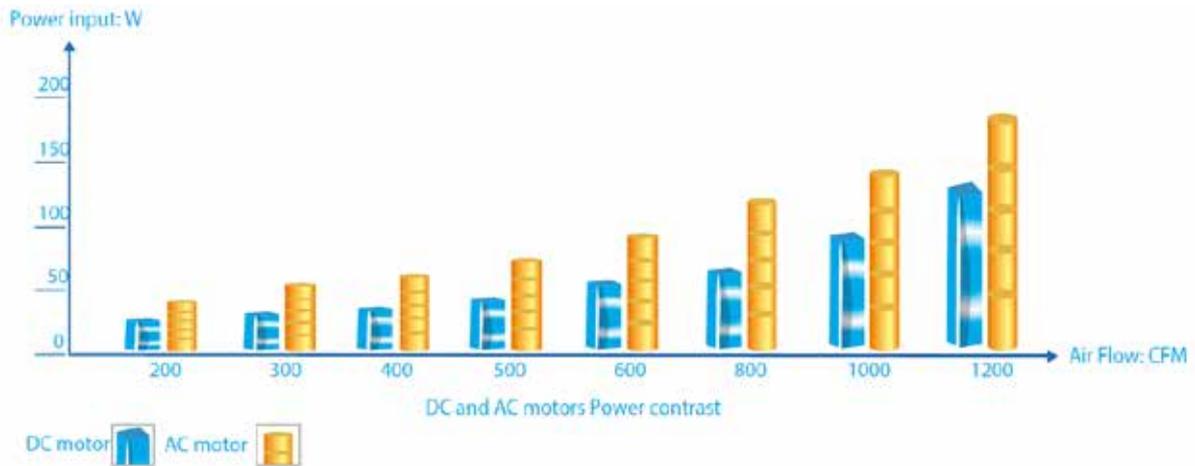


1.4. Instalação Conveniente

- A válvula de expansão eletrônica (EXV) é instalada no interior da unidade terminal. Não é necessário a instalação de qualquer acessório em campo;
- Filtro com frame em alumínio removível, o que facilita a limpeza;
- Câmara de sucção incluída como equipamento padrão;
- Flange para conexão de entrada e saída do ar padrão de fábrica;
- Entrada de ar traseira padrão de fábrica;
- Entrada de ar por baixo opcional;
- O tamanho da placa do fundo e do flange traseiro é o mesmo, o que torna possível converter o retorno de ar da parte traseira para a parte de baixo facilmente;
- Saída de sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos.

Entrada ON/OFF (contato seco, sem tensão) para intertravamento com dispositivo externos como, por exemplo, chave de cartão de hotel.

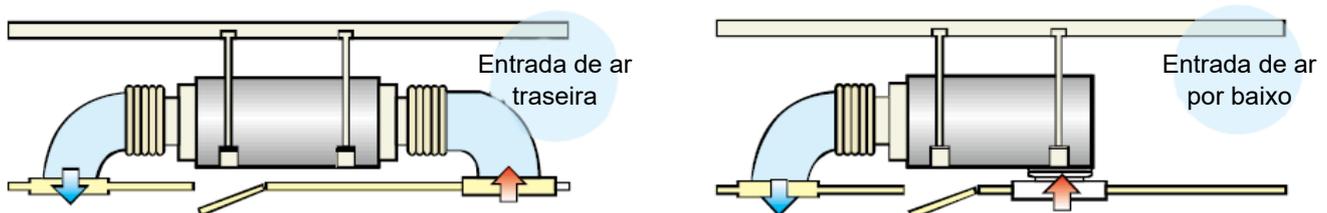

- Bomba de dreno incorporada padrão de fábrica. A bomba de dreno padrão é preparada para um desnível de 750mm.

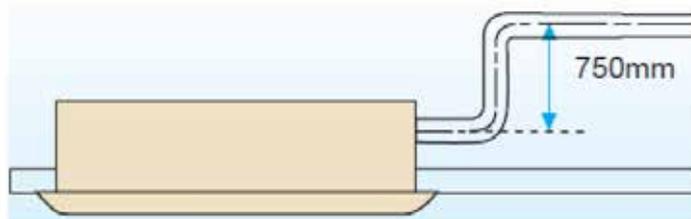

1.5. Controle

- A placa de display é conectada com a E-Box de fábrica, o que facilita a solução de problemas através do display LED.



- A caixa de controle elétrica pode ser posicionada a 1m de distância da unidade principal. É adequado para a instalação em lugares com pouco espaço para manutenção. (Deve ser solicitado com antecedência e feito pela Midea CAC na fábrica – Consultar Engenharia de Aplicação)

2. Especificações

Modelo		MI-22T2/DHN1-DA5A	MI-28T2/DHN1-DA5A	MI-36T2/DHN1-DA5A	
Alimentação		220V-240V - 1 - 60			
Refrigeração	Capacidade	kW	2,2	2,8	3,6
		Btu/h	7000	9000	12000
	Entrada (25pa)	W	27	27	27
	Entrada (80pa)	W	60	60	60
Aquecimento	Capacidade	kW	2,6	3,2	4
		Btu/h	8000	10900	13600
	Entrada (25pa)	W	27	27	27
	Entrada (25pa)	W	60	60	60
Motor Ventilador	Modelo		WZDK100-38GS-2		
	Tipo		DC		
	Marca		Panasonic / Nidec / Welling		
	Velocidade (A/M/B)	RPM	733/670/598		
Serpentina	Número de filas	mm	2		
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)	mm	21,0 x 13,37		
	Espaçamento aleta	mm	1,3		
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in (mm)	Φ7(9/32) / Tubo com ranhuras internas		
	Número de circuitos		3	3	6
Vazão (A/M/B)		m³/h	580 / 500 / 420		
Pressão estática externa unidade terminal		Pa	0 ~ 80		
Ruído unidade terminal (A/M/B)		dB(A)	38/37/36	39/37/35	38/37/36
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		mm 920x210x450		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		mm 1180x290x525		
	Peso Líquido / Bruto		kg	21,5 / 25,4	21,5 / 25,4
Diâmetro entrada de ar externo		mm(in)	Φ92 (3-5/8)		
Fluido Refrigerante		R-410A			
Válvula de Expansão		EXV			
Pressão de Projeto (A/B)		PSIG	650/250		
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás		mm (in) Φ6.35 / Φ12.7 (1/4 / 1/2)		
	Fiação elétrica		mm² 3x2,5 (L≤20m); 3x3.5(L≤50m)		
Fiação de conexão	Fiação de Sinal		mm² 3 x 0,75		
	Diâmetro tubulação de drenagem		mm (in)	Φ25(63/64)	
Controle		KJR-29B/BK-E			

Notas:

- Capacidade nominal de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 26.7°C (Bulbo Seco)/19.4°C (Bulbo úmido); Temperatura externa: 35°CDB (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 8m (horizontal).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura de ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco)/6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente: 8m (horizontal).

Modelo			MI-45T2/DHN1-DA5A	MI-56T2/DHN1-DA5A	MI-71T2/DHN1-BA5A
Alimentação		V-f-Hz	220V-240V - 1 - 60		
Refrigeração	Capacidade	kW	4,5	5,6	7,1
		Btu/h	15000	19000	24000
	Entrada (25pa)	W	49	60	72
	Entrada (150pa)	W	140	150	190
Aquecimento	Capacidade	kW	5	6,3	8
		Btu/h	17000	21000	27000
	Entrada (25pa)	W	49	60	72
	Entrada (150pa)	W	140	150	190
Motor Ventilador	Modelo		WZDK150-38GS		
	Tipo		DC		
	Marca		Panasonic / Welling		
	Velocidade (A/M/B)	RPM	841/751/681(25Pa)	894/804/734(25Pa)	843/753/683(25Pa)
Serpentina	Número de filas		4		
	Passo do tubo (a) x Passo da fila (b)		21 x 13.37		
	Espaçamento aleta		1,5		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo		Φ7 (9/32) / Tubo com ranhuras internas		
	Comprimento x Altura da serpentina		733x252	733x252	955x336
	Número de circuitos		6	6	6
Vazão de ar interno (A/M/B)		m³/h	754,3 / 652,4 / 552,2	870,0 / 754,3 / 637,1	1158,7 / 1004,1 / 849,5
Pressão estática externa unidade terminal		Pa	25~150		
Ruído unidade terminal (A/M/B)		dB(A)	46/43/41	47/43/41	49/46/44
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)		920x270x570		1148x270x710
	Dimensão com embalagem (LxAxP)		1135x350x655		1385x365x855
	Peso Líquido / Bruto		29/34		36/42,2
Diâmetro entrada de ar externo		mm(in)	Φ92 (3-5/8)		
Fluido Refrigerante		R-410A			
Válvula de Expansão		EXV			
Pressão de Projeto (A/B)		PSIG	650/250		
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás		Φ 6.35/ Φ12.7 (1/4 / 1/2)	Φ 9.53 / Φ15.9 (3/8 / 5/8)	
	Fiação elétrica		3x2.5(L≤20m); 3x3.5(L≤50m)		
Fiação de conexão	Fiação de sinal		3 x 0,75		
	Diâmetro tubulação de drenagem		OD Φ25(63/64)		
Controle		KJR-29B/BK-E			

Notas:

1. Capacidade Nominal de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco)/19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 8m (horizontal).
2. Capacidade Nominal de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco) /6°C (Bulbo Úmido), Tubulação equivalente: 8m (horizontal).


Modelo			MI-90T2/DHN1-BA5A	MI-112T2/DHN1-BA5A	MI-140T2/DHN1-BA5A
Alimentação		V-f-Hz	220V-240V - 1 - 60		
Refrigeração	Capacidade	kW	9	11,2	14
		Btu/h	30000	36000	48000
	Entrada (50pa)	W	160	140	248
	Entrada (150pa)	W	300	290	360
Aquecimento	Capacidade	kW	10	12,5	15,5
		Btu/h	34000	42000	54000
	Entrada (25pa)	W	160	140	248
	Entrada (150pa)	W	300	290	360
Motor Ventilador	Modelo		WZDK150-38GS	WZDK240-38GS	WZDK240-38GS
	Tipo		DC		
	Marca		Panasonic/ Welling		
	Velocidade (A/M/B)	RPM	972/882/812 (50Pa)	882/792/722(50Pa)	1077/987/917 (50Pa)
Serpentina	Número de filas		4		
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)		21×13.37		
	Espaçamento aleta		1,5		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo		Φ7 (9/32) / Tubo com ranhuras internas		
	Comprimento x Altura da serpentina		955 × 336	1030 × 378	
	Número de circuitos		8		
Vazão de ar interno (A/M/B)		m³/h	1449,26/1255,5/ 1061,8	1739,7/1507,0/ 1274,2	2319,1/2008,2/ 1699,0
Pressão estática externa unidade terminal		Pa	25~150		
Ruído unidade terminal (A/M/B)		dB (A)	57/54/52	49/46/44	55/53/51
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		1148×270×710	1200×300×865	
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		1385×365×855	1400×375×925	
	Peso Líquido / Bruto		37,0/43,5	46,0 / 54,0	
Diâmetro entrada de ar externo		mm (in)	Φ92 (3-5/8)		
Fluido Refrigerante			R-410A		
Válvula de Expansão			EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		PSIG	650/250		
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás		mm (in) Φ9.53 / Φ15.9 (3/8 / 5/8)		
	Fiação elétrica		mm² 3×2.5 (L≤20m); 3×3.5 (L≤50m)		
Fiação de conexão	Fiação de sinal		mm² 3 × 0.75		
	Diâmetro tubulação de drenagem		mm (in) OD Φ25 (63/64)		
Controle			KJR-29B/BK-E		

Notas:

1. Capacidade Nominal de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco)/19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 8m (horizontal).
2. Capacidade Nominal de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura do ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco) /6°C (Bulbo Úmido), Tubulação equivalente: 8m (horizontal).

3. Dimensões


SUPOORTE DE SUSPENSÃO (4)

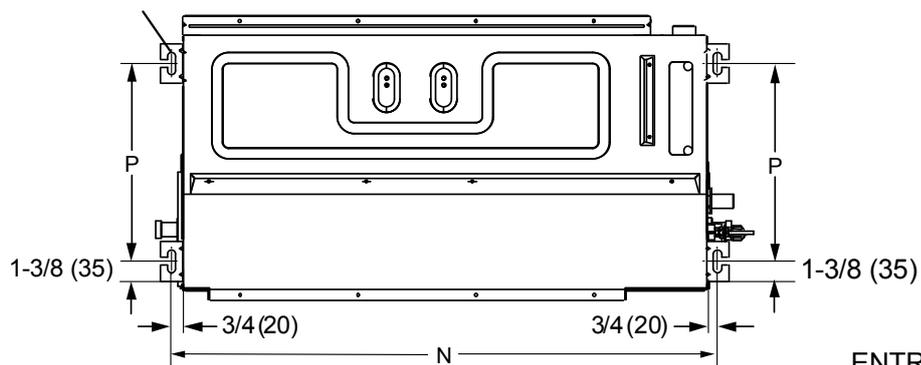


VISTA SUPERIOR




VISTA FRONTAL

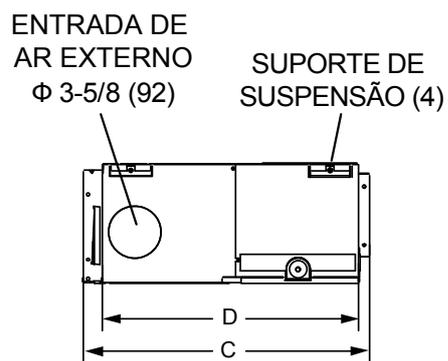


VISTA LATERAL

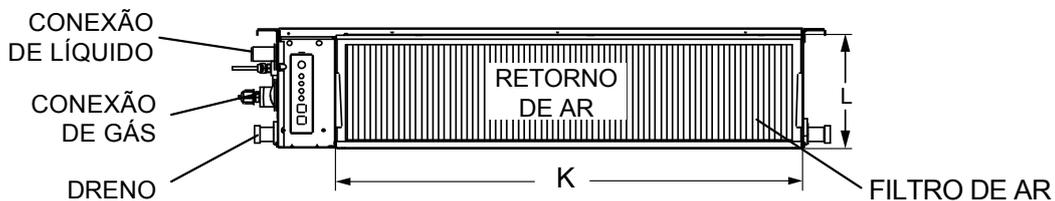

VISTA TRASEIRA

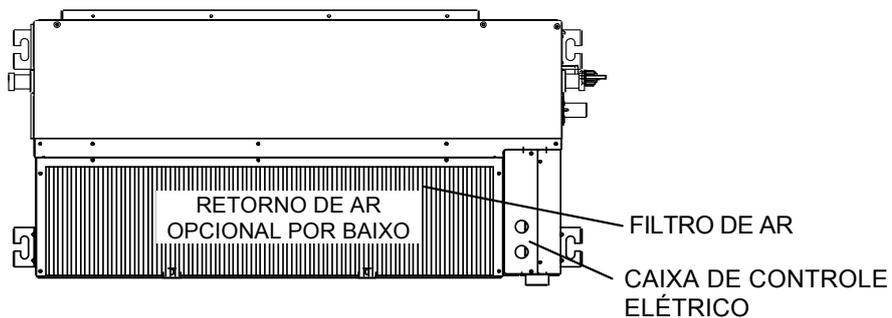

Capacidade	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P
22-36	920	210	500	450	1000	45	732	17	145	820	200	960	350

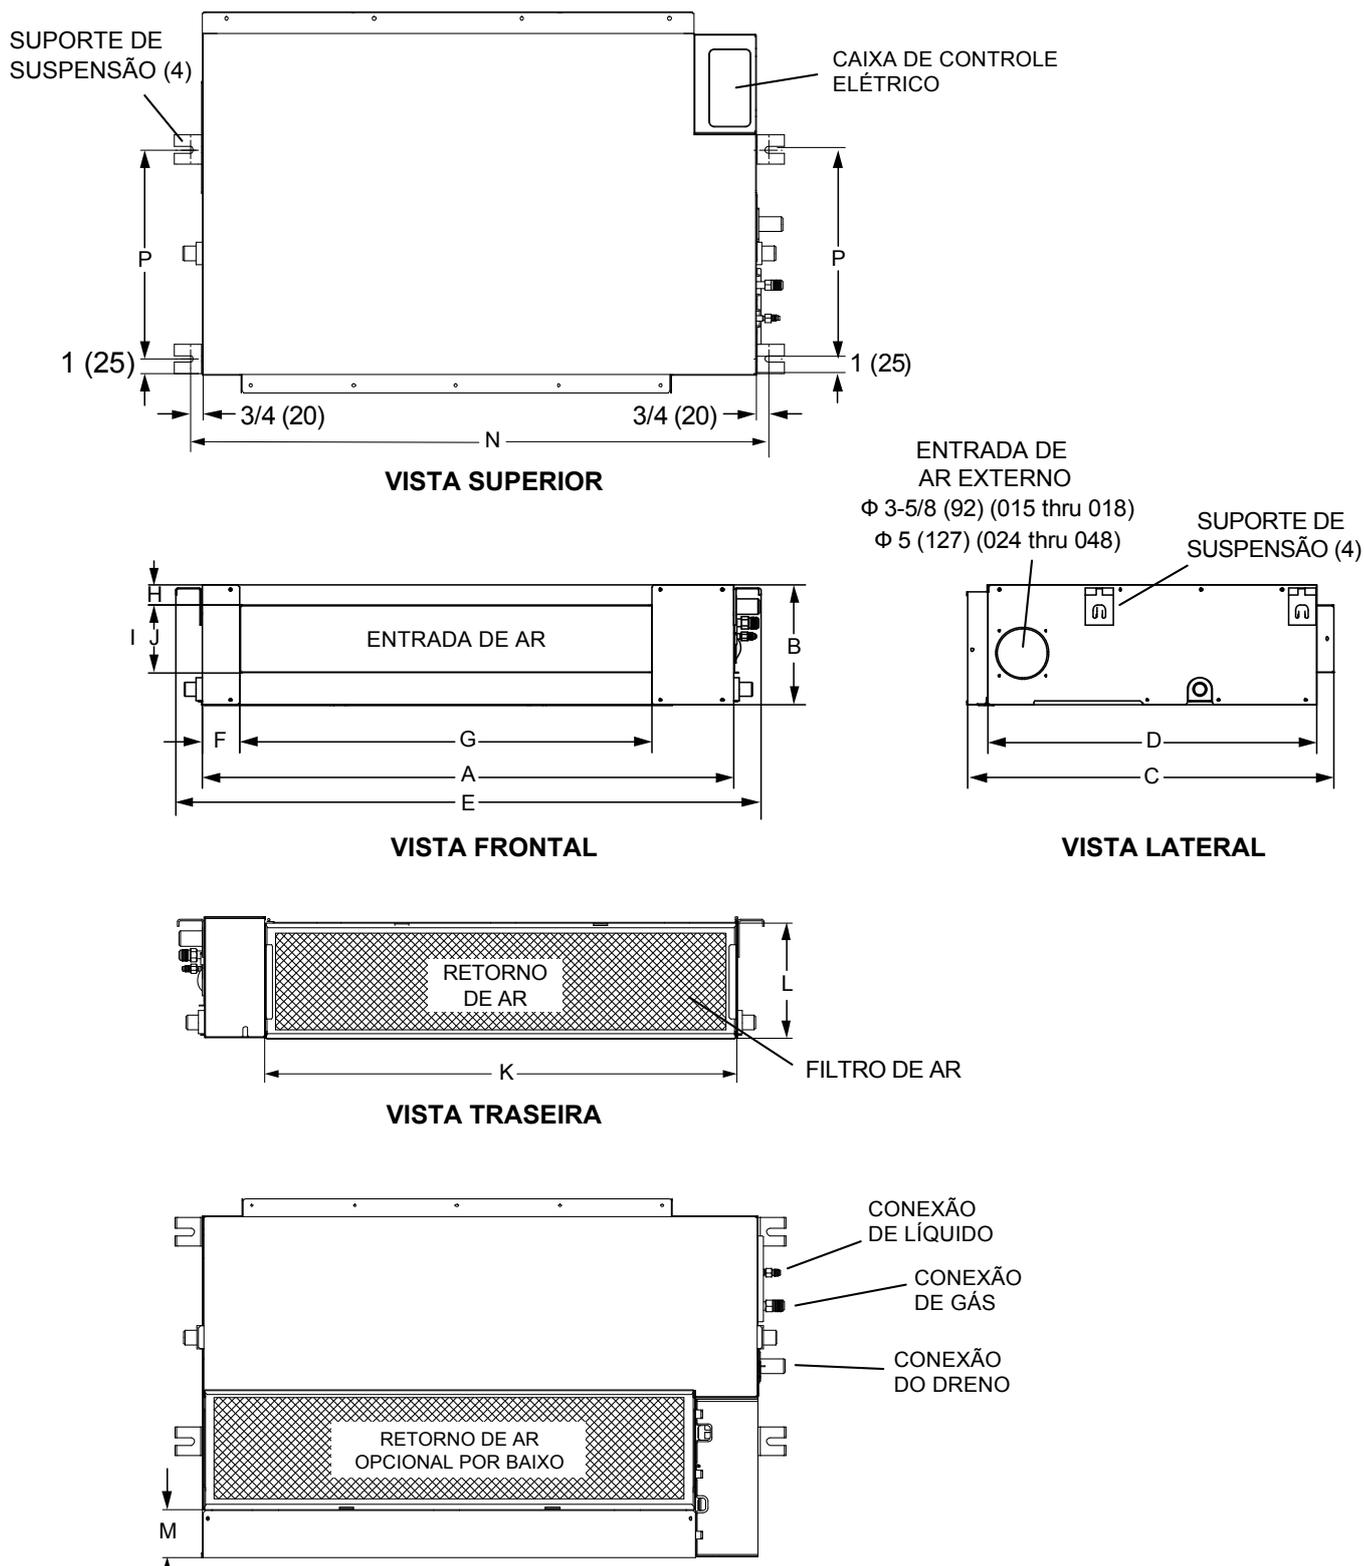


Capacidade	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
45-56	921	270	635	572	1010	67	711	35	178	813	260	19	959	349
71-90	1140	270	775	711	1232	67	933	35	178	1035	260	19	1181	489
112-140	1200	302	867	800	1289	79	968	38	203	1092	289	44	1241	498

4. Espaço de Serviço

Verificar se:


- Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
- O teto é horizontal e sua estrutura consegue suportar o peso da unidade terminal;
- As entradas e saídas de ar não podem estar obstruídas e a influência do ar externo tem que ser a menor possível (10% - máximo de Ar Externo da vazão manual);
- O fluxo de ar precisa ser distribuído em todo o ambiente;
- A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
- Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

Confirme se existe espaço suficiente para instalação e manutenção:

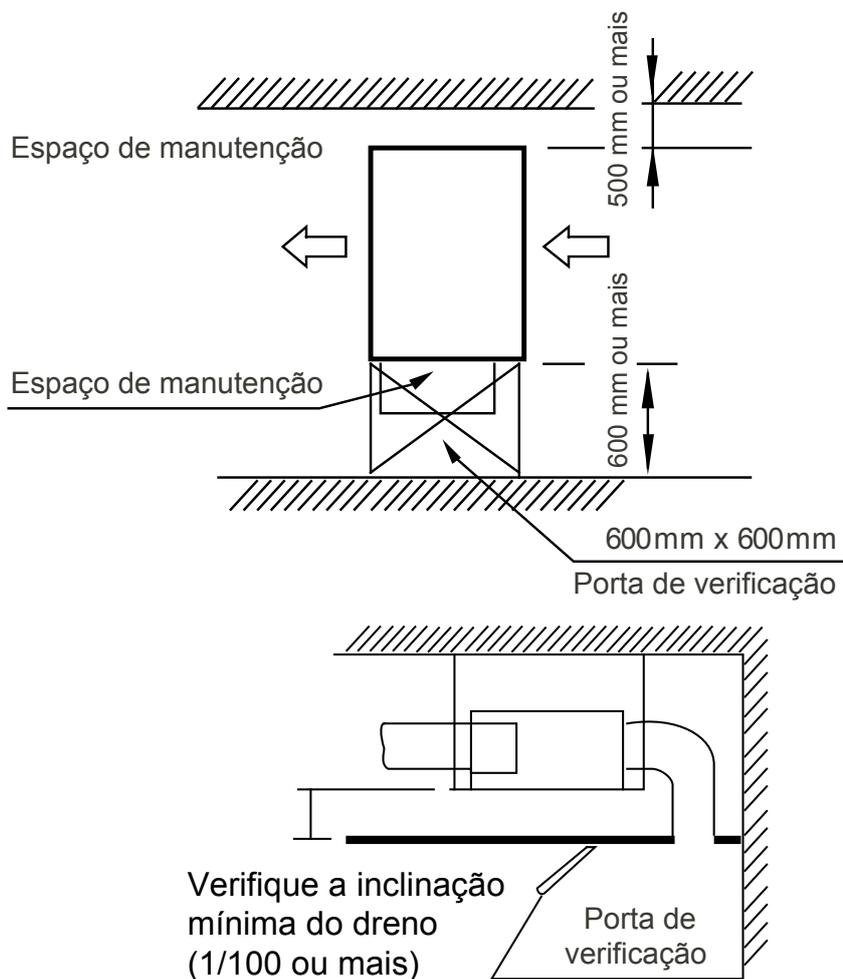


1. A entrada e a saída de ar devem estar afastadas o suficiente para evitar interferência entre a saída e a entrada de ar.
2. Filtro tela padrão de fábrica.

Conexão de dutos recomendada:

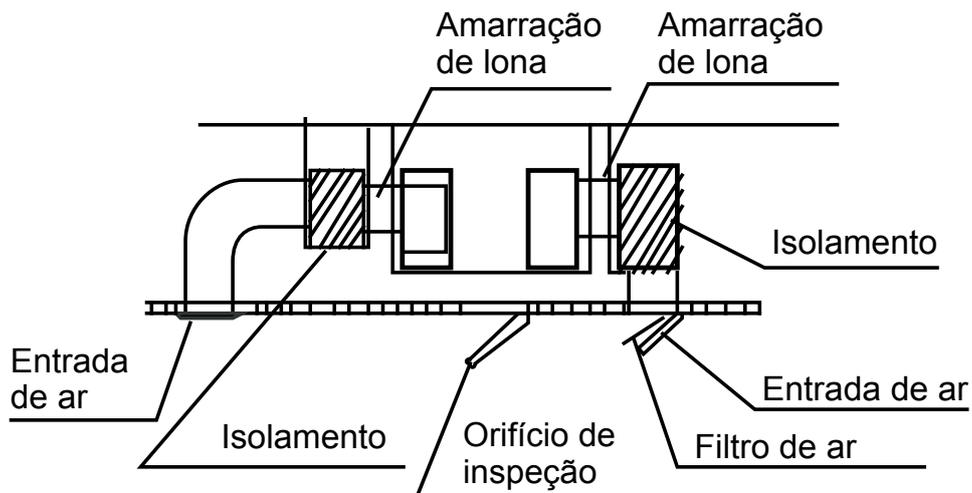

5. Diagrama de Tubulação

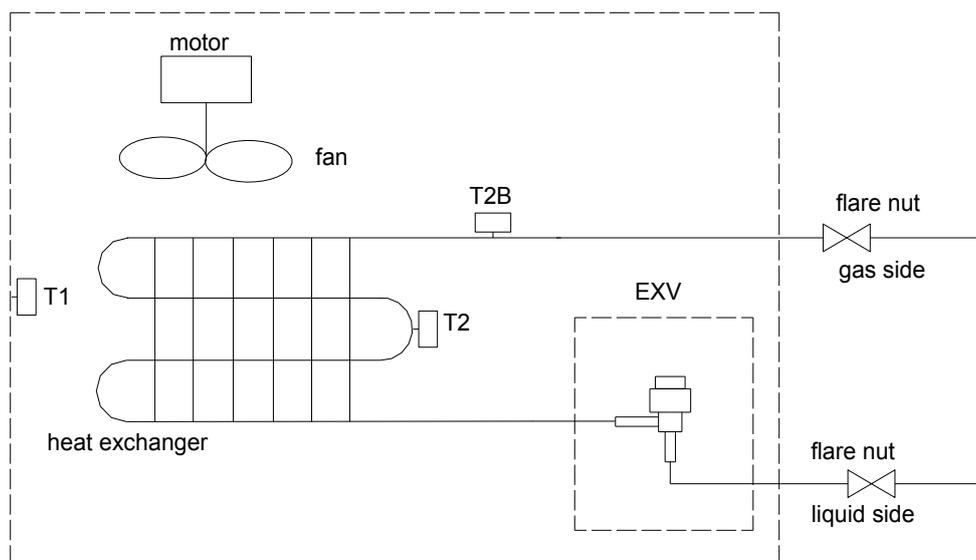

T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina

T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador


6. Esquema Elétrico

WIRING DIAGRAM (INDOOR UNIT)

16026000A25506

CODE	TITLE
FAN1	DC FAN MOTOR
T1	ROOM TEMP.
T2	MIDDLE PIPE TEMP.
T2B	OUTER PIPE TEMP.
M1 M2	SWING MOTOR
EEV	ELECTRONIC
XP1-XP7	EXPANSION VALVE CONNECTOR
XS1-SX7	CONNECTOR
CS	WATER LEVEL SWITCH
XT1	TERMINAL
XT2	TERMINAL
F	FUSE
H	AUXILIARY HEATER
PUMP	PUMP MOTOR

EMC1	Toggle switch	For set horsepower
	Code	Capacity
	0	1800W
		2200W
	1	2800W
	2	3600W
	3	4500W
	4	5600W
	5	7100W
	6	8000W
	7	9000W
	8	11200W
	9	14000W
	F	1500W

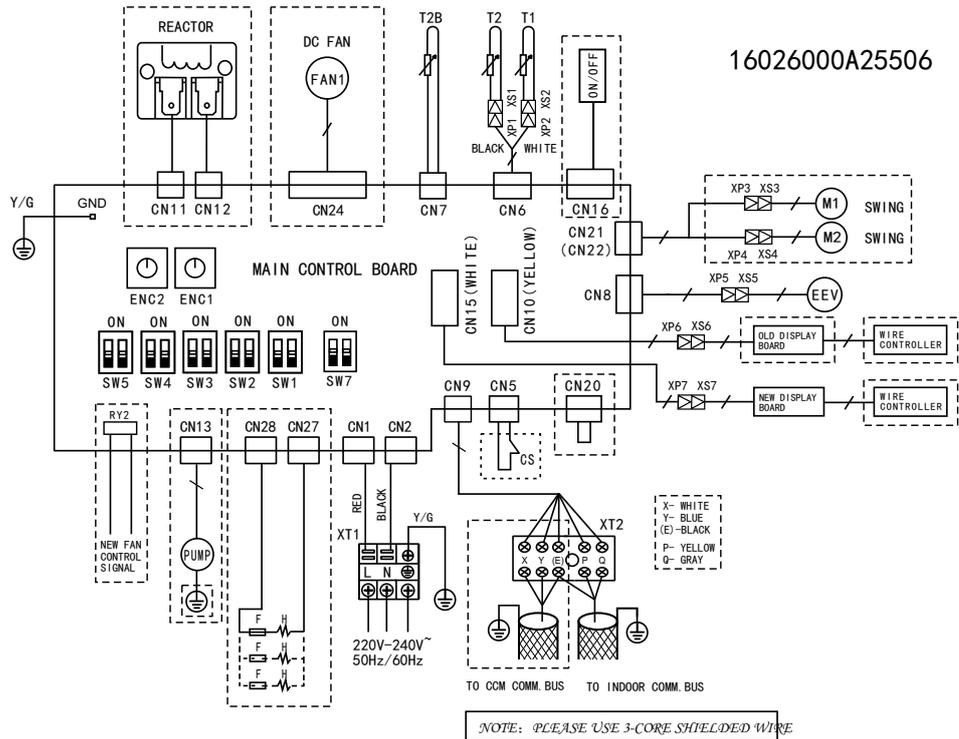

NOTE: PLEASE USE 3-CORE SHIELDED WIRE

NOTE:
 1. The functions in the dashed rectangle are available for particular Air-conditioner.
 2. SW1-SW5, SW7 must be setted as this diagram.

SW1 Difinition

	●1 means factory test mode ●0 means auto addressing mode (default setting)
	●1 means DC fan is chosen ●0 means AC fan is chosen

SW2 Difinition

	●00 means shutting down the unit to "stop cold air" at 15°C
	●01 means shutting down the unit to "stop cold air" at 20°C
	●10 means shutting down the unit to "stop cold air" at 24°C
	●11 means shutting down the unit to "stop cold air" at 26°C

SW3 Difinition

	●00 means the time of stopping TERMAL fan is 4 mintues
	●01 means the time of stopping TERMAL fan is 8 mintues
	●10 means the time of stopping TERMAL fan is 12 mintues
	●11 means the time of stopping TERMAL fan is 16 mintues

SW4 Difinition

	●00 means temp. compensation value is 6°C under heat mode
	●01 means temp. compensation value is 2°C under heat mode
	●10 means temp. compensation value is 4°C under heat mode
	●11 means temp. compensation value is 8°C under heat mode

SW5 Difinition

	●1 means old display penal ●0 means new display penal
	●1 means auto air blow under auto mode ●0 means auto air blow under non-auto mode

J1J2 Difinition

	● without jumper "J1" for auto restart function
	● with jumper "J1" for non-auto restart function
	● reserved

SW7 Difinition 0/1 Difinition

	● standard configuration		● means 0
	● last unit of the network		● means 1

Error code & indication

● No address when first time power on	Timer LED and run LED flash together, or show "FE"
● M_Home non-matching	4 LED flash together or show "H0"
● Mode conflict	Defrost LED flash or show "E0"
● Communication error between indoor and outdoor unit	Timer LED flash or show "E1"
● Temp.sensor (T1) error	Run LED flash or show "E2"
● Temp.sensor (T2) error	Run LED flash or show "E3"
● Temp.sensor (T2B) error	Run LED flash or show "E4"
● DC FAN error	Timer LED flash slowly or show "E6"
● EEPROM error	Defrost LED flash slowly or show "E7"
● Outdoor unit error	Alarm LED flash slowly or show "Ed"
● Water level alarm	Alarm LED flash or show "EE"

7. Curvas de Performance do Ventilador

Orientação de leitura:

Código de pressão estática, consulte a tabela a seguir.

Para os modelos MI-22T2/DHN1-DA5A, MI-28T2/DHN1-DA5A, MI-36T2/DHN1-DA5A

ESP Set no.	0	1	2	3	4	5
Pressão Estática (PA)	0 (Min ESP)	10	25 (ESP Avaliado)	35	50	80 (Max ESP)


Para os modelos MI-45T2/DHN1-DA5A, MI-71T2/DHN1-BA5A

ESP Set no.	0	1	2	3	4	5
Pressão Estática (PA)	25 (ESP Avaliado)	50	75	100	125	150 (Max ESP)

Para os modelos MI-90T2/DHN1-BA5A ~ MI-140T2/DHN1-BA5A

ESP Set no.	0	1	2	3	4	5
Pressão Estática (PA)	25 (ESP Min)	50 (ESP Avaliado)	75	100	125	150 (Max ESP)


MI-22T2/DHN1-DA5A, MI-28T2/DHN1-DA5A, MI-36T2/DHN1-DA5A

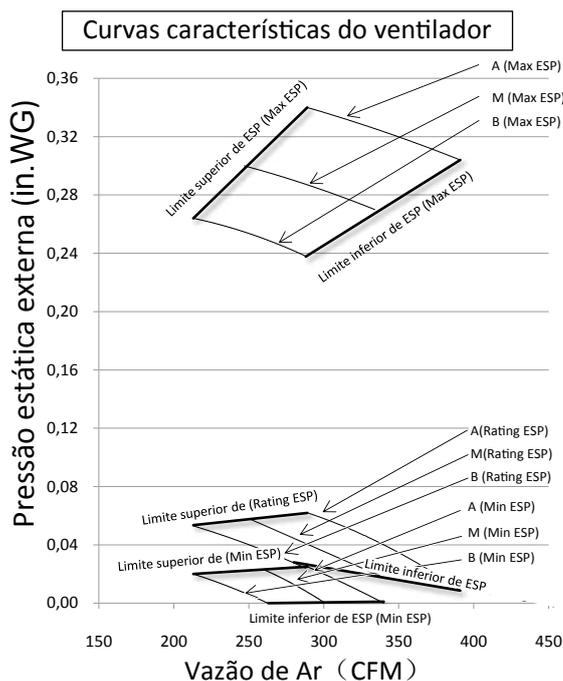

Nota: 1 in wg = 250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	391	12	340	20	289	27
	M	334	20	290	25	247	27
	B	288	15	250	20	213	25
3	A	391	30	340	35	289	40
	M	334	25	290	30	247	35
	B	288	22	250	27	213	30
4	A	391	47	340	52	289	57
	M	334	42	290	47	247	52
	B	288	35	250	40	213	42


MI-45T2/DHN1-DA5A

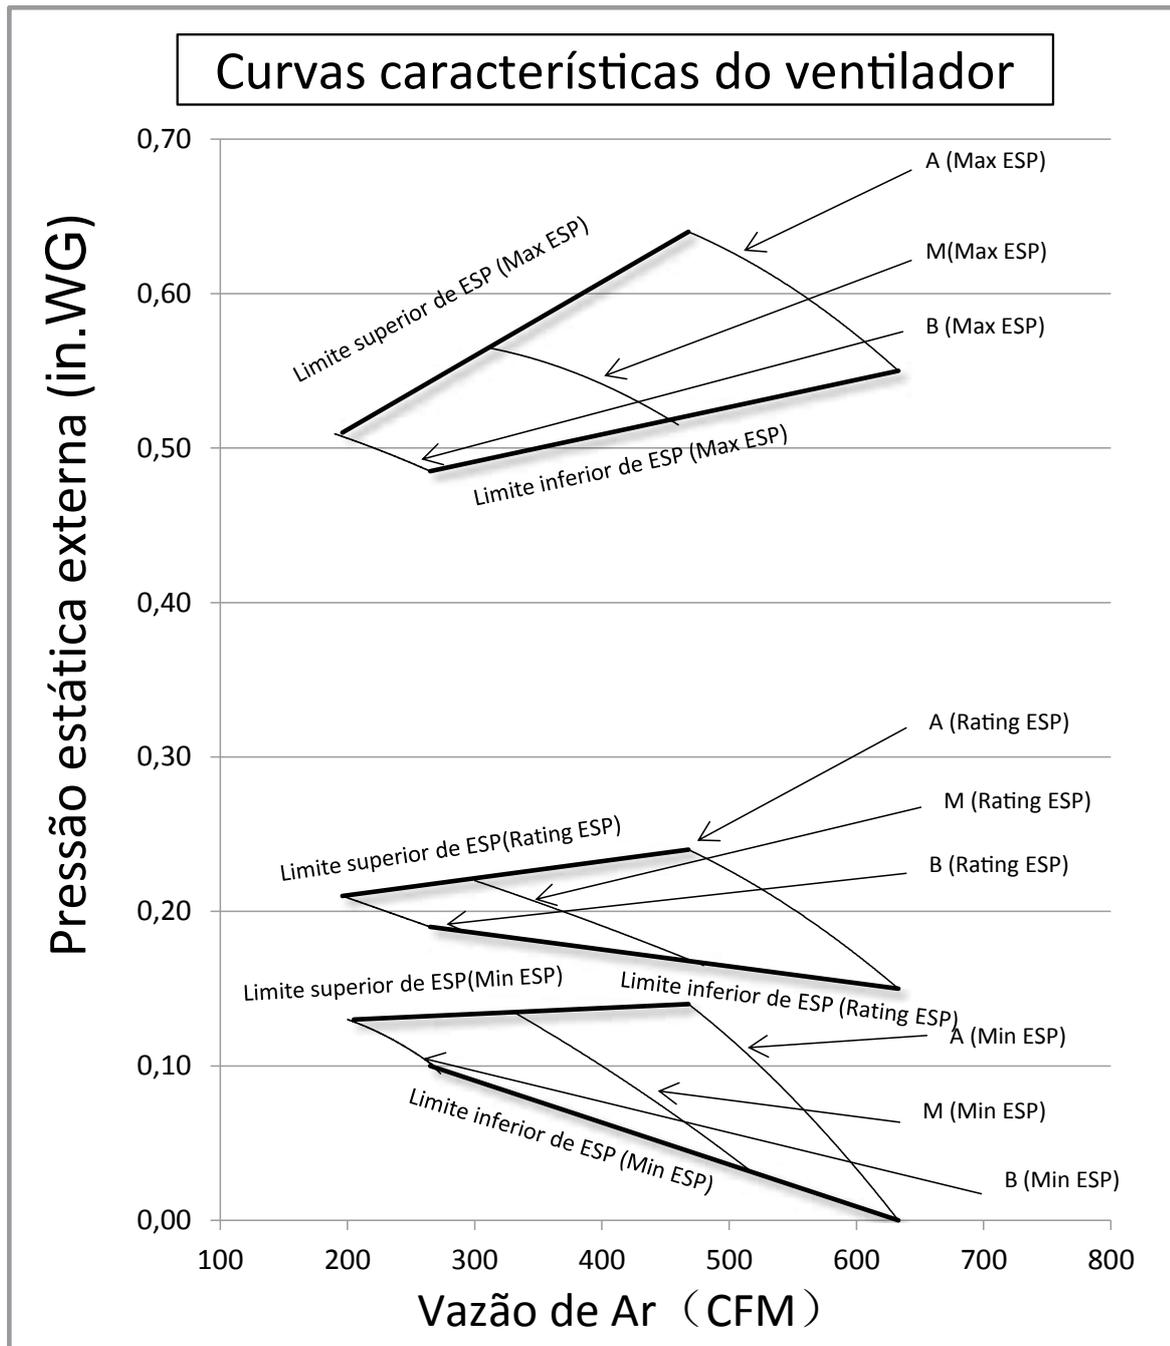

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	633	60	550	75	468	85
	M	426	62	370	70	315	75
	B	265	62	230	65	196	70
3	A	633	95	550	100	468	112
	M	426	87	370	92	315	97
	B	265	87	230	90	196	92
4	A	633	112	550	125	468	132
	M	426	107	370	112	315	117
	B	265	92	230	97	196	100


MI-56T2/DHN1-DA5A

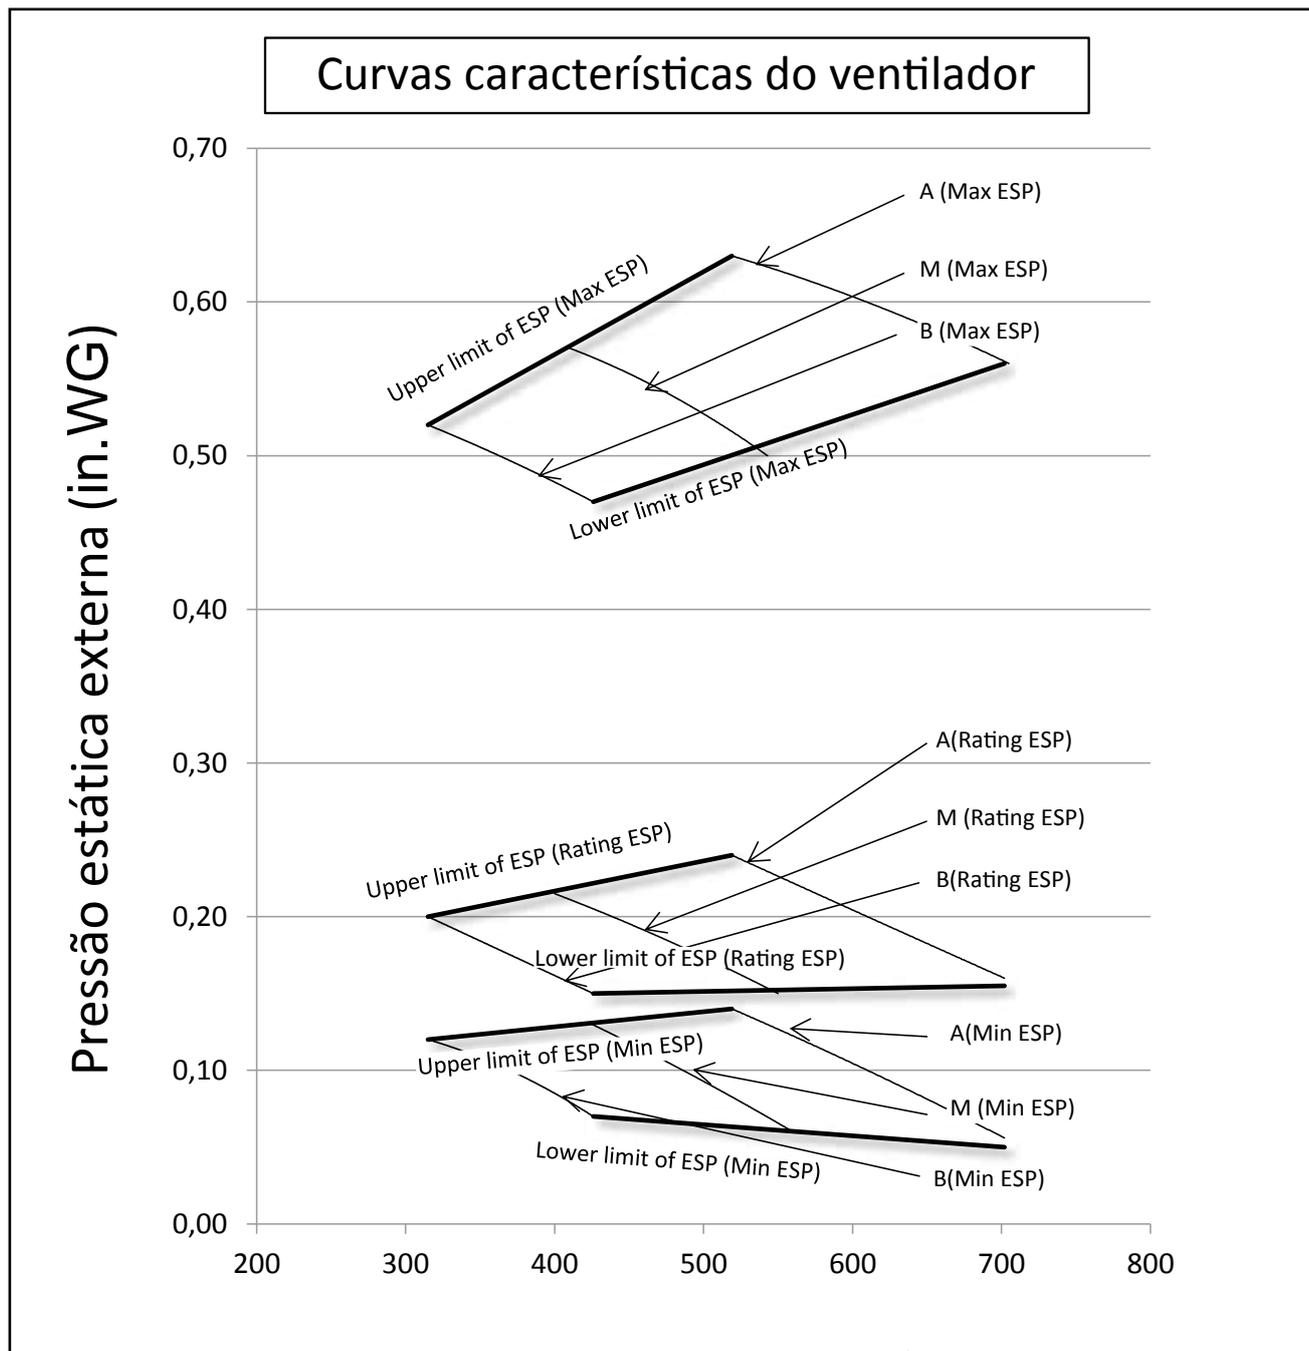

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	702	65	610	75	519	90
	M	529	65	460	72	391	77
	B	426	55	370	62	315	82
3	A	702	80	610	100	519	105
	M	529	85	460	92	391	100
	B	426	75	370	80	315	87
4	A	702	122	610	125	519	142
	M	529	105	460	112	391	117
	B	426	92	370	100	315	105


MI-71T2/DHN1-BA5A

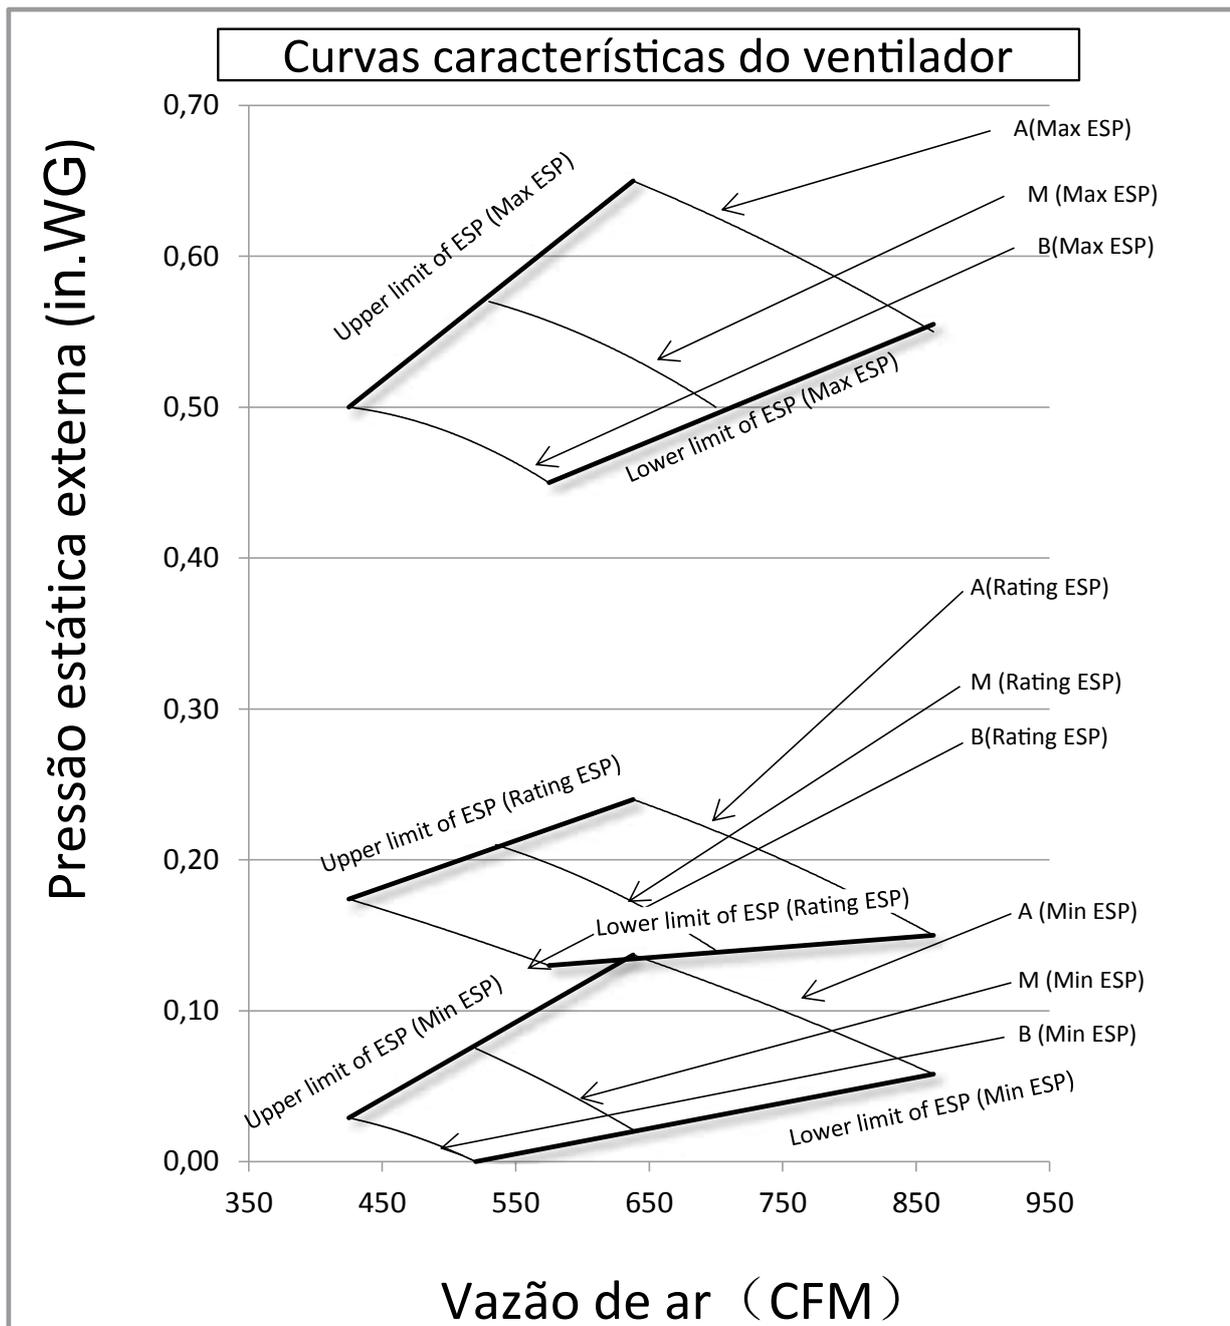

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	863	65	750	75	638	87
	M	690	60	600	67	510	72
	B	575	52	500	57	425	60
3	A	863	90	750	100	638	110
	M	690	80	600	87	510	92
	B	575	65	500	70	425	77
4	A	863	115	750	125	638	134
	M	690	100	600	110	510	117
	B	575	100	500	102	425	107


MI-90T2/DHN1-BA5A

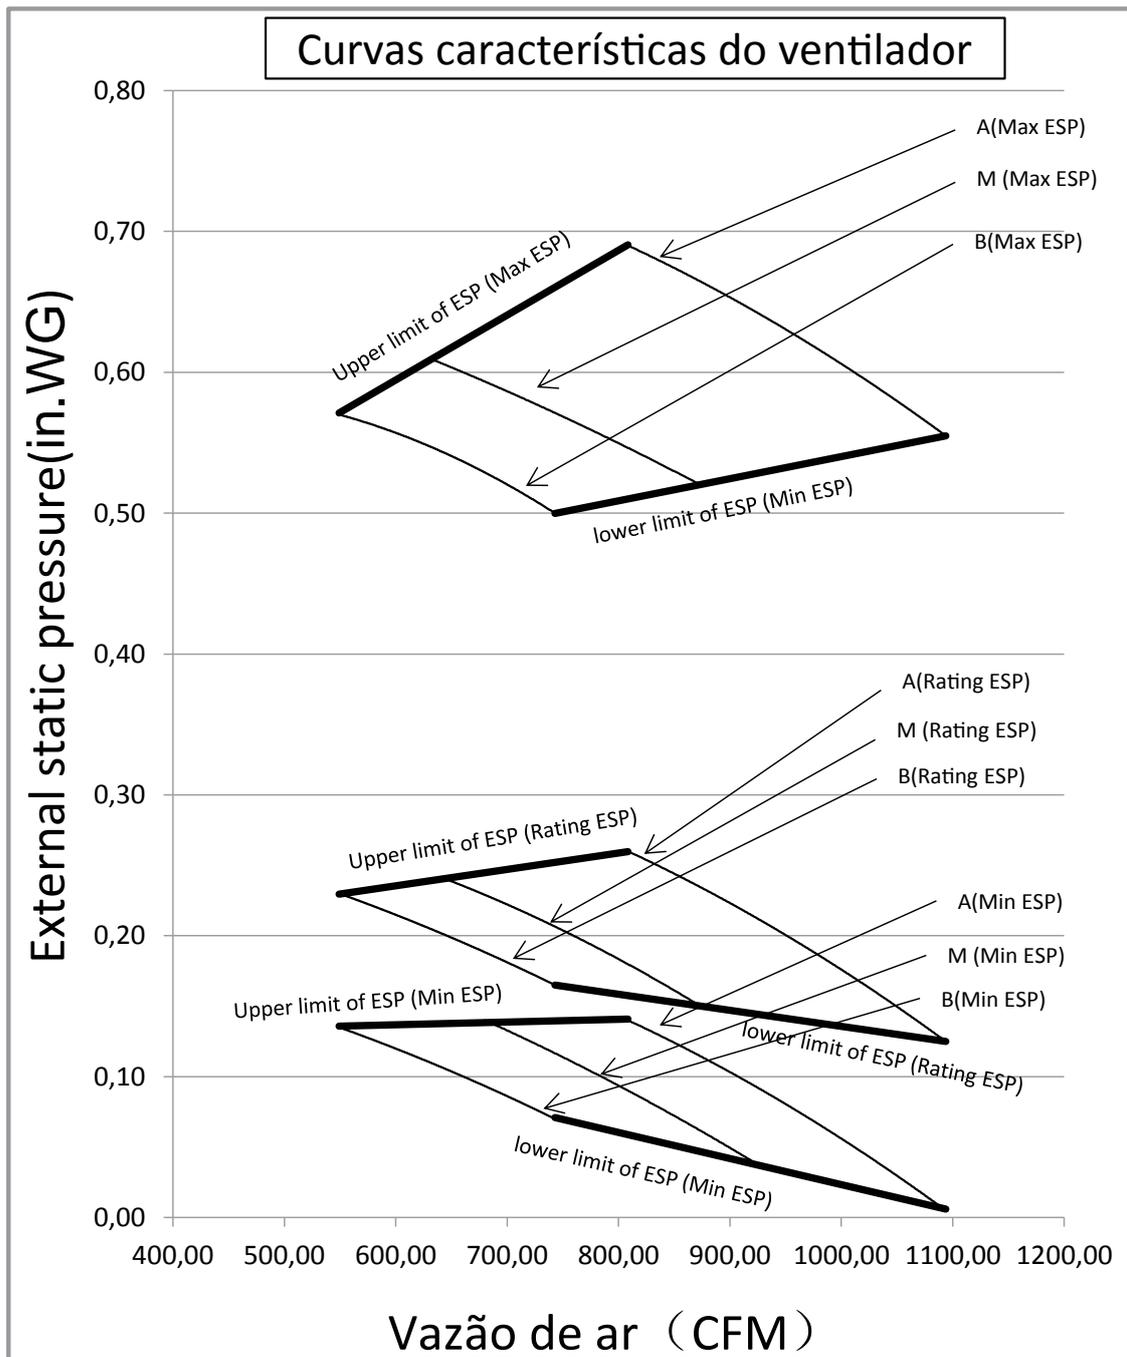

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	1094	60	951	77	808	95
	M	874	62	760	75	646	85
	B	743	57	646	65	549	72
3	A	1094	90	951	107	808	122
	M	874	80	760	92	646	102
	B	743	75	646	85	549	92
4	A	1094	117	951	134	808	149
	M	874	100	760	110	646	120
	B	743	100	646	107	549	115


MI-112T2/DHN1-BA5A

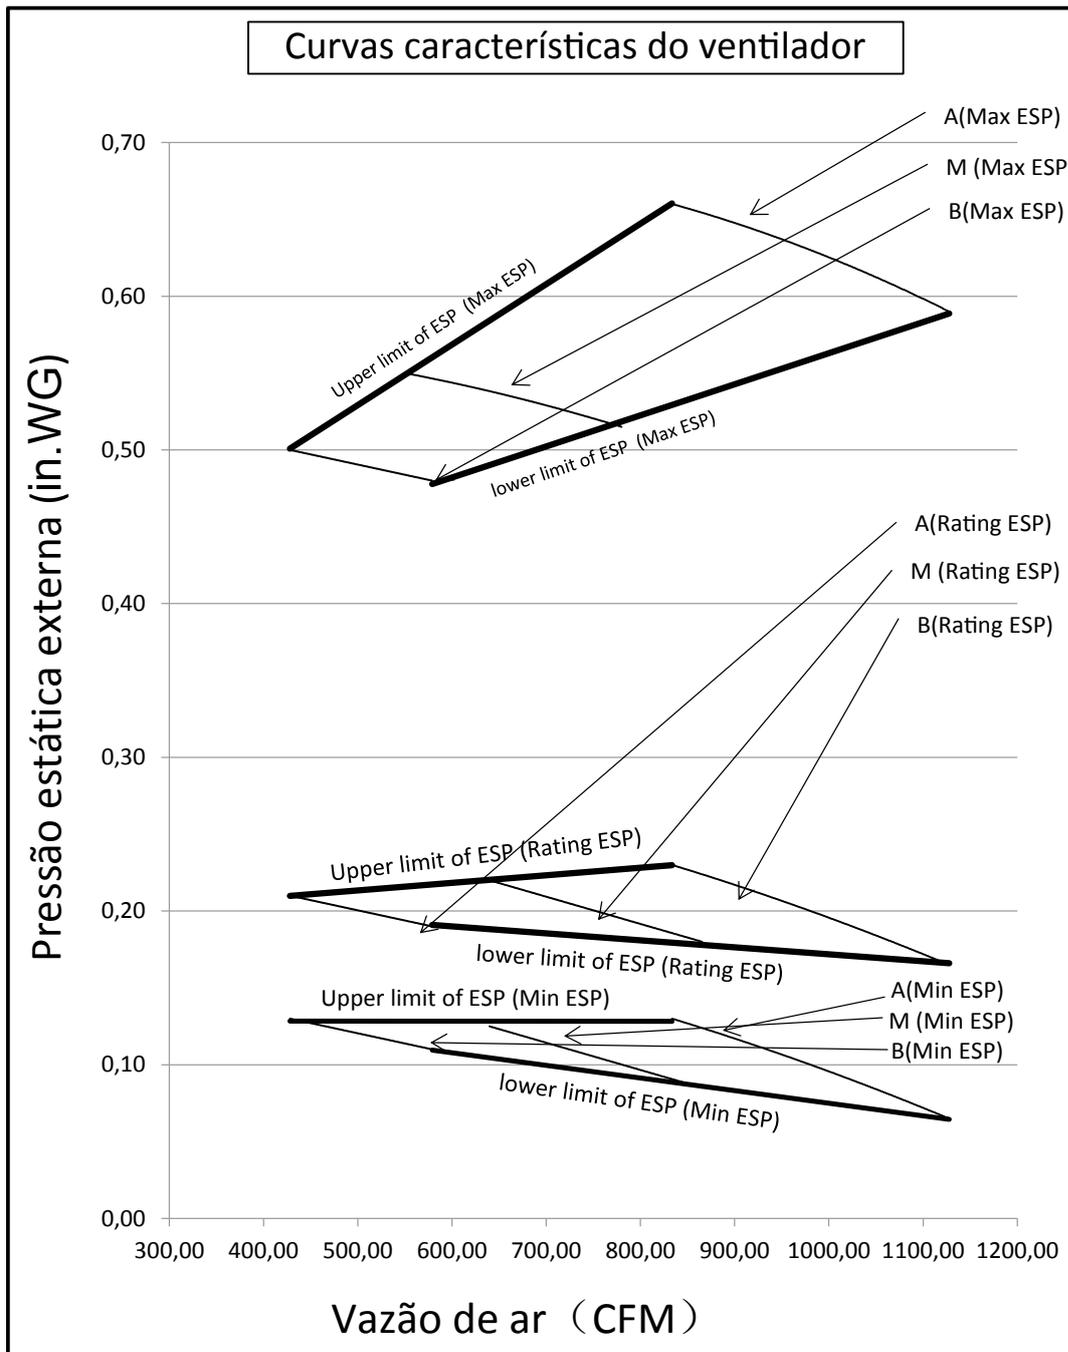

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	1128	70	981	77	833	85
	M	866	67	753	72	640	77
	B	579	70	504	72	428	75
3	A	1128	92	981	102	833	110
	M	866	87	753	95	640	97
	B	579	92	504	92	428	95
4	A	1128	120	981	129	833	137
	M	866	110	753	115	640	120
	B	579	102	504	105	428	107

MI-140T2/DHN1-BA5A

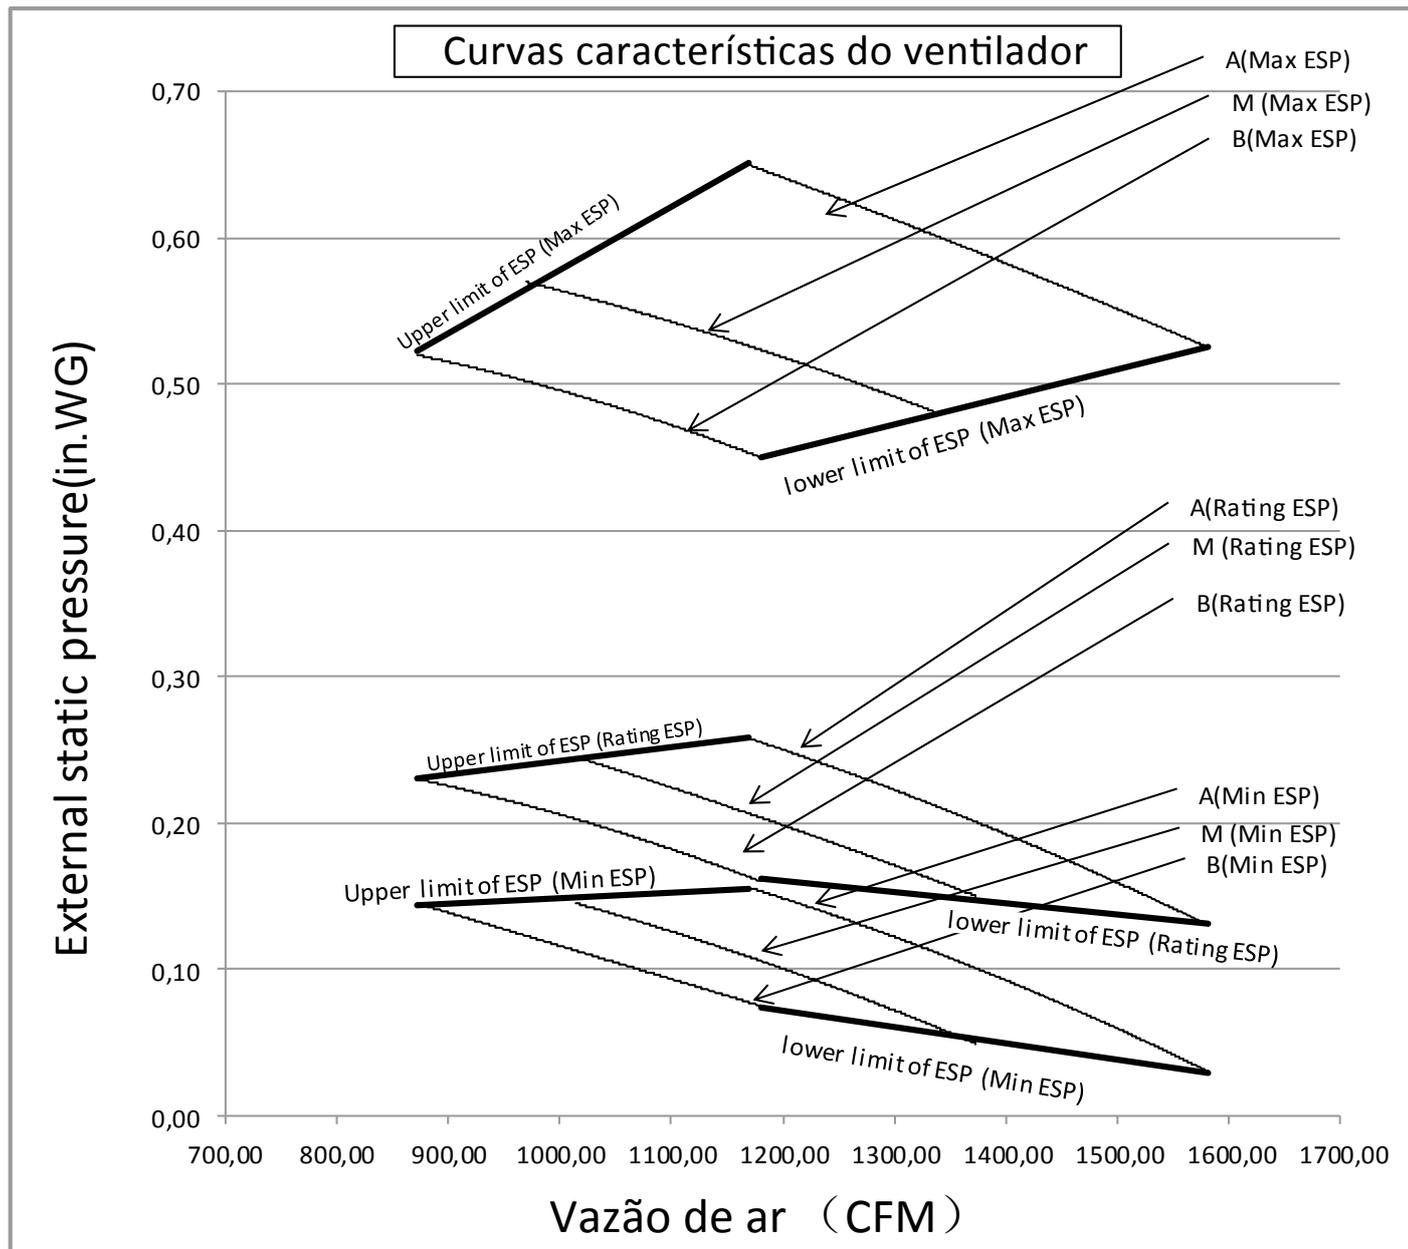

Nota: 1 in wg =250pa

ESP.	Velocidade	Ponto máximo		Ponto médio		Ponto mínimo	
		Max CFM	ESP(Pa)	Med CFM	ESP(Pa)	Min CFM	ESP(Pa)
2	A	1582	60	1376	77	1169	92
	M	1373	62	1194	75	1015	85
	B	1180	60	1027	70	873	77
3	A	1582	85	1376	102	1169	117
	M	1373	80	1194	95	1015	105
	B	1180	77	1027	87	873	95
4	A	1582	112	1376	129	1169	144
	M	1373	92	1194	105	1015	115
	B	1180	90	1027	100	873	107

8. Tabelas de Capacidade

8.1. Refrigeração

TC: Capacidade Total

SC: Capacidade Sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)											
		19.4 /13.9		21.7/15.6		23.9/17.2		26.9/19.4		29.4/21.7		32.2/23.9	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
22	10.0	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	8.16	6.17	8.34	6.37
	12.8	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	8.14	6.16	8.21	6.27
	15.6	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	8.01	6.06	8.07	6.17
	18.3	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.87	5.96	7.94	6.06
	21.1	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.74	5.86	7.81	5.96
	23.9	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.60	5.76	7.67	5.86
	26.7	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.47	5.65	7.54	5.75
	29.4	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.34	5.55	7.40	5.65
	32.2	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.20	5.45	7.27	5.55
	35.0	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	7.00	5.33	7.07	5.35	7.13	5.45
	37.8	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	6.87	5.23	6.93	5.25	7.00	5.34
	40.6	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	6.73	5.12	6.78	5.13	6.79	5.18
	43.3	4.11	2.96	4.98	3.67	5.84	4.40	6.33	4.82	6.48	4.91	6.58	5.02
46.1	4.11	2.96	4.76	3.51	4.88	3.68	5.03	3.83	5.19	3.93	5.34	4.08	
28	10.0	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	10.49	7.94	10.73	8.19
	12.8	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	10.47	7.92	10.55	8.06
	15.6	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	10.30	7.79	10.38	7.93
	18.3	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	10.12	7.66	10.21	7.79
	21.1	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.95	7.53	10.04	7.66
	23.9	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.78	7.40	9.86	7.53
	26.7	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.60	7.27	9.69	7.40
	29.4	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.43	7.14	9.52	7.27
	32.2	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.26	7.01	9.35	7.14
	35.0	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	9.00	6.85	9.09	6.88	9.17	7.00
	37.8	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	8.83	6.72	8.91	6.75	8.99	6.87
	40.6	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	8.65	6.59	8.71	6.59	8.72	6.66
	43.3	5.28	3.81	6.40	4.72	7.51	5.66	8.14	6.19	8.34	6.31	8.46	6.46
46.1	5.28	3.81	6.12	4.52	6.27	4.73	6.47	4.92	6.67	5.05	6.87	5.25	
36	10.0	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.98	10.58	14.30	10.92
	12.8	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.96	10.56	14.07	10.74
	15.6	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.73	10.39	13.84	10.57
	18.3	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.50	10.22	13.61	10.39
	21.1	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.27	10.04	13.38	10.22
	23.9	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	13.04	9.87	13.15	10.04
	26.7	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	12.81	9.69	12.92	9.87
	29.4	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	12.58	9.52	12.69	9.69
	32.2	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	12.35	9.34	12.46	9.51
	35.0	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	12.00	9.13	12.12	9.17	12.23	9.34
	37.8	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	11.77	8.96	11.89	9.00	11.99	9.16
	40.6	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	11.54	8.78	11.62	8.79	11.63	8.88
	43.3	7.04	5.07	8.53	6.29	10.02	7.55	10.85	8.26	11.12	8.41	11.27	8.61
46.1	7.04	5.07	8.16	6.02	8.36	6.30	8.63	6.57	8.89	6.73	9.16	6.99	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)											
		19.4 /13.9		21.7/15.6		23.9/17.2		26.9/19.4		29.4/21.7		32.2/23.9	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
45	10.0	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	17.48	13.23	17.88	13.65
	12.8	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	17.45	13.20	17.59	13.43
	15.6	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	17.16	12.99	17.30	13.21
	18.3	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	16.87	12.77	17.02	12.99
	21.1	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	16.58	12.55	16.73	12.77
	23.9	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	16.30	12.33	16.44	12.55
	26.7	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	16.01	12.12	16.15	12.33
	29.4	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	15.72	11.90	15.86	12.11
	32.2	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	15.43	11.68	15.58	11.89
	35.0	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	15.00	11.42	15.14	11.46	15.29	11.67
	37.8	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	14.71	11.20	14.86	11.24	14.99	11.45
	40.6	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	14.42	10.98	14.52	10.99	14.54	11.10
	43.3	8.80	6.34	10.66	7.87	12.52	9.44	13.56	10.32	13.90	10.52	14.09	10.76
	46.1	8.80	6.34	10.20	7.53	10.45	7.88	10.78	8.21	11.12	8.41	11.45	8.74
56	10.0	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	22.14	16.76	22.65	17.29
	12.8	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	22.10	16.73	22.28	17.01
	15.6	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	21.73	16.45	21.92	16.73
	18.3	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	21.37	16.17	21.55	16.46
	21.1	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	21.01	15.90	21.19	16.18
	23.9	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	20.64	15.62	20.82	15.90
	26.7	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	20.28	15.35	20.46	15.62
	29.4	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	19.91	15.07	20.09	15.34
	32.2	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	19.55	14.79	19.73	15.06
	35.0	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	19.00	14.46	19.18	14.52	19.37	14.79
	37.8	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	18.64	14.18	18.82	14.24	18.99	14.50
	40.6	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	18.27	13.91	18.39	13.92	18.42	14.06
	43.3	11.15	8.03	13.50	9.96	15.86	11.96	17.18	13.08	17.60	13.32	17.85	13.63
	46.1	11.15	8.03	12.92	9.53	13.24	9.98	13.66	10.40	14.08	10.66	14.50	11.07
71	10.0	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	27.97	21.17	28.61	21.84
	12.8	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	27.91	21.13	28.15	21.49
	15.6	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	27.45	20.78	27.68	21.14
	18.3	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	26.99	20.43	27.22	20.79
	21.1	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	26.53	20.08	26.76	20.43
	23.9	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	26.07	19.73	26.30	20.08
	26.7	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	25.61	19.39	25.84	19.73
	29.4	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	25.15	19.04	25.38	19.38
	32.2	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	24.69	18.69	24.92	19.03
	35.0	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	24.00	18.27	24.23	18.34	24.46	18.68
	37.8	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	23.54	17.92	23.77	17.99	23.99	18.31
	40.6	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	23.08	17.57	23.23	17.59	23.27	17.76
	43.3	14.08	10.15	17.06	12.59	20.03	15.10	21.70	16.52	22.23	16.83	22.55	17.21
	46.1	14.08	10.15	16.32	12.04	16.72	12.61	17.25	13.13	17.79	13.46	18.32	13.99

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)											
		19.4 /13.9		21.7/15.6		23.9/17.2		26.9/19.4		29.4/21.7		32.2/23.9	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	10.0	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	34.96	26.46	35.76	27.30
	12.8	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	34.89	26.41	35.18	26.86
	15.6	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	34.32	25.97	34.61	26.42
	18.3	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	33.74	25.54	34.03	25.98
	21.1	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	33.17	25.10	33.45	25.54
	23.9	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	32.59	24.67	32.88	25.10
	26.7	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	32.02	24.23	32.30	24.66
	29.4	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	31.44	23.80	31.73	24.22
	32.2	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	30.86	23.36	31.15	23.78
	35.0	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	30.00	22.83	30.29	22.92	30.58	23.35
	37.8	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	29.42	22.40	29.71	22.49	29.98	22.89
	40.6	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	28.85	21.96	29.04	21.98	29.08	22.20
	43.3	17.60	12.69	21.32	15.73	25.04	18.88	27.12	20.64	27.79	21.03	28.18	21.52
	46.1	17.60	12.69	20.40	15.05	20.90	15.76	21.57	16.42	22.23	16.83	22.90	17.48
112	10.0	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	44.28	33.52	45.29	34.58
	12.8	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	44.20	33.45	44.56	34.02
	15.6	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	43.47	32.90	43.83	33.47
	18.3	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	42.74	32.35	43.11	32.91
	21.1	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	42.01	31.80	42.38	32.35
	23.9	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	41.28	31.25	41.65	31.80
	26.7	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	40.55	30.69	40.92	31.24
	29.4	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	39.82	30.14	40.19	30.68
	32.2	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	39.09	29.59	39.46	30.13
	35.0	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	38.00	28.92	38.37	29.04	38.73	29.57
	37.8	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	37.27	28.37	37.64	28.49	37.98	28.99
	40.6	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	36.54	27.81	36.79	27.84	36.84	28.13
	43.3	22.30	16.07	27.01	19.93	31.72	23.91	34.36	26.15	35.20	26.64	35.70	27.26
	46.1	22.30	16.07	25.84	19.07	26.47	19.96	27.32	20.79	28.16	21.32	29.01	22.15
140	10.0	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	55.93	42.34	57.21	43.68
	12.8	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	55.83	42.26	56.29	42.98
	15.6	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	54.91	41.56	55.37	42.27
	18.3	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	53.99	40.86	54.45	41.57
	21.1	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	53.07	40.16	53.53	40.87
	23.9	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	52.15	39.47	52.61	40.17
	26.7	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	51.22	38.77	51.69	39.46
	29.4	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	50.30	38.07	50.77	38.76
	32.2	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	49.38	37.38	49.84	38.06
	35.0	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	48.00	36.54	48.46	36.68	48.92	37.35
	37.8	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	47.08	35.83	47.54	35.98	47.97	36.63
	40.6	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	46.16	35.13	46.47	35.17	46.53	35.53
	43.3	28.17	20.30	34.12	25.17	40.07	30.21	43.40	33.03	44.46	33.65	45.09	34.43
	46.1	28.17	20.30	32.64	24.08	33.44	25.21	34.51	26.27	35.58	26.93	36.64	27.98

8.2. Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.1	17.8	19.4	21.1	22.8	23.9
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH
22	-19.4	-4.0	4.47	4.31	4.14	3.98	3.82	3.71
	-16.7	1.0	4.90	4.73	4.57	4.41	4.25	4.14
	-13.9	6.0	5.32	5.16	5.00	4.84	4.67	4.56
	-11.1	10.0	5.67	5.50	5.34	5.18	5.02	4.91
	-8.3	15.0	6.09	5.93	5.77	5.61	5.44	5.33
	-5.6	20.0	6.52	6.36	6.20	6.03	5.87	5.76
	-2.8	24.0	6.86	6.70	6.54	6.38	6.21	6.10
	0.0	29.0	7.29	7.13	6.97	6.80	6.64	6.53
	2.8	34.0	7.72	7.56	7.39	7.23	7.07	6.96
	5.6	38.0	8.06	7.90	7.74	7.57	7.41	7.07
	8.3	43.0	8.49	8.33	8.16	8.00	7.44	7.07
	11.1	47.0	8.83	8.67	8.51	8.00	7.44	7.07
13.9	52.0	9.26	9.10	8.56	8.00	7.44	7.07	
28	-19.4	-4.0	6.09	5.87	5.65	5.42	5.20	5.05
	-16.7	1.0	6.67	6.45	6.23	6.01	5.78	5.64
	-13.9	6.0	7.25	7.03	6.81	6.59	6.37	6.22
	-11.1	10.0	7.72	7.50	7.28	7.06	6.83	6.69
	-8.3	15.0	8.30	8.08	7.86	7.64	7.42	7.27
	-5.6	20.0	8.89	8.66	8.44	8.22	8.00	7.85
	-2.8	24.0	9.35	9.13	8.91	8.69	8.47	8.32
	0.0	29.0	9.94	9.71	9.49	9.27	9.05	8.90
	2.8	34.0	10.52	10.30	10.08	9.85	9.63	9.48
	5.6	38.0	10.98	10.76	10.54	10.32	10.10	9.63
	8.3	43.0	11.57	11.35	11.12	10.90	10.14	9.63
	11.1	47.0	12.03	11.81	11.59	10.90	10.14	9.63
13.9	52.0	12.62	12.40	11.66	10.90	10.14	9.63	
36	-19.4	-4.0	6.94	6.66	6.38	6.11	5.83	5.65
	-16.7	1.0	7.74	7.46	7.18	6.91	6.63	6.44
	-13.9	6.0	8.53	8.26	7.98	7.70	7.43	7.24
	-11.1	10.0	9.17	8.89	8.62	8.34	8.06	7.88
	-8.3	15.0	9.97	9.69	9.41	9.14	8.86	8.68
	-5.6	20.0	10.77	10.49	10.21	9.94	9.66	9.47
	-2.8	24.0	11.40	11.13	10.85	10.57	10.30	10.11
	0.0	29.0	12.20	11.92	11.65	11.37	11.09	10.91
	2.8	34.0	13.00	12.72	12.44	12.17	11.89	11.71
	5.6	38.0	13.64	13.36	13.08	12.81	12.53	12.02
	8.3	43.0	14.43	14.16	13.88	13.60	12.65	12.02
	11.1	47.0	15.07	14.79	14.52	13.60	12.65	12.02
13.9	52.0	15.87	15.50	14.55	13.60	12.65	12.02	

8.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.1	17.8	19.4	21.1	22.8	23.9
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH
45	-19.4	-4.0	9.50	9.15	8.80	8.46	8.11	7.88
	-16.7	1.0	10.41	10.06	9.71	9.37	9.02	8.79
	-13.9	6.0	11.31	10.97	10.62	10.28	9.93	9.70
	-11.1	10.0	12.04	11.70	11.35	11.00	10.66	10.43
	-8.3	15.0	12.95	12.61	12.26	11.91	11.57	11.34
	-5.6	20.0	13.86	13.51	13.17	12.82	12.48	12.25
	-2.8	24.0	14.59	14.24	13.90	13.55	13.20	12.97
	0.0	29.0	15.50	15.15	14.80	14.46	14.11	13.88
	2.8	34.0	16.41	16.06	15.71	15.37	15.02	14.79
	5.6	38.0	17.13	16.79	16.44	16.09	15.75	15.02
	8.3	43.0	18.04	17.70	17.35	17.00	15.81	15.02
	11.1	47.0	18.77	18.42	18.08	17.00	15.81	15.02
13.9	52.0	19.68	19.33	18.19	17.00	15.81	15.02	
56	-19.4	-4.0	11.73	11.30	10.88	10.45	10.02	9.74
	-16.7	1.0	12.85	12.43	12.00	11.57	11.14	10.86
	-13.9	6.0	13.98	13.55	13.12	12.70	12.27	11.98
	-11.1	10.0	14.88	14.45	14.02	13.59	13.17	12.88
	-8.3	15.0	16.00	15.57	15.14	14.72	14.29	14.00
	-5.6	20.0	17.12	16.69	16.27	15.84	15.41	15.13
	-2.8	24.0	18.02	17.59	17.16	16.74	16.31	16.03
	0.0	29.0	19.14	18.72	18.29	17.86	17.43	17.15
	2.8	34.0	20.27	19.84	19.41	18.98	18.56	18.27
	5.6	38.0	21.16	20.74	20.31	19.88	19.45	18.56
	8.3	43.0	22.29	21.86	21.43	21.00	19.53	18.56
	11.1	47.0	23.18	22.76	22.33	21.00	19.53	18.56
13.9	52.0	24.31	23.88	22.47	21.00	19.53	18.56	
71	-19.4	-4.0	15.54	14.99	14.44	13.89	13.34	12.98
	-16.7	1.0	16.87	16.32	15.77	15.22	14.67	14.30
	-13.9	6.0	18.21	17.66	17.11	16.56	16.01	15.65
	-11.1	10.0	19.30	18.75	18.20	17.65	17.10	16.73
	-8.3	15.0	20.67	20.12	19.57	19.02	18.47	18.11
	-5.6	20.0	22.06	21.51	20.97	20.42	19.87	19.50
	-2.8	24.0	23.19	22.64	22.09	21.54	20.99	20.63
	0.0	29.0	24.61	24.07	23.52	22.97	22.42	22.05
	2.8	34.0	26.06	25.51	24.96	24.41	23.86	23.49
	5.6	38.0	27.22	26.67	26.12	25.57	25.03	23.86
	8.3	43.0	28.70	28.15	27.60	27.00	25.12	23.86
	11.1	47.0	29.89	29.34	28.79	27.00	25.12	23.86
13.9	52.0	31.39	30.77	28.88	27.00	25.12	23.86	

8.2. Aquecimento (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.1	17.8	19.4	21.1	22.8	23.9
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH	MBH
90	-19.4	-4.0	17.72	17.03	16.34	15.65	14.95	14.49
	-16.7	1.0	19.68	18.98	18.29	17.60	16.91	16.45
	-13.9	6.0	21.63	20.94	20.25	19.55	18.86	18.40
	-11.1	10.0	23.19	22.50	21.81	21.12	20.42	19.96
	-8.3	15.0	25.14	24.45	23.76	23.07	22.38	21.92
	-5.6	20.0	27.10	26.41	25.71	25.02	24.33	23.87
	-2.8	24.0	28.66	27.97	27.28	26.59	25.89	25.43
	0.0	29.0	30.61	29.92	29.23	28.54	27.85	27.39
	2.8	34.0	32.57	31.88	31.18	30.49	29.80	29.34
	5.6	38.0	34.13	33.44	32.75	32.05	31.36	30.05
	8.3	43.0	36.08	35.39	34.70	34.00	31.63	30.05
	11.1	47.0	37.65	36.95	36.26	34.00	31.63	30.05
13.9	52.0	39.60	38.74	36.37	34.00	31.63	30.05	
112	-19.4	-4.0	21.43	20.57	19.72	18.86	18.01	17.44
	-16.7	1.0	23.89	23.03	22.18	21.32	20.47	19.90
	-13.9	6.0	26.35	25.50	24.64	23.79	22.93	22.36
	-11.1	10.0	28.32	27.47	26.61	25.76	24.90	24.33
	-8.3	15.0	30.78	29.93	29.07	28.22	27.36	26.80
	-5.6	20.0	33.25	32.39	31.54	30.68	29.83	29.26
	-2.8	24.0	35.22	34.36	33.51	32.65	31.80	31.23
	0.0	29.0	37.68	36.82	35.97	35.11	34.26	33.69
	2.8	34.0	40.14	39.29	38.43	37.58	36.72	36.15
	5.6	38.0	42.11	41.26	40.40	39.55	38.69	37.12
	8.3	43.0	44.57	43.72	42.86	42.00	39.07	37.12
	11.1	47.0	46.54	45.69	44.83	42.00	39.07	37.12
13.9	52.0	49.01	47.86	44.93	42.00	39.07	37.12	
140	-19.4	-4.0	30.34	29.24	28.15	27.05	25.95	25.21
	-16.7	1.0	33.21	32.11	31.01	29.92	28.82	28.08
	-13.9	6.0	36.08	34.98	33.88	32.78	31.68	30.95
	-11.1	10.0	38.38	37.28	36.18	35.08	33.98	33.25
	-8.3	15.0	41.24	40.15	39.05	37.95	36.85	36.12
	-5.6	20.0	44.11	43.01	41.91	40.82	39.72	38.98
	-2.8	24.0	46.41	45.31	44.21	43.11	42.01	41.28
	0.0	29.0	49.28	48.18	47.08	45.98	44.88	44.15
	2.8	34.0	52.14	51.05	49.95	48.85	47.75	47.02
	5.6	38.0	54.44	53.34	52.24	51.14	50.04	47.72
	8.3	43.0	57.31	56.21	55.11	54.00	50.23	47.72
	11.1	47.0	59.60	58.50	57.41	54.00	50.23	47.72
13.9	52.0	62.47	61.37	57.77	54.00	50.23	47.72	

9. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão	Mín.	Máx.	MCA	MFA	kW	FLA
MI-22T2/DHN1-DA5A	60	208/230	187V	253V	0.7	15	0.051	0.51
MI-28T2/DHN1-DA5A	60	208/230	187V	253V	0.7	15	0.051	0.51
MI-36T2/DHN1-DA5A	60	208/230	187V	253V	0.7	15	0.057	0.56
MI-45T2/DHN1-DA5A	60	208/230	187V	253V	1.4	15	0.133	1.1
MI-56T2/DHN1-DA5A	60	208/230	187V	253V	1.6	15	0.153	1.24
MI-71T2/DHN1-BA5A	60	208/230	187V	253V	1.9	15	0.188	1.52
MI-90T2/DHN1-BA5A	60	208/230	187V	253V	2.5	15	0.279	1.98
MI-112T2/DHN1-BA5A	60	208/230	187V	253V	2.4	15	0.267	1.91
MI-140T2/DHN1-BA5A	60	208/230	187V	253V	3.2	15	0.360	2.51

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)


IFM: Motor do ventilador

Notas:

1. Faixa de tensão: As unidades são configuradas para o uso em sistemas elétricos onde a tensão nos terminais da unidade não estão nem acima e nem abaixo dos limites.
2. O desequilíbrio de tensão máximo admissível entre as fases é de 2%.
3. $MCA = 1.25 \times FLA$
4. Selecione o diâmetro de fio com base no MCA.
5. Ao invés de fusível, use um disjuntor.

10. Níveis de Ruído

10.1. Condições de Teste

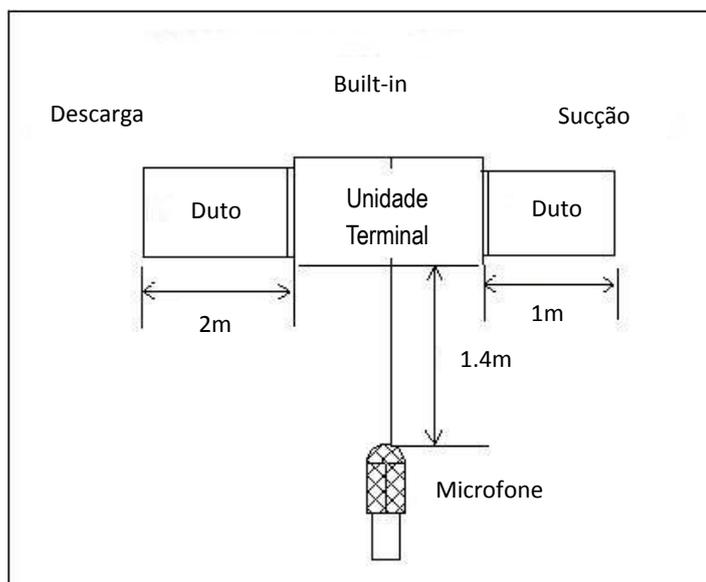


* Valores medidos em câmara anecóica.


10.2. Valores do Teste

Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-22T2/DHN1-DA5A	38	37	36
MI-28T2/DHN1-DA5A	39	37	35
MI-36T2/DHN1-DA5A	38	37	36
MI-45T2/DHN1-DA5A	46	43	41
MI-56T2/DHN1-DA5A	47	43	41
MI-71T2/DHN1-BA5A	49	46	44
MI-90T2/DHN1-BA5A	57	54	52
MI-112T2/DHN1-BA5A	49	46	44
MI-140T2/DHN1-BA5A	55	53	51


MI-22T2/DHN1-DA5A

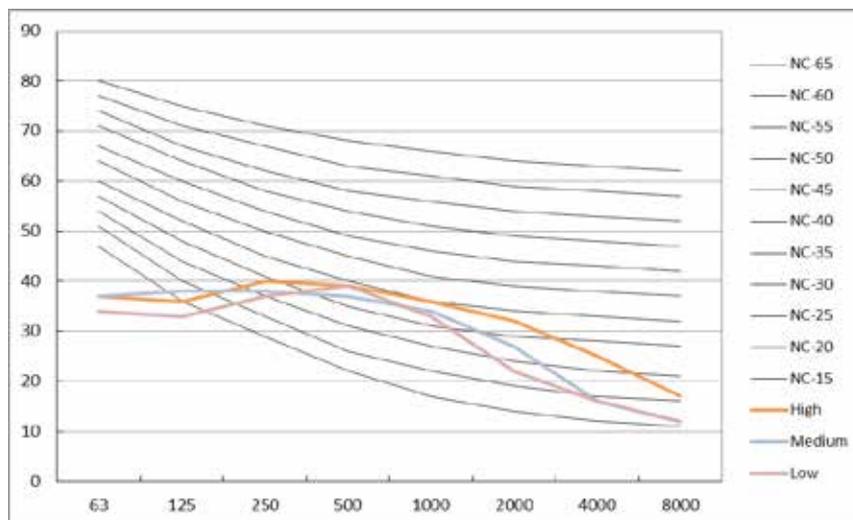


MI-28T2/DHN1-DA5A

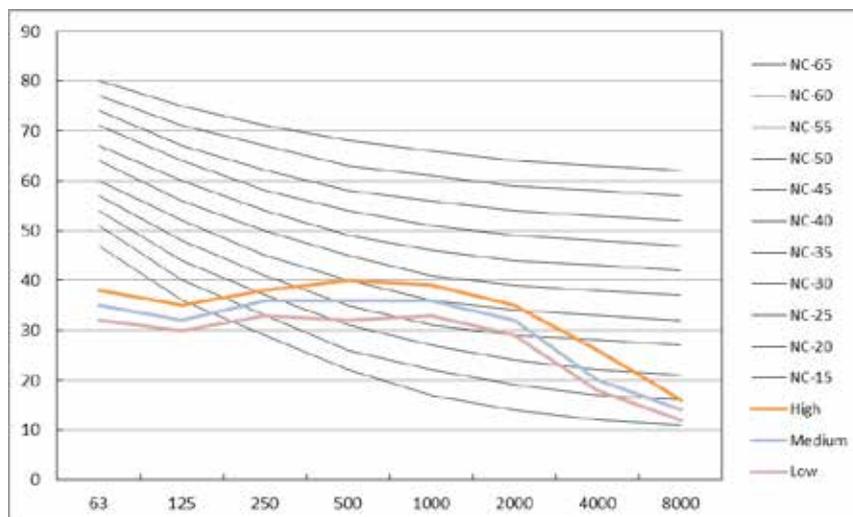


MI-36T2/DHN1-DA5A

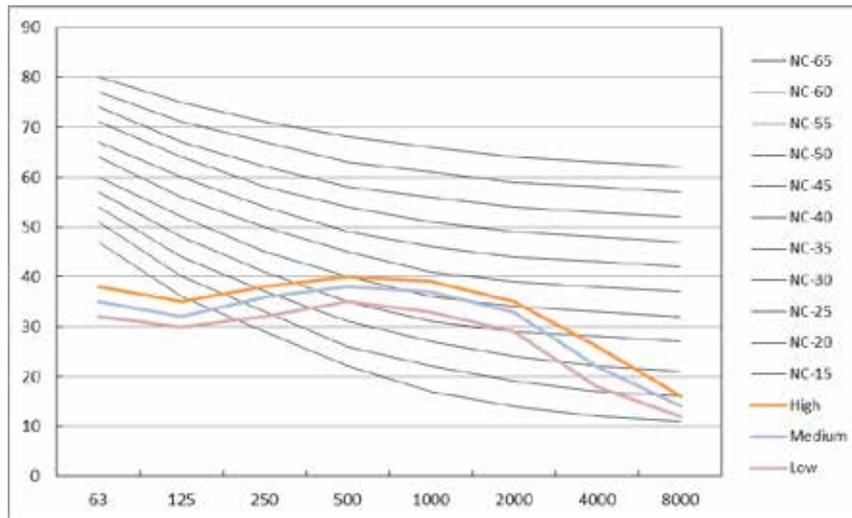


MI-45T2/DHN1-DA5A

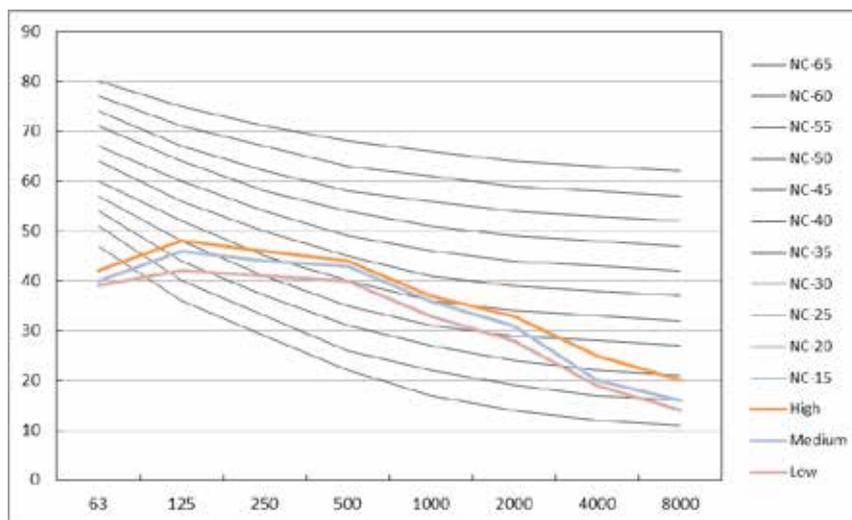


MI-56T2/DHN1-DA5A

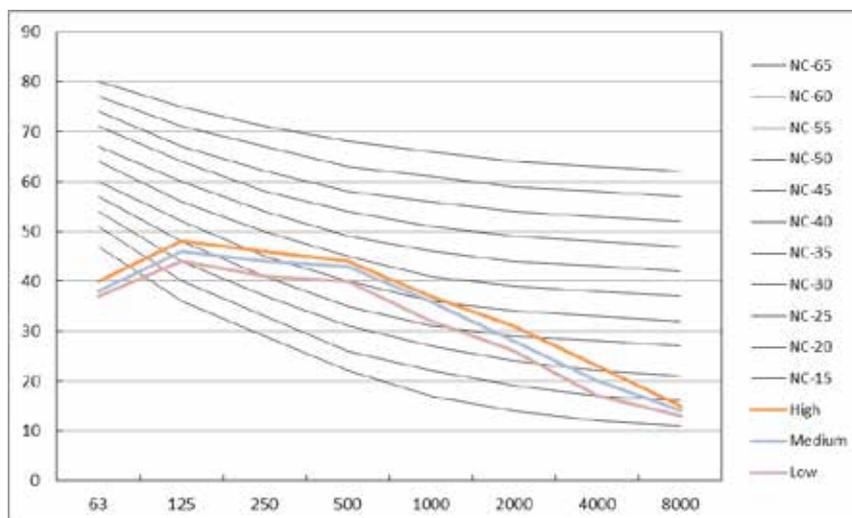


MI-71T2/DHN1-BA5A

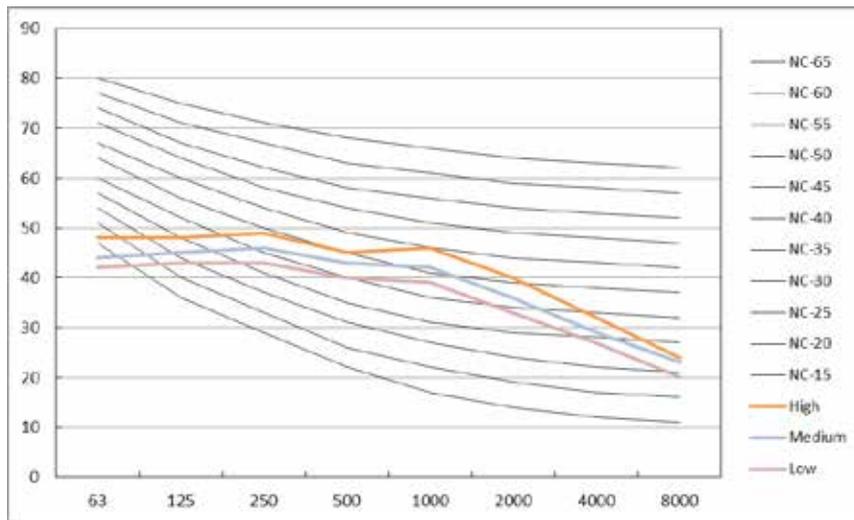


MI-90T2/DHN1-BA5A

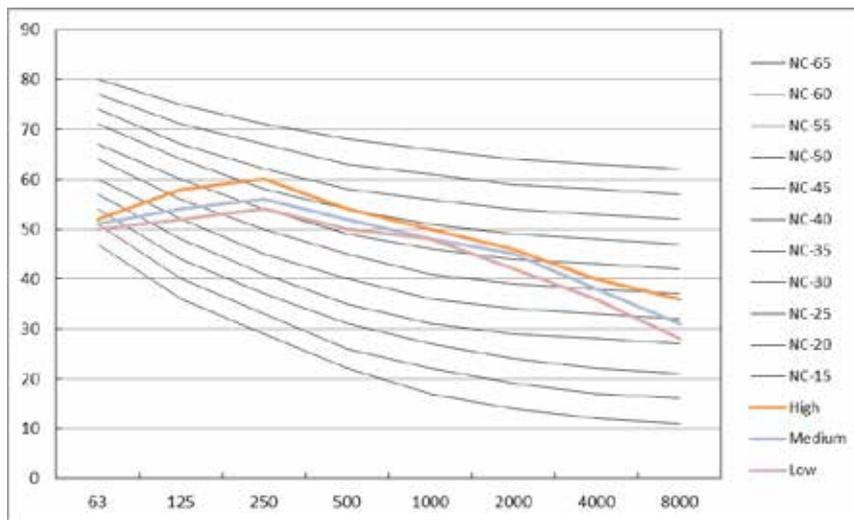

MI-112T2/DHN1-BA5A

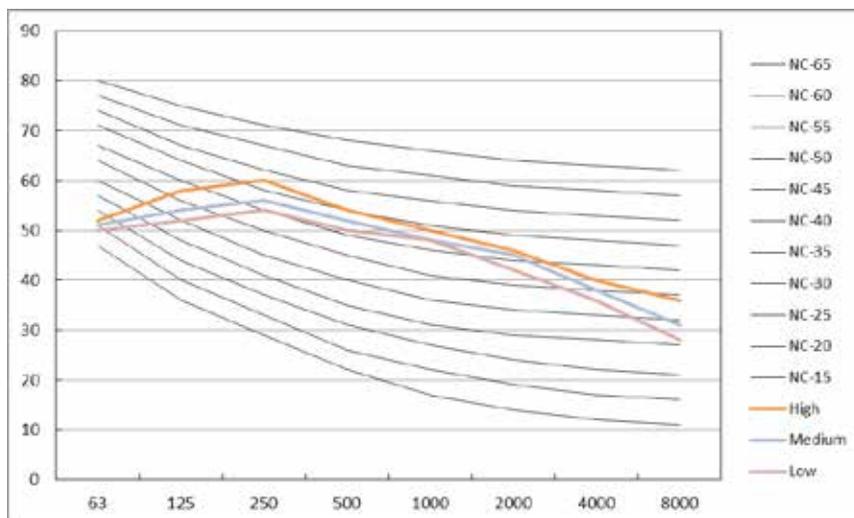

MI-140T2/DHN1-BA5A

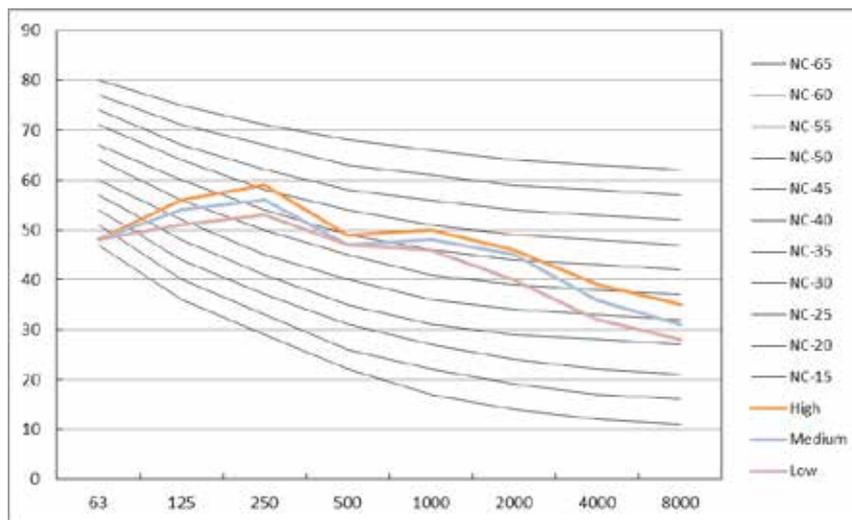

11. Acessórios

11.1 Acessórios Básicos

Descrição	Forma	Quantidade
Unidade terminal montada		1
Mangas de isolamento de drenagem de condensado		2
Conector flexível do tubo de condensado		1
Abraçadeira		1
Porca de Bronze		1
Resistor 12 ôhms		1
Cabos		1
Manual de Instalação		1


DUTADO DE ALTA PRESSÃO

1. Características

1.1. Design de Dutos



- A pressão estática externa da unidade terminal pode ser de até 200Pa (20mmca), o que permite a extensiva utilização de dutos para aplicações que necessitem flexibilidade. O ar condicionado pode ser distribuído em toda extensão da sala, até mesmo quando utilizado em ambientes com pé direito altos (6,5m). A distância máxima do fornecimento de ar é de cerca de 14m.

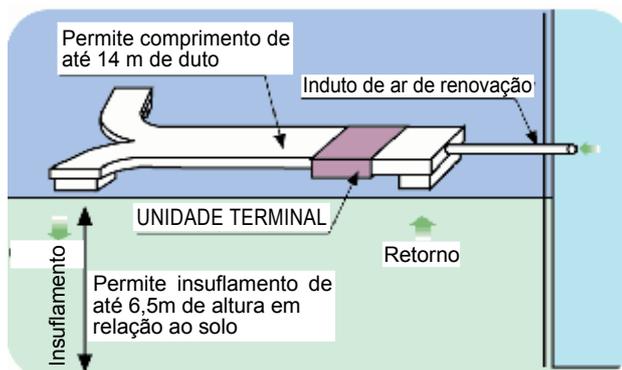


- A mínima distância de entreferro é 450mm para o modelo de 16 kW;
- A mínima distância de entreferro é 550mm para os modelos 20,0 kW; 25,0 kW e 28 kW;

1.2. Faixa de Capacidades

- A faixa de capacidades vai de 16 kW até 28 kW (5 modelos)

1.3. Motor de Ventilador DC


- A adoção de um motor de ventilador DC pode aumentar a eficiência do motor em até 90%. Quando comparado com um motor AC, o consumo do pode ser reduzido em até 30%.

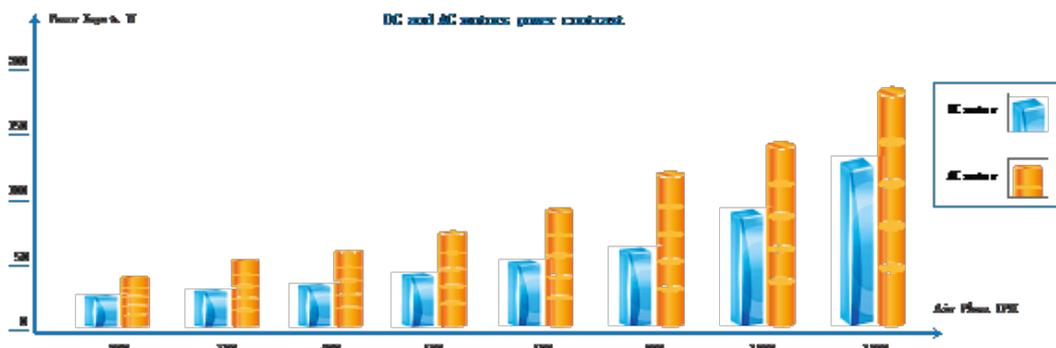

- Graças ao motor de ventilador DC, a unidade duto de alta pressão estática pode satisfazer as recentes exigências de certificação CE.

1.4 Instalação Conveniente

- A válvula de expansão eletrônica (EXV) é instalada no interior da unidade terminal (somente para unidade 16,0kW), não sendo necessário a instalação de qualquer acessório em campo.
- Filtro com frame em alumínio removível, o que facilita a limpeza;
- Caixa plenum incluída como equipamento padrão de fábrica;
- Flange para conexão de entrada e saída do ar padrão de fábrica;
- Entrada de ar traseira como padrão de fábrica;
- Bomba de dreno padrão para o modelo de 16,0kW e opcional para os modelos de 20kW à 28kW. Desnível de 750mm.

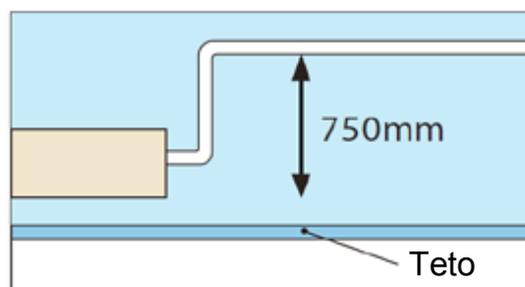

- Fácil acesso para manutenção e ao motor. Isso significa que o motor pode ser substituído sem a remoção da unidade;
- Saída de sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos.
- Entrada ON/OFF (contato seco, sem tensão) para intertravamento com dispositivo externos como, por exemplo, chave de cartão de hotel.
- Estrutura da caixa de controle elétrica integrada para conveniência de instalação e manutenção.

1.5 Flexibilidade de Controle e Manutenção Conveniente

- O controle com fio KJR-29B/BK-E é o padrão de fábrica. O kit de controle wireless MDV-KITWCB é oferecido como opcional.
- O novo display é usado na unidade terminal para coletar informações vindas das placas de controle. Códigos de erro e estado de funcionamento podem ser exibidos no display.

2. Especificações

Modelo			MI-160T1/DHN1-BA	MI-200T1/DHN1-BA
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V - 1 - 50/60Hz	
Refrigeração	Capacidade	kW	16	20.0
		Btu/h	54600	68200
	Consumo	W	700	800
	Corrente	A	4.5	7.5
Aquecimento	Capacidade	kW	17	22.5
		Btu/h	58000	76800
	Consumo	W	700	800
	Corrente	A	4.5	7.5
Motor Ventilador	Modelo		WZDK750-38GS-W	WZDK750-38GS-W
	Tipo		DC MOTOR	
	Marca		Panasonic/ Welling	Panasonic/ Nidec
	Entrada	W	680	790
Serpentina	Número de filas		4	4
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)		mm 1×7/8 (25.4×22)	
	Espaçamento aleta		mm 1.6	1.8
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo	
	Diâmetro Externo do Tubo e Tipo		in (mm) 3/8 (Φ9.53) Tubo com ranhuras internas	
	Dimensão (LxAxP)		996×356×88	1125×512×88
	Número de circuitos		7	20
Vazão (A/M/B)	m3/h		3400/2660/2400	4820/4660/4620
	CFM		2002/1567/1413	2839/2744/2721
*Pressão estática nominal (Limites de operação)		Pa	50(0~ 196)	62(40~200)
Nível de Ruído (A/M/B)		dB(A)	54/52/50	57/53/50
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)		mm 1300 × 420 × 690	1440 × 505 × 925
	Dimensão com embalagem (LxAxP)		mm 1436 × 450 × 768	1509 × 550 × 990
	Peso Líquido / Bruto		kg 63/71	108/120
Fluido Refrigerante	Tipo		R410A	
Válvula de Expansão		EXV		
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6	4.4/2.6
Conexões de Tubulações	Líquido / Gás		in (mm) Φ3/8/ Φ5/8 (Φ9.53/ Φ15.9)	Φ3/8 (Φ9.53)/ Φ5/8 (Φ15.9)(×2)
	Dreno		in (mm) OD 63/64 (Φ25)	OD 1-17/64 (Φ32)
Controle			Controlador com fio KJR-29B/BK-E (6 metros de fio)	

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco), 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente de referência: 7.5m (horizontal).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco), temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente de referência: 7.5m (horizontal).
- *Cada modo de funcionamento (baixa/média/alta) tem seu respectivo limite de operação. Para maiores informações, verificar seção 07 desse manual. Os riscos de selecionar uma unidade fora da faixa ideal incluem níveis de ruído mais altos, baixo volume de fluxo de ar etc.

Modelo		MI-250T1/DHN1-BA	MI-280T1/DHN1-BA
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V – 1 - 50/60Hz
Refrigeração	Capacidade	kW	25.0
		Btu/h	85300
	Consumo	W	800
	Corrente	A	7.5
Aquecimento	Capacidade	kW	26.0
		Btu/h	88700
	Consumo	W	800
	Corrente	A	7.5
Motor Ventilador	Modelo		WZDK750-38GS-W
	Tipo		DC Motor
	Marca		Panasonic/ Nidec
	Entrada	W	790
Serpentina	Número de Filas		4
	Passo do Tubo (a) × Passo da Fila (b)	mm	25.4 × 22
	Espaçamento Aleta	mm	1.8
	Tipo Aleta		Alumínio hidrófilo
	Diâmetro Externo do Tubo e Tipo	in (mm)	3/8 (Φ9.53) Tubo com ranhuras internas
	Dimensão	mm	1125 × 512 × 88
	Número de Circuitos		20
Vazão de ar (A/M/B)	m ³ /h	4870/4760/4690	4870/4760/4690
	CFM	2868/2803/2762	2868/2803/2762
* Pressão estática nominal (Limites de operação)		Pa	62 (40~200)
Nível de Ruído (A/M/B)		dB(A)	57/53/50
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	1440 × 505 × 925
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	1509 × 550 × 990
	Peso Líquido / Bruto	kg	108/120
Fluido Refrigerante		R410A	
Válvula de expansão		Tipo	EXV
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6
Conexões de Tubulações	Líquido / Gás	in (mm)	Φ3/8(Φ9.53) / Φ5/8 (Φ15.9) (×2)
	Dreno	in (mm)	OD 1-17/64 (Φ32)
Controle		Controlador com fio KJR-29B1/BK-E (6 metros de fio)	

Notas:




1. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco), 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente de referência: 7.5m (horizontal).
2. Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco), temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente de referência: 7.5m (horizontal).
3. *Cada modo de funcionamento (baixa/média/alta) tem seu respectivo limite de operação. Para maiores informações, verificar seção 07 desse manual. Os riscos de selecionar uma unidade fora da faixa ideal incluem níveis de ruído mais altos, baixo volume de fluxo de ar etc.

3. Dimensões

3.1. Unidades: MI-140T1/DHN1-BA e MI-160T1/DHN1-BA.


Vista frontal, vista superior e vista traseira:

Unidade: in (mm)

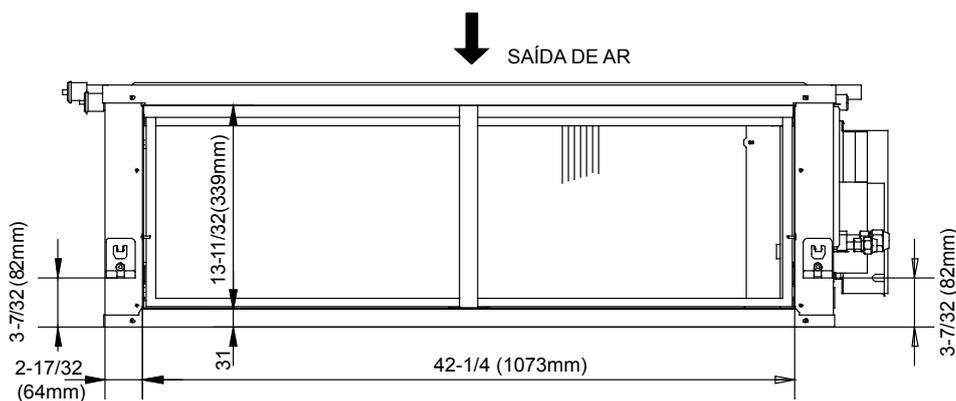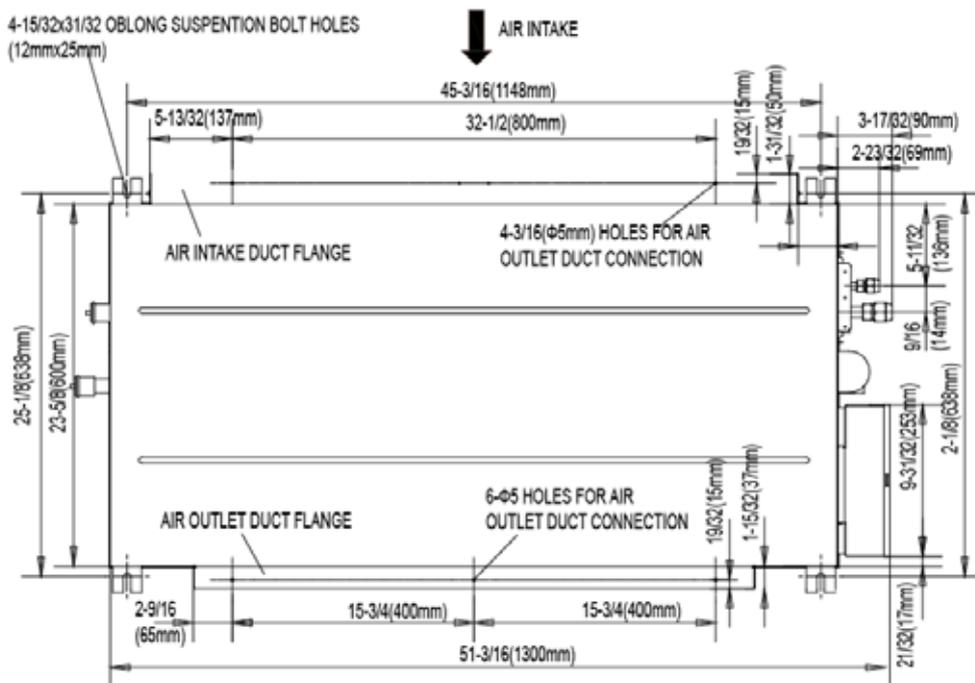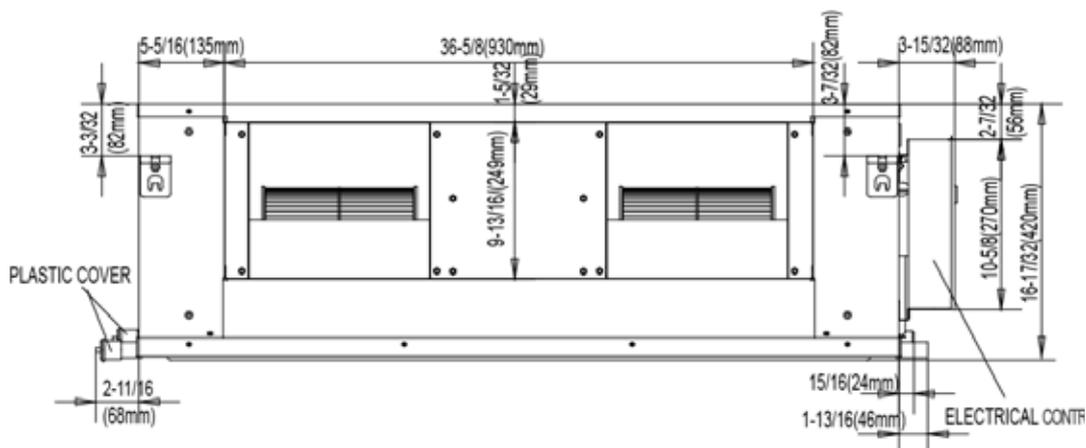


Vista lateral:

- Vista esquerda

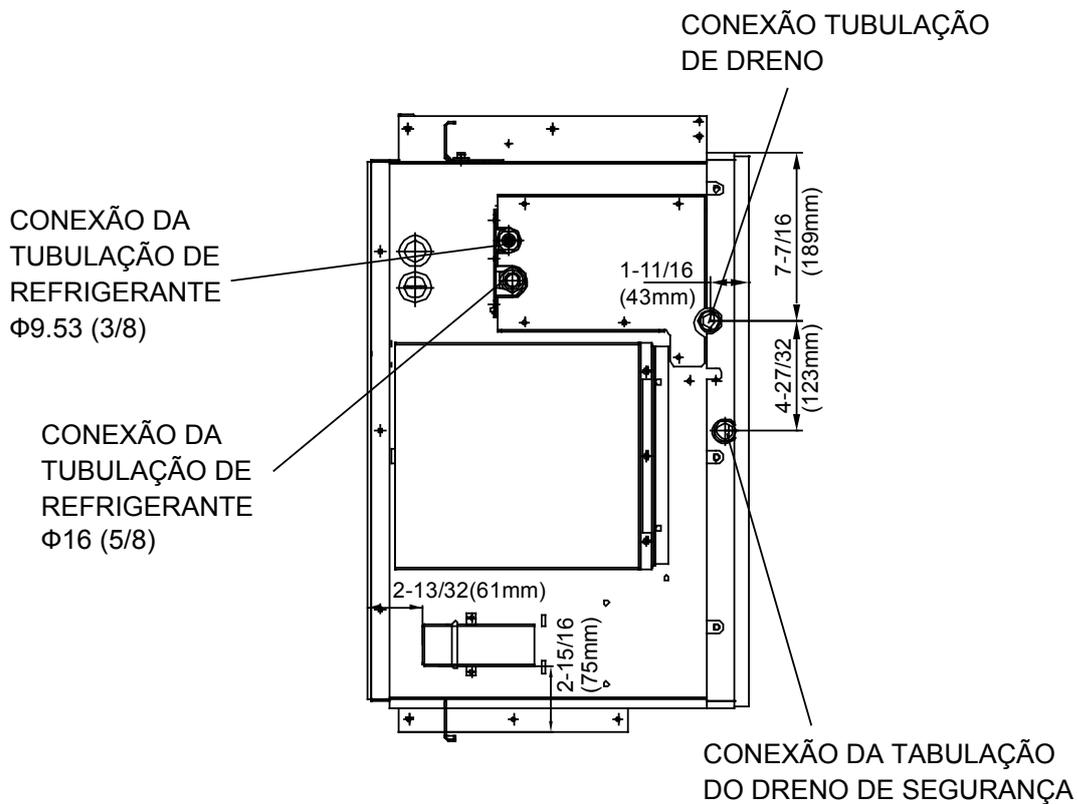



- Vista direita

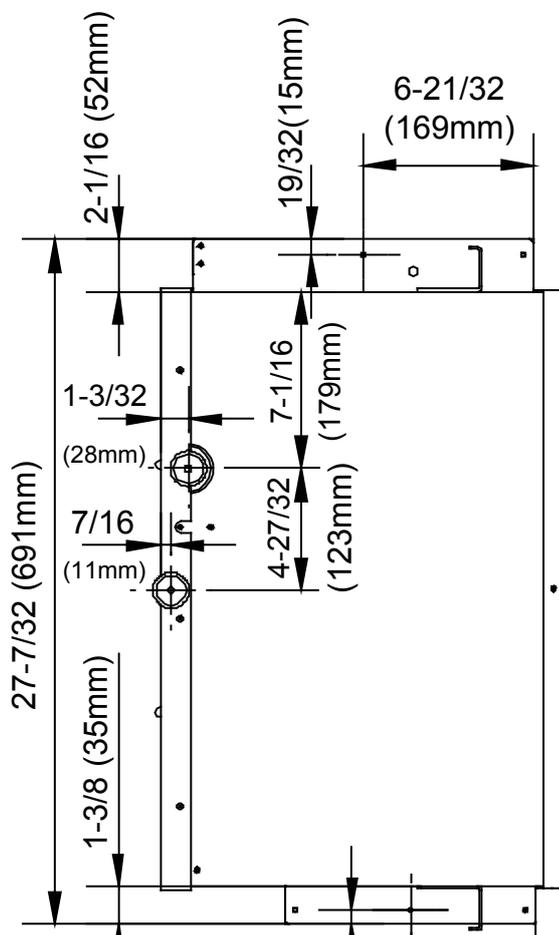

3.2. Unidades: MI-200T1/DHN1-BA, MI-250T1/DHN1-BA e MI-280T1/DHN1-BA.


Vista frontal, vista superior e vista traseira:

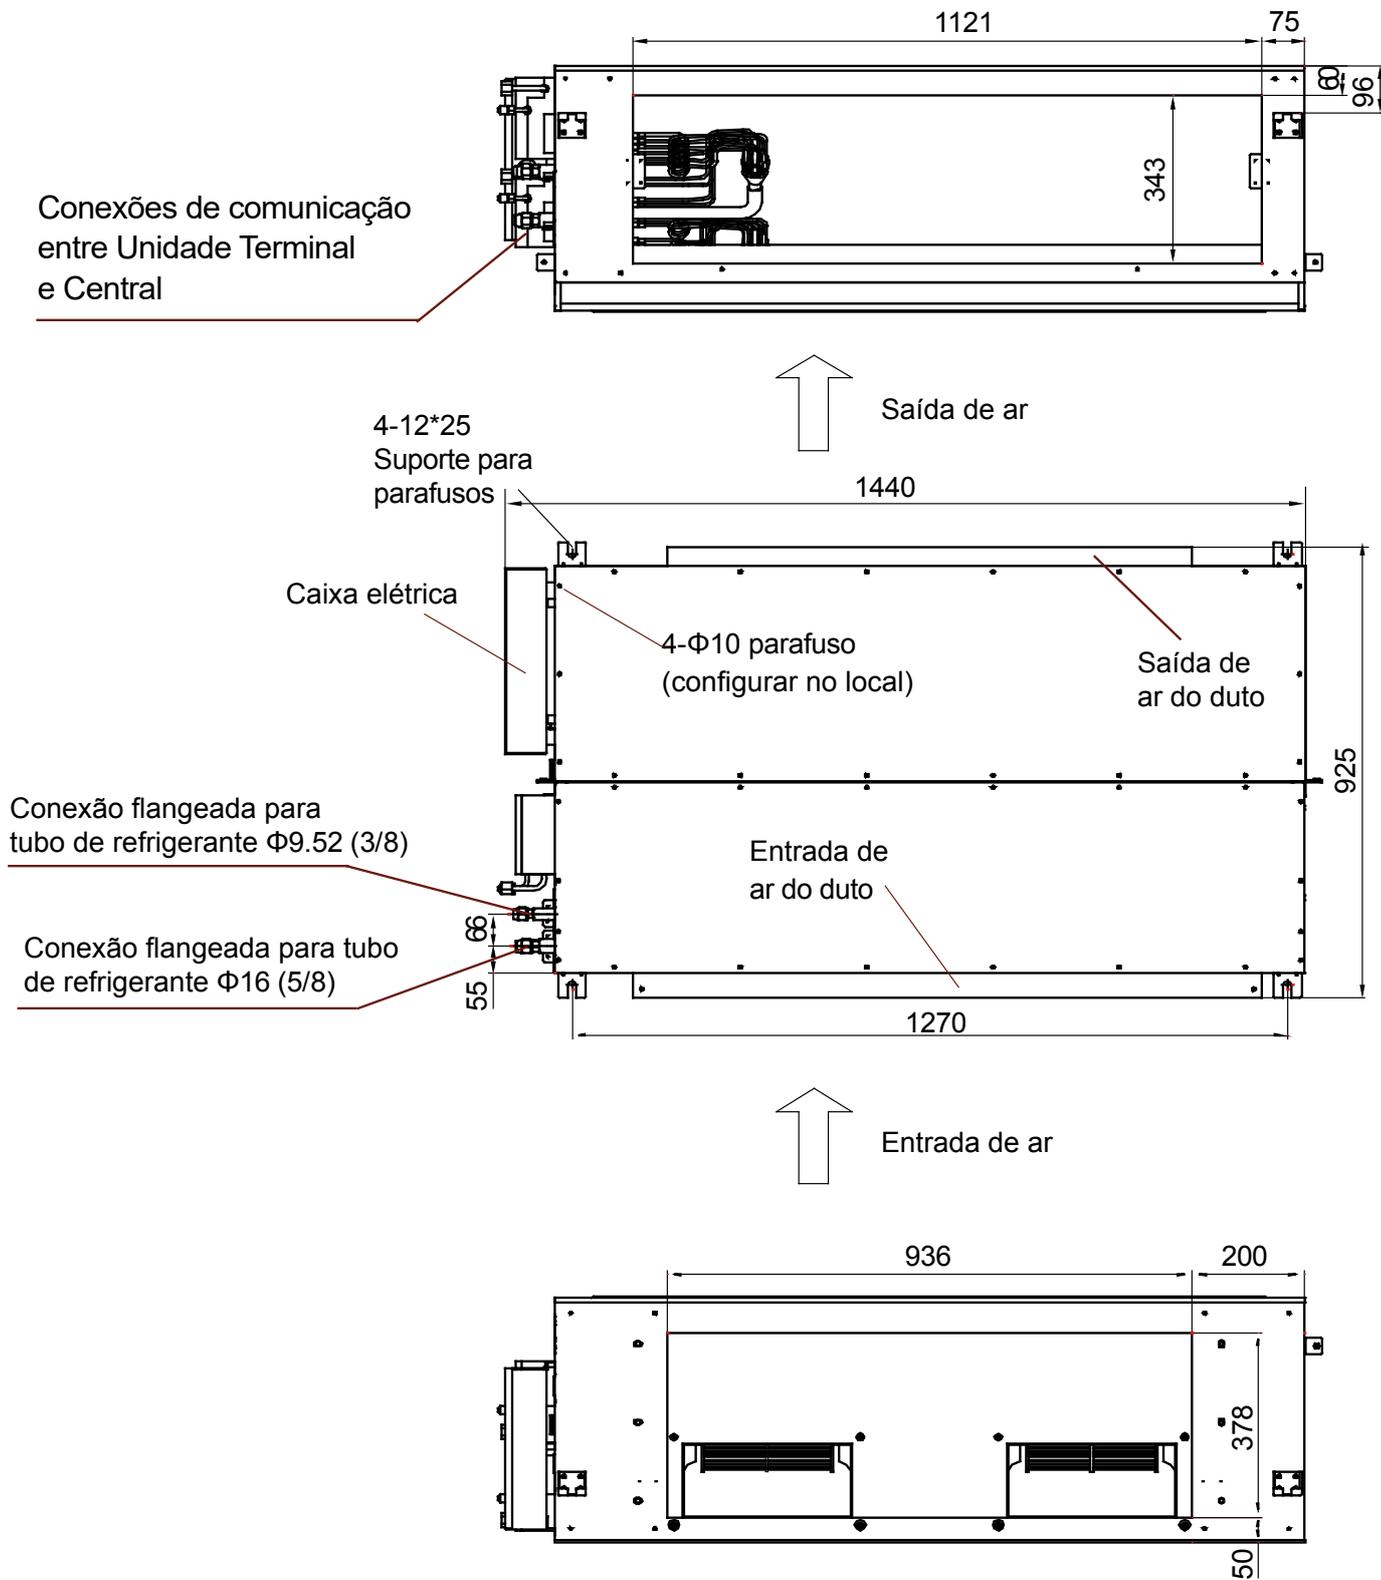

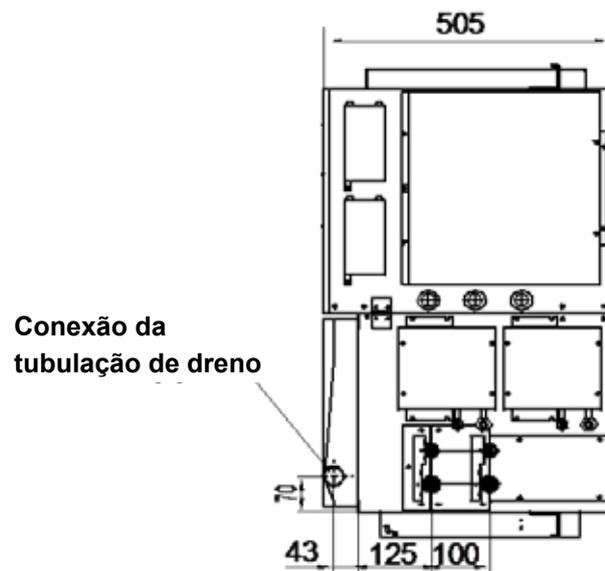
Vista lateral:**4. Espaço de Serviço****Verificar se:**

- Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
- O teto é horizontal e sua estrutura consegue suportar o peso da unidade terminal;
- As entradas e saídas de ar não podem estar obstruídas e a influência do ar externo tem que ser a menor possível (10% - máximo de Ar Externo da vazão manual);
- O fluxo de ar precisa ser distribuído em todo o ambiente;
- A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
- Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

Abaixo está o método de instalação recomendado:

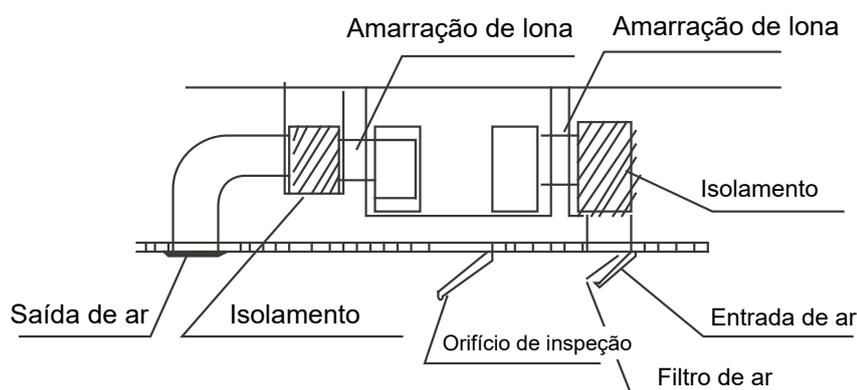


Manter no mínimo 600mm x 600mm de acesso de visita e manutenção.

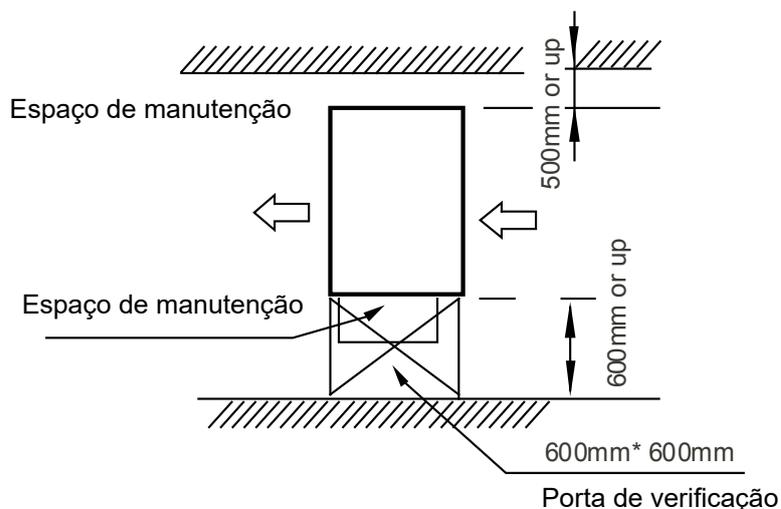


5. Esquemas de Tubulação

5.1 Unidades: MI-140T1/DHN1-BA e MI-160T1/DHN1-BA.

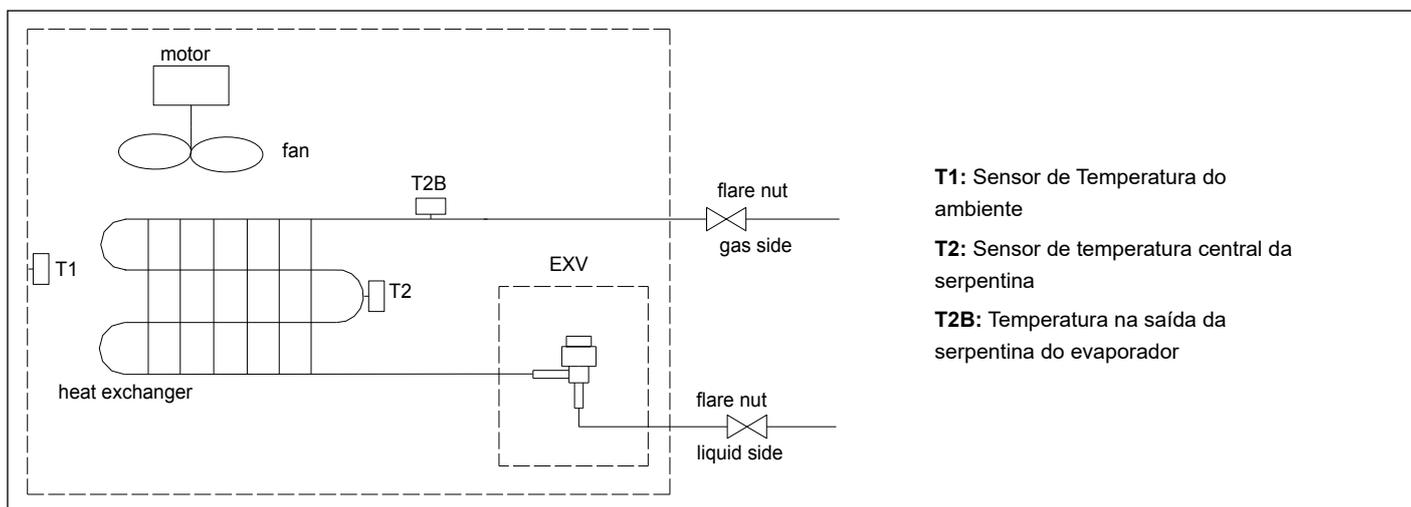


5.2 Unidades: MI-200T1/DHN1-BA, MI-250T1/DHN1-BA e MI-280T1/DHN1-BA.

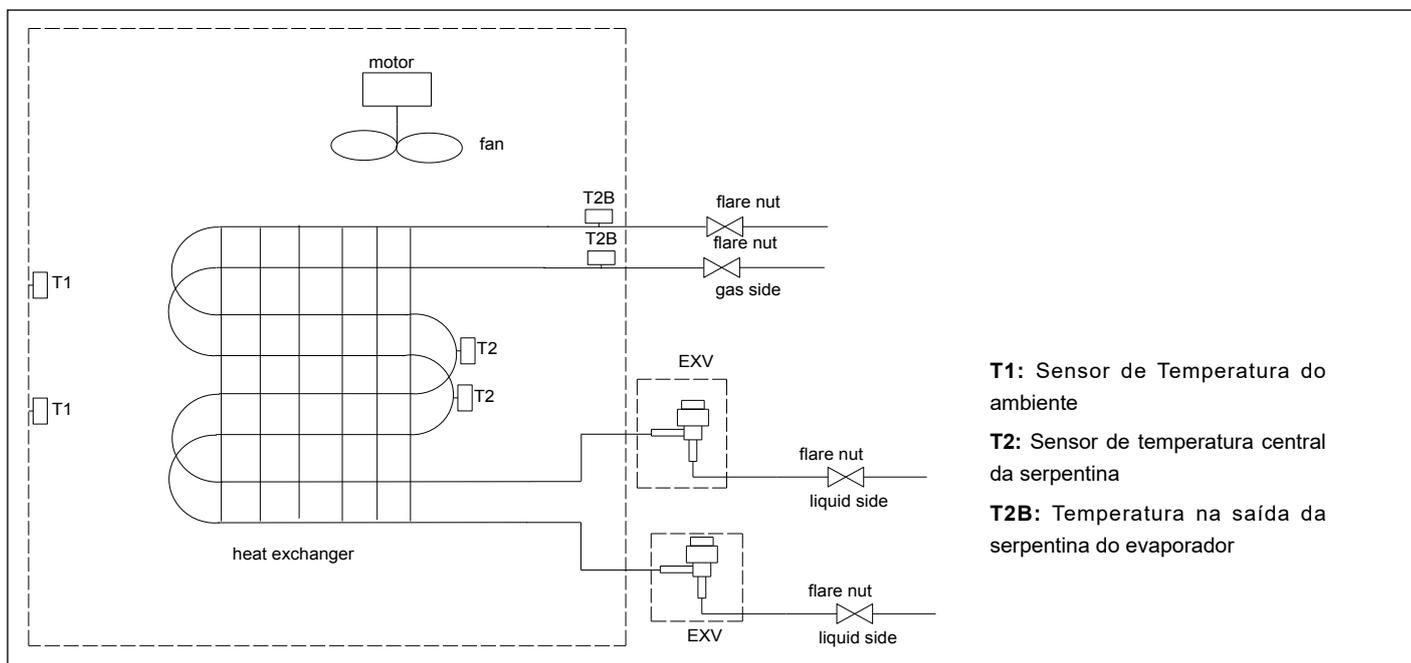

6. Esquema Elétrico


6.1 Unidades: MI-140T1/DHN1-BA, MI-160T1/DHN1-BA.

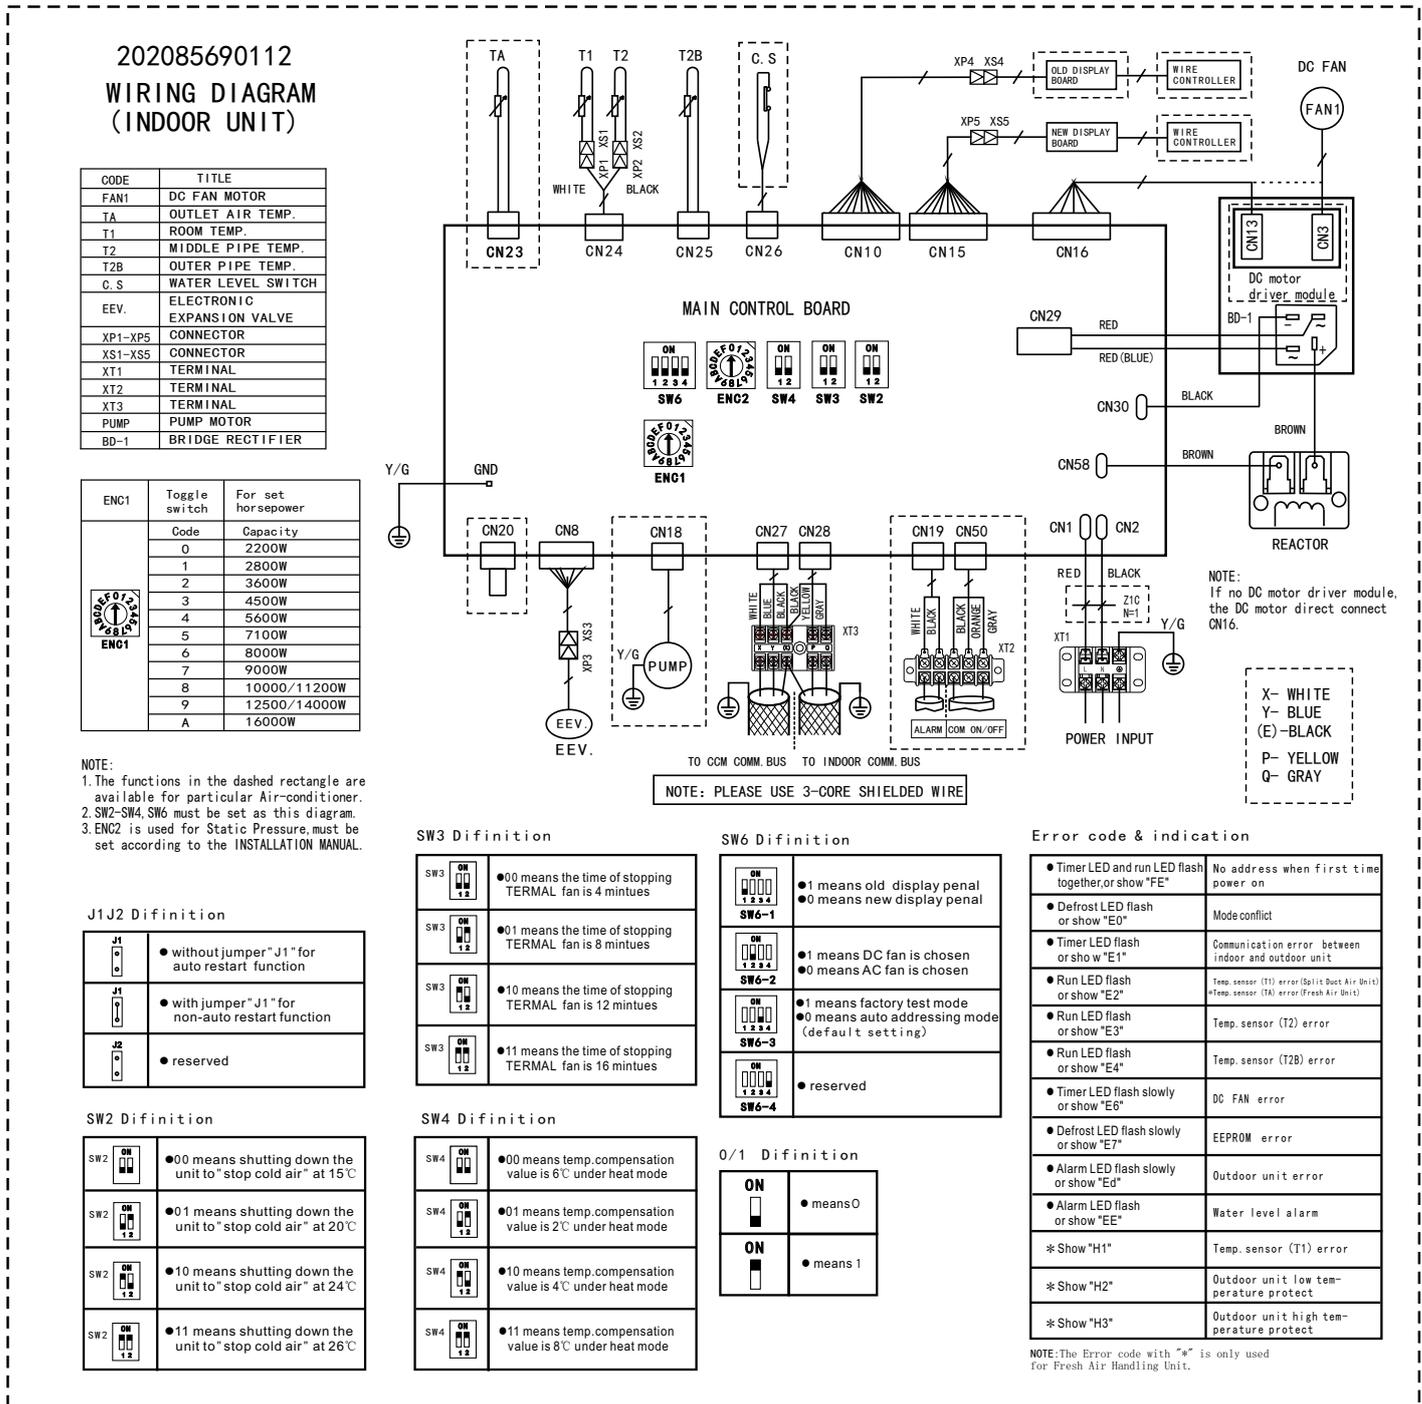

Definição J1 J2

J1	Sem ponte J1 para função de reinicialização automática	J1	Com ponte J1 para função de reinicialização não automática
J2	Reservado		





6.2 Unidades: MI-200T1/DHN1-BA, MI-250T1/DHN1-BA e MI-280T1/DHN1-BA.

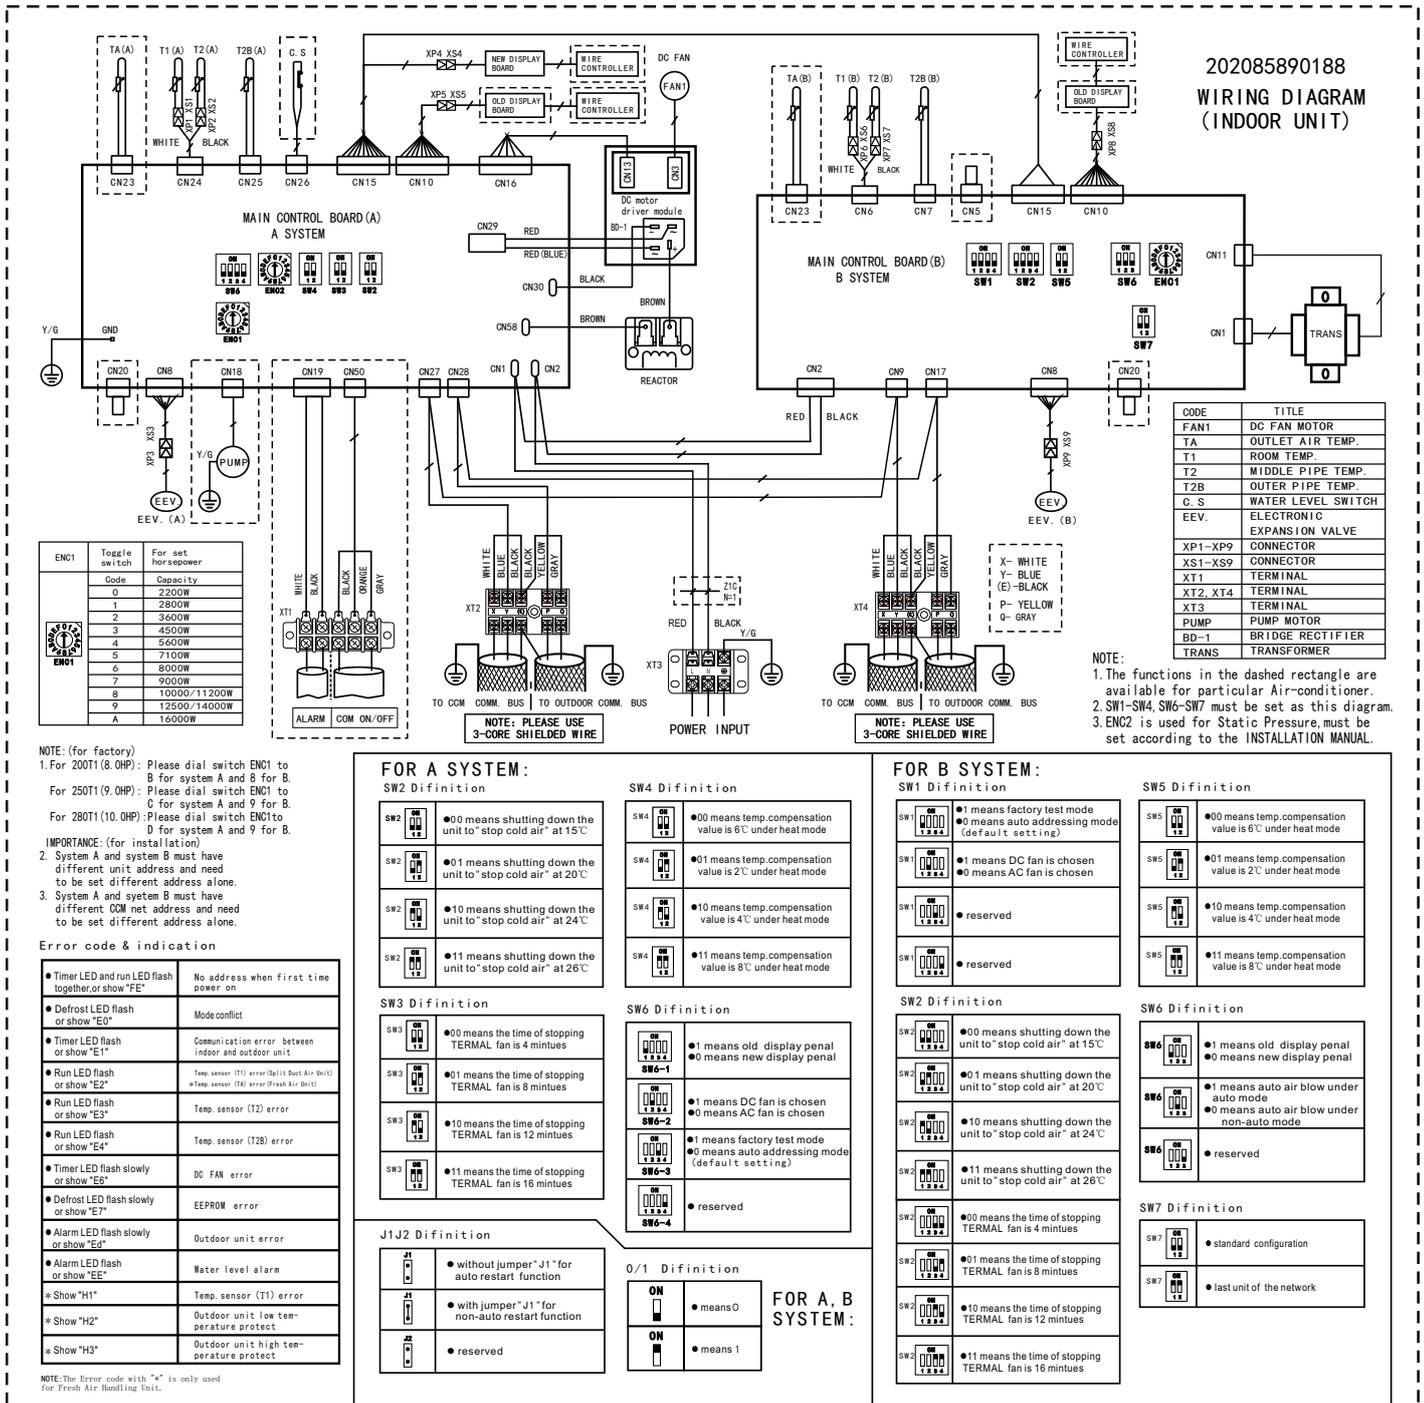

7. Curvas de Performance do Ventilador

As capacidades de aquecimento e refrigeração são testados segundo a pressão estática padrão admissível;

A pressão estática de teste dos modelos 140/160 é 50Pa e a pressão estática de teste dos modelos 200/250/280 é de 62Pa.

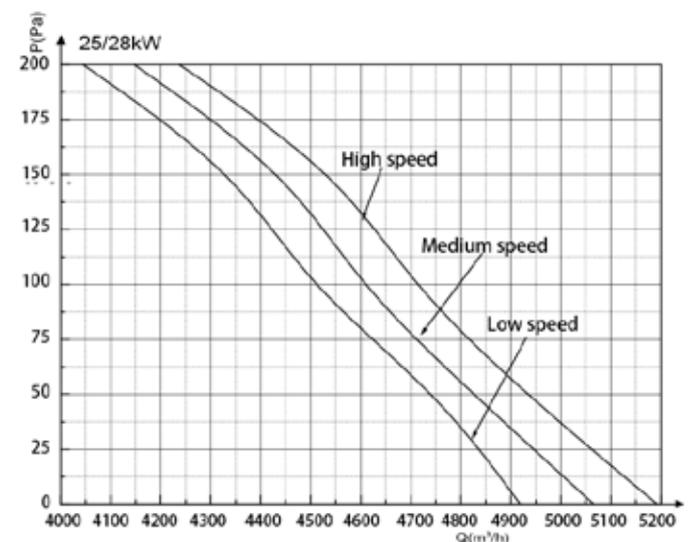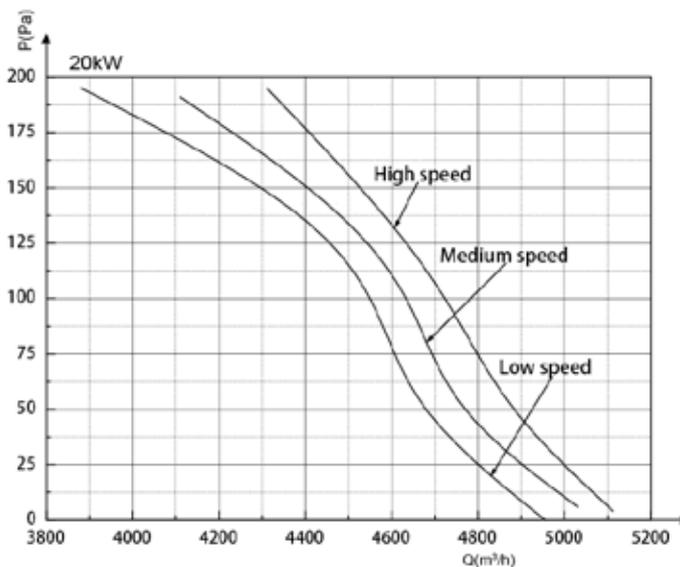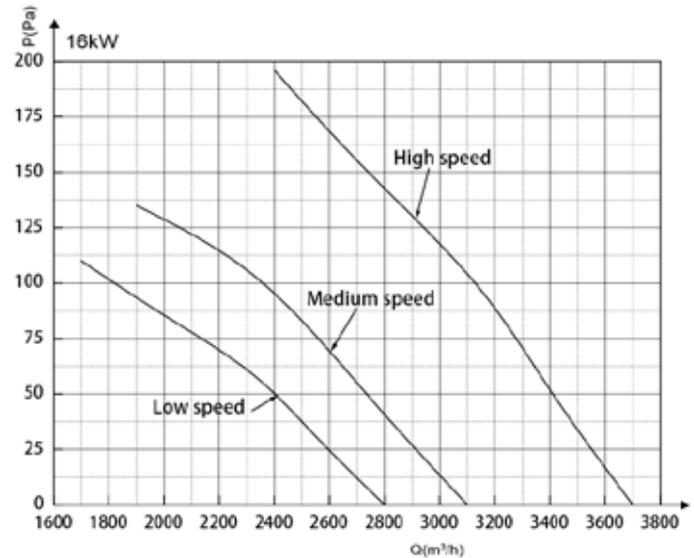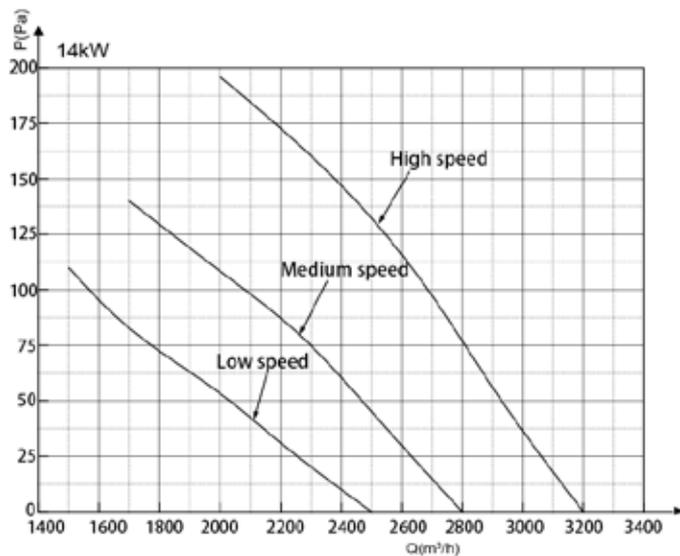

- Se a pressão estática externa for muito alta, causada, por exemplo, por dutos muito extensos, a vazão de ar nas saídas pode ser reduzida a níveis insuficientes, comprometendo a distribuição de ar e o atendimento da carga térmica de projeto
- Existe um limite de vazão de ar mínima para cada velocidade. Para cada limite, o ventilador atinge sua, respectiva, máxima pressão estática e a unidade terminal não corre risco de congelamento de serpentina.
- Existe o limite de vazão de ar máxima para cada velocidade. Isso requer que a unidade seja conectada ao duto tanto pela entrada como saída de ar, para prevenir danos causados pela alta temperatura do motor/evaporador, se o calor emitido não for corretamente dissipado
- Essas são as faixas que a unidade pode funcionar de forma estável. Para a faixa de pressão estática ideal, por favor consulte o manual de instalação.
- Os riscos de selecionar uma unidade fora da faixa ideal incluem níveis de ruído mais altos, volume de fluxo de ar baixo etc.

8. Tabelas de Capacidade

8.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
16.0	10.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	20.8	12.6
	12.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	20.5	12.4
	14.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	20.3	12.3
	16.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	20.0	12.1
	18.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	19.5	11.8
	20.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	19.2	11.6
	21.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	19.0	12.5	18.9	11.4
	23.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	18.7	12.5	18.7	11.3
	25.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	18.6	12.4	18.6	11.2
	27.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	18.4	12.3	18.4	11.3
	29.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	18.2	12.2	18.2	11.2
	31.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	18.1	12.1	17.6	10.8
	33.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	17.0	12.1	17.9	12.0	17.6	10.8
	35.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.8	12.0	17.3	11.6	17.3	10.8
	37.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.6	11.9	17.3	11.6	17.1	10.7
	39.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.3	11.6	16.6	11.3	17.1	10.9
42.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.3	11.6	16.6	11.3	17.1	10.9	
44.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.3	11.6	16.6	11.3	17.1	10.9	
46.0	11.0	9.7	13.0	10.6	15.0	11.9	16.0	12.1	16.3	11.6	16.6	11.3	17.1	10.9	
20.0	10.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	26.0	15.7
	12.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	25.6	15.5
	14.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	25.4	15.4
	16.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	25.0	15.1
	18.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	24.4	14.8
	20.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	24.0	14.5
	21.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.8	15.7	23.6	14.3
	23.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.4	15.7	23.4	14.2
	25.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.2	15.5	23.2	14.0
	27.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	23.0	15.4	23.0	14.2
	29.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	22.8	15.3	22.8	14.0
	31.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	22.6	15.1	22.0	13.5
	33.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.2	15.1	22.4	15.0	22.0	13.5
	35.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	21.0	15.0	21.6	14.5	21.6	13.5
	37.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	20.8	14.8	21.6	14.5	21.4	13.4
	39.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	20.4	14.5	20.8	14.2	21.4	13.6
42.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	20.4	14.5	20.8	14.2	21.4	13.6	
44.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	20.4	14.5	20.8	14.2	21.4	13.6	
46.0	13.8	12.1	16.2	13.3	18.8	14.8	20.0	15.1	20.4	14.5	20.8	14.2	21.4	13.6	

8.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
25.0	10.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	32.5	19.7
	12.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	32.0	19.4
	14.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	31.8	19.2
	16.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	31.3	18.9
	18.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	30.5	18.4
	20.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	30.0	18.1
	21.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.8	19.6	29.5	17.8
	23.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.3	19.6	29.3	17.7
	25.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	29.0	19.4	29.0	17.5
	27.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	28.8	19.3	28.8	17.7
	29.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	28.5	19.1	28.5	17.5
	31.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	28.3	18.9	27.5	16.9
	33.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.5	18.9	28.0	18.7	27.5	16.9
	35.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.3	18.7	27.0	18.1	27.0	16.9
	37.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	26.0	18.5	27.0	18.1	26.8	16.8
	39.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	25.5	18.2	26.0	17.7	26.8	17.0
42.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	25.5	18.2	26.0	17.7	26.8	17.0	
44.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	25.5	18.2	26.0	17.7	26.8	17.0	
46.0	17.3	15.1	20.3	16.6	23.5	18.5	25.0	18.9	25.5	18.2	26.0	17.7	26.8	17.0	
28.0	10.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	36.4	22.0
	12.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	35.8	21.7
	14.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	35.6	21.5
	16.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	35.0	21.2
	18.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	34.2	20.7
	20.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	33.6	20.3
	21.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	33.3	22.0	33.0	20.0
	23.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	32.8	21.9	32.8	19.8
	25.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	32.5	21.7	32.5	19.6
	27.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	32.2	21.6	32.2	19.8
	29.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	31.9	21.4	31.9	19.6
	31.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	31.6	21.2	30.8	19.0
	33.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.7	21.2	31.4	21.0	30.8	19.0
	35.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.4	21.0	30.2	20.2	30.2	18.9
	37.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	29.1	20.8	30.2	20.2	30.0	18.8
	39.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	28.6	20.4	29.1	19.8	30.0	19.1
42.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	28.6	20.4	29.1	19.8	30.0	19.1	
44.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	28.6	20.4	29.1	19.8	30.0	19.1	
46.0	19.3	16.9	22.7	18.6	26.3	20.8	28.0	21.2	28.6	20.4	29.1	19.8	30.0	19.1	

8.2 Aquecimento

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
16.0	-20	-19.8	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96
	-19	-18.8	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
	-17	-16.7	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	-15	-14.7	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40
	-13.00	-12.6	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04	11.04
	-11.00	-10.5	11.20	11.36	11.36	11.36	11.36	11.36
	-10.00	-9.5	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68
	-9.10	-8.5	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	-7.60	-7	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16
	-5.60	-5	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64
	-3.70	-3	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
	-0.70	0	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	13.44
	2.20	3	15.04	15.04	15.04	15.04	14.72	13.44
	4.10	5	15.52	15.52	15.52	15.52	14.72	13.44
	6.00	7	16.00	16.00	16.00	15.52	14.72	13.44
	7.90	9	16.48	16.48	16.00	15.52	14.72	13.44
	9.80	11	16.96	16.96	16.00	15.52	14.72	13.44
11.80	13	17.60	17.28	16.00	15.52	14.72	13.44	
13.70	15	18.08	17.28	16.00	15.52	14.72	13.44	
20.0	-20	-19.8	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
	-19	-18.8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	-17	-16.7	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
	-15	-14.7	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	-13.00	-12.6	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80
	-11.00	-10.5	14.00	14.20	14.20	14.20	14.20	14.20
	-10.00	-9.5	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60
	-9.10	-8.5	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	-7.60	-7	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20
	-5.60	-5	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80
	-3.70	-3	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60
	-0.70	0	17.80	17.80	17.80	17.80	17.80	16.80
	2.20	3	18.80	18.80	18.80	18.80	18.40	16.80
	4.10	5	19.40	19.40	19.40	19.40	18.40	16.80
	6.00	7	20.00	20.00	20.00	19.40	18.40	16.80
	7.90	9	20.60	20.60	20.00	19.40	18.40	16.80
	9.80	11	21.20	21.20	20.00	19.40	18.40	16.80
11.80	13	22.00	21.60	20.00	19.40	18.40	16.80	
13.70	15	22.60	21.60	20.00	19.40	18.40	16.80	

8.2 Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
25.0	-20	-19.8	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	-19	-18.8	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	-17	-16.7	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75
	-15	-14.7	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25
	-13.00	-12.6	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25
	-11.00	-10.5	17.50	17.75	17.75	17.75	17.75	17.75
	-10.00	-9.5	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25
	-9.10	-8.5	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
	-7.60	-7	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
	-5.60	-5	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
	-3.70	-3	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75
	-0.70	0	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	21.00
	2.20	3	23.50	23.50	23.50	23.50	23.00	21.00
	4.10	5	24.25	24.25	24.25	24.25	23.00	21.00
	6.00	7	25.00	25.00	25.00	24.25	23.00	21.00
	7.90	9	25.75	25.75	25.00	24.25	23.00	21.00
	9.80	11	26.50	26.50	25.00	24.25	23.00	21.00
11.80	13	27.50	27.00	25.00	24.25	23.00	21.00	
13.70	15	28.25	27.00	25.00	24.25	23.00	21.00	
28.0	-20	-19.8	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68	15.68
	-19	-18.8	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80
	-17	-16.7	17.64	17.64	17.64	17.64	17.64	17.64
	-15	-14.7	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20
	-13.00	-12.6	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32
	-11.00	-10.5	19.60	19.88	19.88	19.88	19.88	19.88
	-10.00	-9.5	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44
	-9.10	-8.5	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	-7.60	-7	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28
	-5.60	-5	22.12	22.12	22.12	22.12	22.12	22.12
	-3.70	-3	23.24	23.24	23.24	23.24	23.24	23.24
	-0.70	0	24.92	24.92	24.92	24.92	24.92	23.52
	2.20	3	26.32	26.32	26.32	26.32	25.76	23.52
	4.10	5	27.16	27.16	27.16	27.16	25.76	23.52
	6.00	7	28.00	28.00	28.00	27.16	25.76	23.52
	7.90	9	28.84	28.84	28.00	27.16	25.76	23.52
	9.80	11	29.68	29.68	28.00	27.16	25.76	23.52
11.80	13	30.80	30.24	28.00	27.16	25.76	23.52	
13.70	15	31.64	30.24	28.00	27.16	25.76	23.52	

9. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão	Mín.	Máx.	MCA	MFA	kW	FLA
MI-160T1/DHN1-BA	50/60	220-240	198	264	4.5	15	0.56	3.6
MI-200T1/DHN1-BA	50/60	220-240	198	264	7.5	15	0.75	6
MI-250T1/DHN1-BA	50/60	220-240	198	264	7.5	15	0.75	6
MI-280T1/DHN1-BA	50/60	220-240	198	264	7.5	15	0.75	6

Legenda:

MCA: Corrente mínima. (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)


IFM: Motor do ventilador

Notas:

1. Faixa de tensão: As unidades são configuradas para o uso em sistemas elétricos onde a tensão nos terminais da unidade não estão nem acima e nem abaixo dos limites.
2. O desequilíbrio de tensão máximo admissível entre as fases é de 2%.
3. $MCA = 1.25 \times FLA$
4. Selecione o diâmetro de fio com base no MCA.
5. Ao invés de fusível, use um disjuntor.

10. Níveis de Ruído


10.1. Condições de Teste

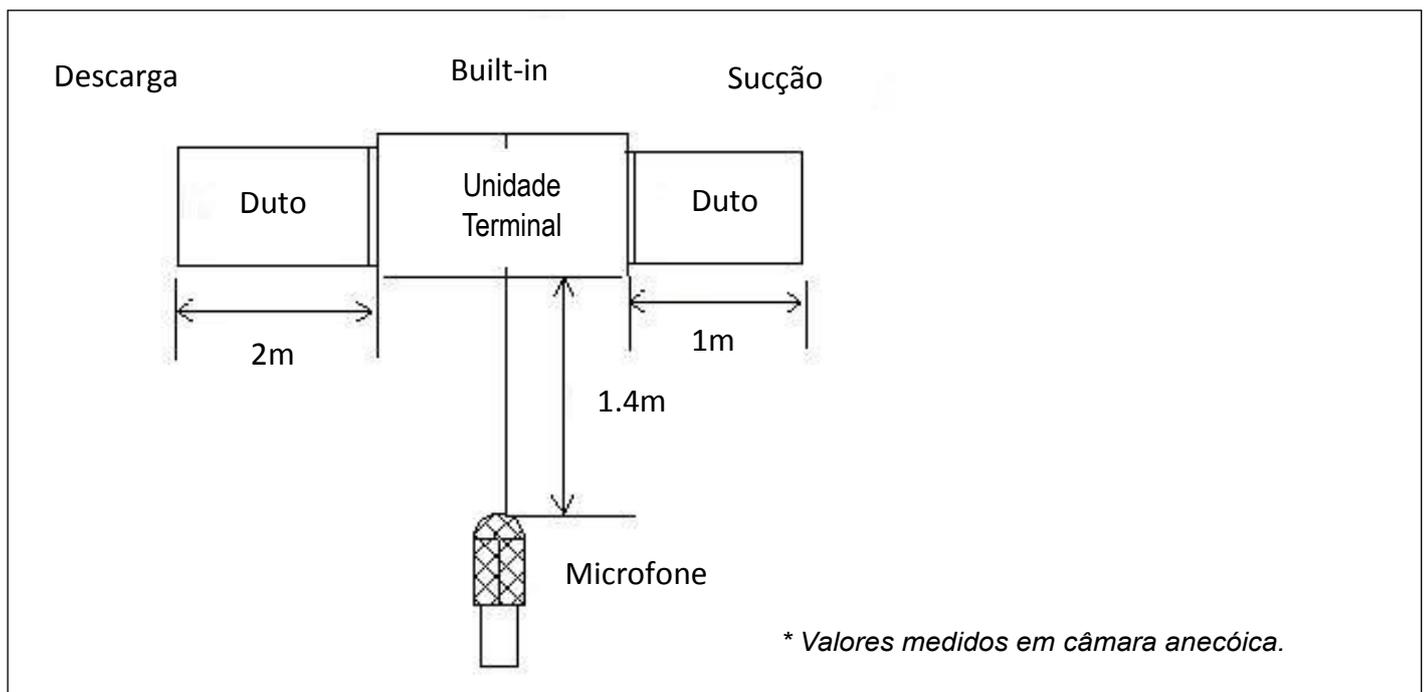


10.2. Valores do Teste

Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-160T1/DHN1-BA	52	50	48
MI-200T1/DHN1-BA	57	53	50
MI-250T1/DHN1-BA	57	53	50
MI-280T1/DHN1-BA	57	53	50

MI-160T1/DHN1-BA

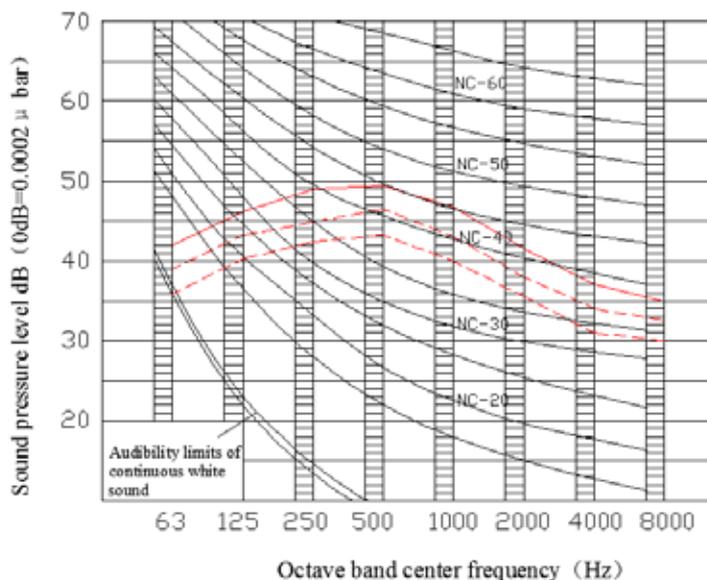


MI-200T1/DHN1-BA, MI-250T1/DHN1-BA, MI-280T1/DHN1-BA

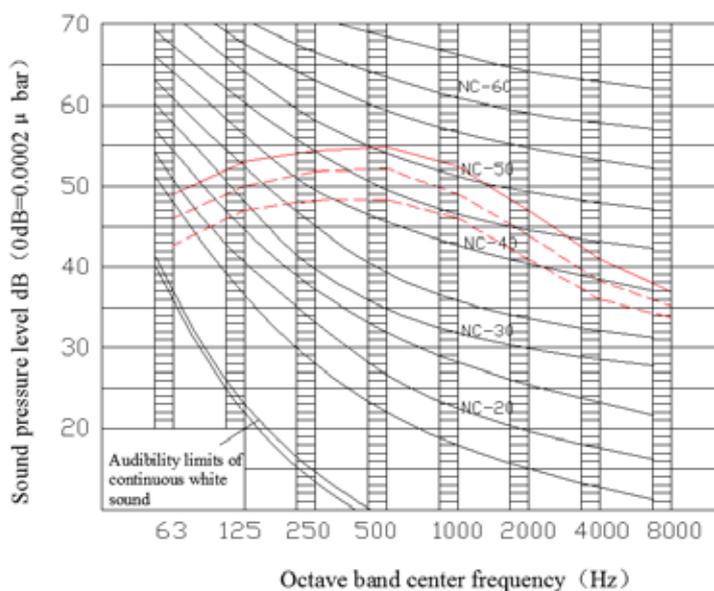

11. Acessórios

11.1. Acessórios Básicos

Descrição		Quantidade	Forma	Utilização
Manual de Instalação		1	/	/
Material para isolamento de tubos	7.1~16kW	2		Isolamento térmico
	20~28kW	4		
Fita adesiva	20~28kW	2		Forma a conexão do tubo de drenagem selada
Junta de saída e água	7.1~16kW	1		Para tubulação de dreno
Controle com fio (KJR-29B1/BK-E)		1		Controle do ar condicionado
Conexão tubo de água	20~28kW	2		Conector do tubo de drenagem
Resistor 12 ôhms	7.1~16kW	1		A unidade terminal, no terminal final do sistema de comunicação pode ter um resistor colocado entre a porta P e Q
	20~28kW	2		
Porca de cobre	7.1~16kW	1		Utilizada para a ligação de tubos de instalação de engenharia
	20~28kW	2		
Abraçadeira	7.1~16kW	1		Conexão da mangueira de drenagem à saída da unidade terminal
Conector válvula de expansão A	20~28kW	1		Conector elétrico A
Conector válvula de expansão B	20~28kW	1		Conector elétrico B
Mola	20~28kW	1	-	Para fixar a caixa de display

11.1 Acessórios Básicos

Nome	Modelo	Uso
Kit Controle remoto sem fio	MDV-KITWCB	Configurar e controlar a unidade terminal
Kit bomba de dreno	SBH-04	Bombear água de drenagem

Hi WALL M10

1. Características

1.1. Pannel M10




1.2. Flexibilidade de instalação

- Saída esquerda, direita ou traseira, maior flexibilidade de instalação.



1.3. Motor de Ventilador DC

- O consumo das unidades terminais com motor DC pode ser reduzido em até 30% em comparação ao motor AC correspondente.

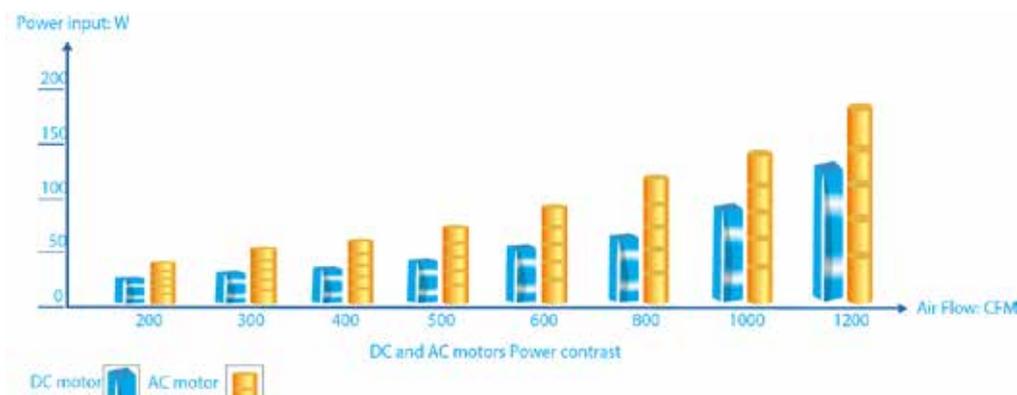

1.4. Operação Silenciosa

- A adoção da válvula de expansão eletrônica (EXV) com 2000 posições, garante um controle de fluxo preciso, bem como um menor ruído de modulação quando o EXV está operando.
- Vazão de ar com fluxo suave e menor turbulência. Devido ao ventilador de múltiplas pás e ao design da palheta, o fluxo de ar fica cada vez mais suave e confortável.

1.5. Interface com dispositivos externos

- Sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos;
- Contato ON/OFF (sem tensão) para função de cartão de hotel.

2. Especificações

Modelo		MI-22G/DHN1-MA	MI-28G/DHN1-MA	MI-36G/DHN1-MA	MI-45G/DHN1-MA	
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V - 1 - 50/60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
	Consumo	W	8	9	19	19
	Corrente	A	0.27	0.31	0.43	0.44
Aquecimento	Capacidade	kW	2.4	3.2	4	5
	Consumo	W	8	9	19	19
	Corrente	A	0.27	0.31	0.43	0.44
Motor Ventilador	Modelo		WZDK20-38G	WZDK20-38G	ZKSP-58-8-1	ZKSP-58-8-1
	Tipo		DC			
	Consumo	W	7	8	18	18
Serpentina	Número de filas		1	2	1	2
	Passo do tubo (a) x Passo da fila (b)	mm	21x13.37			
	Espaçamento aleta	mm	1.3			
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro tubulação	mm	Φ7			
	Comprimento x altura	mm	585x315	585x315	701x315	701x315
	Número de circuitos		2	3	3	5
Vazão de ar interno (A/M/B)	m³/h	422/393/356	417/370/316	656/573/488	594/507/424	
Nível de Ruído (A/M/B)	dB(A)	31/30/29	31/30/29	33/32/30	35/33/31	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (LxAxP)	mm	835x280x203	835x280x203	990x315x223	990x315x223
	Dimensão com embalagem (LxAxP)	mm	935x385x320	935x385x320	1085x420x335	1085x420x335
	Peso Líquido / Bruto	kg	8.4/12.1	9.5/13.1	11.4/15.5	12.8/16.9
Fluido Refrigerante		R410A				
Válvula de Expansão		EXV				
Pressão de Projeto (A/B)	MPa	4.4/2.6				
Tubulação Líquido/ Tubulação gás	mm	Φ6.35/ Φ12.7				
Cabos	Cabo de alimentação	mm²	3 x 2.5			
	Cabo de sinal	mm²	3 x 0.75			
Controle		Controle remoto sem fio – RM12A/BGEF				

Notas:

1. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco); 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).
2. Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).

Modelo			MI-56G/DHN1-MA	MI-71G/DHN1-MA	MI-80G/DHN1-MA	MI-90G/DHN1-MA	
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V -1- 50/60Hz				
Refrigeração	Capacidade	kW	5.6	7.1	8	9	
	Consumo	W	27	49	53	82	
	Corrente	A	0.58	0.6	0.6	0.78	
Aquecimento	Capacidade	kW	6.3	8	9	10	
	Consumo	W	27	49	53	82	
	Corrente	A	0.58	0.6	0.6	0.78	
Motor Ventilador	Modelo		ZKSP-58-8-1	ZKSP-60-8-3	ZKSP-60-8-3	ZKSP-60-8-3	
	Tipo		DC				
	Consumo	W	25	40	40	65	
Serpentina	Número de filas		2	2	2	2	
	Passo do tubo (a) × Passo da fila (b)	mm	21×13.37				
	Espaçamento aleta	mm	1.3				
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo				
	Diâmetro tubulação	mm	Φ7				
	Comprimento x altura	mm	701 × 315	825 × 399	825 × 399	825 × 399	
	Número de circuitos		5				
Vazão de Ar Interno (A/M/B)		m³/h	747/648/547	1195/1005/809	1195/1005/809	1421/1067/867	
Nível de Ruído (A/M/B)		dB(A)	38/36/34	44/39/36	44/39/36	48/43/38	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		990×315×223	1194×343×262	1194×343×262	1194×343×262	
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		1085×420×335	1290×375×460	1290×375×460	1290×375×460	
	Peso Liq / Bruto		kg	12.8/16.9	17/22.4	17/22.4	17/22.4
Fluido Refrigerante			R410A				
Válvula de Expansão			EXV				
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6				
Tubulação Líquido/ Tubulação gás		mm	Φ9.53/ Φ15.9				
Cabos	Cabo de alimentação		mm²				3×2.5
	Cabo de sinal		mm²				3×0.75
Diâmetro tubulação de drenagem		mm	Φ16.5				
Controle			Controle remoto sem fio RM12A/BGEF				

Notas:


1. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco); 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).
2. Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).

3. Dimensões


- MI-22G/DHN1-MA, MI-28G/DHN1-MA




- MI-36G/DHN1-MA, MI-45G/DHN1-MA, MI-56G/DHN1-MA

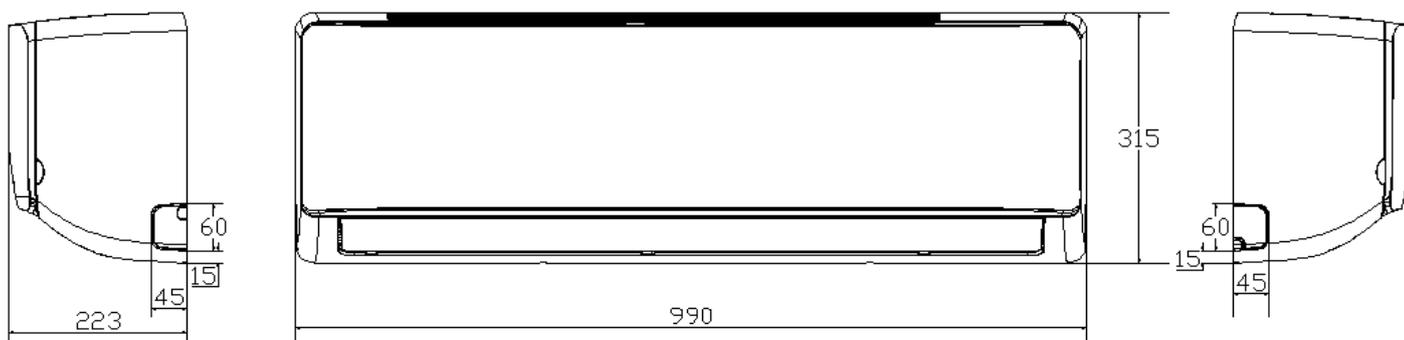

- MI-71G/DHN1-MA, MI-80G/DHN1-MA, MI-90G/DHN1-MA

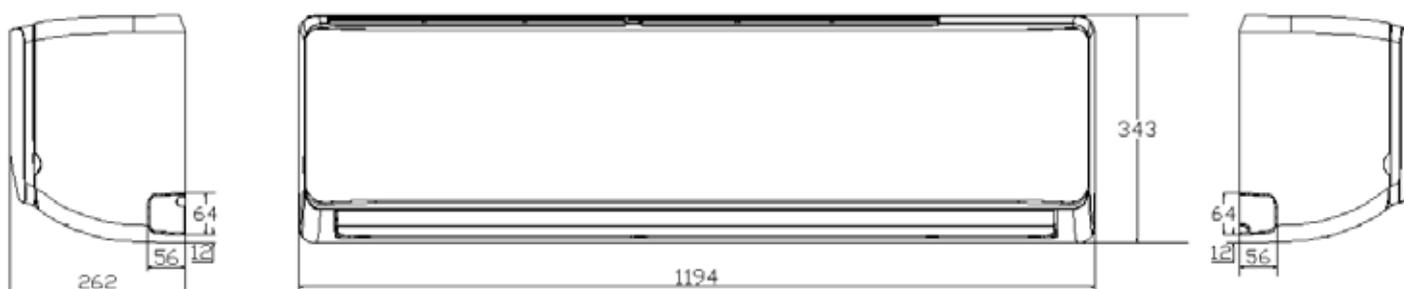

4. Esquema de Tubulação

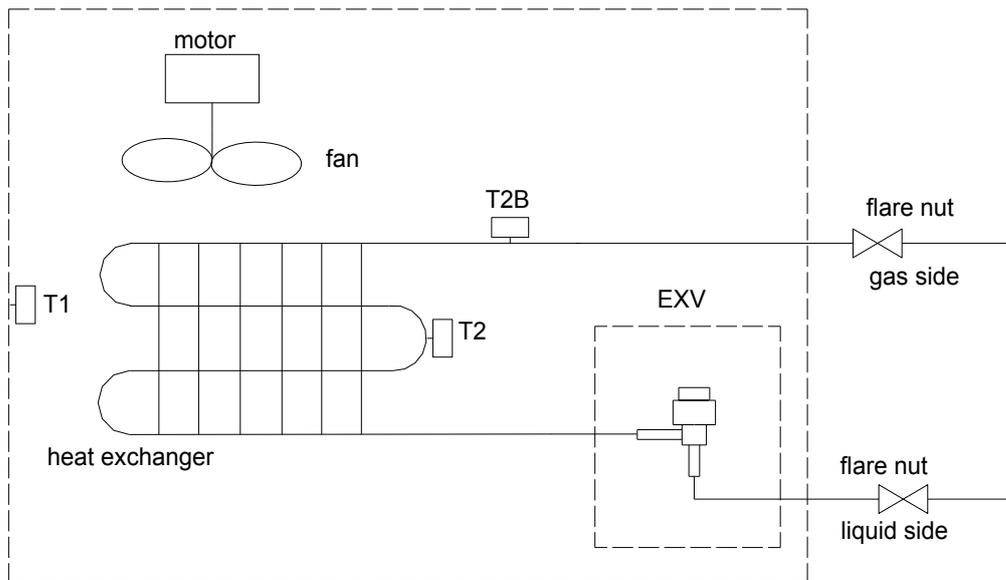

T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina


T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

Diâmetros das conexões (mm)


Modelo	Tubulação de gás	Tubulação de líquido
2.2-4.5kW	Φ12.7	Φ6.35
5.6-9.0kW	Φ15.9	Φ9.53

5. Esquema Elétrico


- MI-22G/DHN1-MA, MI-28G/DHN1-MA

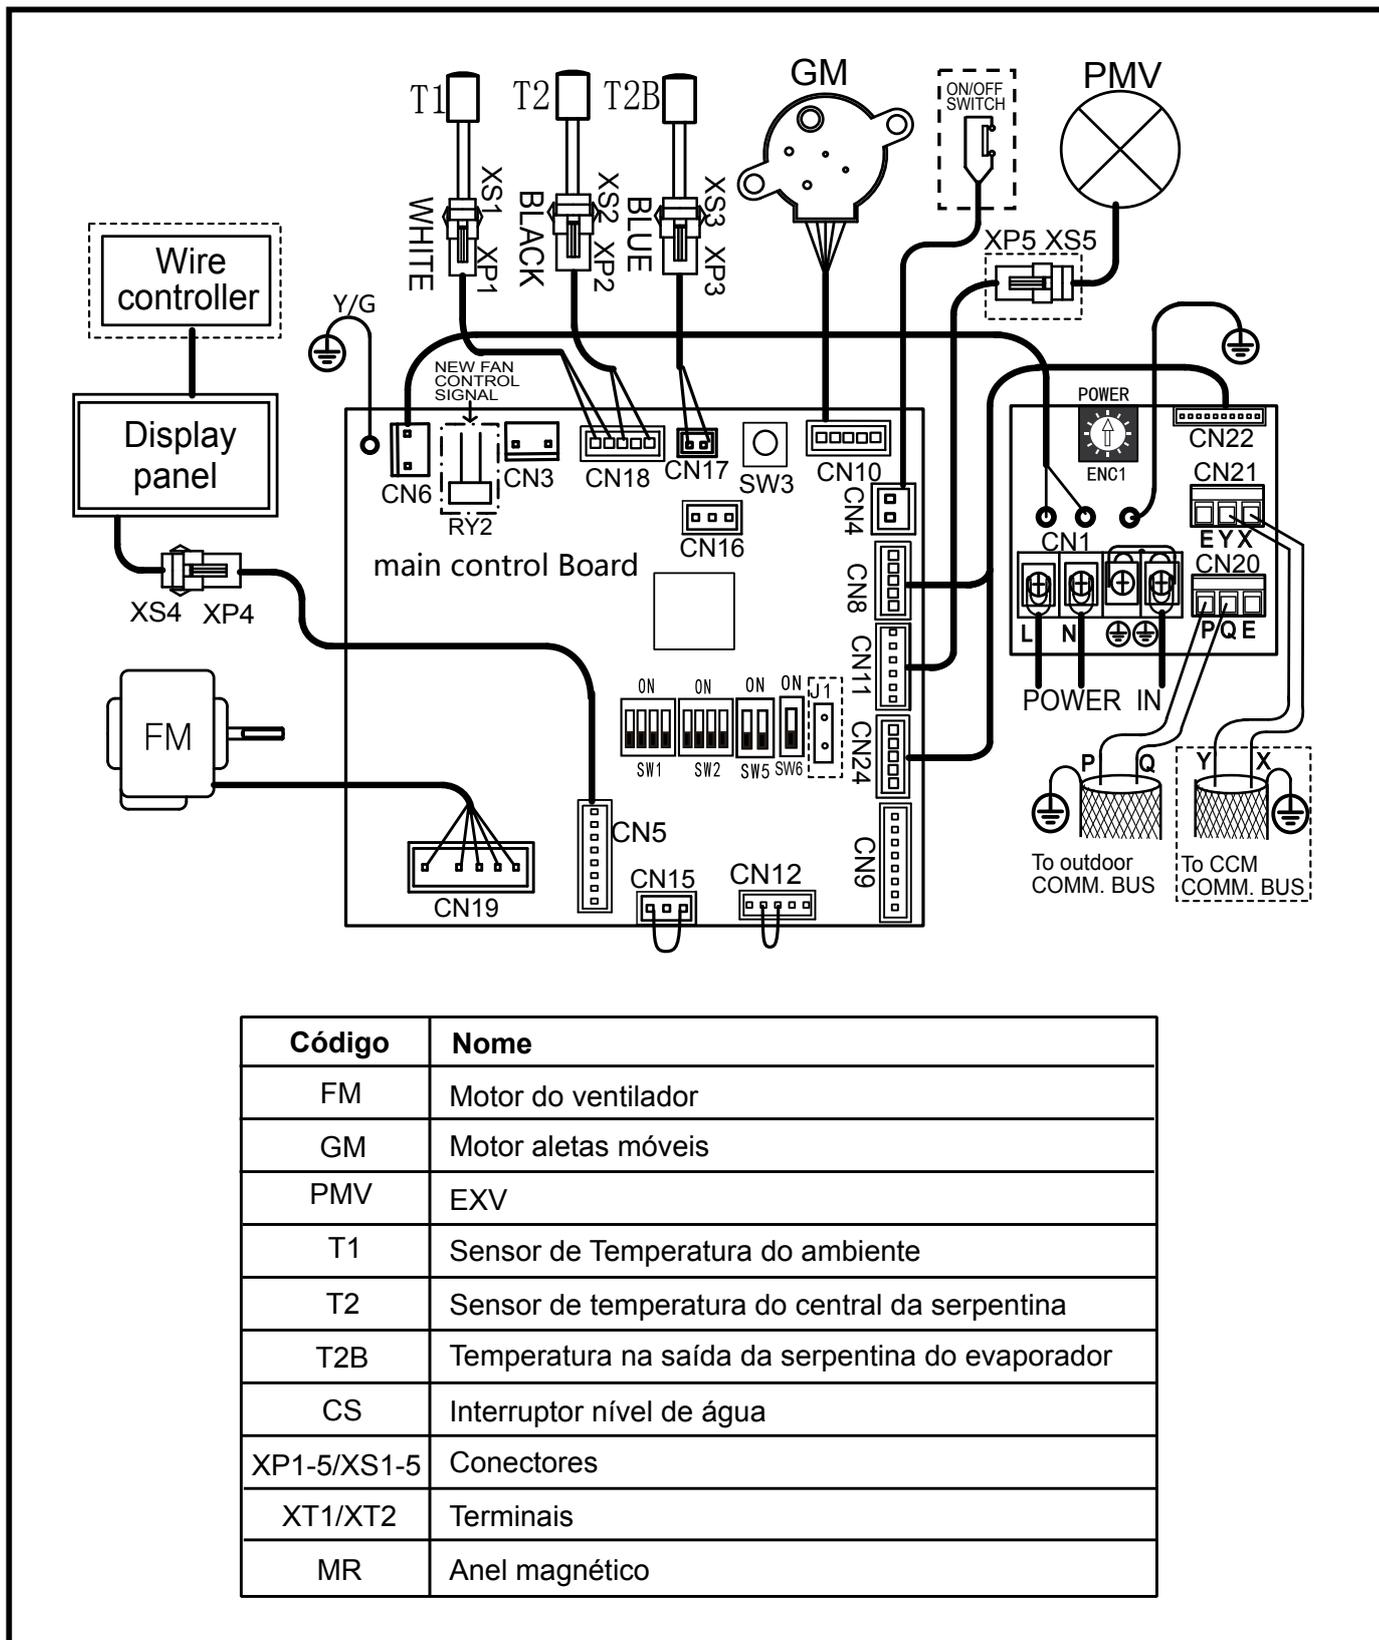




- MI-36G/DHN1-MA, MI-45G/DHN1-MA, MI-56G/DHN1-MA

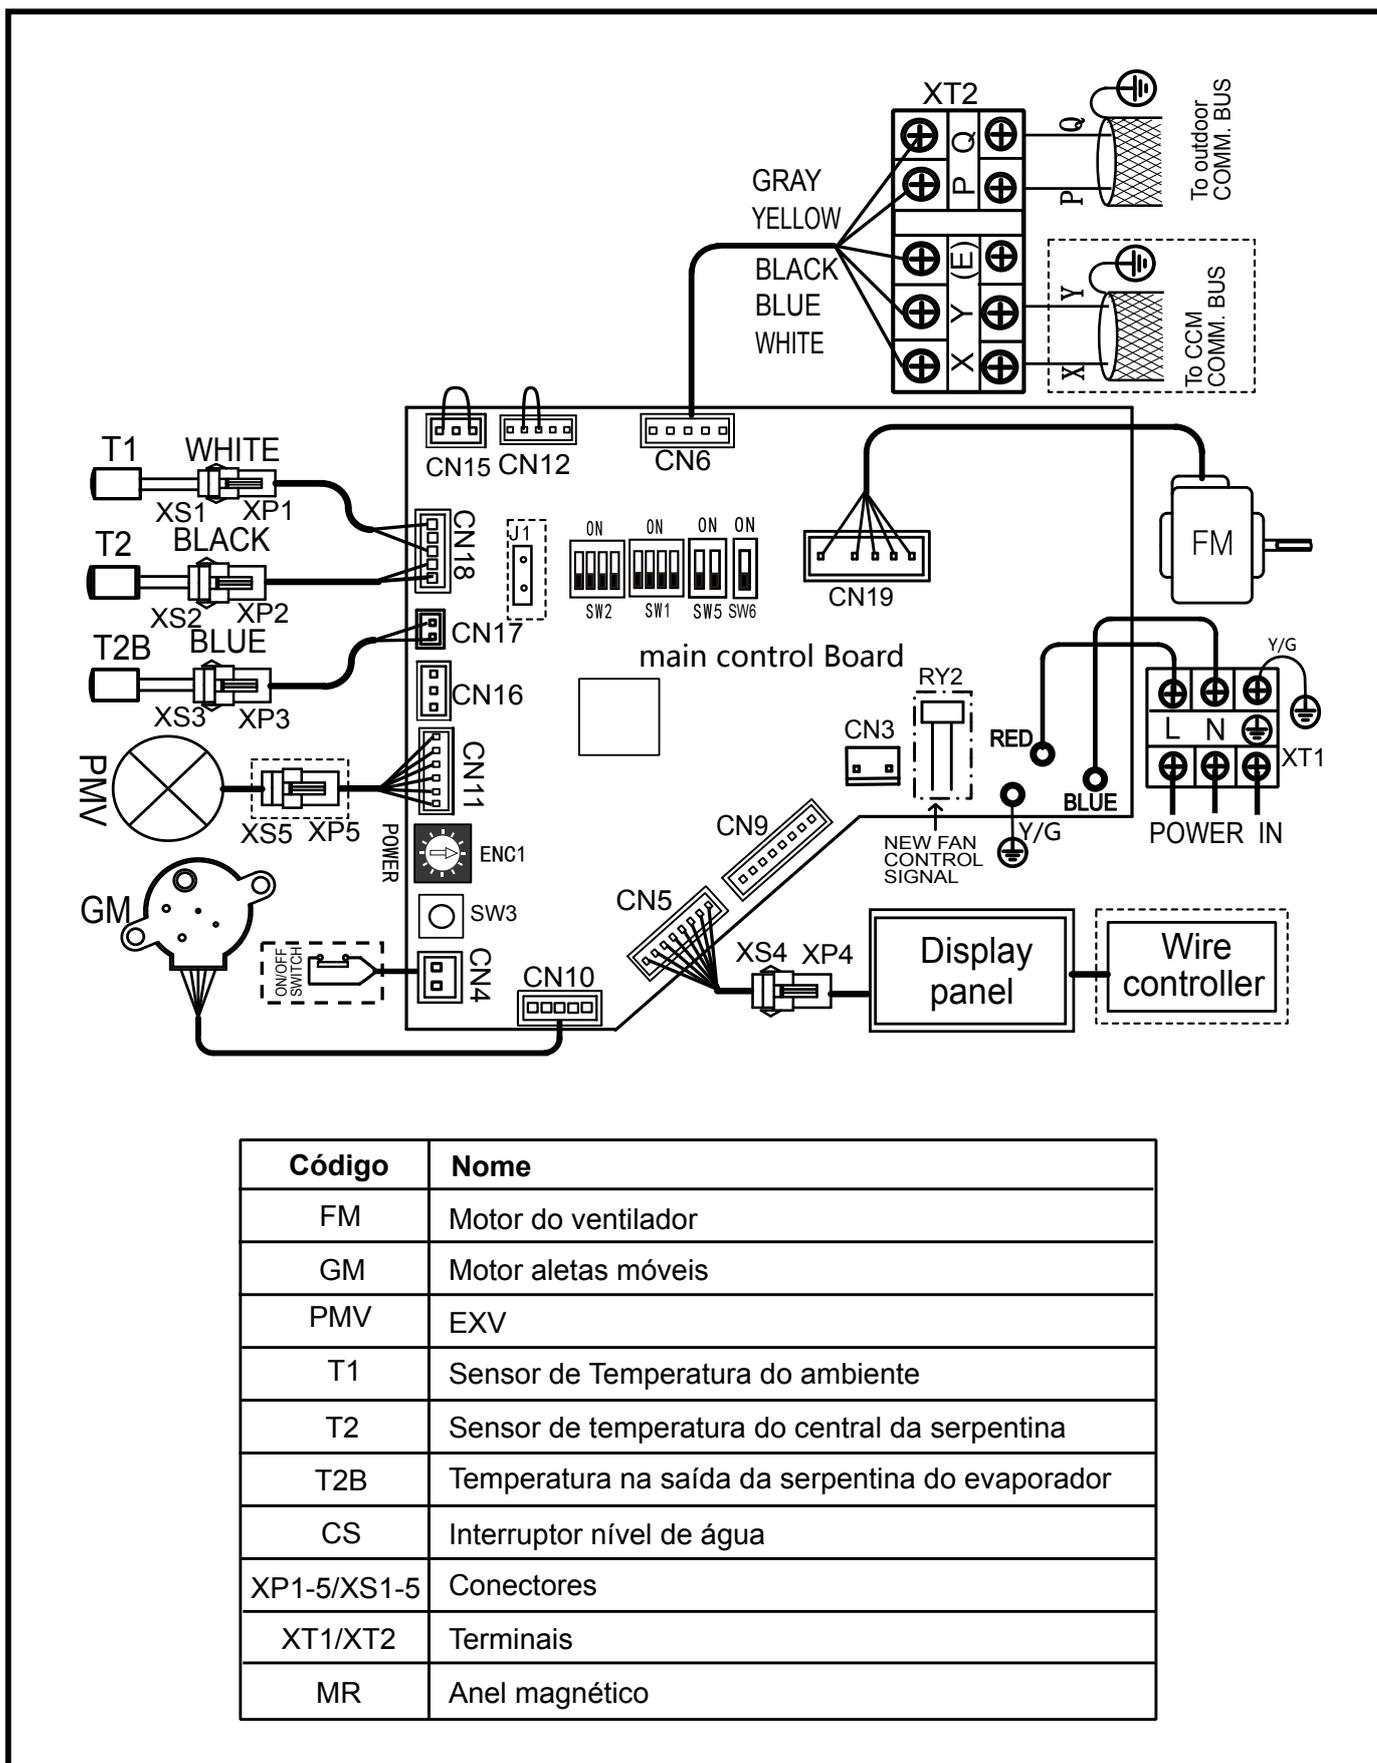

- MI-36G/DHN1-MA, MI-45G/DHN1-MA, MI-56G/DHN1-MA

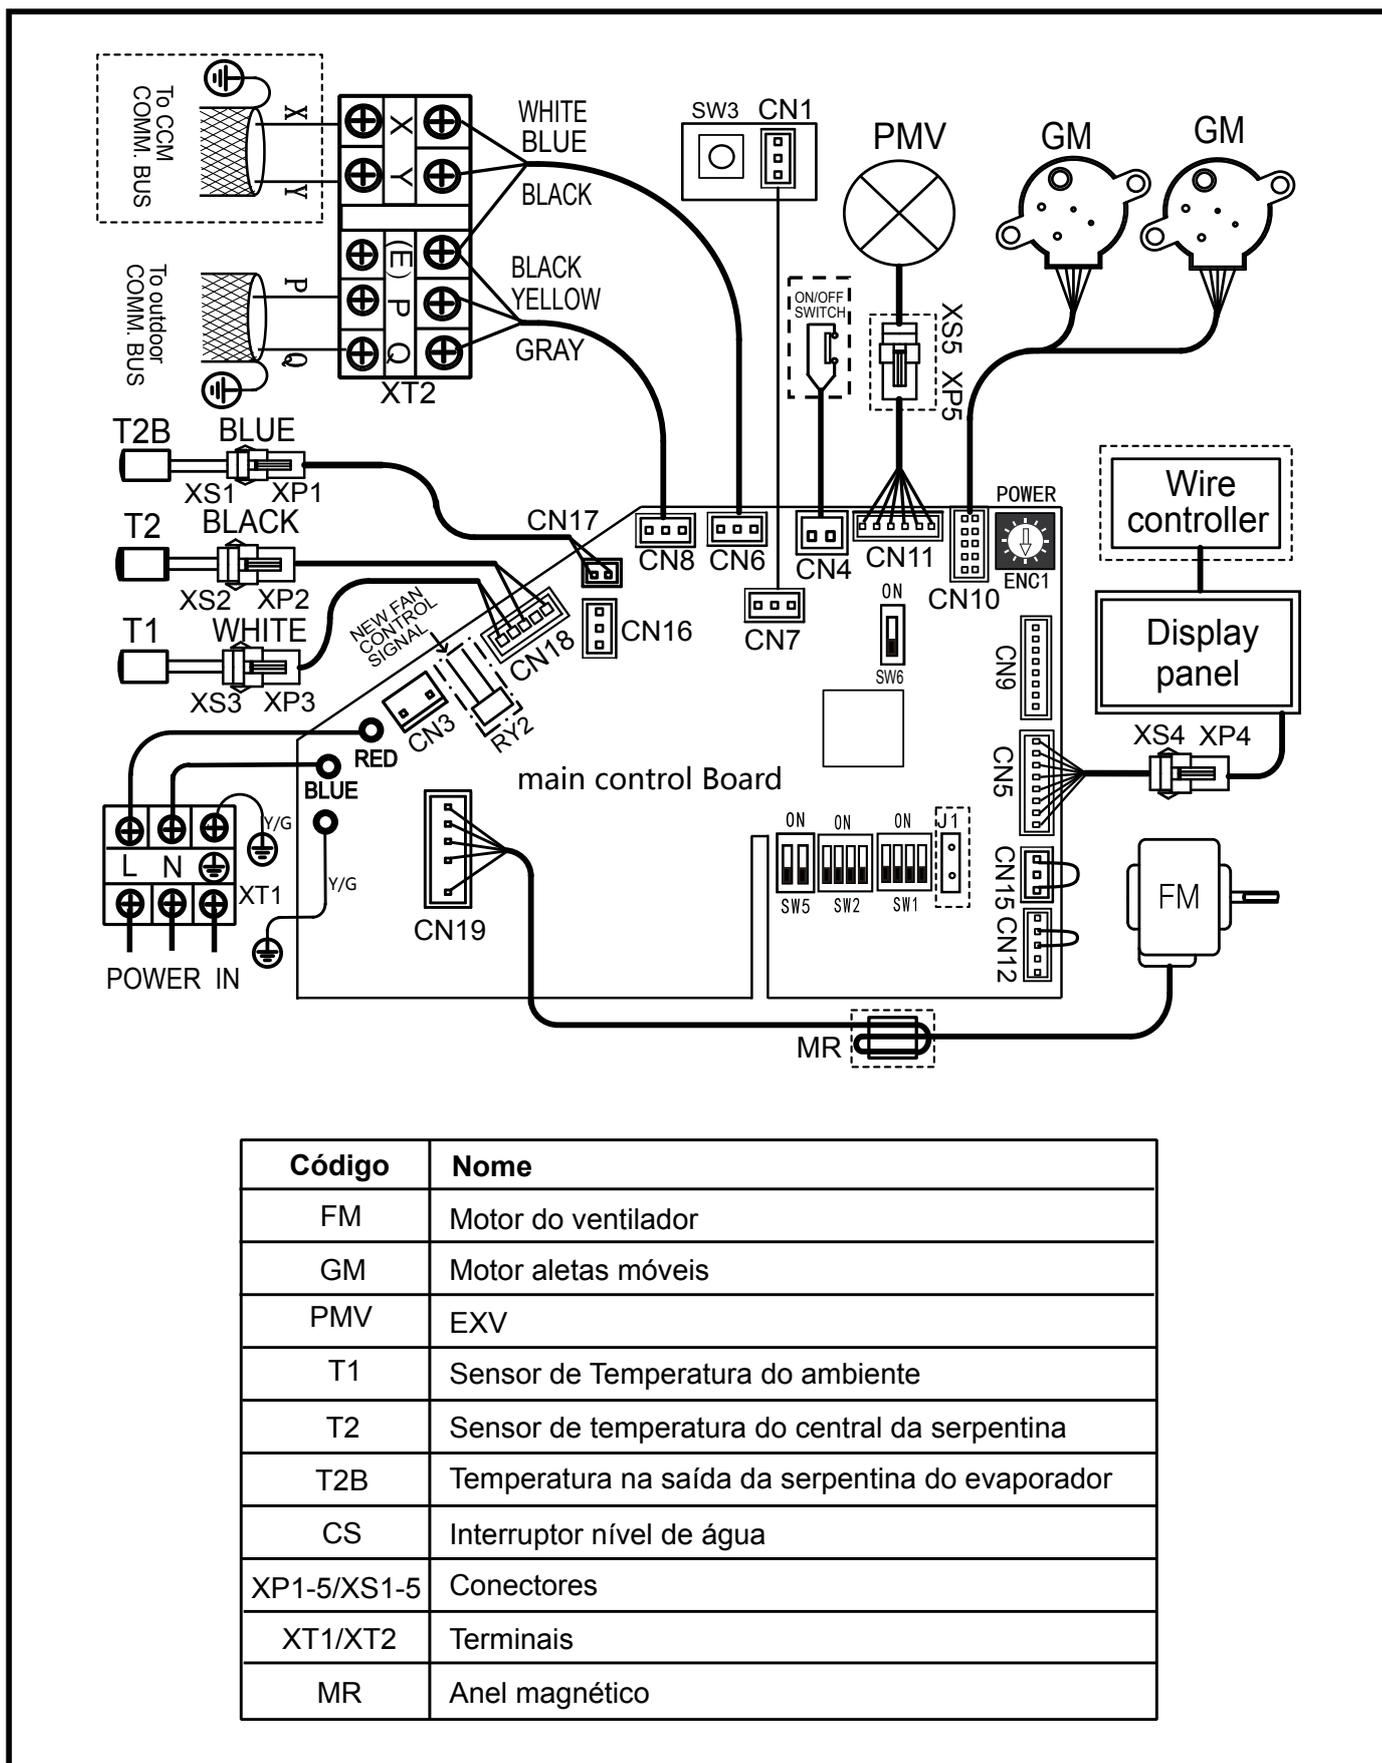

Configuração do interruptor de discagem

ON 		Significa 0
ON 		Significa 1
SW1 Configuração		
ON 	0	Significa modo de endereçamento automático (padrão)
	1	Significa modo teste de fábrica
SW2 Configuração		
ON 	00	Quando a temperatura é de 15°C ou menor, o ventilador irá parar para evitar o ar frio (Padrão)
	01	Quando a temperatura é de 20°C ou abaixo, o ventilador irá parar para evitar o ar frio
	10	Quando a temperatura é de 24°C ou abaixo, o ventilador irá parar para evitar o ar frio
	11	Quando a temperatura é de 26°C ou abaixo, o ventilador irá parar para evitar o ar frio
ON 	00	No modo aquecimento o ventilador desliga para atingir a temperatura ajustada. O ventilador irá parar periodicamente por 4 minutos e funcionar por 1 minuto (Padrão)
	01	No modo aquecimento o ventilador desliga para atingir a temperatura ajustada. O ventilador irá parar periodicamente por 8 minutos e funcionar por 1 minuto
	10	No modo aquecimento o ventilador desliga para atingir a temperatura ajustada. O ventilador irá parar periodicamente por 12 minutos e funcionar por 1 minuto
	11	No modo aquecimento o ventilador desliga para atingir a temperatura ajustada. O ventilador irá parar periodicamente por 16 minutos e funcionar por 1 minuto
SW5 Configuração		
ON 	00	O valor de compensação de temperatura é de 6°C no modo de aquecimento (padrão)
	01	O valor de compensação de temperatura é de 2°C no modo de aquecimento
	10	O valor de compensação de temperatura é de 4°C no modo de aquecimento
	11	O valor de compensação de temperatura é de 8°C no modo de aquecimento
SW6 Configuração		
ON 	0	O valor de compensação de temperatura é 0°C no modo de resfriamento (padrão)
	1	O valor de compensação de temperatura é 2°C no modo de resfriamento
J1 Definição		
J1 		Com função restart automático
J1 		Sem função restart automático

6. Tabelas de Capacidade

6.1. Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.2	10.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.9	1.5
	12.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	14.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	16.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.5
	18.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.8	1.4
	20.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	21.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.6	1.6	2.7	1.4
	23.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.7	1.4
	25.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	27.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.5	1.5	2.6	1.4
	29.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	31.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.5	1.4
	33.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.4	1.4	2.4	1.4
	35.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.4	1.4
	37.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.3	1.6	2.3	1.3	2.3	1.4
	39.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
	42.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4
44.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
46.0	1.5	1.3	1.8	1.4	2.1	1.5	2.2	1.5	2.2	1.5	2.3	1.3	2.3	1.4	
2.8	10.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.7	2.0
	12.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	14.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.6	2.0
	16.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	18.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.5	1.9
	20.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	21.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	23.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.3	2.0	3.4	1.9
	25.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	27.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.2	1.9	3.3	1.9
	29.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.8
	31.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.2	1.7
	33.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	3.0	1.9	3.1	1.8	3.1	1.7
	35.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.1	1.7
	37.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.8	3.0	1.7
	39.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
	42.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7
44.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	
46.0	1.9	1.6	2.3	1.8	2.6	1.9	2.8	1.9	2.9	1.9	3.0	1.9	3.0	1.7	

6.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.6	10.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
	42.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
44.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
	42.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
44.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	

6.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	10.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	42.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	44.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
46.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	
7.1	10.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	3.9
	37.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
	42.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
	44.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
46.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	

6.1. Refrigeração (continuação)

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
8.0	10.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	10.4	4.3
	12.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	10.2	4.3
	14.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	10.2	4.3
	16.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	10.0	4.3
	18.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	9.8	4.3
	20.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	9.6	4.3
	21.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	9.4	4.3
	23.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	9.4	4.3
	25.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.4	4.6	9.3	4.3
	27.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.1	9.1	4.6	9.2	4.4
	29.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.2	9.0	4.7	9.1	4.4
	31.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.2	8.9	4.7	8.8	4.4
	33.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.2	8.8	4.7	8.8	4.4
	35.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.4	5.2	8.6	4.7	8.6	4.4
	37.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.3	5.2	8.4	4.8	8.6	4.6
	39.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.1	5.2	8.3	4.8	8.6	4.6
	42.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.1	5.2	8.3	4.8	8.6	4.6
44.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.1	5.2	8.3	4.8	8.6	4.6	
46.0	5.5	6.4	6.6	5.9	7.5	5.6	8.0	5.5	8.1	5.2	8.3	4.8	8.6	4.6	
9.0	10.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.7	6.0
	12.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.5	5.9
	14.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.4	5.9
	16.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.3	5.8
	18.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.0	5.8
	20.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.8	5.7
	21.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.6	5.6
	23.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.5	5.5
	25.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.4	5.5
	27.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.3	5.9	10.4	5.4
	29.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.1	5.7	10.3	5.4
	31.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.0	5.7	9.9	5.3
	33.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.9	5.6	9.9	5.3
	35.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.5	6.0	9.6	5.5	9.7	5.3
	37.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.3	5.8	9.5	5.4	9.6	5.3
	39.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
	42.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
44.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
46.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	

6.2. Aquecimento

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
2.2	-20	-19.8	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
	-19	-18.8	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-17	-16.7	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
	-15	-14.7	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	-13.00	-12.60	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-11.00	-10.50	1.82	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
	-10.00	-9.50	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-9.10	-8.50	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	-7.60	-7.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
	-5.60	-5.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
	-3.70	-3.00	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
	-0.70	0.00	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.18
	2.20	3.00	2.44	2.44	2.44	2.44	2.39	2.18
	4.10	5.00	2.52	2.52	2.52	2.52	2.39	2.18
	6.00	7.00	2.60	2.60	2.60	2.52	2.39	2.18
	7.90	9.00	2.68	2.68	2.60	2.52	2.39	2.18
	9.80	11.00	2.76	2.76	2.60	2.52	2.39	2.18
11.80	13.00	2.86	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
13.70	15.00	2.94	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
2.8	-20	-19.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19	-18.8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17	-16.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15	-14.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-13.00	-12.60	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	-11.00	-10.50	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-10.00	-9.50	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9.10	-8.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7.60	-7.00	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5.60	-5.00	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3.70	-3.00	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0.70	0.00	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2.20	3.00	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4.10	5.00	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6.00	7.00	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7.90	9.00	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
	9.80	11.00	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69
11.80	13.00	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13.70	15.00	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	

6.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW
2.2	-20	-19.8	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
	-19	-18.8	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56
	-17	-16.7	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
	-15	-14.7	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	-13.00	-12.60	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-11.00	-10.50	1.82	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
	-10.00	-9.50	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	-9.10	-8.50	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
	-7.60	-7.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
	-5.60	-5.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
	-3.70	-3.00	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
	-0.70	0.00	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.18
	2.20	3.00	2.44	2.44	2.44	2.44	2.39	2.18
	4.10	5.00	2.52	2.52	2.52	2.52	2.39	2.18
	6.00	7.00	2.60	2.60	2.60	2.52	2.39	2.18
	7.90	9.00	2.68	2.68	2.60	2.52	2.39	2.18
	9.80	11.00	2.76	2.76	2.60	2.52	2.39	2.18
11.80	13.00	2.86	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
13.70	15.00	2.94	2.81	2.60	2.52	2.39	2.18	
2.8	-20	-19.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	-19	-18.8	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	-17	-16.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-15	-14.7	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
	-13.00	-12.60	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
	-11.00	-10.50	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-10.00	-9.50	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
	-9.10	-8.50	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-7.60	-7.00	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
	-5.60	-5.00	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
	-3.70	-3.00	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
	-0.70	0.00	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.69
	2.20	3.00	3.01	3.01	3.01	3.01	2.94	2.69
	4.10	5.00	3.10	3.10	3.10	3.10	2.94	2.69
	6.00	7.00	3.20	3.20	3.20	3.10	2.94	2.69
	7.90	9.00	3.30	3.30	3.20	3.10	2.94	2.69
	9.80	11.00	3.39	3.39	3.20	3.10	2.94	2.69
11.80	13.00	3.52	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	
13.70	15.00	3.62	3.46	3.20	3.10	2.94	2.69	

6.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.6	-20	-19.8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18.8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16.7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14.7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13.00	-12.60	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11.00	-10.50	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10.00	-9.50	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9.10	-8.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7.60	-7.00	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5.60	-5.00	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3.70	-3.00	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0.70	0.00	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2.20	3.00	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4.10	5.00	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6.00	7.00	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
	7.90	9.00	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36
	9.80	11.00	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36
11.80	13.00	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13.70	15.00	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.5	-20	-19.8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18.8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14.7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13.00	-12.60	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11.00	-10.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10.00	-9.50	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9.10	-8.50	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7.60	-7.00	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5.60	-5.00	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3.70	-3.00	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0.70	0.00	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2.20	3.00	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4.10	5.00	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6.00	7.00	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
	7.90	9.00	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20
	9.80	11.00	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20
11.80	13.00	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13.70	15.00	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	

6.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	-20	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14.7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13.00	-12.60	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11.00	-10.50	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10.00	-9.50	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9.10	-8.50	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.60	-7.00	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.60	-5.00	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.70	-3.00	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.70	0.00	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.20	3.00	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4.10	5.00	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6.00	7.00	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7.90	9.00	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
9.80	11.00	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29	
11.80	13.00	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
13.70	15.00	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
7.1	-20	-19.8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	-17	-16.7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15	-14.7	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
	-13.00	-12.60	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-11.00	-10.50	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
	-10.00	-9.50	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9.10	-8.50	6	6	6	6	6	6
	-7.60	-7.00	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5.60	-5.00	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3.70	-3.00	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0.70	0.00	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2.20	3.00	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4.10	5.00	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6.00	7.00	8	8	8	7.76	7.36	6.72
	7.90	9.00	8.24	8.24	8	7.76	7.36	6.72
9.80	11.00	8.48	8.48	8	7.76	7.36	6.72	
11.80	13.00	8.8	8.64	8	7.76	7.36	6.72	
13.70	15.00	9.04	8.64	8	7.76	7.36	6.72	

6.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
8.0	-20	-19.8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19	-18.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	-17	-16.7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15	-14.7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13.00	-12.60	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03
	-11.00	-10.50	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	-10.00	-9.50	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9.10	-8.50	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7.60	-7.00	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5.60	-5.00	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3.70	-3.00	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0.70	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2.20	3.00	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4.10	5.00	8.73	8.73	8.73	8.73	8.28	7.56
	6.00	7.00	9	9	9	8.73	8.28	7.56
	7.90	9.00	9.27	9.27	9	8.73	8.28	7.56
	9.80	11.00	9.54	9.54	9	8.73	8.28	7.56
11.80	13.00	9.9	9.72	9	8.73	8.28	7.56	
13.70	15.00	10.17	9.72	9	8.73	8.28	7.56	
9.0	-20	-19.8	5.6	5.04	5.6	5.6	5.6	5.6
	-19	-18.8	6	5.4	6	6	6	6
	-17	-16.7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	-15	-14.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	-13.00	-12.60	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	-11.00	-10.50	7	7	7	7	7	7
	-10.00	-9.50	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	-9.10	-8.50	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	-7.60	-7.00	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	-5.60	-5.00	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	-3.70	-3.00	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	-0.70	0.00	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.4
	2.20	3.00	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	8.4
	4.10	5.00	9.7	9.7	9.7	9.7	9.2	8.4
	6.00	7.00	10	10	10	9.7	9.2	8.4
	7.90	9.00	10.3	10.3	10	9.7	9.2	8.4
	9.80	11.00	10.6	10.6	10	9.7	9.2	8.4
11.80	13.00	11	10.8	10	9.7	9.2	8.4	
13.70	15.00	11.3	10.8	10	9.7	9.2	8.4	

7. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MI-22G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.27	15	0.01	0.22
MI-28G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.31	15	0.012	0.25
MI-36G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.43	15	0.016	0.34
MI-45G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.44	15	0.017	0.35
MI-56G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.58	15	0.026	0.46
MI-71G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.60	15	0.034	0.48
MI-80G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.60	15	0.034	0.48
MI-90G/DHN1-MA	50/60	220-240	198	264	0.78	15	0.055	0.62

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)


IFM: Motor do ventilador

Notas:

1. Faixa de tensão: As unidades são configuradas para o uso em sistemas elétricos onde a tensão nos terminais da unidade não estão nem acima e nem abaixo dos limites.
2. O desequilíbrio de tensão máximo admissível entre as fases é de 2%.
3. $MCA = 1.25 \times FLA$
4. Selecione o diâmetro de fio com base no MCA.
5. Ao invés de fusível, use um disjuntor.

8. Níveis de Ruído

8.1 Condições de Teste

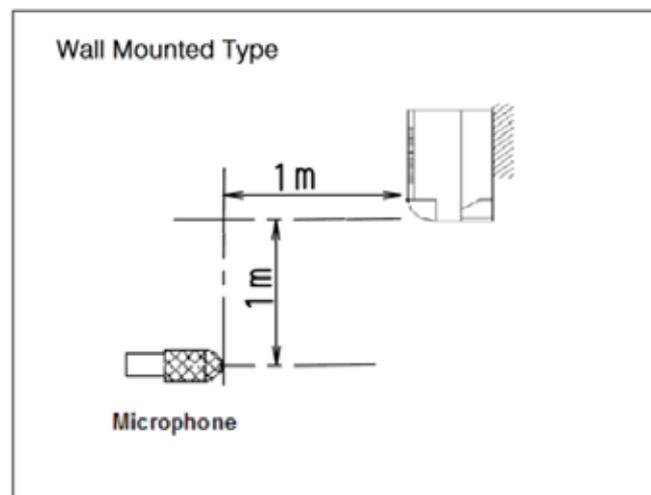

Notas:


1. Os valores sonoros são medidos em uma câmara semi-aneecóica, na posição de 1m de distância na horizontal e vertical.

8.2. Valores do Teste


Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-22G/DHN1-MA	31	30	29
MI-28G/DHN1-MA	31	30	29
MI-36G/DHN1-MA	33	32	30
MI-45G/DHN1-MA	35	33	31
MI-56G/DHN1-MA	38	36	34
MI-71G/DHN1-MA	44	39	36
MI-80G/DHN1-MA	44	39	36
MI-90G/DHN1-MA	48	43	38

8.3. Nível Bandas de Oitava


MI-22G/DHN1-MA, MI-28G/DHN1-MA

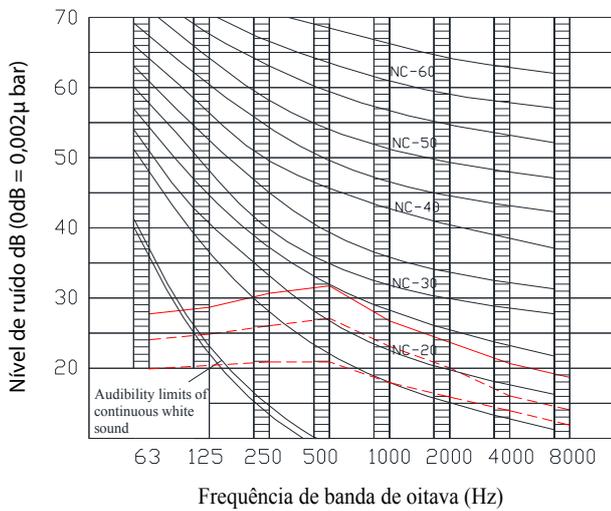


MI-36G/DHN1-MA

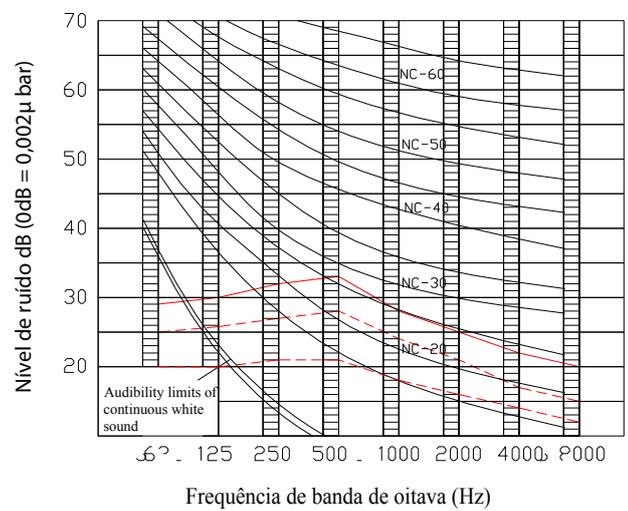


MI-45G/DHN1-MA

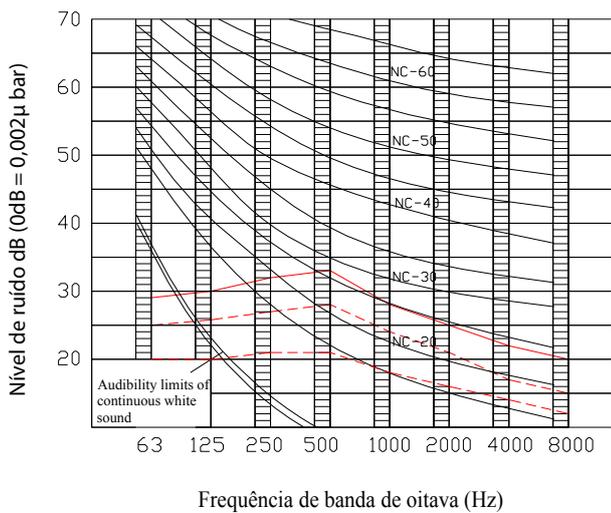

MI-56G/DHN1-MA

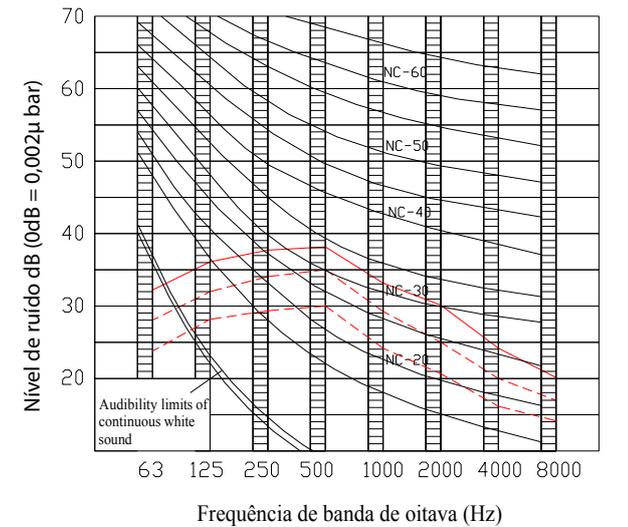


MI-71G/DHN1-MA, MI-80G/DHN1-MA

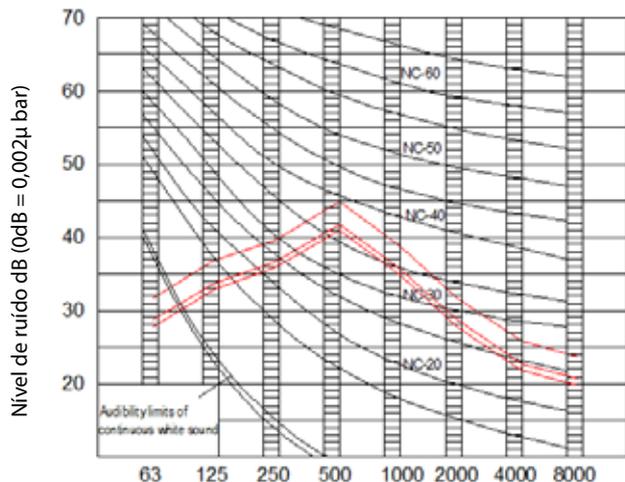


Frequência de banda de oitava (Hz)

MI-90G/DHN1-MA

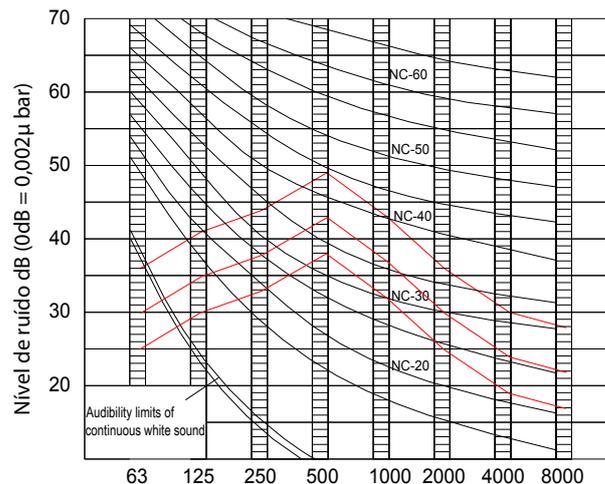

Frequência de banda de oitava (Hz)

9. Acessórios

Nome	Quantidade	Forma	Uso
Manual do controle remoto	1	/	/
Parafuso ST3.9×25	8		Parafuso de fixação da placa
Tubo de plástico expandido	8		-
Fita adesiva	1		-
Tubo de dreno	1		-
Tampa	1		-
Controle remoto	1		-
Suporte controle remoto	1		-
Parafuso de montagem (ST2.9 10-C-H)	2		Instalação suporte controle remoto
Pilhas alcalinas (AM4)	2		-
Manual de instalação	1	-	-
Resistor 12 Ohm	1		A unidade terminal, no terminal final do sistema de comunicação pode ter um resistor colocado entre a porta P e Q.
Porca de cobre	1		Utilizada para a ligação de tubos de instalação


DUTADO DE ALTA PRESSÃO E CAPACIDADE

1. Características



Flexibilidade de aplicações dutadas, possui alta pressão estática disponível.



- Pressão estática disponível de até 200 Pa (modelos 7.1 ~ 45kW), o que permite amplas possibilidades de aplicação e layout, proporciona climatização uniforme mesmo em ambientes com pé direito elevado.

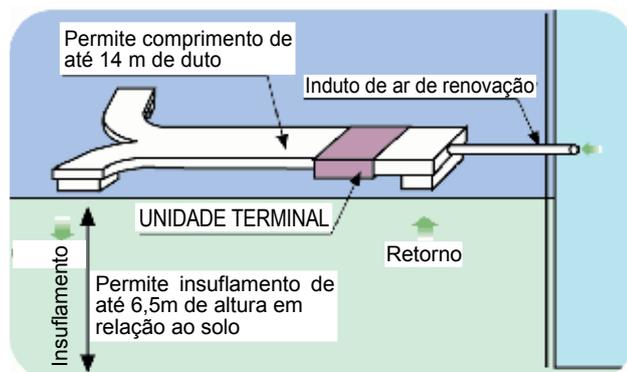

- Chassi compacto com altura de 420 mm (modelo 7.1~16.0 kW), requer mínimo espaço para instalação de apenas 450mm.

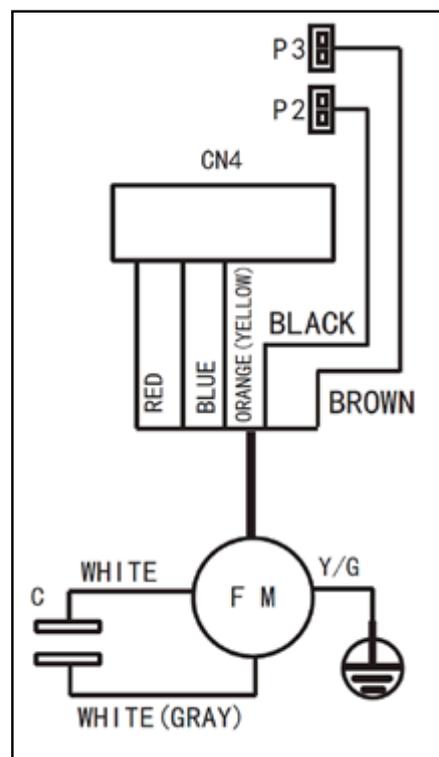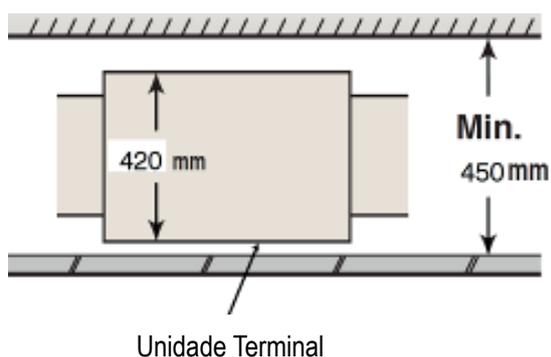

Duas configurações de pressão estática disponível para maior flexibilidade

- Basta alterar a fiação de 'MH' e 'Me'. P2 e P3, como mostra o diagrama à direita. *(para os modelos de 71 a 160).

Ampla faixa de capacidade.

- A capacidade varia de (24.200 Btu/h ~ 136.520 Btu/h) 7.1 kW a 45.0 kW, totalizando onze modelos.


Motor do ventilador de 4 velocidades (velocidade super alta como opcional) *(para os modelos de 71 a 160)

Motor de ventilador de 3 velocidades (para os modelos de 400 a 450).

Praticidade na Instalação

- A válvula EXV é fixada dentro da unidade terminal (modelos 71 a 160), eliminando a necessidade de conexão extra;
- Filtro de ar padrão com estrutura de alumínio removível e lavável;
- Filtro padrão tipo tela;
- Filtragem G3 ou G4 opcionais (Consulte seu representante Midea Carrier para maiores informações);
- Câmara de sucção como equipamento padrão;
- O flange para acoplamento de duto de entrada/saída de ar como padrão em todas as unidades;
- Bomba de condensado padrão (para os modelos de 71 a 160).

A bomba de água de condensado permite um desnível de até 750 mm.

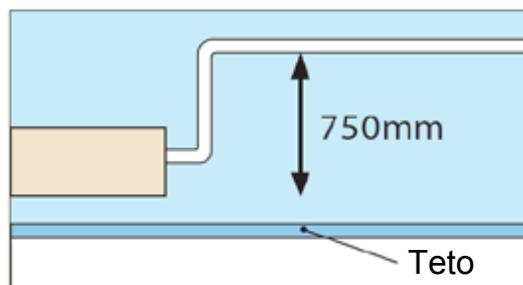

- Motor do ventilador de fácil acesso para manutenção. É possível substituir o motor sem remover toda a unidade;
- Estrutura integrada de caixa de controle elétrico, que facilita a manutenção e a instalação;
- Gabinete em chapa galvanizada soldada e aparafusada.

Controle flexível e prático para a manutenção

- Controle remoto padrão com fio KJR-29B, e controle remoto sem fio RM05 opcional.
- Para os modelos de 71 a 160, o painel do controle remoto sai de fábrica interligado a caixa elétrica, facilitando o diagnóstico e a solução de falhas através do visor de LED. Os modelos de 400 a 450 apresentam um novo painel de exibição que é usado nas unidades terminais para coletar as informações dos painéis de controle. O código de erro e o status de operação serão exibidos no painel.
- Porta funcional standard como contato seco remoto liga/desliga.
- Sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos (opcional customizado de fábrica).

2. Especificações

Modelo			MDV-D71T1/VN1-BA	MDV-D80T1/VN1-BA	MDV-D90T1/VN1-BA
Alimentação		V- Ph-Hz	208-230V~, 1Ph, 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	7,1	8.0	9.0
		Btu/h	24200	27300	30700
	Potência	W	414	402	409
	Corrente nominal	A	1,8	1.8	1.8
Aquecimento	Capacidade	kW	8.0	9.0	10.0
		Btu/h	27300	30700	34100
	Potência	W	414	402	409
	Corrente nominal	A	1.8	1.8	1.8
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA		
	Potência	W	425	425	405
	Capacitor	µF	10	10	15
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	1285/1210/1140	1285/1210/1140	1060/1030/935
Serpentina	Nº fileiras		2	2	3
	Passo do tubo (a) × Passo da fileira (b)	in. (mm)	1 x 7/8 (25,4 x 22)		
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1,6)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	3/8 (Ø 9,53) Tubo com sulcos internos		
	Dimensões (cxaxl)	mm	700x356x44		700x356x66
	Nº circuitos		3	3	7
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)	m ³ /h		1758/1568/1342	1602/1494/1302	2250/2020/1595
	CFM		1034,7/922,9/789,9	942,9/879,3/766,3	1324.3/1188.9/934.9
Pressão estática disponível (Hi)	Pa		40 (30 ~ 196)		
Nível de ruído (Alto/Méd/Bx)	dB(A)		48/46/44,5	48/46/44,5	52/49/47
Unidade Terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	952x420x690		
	Embalagem (LxAxP)	mm	1090x440x768		
	Peso líquido/bruto	kg	46,5/52		50/56.5
Tipo de refrigerante			R410A		
Válvula de expansão	Tipo		EXV		
Pressão do projeto (Alta/Baixa)	MPa		4,4/2,6		
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø 3/8, Ø5/8 (Ø 9,53/ Ø 15,9)		
	Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm ²	3x2,5 (L≤20m); 3x3,5 (L≤50m)	
Fiação comunicação		mm ²	3x0,75		
Diâmetro externo do tubo do dreno	in. (mm)		Ø32 (ID Ø25, OD Ø32)		
Controlador			Controle com fio KJR-10B/DP(T)-E (fio de conexão de 6 metros)		
Temperatura em operação	°C		Refrigeração: 17~32 / Aquecimento: 10~28		

Notas:

- As capacidades nominais refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU; Temp. externa: 35°C BS; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS; Temp. externa: 7°C BS, 6°C BU; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).

Modelo			MDV-D112T1/VN1-BA	MDV-D140T1/VN1-BA	MDV-D160T1/VN1-BA
Alimentação		V- Ph-Hz	208-230V~,1Ph, 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	11,2	14.0	15.0
		Btu/h	38200	47800	51200
	Potência	W	524	627	832
	Corrente nominal	A	2,01	2.2	2.2
Aquecimento	Capacidade	kW	12,5	16.0	16.5
		Btu/h	42650	54600	56400
	Potência	W	524	627	832
	Corrente nominal	A	2,01	2.2	2.2
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA		
	Potência	W	405	508	508
	Capacitor	µF	15	10	10
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	1060/1030/935	985/930/865	985/930/865
Serpentina	Nº fileiras		3	4	4
	Passo do tubo (a) x Passo da fileira (b)	in. (mm)	1 x 7/8 (25,4 x 22)		
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1,6)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	9/32 (Ø 7) Tubo com sulcos internos		
	Dimensões (c×a×l)	mm	700x356x66	996x355,6x88	
	Nº circuitos		7	7	7
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)		m ³ /h	2250/2020/1595	3030/2711/2490	3030/2711/2490
		CFM	1324.3/1189/939	1783,4/1595,6/1465,6	1783.4/1595.6/1465.6
Pressão estática disponível (Hi)		Pa	50 (30 ~ 196)		
Nível de ruído (Alto/Méd/Bx)		dB(A)	52/49/47	53/50/48	54/52/50
Unidade Terminal	Dimensões (L×A×P)	mm	952x420x690	1200x400x600	
	Embalagem (L×A×P)	mm	1090x440x768	1436x450x768	
	Peso líquido/bruto	kg	50/56,5	68/70	70/77.5
Tipo de refrigerante			R410A		
Válvula de expansão		Tipo	EXV		
Pressão do projeto		MPa	4,4/2,6		
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø 3/8, Ø5/8 (Ø 9,53/ Ø 15,9)		
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm ²	3x2,5 (L≤20m); 3x3,5 (L≤50m)		
	Fiação comunicação	mm ²	3x0,75		
Diâmetro externo do tubo do dreno		in. (mm)	Ø32 (ID Ø25, OD Ø32)		
Controlador			Controle com fio KJR-10B/DP(T)-E(A) (fio de conexão de 6 metros)		
Temperatura em operação		°C	Refrigeração: 17~32 / Aquecimento: 10~28		

Notas:

- As capacidades nominais refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS; tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS, 6°C BU; tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).

Modelo			MDV-D200T1/VN1-BA	MDV-D250T1/VN1-BA	MDV-D280T1/VN1-BA
Alimentação		V- Ph-Hz	208-230V~, 1Ph, 60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	20.0	25.0	28.0
		Btu/h	68250	85305	95540
	Potência	W	1516	1516	1516
	Corrente nominal	A	6.6	6.6	6.6
Aquecimento	Capacidade	kW	22,5	26	31,5
		Btu/h	76775	88720	107485
	Potência	W	1516	1516	1516
	Corrente nominal	A	6.6	6.6	6.6
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA		
	Potência	W	745/580/460 (x2)	745/580/460 (x2)	745/580/460 (x2)
	Capacitor	µF	20 (x2)	20 (x2)	20 (x2)
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	1090/995/845 (x2)	1090/995/845 (x2)	1090/995/845 (x2)
Serpentina	Nº fileiras		4	4	4
	Passo do tubo (a) x Passo da fileira (b)	in. (mm)	1 x 7/8 (25,4 x 22)		
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	5/64 (1,8)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	3/8 (Ø 9,53) Tubo com sulcos internos		
	Dimensões (c x a x l)	mm	1125x508x88		
	Nº circuitos		20	20	20
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)	m³/h	4487/3432/2325	4487/3432/2325	4487/3432/2325	
	CFM	2640/2020/1368	2640/2020/1368	2640/2020/1368	
Pressão estática disponível (Hi)	Pa	196 (50~250)			
Nível de ruído (Alto/Méd/Bx)	dB(A)	59/55/52			
Unidade Terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	1356x470x763		
	Embalagem (LxAxP)	mm	1509x570x964		
	Peso líquido/bruto	kg	115/129		
Tipo de refrigerante		R410A			
Válvula de expansão	Tipo	EXV			
Pressão do projeto	MPa	4,4/2,6			
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø 3/8, Ø 5/8 (x2)		
			(Ø 9,53/ Ø 15,9 (x2))		
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm²	3x2,5 (L≤20m); 3x3,5 (L≤50m)		
	Fiação comunicação	mm²	3x0,75		
Diâmetro externo do tubo do dreno	in. (mm)	Ø32 (ID Ø25, OD Ø32)			
Controlador		Controle com fio KJR-29B/BK-E (fio de conexão de 6 metros)			
Temperatura em operação	°C	Refrigeração: 17~32 / Aquecimento: 10~28			

Notas:

- As capacidades nominais refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU; Temp. externa: 35°C BS; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS; Temp. externa: 7°C BS, 6°C BU; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).

Modelo			MDV-D400T1/N1A	MDV-D450T1/N1A
Alimentação		V- Ph-Hz	208-230V~, 1Ph, 60Hz	
Refrigeração	Capacidade	kW	40	45
		Btu/h	136520	153580
	Potência	W	1600	1600
	Corrente nominal	A	7,5	7,5
Aquecimento	Capacidade	kW	45	50
		Btu/h	153580	170650
	Potência	W	1600	1600
	Corrente nominal	A	7,5	7,5
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA	
	Potência	W	700/630/500 (x3)	700/630/500 (x3)
	Capacitor	µF	20 (x3)	20 (x3)
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	1050/1000/850 (x3)	1050/1000/850 (x3)
Serpentina	Nº fileiras		5	5
	Passo do tubo (a) × Passo da fileira (b)	in. (mm)	53/64x17/32 (21x13,37)	
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1,6)	
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo	
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	9/32 (Ø 7) Tubo com sulcos internos	
	Dimensões (cxaxl)	mm	1602x588x67	
	Nº circuitos		28	28
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)	m ³ /h		7050/6252/4569	7050/6252/4569
	CFM		4147/3678/2688	4147/3678/2688
Pressão estática disponível (Hi)	Pa		50~200	
Nível de ruído (Alta/Média/Baixa)	dB(A)		61/59/56	61/59/56
Unidade Terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	1970x668x858.5	
	Embalagem (LxAxP)	mm	2095x800x964	
	Peso líquido/bruto	kg	232/245	
Tipo de refrigerante			R410A	
Válvula de expansão	Tipo		EXV	
Pressão do projeto	MPa		4.4/2.6	
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø1/2, Ø7/8 (x2) (Ø12,7; Ø22,2) (x2)	
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm ²	3x2,5 (L≤20m); 3x3,5 (L≤50m)	
	Fiação comunicação	mm ²	3x0,75	
Diâmetro externo do tubo do dreno	in. (mm)		Ø32 (ID Ø25, OD Ø32)	
Controlador			Controle com fio KJR-10B/DP(T)-E(A) (fio de conexão de 6 metros)	
Temperatura em operação	°C		Refrigeração: 17~32 / Aquecimento: 10~28	


Notas:

- As capacidades nominais refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU; Temp. externa: 35°C BS; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS; Temp. externa: 7°C BS, 6°C BU; Tubulação equivalente de ref.: 8 metros (horizontal).

3. Dimensões


3.1 Modelos: MDV-D71T1/VN1-BA, MDV-D80T1/VN1-BA, MDV-D90T1/VN1-BA, MDV-D112T1/VN1-BA

Vistas dianteira, superior e traseira: Unidade: pol. (mm)

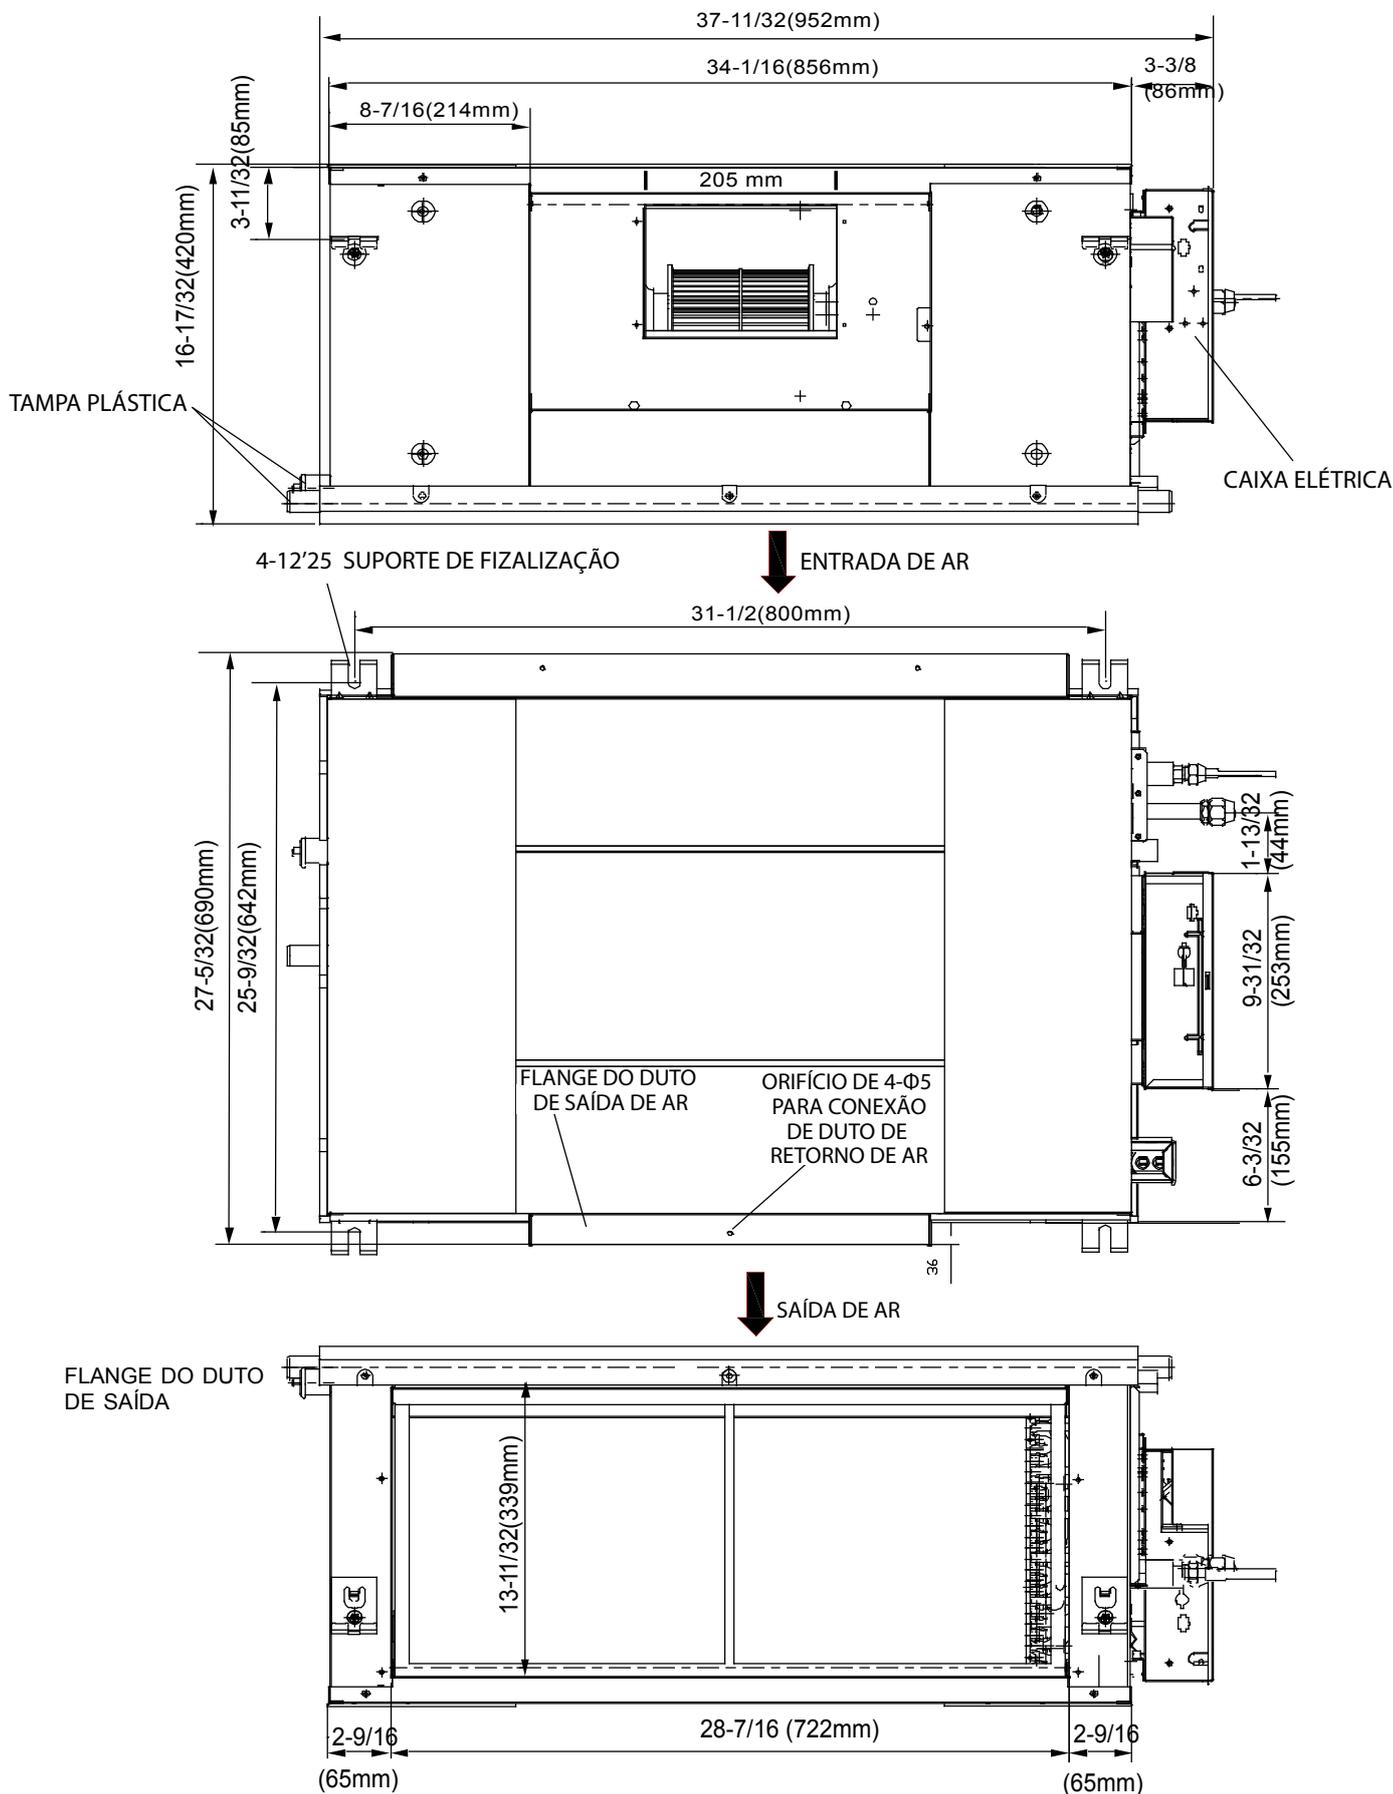


Vista lateral:

- **Lado esquerdo**

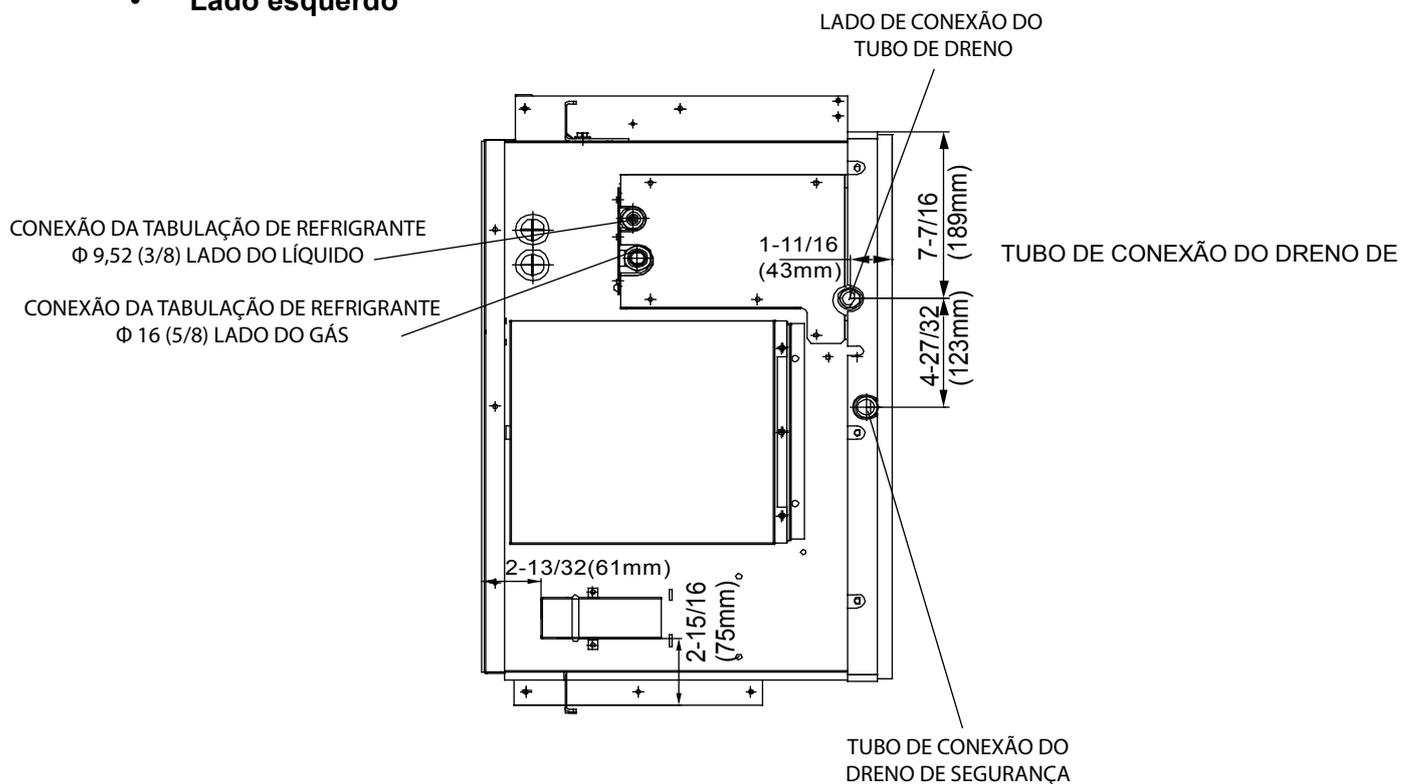


- **Lado direito**

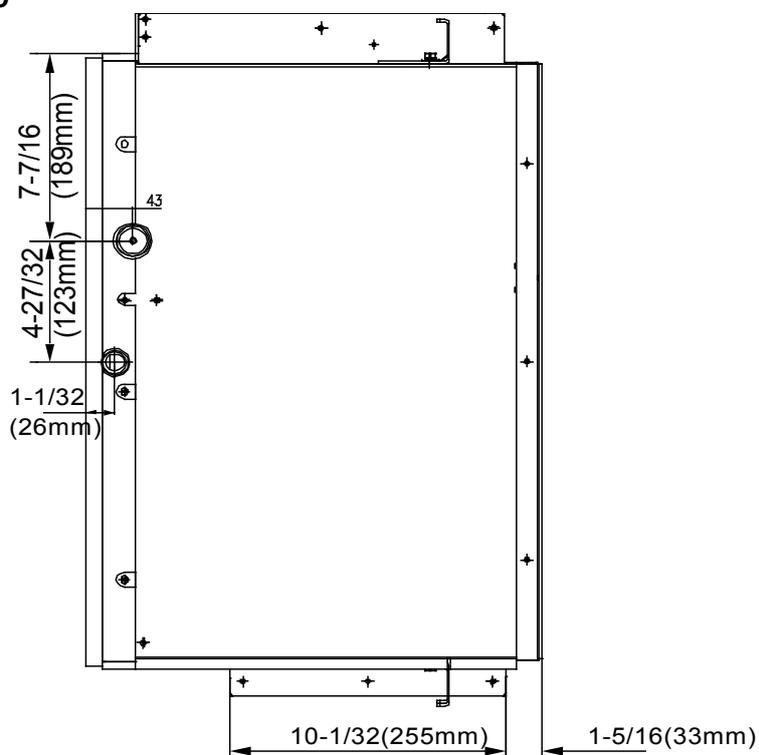


3.2 Modelos: MDV-D140T1/VN1-BA, MDV-D160T1/VN1-BA

Vistas dianteira, superior e traseira:
(mm)


Unidade: pol.

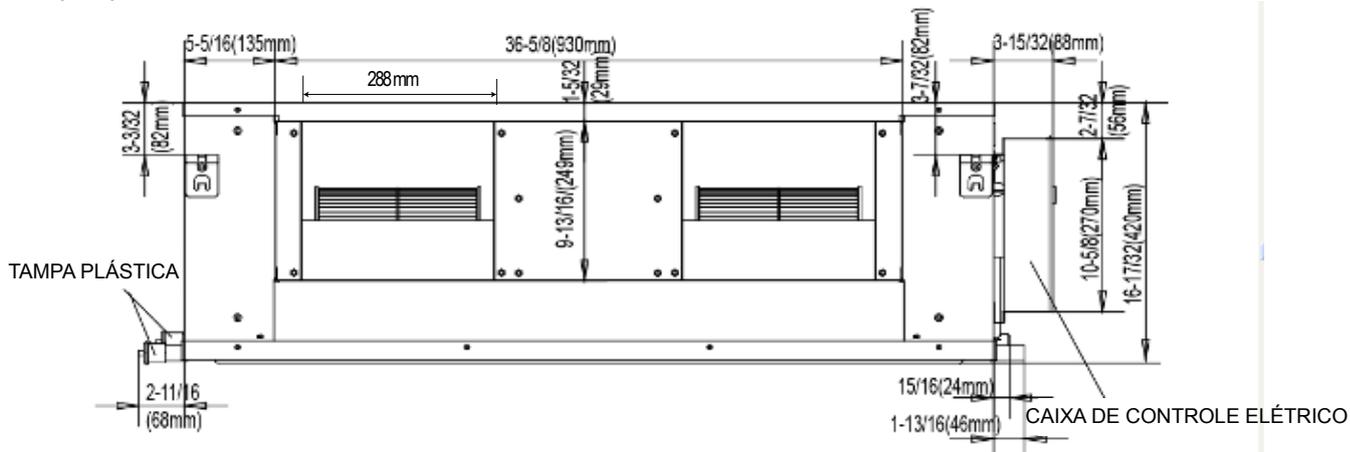

4 ORIFÍCIOS RETANGULARES
PARA PARAFUSOS
DE SUSPENSÃO DE 15/32X31/32
(12mmx25mm)

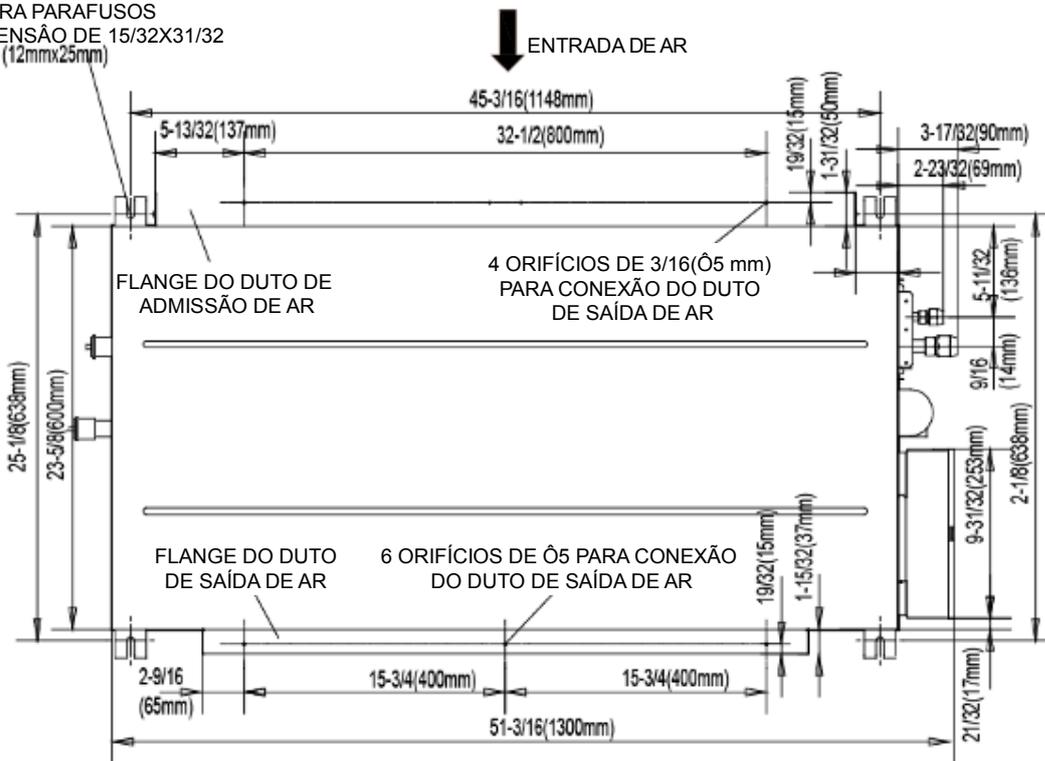


↓ AIR C SAÍDA DE AR

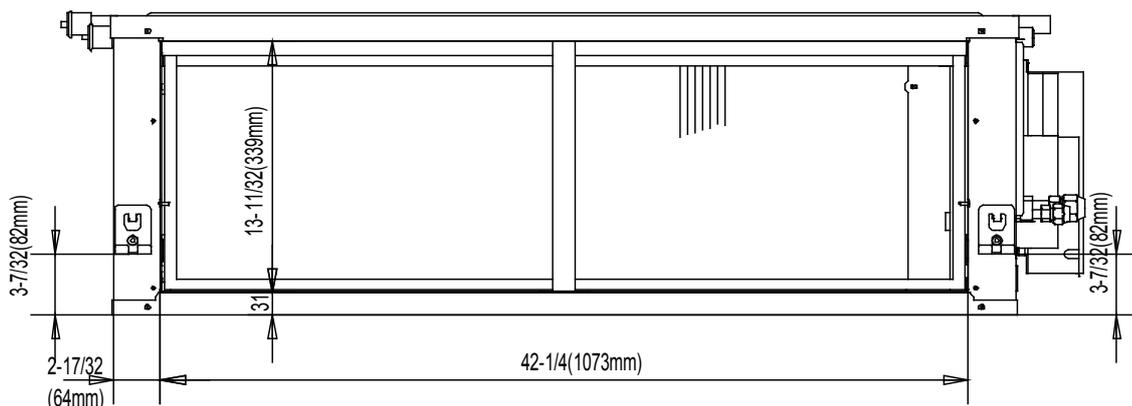


Vista lateral:

• Lado esquerdo

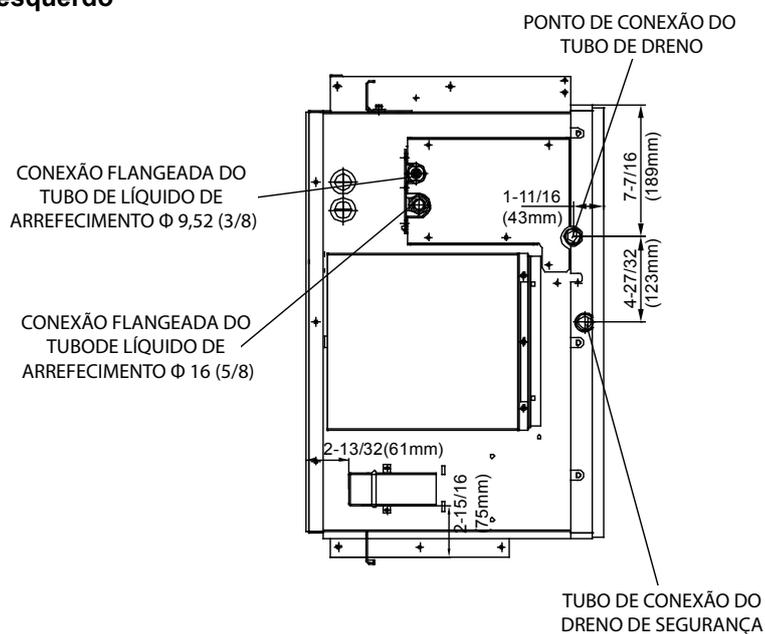


• Lado direito

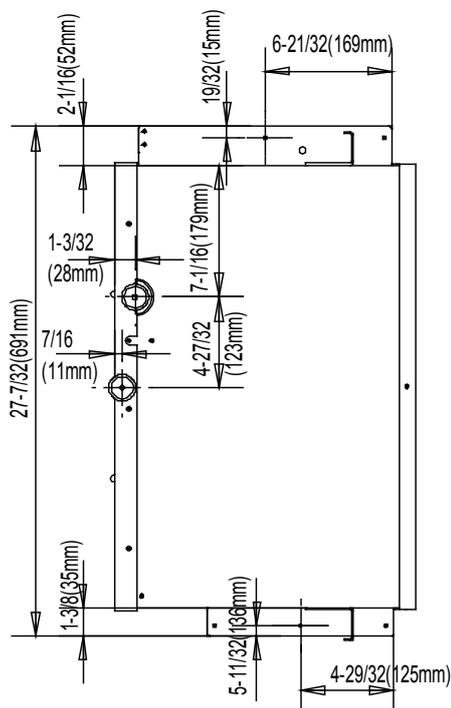


3.3 Modelos: MDV-D200T1/VN1-BA, MDV-D250T1/VN1-BA, MDV-D280T1/VN1-BA


Vista frontal, vista superior e vista traseira:

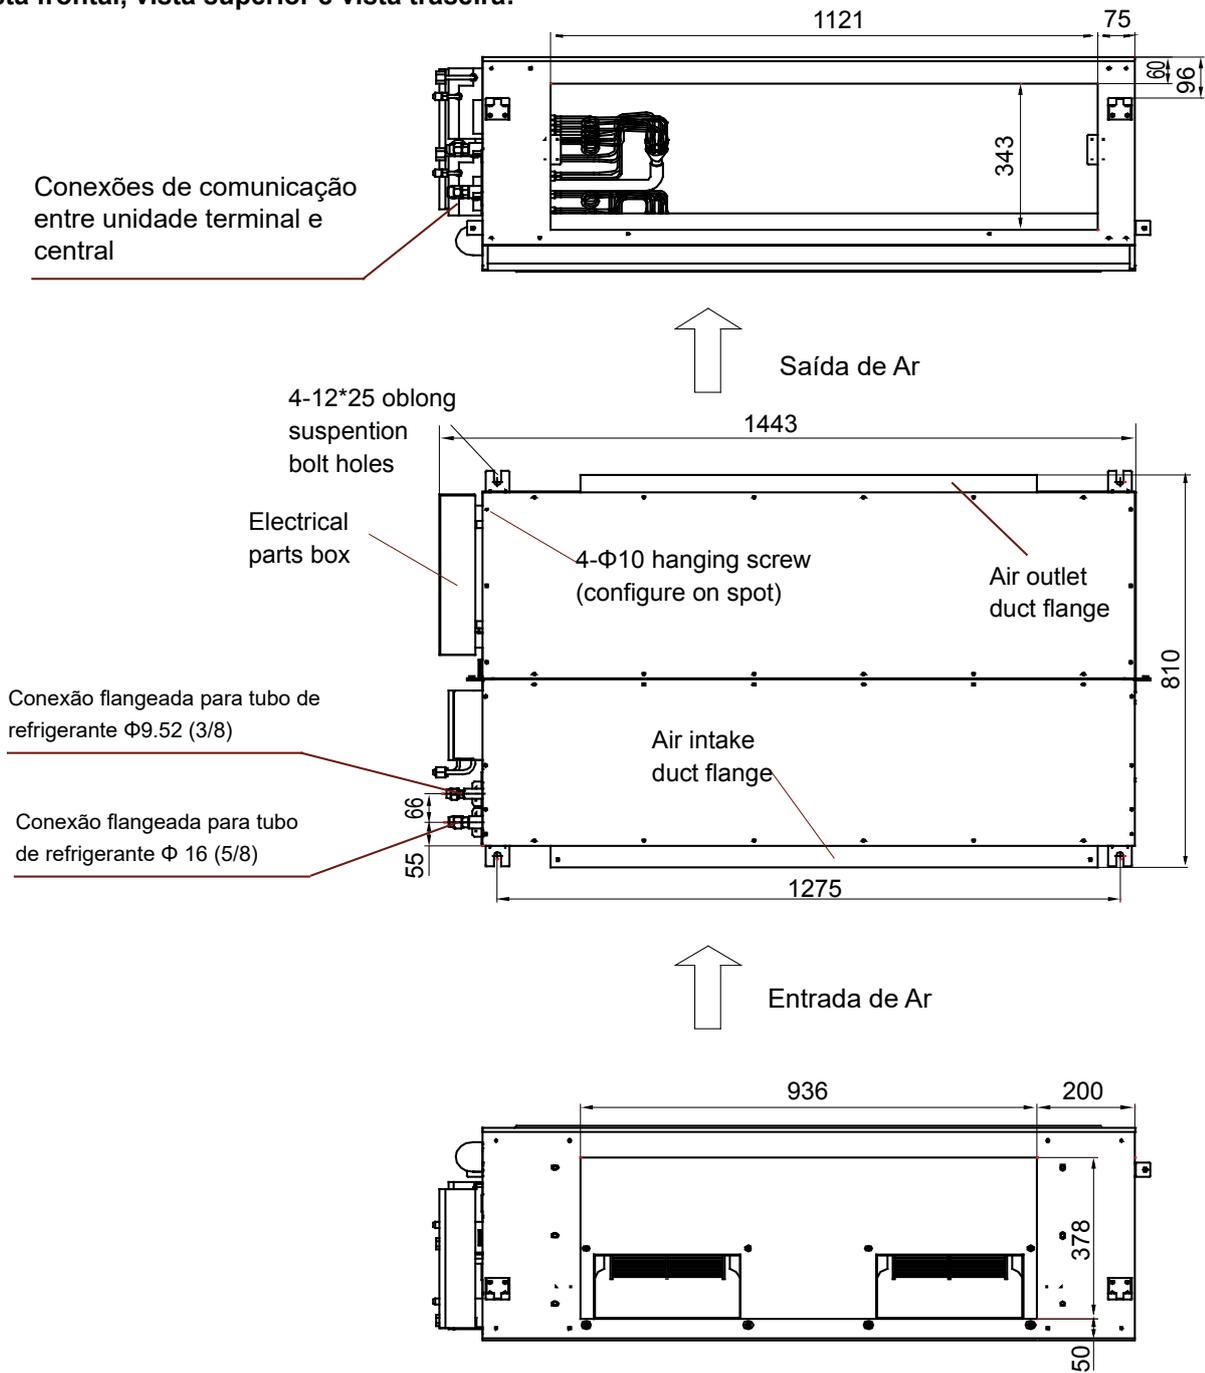

Vista Lateral


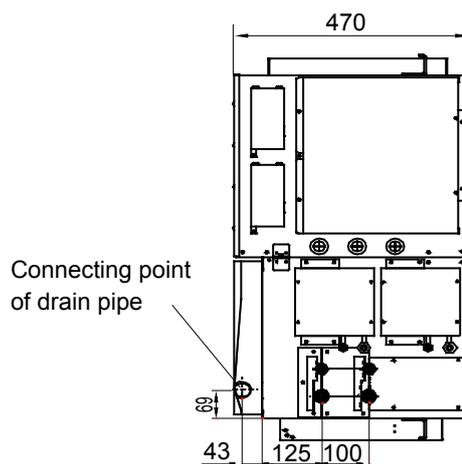



3.4 Modelos: MDV-D400T1/N1A, MDV-D450T1/N1A

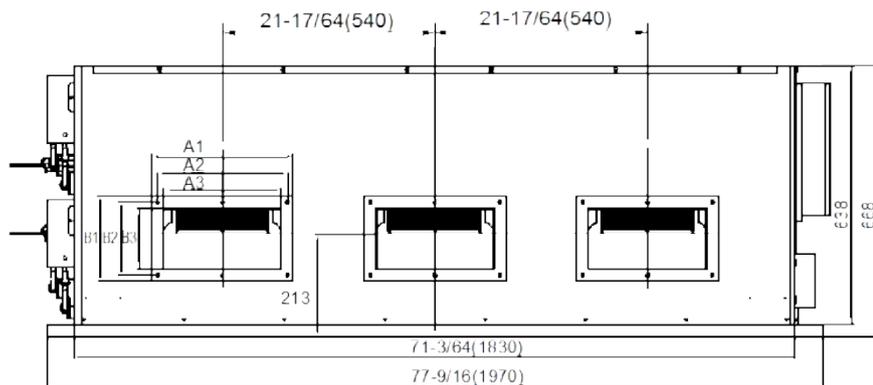

Vista Dianteira (saída do suprimento de ar)

	MDV-D400T1/N1(50Hz)	MDV-D450T1/N1(50Hz)	MDV-D580T1/N1(50Hz)	MDV-D400T1/N1(60Hz)	MDV-D450T1/N1(60Hz)
A1	14-11/64(360)			15-33/64(394)	
A2	12-63/64(330)			14-21/64(364)	
A3	11-13/16(300)			13-5/32(334)	
B1	8-17/64(210)			9-23/32(247)	
B2	7-3/32(180)			8-35/64(217)	
B3	5-29/32(150)			7-23/64(187)	

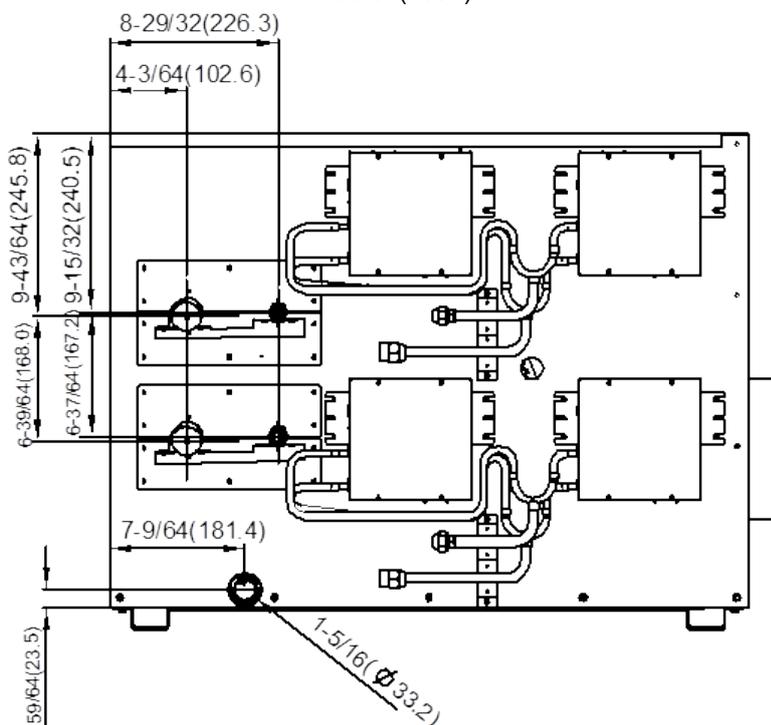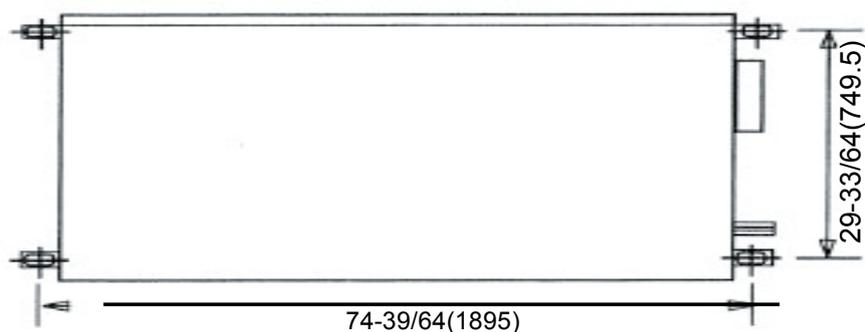

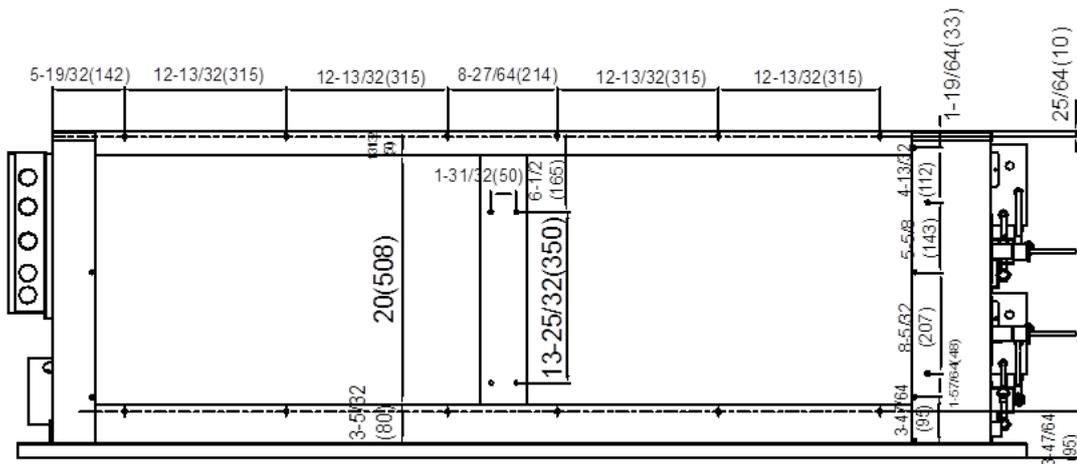

Vista traseira


Ponto importantes na instalação dos modelos 200, 250, 280, 400 e 450:

Nos modelos 200,250 & 280 existem duas válvulas eletrônicas EXV e nos modelos 400 e 450 existem quatro válvulas eletrônicas EXV, assim como dois grupos de tubulação (gás/líquido). Portanto, é necessário juntar as duas tubulações de gás com o cabeçote de ramificação BY101N1, assim como as tubulações de líquido.

O código do cabeçote (1 conjunto) já inclui as derivações de líquido [1 (uma)] e de gás [1 (uma)]. Verifique o acessório e siga as instruções de instalação da unidade terminal e da tubulação.


Para Modelos 200, 250 e 280:

Modelo	Tubulação gás	Tubulação líquido
MDV-D200T1/N1-B	Φ22.2	Φ12.7
MDV-D250T1/N1-B	Φ22.2	Φ12.7
MDV-D280T1/N1-B	Φ22.2	Φ12.7

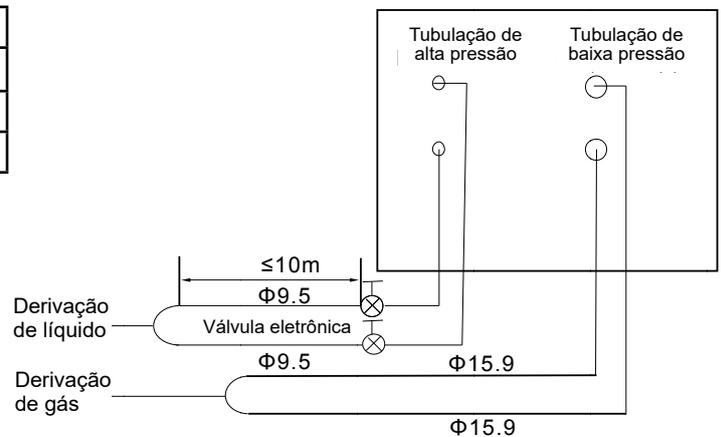


Para Modelos 400, 450 e 560:

Modelo	Tubulação gás	Tubulação líquido
MDV-D400T1/N1	Φ28.6	Φ12.7
MDV-D450T1/N1	Φ28.6	Φ12.7
MDV-D560T1/N1	Φ28.6	Φ15.5


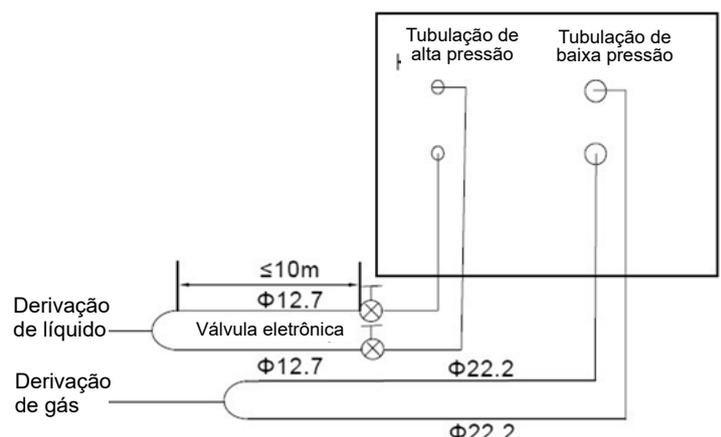


4. Espaço de serviço

- Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
- O teto é horizontal e sua estrutura consegue aguentar o peso da unidade terminal;
- As saídas de ar não estão obstruídas;
- O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
- A tubulação de refrigerante e dreno pode ser removida facilmente;
- Não há radiação direta proveniente de fontes de calor;
- A seguir temos o método de instalação recomendado para o duto:

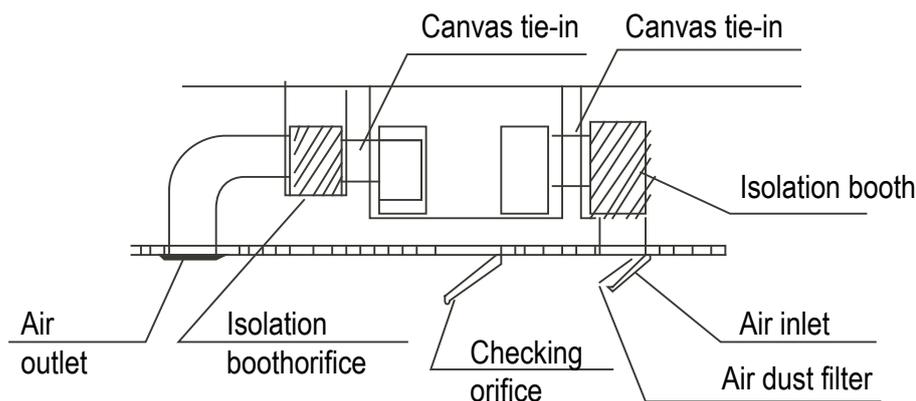


- Manter um espaço mín. de 600x600 para verificação e manutenção:

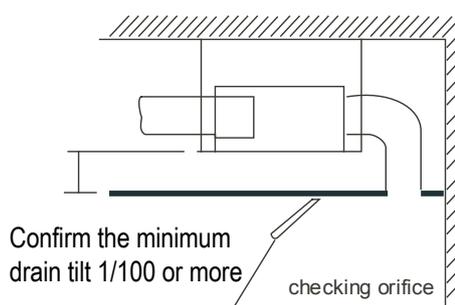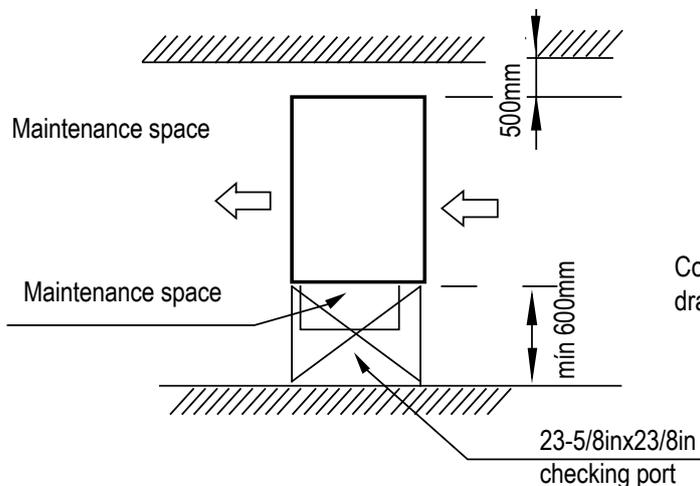


Confirm the minimum drain tilt 1/100 or more

5. Esquemas de tubulação


MDV-D71T1/VN1-BA, MDV-D80T1/VN1-BA, MDV-D90T1/VN1-BA, MDV-D112T1/VN1-BA, MDV-D140T1/VN1-BA e MDV-D160T1/VN1-BA

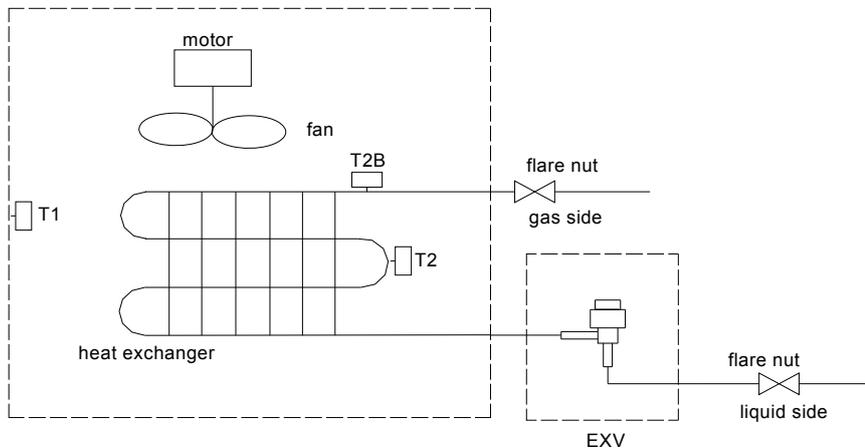

MDV-D200T1/VN1-BA, MDV-250T1/VN1-BA e MDV-280T1/VN1-BA

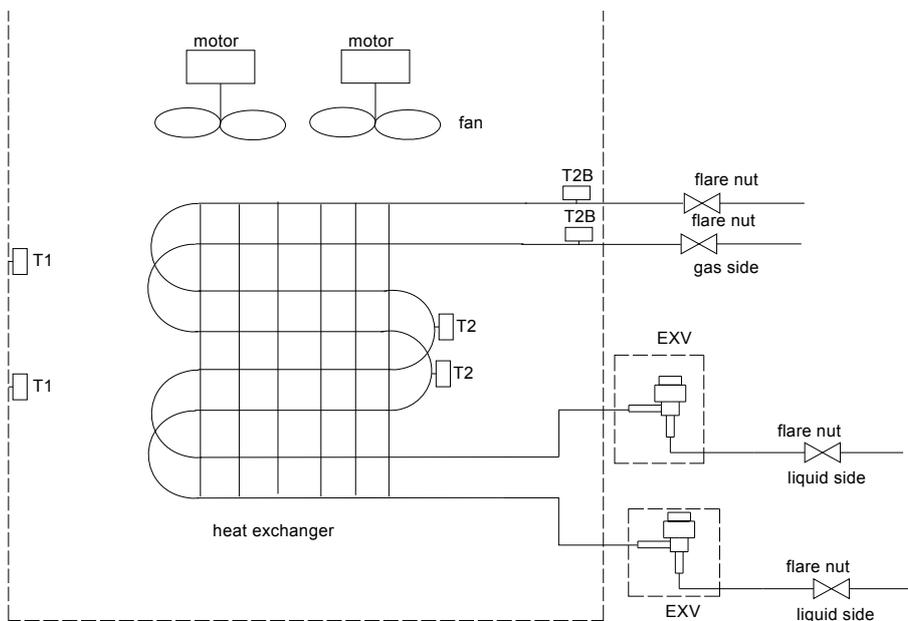


MDV-D400T1/N1A e MDV-D450T1/N1A

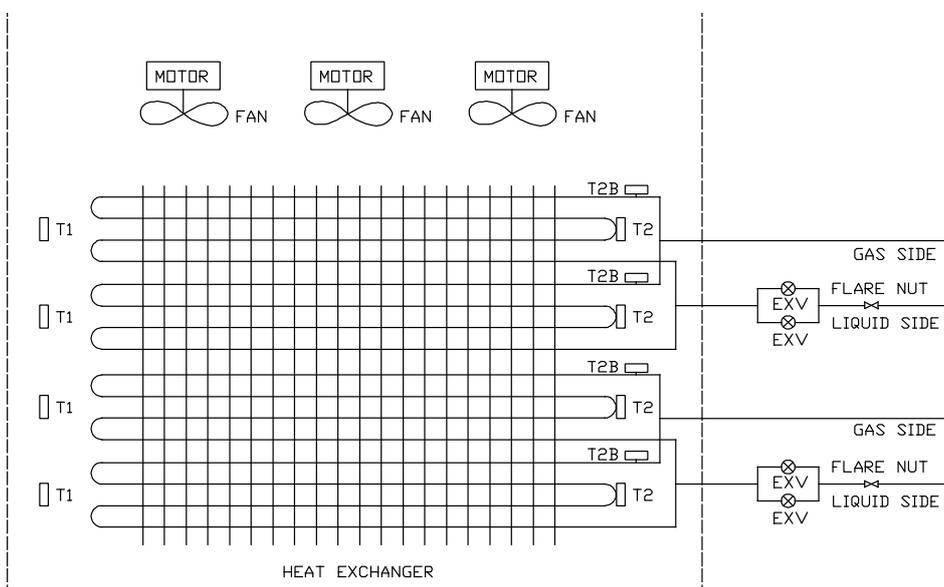


6. Esquema Elétrico


6.1. Unidades: MDV-D71T1/VN1-BA, MDV-D80T1/VN1-BA e MDV-D90T1/VN1-BA

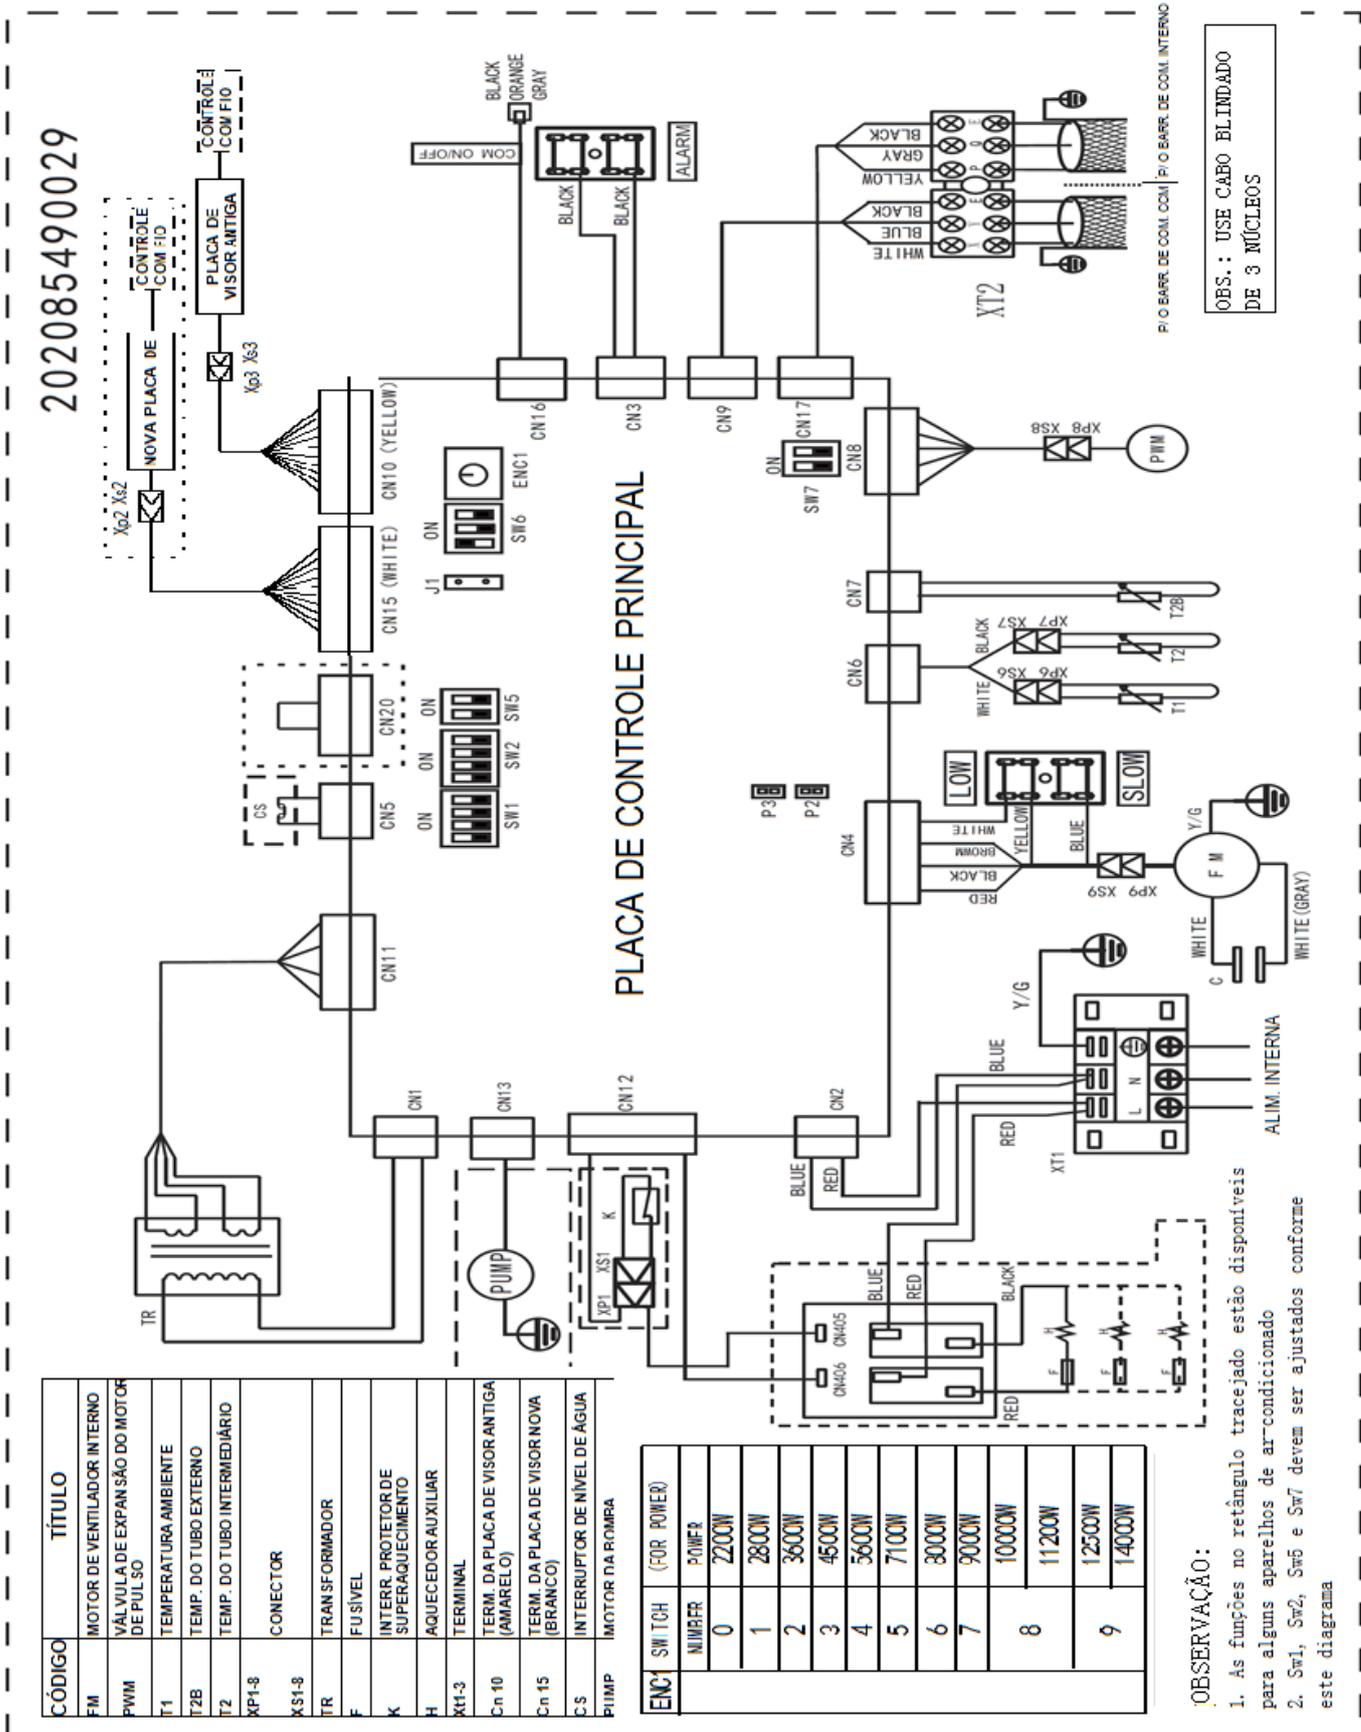


6.2. Unidades: MDV-D112T1/VN1-BA, MDV-D140T1/VN1-BA e MDV-D160T1/VN1-BA

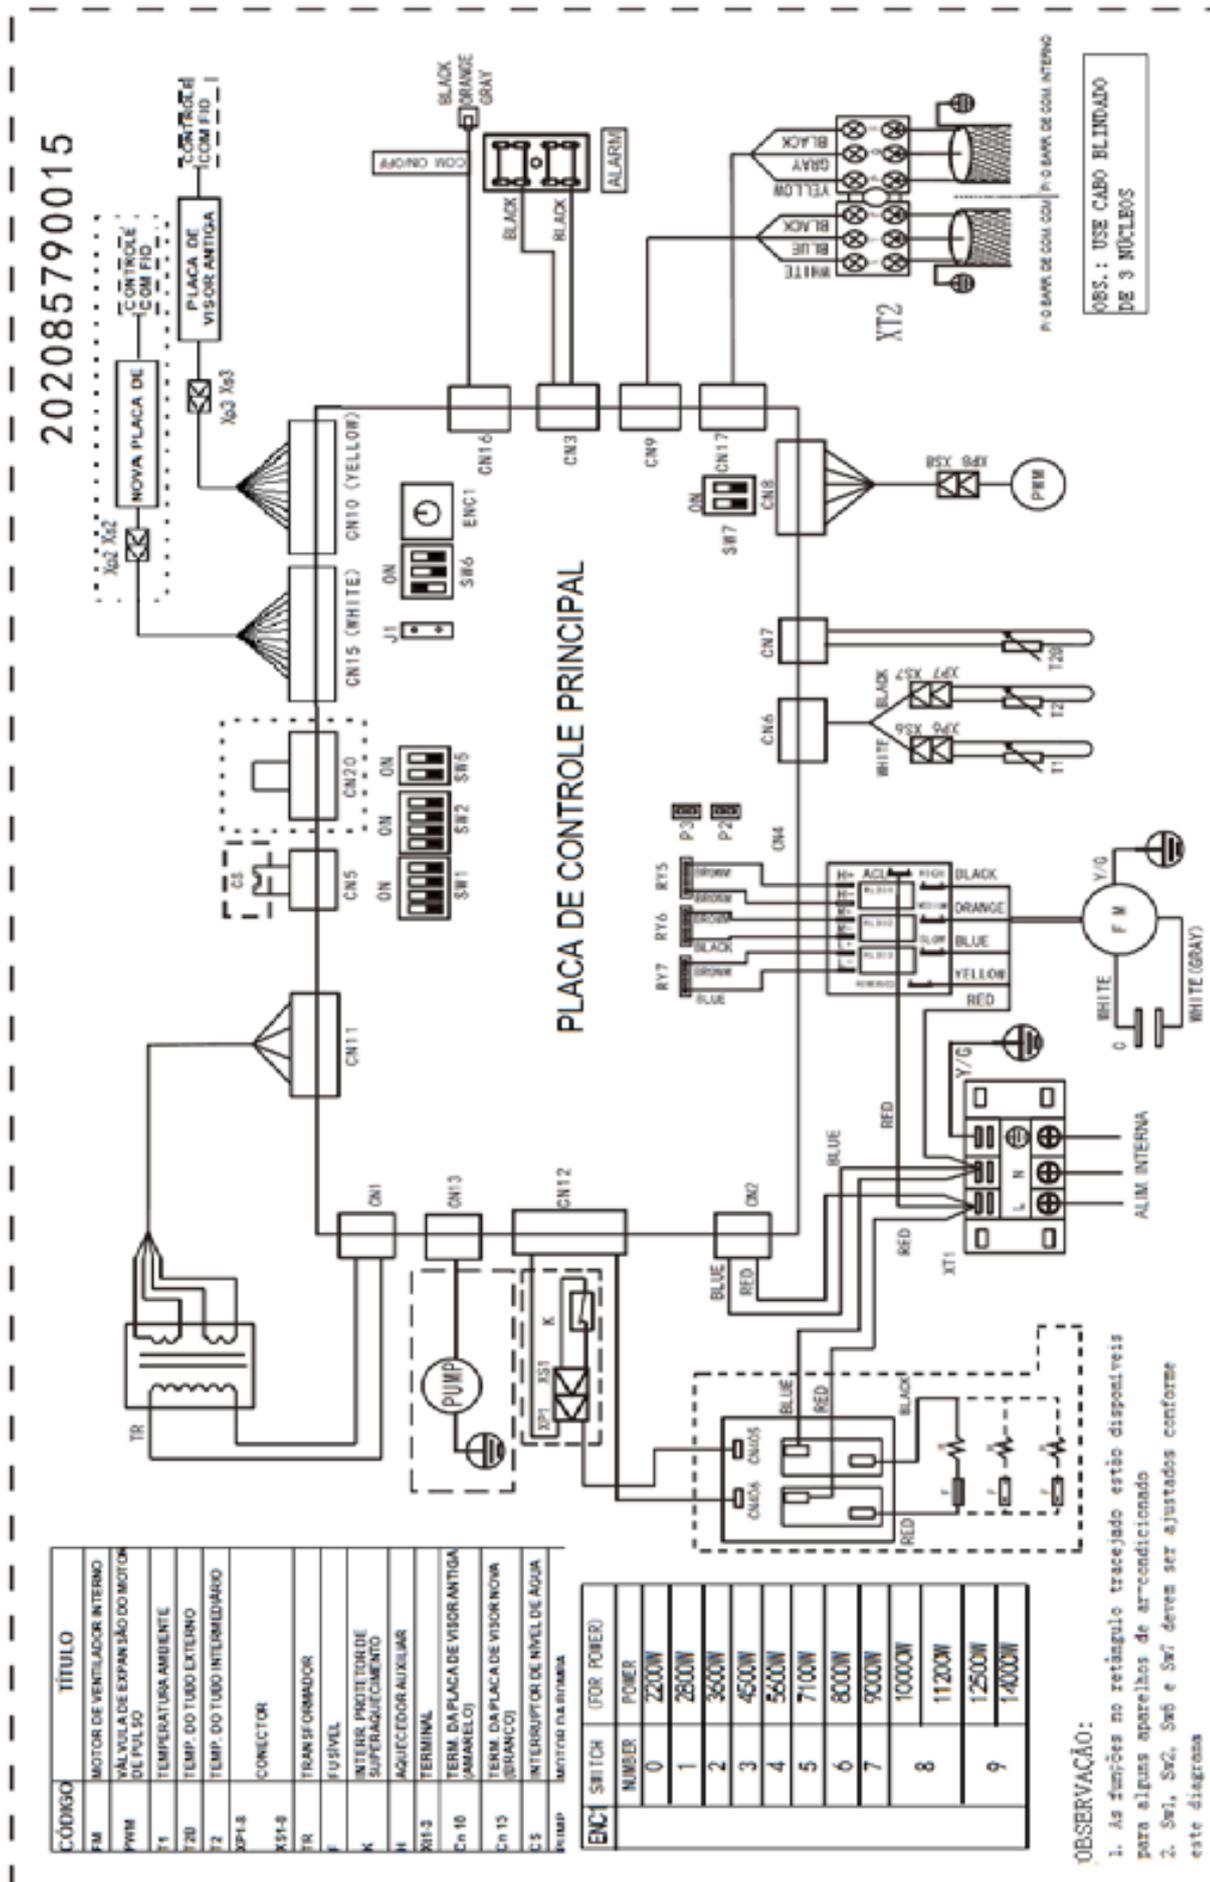

6.3. Unidades: MDV-D200T1/VN1-BA, MDV-D250T1/VN1-BA e MDV-D280T1/VN1-BA

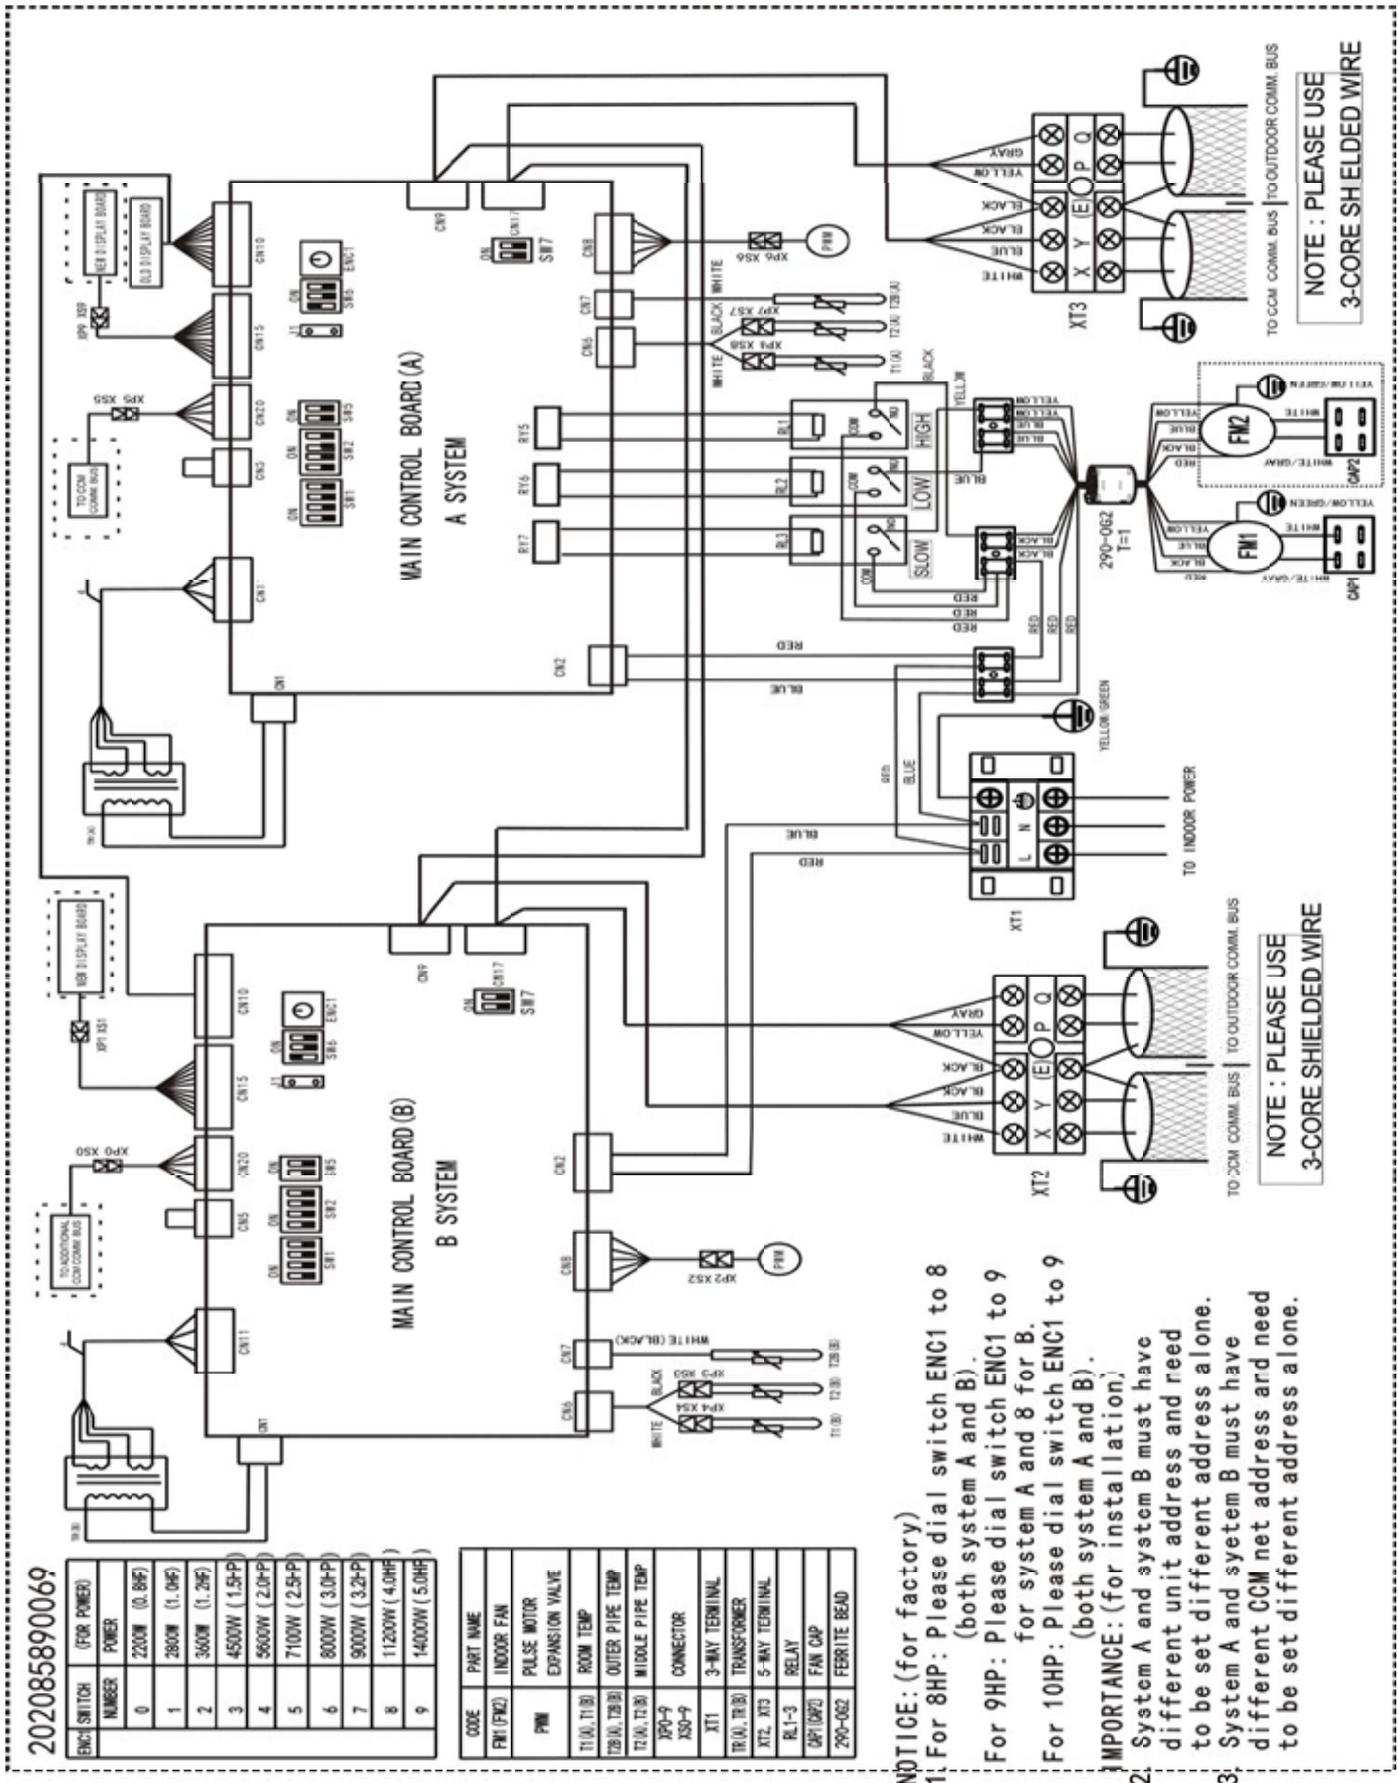

6.4. Unidades: MDV-D400T1/N1A e MDV-D450T1/N1A

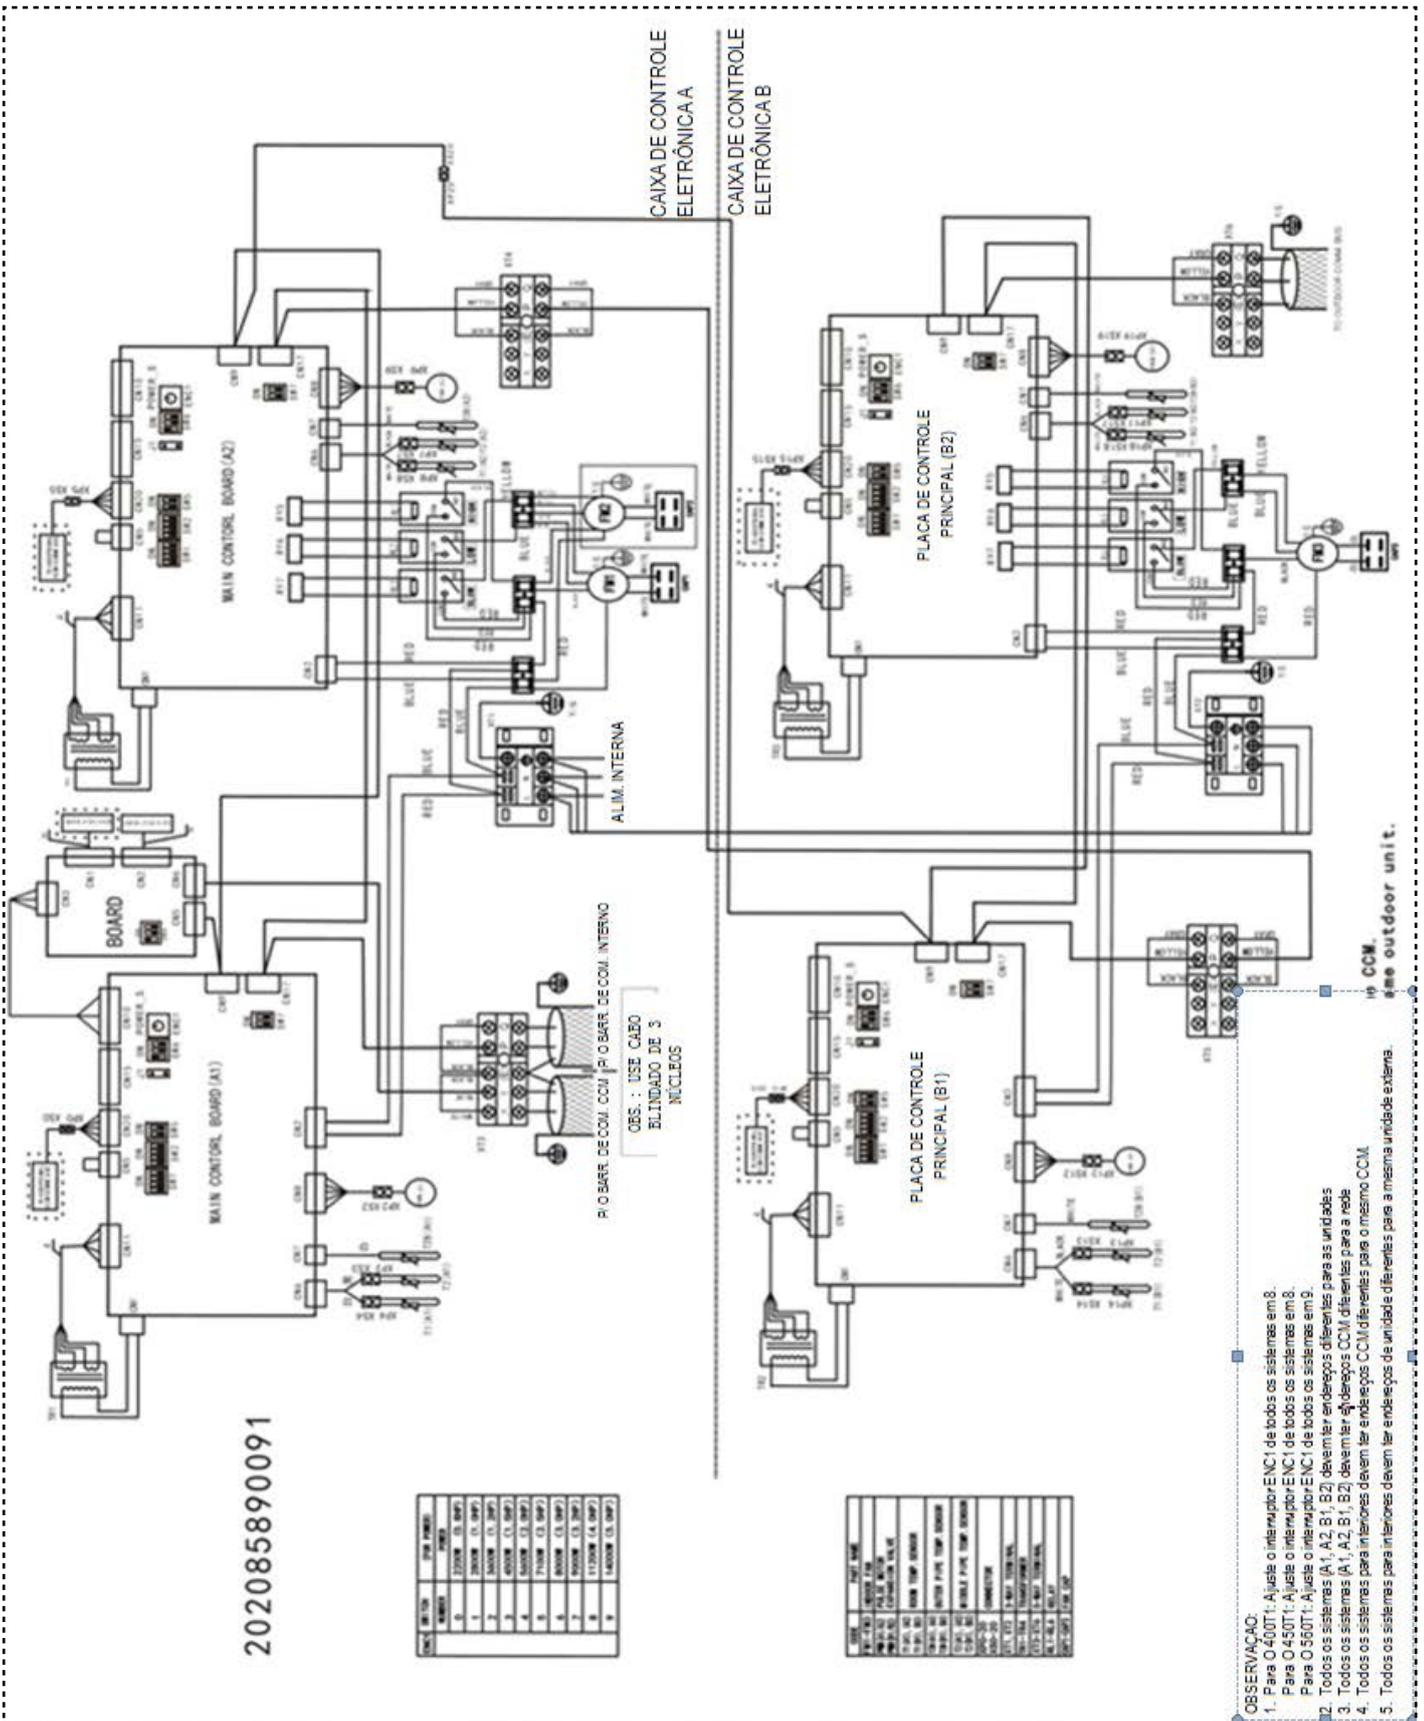

OBSERVAÇÃO:

1. Para O-400T1: Ajuste o interruptor ENC1 de todos os sistemas em 8.
2. Para O-450T1: Ajuste o interruptor ENC1 de todos os sistemas em 9.
3. Para O-500T1: Ajuste o interruptor ENC1 de todos os sistemas em 8.
4. Todos os sistemas (A1, A2, B1, B2) devem ter endereços diferentes para as unidades.
5. Todos os sistemas (A1, A2, B1, B2) devem ter endereços CCM diferentes para a rede.
6. Todos os sistemas para interiores devem ter endereços CCM diferentes para o mesmo CCM.
7. Todos os sistemas para exteriores devem ter endereços de unidade diferentes para a mesma unidade externa.


7. Curvas de Performance do Ventilador

7.1. Como ler o gráfico


Orientações de leitura:

- O eixo vertical é a pressão estática externa (Pa) enquanto o eixo horizontal representa o fluxo de ar (CFM);
- Curva característica para as velocidades de ventilação “Alta”, “Média” e “Baixa”;
- Os valores na placa de identificação são mostrados com base na vazão de ar alta;
- Sendo assim, no caso do tipo 112T1 a vazão de ar é de 909 CFM, enquanto a pressão estática é de 90Pa em velocidade baixa e 1246 CFM @ 90Pa em velocidade alta.


MDV-D71(80)T1/VN1-BA

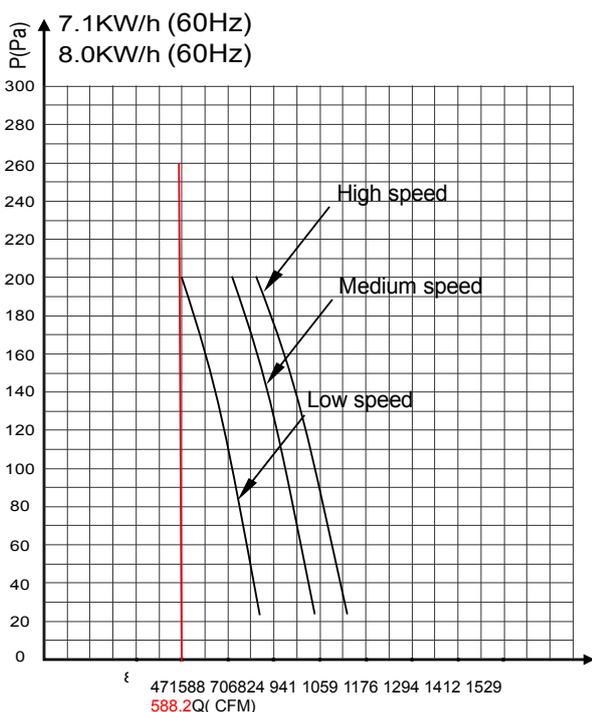


MDV-D90(112)T1/VN1-BA

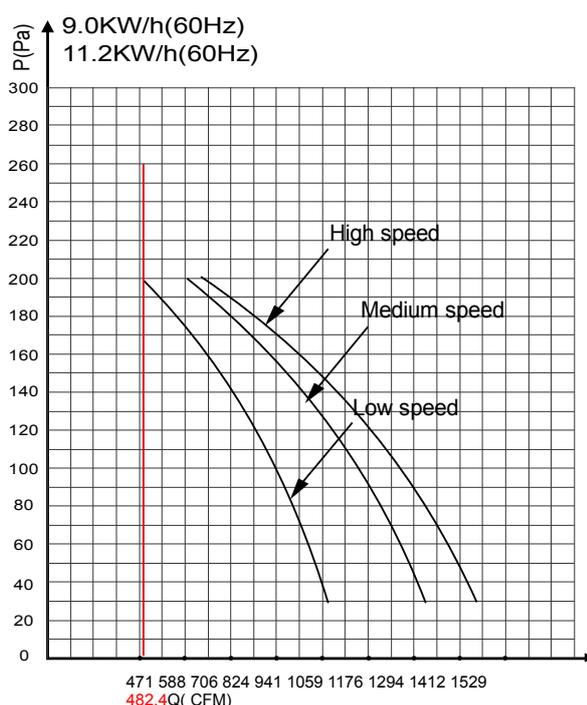


MDV-D140(160)T1/VN1-BA

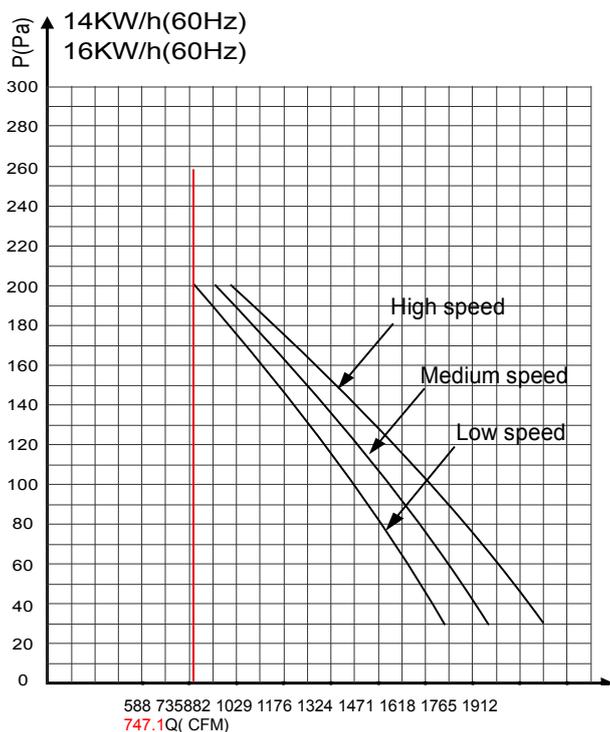

MDV-D400(450)T1/VN1-BA

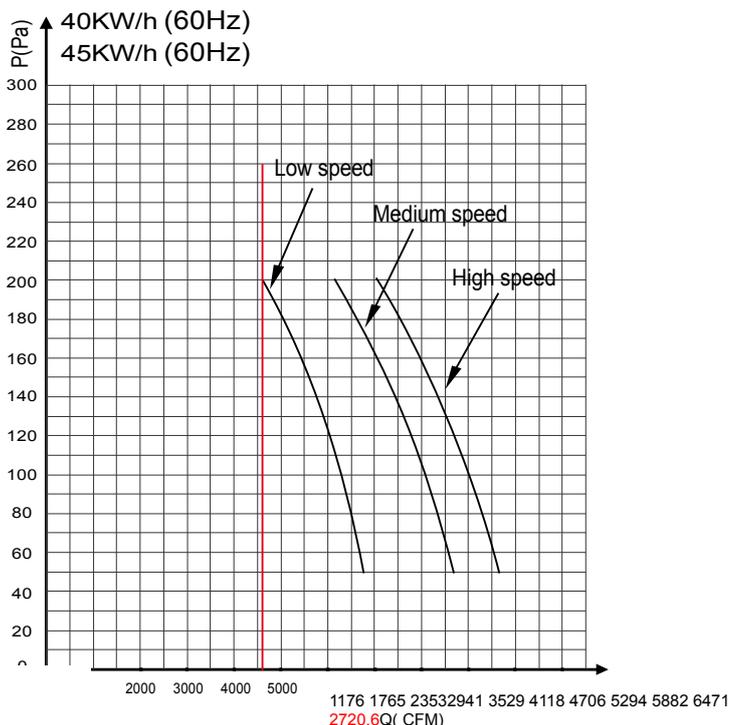

MDV-D200(250,280)T1/VN1-BA

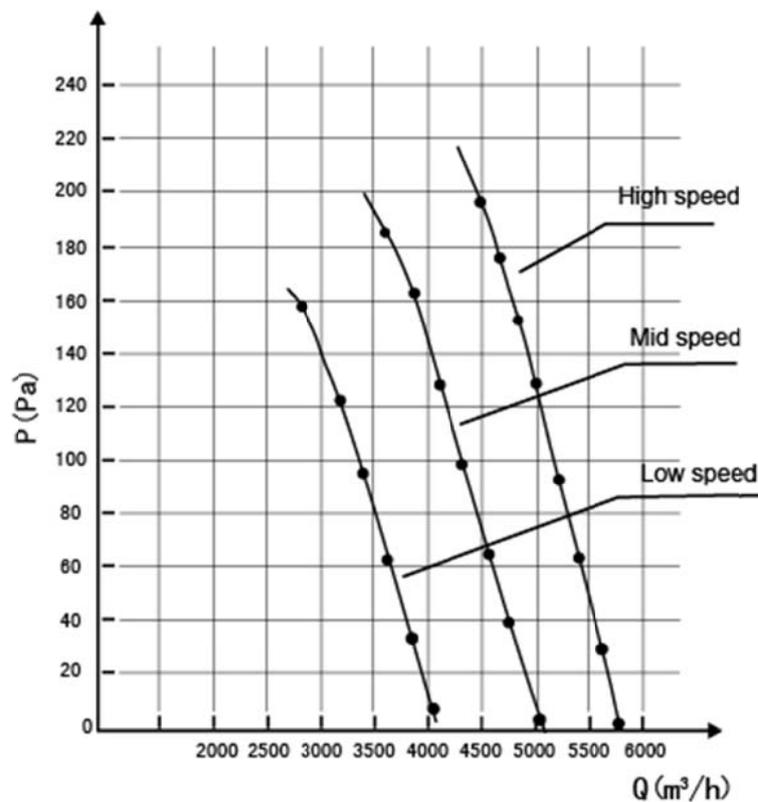

Se a pressão estática disponível for muito alta (devido à longa extensão do duto, por exemplo), o volume de ar pode cair muito em cada saída do duto.

Sendo assim, existe um limite de vazão ar para cada velocidade, sendo a vazão mínima do duto de insuflamento. Nesta vazão, o ventilador atinge P.E.D máxima e o evaporador pode proteger por baixa temperatura.

Além disso, há uma vazão limite de ar, que é o valor máximo de cada velocidade. Solicita-se que se conecte o duto à unidade na entrada e saída de ar, evitando, assim, danos causados pela alta temperatura do motor/evaporador.

8. Tabelas de Capacidades

8.1. Refrigeração

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura interior (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
7,1	10	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	9,2	5,4
	12	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	9,1	5,3
	14	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	9	5,3
	16	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,9	5,2
	18	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,7	5,1
	20	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,5	5
	21	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,4	4,9
	23	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,3	4,8
	25	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,4	5,2	8,2	4,8
	27	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8,1	5,1	8,2	4,9
	29	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	8	5,1	8,1	4,8
	31	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	7,9	5	7,8	4,6
	33	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	7,8	5	7,8	4,6
	35	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,5	5,2	7,6	4,8	7,7	4,6
	37	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,4	5,2	7,5	4,8	7,6	4,5
39	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,2	5	7,4	4,8	7,6	4,5	
42	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,2	5	7,4	4,8	7,6	4,5	
44	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,2	5	7,4	4,8	7,6	4,5	
46	4,9	4,2	5,8	4,7	6,7	5	7,1	5,3	7,2	5	7,4	4,8	7,6	4,5	
8,0	10	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	10,4	6,1
	12	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	10,2	6
	14	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	10,2	5,9
	16	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	10	5,8
	18	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	9,8	5,7
	20	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	9,6	5,6
	21	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	9,4	5,5
	23	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	9,4	5,5
	25	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,4	5	9,3	5,4
	27	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9,1	5	9,2	5,5
	29	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	9	5	9,1	5,4
	31	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	8,9	5	8,8	5,2
	33	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,6	5,4	8,8	5	8,8	5,2
	35	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,5	5,4	8,6	5	8,6	5,1
	37	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,2	5,4	8,4	5	8,6	5,1
39	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,2	5,4	8,3	5	8,6	5,1	
42	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,2	5,4	8,3	5	8,6	5,1	
44	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,2	5,4	8,3	5	8,6	5,1	
46	5,5	6,8	6,5	6,3	7,4	6	8	5,7	8,2	5,4	8,3	5	8,6	5,1	
9,0	10	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	11,7	7,1
	12	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	11,5	7
	14	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	11,4	6,9
	16	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	11,3	6,8
	18	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	11	6,8
	20	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	10,8	6,6
	21	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	10,6	6,5
	23	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	10,5	6,5
	25	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,6	7,1	10,4	6,4
	27	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,3	6,9	10,4	6,4
	29	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10,1	6,7	10,3	6,3
	31	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	10	6,7	9,9	6,2
	33	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,6	7,1	9,9	6,6	9,9	6,2
	35	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,5	7	9,6	6,4	9,7	6,2
	37	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,3	6,8	9,5	6,3	9,6	6,2
39	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,2	6,7	9,4	6,3	9,6	6,2	
42	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,2	6,7	9,4	6,3	9,6	6,2	
44	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,2	6,7	9,4	6,3	9,6	6,2	
46	6,2	5,7	7,3	6,2	8,4	6,8	9	6,9	9,2	6,7	9,4	6,3	9,6	6,2	

8.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura interior (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
11,2	10	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	15,5	9,7
	12	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	14,4	9,1
	14	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	14,2	8,9
	16	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	14,1	8,8
	18	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	14	8,8
	20	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	13,9	8,7
	21	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,3	8,9	13,8	8,6
	23	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13,1	8,8	13,7	8,6
	25	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	13	8,7	13,6	8,5
	27	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	12,9	8,6	13,4	8,4
	29	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	12,8	8,5	13,3	8,5
	31	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	12,7	8,5	12,8	8,1
	33	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,9	8,7	12,5	8,4	12,5	8
	35	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,8	8,6	12,4	8,3	12,3	7,9
	37	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,6	8,6	12,3	8,2	12,1	7,7
	39	7,7	6,9	9,1	7,6	10,5	8,3	11,2	8,5	11,4	8,4	12,2	8,2	12	7,6
42	7,7	7,1	9,1	7,7	10,4	8,4	11,2	8,6	11,4	8,4	11,6	7,8	12	7,6	
44	7,7	7,1	9,1	7,7	10,4	8,4	11,2	8,6	11,4	8,4	11,6	7,8	12	7,6	
46	7,7	7,1	9,1	7,7	10,4	8,4	11,2	8,6	11,4	8,4	11,6	7,8	12	7,6	
14	10	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	18,2	11
	12	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	17,9	10,8
	14	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	17,8	10,8
	16	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	17,5	10,6
	18	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	17,1	10,3
	20	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	16,8	10,2
	21	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,7	11	16,5	10
	23	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,4	11	16,4	9,9
	25	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,2	10,9	16,2	9,8
	27	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16,1	10,8	16,1	9,9
	29	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	16	10,7	16	9,8
	31	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	15,8	10,6	15,4	9,5
	33	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,8	10,6	15,7	10,5	15,4	9,5
	35	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,7	10,5	15,1	10,1	15,1	9,5
	37	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,6	10,4	15,1	10,1	15	9,4
	39	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,3	10,2	14,6	9,9	15	9,4
42	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,3	10,2	14,6	9,9	15	9,4	
44	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,3	10,2	14,6	9,9	15	9,4	
46	9,7	8,5	11,3	9,3	13,2	10,4	14	10,6	14,3	10,2	14,6	9,9	15	9,4	
16	10	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	19,5	11,8
	12	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	19,2	11,6
	14	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	19,1	11,5
	16	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	18,8	11,3
	18	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	18,3	11,1
	20	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	18	10,9
	21	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,9	11,8	17,7	10,7
	23	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,6	11,8	17,6	10,6
	25	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,4	11,7	17,4	10,5
	27	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,3	11,6	17,3	10,5
	29	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17,1	11,5	17,1	10,5
	31	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	17	11,3	16,5	10,2
	33	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,9	11,3	16,8	11,2	16,5	10,2
	35	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,8	11,2	16,2	10,8	16,2	10,2
	37	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,6	11,1	16,2	10,8	16,1	10,1
	39	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,3	10,9	15,6	10,6	16,1	10,1
42	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,3	10,9	15,6	10,6	16,1	10,1	
44	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,3	10,9	15,6	10,6	16,1	10,1	
46	10,4	9,1	12,2	10	14,1	11,1	15	11,3	15,3	10,9	15,6	10,6	16,1	10,1	

8.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura interior (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	10	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	26	15,7
	12	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	25,6	15,5
	14	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	25,4	15,4
	16	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	25	15,1
	18	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	24,4	14,8
	20	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	24	14,5
	21	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,8	15,7	23,6	14,3
	23	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,4	15,7	23,4	14,2
	25	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23,2	15,5	23,2	14
	27	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	23	15,4	23	14,2
	29	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	22,8	15,3	22,8	14
	31	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	22,6	15,1	22	13,5
	33	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21,2	15,1	22,4	15	22	13,5
	35	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	21	15	21,6	14,5	21,6	13,5
	37	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	20,8	14,8	21,6	14,5	21,4	13,4
	39	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	20,4	14,5	20,8	14,2	21,4	13,6
42	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	20,4	14,5	20,8	14,2	21,4	13,6	
44	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	20,4	14,5	20,8	14,2	21,4	13,6	
46	13,8	12,1	16,2	13,3	18,8	14,8	20	15,1	20,4	14,5	20,8	14,2	21,4	13,6	
25	10	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	32,5	19,7
	12	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	32	19,4
	14	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	31,8	19,2
	16	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	31,3	18,9
	18	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	30,5	18,4
	20	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	30	18,1
	21	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,8	15,3	29,5	17,8
	23	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29,3	15,5	29,3	17,7
	25	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	29	15,5	29	17,5
	27	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	28,8	15,5	28,8	17,7
	29	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	28,5	15,5	28,5	17,5
	31	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	28,3	15,5	27,5	16,9
	33	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,5	16,5	28	15,5	27,5	16,9
	35	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26,3	16,5	27	15,5	27	16,9
	37	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	26	16,5	27	15,5	26,8	16,8
	39	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	25,5	16,5	26	15,8	26,8	17
42	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	25,5	16,5	26	15,8	26,8	17	
44	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	25,5	16,5	26	15,8	26,8	17	
46	17,3	17,7	20,3	19	23,5	18,3	25	17,5	25,5	16,5	26	15,8	26,8	17	
28	10	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	36,4	15,7
	12	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	35,8	15,5
	14	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	35,6	15,4
	16	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	35	15,1
	18	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	34,2	14,8
	20	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	33,6	14,5
	21	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	33,3	17,1	33	14,3
	23	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	32,8	17,4	32,8	14,2
	25	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	32,5	17,4	32,5	14
	27	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	32,2	17,4	32,2	13,9
	29	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	31,9	17,4	31,9	13,8
	31	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	31,6	17,4	30,8	13,3
	33	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,7	18,5	31,4	17,4	30,8	13,3
	35	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,4	18,5	30,2	17,4	30,2	13,1
	37	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	29,1	18,5	30,2	17,4	30	12,9
	39	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	28,6	18,5	29,1	17,6	30	12,9
42	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	28,6	18,5	29,1	17,6	30	12,9	
44	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	28,6	18,5	29,1	17,6	30	12,9	
46	19,3	18,3	22,7	21,3	26,3	20,4	28	19,6	28,6	18,5	29,1	17,6	30	12,9	

8.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura interior (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
40	10	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	52	30,9
	12	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	51,2	30,4
	14	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	50,8	30,2
	16	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	50	29,7
	18	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	48,8	29
	20	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	48	28,5
	21	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	47,6	31,4	47,2	28
	23	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	46,8	30,8	46,8	27,8
	25	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	46,4	30,6	46,4	27,6
	27	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	46	30,3	46	27,3
	29	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	45,6	30	45,6	27,1
	31	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	45,2	29,8	44	26,1
	33	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42,4	29,8	44,8	29,5	44	26,1
	35	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	42	29,5	43,2	28,5	43,2	25,7
	37	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	41,6	29,2	43,2	28,5	42,8	25,4
	39	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	40,8	28,6	41,6	27,4	42,8	25,4
	42	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	40,8	28,6	41,6	27,4	42,8	25,4
44	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	40,8	28,6	41,6	27,4	42,8	25,4	
46	27,6	28,3	32,4	32,9	37,6	31,7	40	30,2	40,8	28,6	41,6	27,4	42,8	25,4	
45	10	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	58,5	34,7
	12	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	57,6	34,2
	14	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	57,2	33,9
	16	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	56,3	33,4
	18	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	54,9	32,6
	20	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	54	32,1
	21	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	53,6	35,3	53,1	31,5
	23	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	52,7	34,7	52,7	31,3
	25	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	52,2	34,4	52,2	31
	27	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	51,8	34,1	51,8	30,7
	29	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	51,3	33,8	51,3	30,5
	31	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	50,9	33,5	49,5	29,4
	33	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,7	33,5	50,4	33,2	49,5	29,4
	35	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	47,3	33,2	48,6	32	48,6	28,9
	37	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	46,8	32,9	48,6	32	48,2	28,6
	39	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	45,9	32,2	46,8	30,8	48,2	28,6
	42	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	45,9	32,2	46,8	30,8	48,2	28,6
44	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	45,9	32,2	46,8	30,8	48,2	28,6	
46	31,1	31,9	36,5	37	42,3	35,6	45	34	45,9	32,2	46,8	30,8	48,2	28,6	

8.2. Aquecimento

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interior (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
			kW	kW	kW	kW	kW	kW
7,1	-19,8	-20	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
	-18,8	-19	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	-16,7	-17	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
	-13,7	-15	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
	-11,8	-13	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
	-9,8	-11	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	-9,5	-10	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
	-8,5	-9,1	6	6	6	6	6	6
	-7	-7,6	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
	-5	-5,6	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
	-3	-3,7	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
	0	-0,7	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	6,72
	3	2,2	7,52	7,52	7,52	7,52	7,36	6,72
	5	4,1	7,76	7,76	7,76	7,76	7,36	6,72
	7	6	8	8	8	7,76	7,36	6,72
	9	7,9	8,24	8,24	8	7,76	7,36	6,72
11	9,8	8,48	8,48	8	7,76	7,36	6,72	
13	11,8	8,8	8,64	8	7,76	7,36	6,72	
15	13,7	9,04	8,64	8	7,76	7,36	6,72	
8,0	-19,8	-20	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
	-18,8	-19	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	-16,7	-17	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	-13,7	-15	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
	-11,8	-13	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
	-9,8	-11	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	-9,5	-10	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
	-8,5	-9,1	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
	-7	-7,6	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
	-5	-5,6	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
	-3	-3,7	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
	0	-0,7	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	7,56
	3	2,2	8,46	8,46	8,46	8,46	8,28	7,56
	5	4,1	8,73	8,73	8,73	8,73	8,28	7,56
	7	6	9	9	9	8,73	8,28	7,56
	9	7,9	9,27	9,27	9	8,73	8,28	7,56
11	9,8	9,54	9,54	9	8,73	8,28	7,56	
13	11,8	9,9	9,72	9	8,73	8,28	7,56	
15	13,7	10,17	9,72	9	8,73	8,28	7,56	
9,0	-19,8	-20	5,6	5,04	5,6	5,6	5,6	5,6
	-18,8	-19	6	5,4	6	6	6	6
	-16,7	-17	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	-13,7	-15	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	-11,8	-13	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	-9,8	-11	7	7	7	7	7	7
	-9,5	-10	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	-8,5	-9,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	-7	-7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	-5	-5,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	-3	-3,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	0	-0,7	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,4
	3	2,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,2	8,4
	5	4,1	9,7	9,7	9,7	9,7	9,2	8,4
	7	6	10	10	10	9,7	9,2	8,4
	9	7,9	10,3	10,3	10	9,7	9,2	8,4
11	9,8	10,6	10,6	10	9,7	9,2	8,4	
13	11,8	11	10,8	10	9,7	9,2	8,4	
15	13,7	11,3	10,8	10	9,7	9,2	8,4	

8.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interior (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
11,2	-19,8	-20	7	7	7	7	7	7
	-18,8	-19	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	-16,7	-17	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
	-13,7	-15	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13
	-11,8	-13	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38
	-9,8	-11	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	-9,5	-10	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
	-8,5	-9,1	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
	-7	-7,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	-5	-5,6	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
	-3	-3,7	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
	0	-0,7	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	10,5
	3	2,2	11,75	11,75	11,75	11,75	11,5	10,5
	5	4,1	12,13	12,13	12,13	12,13	11,5	10,5
	7	6	12,5	12,5	12,5	12,13	11,5	10,5
9	7,9	12,88	12,88	12,5	12,13	11,5	10,5	
11	9,8	13,25	13,25	12,5	12,13	11,5	10,5	
13	11,8	13,75	13,5	12,5	12,13	11,5	10,5	
15	13,7	14,13	13,5	12,5	12,13	11,5	10,5	
14	-19,8	-20	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
	-18,8	-19	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	-16,7	-17	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
	-13,7	-15	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
	-11,8	-13	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	-9,8	-11	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
	-9,5	-10	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	-8,5	-9,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	-7	-7,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
	-5	-5,6	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
	-3	-3,7	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	0	-0,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13
	3	2,2	14,6	14,6	14,6	14,6	14,3	13
	5	4,1	15	15	15	15	14,3	13
	7	6	15,5	15,5	15,5	15	14,3	13
9	7,9	16	16	15,5	15	14,3	13	
11	9,8	16,4	16,4	15,5	15	14,3	13	
13	11,8	17,1	16,7	15,5	15	14,3	13	
15	13,7	17,5	16,7	15,5	15	14,3	13	
16	-19,8	-20	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	-18,8	-19	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	-16,7	-17	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	-13,7	-15	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	-11,8	-13	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	-9,8	-11	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	-9,5	-10	12	12	12	12	12	12
	-8,5	-9,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	-7	-7,6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	-5	-5,6	13	13	13	13	13	13
	-3	-3,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	0	-0,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	13,9
	3	2,2	15,5	15,5	15,5	15,5	15,2	13,9
	5	4,1	16	16	16	16	15,2	13,9
	7	6	16,5	16,5	16,5	16	15,2	13,9
9	7,9	17	17	16,5	16	15,2	13,9	
11	9,8	17,5	17,5	16,5	16	15,2	13,9	
13	11,8	18,2	17,8	16,5	16	15,2	13,9	
15	13,7	18,6	17,8	16,5	16	15,2	13,9	

8.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interior (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	-19,8	-20	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	-18,8	-19	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	-16,7	-17	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	-13,7	-15	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
	-11,8	-13	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	-9,8	-11	15,8	16	16	16	16	16
	-9,5	-10	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
	-8,5	-9,1	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	-7	-7,6	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	-5	-5,6	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
	-3	-3,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
	0	-0,7	20	20	20	20	20	18,9
	3	2,2	21,2	21,2	21,2	21,2	20,7	18,9
	5	4,1	21,8	21,8	21,8	21,8	20,7	18,9
	7	6	22,5	22,5	22,5	21,8	20,7	18,9
9	7,9	23,2	23,2	22,5	21,8	20,7	18,9	
11	9,8	23,9	23,9	22,5	21,8	20,7	18,9	
13	11,8	24,8	24,3	22,5	21,8	20,7	18,9	
15	13,7	25,4	24,3	22,5	21,8	20,7	18,9	
25	-19,8	-20	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56
	-18,8	-19	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
	-16,7	-17	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38
	-13,7	-15	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	-11,8	-13	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94
	-9,8	-11	18,2	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	-9,5	-10	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
	-8,5	-9,1	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	-7	-7,6	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76
	-5	-5,6	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
	-3	-3,7	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
	0	-0,7	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	21,84
	3	2,2	24,44	24,44	24,44	24,44	23,92	21,84
	5	4,1	25,22	25,22	25,22	25,22	23,92	21,84
	7	6	26	26	26	25,22	23,92	21,84
9	7,9	26,78	26,78	26	25,22	23,92	21,84	
11	9,8	27,56	27,56	26	25,22	23,92	21,84	
13	11,8	28,6	28,08	26	25,22	23,92	21,84	
15	13,7	29,38	28,08	26	25,22	23,92	21,84	
28	-19,8	-20	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	-18,8	-19	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
	-16,7	-17	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	-13,7	-15	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	-11,8	-13	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
	-9,8	-11	22,1	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
	-9,5	-10	23	23	23	23	23	23
	-8,5	-9,1	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	-7	-7,6	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	-5	-5,6	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	-3	-3,7	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
	0	-0,7	28	28	28	28	28	26,5
	3	2,2	29,6	29,6	29,6	29,6	29	26,5
	5	4,1	30,6	30,6	30,6	30,6	29	26,5
	7	6	31,5	31,5	31,5	30,6	29	26,5
9	7,9	32,4	32,4	31,5	30,6	29	26,5	
11	9,8	33,4	33,4	31,5	30,6	29	26,5	
13	11,8	34,7	34	31,5	30,6	29	26,5	
15	13,7	35,6	34	31,5	30,6	29	26,5	

8.2. Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interior (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
40	-19,8	-20	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	-18,8	-19	27	27	27	27	27	27
	-16,7	-17	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
	-13,7	-15	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
	-11,8	-13	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	-9,8	-11	31,5	31,95	31,95	31,95	31,95	31,95
	-9,5	-10	32,85	32,85	32,85	32,85	32,85	32,85
	-8,5	-9,1	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75
	-7	-7,6	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
	-5	-5,6	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55	35,55
	-3	-3,7	37,35	37,35	37,35	37,35	37,35	37,35
	0	-0,7	40,05	40,05	40,05	40,05	40,05	37,8
	3	2,2	42,3	42,3	42,3	42,3	41,4	37,8
	5	4,1	43,65	43,65	43,65	43,65	41,4	37,8
	7	6	45	45	45	43,65	41,4	37,8
	9	7,9	46,35	46,35	45	43,65	41,4	37,8
	11	9,8	47,7	47,7	45	43,65	41,4	37,8
13	11,8	49,5	48,6	45	43,65	41,4	37,8	
15	13,7	50,85	48,6	45	43,65	41,4	37,8	
45	-19,8	-20	28	28	28	28	28	28
	-18,8	-19	30	30	30	30	30	30
	-16,7	-17	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
	-13,7	-15	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
	-11,8	-13	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
	-9,8	-11	35	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
	-9,5	-10	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
	-8,5	-9,1	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	-7	-7,6	38	38	38	38	38	38
	-5	-5,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
	-3	-3,7	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
	0	-0,7	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	42
	3	2,2	47	47	47	47	46	42
	5	4,1	48,5	48,5	48,5	48,5	46	42
	7	6	50	50	50	48,5	46	42
	9	7,9	51,5	51,5	50	48,5	46	42
	11	9,8	53	53	50	48,5	46	42
13	11,8	55	54	50	48,5	46	42	
15	13,7	56,5	54	50	48,5	46	42	

9. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MDV-D71T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	1.23	5	0.1	1.17
MDV-D80T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	1.23	5	0.1	1.17
MDV-D90T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	1.87	5	0.16	1.71
MDV-D112T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	2.3	5	0.2	2.18
MDV-D140T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	2.85	5	0.3	2.56
MDV-D160T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	4.77	5	0.4	3.52
MDV-D200T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	8.6	10	0.55 (*2)	3.1(*2)
MDV-D250T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	8.6	10	0.55 (*2)	3.1(*2)
MDV-D280T1/VN1-BA	60	208-230V	207V	254V	8.6	10	0.55 (*2)	3.25(*2)
MDV-D400T1/VN1A	60	208-230V	207V	254V	18.75	25	0.55 (*3)	5(*3)
MDV-D450T1/VN1A	60	208-230V	207V	254V	18.75	25	0.55 (*3)	5(*3)

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

FLA: Corrente a carga plena (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

IFM: Motor do ventilador

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)



10. Níveis de Ruído

10.1 Valores de Teste (pressão sonora)



Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MDV-D71T1/VN1-BA	48	46	44.5
MDV-D80T1/VN1-BA	48	46	44.5
MDV-D90T1/VN1-BA	52	49	47
MDV-D112T1/VN1-BA	52	49	47
MDV-D140T1/VN1-BA	53	50	48
MDV-D160T1/VN1-BA	54	52	50
MDV-D200T1/VN1-BA	58	55	52
MDV-D250T1/VN1-BA	58	55	52
MDV-D280T1/VN1-BA	58	55	52
MDV-D400T1/VN1A	61	59	56
MDV-D450T1/VN1A	61	59	56

10.2. Nível de Ruído em Bandas de Oitava


MDV-D71T1/VN1-BA, MDV-D80T1/VN1-BA, MDV-D90T1/VN1-BA, MDV-D112T1/VN1-BA

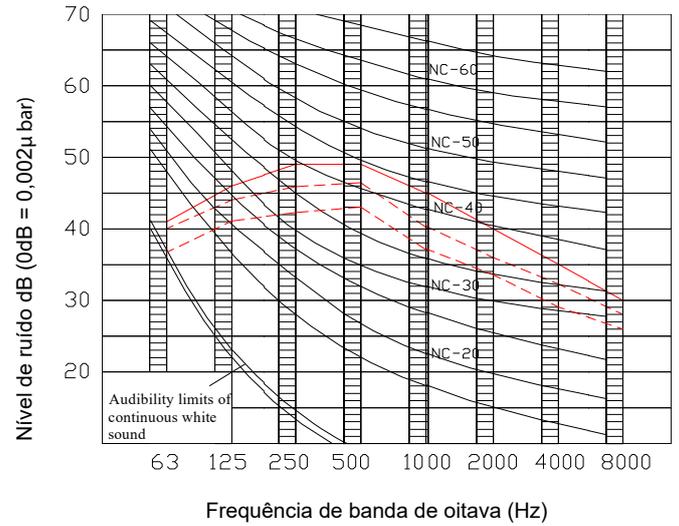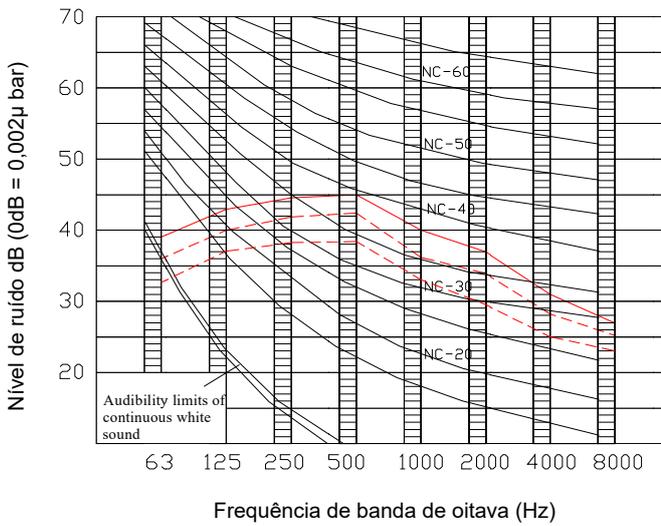


MDV-D140T1/VN1-BA, MDV-D160T1/VN1-BA

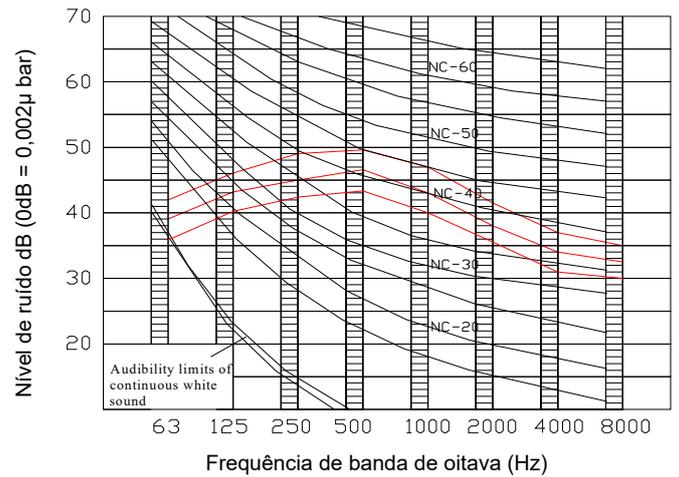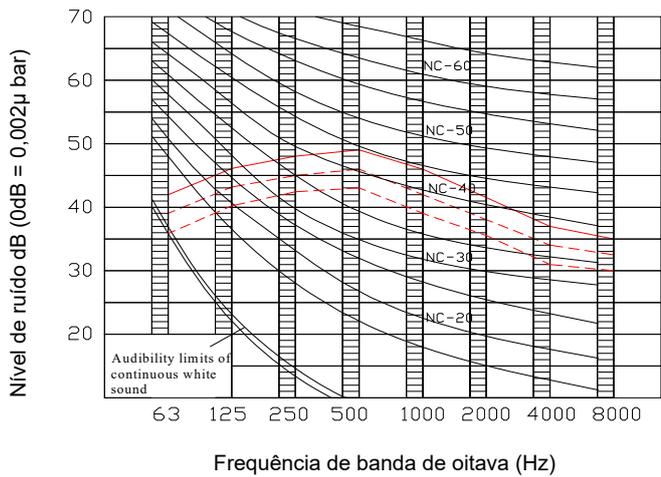

MDV-D200T1/VN1-BA, MDV-D250T1/VN1-BA, MDV-D280T1/VN1-BA


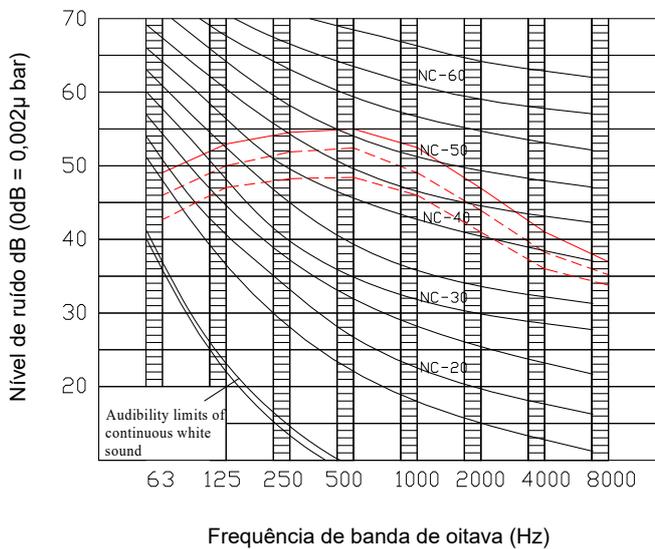


MDV-D400T1/VN1A, MDV-D450T1/VN1A

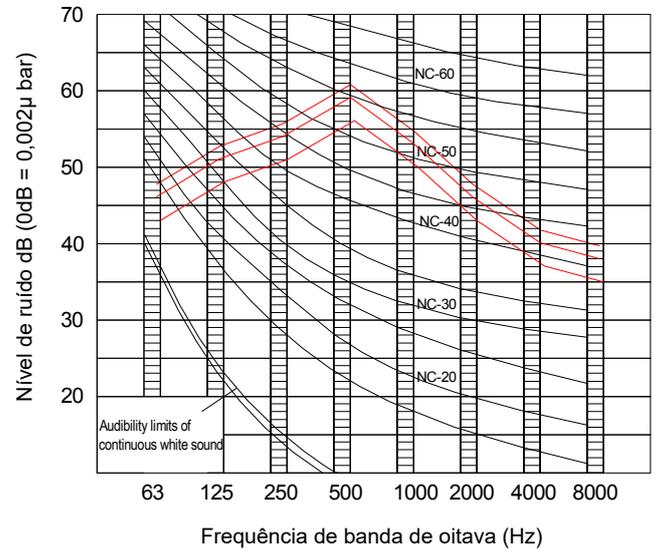

11. Acessórios

11.1. Acessórios Básicos

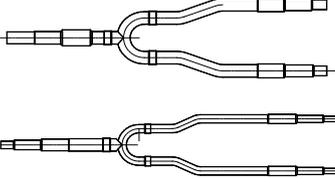Nome	Qtd	Forma	Uso
Manual de instalação	1	/	Instruções de instalação e procedimento da unidade
Material de isolamento da tubulação	71~160		Isolamento térmico para tubulação
	A partir do 200		
Fita adesiva para vedação	2		Para correta vedação do tubo de dreno
Pacote de cabeçote de ramificação (a partir do modelo 200) Código: 201609891015 Modelo: CE-MDV-BY101N1(MDV-BY101N1)	2		1 ramificação para líquidos e uma para gás. Para conectar os dois circuitos da unidade terminal como um único sistema.
Controle com fio	1		Controle do ar-condicionado.
Cabo de rede	1		Para comunicação das un. terminais entre as portas de rede "P" e "Q".
Tubo Flexível (exceto os modelos 400 e 450)	1		Tubo de dreno
Tubo de conexão de água (apenas para os modelos 400, 450 e 560)	1		Para conexão do tubo de dreno
Abraçadeira	1		Fixação do tubo de dreno a saída de água da un. terminal.
Conjunto de tubos de conexão EXV (apenas para os modelos 400, 450 e 560)	2		Para conectar os componentes do estrangulador
Painel do receptor de sinal (já fixado dentro da caixa de controle)	1		Recepção do sinal de controle

11.2 Acessórios Opcionais

Nome	Modelo	Código	Uso
Controle remoto sem fio	RM05/BG(T)E-A	203355091418	Que pode ser usado para definir o endereço da unidade terminal.
Kit de bomba de drenagem	SBH-04	210095700140	Para elevar a água de drenagem


PISO TETO DC

1. Características



1.2. Adoção do motor DC

A adoção de um motor de ventilador DC pode aumentar a eficiência do motor em até 90%. Quando comparado com um motor AC, o consumo do pode ser reduzido em até 30% com o motor DC.

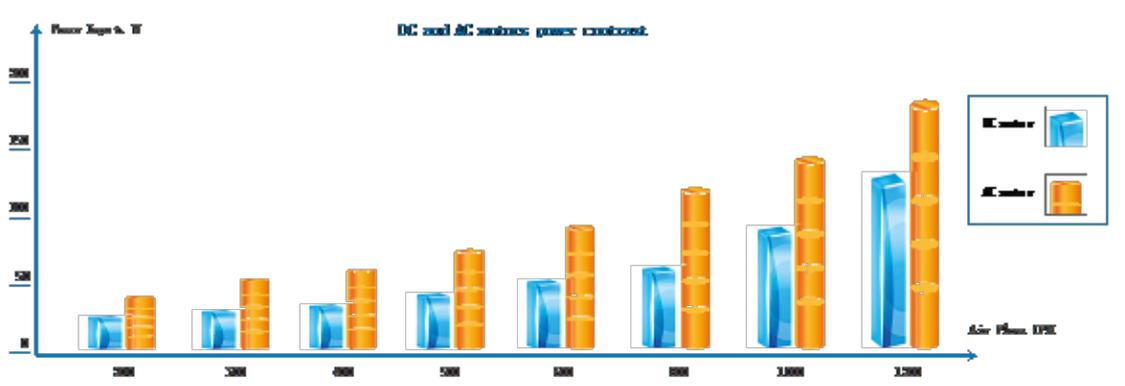

1.3. Instalação conveniente

- A unidade Piso-Teto pode ser instalada como unidade terminal de piso ou de teto;
- É especialmente útil quando a instalação de um ar-condicionado de centro cassete é impossível devido a estrutura local dificuldade para instalação de dutos ou área disponível para instalação de luminárias;
- A válvula de expansão EXV é incorporada na unidade terminal, com tamanho compacto, de fácil manutenção;
- Soquete reservado na placa principal para a instalação de bomba de dreno de água.

1.4. Três velocidades

- Alta, média e baixa;
- Dois direcionadores de ar;
- Duas guias independentes de ar;
- Movimento automático em duas direções (vertical e horizontal) e fluxo de ar com grande ângulo.

1.5. Baixo nível sonoro de ruído

- Cria um ambiente silencioso e confortável.
- Fluxo de ar mais suave com menos turbulência devido ao ventilador de múltiplas lâminas pás, o fluxo de ar está fica mais suave e confortável;



1.6. Controle com fio compatível

- Controle remoto sem fio é padrão, tendo como opcional controle com fio.

1.7. Auto Restart

- A unidade terminal retoma o funcionamento após 3 minutos com a mesma configuração anterior, em caso de queda de energia.

1.8 Interface com dispositivos externos

- Sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos
- Contato ON/OFF (sem tensão) para função de cartão de hotel.

2. Especificações

Modelo		MI-36DL/DHN1-CA	MI-45DL/DHN1-CA	MI-56DL/DHN1-CA	MI-71DL/DHN1-CA	
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V -1- 50/60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	3.6	4.5	5.6	7.1
	Consumo	W	23	94	94	94
	Corrente	A	0.32	0.89	0.89	0.89
Aquecimento	Capacidade	kW	4	5	6.3	8
	Consumo	W	23	94	94	94
	Corrente	A	0.32	0.89	0.89	0.89
Motor Ventilador	Modelo		WZDK100-38GS-2	WZDK100-38GS-2	WZDK100-38GS-2	WZDK100-38GS-2
	Tipo		DC			
	Marca		Panasonic			
	Entrada	W	20	90	90	90
	Rotação (A/M/B)	RPM	756/666/592	1310/1190/1040	1310/1190/1040	1310/1190/1040
Serpentina	Número de filas		2	3	3	3
	Passo do tubo(a) x Passo da fila(b)	mm	25.4 x 22			
	Espaçamento aleta	mm	1.8			
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro externo tubo e tipo	mm	Φ9.52			
			Ranuras internas			
	Dimensão	mm	804x254x44	804x254x66	804x254x66	804x254x66
Número de circuitos		3	3	3	3	
Vazão de ar interno (A/M/B)	m3/h	550/480/420	930/830/720	930/830/720	930/830/720	
Nível de Ruído (A/M/B)	dB(A)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	
Unidade Terminal	Dimen. s/ embalagem (LxAxP)	mm	990x203x660	990x203x660	990x203x660	990x203x660
	Dimen. c/ embalagem (LxAxP)	mm	1089x296x744	1089x296x744	1089x296x744	1089x296x744
	Peso Liq / Bruto	kg	25/31	27/33	27/33	27/33
Fluido Refrigerante		R410A				
Válvula de Expansão	Tipo	EXV (Built-in)				
	Modelo	BD20FKS(L)				
Pressão de Projeto (A/B)	MPa	4.4/2.6				
Tubulação líquido/ Tubulação gás	mm	Φ6.35/ Φ12.7		Φ9.52/ Φ15.9		
Cabos	Cabos de alimentação	mm ²	3*2.5(L≤20m); 3*3.5(L≤50m)			
	Cabos de sinal	mm ²	3*0.75			
Diâmetro tubo de dreno		ODΦ25				
Controle		Controle remoto sem fio				

Notas:


- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco); 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura eterna: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).

Modelo			MI-80DL/DHN1-CA	MI-90DL/DHN1-CA	MI-112DL/DHN1-CA	MI-140DL/DHN1-CA
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V -1- 50/60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	8	9	11.2	14
	Consumo	W	126	126	130	130
	Corrente	A	1.14	1.14	1.25	1.25
Aquecimento	Capacidade	kW	9	10	12.5	15
	Consumo	W	126	126	130	130
	Corrente	A	1.14	1.14	1.25	1.25
Motor Ventilador	Modelo		WZDK100-38GS-1	WZDK100-38GS-1	WZDK100-38GS-2	WZDK100-38GS-2
	Tipo		DC			
	Marca		Panasonic			
	Entrada	W	122	122	125	125
	Rotação (A/M/B)	RPM	1310/1210/1115	1310/1210/1115	1170/1070/995	1170/1070/995
Serpentina	Número de filas		3	3	3	3
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	25.4*22			
	Espaçamento aleta	mm	1.8			
	Aleta tipo		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro externo tubo e tipo	mm	Φ9.52			
			Ranuras internas			
	Dimensão	mm	1094*254*66		1360*254*66	
Número de circuitos		5	5	5	5	
Vazão de ar interno (A/M/B)		m3/h	1280/1170/1050	1280/1170/1050	1890/1700/1580	1890/1700/1580
Nível de Ruído (A/M/B)		dB(A)	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	1280*203*660	1280*203*660	1670*244*680	1670*244*680
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	1379*296*744	1379*296*744	1764*329*760	1764*329*760
	Peso Liq / Bruto	kg	33.5/40	33.5/40	49/57	49/57
Fluido Refrigerante			R410A			
Válvula de Expansão	Tipo		EXV (Built-in)			
	Modelo		BD20FKS (L)			
Pressão de Projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6			
Tubulação líquido/ Tubulação gás		mm	Φ9.52/ Φ15.9			
Cabos	Cabos de alimentação	mm ²	3 * 2.5 (L≤20m); 3 * 3.5 (L≤50m)			
	Cabos de sinal	mm ²	3*0.75			
Diâmetro tubo de dreno			ODΦ25			
Controle			Controle remoto sem fio			

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 27°C (Bulbo Seco); 19°C (Bulbo Úmido); Temperatura eterna: 35°C (Bulbo Seco); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).
- Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura ar de retorno: 20°C (Bulbo Seco); Temperatura externa: 7°C (Bulbo Seco), 6°C (Bulbo Úmido); Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).

3. Dimensões

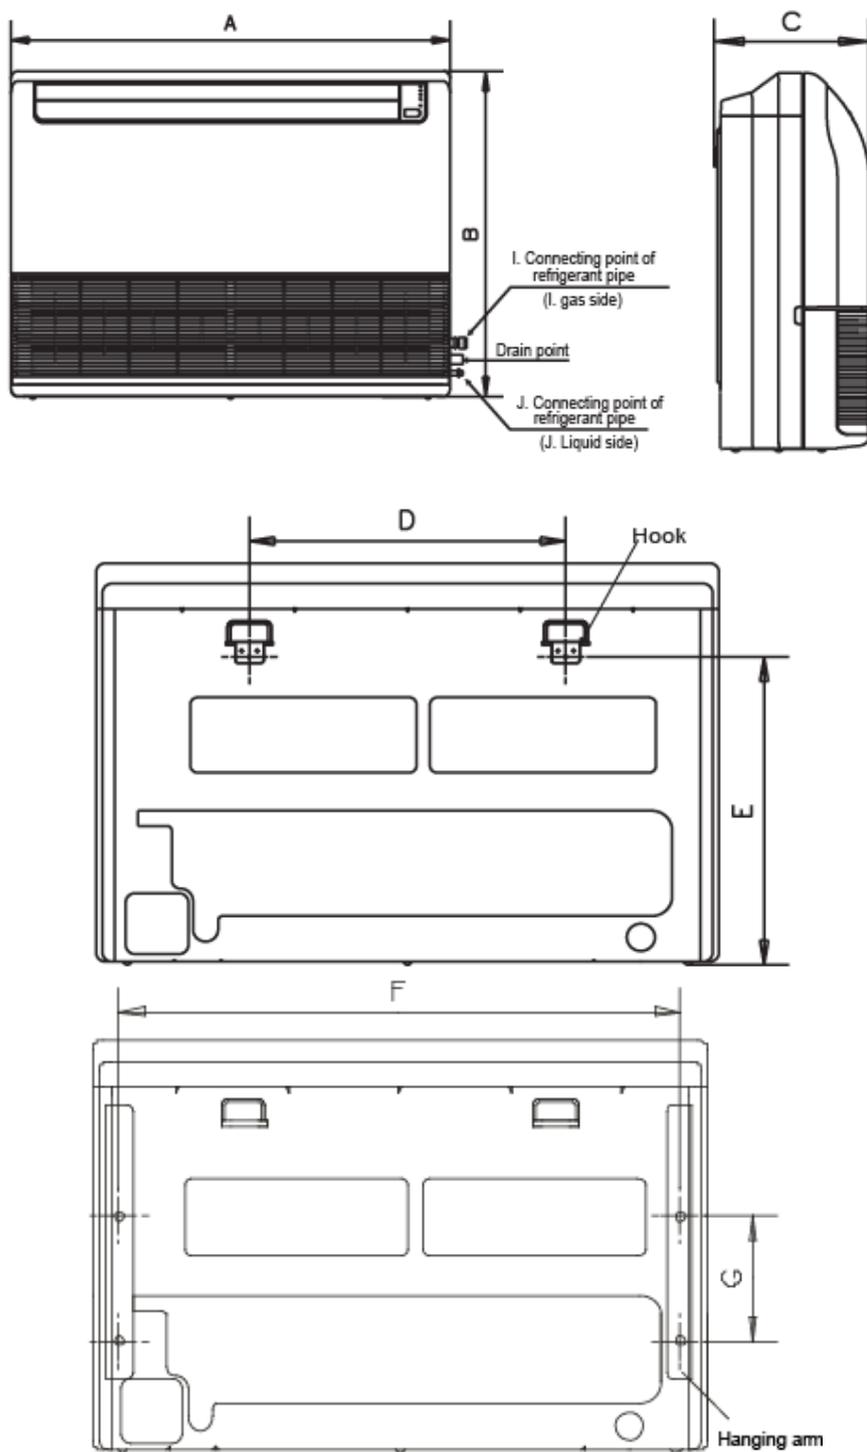


Unidade: mm

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
36-71	990	660	203	505	506	907	200
80-90	1280	660	203	795	506	1195	200
112-140	1670	680	244	1070	450	1542	200


Modelo	I (Tubulação Gás)	J (Tubulação Líquido)
36-45	Φ12.7	Φ6.35
56-140	Φ15.9	Φ9.52

4. Espaços de Serviço


4.1 Unidades: MI-36DL/DHN1-CA, MI-45DL/DHN1-CA, MI-56DL/DHN1-CA, MI-71DL/DHN1-CA, MI-80DL/DHN1-CA, MI-90DL/DHN1-CA, MI-112DL/DHN1-CA e MI-140DL/DHN1-CA.

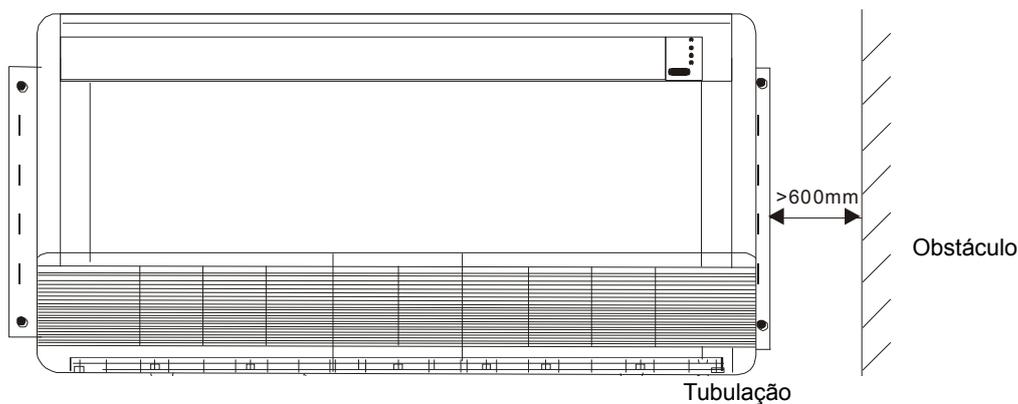

Mantenha uma distância de 600mm entre a unidade e a parede lateral esquerda/direita.

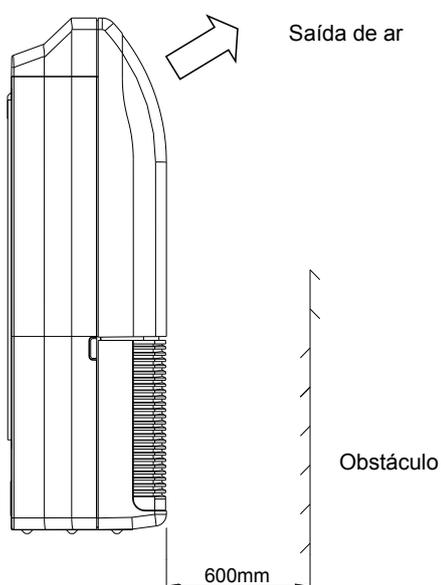

Mantenha o mínimo de 600mm entre o painel e a parede frontal para melhor ventilação

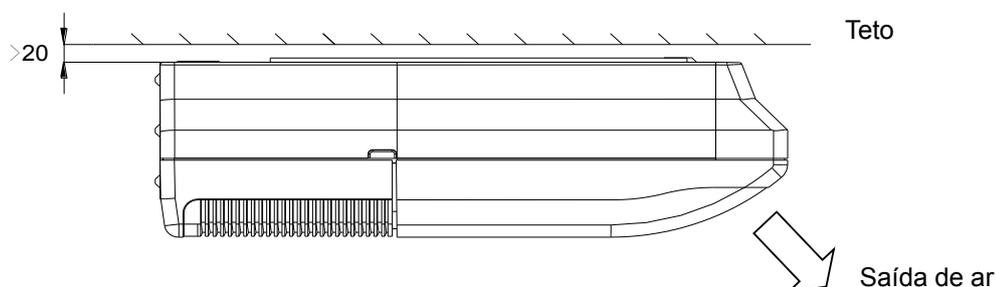


Mantenha 20mm entre a parte traseira e a parede se estiver instalada na vertical. Mantenha 20mm entre a parte superior da unidade e o teto se estiver instalada na horizontal.

Nota:

1. Esta unidade terminal pode ser instalada em tetos com até 3,5m de altura. Entretanto, se o teto for maior do que 2,7m a função siga-me deve ser customizada.

5. Esquema de Tubulações

5.1 Unidades: MI-36DL/DHN1-CA, MI-45DL/DHN1-CA, MI-56DL/DHN1-CA, MI-71DL/DHN1-CA, MI-80DL/DHN1-CA, MI-90DL/DHN1-CA, MI-112DL/DHN1-CA e MI-140DL/DHN1-CA.

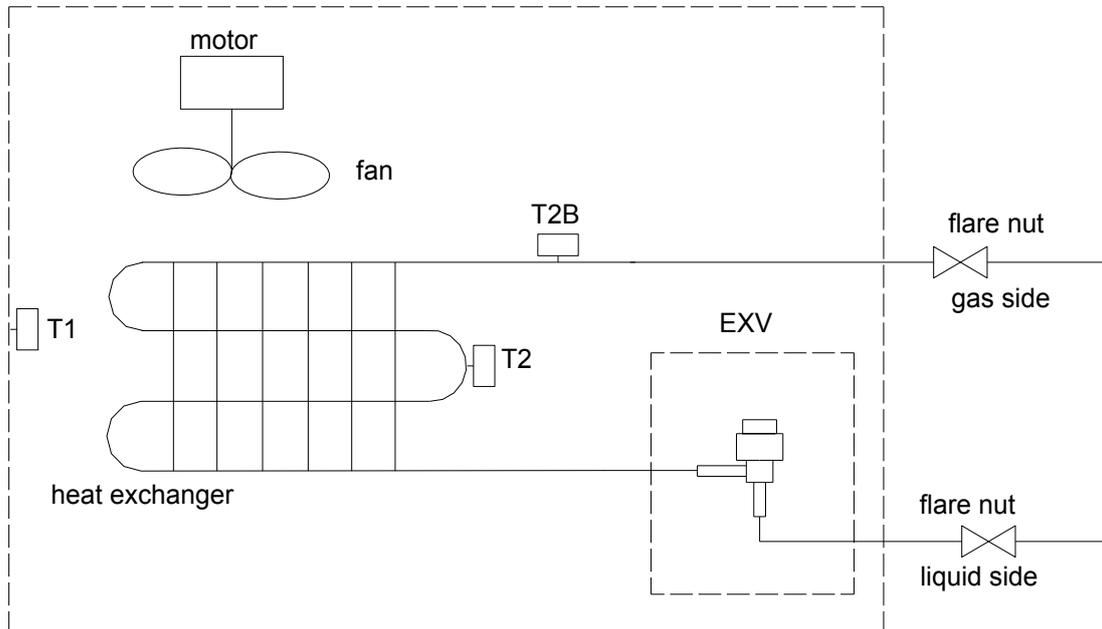


T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina

T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador


6. Esquema Elétrico

6.1 Unidades: MI-36DL/DHN1-CA, MI-45DL/DHN1-CA, MI-56DL/DHN1-CA, MI-71DL/DHN1-CA, MI-80DL/DHN1-CA e MI-90DL/DHN1-CA.

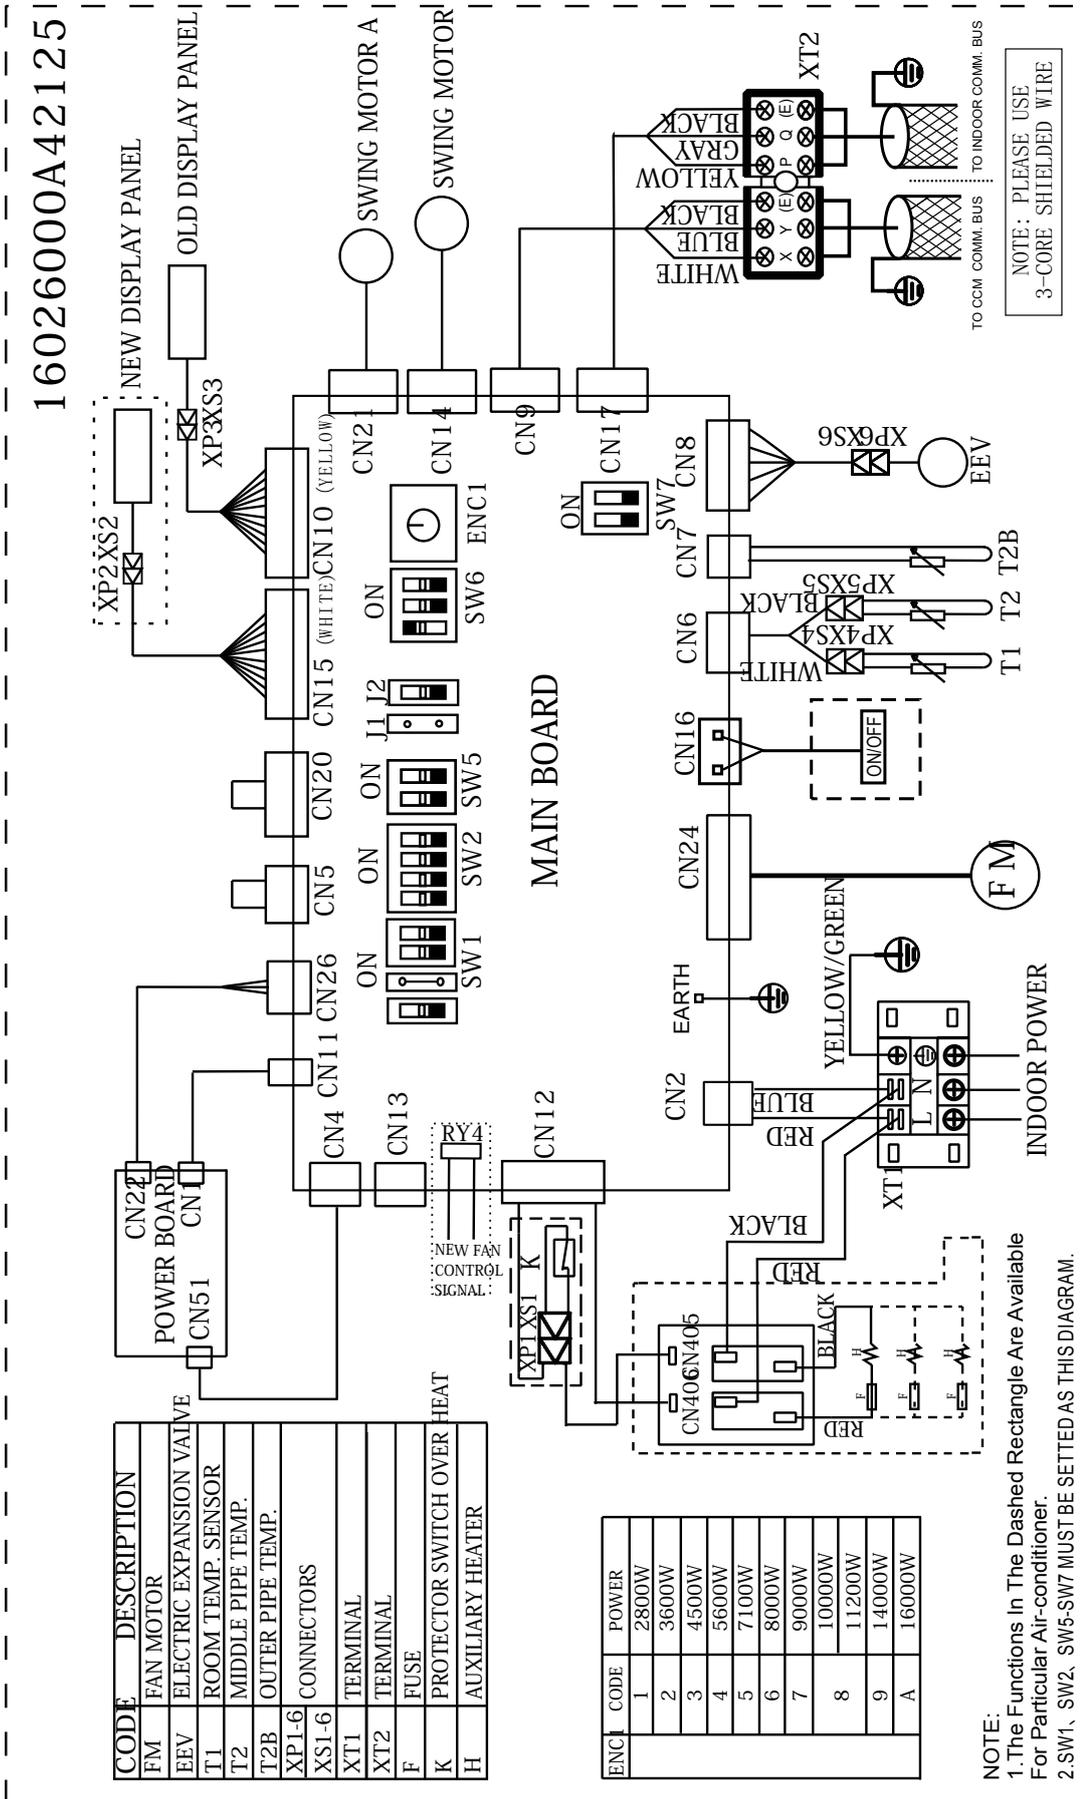

6.2 Unidades: MI-140DL/DHN1-CA, MI-160DL/DHN1-CA.

16026000A42126

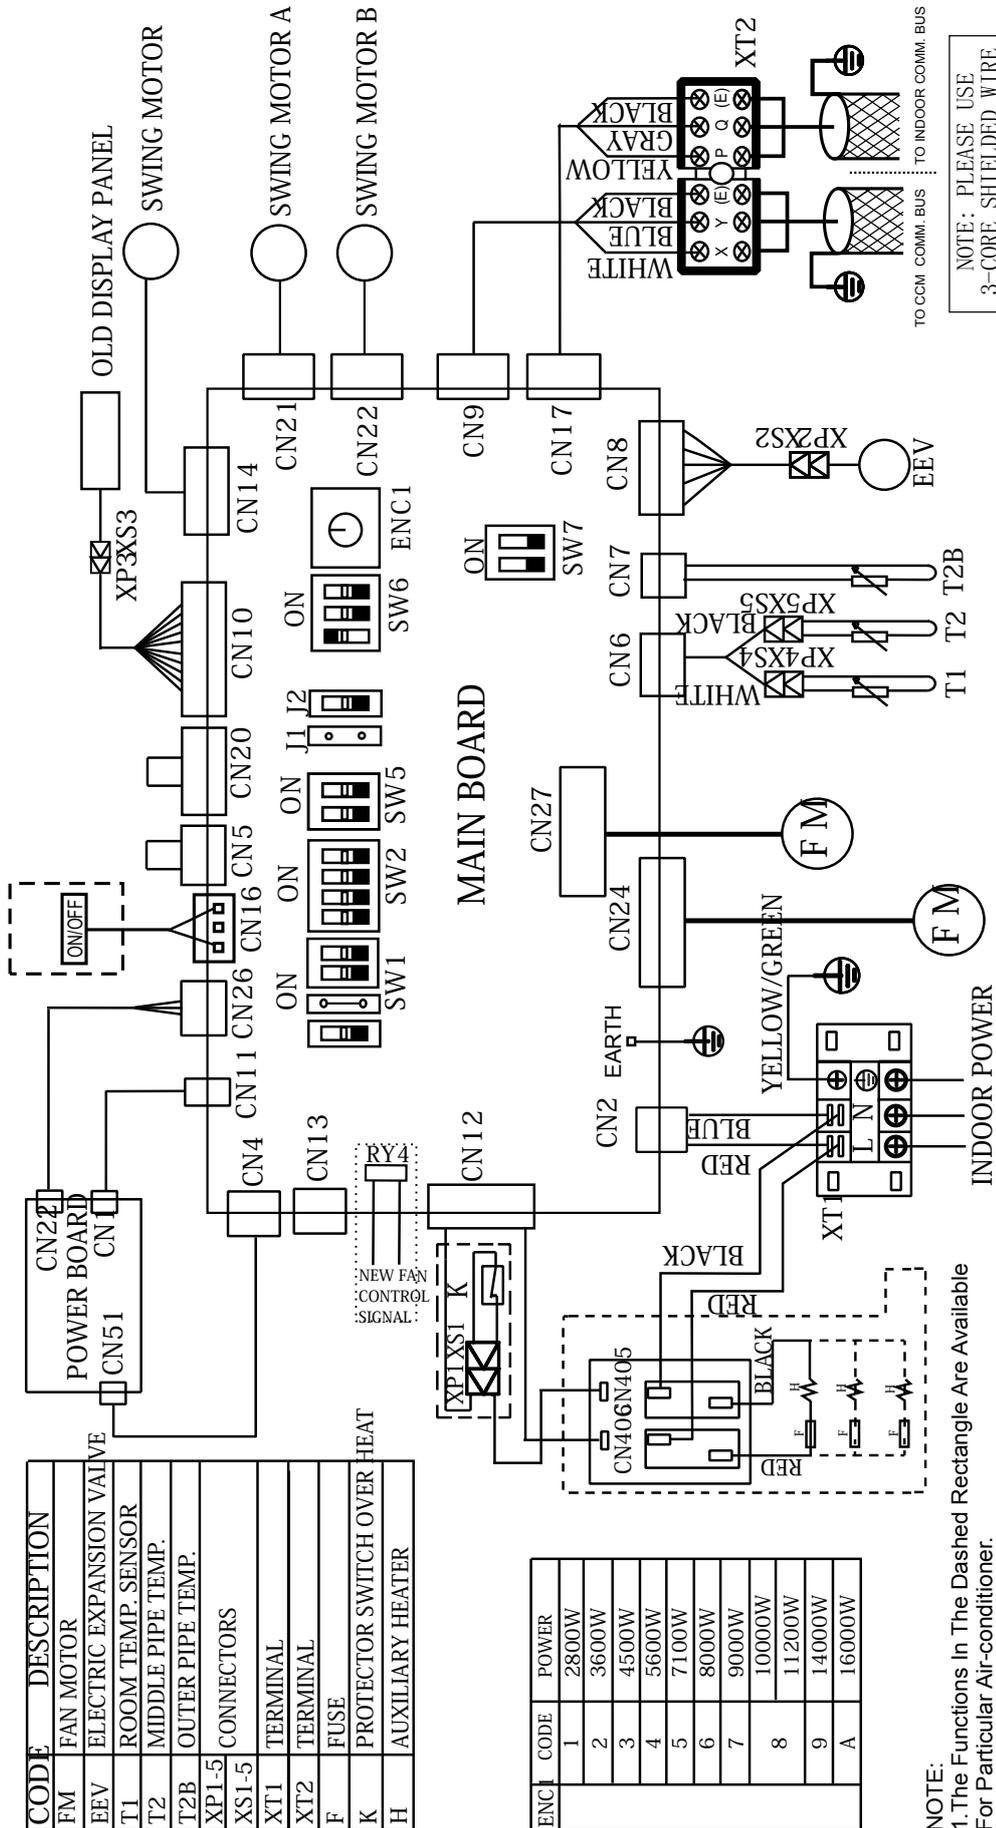

Designação dos códigos da placa principal

Definição 0/1

	Significa 0
	Significa 1

Definição SW1

	1 Modo teste de fábrica		0 Significa adicionar modo de busca automática		01 Pressão estática ventilador DC é 1 (Reservado)
	1 Ventilador DC escolhido		0 Ventilador AC escolhido		10 Pressão estática ventilador DC é 2 (Reservado)
	00 Pressão estática ventilador DC é 0 (Reservado)		11 Pressão estática ventilador DC é 3 (Reservado)		

Definição SW2

	00 Significa que a temperatura é de 15 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio		00 tempo de parada do ventilador interno é de 4 minutos
	01 Significa que a temperatura é de 20 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio		01 tempo de parada do ventilador interno é de 8 minutos
	10 Significa que a temperatura é de 24 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio		10 tempo de parada do ventilador interno é de 12 minutos
	11 Significa que a temperatura é de 26 graus quando a unidade desliga para se proteger do vento frio		11 tempo de parada do ventilador interno é de 16 minutos

Definição SW5

	00 A compensação de temperatura é de 6 graus no modo de aquecimento		10 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento
	01 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento		11 A compensação de temperatura é de 2 graus no modo de aquecimento

Definição SW6

	1 painel de display antigo
	0 painel de display novo
	1 vento automático no modo automático
	0 vento automático no não modo automático
	Reservado

Definição SW7

	Configuração padrão
	Última configuração

Definição J1 e J2

	Nenhum jumper significa desligar a função de memória
	Jumper significa que não há função de desligamento da memória
	Reservado

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Refrigeração

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.6	10.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
	39.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
	42.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1
44.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46.0	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
	39.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
	42.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6
44.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46.0	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	10.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
	39.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
	42.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1
44.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
46.0	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	
7.1	10.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	3.9
	37.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
	42.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
44.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
46.0	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
8.0	10.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.4	5.6
	12.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	14.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	16.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.0	5.4
	18.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.8	5.3
	20.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.6	5.2
	21.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	23.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	25.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.3	5.0
	27.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.1	5.3	9.2	5.1
	29.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	9.0	5.3	9.1	5.0
	31.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.9	5.2	8.8	4.8
	33.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.8	5.2	8.8	4.8
	35.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.6	5.1	8.6	4.8
	37.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.3	5.4	8.4	5.0	8.6	4.9
	39.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9
	42.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9
44.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9	
46.0	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9	
9.0	10.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.7	6.0
	12.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.5	5.9
	14.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.4	5.9
	16.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.3	5.8
	18.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.0	5.8
	20.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.8	5.7
	21.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.6	5.6
	23.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.5	5.5
	25.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.4	5.5
	27.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.3	5.9	10.4	5.4
	29.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.1	5.7	10.3	5.4
	31.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.0	5.7	9.9	5.3
	33.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.9	5.6	9.9	5.3
	35.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.5	6.0	9.6	5.5	9.7	5.3
	37.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.3	5.8	9.5	5.4	9.6	5.3
	39.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
	42.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
44.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
46.0	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	

7.1. Refrigeração (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C BS)	Temperatura Interna - °C (BS / BU)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
10.0	10.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	13.0	7.3
	12.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.8	7.2
	14.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.7	7.1
	16.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.5	7.0
	18.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.2	6.8
	20.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.0	6.7
	21.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	11.8	6.6
	23.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.7	7.3	11.7	6.6
	25.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.6	7.2	11.6	6.5
	27.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.5	7.1	11.5	6.6
	29.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.4	7.1	11.4	6.5
	31.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.3	7.0	11.0	6.3
	33.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.2	6.9	11.0	6.3
	35.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.5	6.9	10.8	6.7	10.8	6.3
	37.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.4	6.9	10.8	6.7	10.7	6.2
	39.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3
42.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
44.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
46.0	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
11.2	10.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	15.5	8.2
	12.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.4	7.7
	14.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.2	7.6
	16.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.1	7.5
	18.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.0	7.5
	20.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.9	7.4
	21.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.8	7.4
	23.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.1	7.5	13.7	7.3
	25.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.0	7.4	13.6	7.2
	27.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.9	7.3	13.4	7.2
	29.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.8	7.3	13.3	7.2
	31.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.7	7.2	12.8	6.9
	33.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.5	7.2	12.5	6.8
	35.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.8	7.4	12.4	7.1	12.3	6.7
	37.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.6	7.3	12.3	7.0	12.1	6.6
	39.0	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.4	7.1	12.2	7.0	11.9	6.6
42.0	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
44.0	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
46.0	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
14.0	10.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	18.2	9.4
	12.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.9	9.2
	14.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.8	9.2
	16.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.5	9.0
	18.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.1	8.8
	20.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.8	8.7
	21.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.5	8.5
	23.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.4	9.3	16.4	8.4
	25.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.2	9.3	16.2	8.4
	27.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.1	9.2	16.1	8.4
	29.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.0	9.1	16.0	8.4
	31.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.8	9.0	15.4	8.1
	33.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.7	8.9	15.4	8.1
	35.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.7	8.9	15.1	8.6	15.1	8.1
	37.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.6	8.8	15.1	8.6	15.0	8.0
	39.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1
42.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
44.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
46.0	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	

7.2 Aquecimento

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
3.6	-20	-19.8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18.8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16.7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14.7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13.00	-12.60	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11.00	-10.50	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10.00	-9.50	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9.10	-8.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7.60	-7.00	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5.60	-5.00	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3.70	-3.00	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0.70	0.00	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2.20	3.00	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4.10	5.00	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6.00	7.00	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
	7.90	9.00	4.12	4.12	4.00	3.88	3.68	3.36
	9.80	11.00	4.24	4.24	4.00	3.88	3.68	3.36
11.80	13.00	4.40	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
13.70	15.00	4.52	4.32	4.00	3.88	3.68	3.36	
4.5	-20	-19.8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18.8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16.7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14.7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13.00	-12.60	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11.00	-10.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10.00	-9.50	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9.10	-8.50	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7.60	-7.00	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5.60	-5.00	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3.70	-3.00	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0.70	0.00	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2.20	3.00	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4.10	5.00	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6.00	7.00	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
	7.90	9.00	5.15	5.15	5.00	4.85	4.60	4.20
	9.80	11.00	5.30	5.30	5.00	4.85	4.60	4.20
11.80	13.00	5.50	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	
13.70	15.00	5.65	5.40	5.00	4.85	4.60	4.20	

7.2 Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	BU	BS	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5.6	-20	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14.7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13.00	-12.60	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11.00	-10.50	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10.00	-9.50	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9.10	-8.50	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.60	-7.00	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.60	-5.00	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.70	-3.00	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.70	0.00	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.20	3.00	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4.10	5.00	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6.00	7.00	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7.90	9.00	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
	9.80	11.00	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29
11.80	13.00	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
13.70	15.00	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29	
7.1	-20	-19.8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18.8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17	-16.7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15	-14.7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13.00	-12.60	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-11.00	-10.50	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-10.00	-9.50	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9.10	-8.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7.60	-7.00	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5.60	-5.00	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3.70	-3.00	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0.70	0.00	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2.20	3.00	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4.10	5.00	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
	7.90	9.00	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72
	9.80	11.00	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72
11.80	13.00	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	
13.70	15.00	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72	

7.2 Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW	TC kW
8.0	-20	-19.8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19	-18.8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
	-17	-16.7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15	-14.7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13.00	-12.60	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03
	-11.00	-10.50	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-10.00	-9.50	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9.10	-8.50	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7.60	-7.00	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5.60	-5.00	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3.70	-3.00	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0.70	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2.20	3.00	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4.10	5.00	8.73	8.73	8.73	8.73	8.28	7.56
	6.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.73	8.28	7.56
	7.90	9.00	9.27	9.27	9.00	8.73	8.28	7.56
9.80	11.00	9.54	9.54	9.00	8.73	8.28	7.56	
11.80	13.00	9.90	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	
13.70	15.00	10.17	9.72	9.00	8.73	8.28	7.56	
9.0	-20	-19.8	5.60	5.04	5.60	5.60	5.60	5.60
	-19	-18.8	6.00	5.40	6.00	6.00	6.00	6.00
	-17	-16.7	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-15	-14.7	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	-13.00	-12.60	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	-11.00	-10.50	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-10.00	-9.50	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
	-9.10	-8.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-7.60	-7.00	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	-5.60	-5.00	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
	-3.70	-3.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-0.70	0.00	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.40
	2.20	3.00	9.40	9.40	9.40	9.40	9.20	8.40
	4.10	5.00	9.70	9.70	9.70	9.70	9.20	8.40
	6.00	7.00	10.00	10.00	10.00	9.70	9.20	8.40
	7.90	9.00	10.30	10.30	10.00	9.70	9.20	8.40
9.80	11.00	10.60	10.60	10.00	9.70	9.20	8.40	
11.80	13.00	11.00	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	
13.70	15.00	11.30	10.80	10.00	9.70	9.20	8.40	

7.2 Aquecimento (continuação)

TC: Capacidade total

SC: Capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura Externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16.00	18.00	20.00	21.00	22.00	24.00
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
			kW	kW	kW	kW	kW	kW
10.0	-20	-19.8	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
	-19	-18.8	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
	-17	-16.7	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
	-15	-14.7	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
	-13.00	-12.60	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
	-11.00	-10.50	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
	-10.00	-9.50	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
	-9.10	-8.50	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
	-7.60	-7.00	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
	-5.60	-5.00	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
	-3.70	-3.00	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-0.70	0.00	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.24
	2.20	3.00	10.34	10.34	10.34	10.34	10.12	9.24
	4.10	5.00	10.67	10.67	10.67	10.67	10.12	9.24
	6.00	7.00	11.00	11.00	11.00	10.67	10.12	9.24
	7.90	9.00	11.33	11.33	11.00	10.67	10.12	9.24
9.80	11.00	11.66	11.66	11.00	10.67	10.12	9.24	
11.80	13.00	12.10	11.88	11.00	10.67	10.12	9.24	
13.70	15.00	12.43	11.88	11.00	10.67	10.12	9.24	
11.2	-20	-19.8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-19	-18.8	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-17	-16.7	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-15	-14.7	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	-13.00	-12.60	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
	-11.00	-10.50	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
	-10.00	-9.50	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-9.10	-8.50	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
	-7.60	-7.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	-5.60	-5.00	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
	-3.70	-3.00	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	-0.70	0.00	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	10.50
	2.20	3.00	11.75	11.75	11.75	11.75	11.50	10.50
	4.10	5.00	12.13	12.13	12.13	12.13	11.50	10.50
	6.00	7.00	12.50	12.50	12.50	12.13	11.50	10.50
	7.90	9.00	12.88	12.88	12.50	12.13	11.50	10.50
9.80	11.00	13.25	13.25	12.50	12.13	11.50	10.50	
11.80	13.00	13.75	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
13.70	15.00	14.13	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
14.0	-20	-19.8	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
	-19	-18.8	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
	-17	-16.7	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
	-15	-14.7	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	-13.0	-12.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
	-11.0	-10.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
	-10.0	-9.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
	-9.1	-8.5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
	-7.6	-7.0	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
	-5.6	-5.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
	-3.7	-3.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
	-0.7	0.0	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.0
	2.2	3.0	14.6	14.6	14.6	14.6	14.3	13.0
	4.1	5.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.3	13.0
	6.0	7.0	15.5	15.5	15.5	15.0	14.3	13.0
	7.9	9.0	16.0	16.0	15.5	15.0	14.3	13.0
9.8	11.0	16.4	16.4	15.5	15.0	14.3	13.0	
11.8	13.0	17.1	16.7	15.5	15.0	14.3	13.0	
13.7	15.0	17.5	16.7	15.5	15.0	14.3	13.0	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MI-36DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	0.32	15	0.020	0.26
MI-45DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	0.89	15	0.080	0.71
MI-56DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	0.89	15	0.080	0.71
MI-71DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	0.89	15	0.080	0.71
MI-80DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	1.14	15	0.100	0.91
MI-90DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	1.14	15	0.100	0.91
MI-112DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	1.25	15	0.055*2	1.00
MI-140DL/DHN1-CA	60	220-240	198	264	1.25	15	0.055*2	1.00

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)



kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)

IFM: Motor do ventilador

9. Níveis de Ruído

9.1. Condições de Teste

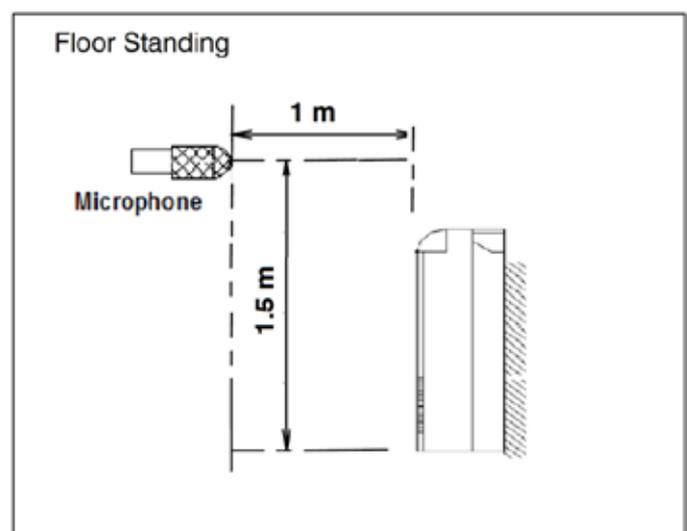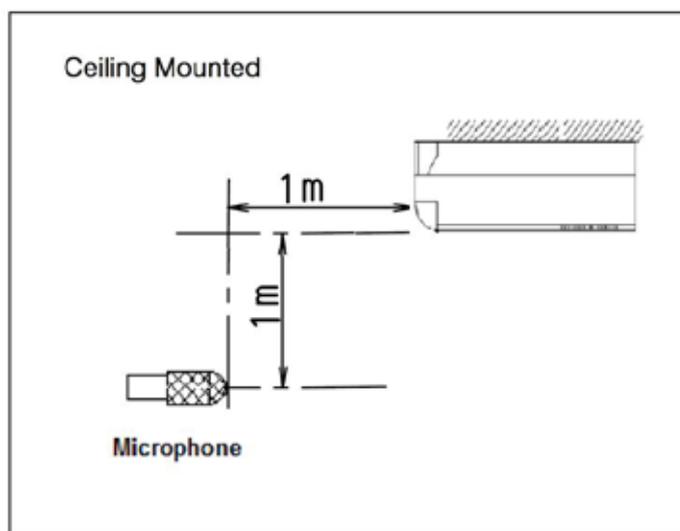


Notas:

1. Valor de conversão da câmara anecóica, medido em um ponto 1 m na frente da unidade à uma altura de 1,5 m.


Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-36DL/DHN1-CA	40	38	36
MI-45DL/DHN1-CA	43	41	38
MI-56DL/DHN1-CA	43	41	38
MI-71DL/DHN1-CA	43	41	38
MI-80DL/DHN1-CA	45	43	40
MI-90DL/DHN1-CA	45	43	40
MI-112DL/DHN1-CA	47	45	42
MI-140DL/DHN1-CA	47	45	42

9.3. Nível Bandas de Oitava


MI-36DL/DHN1-CA

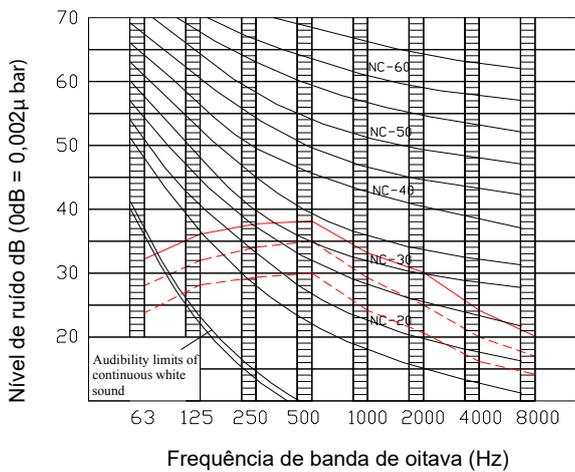


MI-45DL/DHN1-CA, MI-56DL/DHN1-CA, MI-71DL/DHN1-CA

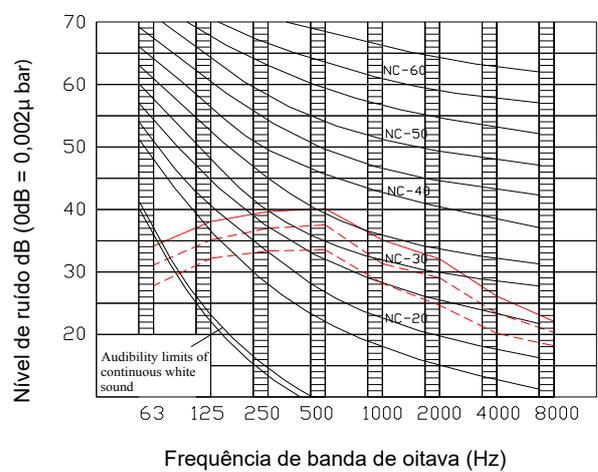

MI-80DL/DHN1-CA, MI-90DL/DHN1-CA

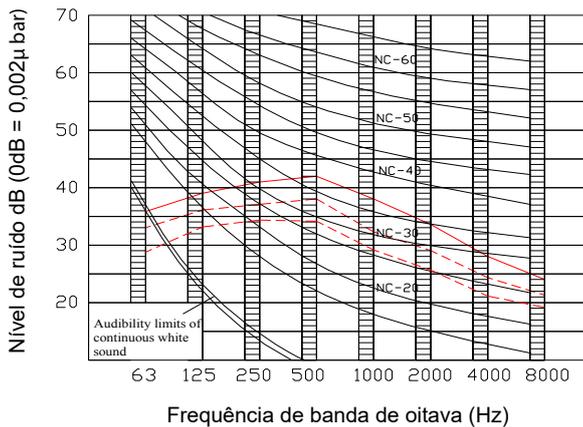

MI-112DL/DHN1-CA, MI-140DL/DHN1-CA

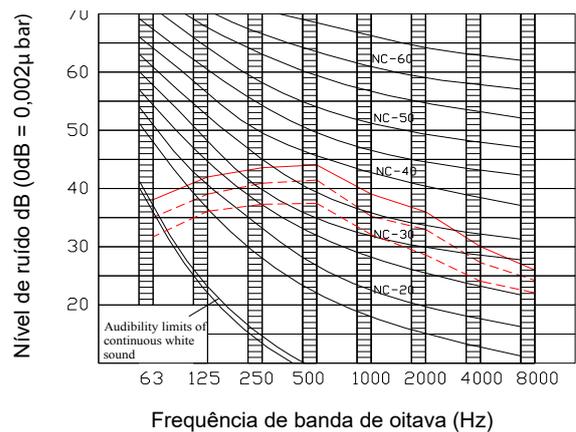

10. Acessórios


Nome	Quantidade	Forma	Uso
Manual de Instalação	1	/	/
Gancho	2		/
Suporte	2		/
Tubulação de dreno	1		Dreno
Material de isolamento dos tubos	1		Isolamento térmico
Parafusos	4		/
Porca de cobre	1		Conexão de tubulação
Controle remoto	1		/
Pilha alcalina	2		/
Suporte controle remoto	1		/
Manual do controle remoto	1		/
Parafuso de montagem (ST2.9 10-C-H)	2		Instalação suporte do controle
Resistor 12 Ohm	1		A unidade interna, no terminal final do sistema de comunicação pode ter um resistor colocado entre a porta P e Q.

PROCESSAMENTO AR EXTERNO DC

1. Características

- Unidade de processamento de 100% ar externo:

Tanto o tratamento do ar externo como o aquecimento e o resfriamento do ar podem ser obtidos em um único sistema, mitigando um dos grandes problemas do sistema VRF que é o tratamento do ar dos ambientes condicionados. Unidades terminais e unidades de processamento de ar externo podem ser conectadas do mesmo sistema de refrigeração, resultando em maior flexibilidade de projeto e uma redução significativa nos custos totais do sistema. Lembrando que ao tratar o ar externo antes de inseri-lo ao ambiente é possível redimensionar a carga térmica, reduzindo a capacidade total de unidades centrais.

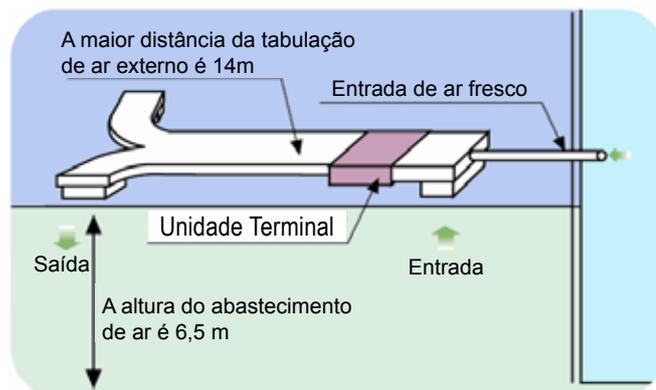


- Alta pressão estática externa:

A pressão estática externa da unidade terminal pode ser de até 200Pa (25mmca), o que permite a extensiva utilização de dutos para aplicações que necessitem flexibilidade. O ar condicionado pode ser distribuído em toda extensão da sala, até mesmo quando utilizado em ambientes com pé direito altos (6,5m). A distância máxima do fornecimento de ar é de cerca de 14m.


- Adoção de ventilador com motor DC:

A adoção de um motor de ventilador DC pode aumentar a eficiência do motor em até 90%. Quando comparado com um motor AC, o consumo do pode ser reduzido em até 30%.

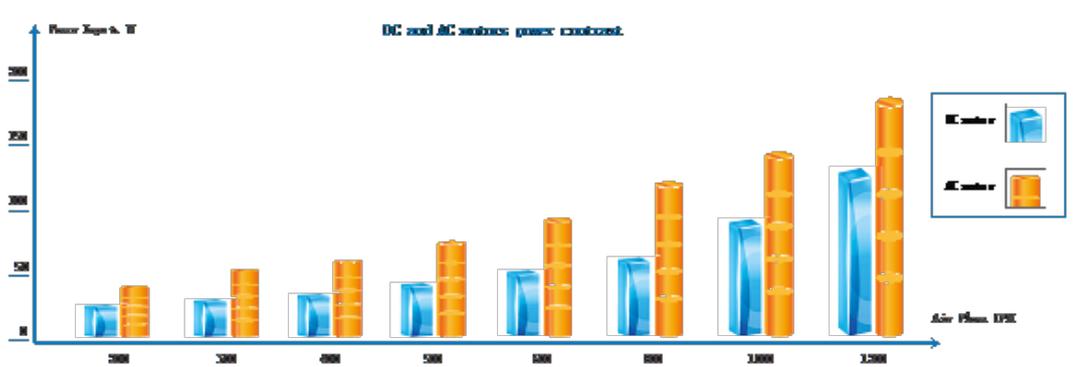

- Controle com fio e controle de grupo disponível.
- Disponível em altas capacidades de resfriamento e aquecimento, com alta eficiência comprovada.
- Fornecimento de ar inovador, que proporciona um condicionamento homogêneo da temperatura ambiente.

- Podem ser conectado ao Midea VRF (V5X) e Midea VRF condicionado à água (V4+W), não estando disponíveis para VRF com recuperação de calor (V4+R) e unidades centrais mini VRF.
- Saída de sinal 12V para intertravamento com dispositivos externos. Entrada ON/OFF (contato seco, sem tensão) para intertravamento com dispositivos externos como, por exemplo, chave de cartão de hotel
- Exemplo de layout:

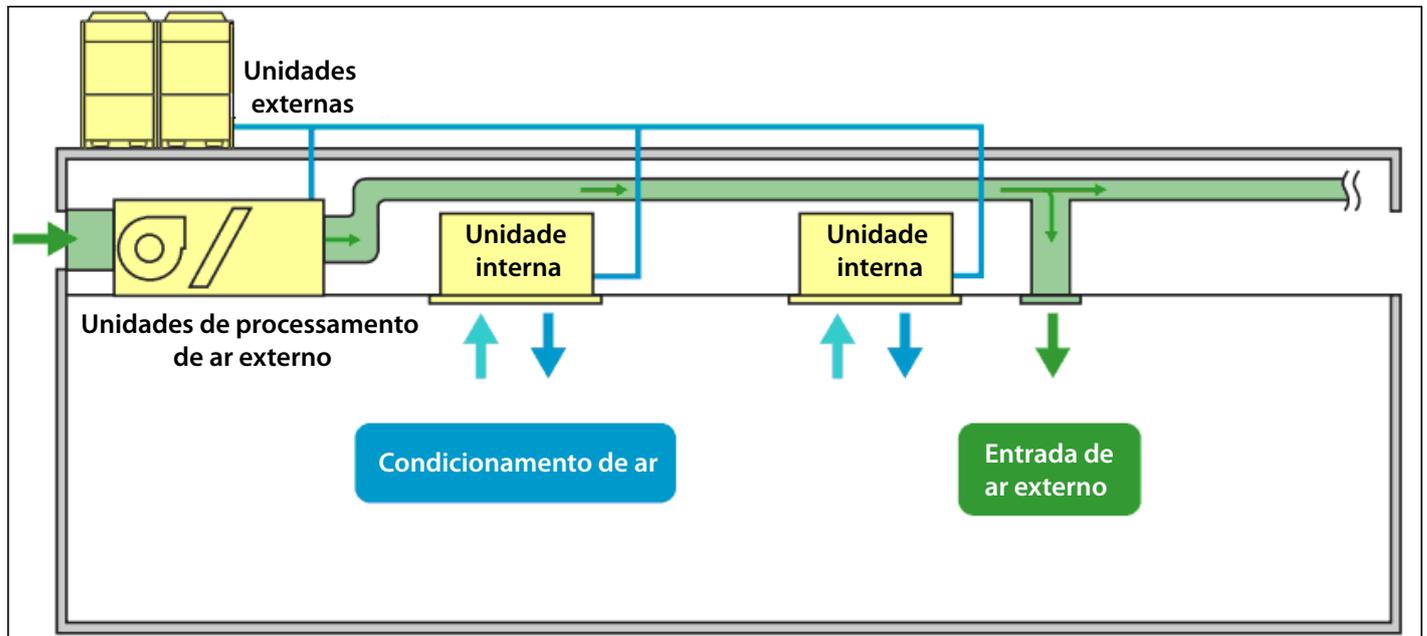

2. Especificações

Modelo			MI-125T1/DHN1-FAA	MI-140T1/DHN1-FAA	
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V -1- 50/60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	12.5	14	
		Btu/h	42600	47800	
	Consumo	W	370	370	
	Corrente	A	2.8	2.8	
Aquecimento	Capacidade	kW	10.5	12	
		Btu/h	36000	41000	
	Consumo	W	370	370	
Corrente	A	2.8	2.8		
Motor Ventilador	Modelo		WZDK750-38GS-W	WZDK750-38GS-W	
	Tipo		DC		
	Marca		Panasonic/ Welling		
	Entrada	W	360		
Serpentina	Número de filas		4		
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)		mm		
	Espaçamento aleta		mm		
	Tipo aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo tubo e tipo		in (mm)	3/8 (9.53)	
	Dimensão		mm	996×356×88	
	Número de circuitos			7	7
Vazão de ar interno (A/M/B)		m ³ /h	2440/2000/1470	2440/2000/1470	
		CFM	1437/1178/866	1437/1178/866	
*PEE disponível nominal (Limites de operação)		Pa	50 (0~200)	50 (0~200)	
Pressão sonora (A/M/B)		dB(A)	52/50/48	52/50/48	
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)		mm		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)		mm		
	Peso Líquido / Bruto		kg		
Fluido Refrigerante		R410A			
Válvula de Expansão		EXV			
Pressão de projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de tubulação	Líquido / Gás	in (mm)	Φ3/8,Φ5/8(Φ9.53/Φ15.9)	Φ3/8,Φ5/8(Φ9.53/Φ15.9)	
	Tubulação dreno	in (mm)	OD 63/64 (Φ25)	OD 63/64 (Φ25)	
Faixa temperatura de operação		°C	Aquecimento: -5~16; Ventilação: 16~20; Refrigeração: 20~43		
Controle		Controle com fio KJR-29B/BK-E			

Notas:

- Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 33°C (Bulbo Seco) / 28°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 35°C (Bulbo Seco) / 24°C Bulbo Úmido). Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 0°C (Bulbo Seco) / -2,9°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 7°C (Bulbo Seco) / 6°C (Bulbo Úmido). Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).
- *Cada modo de funcionamento (baixa/média/alta) tem seu respectivo limite de operação. Para maiores informações, **verificar seção 09 desse manual**. Os riscos de selecionar uma unidade fora da gama ideal incluem níveis de ruído mais altos, baixo fluxo de ar etc.

Condições de conexão

As seguintes restrições devem ser seguidas para garantir o funcionamento do sistema:

- Quando conectadas com uma unidade central, a capacidade total de conexão das unidades terminais deve ser entre 50% e 100% da capacidade da unidade central;
- Quando conectadas em um sistema que possui outros modelos de unidades terminais, a capacidade em unidades de processamento de ar externo não podem exceder 30% do total das unidades centrais, sob o risco de impacto na carga térmica referente ao calor latente proveniente do ar externo;
- Se necessário, é possível ter um sistema apenas com unidades de ar externo e unidades centrais, sem outros modelos de unidades terminais, nessa forma precisa ser respeitado 100% de simultaneidade;
- Não podem ser conectadas em sistema de recuperação de calor (3 tubos).

Modelo		MI-200T1/DHN1-FAA	MI-250T1/DHN1-FAA	MI-280T1/DHN1-FAA	
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V -1- 50/60Hz		
Refrigeração	Capacidade	kW	20.0	25.0	28.0
		Btu/h	68200	85300	95500
	Consumo	W	615	670	670
	Corrente	A	4.5	5	5
Aquecimento	Capacidade	kW	18.0	20.0	22.0
		Btu/h	61400	68200	75000
	Consumo	W	615	670	670
	Corrente	A	4.5	5	5
Motor Ventilador	Modelo		WZDK750-38GS-W	WZDK750-38GS-W	WZDK750-38GS-W
	Tipo		DC		
	Marca		Panasonic/ Nidec		
	Entrada	W	600	650	650
Serpentina	Número de filas		4	4	4
	Passo do tubo(a) × Passo da fila(b)	mm	25.4×22	25.4×22	25.4×22
	Espaçamento aleta	mm	1.8	1.8	1.8
	Tipo aleta		Alumínio hidrófilo		
	Diâmetro externo tubo e tipo	in (mm)	3/8 (Φ9.53)		
			Com ranhuras internas		
	Dimensão	mm	1125×512×88		
Número de circuitos		20			
Vazão (A/M/B)		m³/h	3860/3430/2890	3860/3430/2890	3860/3430/2890
		CFM	2273/2020/1702	2273/2020/1702	2273/2020/1702
*PEE disponível nominal (Limites de operação)		Pa	62(0~250)	62(0~250)	62(0~250)
Pressão Sonora (A/M/B)		dB(A)	52/51/49	53/52/50	53/52/50
Unidade Terminal	Dimensão sem embalagem (L×A×P)	mm	1440×505×925		
	Dimensão com embalagem (L×A×P)	mm	1509×550×990		
	Peso Líquido / Bruto	kg	108/120	108/120	108/120
Fluido Refrigerante		R410A			
Válvula de Expansão		EXV			
Pressão de projeto (A/B)		MPa	4.4/2.6		
Conexões de tubulação	Líquido / Gás	in (mm)	Φ3/8, Φ5/8(Φ9.53/Φ15.9)		
	Tubulação dreno	in (mm)	OD 1-17/64(Φ32)		
Faixa temperatura de operação		°C	Aquecimento: -5~16; Ventilação: 16~20; Refrigeração: 20~43		
Controle		Controle com fio KJR-29B/BK-E			

Notas:

3. Capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 33°C (Bulbo Seco) / 28°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 35°C (Bulbo Seco) / 24°C Bulbo Úmido).


Capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: Temperatura interna 0°C (Bulbo Seco) / -2,9°C (Bulbo Úmido); Temperatura externa 7°C (Bulbo Seco) / 6°C (Bulbo Úmido).

Tubulação equivalente: 7.5m (horizontal).


4. Cada modo de funcionamento (baixa/média/alta) tem seu respectivo limite de operação. Para maiores informações, **verificar seção 09 desse manual**. Os riscos de selecionar uma unidade fora da gama ideal incluem níveis de ruído mais altos, baixo fluxo de ar etc.

3. Dimensões

3.1. Unidades: MI-125T1/DHN1-FAA e MI-140T1/DHN1-FAA.

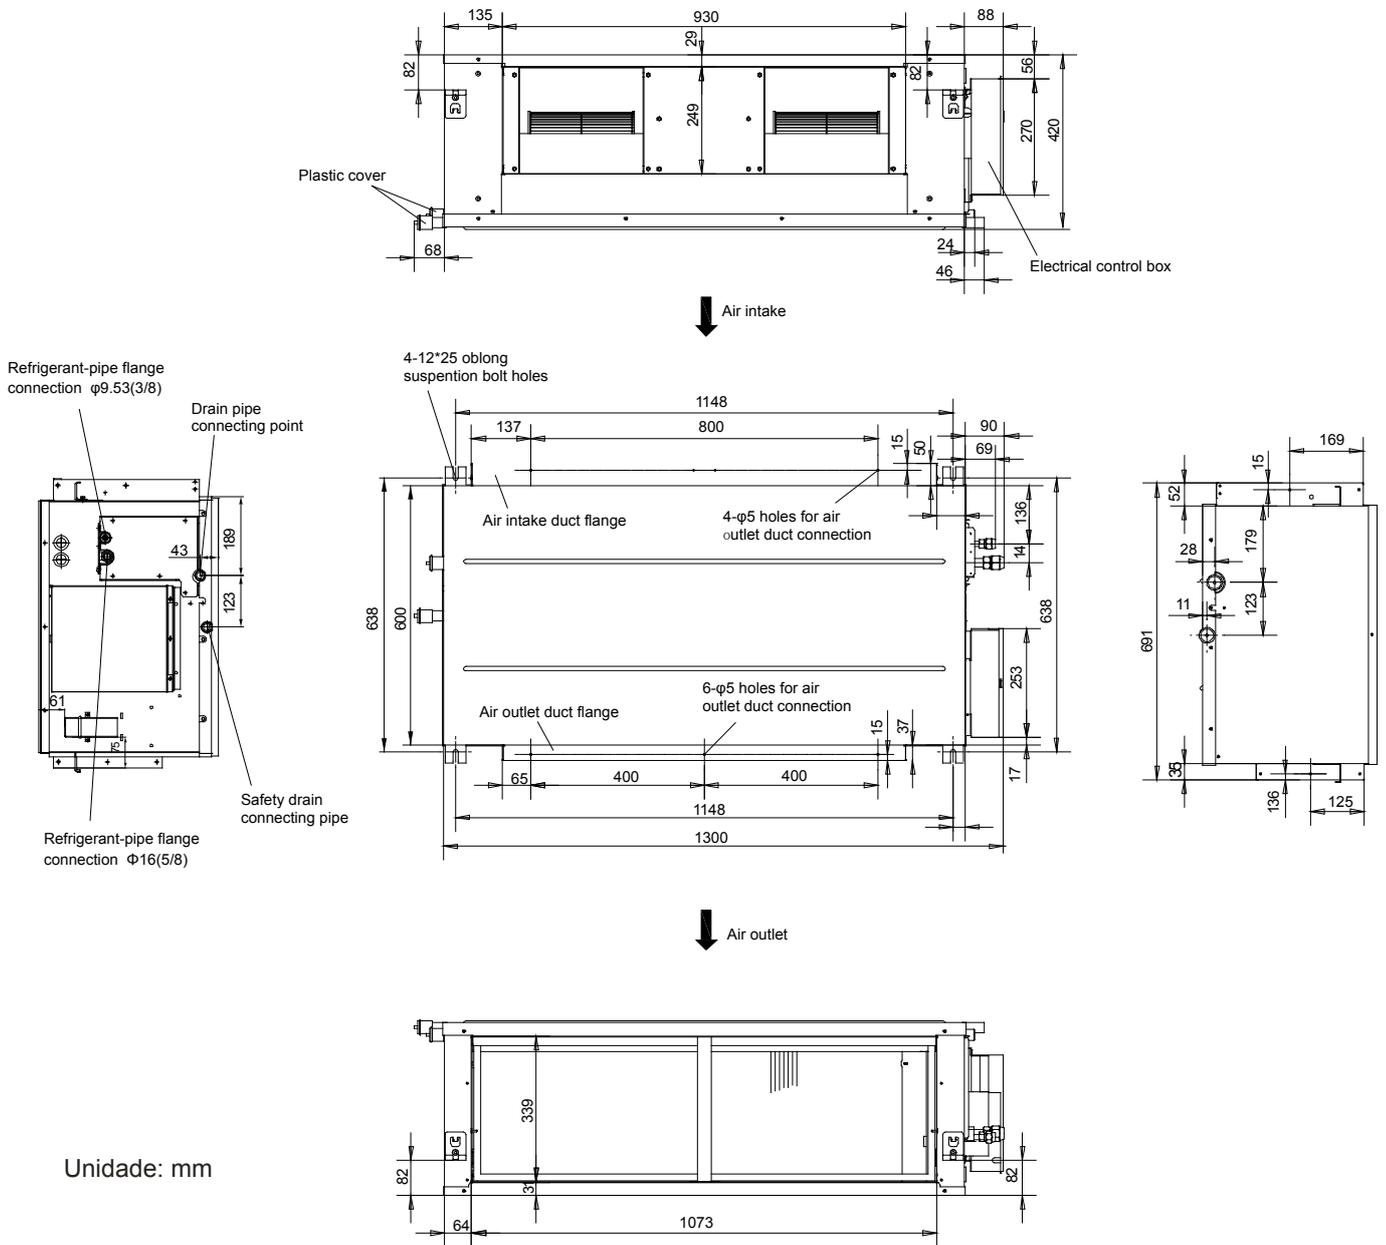


3.2 Unidades: MI-200T1/DHN1-FAA, MI-250T1/DHN1-FAA e MI-280T1/DHN1-FAA.

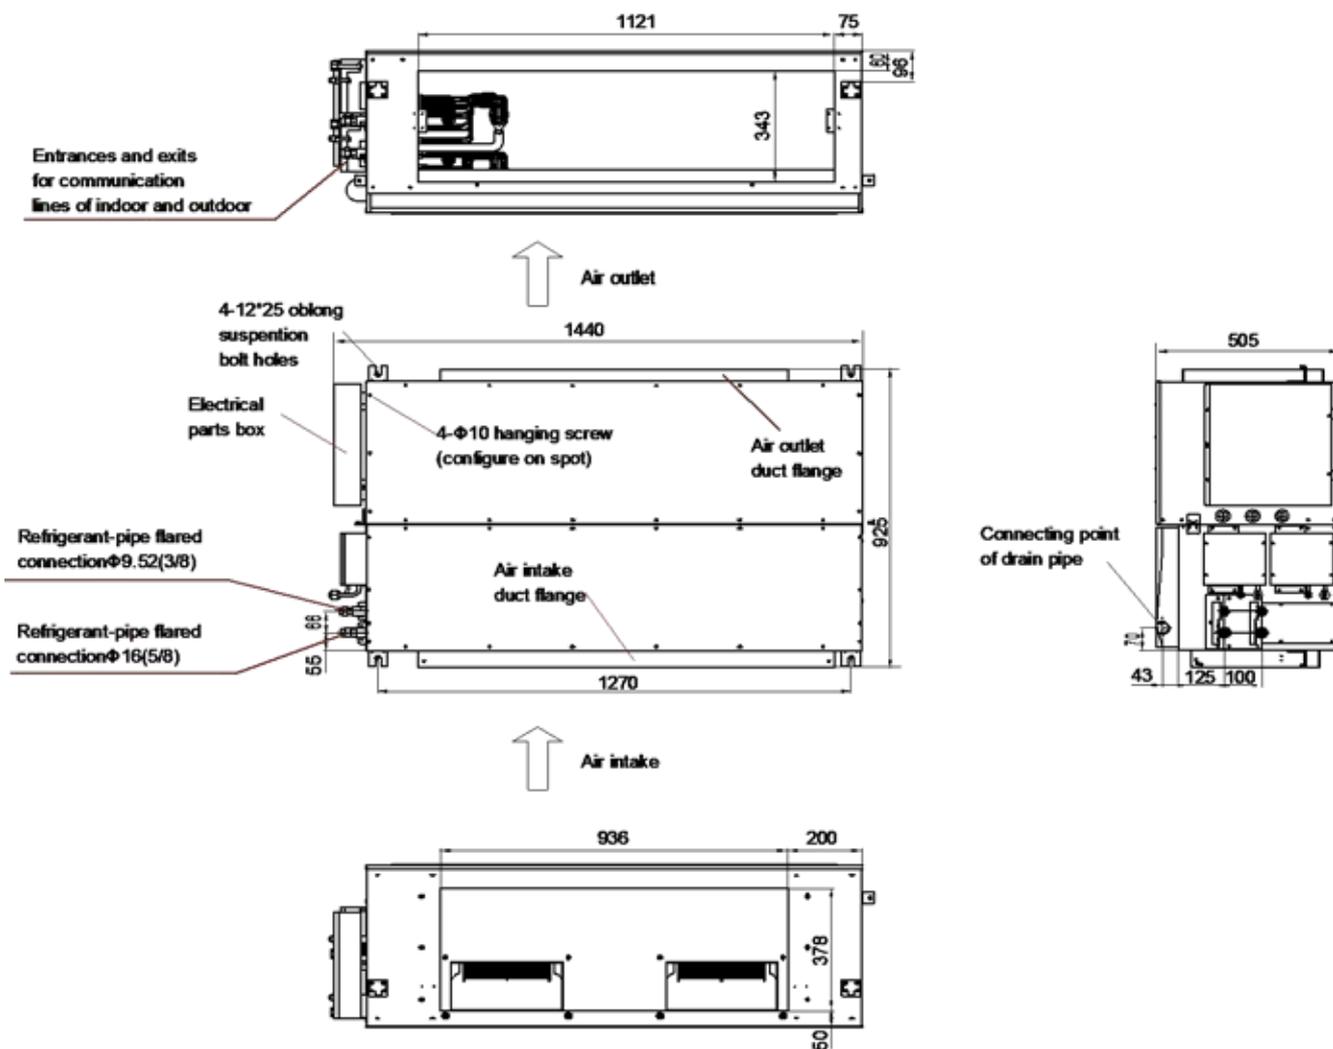


4. Espaços de Serviço

Para o bom funcionamento do equipamento e garantir acesso para manutenção, os espaçamentos abaixo devem ser respeitados.

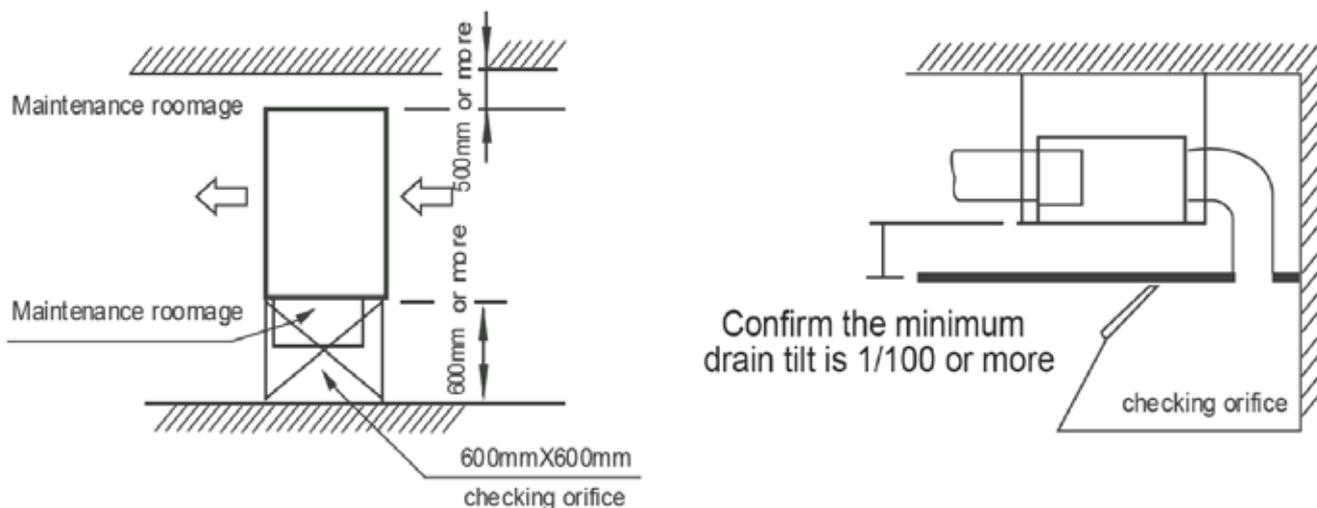

5. Esquema de Tubulações

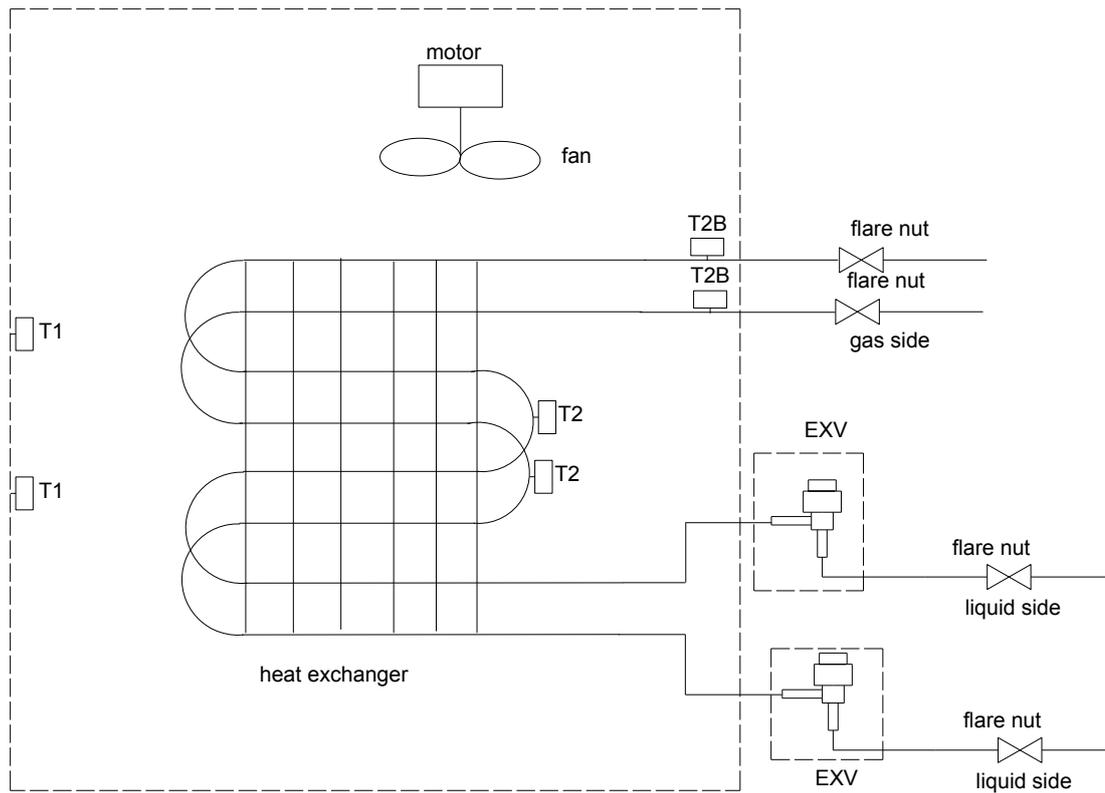


T1: Sensor de Temperatura do ambiente

T2: Sensor de temperatura central da serpentina


T2B: Temperatura na saída da serpentina do evaporador

6. Diagramas Elétricos

6.1 Unidades: MI-125T1/DHN1-FAA e MI-140T1/DHN1-FAA.

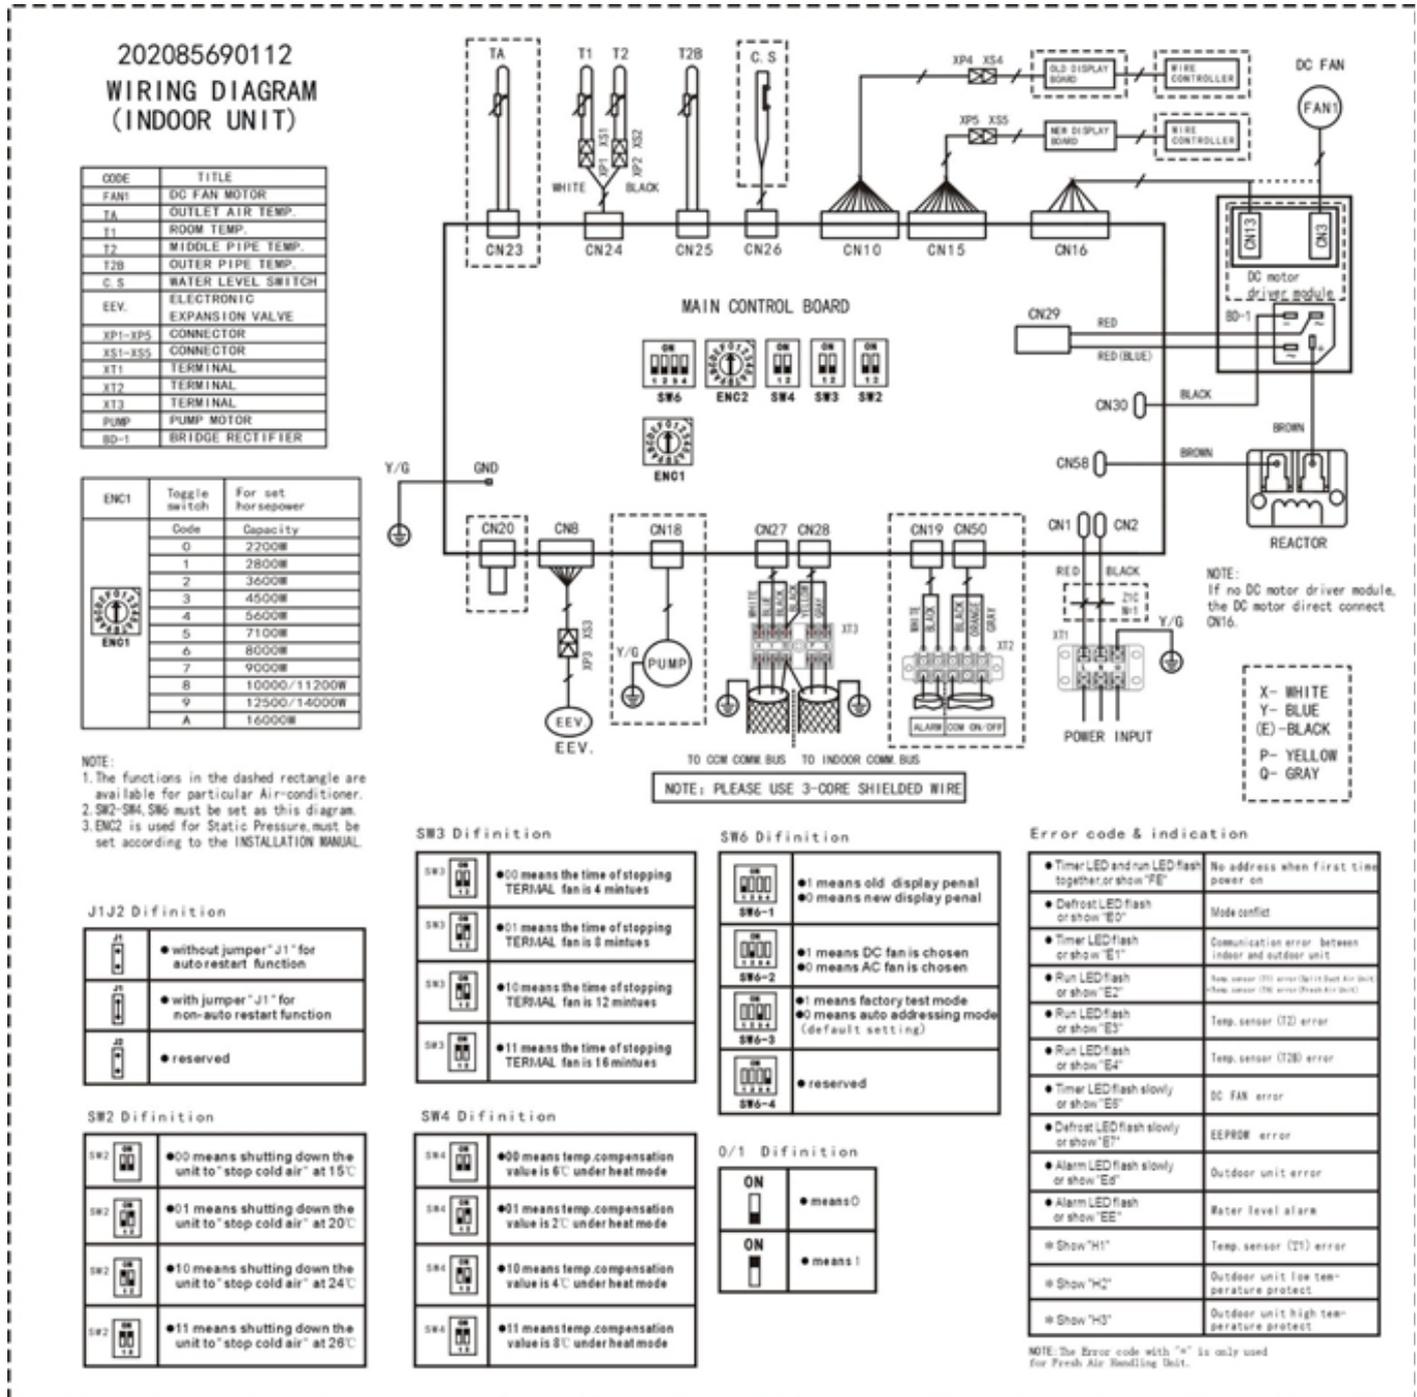

6.2. Unidades: MI-200T1/DHN1-FAA, MI-250T1/DHN1-FAA e MI-280T1/DHN1-FAA.

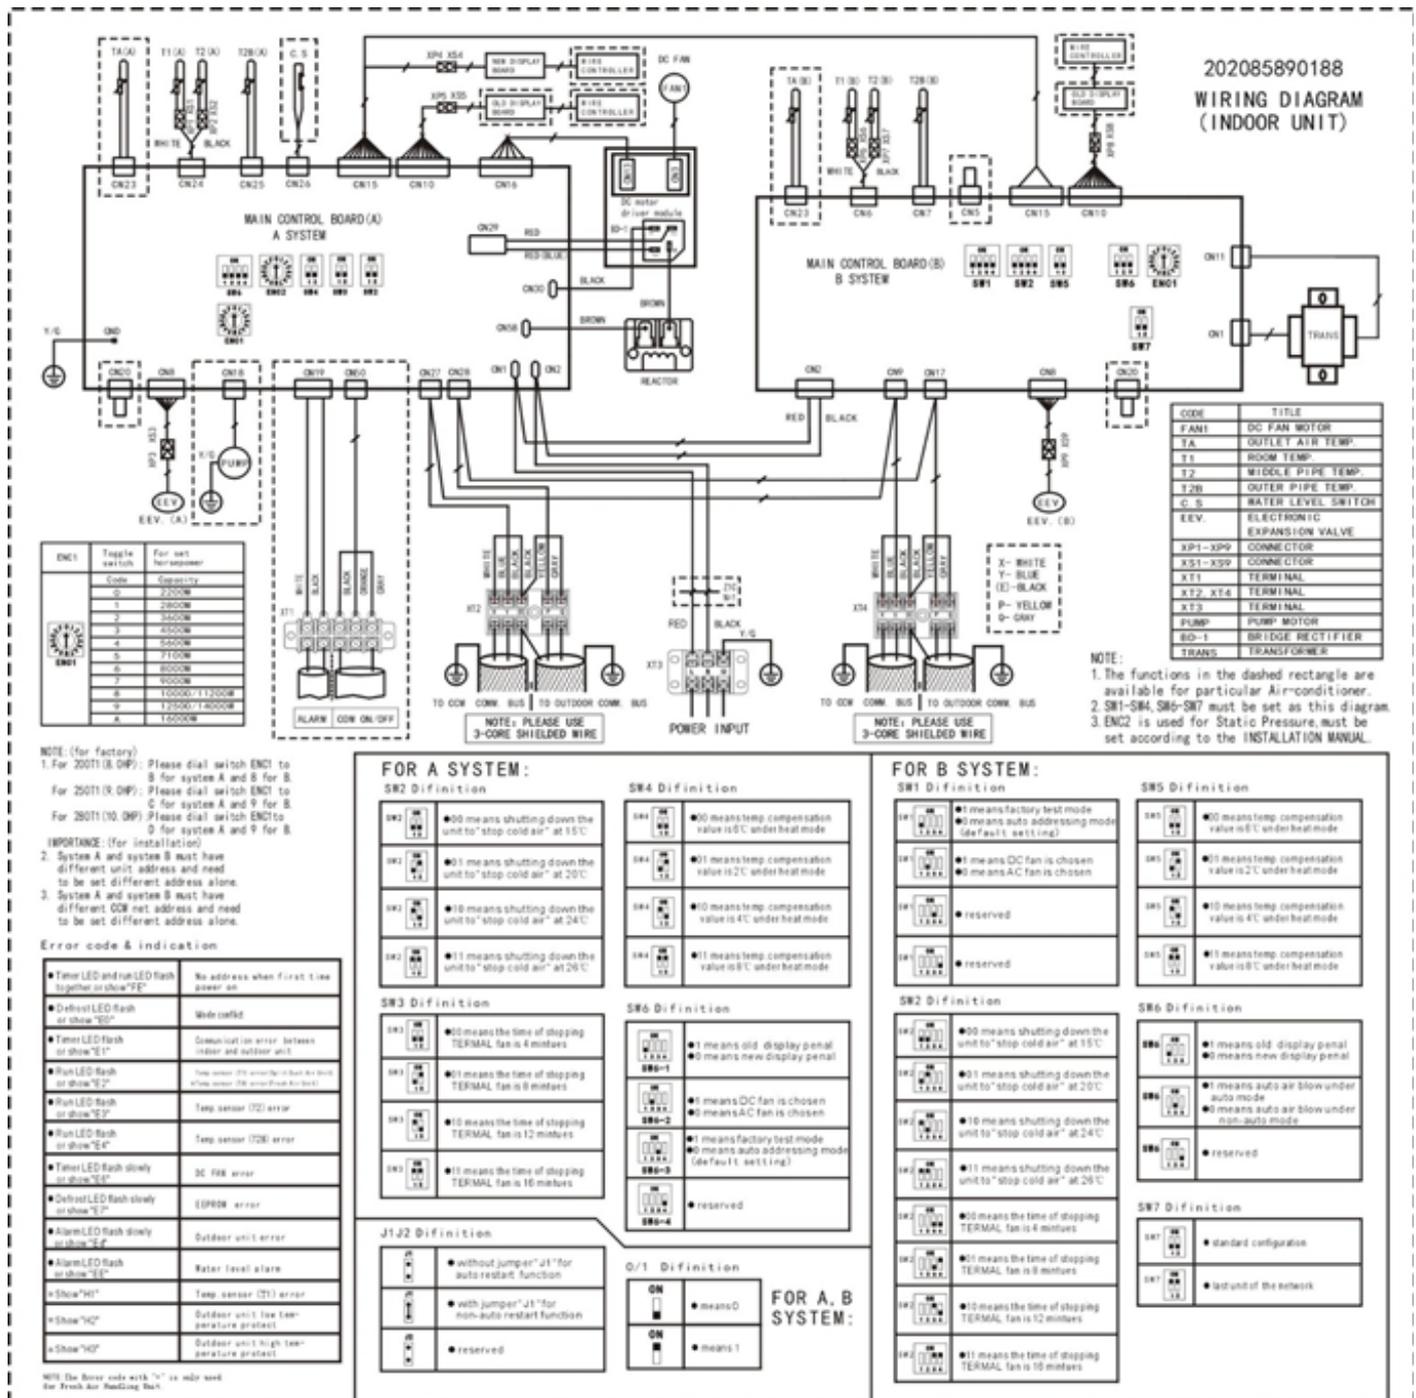

NOTE: (for factory)
1. For 200T1 (B, DHP): Please dial switch ENC1 to B for system A and B for B.
For 250T1 (R, DHP): Please dial switch ENC1 to C for system A and B for B.
For 280T1 (O, DHP): Please dial switch ENC1 to D for system A and B for B.
IMPORTANT: (for installation)
2. System A and system B must have different unit address and need to be set different address alone.
3. System A and system B must have different COM net address and need to be set different address alone.

Error code & indication

• Timer LED and run LED flash together or show "FF"	No address when first time power on
• Defrost LED flash or show "DD"	Wide defrost
• Timer LED flash or show "E1"	Communication error between indoor and outdoor unit
• Run LED flash or show "E2"	Flow sensor (FS) error (check flow sensor (FS) error (check flow sensor))
• Run LED flash or show "E3"	Temp sensor (TS) error
• Run LED flash or show "E4"	Temp sensor (TSB) error
• Timer LED flash slowly or show "E5"	DC FAN error
• Defrost LED flash slowly or show "E7"	EEPROM error
• Alarm LED flash slowly or show "E8"	Outdoor unit error
• Alarm LED flash or show "E9"	Water level alarm
• Show "H0"	Temp sensor (TS) error
• Show "H2"	Outdoor unit low temperature protect
• Show "H3"	Outdoor unit high temperature protect

FOR A SYSTEM:

SW2 Definition	SW4 Definition
SW2 (FF) means shutting down the unit to "stop cold air" at 15°C	SW4 (00) means temp. compensation value is 0°C under heat mode
SW2 (01) means shutting down the unit to "stop cold air" at 20°C	SW4 (01) means temp. compensation value is 2°C under heat mode
SW2 (10) means shutting down the unit to "stop cold air" at 24°C	SW4 (10) means temp. compensation value is 4°C under heat mode
SW2 (11) means shutting down the unit to "stop cold air" at 26°C	SW4 (11) means temp. compensation value is 6°C under heat mode
SW3 Definition	SW6 Definition
SW3 (00) means the time of stopping TERMINAL fan is 4 meters	SW6 (01) means old display panel
SW3 (01) means the time of stopping TERMINAL fan is 8 meters	SW6 (02) means AC fan is chosen
SW3 (10) means the time of stopping TERMINAL fan is 12 meters	SW6 (03) means DC fan is chosen
SW3 (11) means the time of stopping TERMINAL fan is 16 meters	SW6 (04) means auto addressing mode (default setting)
J1/J2 Definition	O/1 Definition
J1/J2 (without jumper "J1") for auto-restart function	O/1 (ON) means 0
J1/J2 (with jumper "J1") for non-auto-restart function	O/1 (OFF) means 1
J1/J2 (reserved)	

FOR B SYSTEM:

SW1 Definition	SW5 Definition
SW1 (00) means factory test mode	SW5 (00) means temp. compensation value is 0°C under heat mode
SW1 (01) means auto addressing mode (default setting)	SW5 (01) means temp. compensation value is 2°C under heat mode
SW1 (02) means DC fan is chosen	SW5 (10) means temp. compensation value is 4°C under heat mode
SW1 (03) means AC fan is chosen	SW5 (11) means temp. compensation value is 6°C under heat mode
SW1 (reserved)	
SW2 Definition	SW6 Definition
SW2 (00) means shutting down the unit to "stop cold air" at 15°C	SW6 (01) means old display panel
SW2 (01) means shutting down the unit to "stop cold air" at 20°C	SW6 (02) means auto air blow under auto mode
SW2 (10) means shutting down the unit to "stop cold air" at 24°C	SW6 (03) means auto air blow under non-auto mode
SW2 (11) means shutting down the unit to "stop cold air" at 26°C	SW6 (reserved)
SW2 (00) means the time of stopping TERMINAL fan is 4 meters	SW7 Definition
SW2 (01) means the time of stopping TERMINAL fan is 8 meters	SW7 (00) means standard configuration
SW2 (10) means the time of stopping TERMINAL fan is 12 meters	SW7 (01) means last unit of the network
SW2 (11) means the time of stopping TERMINAL fan is 16 meters	

Definição J1 J2

J1	Sem ponte J1 para função de reinicialização automática	J1	Com ponte J1 para função de reinicialização não automática
J2	Reservado		

7. Tabelas de Capacidade

7.1. Modelo: MI-125T1/DHN1-FAA

TC: Capacidade total BU: Temperatura bulbo úmido BS: Temperatura bulbo seco

Refrigeração

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)							
	15.0	17.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	32.0
	(TC)							
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20.0	5.6	6.1	/	/	/	/	/	/
22.0	6.3	6.9	7.5	/	/	/	/	/
25.0	6.8	7.5	8.3	8.9	/	/	/	/
27.0	/	8.0	8.8	9.5	/	/	/	/
29.0	/	/	9.2	10.0	10.8	/	/	/
31.0	/	/	9.6	10.5	11.3	12.0	/	/
33.0	/	/	9.9	10.9	11.8	12.5	13.3	/
35.0	/	/	/	11.1	12.2	13.1	13.8	14.4
38.0	/	/	/	/	12.8	13.7	14.4	15.1
43.0	/	/	/	/	13.4	14.3	15.0	15.8

Aquecimento

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)								
	-7.0	-5.2	-2.9	0.0	2.0	4.0	6.0	10.0	14.0
	(TC)								
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
-5.0	8.9	8.7	/	/	/	/	/	/	/
0.0	/	/	10.5	/	/	/	/	/	/
3.0	/	/	11.1	10.9	9.8	/	/	/	/
7.0	/	/	/	/	12.1	12.0	11.8	/	/
11.0	/	/	/	/	/	13.7	13.5	13.4	/
15.0	/	/	/	/	/	/	15.8	15.6	15.4

7.2. Modelo: MI-140T1/DHN1-FAA

Refrigeração

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)							
	15.0	17.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	32.0
	(TC)							
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20.0	6.3	6.8	/	/	/	/	/	/
22.0	7.0	7.8	8.4	/	/	/	/	/
25.0	7.6	8.4	9.2	10.0	/	/	/	/
27.0	/	8.9	9.8	10.7	/	/	/	/
29.0	/	/	10.3	11.2	12.1	/	/	/
31.0	/	/	10.7	11.7	12.6	13.5	/	/
33.0	/	/	11.1	12.2	13.2	14.0	14.8	/
35.0	/	/	/	12.5	13.7	14.6	15.4	16.2
38.0	/	/	/	/	14.3	15.3	16.1	16.9
43.0	/	/	/	/	15.0	16.0	16.8	17.7

TC: Capacidade total BU: Temperatura bulbo úmido BS: Temperatura bulbo seco

Aquecimento

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)								
	-7.0	-5.2	-2.9	0.0	2.0	4.0	6.0	10.0	14.0
	(TC)								
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
-5.0	10.2	10.0	/	/	/	/	/	/	/
0.0	/	/	12.0	/	/	/	/	/	/
3.0	/	/	12.7	12.5	11.2	/	/	/	/
7.0	/	/	/	/	13.8	13.7	13.5	/	/
11.0	/	/	/	/	/	15.6	15.4	15.3	/
15.0	/	/	/	/	/	/	18.0	17.8	17.6

7.3. Modelo: MI-200T1/DHN1-FAA**Refrigeração**

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)							
	15.0	17.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	32.0
	(TC)							
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20.0	9.0	9.7	/	/	/	/	/	/
22.0	10.0	11.1	12.0	/	/	/	/	/
25.0	10.8	12.0	13.2	14.3	/	/	/	/
27.0	/	12.7	14.0	15.3	/	/	/	/
29.0	/	/	14.7	16.0	17.3	/	/	/
31.0	/	/	15.3	16.7	18.0	19.3	/	/
33.0	/	/	15.8	17.4	18.8	20.0	21.2	/
35.0	/	/	/	17.8	19.6	20.9	22.0	23.1
38.0	/	/	/	/	20.5	21.8	23.0	24.1
43.0	/	/	/	/	21.4	22.8	24.0	25.2

Aquecimento

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)								
	-7.0	-5.2	-2.9	0.0	2.0	4.0	6.0	10.0	14.0
	(TC)								
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
-5.0	15.2	14.9	/	/	/	/	/	/	/
0.0	/	/	18.0	/	/	/	/	/	/
3.0	/	/	19.1	18.7	16.8	/	/	/	/
7.0	/	/	/	/	20.7	20.5	20.3	/	/
11.0	/	/	/	/	/	23.4	23.2	22.9	/
15.0	/	/	/	/	/	/	27.0	26.7	26.5

7.4. Modelo: MI-250T1/DHN1-FAA

TC: Capacidade total BU: Temperatura bulbo úmido BS: Temperatura bulbo seco

Refrigeração

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)							
	15.0	17.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	32.0
	(TC)							
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20.0	11.2	12.1	/	/	/	/	/	/
22.0	12.5	13.9	15.0	/	/	/	/	/
25.0	13.5	15.0	16.5	17.9	/	/	/	/
27.0	/	15.9	17.5	19.1	/	/	/	/
29.0	/	/	18.4	20.0	21.6	/	/	/
31.0	/	/	19.1	20.9	22.5	24.1	/	/
33.0	/	/	19.8	21.8	23.5	25.0	26.5	/
35.0	/	/	/	22.3	24.5	26.1	27.5	28.9
38.0	/	/	/	/	25.6	27.3	28.7	30.2
43.0	/	/	/	/	26.7	28.5	30.0	31.5

Aquecimento

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)								
	-7.0	-5.2	-2.9	0.0	2.0	4.0	6.0	10.0	14.0
	(TC)								
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
-5.0	16.9	16.6	/	/	/	/	/	/	/
0.0	/	/	20.0	/	/	/	/	/	/
3.0	/	/	21.2	20.8	18.7	/	/	/	/
7.0	/	/	/	/	23.0	22.8	22.5	/	/
11.0	/	/	/	/	/	26.0	25.7	25.5	/
15.0	/	/	/	/	/	/	30.0	29.7	29.4

7.5. Modelo: MI-280T1/DHN1-FAA

Refrigeração

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)							
	15.0	17.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	32.0
	(TC)							
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20.0	12.5	13.6	/	/	/	/	/	/
22.0	14.0	15.5	16.8	/	/	/	/	/
25.0	15.1	16.8	18.5	20.0	/	/	/	/
27.0	/	17.8	19.6	21.4	/	/	/	/
29.0	/	/	20.6	22.4	24.2	/	/	/
31.0	/	/	21.4	23.4	25.2	27.0	/	/
33.0	/	/	22.1	24.4	26.3	28.0	29.7	/
35.0	/	/	/	24.9	27.4	29.3	30.8	32.3
38.0	/	/	/	/	28.6	30.6	32.2	33.8
43.0	/	/	/	/	29.9	32.0	33.6	35.3

TC: Capacidade total BU: Temperatura bulbo úmido BS: Temperatura bulbo seco

Aquecimento

Temperatura Externa (°C BS)	(°C BU)								
	-7.0	-5.2	-2.9	0.0	2.0	4.0	6.0	10.0	14.0
	(TC)								
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
-5.0	18.6	18.3	/	/	/	/	/	/	/
0.0	/	/	22.0	/	/	/	/	/	/
3.0	/	/	23.3	22.9	20.6	/	/	/	/
7.0	/	/	/	/	25.3	25.0	24.8	/	/
11.0	/	/	/	/	/	28.6	28.3	28.0	/
15.0	/	/	/	/	/	/	33.0	32.7	32.3

8. Características Elétricas



Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MI-125T1/DHN1-FAA	50/60	220-240V	198V	264V	2.8	15	290	2.2
MI-140T1/DHN1-FAA	50/60	220-240V	198V	264V	2.8	15	290	2.2
MI-200T1/DHN1-FAA	50/60	220-240V	198V	264V	4.5	15	480	3.6
MI-250T1/DHN1-FAA	50/60	220-240V	198V	264V	5	15	520	4
MI-280T1/DHN1-FAA	50/60	220-240V	198V	264V	5	15	520	4

Legenda:

- MCA: Corrente mínima (A)
- MFA: Corrente máxima do fusível (A)
- kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)
- FLA: Corrente a carga plena (A)
- IFM: Motor do ventilador


9. Performance dos Ventiladores

As capacidades de aquecimento e refrigeração são testadas na condição de pressão estática externa padrão. Para as unidades de 125 e 140kW a pressão estática de teste é 50Pa, para as unidades de 200, 250 e 280kW a pressão de teste é 62Pa.

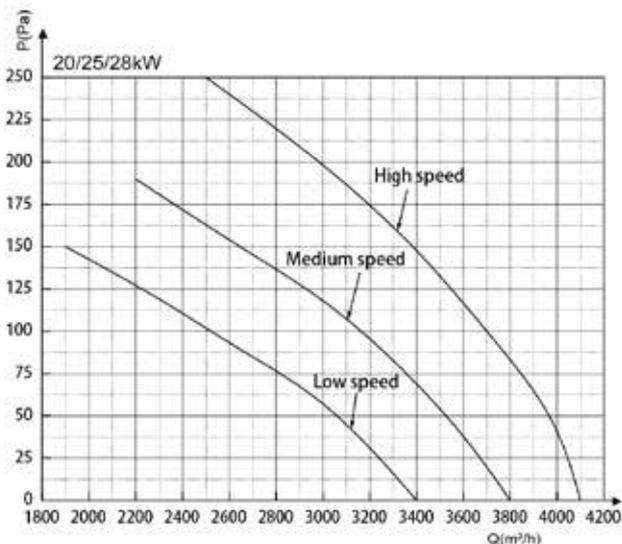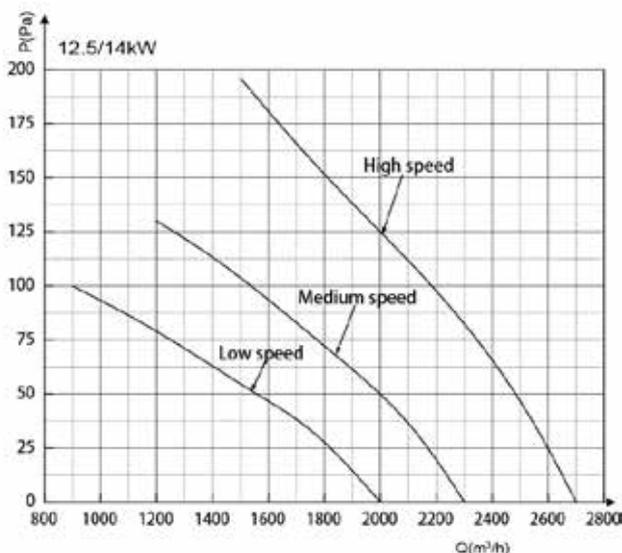

- Se a pressão estática externa for muito alta, causada, por exemplo, por dutos muito extensos, a vazão de ar nas saídas pode ser reduzida a níveis insuficientes, comprometendo a distribuição de ar e o atendimento da carga térmica de projeto;
- Existe um limite de vazão de ar mínima para cada velocidade. Para cada limite, o ventilador atinge sua, respectiva, máxima pressão estática e a unidade terminal não corre risco de congelamento de serpentina;
- Existe o limite de vazão de ar máximo para cada velocidade. Isso requer que a unidade seja conectada ao duto tanto pela entrada como saída de ar, para prevenir danos causados pela alta temperatura do motor/evaporador, se o calor emitido não for corretamente dissipado;
- Essas são as faixas que a unidade pode funcionar de forma estável. Para a faixa de pressão estática ideal, por favor consulte o manual de instalação;
- Os riscos de selecionar uma unidade fora da faixa ideal incluem níveis de ruído mais altos, volume de fluxo de ar baixo etc.


10. Níveis de Ruído

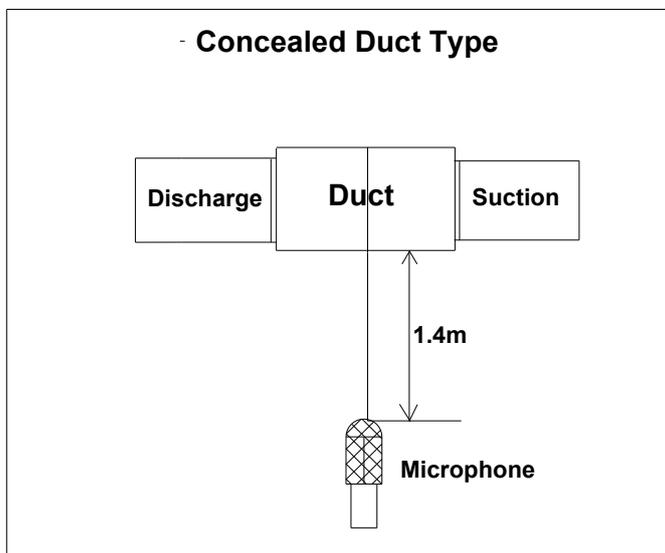


*Valores medidos em câmara anecóica

Modelo	Pressão sonora dB(A)		
	Alta	Média	Baixa
MI-125T1/DHN1-FAA	52	50	48
MI-140T1/DHN1-FAA	52	50	48
MI-200T1/DHN1-FAA	52	51	49
MI-250T1/DHN1-FAA	53	52	50
MI-280T1/DHN1-FAA	53	52	50


MI-125T1/DHN1-FAA, MI-140T1/DHN1-FAA

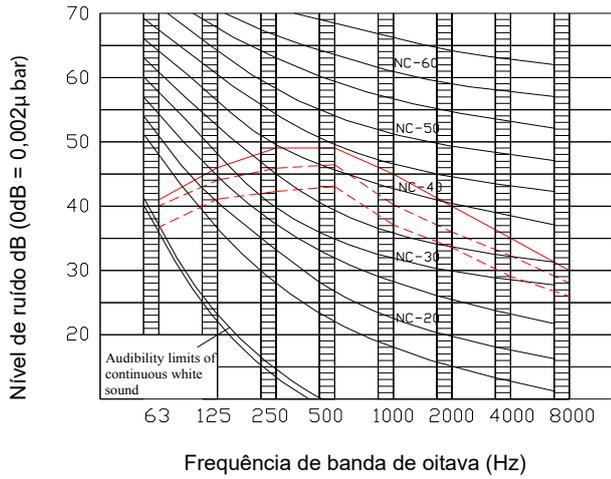

MI-200T1/DHN1-FAA

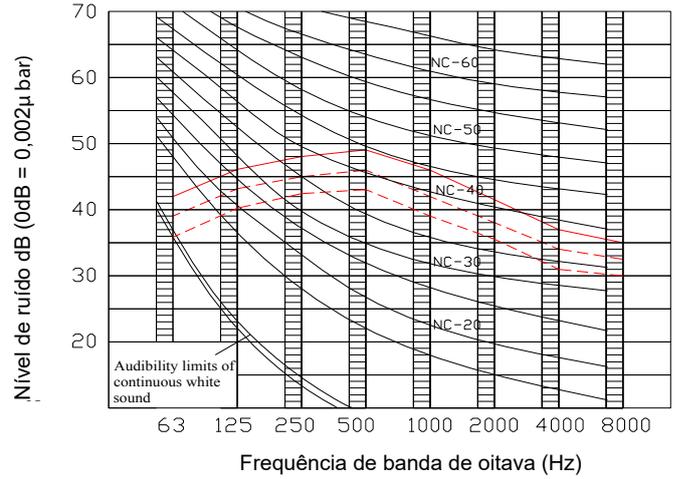

MI-250T1/DHN1-FAA, MI-280T1/DHN1-FAA

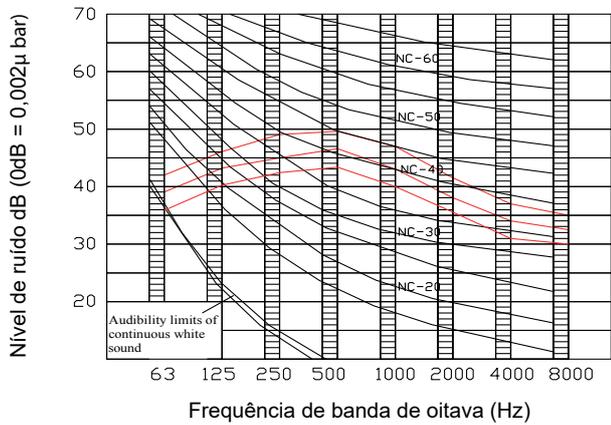

11. Acessórios

Nome		Quantidade	Forma	Uso
Manual de Instalação		1	-	-
Material para isolamento de tubos	12.5~14kW	2		Isolamento térmico
	20~28kW	4		
Fita Adesiva	20~28kW	2		Forma a conexão do tubo de drenagem selada
Junta de saída de água	12.5~14kW	1		Para tubulação de dreno
Controle com fio (KJR-29B1/BK-E)		1		Controle do ar-condicionado
Conexão tubo de água	20~28kW	2		Conector do tudo de drenagem
Resistor 12 ohms	12.5~14kW	1		A unidade terminal, no terminal final do sistema de comunicação pode ter um resistor colocado entre a porta P e Q
	20~28kW	2		
Porca de cobre	12.5~14kW	1		Utilizada para a ligação de tubos de instalação
	20~28kW	2		
Abraçadeira	12.5~14kW	1		Conexão da mangueira de drenagem à saída da unidade terminal
Conector válvula de expansão A	20~28kW	1		Conector elétrico A
Conector válvula de expansão B	20~28kW	1		Conector elétrico B
Mola	20~28kW	1	-	Para fixar a caixa de display


PISO-TETO AC

1. Características

- Painel com display de LED;



- Fácil instalação;
- O modelo tipo piso teto pode ser facilmente instalado ocupando o mínimo de espaço, tanto na configuração piso como teto;
- Válvula EXV incorporada a unidade terminal, compacta e fácil de instalar;
- Placa principal com soquete reservado para conexão de bomba de condensado;
- Três velocidades insuflamento: alta/média/baixa, com vane duplo para direcionamento do ar;
- Função auto swing de duas direções (vertical e horizontal) e amplo ângulo de distribuição;
- Baixo nível de ruído, proporciona um ambiente silencioso e confortável;
- Válvula EXV com 2000 posições, modulação e controle preciso do fluxo de refrigerante;
- Filtro padrão tipo tela;
- Fluxo de ar mais suave com menos turbulência, ventilador com rotor de múltiplas pás e exclusivo design de saída de ar, maior conforto aos usuários;
- Controle remoto com fio opcional. Controle remoto sem fio RM05 padrão, que também possibilita endereçamento da unidade terminal.

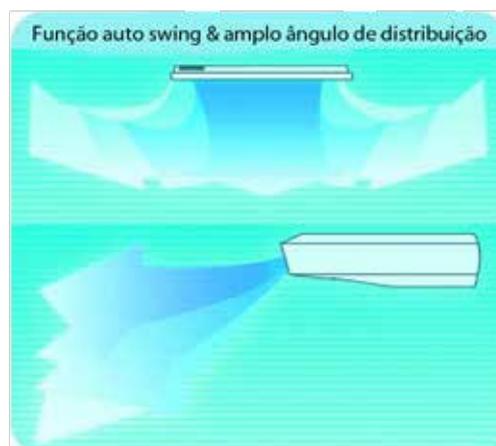

2. Especificações

Modelo		MDV-D36DL/N1-CA	MDV-D45DL/N1-CA	MDV-D56DL/N1-CA	MDV-D71DL/N1-CA	
Alimentação		V-Ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 60Hz			
Refrigeração	Capacidade	kW	3.6	4.5	5.6	7.1
		Btu/h	12300	15400	19100	24200
	Potência	W	49	147	147	147
	Corrente nominal	A	0.55	0.55	0.55	0.57
Aquecimento	Capacidade	kW	4	5	6.3	8
		Btu/h	13600	17100	21500	27300
	Potência	W	49	147	147	147
	Corrente nominal	A	0.55	0.55	0.55	0.57
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA			
	Potência	W	33.4/31.1/29.5	120/105/85	120/105/85	120/105/85
	Capacitor	µF	1.2uF/450V	2UF/450V	2UF/450V	2UF/450V
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	733/593/518	1400/1145/950	1400/1145/950	1400/1145/950
Serpentina	Número de filas		2	3	3	3
	Espaçamento da aleta	(mm)	(1.8)	(1.8)	(1.8)	(1.8)
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo			
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in.(mm)	3/8(Ø9.53)			
			Tubo com ranhura interna			
	Dimensões (CxAxL)	(mm)	(804x254x44)		(804x254x66)	
Número de circuitos		3	3	3	3	
Vazão de ar (alto/médio/baixo)		m³/h	600/480/400	750/650/550	750/650/550	750/650/550
		CFM	353/282.5/235.4	441.1/382.6/323.7	441.1/382.6/323.7	441.1/382.6/323.7
Nível de ruído (alto/médio/baixo)		dB(A)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38
Unidade terminal	Dimensão (L x Ax P)	(mm)	(990x660x206)			
	Embalagem (L x Ax P)	(mm)	(1089x744x296)			
	Peso líquido/bruto	(kg)	(26/32)	(28/34)	(28/34)	(28/34)
Tipo de refrigerante		Tipo	HFC R-410A			
Válvula de expansão			EXV			
Pressão de projeto		MPa	4.4/2.6			
Tubulação de refrigerante	Linha de líquido / Linha de gás	in.(mm)	1/4, 1/2 (Ø6.35/ Ø12.7)		3/8, 5/8 (Ø9,53/ Ø16)	
			Fiação de alimentação		3*2.5(L≤20m); 3*3.5(L≤50m)	
Fiação de conexão	Fiação de comunicação		3*0.75			
	Diâmetro externo do tubo de dreno		16			
Controlador			Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A) (padrão)			
Limite operacional		°C	Refrigeração: 17~32 Aquecimento: 10~28			

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 27°C BS, 19°C BU, temp. externa: 35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: Temp. retorno de ar: 20°C BS, Temp. externa: 7°C BS, 6°C BU.


Modelo			MDV-D80DL/N1-CA	MDV-D90DL/N1-CA	MDV-D112DL/N1-CA	MDV-D140DL/N1-CA	
Alimentação		V-Ph-Hz	220-240V~, 1Ph, 60Hz				
Refrigeração	Capacidade	kW	8	9	11.2	14	
		Btu/h	27300	30700	38200	47800	
	Potência	W	185	185	241	241	
	Corrente nominal	A	0.6	0.6	0.83	0.83	
Aquecimento	Capacidade	kW	9	10	12.5	15.5	
		Btu/h	30700	34100	42650	52900	
	Potência	W	185	185	241	241	
	Corrente nominal	A	0.6	0.6	0.83	0.83	
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA				
	Potência	W	143/122/110	143/122/110	(89.5/81.5/77.5) x 2	(89.5/81.5/77.5) x 2	
	Capacitor	µF	3.5UF/450V	3.5UF/450V	2.5UF/450V x2	2.5UF/450V x2	
	Velocidade (alta/média/baixa)	rpm	1365/1140/1010	1365/1140/1010	1170/1070/995	1170/1070/995	
Serpentina	Número de filas		3	3	3	3	
	Espaçamento da aleta	(mm)	(1.8)	(1.8)	(1.8)	(1.8)	
	Tipo de aleta		Alumínio hidrófilo				
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in.(mm)		3/8(Ø9.53)			
				Tubo com ranhura interna			
	Dimensões (CxAxL)	(mm)	1094x254x66			1360x254x66	
	Número de circuitos		5	5	5	5	
Vazão de ar (alto/médio/baixo)	m³/h	1200/900/700	1200/900/700	1980/1860/1730	1980/1860/1730		
	CFM	706/529.7/412	706/529.7/412	1165/1095/1018	1165/1095/1018		
Nível de ruído (alto/médio/baixo)	dB(A)	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42		
Unidade terminal	Dimensão (L x Ax P)	(mm)	(1280 x 660x206)			(1670x680x244)	
	Embalagem (L x Ax P)	(mm)	(1379x744x296)			1764x760x329	
	Peso líquido/bruto	(kg)	(34.5/41)	(34.5/41)	(54/59)	(54/59)	
Tipo de refrigerante		HFC R-410A					
Válvula de expansão	Tipo		EXV				
Pressão de projeto	MPa	4.4/2.6					
Tubulação de refrigerante	Linha de líquido / Linha de gás	mm	Ø3/8, Ø5/8 (Ø9,53/ Ø16)				
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm²	3*2.5(L≤20m); 3*3.5(L≤50m)				
	Fiação de comunicação	mm²	3*0.75				
Diâmetro externo do tubo de dreno		16					
Controlador		Controle remoto sem fio (RM05/BG(T)E-A) (padrão)					
Limite operacional	°C	Refrigeração: 17~32 / Aquecimento: 10~28					

Notas:

- As capacidades de Refrigeração nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar : 27°C BS, 19°C BU, temp. externa:35°C BS.
- As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temp. retorno de ar: 20°C BS, temp. externa: 7°C BS,6°C BU.

3. Dimensões

3.1. Unidades: MDV-D36DL/N1-CA, MDV-D45DL/N1-CA, MDV-D56DL/N1-CA e MDV-D71DL/N1-CA.

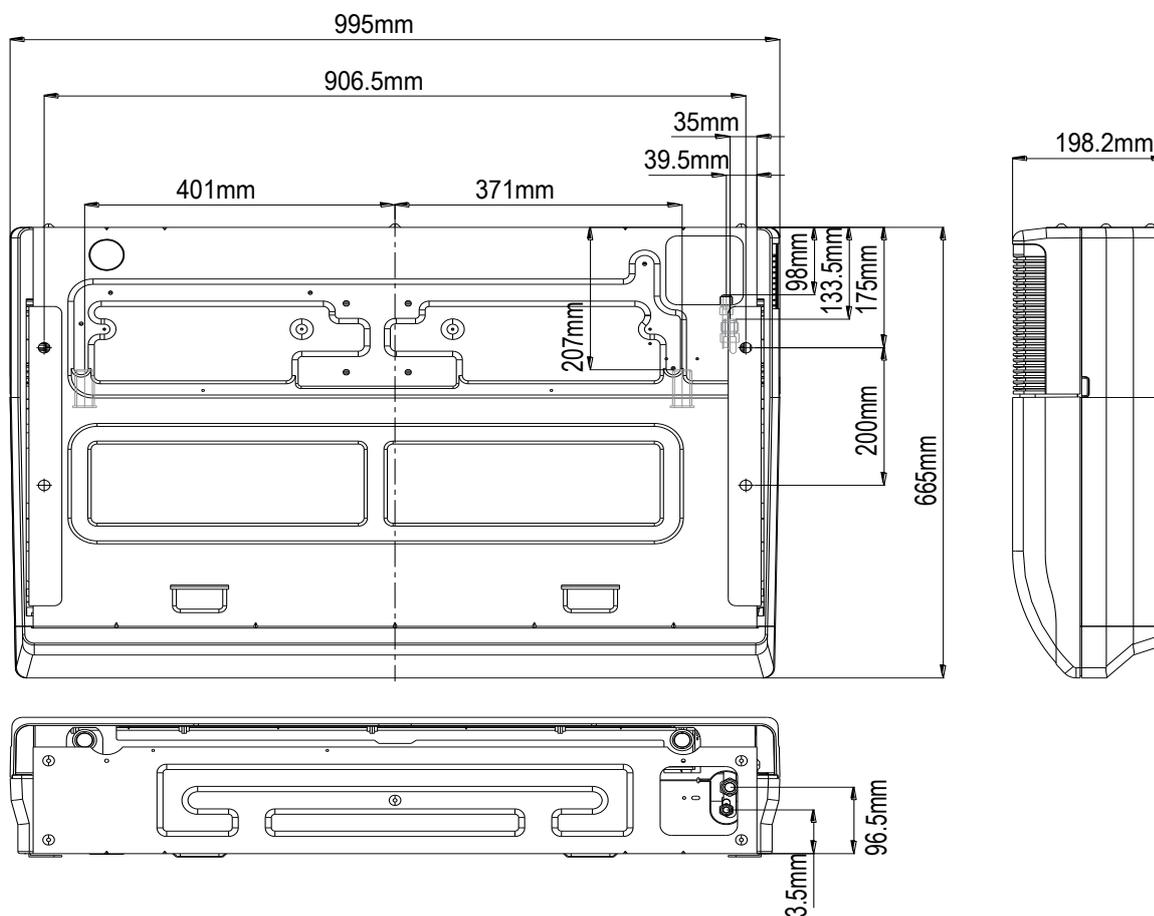

3.1.1. Dimensões principais


MDV-D36DL/N1-CA, MDV-D45DL/N1-CA:

- Comprimento externo: 39-3/16in (995mm)
- Altura: 26-3/16in (665mm)
- Profundidade: 7-7/20,32cm (200mm)
- Linha de gás: Ø1/2in (Ø12.7mm)
- Linha de líquido: Ø1/4in (Ø6.35mm)

MDV-D56DL/N1-CA, MDV-D71DL/N1-CA:

- Comprimento externo: 39-3/16in (995mm)
- Altura: 26-3/16in (665mm)
- Profundidade: 7-7/20,32cm (200mm)
- Linha de gás: Ø5/8in (Ø15.9mm)
- Linha de líquido: Ø3/8in (Ø9.53)

3.2. Unidades: MDV-D80DL/N1-CA e MDV-D90DL/N1-CA.

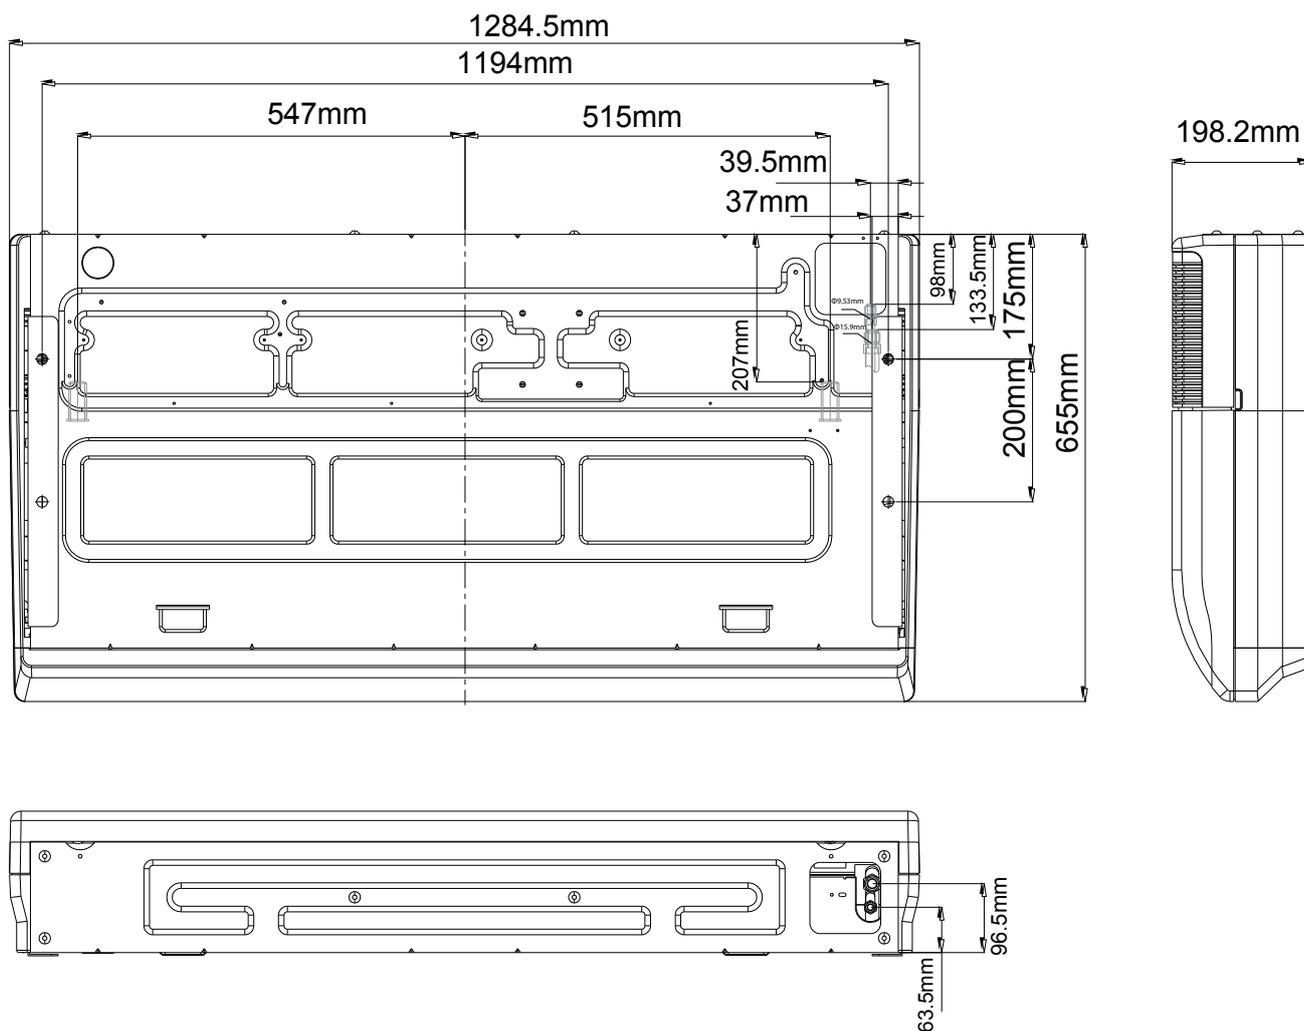


3.2.1. Dimensões principais

MDV-D80DL/N1-CA, MDV-D90DL/N1-CA

- Comprimento externo: 1285mm
- Altura: 665mm
- Profundidade: 200mm
- Linha de gás: Ø5/8in (Ø15.9mm)
- Linha de líquido: Ø3/8in (Ø9.53)

3.3 Unidades: MDV-D112DL/N1-CA e MDV-D140DL/N1-CA.

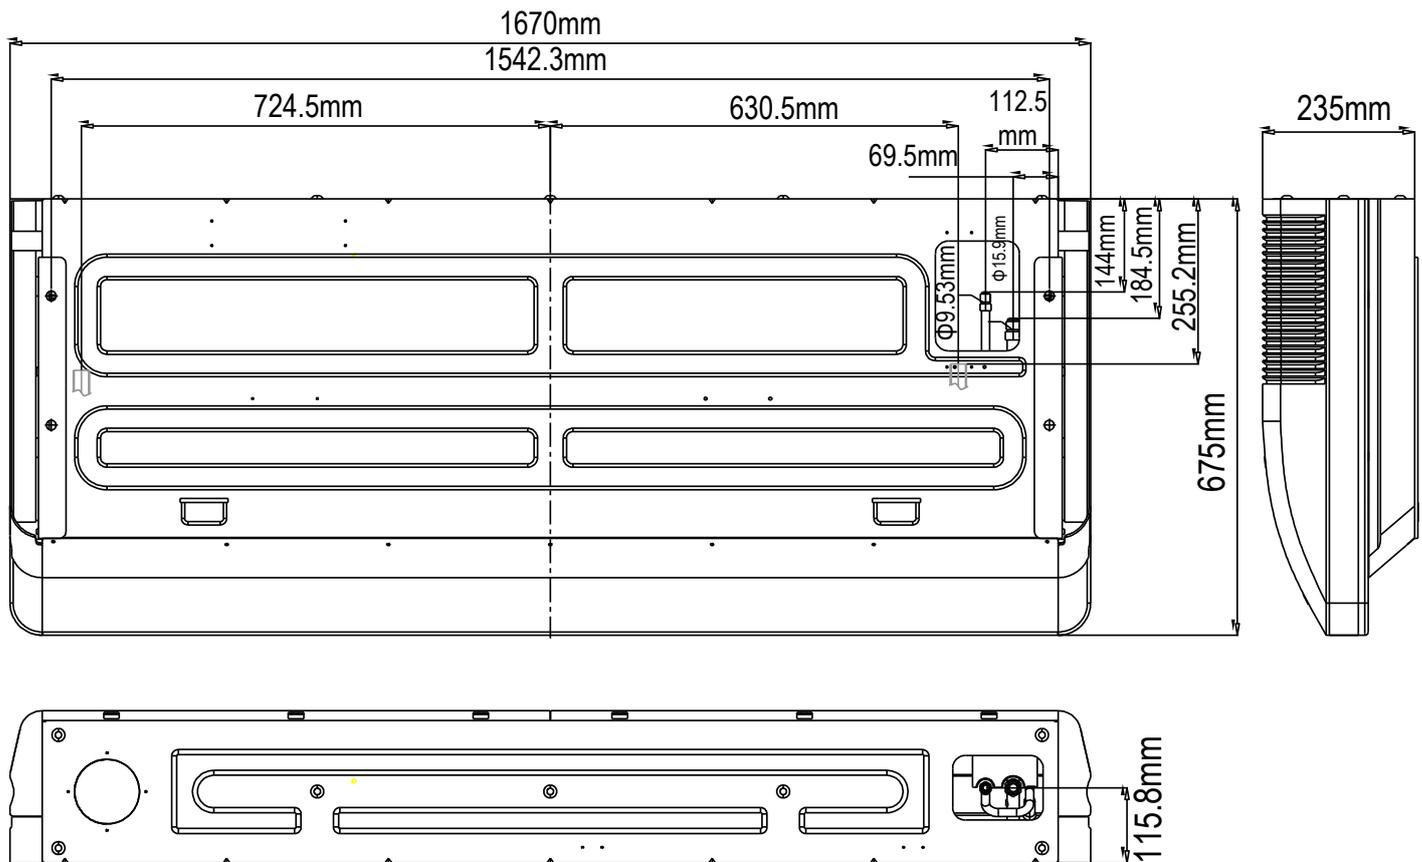

3.3.1. Dimensões principais:


MDV-D112DL/N1-CA, MDV-D140DL/N1-CA

- Comprimento externo: 1670mm
- Altura: 675mm
- Profundidade: 235mm
- Linha de gás: $\text{Ø}5/8\text{in}$ ($\text{Ø}15.9\text{mm}$)
- Linha de líquido: $\text{Ø}3/8\text{in}$ ($\text{Ø}9.53$)

4. Espaço de Serviço

Verificar se:

1. Há espaço suficiente para instalação e manutenção;
2. O teto é horizontal e sua estrutura consegue aguentar o peso da unidade terminal;
3. As saídas de ar não estão obstruídas;
4. O fluxo de ar da unidade terminal é distribuído em todo o ambiente;
5. A tubulação de refrigerante e dreno podem ser removidas facilmente;
6. Não há radiação direta proveniente de fontes de calor.

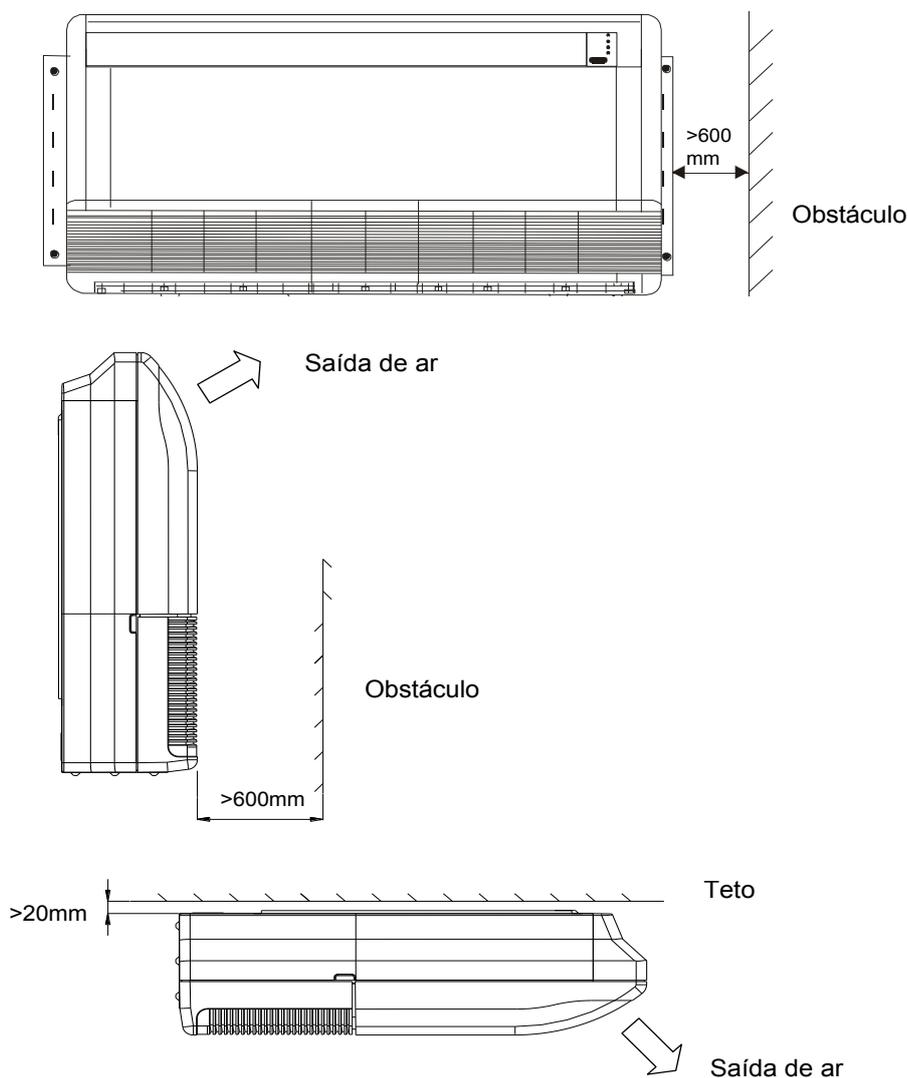


- Manter 20 mm entre a parte de trás e a parede caso seja instalado na configuração tipo piso.
- Bem como 20 mm entre o topo e o teto se for instalado na configuração tipo teto.

Nota:

A unidade terminal pode ser instalada em pés-direitos de até 3,5 m de altura. Contudo, se o pé direito for mais alto que 2,7 m (8,86 pés), o controle precisará ser programado localmente.


5. Esquema de Tubulação

5.1 Unidades: MDV-D36DL/N1-CA, MDV-D45DL/N1-CA, MDV-D56DL/N1-CA, MDV-D71DL/N1-CA, MDV-D80DL/N1-CA, MDV-D90DL/N1-CA, MDV-D112DL/N1-CA e MDV-D140DL/N1-CA.

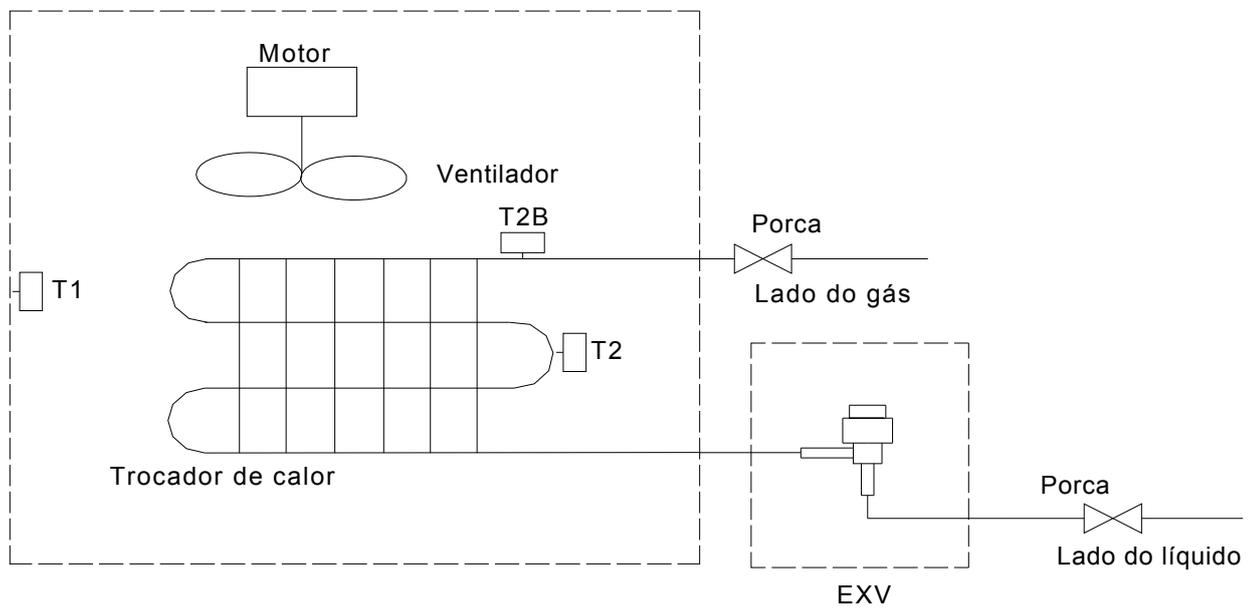

6. Esquema Elétrico

6.1 Unidades: MDV-D36DL/N1-CA, MDV-D45DL/N1-CA, MDV-D56DL/N1-CA, MDV-D71DL/N1-CA, MDV-D80DL/N1-CA, MDV-D90DL/N1-CA, MDV-D112DL/N1-CA e MDV-D140DL/N1-CA.

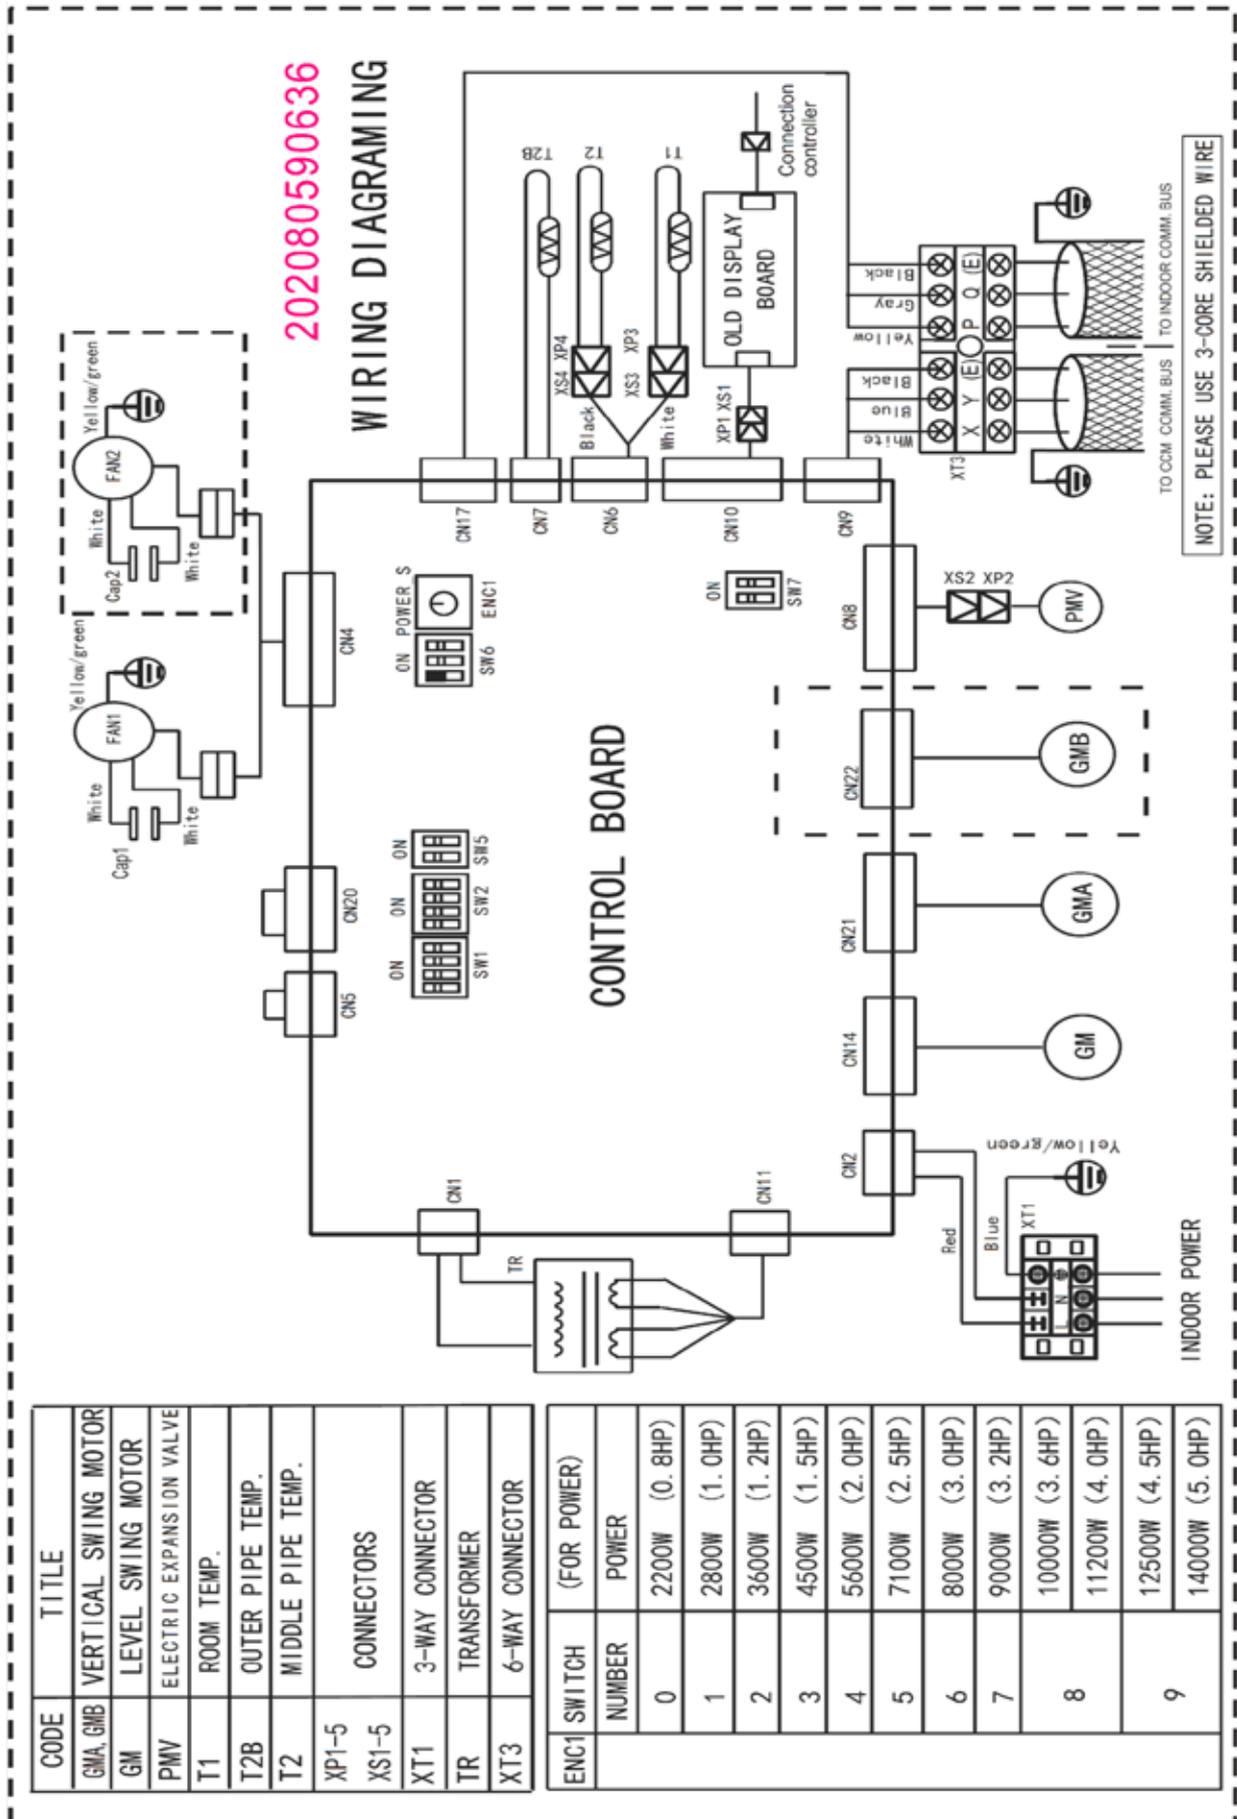

7. Tabelas de Capacidades

7.1 Refrigeração

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.6	10	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	12	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.7	2.5
	14	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.6	2.4
	16	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	18	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.5	2.4
	20	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	21	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.3	2.4	4.4	2.3
	23	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.3	2.2
	25	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.1	2.3	4.2	2.2
	27	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.2	2.2
	29	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.0	2.2	4.1	2.2
	31	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	4.1	2.2
	33	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	35	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.8	2.5	4.2	2.6	3.9	2.1
	37	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.9	2.1
39	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
42	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
44	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
46	2.5	1.9	2.9	2.1	3.4	2.3	3.6	2.4	3.7	2.4	3.8	2.3	3.8	2.1	
4.5	10	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	12	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.9	3.0
	14	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.8	3.0
	16	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	2.9
	18	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	20	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.7	3.0
	21	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.6	3.0
	23	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.3	3.4	5.5	3.0
	25	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.2	3.0	5.4	2.9
	27	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	3.0	5.2	2.8
	29	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.1	2.9	5.2	2.8
	31	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	5.0	2.9	5.1	2.7
	33	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.9	2.8	5.1	2.7
	35	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.8	5.0	2.7
	37	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.8	3.0	4.8	2.9	4.9	2.6
39	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
42	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
44	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	2.8	4.8	2.6	
46	3.1	2.4	3.7	2.6	4.2	2.8	4.5	2.9	4.6	2.8	4.7	3.1	4.8	2.6	
5.6	10	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.3	3.5
	12	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.2	3.5
	14	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.1	3.5
	16	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	7.0	3.4
	18	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.8	3.4
	20	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.7	3.3
	21	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	23	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.6	3.3
	25	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.6	3.6	6.5	3.2
	27	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.4	3.5	6.4	3.2
	29	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.3	3.5	6.4	3.3
	31	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	33	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.2	3.4	6.2	3.2
	35	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	6.0	3.3	6.0	3.1
	37	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.9	3.5	5.9	3.2	6.0	3.1
39	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
42	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
44	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.4	5.8	3.2	6.0	3.1	
46	3.9	2.7	4.6	3.0	5.3	3.3	5.6	3.4	5.7	3.7	5.8	3.2	6.0	3.1	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
7.1	10	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.2	4.6
	12	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.1	4.5
	14	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	9.0	4.5
	16	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.9	4.4
	18	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.7	4.3
	20	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.5	4.2
	21	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.4	4.2
	23	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.3	4.1
	25	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.4	4.5	8.2	4.1
	27	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.4	8.1	4.3	8.2	4.1
	29	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	8.0	4.3	8.1	4.1
	31	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.9	4.3	7.8	4.0
	33	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.8	4.2	7.8	4.0
	35	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.5	4.5	7.6	4.1	7.7	3.9
	37	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.4	4.4	7.5	4.1	7.6	4.0
	39	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0
42	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
44	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
46	4.9	3.6	5.8	4.0	6.7	4.3	7.1	4.5	7.2	4.3	7.4	4.1	7.6	4.0	
8.0	10	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.4	5.6
	12	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	14	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.2	5.5
	16	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	10.0	5.4
	18	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.8	5.3
	20	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.6	5.2
	21	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	23	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.4	5.1
	25	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.4	5.5	9.3	5.0
	27	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.4	9.1	5.3	9.2	5.1
	29	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	9.0	5.3	9.1	5.0
	31	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.9	5.2	8.8	4.8
	33	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.8	5.2	8.8	4.8
	35	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.4	5.5	8.6	5.1	8.6	4.8
	37	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.3	5.4	8.4	5.0	8.6	4.9
	39	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9
42	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9	
44	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9	
46	5.5	4.4	6.6	4.9	7.5	5.3	8.0	5.5	8.1	5.3	8.3	5.0	8.6	4.9	
9.0	10	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.7	6.0
	12	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.5	5.9
	14	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.4	5.9
	16	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.3	5.8
	18	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	11.0	5.8
	20	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.8	5.7
	21	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.6	5.6
	23	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.5	5.5
	25	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.6	6.1	10.4	5.5
	27	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.3	5.9	10.4	5.4
	29	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.1	5.7	10.3	5.4
	31	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	10.0	5.7	9.9	5.3
	33	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.6	6.0	9.9	5.6	9.9	5.3
	35	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.5	6.0	9.6	5.5	9.7	5.3
	37	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.3	5.8	9.5	5.4	9.6	5.3
	39	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3
42	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
44	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	
46	6.2	4.9	7.3	5.3	8.4	5.8	9.0	5.9	9.2	5.7	9.4	5.3	9.6	5.3	

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C BS)	Temperatura interna (°C BU/BS)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
10.0	10	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	13.0	7.3
	12	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.8	7.2
	14	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.7	7.1
	16	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.5	7.0
	18	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.2	6.8
	20	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	12.0	6.7
	21	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.9	7.3	11.8	6.6
	23	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.7	7.3	11.7	6.6
	25	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.6	7.2	11.6	6.5
	27	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.5	7.1	11.5	6.6
	29	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.4	7.1	11.4	6.5
	31	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.3	7.0	11.0	6.3
	33	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.6	7.0	11.2	6.9	11.0	6.3
	35	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.5	6.9	10.8	6.7	10.8	6.3
	37	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.4	6.9	10.8	6.7	10.7	6.2
	39	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3
42	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
44	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
46	6.9	5.6	8.1	6.2	9.4	6.9	10.0	7.0	10.2	6.7	10.4	6.6	10.7	6.3	
11.2	10	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	15.5	8.2
	12	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.4	7.7
	14	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.2	7.6
	16	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.1	7.5
	18	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	14.0	7.5
	20	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.9	7.4
	21	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.3	7.6	13.8	7.4
	23	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.1	7.5	13.7	7.3
	25	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	13.0	7.4	13.6	7.2
	27	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.9	7.3	13.4	7.2
	29	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.8	7.3	13.3	7.2
	31	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.7	7.2	12.8	6.9
	33	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.9	7.4	12.5	7.2	12.5	6.8
	35	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.8	7.4	12.4	7.1	12.3	6.7
	37	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.6	7.3	12.3	7.0	12.1	6.6
	39	7.7	5.9	9.1	6.5	10.5	7.1	11.2	7.2	11.4	7.1	12.2	7.0	11.9	6.6
42	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
44	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
46	7.7	6.0	9.1	6.6	10.4	7.2	11.2	7.3	11.4	7.1	11.6	6.6	12.0	6.6	
14.0	10	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	18.2	9.4
	12	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.9	9.2
	14	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.8	9.2
	16	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.5	9.0
	18	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	17.1	8.8
	20	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.8	8.7
	21	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.7	9.3	16.5	8.5
	23	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.4	9.3	16.4	8.4
	25	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.2	9.3	16.2	8.4
	27	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.1	9.2	16.1	8.4
	29	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	16.0	9.1	16.0	8.4
	31	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.8	9.0	15.4	8.1
	33	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.8	9.0	15.7	8.9	15.4	8.1
	35	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.7	8.9	15.1	8.6	15.1	8.1
	37	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.6	8.8	15.1	8.6	15.0	8.0
	39	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1
42	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
44	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	
46	9.7	7.2	11.3	7.9	13.2	8.8	14.0	9.0	14.3	8.7	14.6	8.4	15.0	8.1	

7.2 Aquecimento

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
3.6	-20	-19,8	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
	-19	-18,8	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	-17	-16,7	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
	-15	-14,7	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
	-13	-12,6	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
	-11	-10,5	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-10	-9,5	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
	-9,1	-8,5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-7,6	-7	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
	-5,6	-5	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
	-3,7	-3	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	-0,7	0	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.36
	2,2	3	3.76	3.76	3.76	3.76	3.68	3.36
	4,1	5	3.88	3.88	3.88	3.88	3.68	3.36
	6	7	4.00	4.00	4.00	3.88	3.68	3.36
4.5	-20	-19,8	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
	-19	-18,8	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	-17	-16,7	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
	-15	-14,7	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	-13	-12,6	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	-11	-10,5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	-10	-9,5	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	-9,1	-8,5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	-7,6	-7	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	-5,6	-5	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95
	-3,7	-3	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
	-0,7	0	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.20
	2,2	3	4.70	4.70	4.70	4.70	4.60	4.20
	4,1	5	4.85	4.85	4.85	4.85	4.60	4.20
	6	7	5.00	5.00	5.00	4.85	4.60	4.20
5.6	-20	-19,8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18,8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16,7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14,7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13	-12,6	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11	-10,5	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10	-9,5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9,1	-8,5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7,6	-7	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5,6	-5	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3,7	-3	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0,7	0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2,2	3	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4,1	5	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6	7	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
7.1	-20	-19,8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18,8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17	-16,7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15	-14,7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13	-12,6	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-11	-10,5	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-10	-9,5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9,1	-8,5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7,6	-7	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5,6	-5	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3,7	-3	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0,7	0	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2,2	3	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4,1	5	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6	7	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
8.0	-20	-19,8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19	-18,8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
	-17	-16,7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15	-14,7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13	-12,6	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03
	-11	-10,5	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-10	-9,5	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9,1	-8,5	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7,6	-7	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5,6	-5	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3,7	-3	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0,7	0	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2,2	3	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4,1	5	8.73	8.73	8.73	8.73	8.28	7.56
	6	7	9.00	9.00	9.00	8.73	8.28	7.56
9.0	-20	-19,8	5.60	5.04	5.60	5.60	5.60	5.60
	-19	-18,8	6.00	5.40	6.00	6.00	6.00	6.00
	-17	-16,7	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-15	-14,7	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	-13	-12,6	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	-11	-10,5	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-10	-9,5	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
	-9,1	-8,5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-7,6	-7	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	-5,6	-5	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
	-3,7	-3	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-0,7	0	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.40
	2,2	3	9.40	9.40	9.40	9.40	9.20	8.40
	4,1	5	9.70	9.70	9.70	9.70	9.20	8.40
	6	7	10.00	10.00	10.00	9.70	9.20	8.40

TC: capacidade total

SC: capacidade sensível

BU: Bulbo úmido

BS: Bulbo seco

Capacidade (kW)	Temperatura externa (°C)		Temperatura interna (°C BS)					
			16	18	20	21	22	24
	BU	BS	TC	TC	TC	TC	TC	TC
10.0	-20	-19,8	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
	-19	-18,8	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
	-17	-16,7	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
	-15	-14,7	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
	-13	-12,6	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
	-11	-10,5	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
	-10	-9,5	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
	-9,1	-8,5	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
	-7,6	-7	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
	-5,6	-5	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
	-3,7	-3	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-0,7	0	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.24
	2,2	3	10.34	10.34	10.34	10.34	10.12	9.24
	4,1	5	10.67	10.67	10.67	10.67	10.12	9.24
	6	7	11.00	11.00	11.00	10.67	10.12	9.24
7,9	9	11.33	11.33	11.00	10.67	10.12	9.24	
9,8	11	11.66	11.66	11.00	10.67	10.12	9.24	
11,8	13	12.10	11.88	11.00	10.67	10.12	9.24	
13,7	15	12.43	11.88	11.00	10.67	10.12	9.24	
11.2	-20	-19,8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-19	-18,8	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-17	-16,7	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-15	-14,7	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	-13	-12,6	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
	-11	-10,5	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
	-10	-9,5	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-9,1	-8,5	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
	-7,6	-7	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	-5,6	-5	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
	-3,7	-3	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	-0,7	0	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.50
	2,2	3	11.75	11.75	11.75	11.75	11.50	10.50
	4,1	5	12.13	12.13	12.13	12.13	11.50	10.50
	6	7	12.50	12.50	12.50	12.13	11.50	10.50
7,9	9	12.88	12.88	12.50	12.13	11.50	10.50	
9,8	11	13.25	13.25	12.50	12.13	11.50	10.50	
11,8	13	13.75	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
13,7	15	14.13	13.50	12.50	12.13	11.50	10.50	
14.0	-20	-19,8	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
	-19	-18,8	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
	-17	-16,7	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
	-15	-14,7	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	-13	-12,6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
	-11	-10,5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
	-10	-9,5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
	-9,1	-8,5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
	-7,6	-7	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
	-5,6	-5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
	-3,7	-3	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
	-0,7	0	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.0
	2,2	3	14.6	14.6	14.6	14.6	14.3	13.0
	4,1	5	15.0	15.0	15.0	15.0	14.3	13.0
	6	7	15.5	15.5	15.5	15.0	14.3	13.0
7,9	9	16.0	16.0	15.5	15.0	14.3	13.0	
9,8	11	16.4	16.4	15.5	15.0	14.3	13.0	
11,8	13	17.1	16.7	15.5	15.0	14.3	13.0	
13,7	15	17.5	16.7	15.5	15.0	14.3	13.0	

8. Características Elétricas

Modelo	Unidade terminal				Fonte de energia		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	KW	FLA
MDV-D36DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.21	15	0.025	0.15
MDV-D45DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.64	15	0.055	0.57
MDV-D56DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.64	15	0.055	0.57
MDV-D71DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.64	15	0.055	0.57
MDV-D80DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.8	15	0.08	0.63
MDV-D90DL/N1-CA	60	220-240	198	254	0.8	15	0.08	0.63
MDV-D112DL/N1-CA	60	220-240	198	254	1.05	15	0.059*2	0.39*2
MDV-D140DL/N1-CA	60	220-240	198	254	1.05	15	0.059*2	0.39*2

Legenda:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)



IFM: Motor do ventilador



9. Níveis de Ruído

9.1. Valores de teste (pressão sonora)

Modelo	Ruído conforme vel. insuflamento dB(A)		
	Alta	Alta	Alta
MDV-D36DL/N1-CA	40	38	36
MDV-D45DL/N1-CA	43	41	38
MDV-D56DL/N1-CA	43	41	38
MDV-D71DL/N1-CA	43	41	38
MDV-D80DL/N1-CA	45	43	40
MDV-D90DL/N1-CA	45	43	40
MDV-D112DL/N1-CA	47	45	42
MDV-D140DL/N1-CA	47	45	42

9.2. Nível de ruído em bandas de oitava

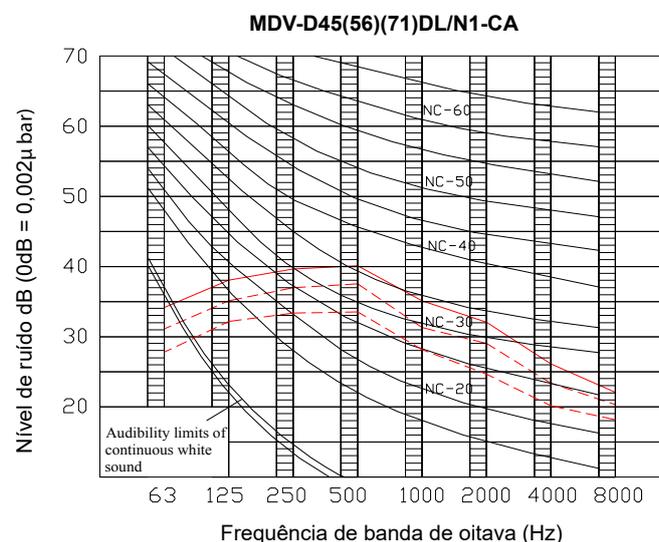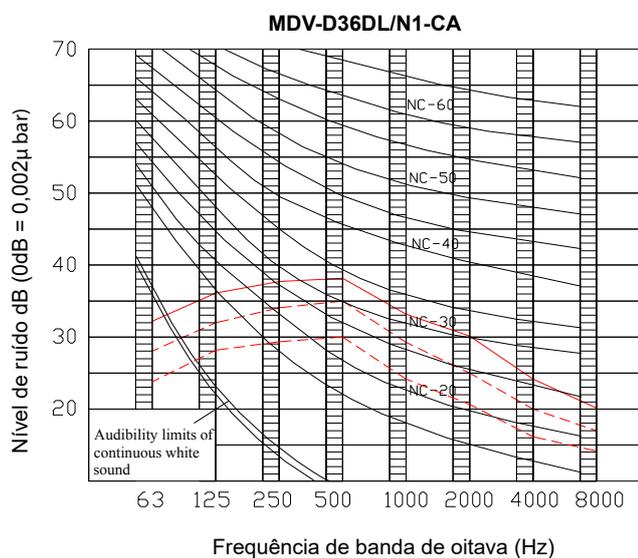

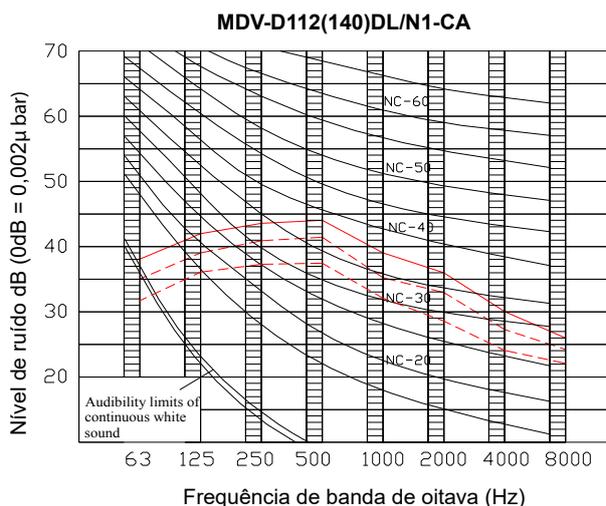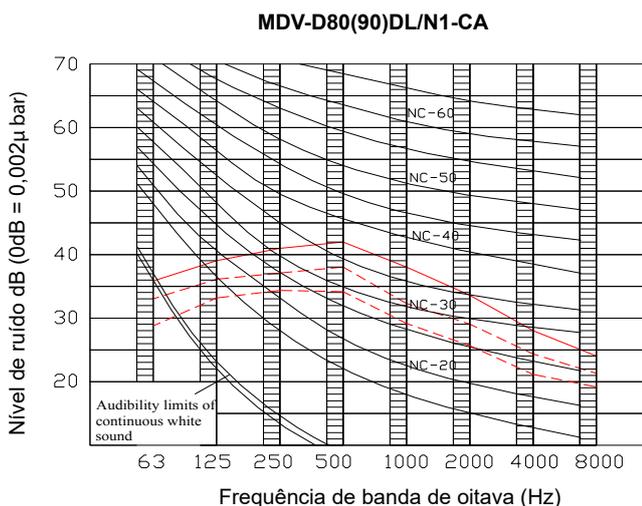

10. Acessórios

10.1. Acessórios Básicos

Nome	Quantidade	Formato	Uso
Manual de instalação	1	/	/
Gancho	2		
Braço de suspensão para fixação	2		
Material de isolamento da tubulação	2		Isolamento térmico da tubulação
Controle remoto RM05	1		/
Pilha alcalina nº. 7	2		/
Suporte para o controle remoto	1		/
Manual do controle remoto	1		—
Parafuso de montagem (ST.2.9 10-C-H)	2		Instalação do suporte para o controle remoto
Tubo flexível	1		Tubo de dreno
Fita de vedação	1		
Cabo de rede	1		Para comunicação das unidades terminais entre as portas de rede "P e Q".

10.2. Acessórios Opcionais

Nome	Modelo	Código	Uso
Controle remoto com fio	KJR-29B/BK-E	203355100699	Com teclado sensível ao toque, sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-10B/DP(T)-E	203355190000	Maiores detalhes no manual de controles
Controle remoto com fio	KJR-12B/DP(T)-E	203355100010	Com sensor de temperatura e função siga-me. Maiores detalhes no manual de controles

PROCESSAMENTO DE AR EXTERNO AC


1. Características

(1) Unidade de processamento de ar 100% externo

Tanto o tratamento de ar externo como o aquecimento e refrigeração podem ser realizados com sucesso num único sistema. As unidades terminais e a unidade de processamento de ar externo podem ser ligadas ao mesmo sistema de refrigerante, aumentando a flexibilidade do projeto e reduzindo consideravelmente os custos totais do sistema.

(2) Pressão Estática Externa Elevada

A pressão estática externa da Unidade Terminal pode ser de até 260 Pa, o que permite dutos extensos para aplicações flexíveis. Assim, o ar frio pode ser levado a todas as partes internas, mesmo em instalações de pé-direito muito alto. A distância máxima de tubulação de ar externo é de aproximadamente 14 m; a altura da entrada de ar é de aproximadamente 6,5 m.

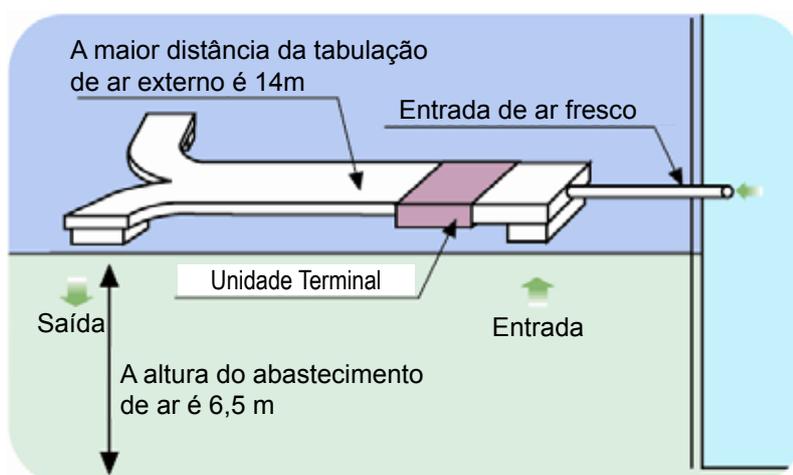


(3) Controle com fio e controle em grupo disponíveis.

(4) Alta capacidade e eficiência de refrigeração/aquecimento.

(5) Processamento de ar inovador, proporcionando uma temperatura ambiente homogênea.

(6) Pode ser ligado a todos os sistemas Midea VRF

Exemplo de disposição:

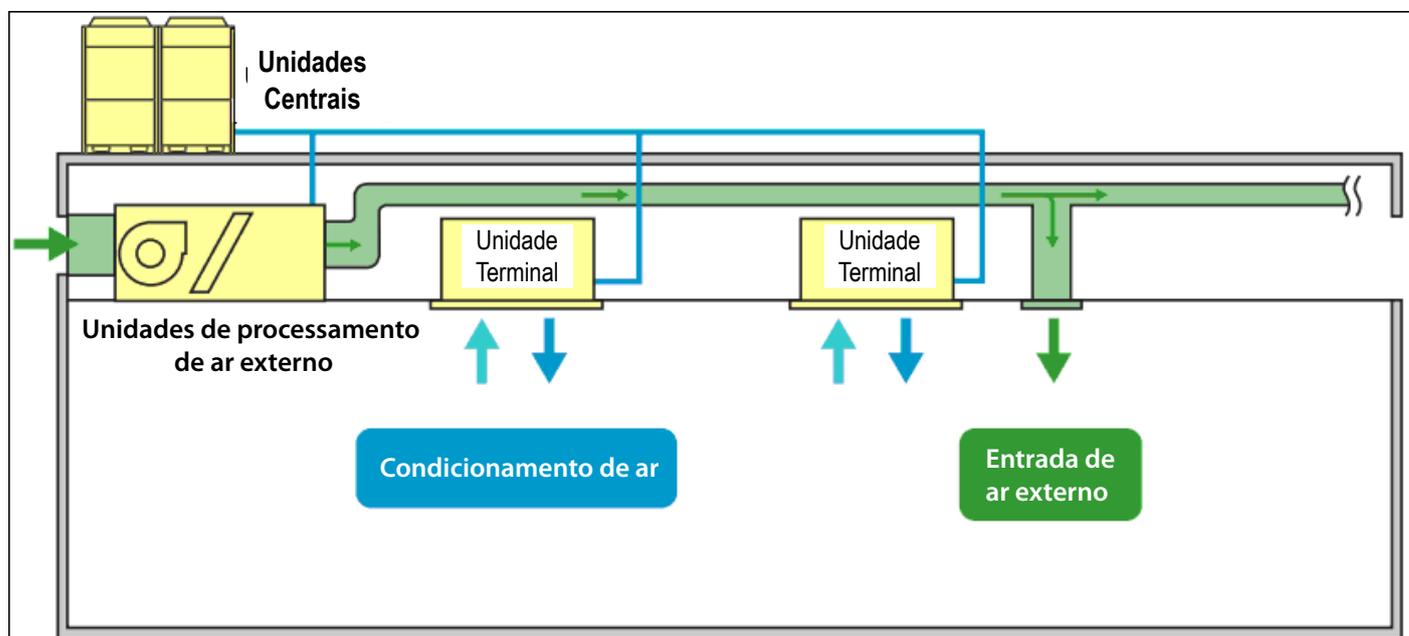

2. Especificações

Modelo			MDV-D125T1/VN1-FAA	MDV-D140T1/VN1-FAA
Alimentação		V- Ph-Hz	220-240V-1Ph-60Hz	
Capacidade de Refrigeração		kW	12,5	14
Capacidade de Aquecimento		kW	10,5	12
Corrente máxima		A	2,4	2,4
Motor do ventilador	Tipo		Motor CA	
	Potência	W	430	430
	Capacitor	µF	12	12
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	929/868/808	929/868/808
Serpentina	Nº fileiras		4	
	Passo do tubo (a) x Passo da fileira (b)	in. (mm)	1x7/8 (25,4x22)	
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	1/16 (1,6)	
	Tipo de aleta		Aleta de lâmina de alumínio curvada hidrófila	
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	3/8 (Ø 9,52) Tubo com sulcos internos	
	Dimensões (c×axl)	mm	996×355,6×88	
	Nº circuitos		7	
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)		m ³ /h	1568/1452/1352	1568/1452/1352
		CFM	923/855/796	923/855/796
Pressão estática disponível (Hi)		Pa	50(30~ 196)	50(30~ 196)
Nível de ruído (Alto/Méd/Bx)		dB(A)	54/52/50	54/52/50
Unidade Terminal	Dimensões (L×A×P)	mm	1200x400x600	
	Embalagem (L×A×P)	mm	1430x450x768	
	Peso líquido/bruto	kg	69,5/76	
Tipo de refrigerante			R410A	
Válvula de expansão		Tipo	Válvula elétrica de expansão	
Pressão do projeto (Alta/Baixa)		MPa	4,4/2,6	
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø 3/8, Ø5/8 (Ø 9,53/ Ø 15,9)	
	Fiação de conexão			
Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm ²	2 x 2,5 + 1 x 2,0	
	Fiação comunicação	mm ²	3 x 0,75	
Diâmetro externo do tubo do dreno		mm	OD Ø 32	
Controlador			Controle remoto com fio KJR-12B	
Temperatura em operação		°C	-5 a 43	

Observações:

- As capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temp. do ar externo: 33°C BS, 24°C BU, tubulação de ref. equivalente: 8m (horizontal)
- As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temp. externa: 0°C BS, -1°C BU, e tubulação equivalente de ref.: 8m (horizontal).
- Condições de conexão: As seguintes restrições devem ser seguidas para garantir o funcionamento do sistema:
 - Quando conectadas com uma unidade central, a capacidade total de conexão das unidades terminais deve ser entre 50% e 100% da capacidade da unidade central.
 - Quando conectadas em um sistema que possui outros modelos de unidades terminais, a capacidade em unidades de processamento de ar externo não podem exceder 30% do total das unidades centrais.
 - Se necessário, é possível ter um sistema apenas com unidades de ar externo e unidades centrais, sem outros modelos de unidades terminais.
 - Não podem ser conectadas em sistema de recuperação de calor.


Modelo		MDV-D200T1/VN1-FAA	MDV-D250T1/VN1-FAA	MDV-D280T1/VN1-FAA	
Alimentação	V- Ph-Hz	220-240V-1Ph-60Hz			
Capacidade de Refrigeração	kW	20	25	28	
Capacidade de Aquecimento	kW	18	20	22	
Corrente máxima	A	4,1	4,1	4,1	
Motor do ventilador	Tipo	Motor CA			
	Potência	W	1000 (x2)	1063 (x2)	1063 (x2)
	Capacitor	µF	10 (x2)	12 (x2)	12 (x2)
	Velocidade (Alta/Média/Baixa)	rpm	966/873/781	966/873/781	966/873/781
Serpentina	Nº fileiras	4			
	Passo do tubo (a) x Passo da fileira (b)	in. (mm)	1x7/8 (25,4x22)		
	Espaçamento da aleta	in. (mm)	5/64 (1,8)		
	Tipo de aleta	Aleta de lâmina de alumínio curvada hidrófila			
	Diâmetro externo do tubo e tipo	in. (mm)	3/8 (Ø 9,52) Tubo com sulcos internos		
	Dimensões (c×axl)	mm	1125×512×88		
	Nº circuitos	20			
Vazão de ar (Alta/Média/Baixa)	m ³ /h	4429/3884/3332	4560/4083/3563	4939/4405/3859	
	CFM	2607/2286/1961	2684/2403/2097	2907/2593/2271	
Pressão estática disponível (Hi)	Pa	140(50~260)	140(50~260)	160(50~260)	
Nível de ruído (Alto/Méd/Bx)	dB(A)	54/53/51	55/54/52	55/54/52	
Unidade Terminal	Dimensões (L×A×P)	mm	1425×500×920		
	Embalagem (L×A×P)	mm	1509×522×964		
	Peso líquido/bruto	kg	115/129		
Tipo de refrigerante		R410A			
Válvula de expansão	Tipo	Válvula elétrica de expansão			
Pressão do projeto (Alta/Baixa)	MPa	4,2/2,0			
Tubulação de refrigerante	Líquido / Gás	in. (mm)	Ø 3/8, Ø5/8 (Ø 9,53/ Ø 15,9)		
	Fiação de conexão	Fiação de alimentação	mm ²	3 x 2,5	
Fiação comunicação		mm ²	3 x 0,75		
Diâmetro externo do tubo do dreno	mm	OD Ø 32			
Controlador		Controle remoto com fio KJR-12B			
Temperatura em operação	°C	-5 a 43			

Observações:


- As capacidades nominais de refrigeração são baseadas nas seguintes condições: temp. do ar externo: 33°C BS, 24°C BU, tubulação de ref. equivalente: 8m (horizontal)
- As capacidades nominais de aquecimento são baseadas nas seguintes condições: temp. externa: 0°C BS, -1°C BU, e tubulação equivalente de ref.: 8m (horizontal).
- Condições de conexão: As seguintes restrições devem ser seguidas para garantir o funcionamento do sistema:
 - Quando conectadas com uma unidade central, a capacidade total de conexão das unidades terminais deve ser entre 50% e 100% da capacidade da unidade central.
 - Quando conectadas em um sistema que possui outros modelos de unidades terminais, a capacidade em unidades de processamento de ar externo não podem exceder 30% do total das unidades centrais.
 - Se necessário, é possível ter um sistema apenas com unidades de ar externo e unidades centrais, sem outros modelos de unidades terminais.
 - Não podem ser conectadas em sistema de recuperação de calor.

3. Dimensões

MDV-D125T1/N1-FAA, MDV-D140T1/N1-FAA

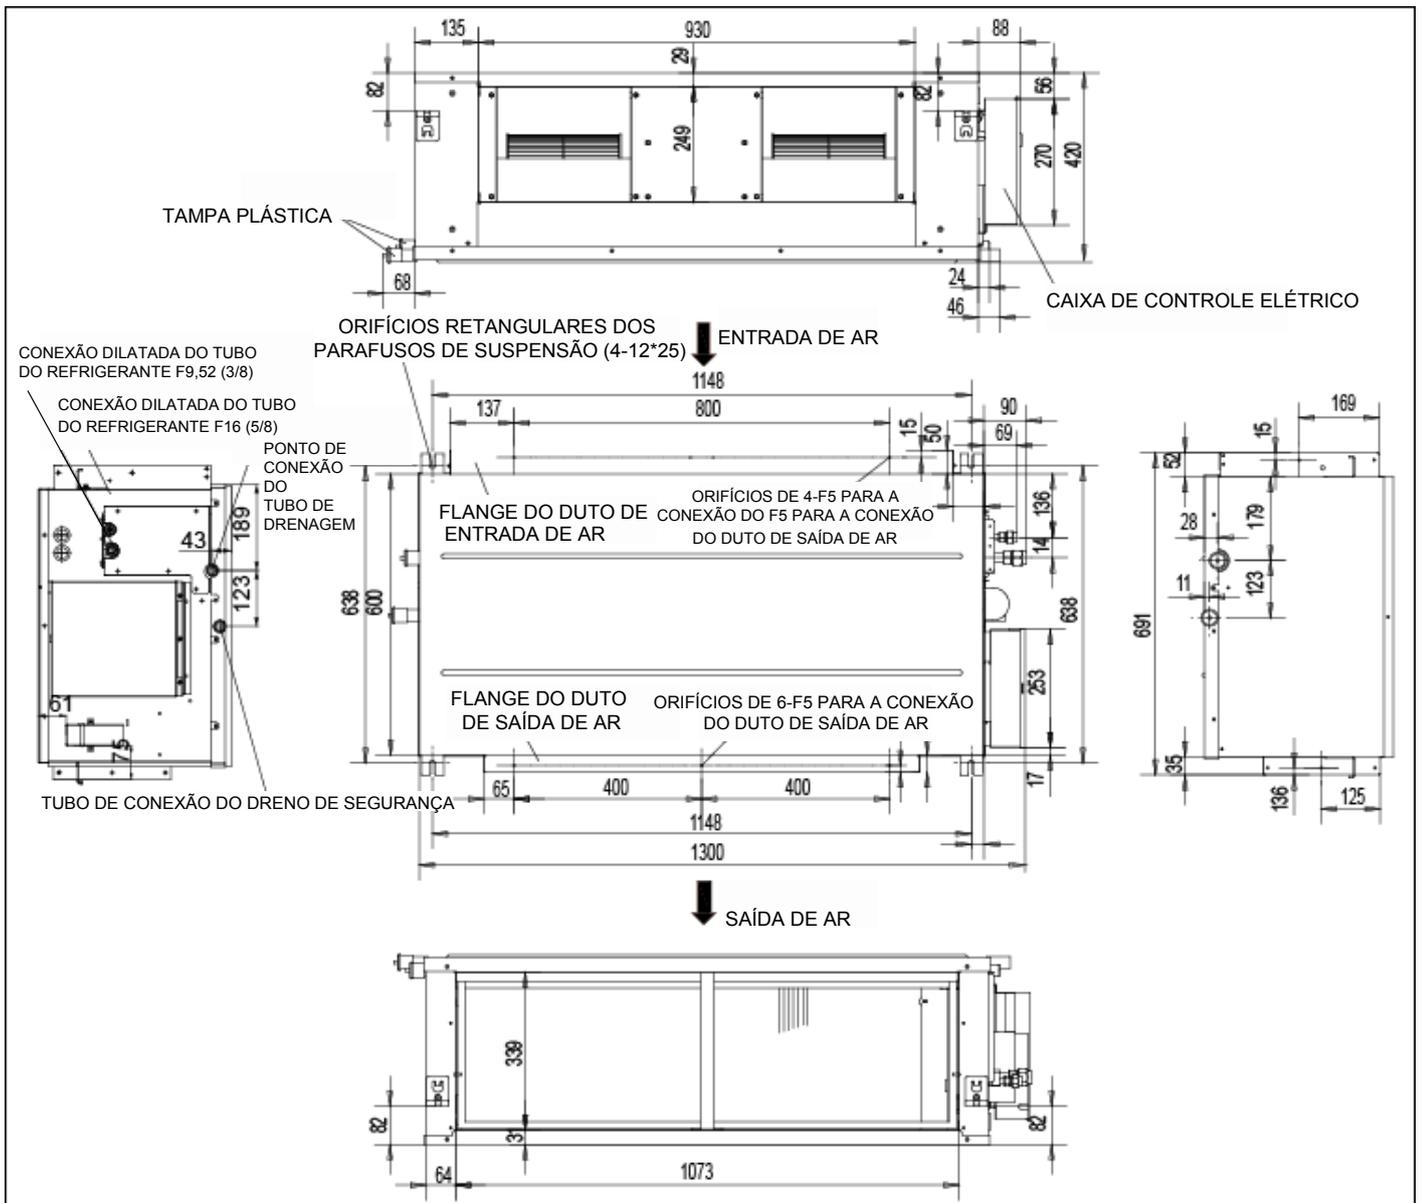


MDV-D200T1/N1-FAA, MDV-D250T1/N1-FAA, MDV-D280T1/N1-FAA

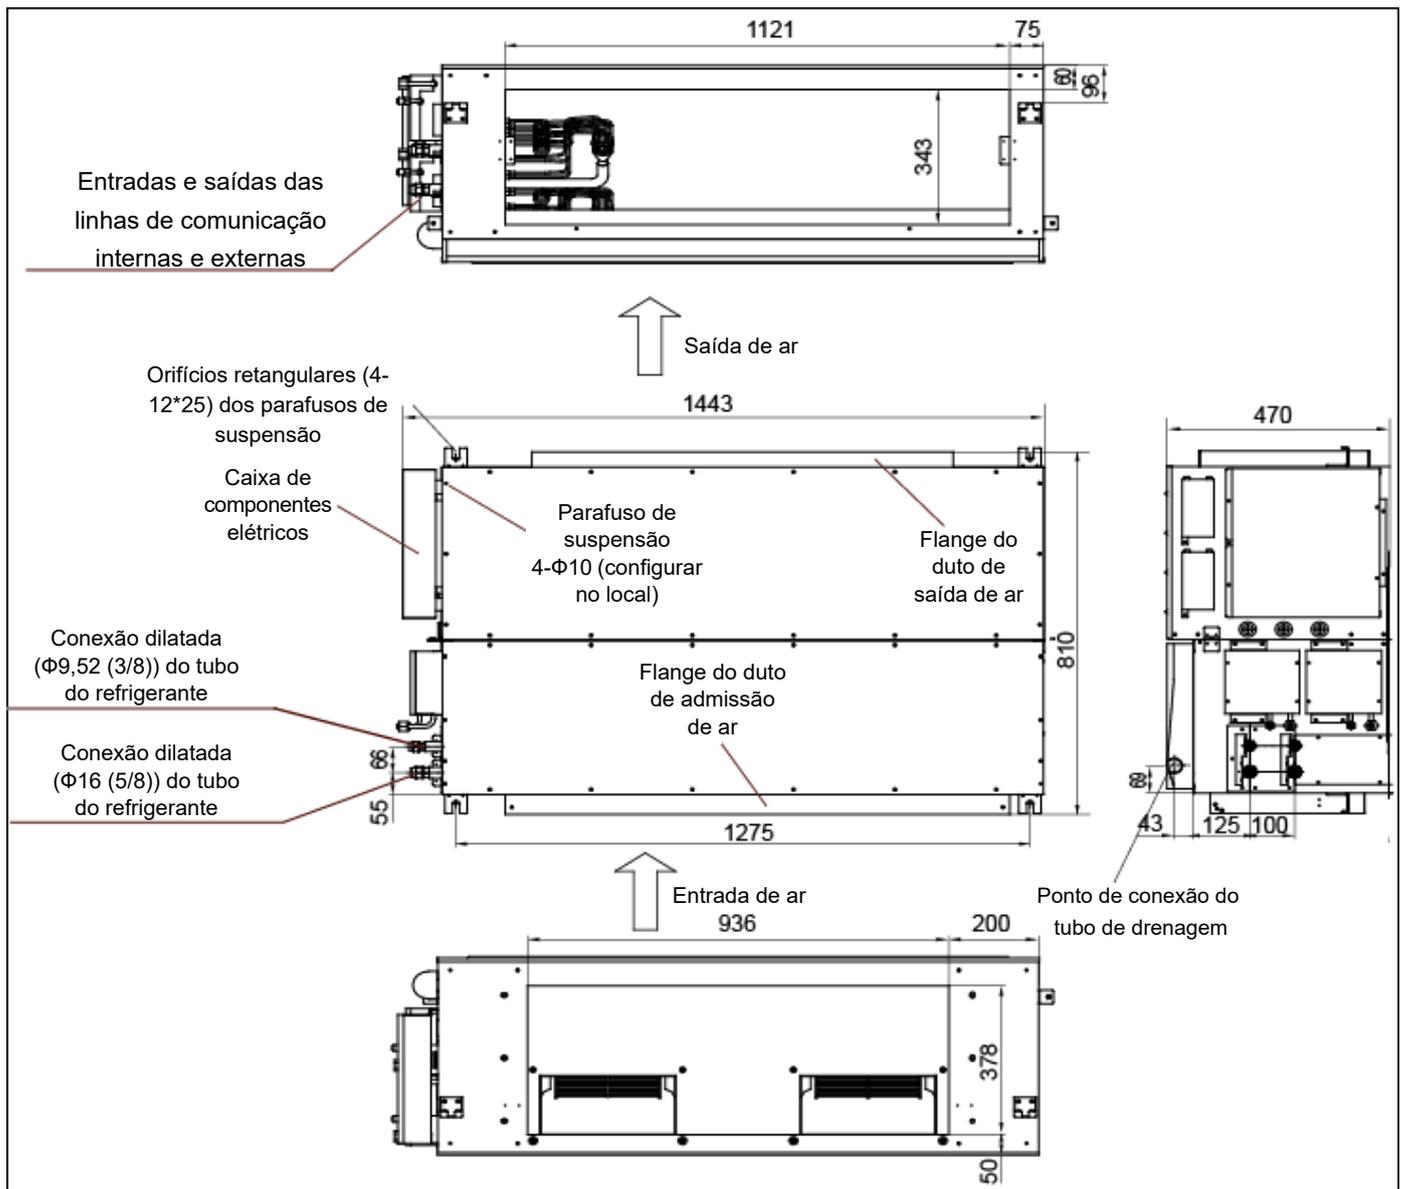


4. Espaço de Serviço

Garantir o espaço necessário para instalação e manutenção.

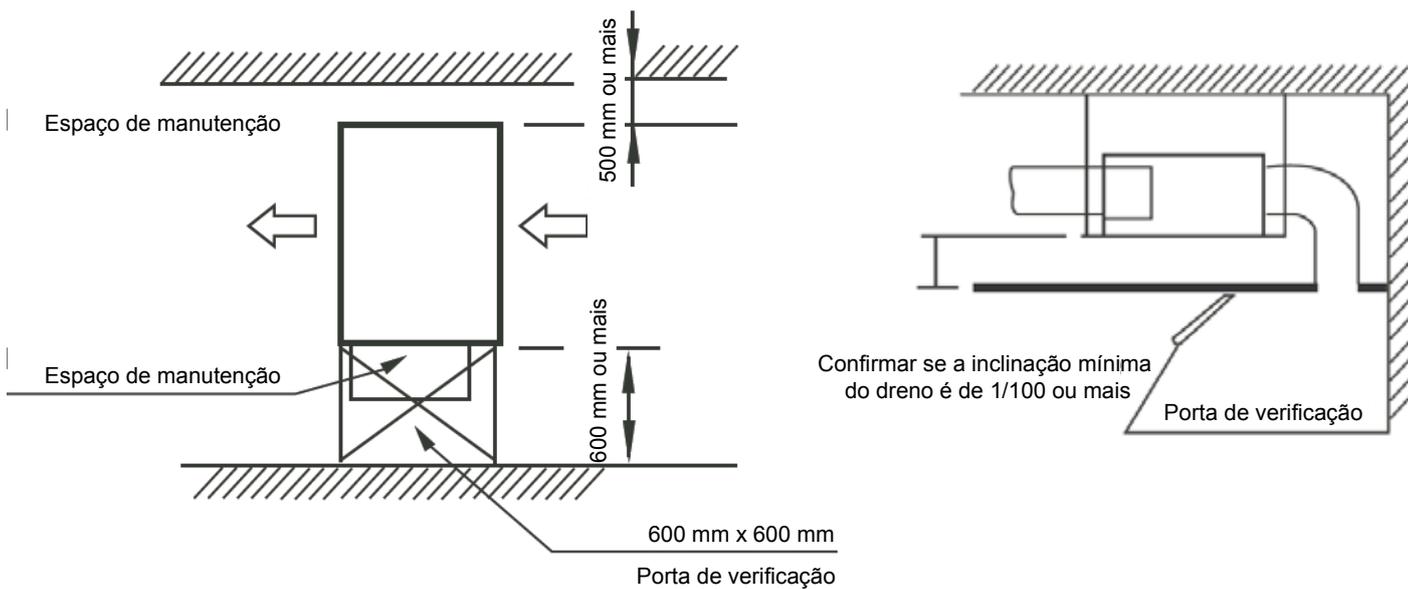


5. Diagrama de Tubulação

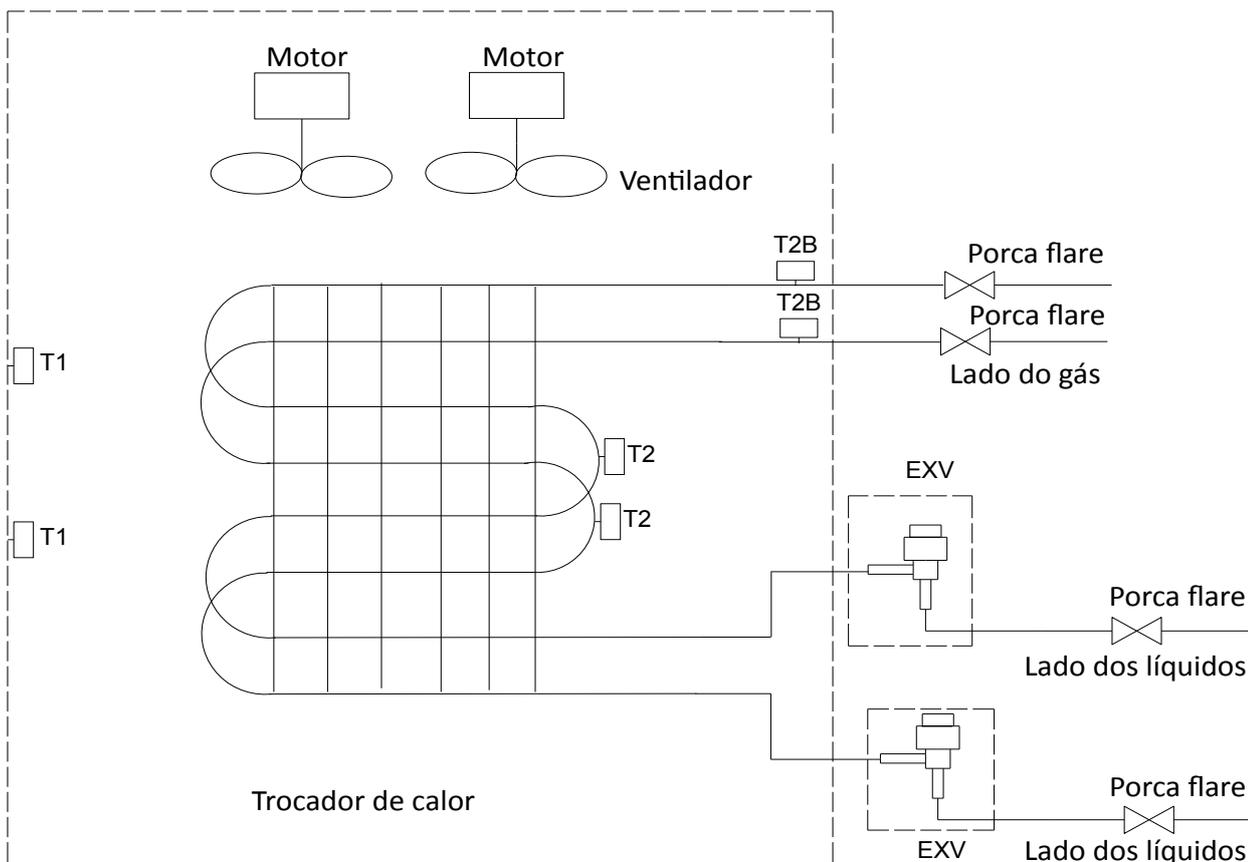

6. Esquema Elétrico

MDV-D125T1/N1-FAA, MDV-D140T1/N1-FAA


202085790026

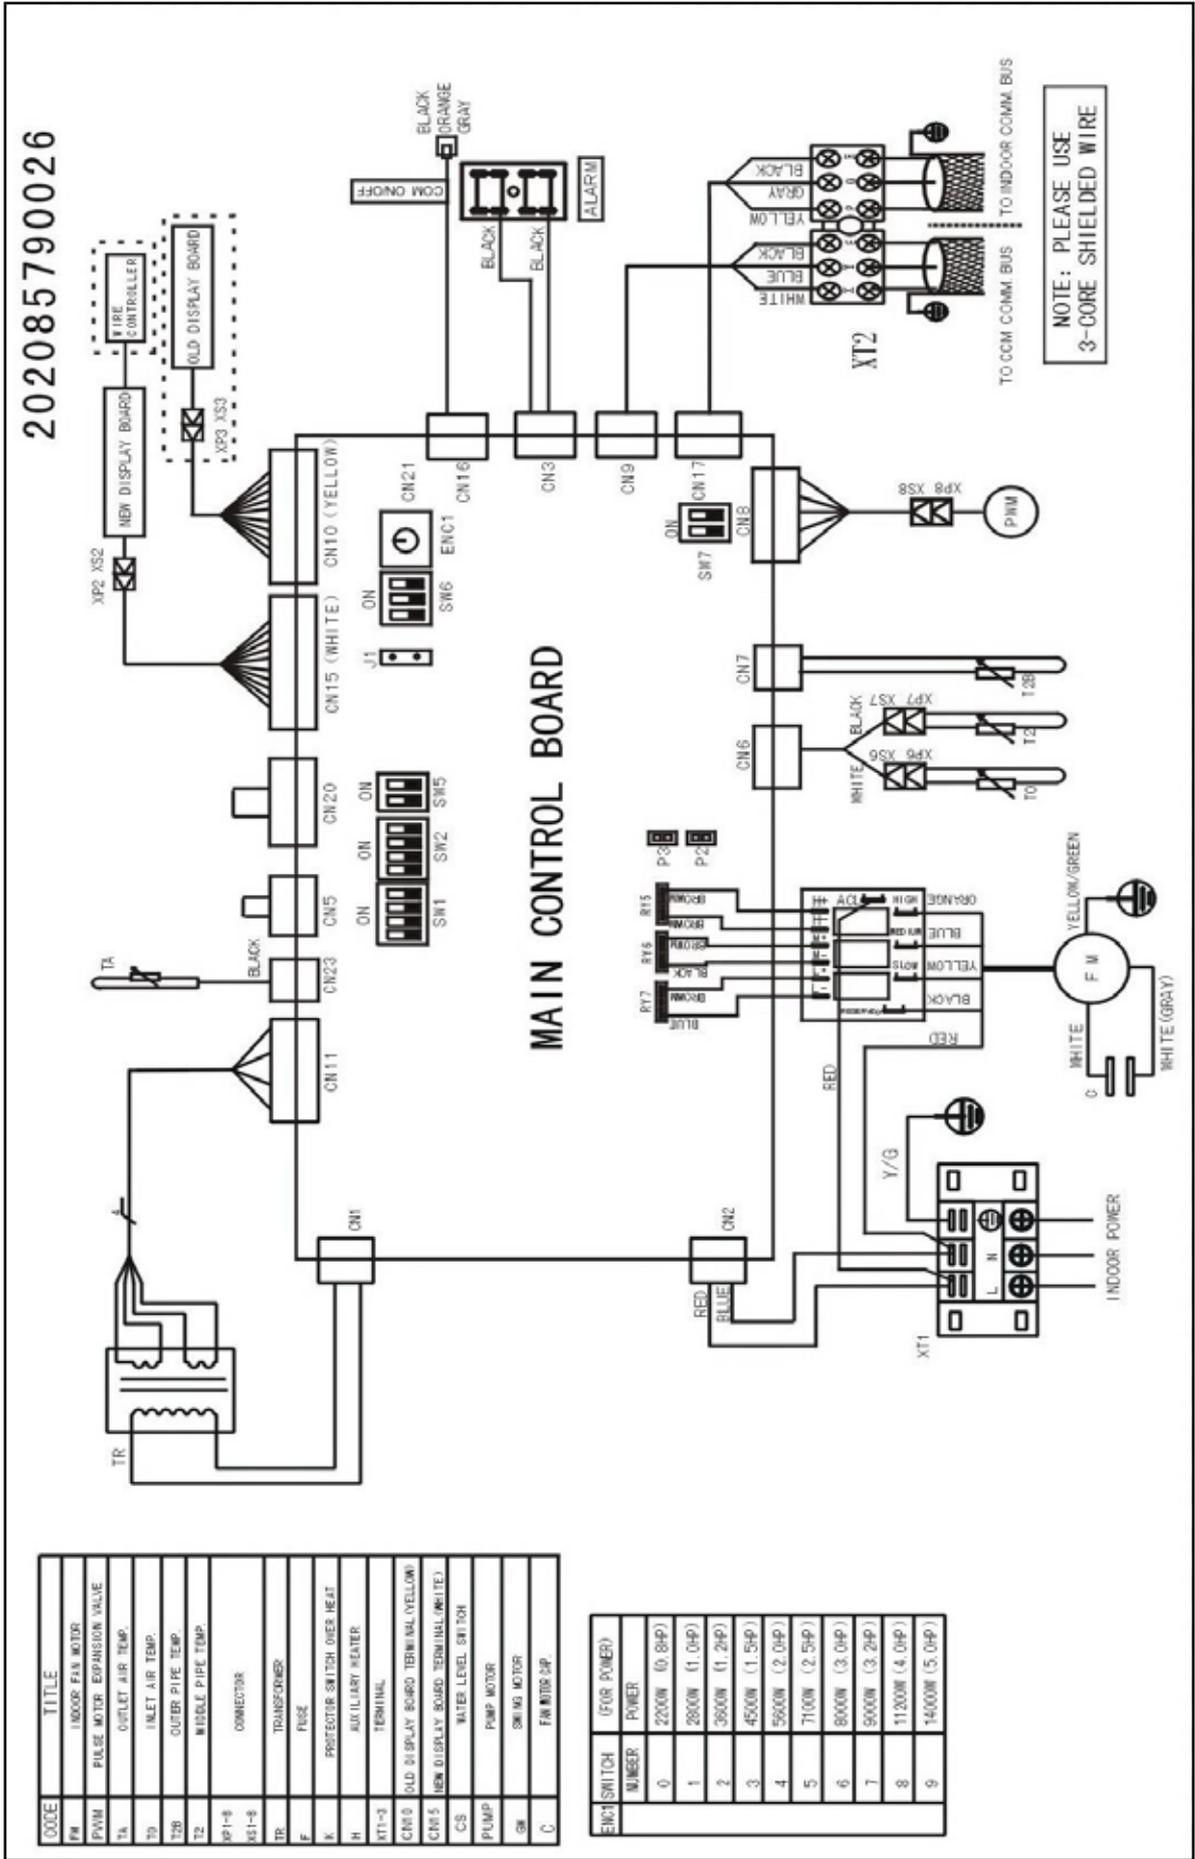

CODE	TITLE
FM	INDOOR FAN MOTOR
PVM	PULSE MOTOR EXPANSION VALVE
TA	OUTLET AIR TEMP.
T9	INLET AIR TEMP.
T28	OUTER PIPE TEMP.
T2	MIDDLE PIPE TEMP.
XP1-8	CONNECTOR
XS1-8	CONNECTOR
TR	TRANSFORMER
F	FUSE
K	PROTECTOR SWITCH OVER HEAT
H	AUXILIARY HEATER
RT1-3	TERMINAL
CN10	OLD DISPLAY BOARD TERMINAL (YELLOW)
CN15	NEW DISPLAY BOARD TERMINAL (WHITE)
CS	WATER LEVEL SWITCH
PUMP	PUMP MOTOR
SW	SWING MOTOR
C	FAN MOTOR

ENC1 SWITCH NUMBER	POWER (FOR POWER)
0	2200W (0.8HP)
1	2800W (1.0HP)
2	3600W (1.2HP)
3	4500W (1.5HP)
4	5600W (2.0HP)
5	7100W (2.5HP)
6	8600W (3.0HP)
7	9900W (3.2HP)
8	11200W (4.0HP)
9	14000W (5.0HP)

MDV-D200T1/N1-FAA, MDV-D250T1/N1-FAA, MDV-D280T1/N1-FAA

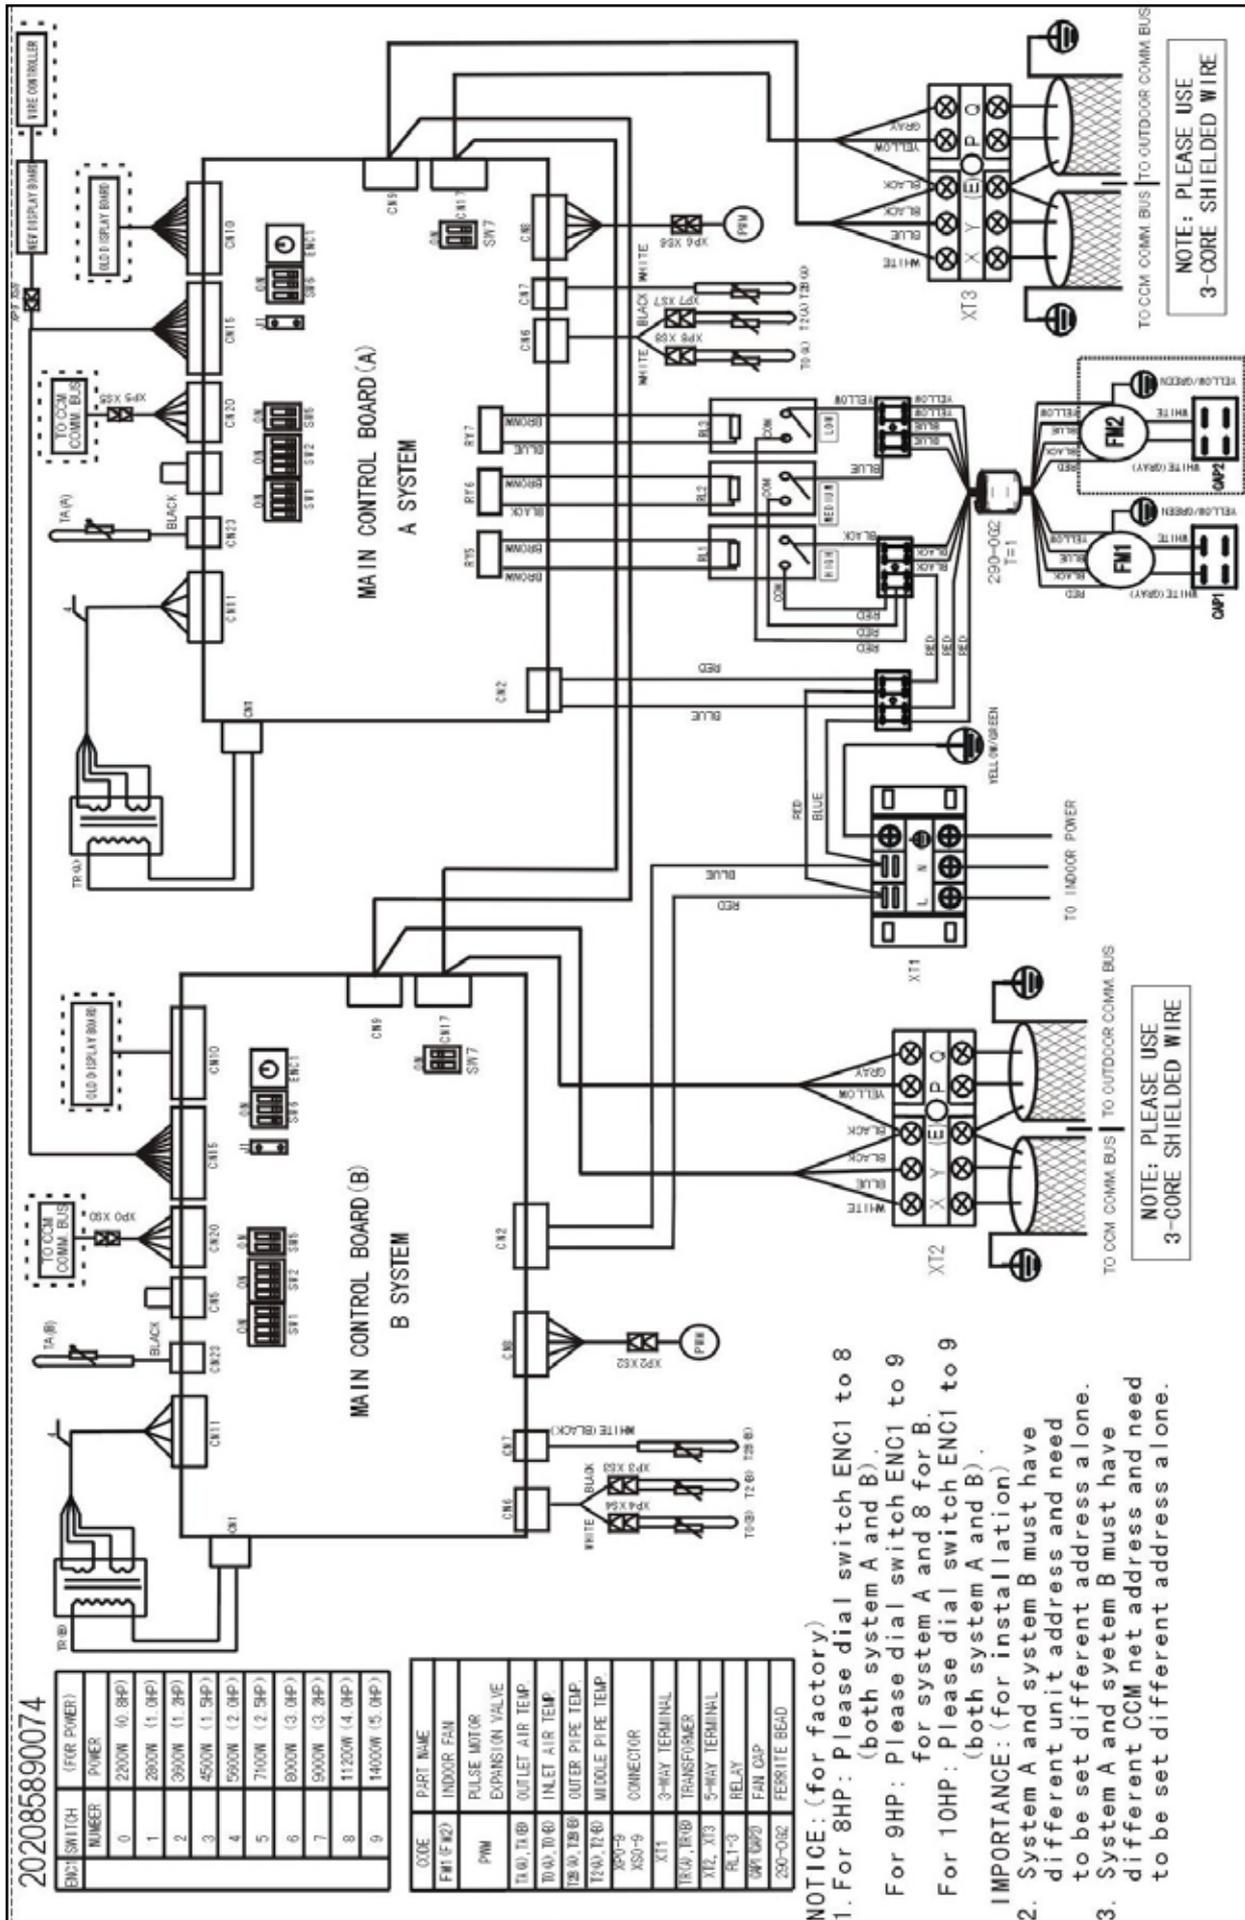

7. Tabelas de Capacidades

7.1 MDV-D125T1/N1-FAA

TC: capacidade total SC: capacidade sensível BU: temperatura de bulbo úmido BS: temperatura do ar

REFRIGERAÇÃO		TEMPERATURA DO AR (SECO)					
Condições Internas		20°C BS 15°C BU	24°C BS 18°C BU	27°C BS 19°C BU	33°C BS 24°C BU	38°C BS 26°C BU	43°C BS 26°C BU
20°C BS 15°C BU	TC kW	14,75					
	SC kW	11,51					
24°C BS 18°C BU	TC kW		14,38				
	SC kW		10,06				
27°C BS 19°C BU	TC kW			13,75			
	SC kW			9,08			
33°C BS 24°C BU	TC kW				12,50		
	SC kW				7,50		
38°C BS 26°C BU	TC kW					10,63	
	SC kW					5,74	
43°C BS 26°C BU	TC kW						9,38
	SC kW						4,50

AQUECIMENTO		CONDIÇÕES EXTERNAS					
Condições Internas		16°C BS 12°C BU	12°C BS 10°C BU	7°C BS 6°C BU	4°C BS 3°C BU	0°C BS -1°C BU	-5°C BS -6°C BU
16°C BS 12°C BU	Capacidade kW	14,18					
12°C BS 10°C BU	Capacidade kW		13,13				
7°C BS 6°C BU	Capacidade kW			12,08			
4°C BS 3°C BU	Capacidade kW				11,34		
0°C BS -1°C BU	Capacidade kW					10,50	
-5°C BS -6°C BU	Capacidade kW						8,93

7.2 MDV-D140T1/N1-FAA

TC: capacidade total SC: capacidade sensível BU: temperatura de bulbo úmido BS: temperatura do ar

REFRIGERAÇÃO		TEMPERATURA DO AR (SECO)					
Condições Internas		20°C BS 15°C BU	24°C BS 18°C BU	27°C BS 19°C BU	33°C BS 24°C BU	38°C BS 26°C BU	43°C BS 26°C BU
20°C BS 15°C BU	TC kW	16,52					
	SC kW	12,89					
24°C BS 18°C BU	TC kW		16,10				
	SC kW		11,27				
27°C BS 19°C BU	TC kW			15,40			
	SC kW			10,16			
33°C BS 24°C BU	TC kW				14,00		
	SC kW				8,40		
38°C BS 26°C BU	TC kW					11,90	
	SC kW					6,43	
43°C BS 26°C BU	TC kW						10,50
	SC kW						5,04

AQUECIMENTO		CONDIÇÕES EXTERNAS					
Condições Internas		16°C BS 12°C BU	12°C BS 10°C BU	7°C BS 6°C BU	4°C BS 3°C BU	0°C BS -1°C BU	-5°C BS -6°C BU
16°C BS 12°C BU	Capacidade kW	16,20					
12°C BS 10°C BU	Capacidade kW		15,00				
7°C BS 6°C BU	Capacidade kW			13,80			
4°C BS 3°C BU	Capacidade kW				12,96		
0°C BS -1°C BU	Capacidade kW					12,00	
-5°C BS -6°C BU	Capacidade kW						10,20

7.3 MDV-D200T1/N1-FAA

TC: capacidade total SC: capacidade sensível BU: temperatura de bulbo úmido BS: temperatura do ar

REFRIGERAÇÃO		TEMPERATURA DO AR (SECO)					
Condições Internas		20°C BS 15°C BU	24°C BS 18°C BU	27°C BS 19°C BU	33°C BS 24°C BU	38°C BS 26°C BU	43°C BS 26°C BU
20°C BS 15°C BU	TC kW	23,60					
	SC kW	18,41					
24°C BS 18°C BU	TC kW		23,00				
	SC kW		16,10				
27°C BS 19°C BU	TC kW			22,00			
	SC kW			14,52			
33°C BS 24°C BU	TC kW				20,00		
	SC kW				12,00		
38°C BS 26°C BU	TC kW					17,00	
	SC kW					9,18	
43°C BS 26°C BU	TC kW						15,00
	SC kW						7,20

AQUECIMENTO		CONDIÇÕES EXTERNAS					
Condições Internas		16°C BS 12°C BU	12°C BS 10°C BU	7°C BS 6°C BU	4°C BS 3°C BU	0°C BS -1°C BU	-5°C BS -6°C BU
16°C BS 12°C BU	Capacidade kW	24,30					
12°C BS 10°C BU	Capacidade kW		22,50				
7°C BS 6°C BU	Capacidade kW			20,70			
4°C BS 3°C BU	Capacidade kW				19,44		
0°C BS -1°C BU	Capacidade kW					18,00	
-5°C BS -6°C BU	Capacidade kW						15,30

7.4 MDV-D250T1/N1-FAA

TC: capacidade total SC: capacidade sensível BU: temperatura de bulbo úmido BS: temperatura do ar

REFRIGERAÇÃO		TEMPERATURA DO AR (SECO)					
Condições Internas		20°C BS 15°C BU	24°C BS 18°C BU	27°C BS 19°C BU	33°C BS 24°C BU	38°C BS 26°C BU	43°C BS 26°C BU
20°C BS 15°C BU	TC kW	29,50					
	SC kW	23,01					
24°C BS 18°C BU	TC kW		28,75				
	SC kW		20,13				
27°C BS 19°C BU	TC kW			27,50			
	SC kW			18,15			
33°C BS 24°C BU	TC kW				25,00		
	SC kW				15,00		
38°C BS 26°C BU	TC kW					21,25	
	SC kW					11,48	
43°C BS 26°C BU	TC kW						18,75
	SC kW						9,00

AQUECIMENTO		CONDIÇÕES EXTERNAS					
Condições Internas		16°C BS 12°C BU	12°C BS 10°C BU	7°C BS 6°C BU	4°C BS 3°C BU	0°C BS -1°C BU	-5°C BS -6°C BU
16°C BS 12°C BU	Capacidade kW	27,00					
12°C BS 10°C BU	Capacidade kW		25,00				
7°C BS 6°C BU	Capacidade kW			23,00			
4°C BS 3°C BU	Capacidade kW				21,60		
0°C BS -1°C BU	Capacidade kW					20,00	
-5°C BS -6°C BU	Capacidade kW						17,00

7.5 MDV-D280T1/N1-FAA

TC: capacidade total SC: capacidade sensível BU: temperatura de bulbo úmido BS: temperatura do ar

REFRIGERAÇÃO		TEMPERATURA DO AR (SECO)					
Condições Internas		20°C BS 15°C BU	24°C BS 18°C BU	27°C BS 19°C BU	33°C BS 24°C BU	38°C BS 26°C BU	43°C BS 26°C BU
20°C BS 15°C BU	TC kW	33,04					
	SC kW	25,77					
24°C BS 18°C BU	TC kW		32,20				
	SC kW		22,54				
27°C BS 19°C BU	TC kW			30,80			
	SC kW			20,33			
33°C BS 24°C BU	TC kW				28,00		
	SC kW				16,80		
38°C BS 26°C BU	TC kW					23,80	
	SC kW					12,85	
43°C BS 26°C BU	TC kW						21,00
	SC kW						10,08


AQUECIMENTO		CONDIÇÕES EXTERNAS					
Condições Internas		16°C BS 12°C BU	12°C BS 10°C BU	7°C BS 6°C BU	4°C BS 3°C BU	0°C BS -1°C BU	-5°C BS -6°C BU
16°C BS 12°C BU	Capacidade kW	29,70					
12°C BS 10°C BU	Capacidade kW		27,50				
7°C BS 6°C BU	Capacidade kW			25,30			
4°C BS 3°C BU	Capacidade kW				23,76		
0°C BS -1°C BU	Capacidade kW					22,00	
-5°C BS -6°C BU	Capacidade kW						18,70

8. Curvas de Performance do Ventilador


Como ler o diagrama:

- O eixo vertical é a Pressão Estática Externa (Pa), e o eixo horizontal representa o Fluxo de Ar (CFM).
- A curva característica para as velocidades do ventilador “Alta,” “Média” e “Baixa”.
- Os valores na placa de identificação são apresentados com base na vazão de ar alta.
- Portanto, no caso do tipo 140T1, a vazão de ar será 1050 CMH, enquanto a pressão estática é de 185Pa em velocidade baixa e 1700 CFM a 185Pa, em velocidade alta.


MDV-D125T1/VN1-FAA
MDV-D280T1/VN1-FAA

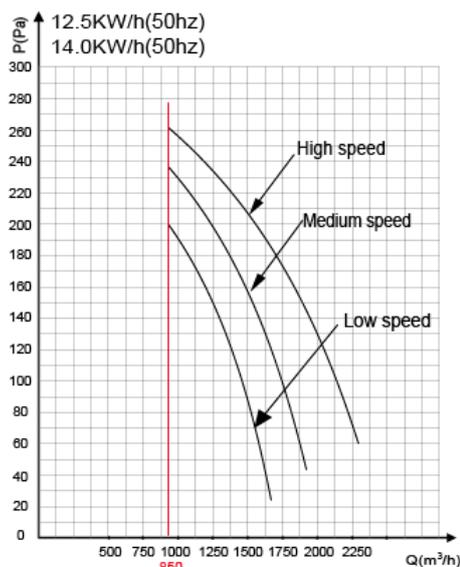

MDV-D200T1/VN1-FAA

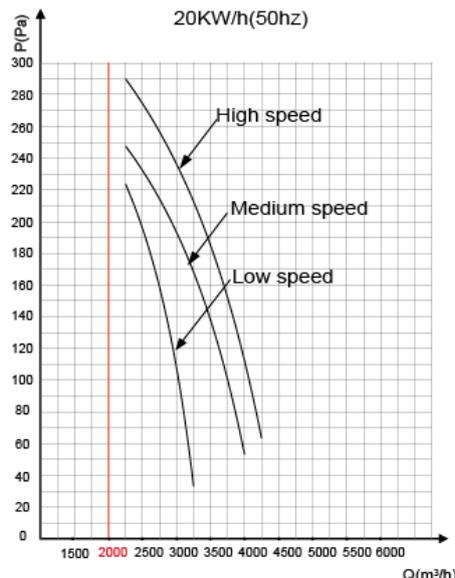

MDV-D250T1/VN1-FAA
MDV-D140T1/VN1-FAA

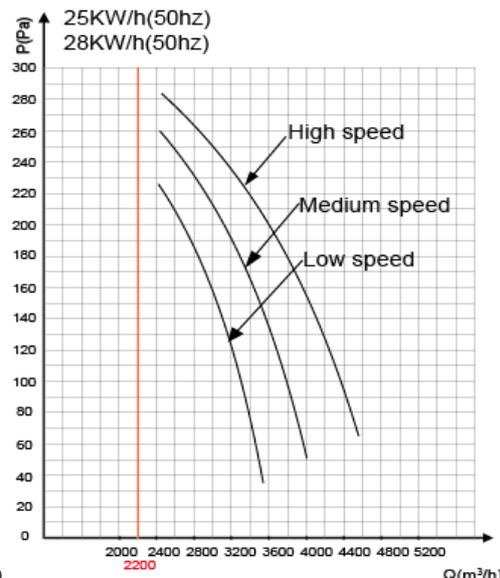

- Se a pressão estática disponível for muito alta (devido à longa extensão do duto, por exemplo), o volume do fluxo de ar pode cair muito em cada saída do duto.
- Portanto, existe um limite de vazão de ar para cada velocidade, sendo a vazão mínima do duto de insuflamento. Nesta vazão, o ventilador atinge a PED máxima e o evaporador pode proteger por baixa temperatura.
- Além disso, há um limite de vazão de ar, que é o valor máximo em cada velocidade. Solicita-se que se conecte o duto à unidade na entrada e saída de ar, evitando assim, danos causados pela temperatura elevada do motor/ evaporador.

9. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
MDV-D125T1/VN1-FAA	60	220-240V	198V	254V	2.4	5	0.3	2
MDV-D140T1/VN1-FAA	60	220-240V	198V	254V	2.4	5	0.3	2
MDV-D200T1/VN1-FAA	60	220-240V	198V	254V	5.3	10	0.25(x2)	4.8
MDV-D250T1/VN1-FAA	60	220-240V	198V	254V	5.6	10	0.25(x2)	4.8
MDV-D280T1/VN1-FAA	60	220-240V	198V	254V	5.6	10	0.25(x2)	4.8

Observação:

MCA: Corrente mínima (A)

MFA: Corrente máxima do fusível (A)

kW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)

FLA: Corrente a carga plena (A)

IFM: Motor de ventilador interno

10. Níveis de Ruído


Número da Unidade	Modelo	Nível de ruído nas três velocidades do ventilador (dB(A))		
		H	M	L
1	MDV-D125T1/VN1-FAA	54	52	50
2	MDV-D140T1/VN1-FAA	54	52	50
3	MDV-D200T1/VN1-FAA	54	53	51
4	MDV-D250T1/VN1-FAA	55	54	52
5	MDV-D280T1/VN1-FAA	55	54	52

11. Acessórios

Nome	Quantidade	Função
Manual de instalação	1	/
Material de isolamento de tubos	2	Isolamento térmico
Acessório para tubo de dreno	1	Para conexão do tubo de drenagem
Fita adesiva para vedação	1	Para conexão do tubo de drenagem
Fita adesiva para vedação	1	Para conexão do tubo de refrigerante
Controle com fio (KJR-12B)	1	Para o controle do ar-condicionado
Tubo de conexão	2	Para conexão do conjunto de restrição elétrica
Controlador manual	1	/

RECUPERADOR DE CALOR

1. Nomenclatura

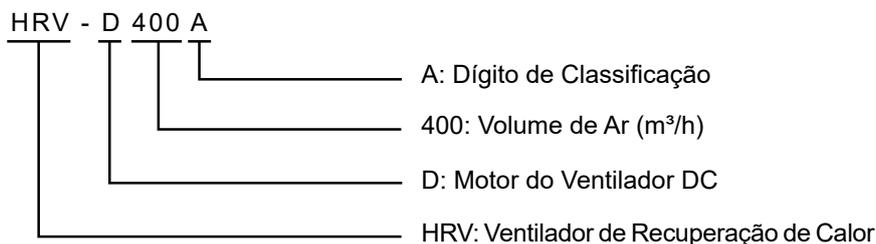

2. Line Up de Produtos

Modelo	Volume de ar	Dimensões (L×W×H) (unid: mm)	Peso líquido	Alimentação
	(m ³ /h)		(kg)	
HRV-D200A	200	852x665x264	25	220-240V~50/60Hz
HRV-D300A	300	928x734x270	27	220-240V~50/60Hz
HRV-D400A	400	928x940x270	32	220-240V~50/60Hz
HRV-D500A	500	1020x1036x270	35	220-240V~50/60Hz
HRV-D800A	800	1276x1020x388	58	220-240V~50/60Hz
HRV-D1000A	1000	1276x1020x388	69	220-240V~50/60Hz
HRV-D1500A	1500	1600x1270x540	151	220-240V~50/60Hz
HRV-D2000A	2000	1650x1470x540	165	220-240V~50/60Hz

3. Aparência Externa

HRV-D(200,300,400,500,800,1000)A



HRV-D(1500,2000)A



4. Características

A HRV (do inglês Heat Recovery Ventilation – Ventilação com Recuperação de Calor) emprega técnicas avançadas. O núcleo de troca de calor é feito de um papel especial processado com tratamento químico, o que possibilita obter melhores resultados em recuperação de temperatura, umidade e refrigeração/esfriamento.

Núcleo de troca de calor de alta eficiência: quando o fluxo de ar formado pelo ar de exaustão e o ar externo, através do núcleo de troca de calor, se cruzam, por causa da diferença de temperatura nos dois lados da placa divisória, ocorre a transmissão de calor. No verão, o ar externo (da rua) é refrigerado pela exaustão de ar para diminuir a temperatura do ambiente. No inverno, o ar externo (da rua) é aquecido pela exaustão de ar para aumentar a temperatura, ou seja, ocorre a recuperação de energia durante o processo de exaustão do ar para gerar a troca de calor no núcleo de troca de calor com o ar externo.

- **Economia de energia**

O ar limpo e o ar de exaustão se cruzam através do trocador. A troca de temperatura ocorre no ventilador de recuperação de calor. O ar limpo pode gerar uma grande quantidade de energia a partir do ar de exaustão. Adotado ventilador centrífugo com baixo consumo de energia e grande fornecimento de ar.

- **Alta eficiência**

Utilizando um motor de ventilador DC a eficiência pode ser até 90% maior em comparação com ventiladores com motor AC. O consumo de energia pode ser reduzido em até 30%.

- **Baixo nível de ruído**

Possui material de absorção sonora para uma operação mais silenciosa.

- **A máquina pode ser controlada de várias formas, oferecendo maior flexibilidade.**

Pode ser controlada juntamente com outras unidades terminais.

- **Desenho compacto, fácil instalação e manutenção.**



5. Especificações

Modelo		Un.	HRV-D200A	HRV-D300A	HRV-D400A	HRV-D500A
alimentação		V-f-Hz	220-240V~50/60Hz			
Refrigeração	Eficiência de Temperatura	%	76,1	74,8	76,2	76,1
	Eficiência de Entalpia	%	77,3	76,1	78,7	78,2
Aquecimento	Eficiência de Temperatura	%	76,1	74,8	76,2	76,1
	Eficiência de Entalpia	%	82,6	79,8	83,6	80,4
Potência de entrada		W	61	98	109	170
Corrente		A	0,72	0,99	1,07	1,56
Motor do ventilador	Modelo	WZDK 100-38 G1				
	Número de Polos		8P	8P	8P	8P
	Classe de isolamento	E				
	Velocidade	r/min	1390	1390	1390	1390
Ventilador	Material	ABS				
	Tipo	Ventilador centrífugo				
	Diâmetro / Altura	mm	154 / 102	194 / 100	194 / 100	203 / 151
Pressão Estática Externa		Pa	75	75	80	80
Vazão de ar Nominal		m³/h	200	300	400	500
Nível de Pressão Sonora		dB(A)	27	30	32	35
Dimensão		mm	852x665x264	928x734x270	928x940x270	1020x1036x270
Dimensão Embalagem		mm	930x730x445	1010x800x450	1010x1010x450	1120x1120x452
Peso líquido / bruto		kg	25 / 40	27 / 44	32 / 52	35 / 60
Controlador		Controlador com Fio				
Ar limpo	Diâmetro do ar limpo	mm	144	144	144	194
	Perda de carga	Pa	75	75	80	80


Modelo		Un.	HRV-D800A	HRV-D1000A	HRV-D1500A	HRV-D2000A
Alimentação		V-f-Hz	220-240~50/60Hz			
Refrigeração	Eficiência de Temperatura	%	76,9	75,8	77,8	77,2
	Eficiência de Entalpia	%	78,1	76,9	79,2	78,7
Aquecimento	Eficiência de Temperatura	%	76,9	75,8	77,8	77,2
	Eficiência de Entalpia	%	80,1	78,6	80,5	80,3
Potência de Entrada		W	246	360	725	7314
Corrente		A	2,28	3,1	5,29	9,11
Motor do ventilador	Modelo		WZDK 170-38 G-2	WZDK 170-38 G-2	WZDK750-38-GW-1	WZDK750-38-GW-1
	Número de Polos		8P	8P	8P	8P
	Classe de isolamento	E				
	Velocidade	r/min	1150	1230	1220	1390
Ventilador	Material	ABS			Metal	
	Tipo	Ventilador Centrífugo				
	Diâmetro	mm	245	245	234	234
	Altura	mm	203	203	261	261
Pressão Estática Externa		Pa	100	100	160	170
Vazão de ar Nominal		m³/h	800	1000	1500	2000
Nível de Pressão Sonora		dB(A)	39	40	51	53
Dimensão		mm	1276x1020x388	1276x1269x388	1600x1270x540	1650x1470x540
Dimensão Embalagem		mm	1380x1100x570	1390x1350x570	1680x1350x720	1760x1580x720
Peso líquido / bruto		kg	58 / 88	69 / 100	151 / 224	165 / 247
Controlador		Controlador com Fio				
Ar limpo	Diâmetro do ar limpo	mm	242	242	346x326	346x326
	Perda de carga	Pa	100	100	160	170

Nota:


1. No caso das unidades modelo de HRV-200~HRV-2000, o volume de ar é ajustável e possui 3 velocidades (Alta, Média, Baixa).
2. Já no caso das unidades modelo HRV-200~HRV-1000, todos os parâmetros contidos no manual são medidos com volume de ar em alta velocidade.

6. Dimensões


HRV-D200A

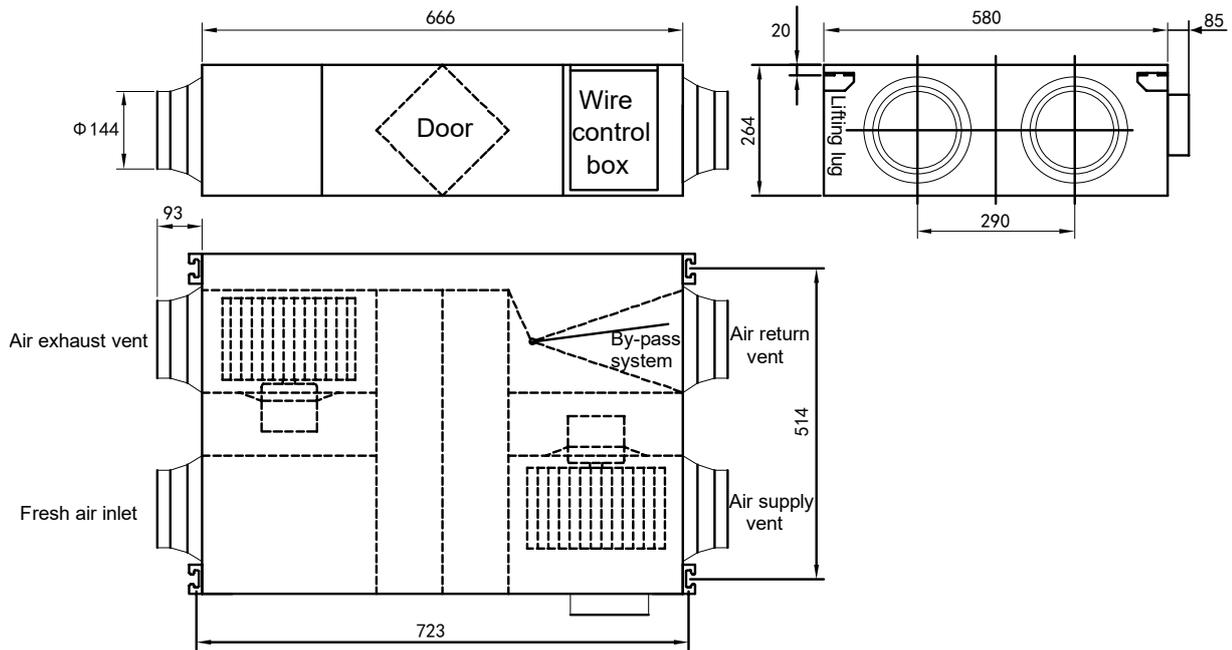


HRV-D(300,400,500,800,1000)A

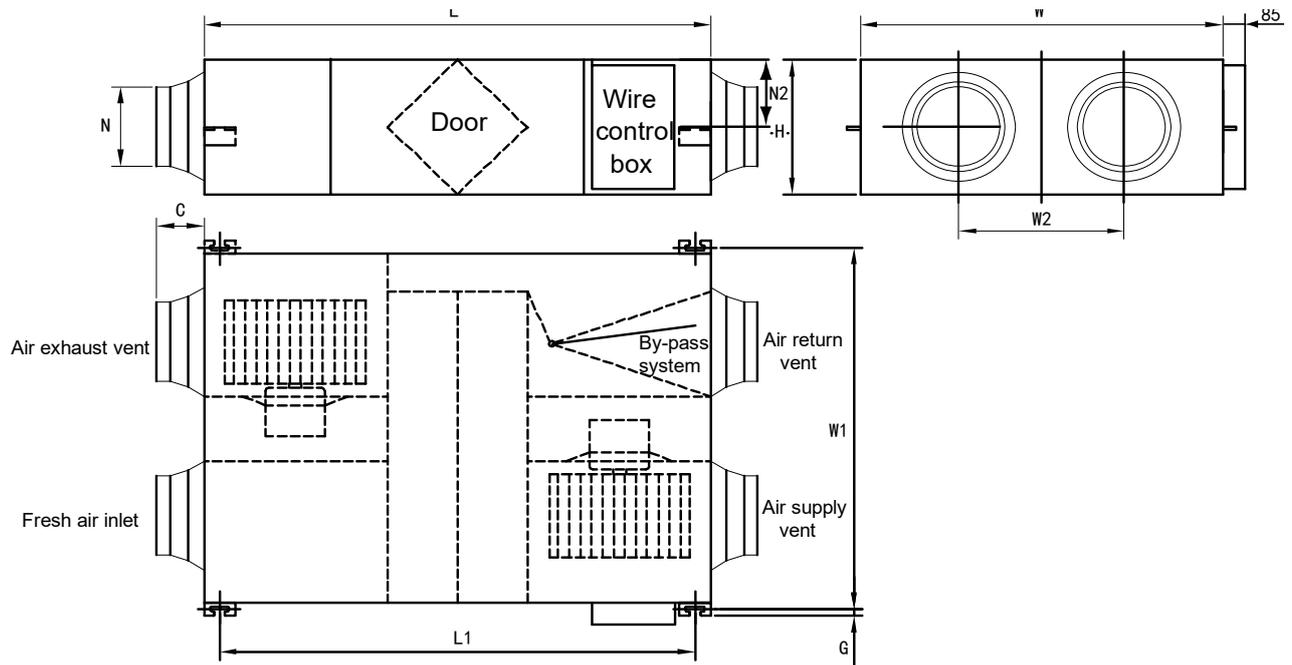


HRV-D1500A

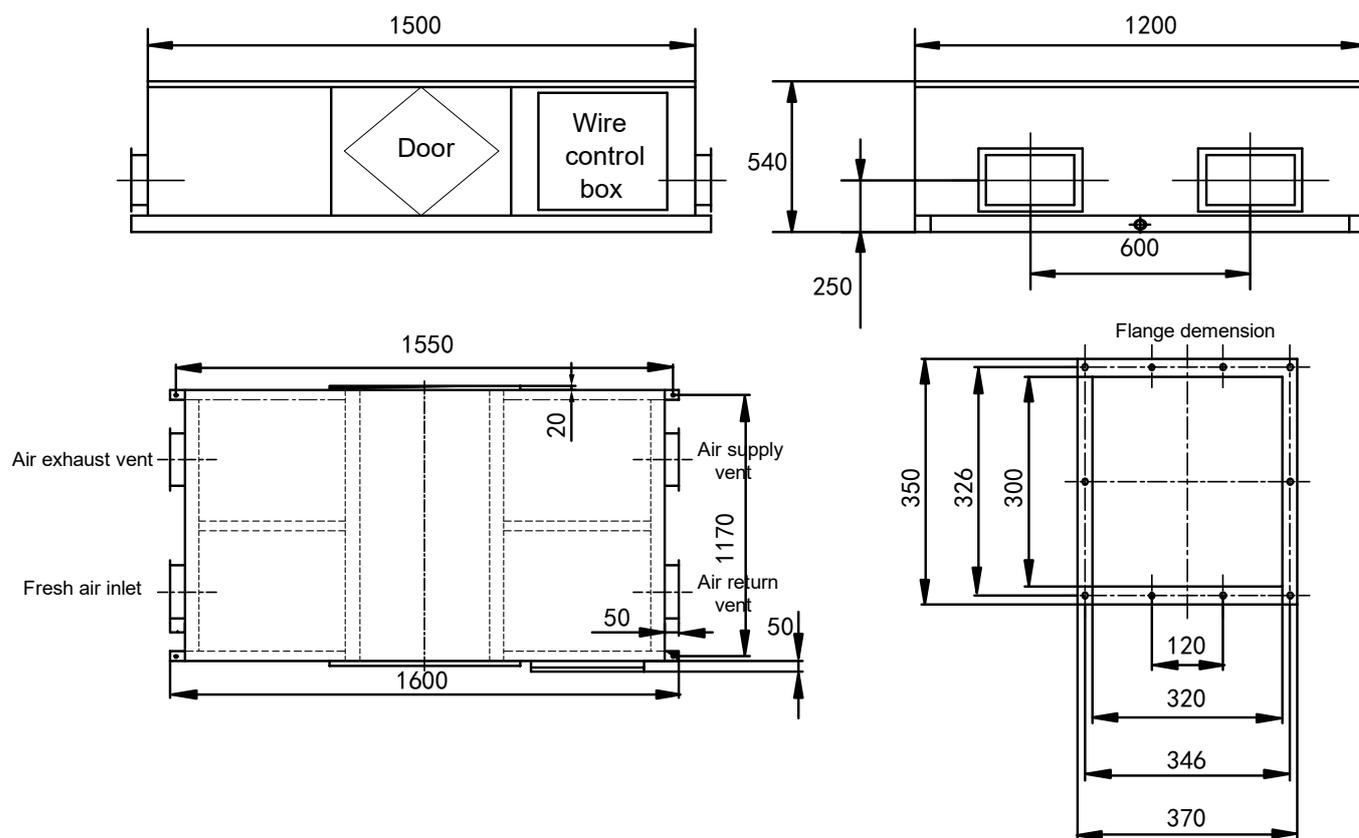

HRV-D2000A

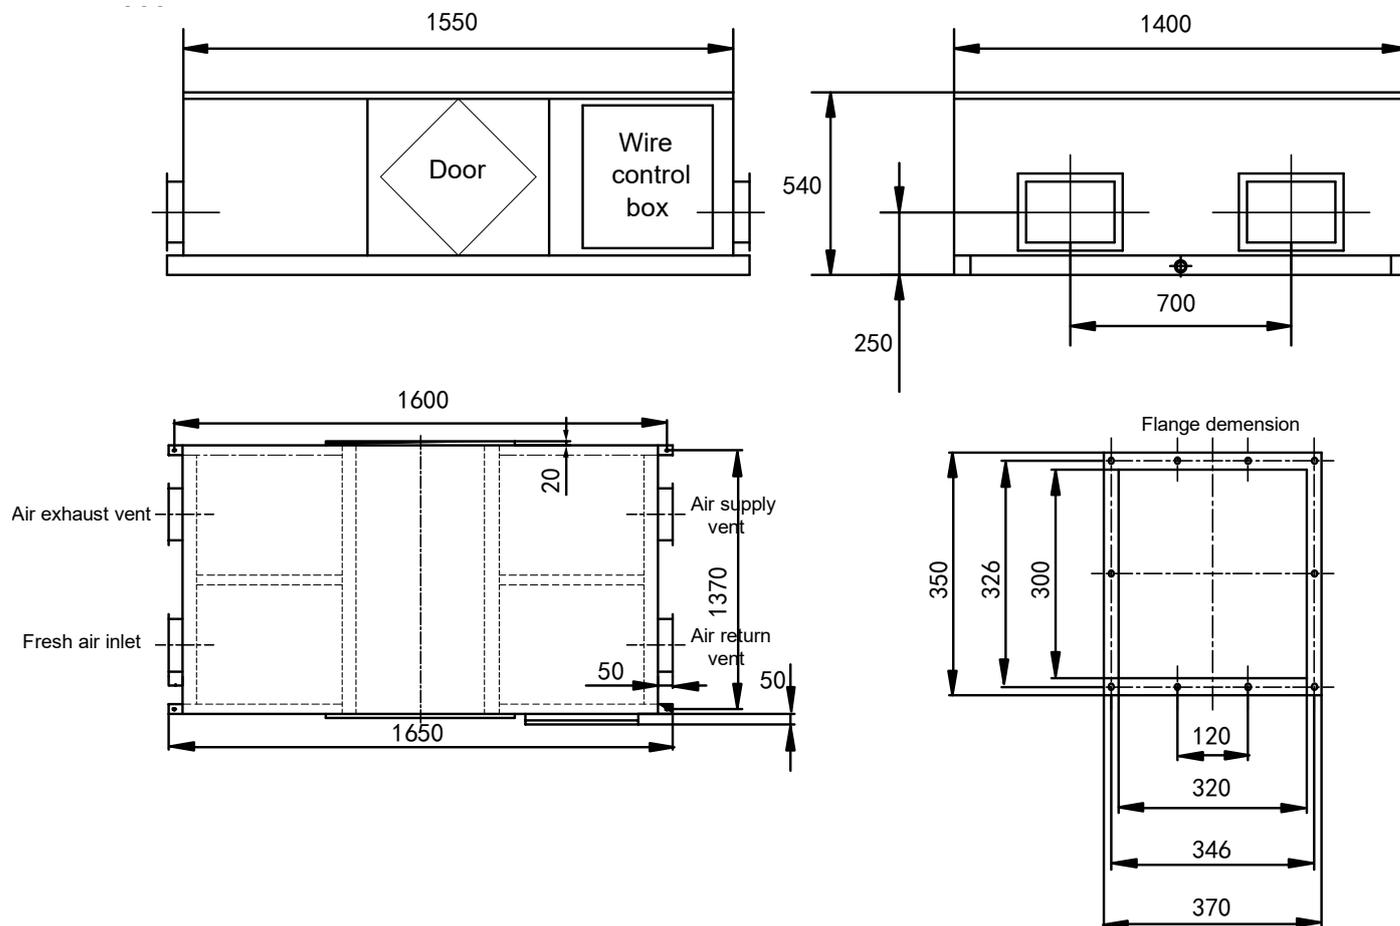


7. Espaços de Manutenção

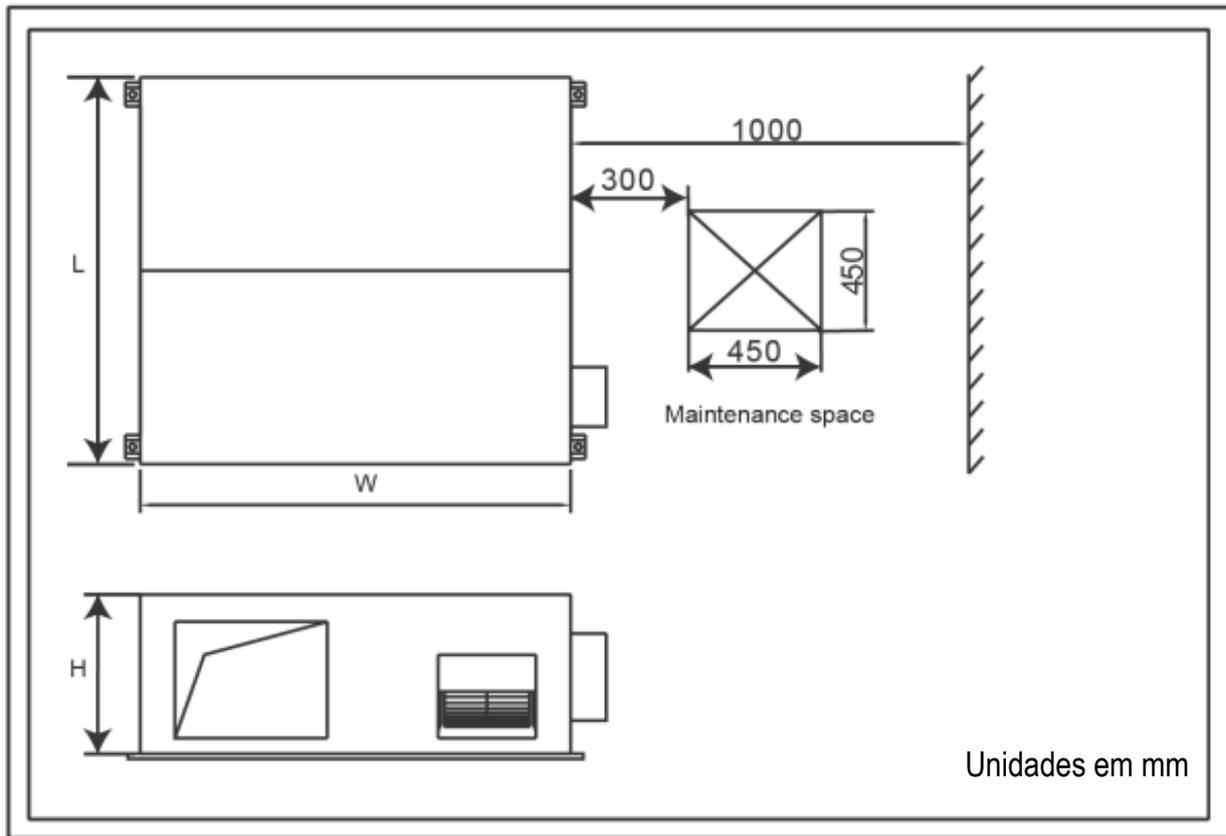


8. Esquemas Elétricos

HRV-D(200,300,400,500,800,1000)A

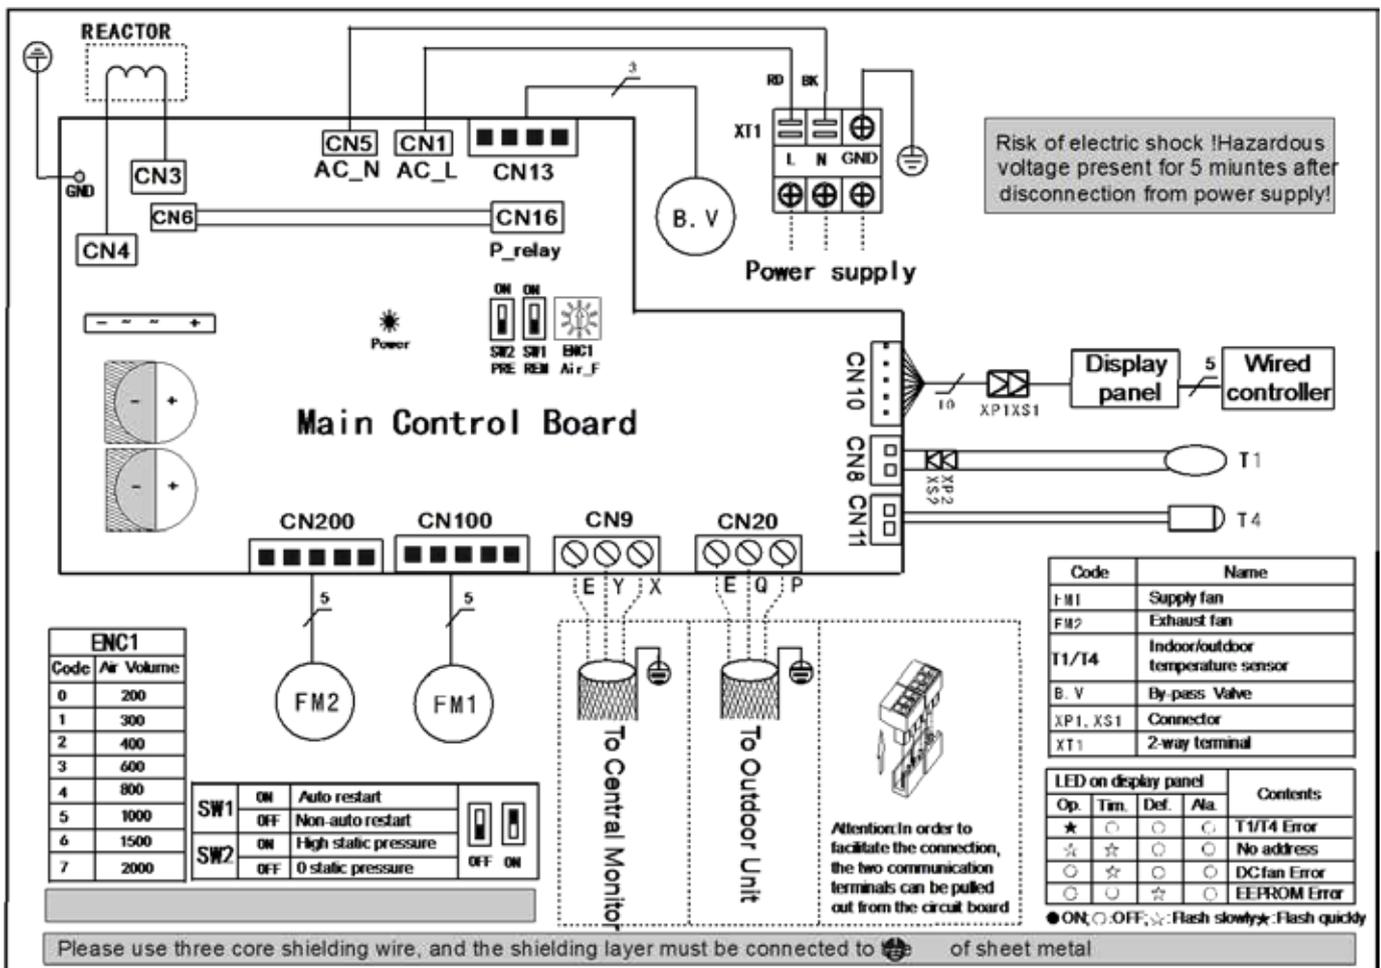

HRV-D(1500,2000)A

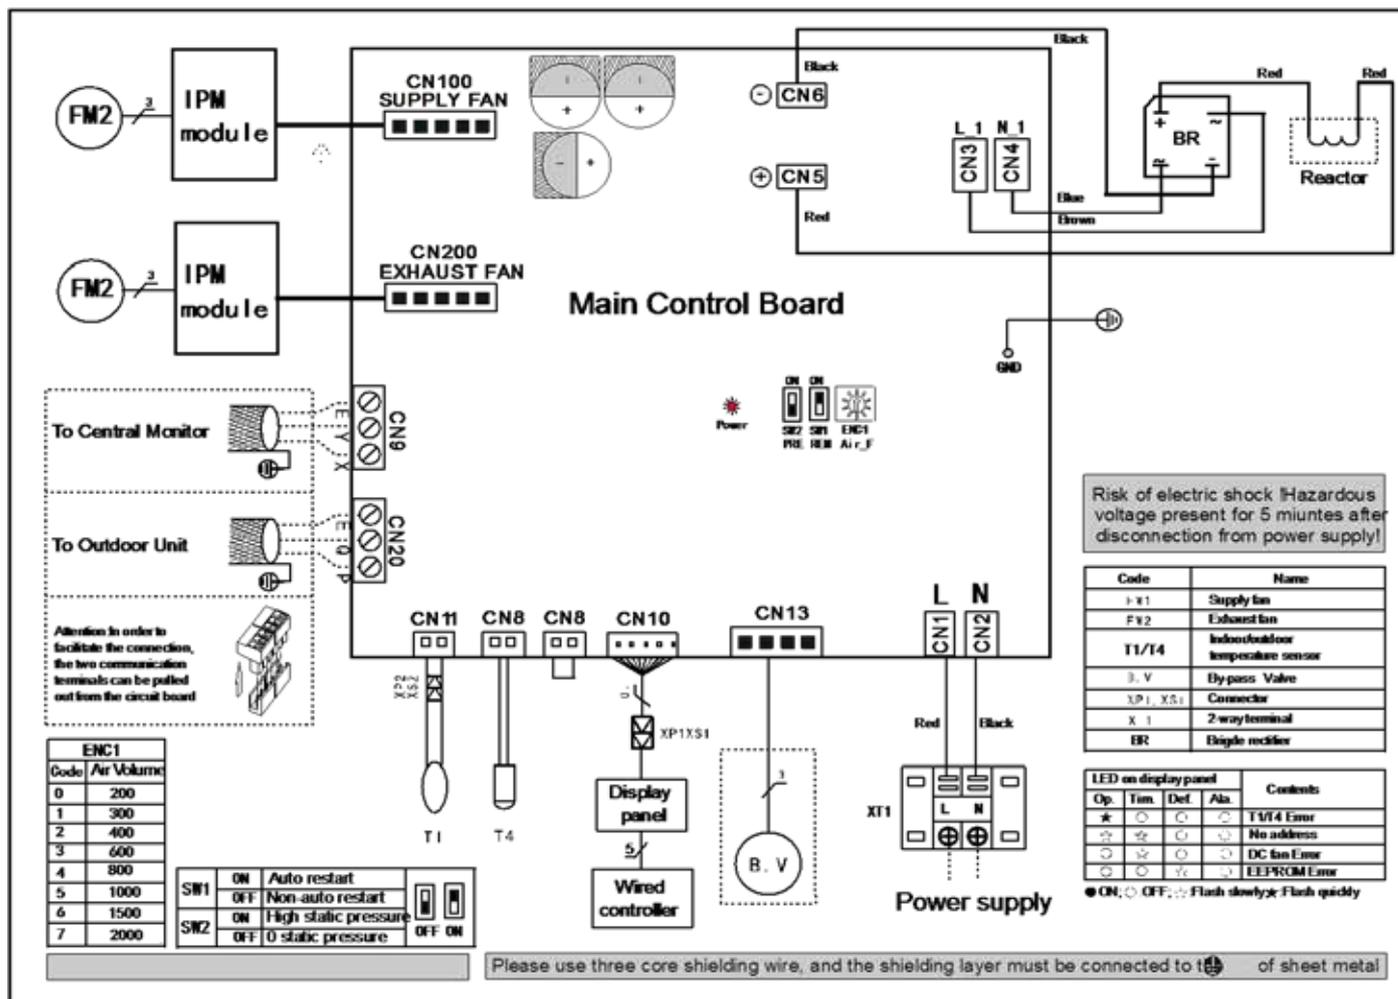

9. Características Elétricas

Modelo	Unidade Terminal				Alimentação		IFM	
	Hz	Tensão (V)	Mín. (V)	Máx. (V)	MCA	MFA	kW	FLA
HRV-D200A	50/60	220 - 240	220	240	0,90	6	0,026*2	0,72
HRV-D300A	50/60	220 - 240	220	240	1,25	6	0,042*2	0,99
HRV-D400A	50/60	220 - 240	220	240	1,34	6	0,046*2	1,07
HRV-D500A	50/60	220 - 240	220	240	1,95	6	0,072*2	1,56
HRV-D800A	50/60	220 - 240	220	240	2,85	6	0,104*2	2,28
HRV-D1000A	50/60	220 - 240	220	240	3,87	10	0,153*2	3,10
HRV-D1500A	50/60	220 - 240	220	240	6,00	10	0,308*2	4,80
HRV-D2000A	50/60	220 - 240	220	240	8,84	16	0,570*2	7,07

Observação:


- MCA: Corrente mínima (A)
- MFA: Corrente máxima do fusível (A)
- KW: Consumo nominal do motor do ventilador (kW)
- FLA: Corrente a carga plena (A)
- IFM: Motor de ventilador interno

10. Limites das Condições Operacionais

Modelos	Temp. Externa	Temp. Ambiente	Umidade do ambiente
Todos os Modelos	-7°C /43°C	-7°C /43°C	Se for maior que 80%, a superfície da unidade terminal pode ser condensada ou o vapor condensado será soprado para fora pela saída de ar.


11. Vista Explodida

HRV-D(200,300,400,500,800,1000)A

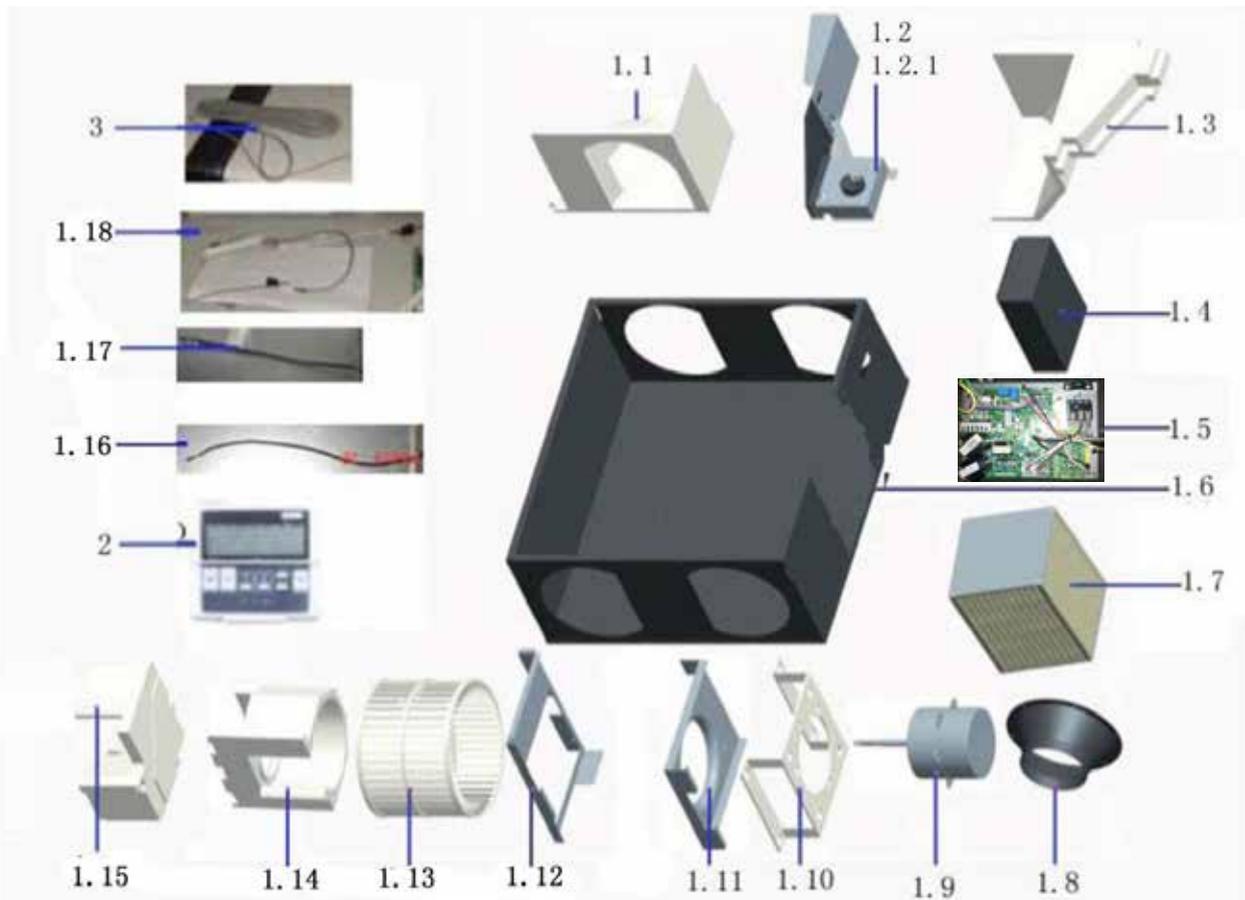

NO.	Part Name	Quantity
1.1	Inlet channel	2
1.2	Bypass part	2
1.2.1	Synchronous motor	2
1.3	Partition board	2
1.4	Electrical box cover	1
1.5	Electrical box ass'y (RoHS)	1
1.5.1	Indoor main control board ass'y	1
1.5.2	Wire joint, 3p	1
1.6	Chassis	1
1.7	Heat exchange core	1
1.8	Inlet/Outlet air	4
1.9	DC fan motor	2
1.10	Motor bracket	2
1.11	Guide plate	2
1.12	Fan bracket	2
1.13	Fan	2
1.14	Volute shell	2
1.15	Bypass channel	1
1.16	Room temp sensor ass'y (RoHS)	1
1.17	Temp. sensor (T1) (RoHS)	1
1.18	Display board ass'y (M54) (RoHS)	1


HRV-D(1500, 2000)A

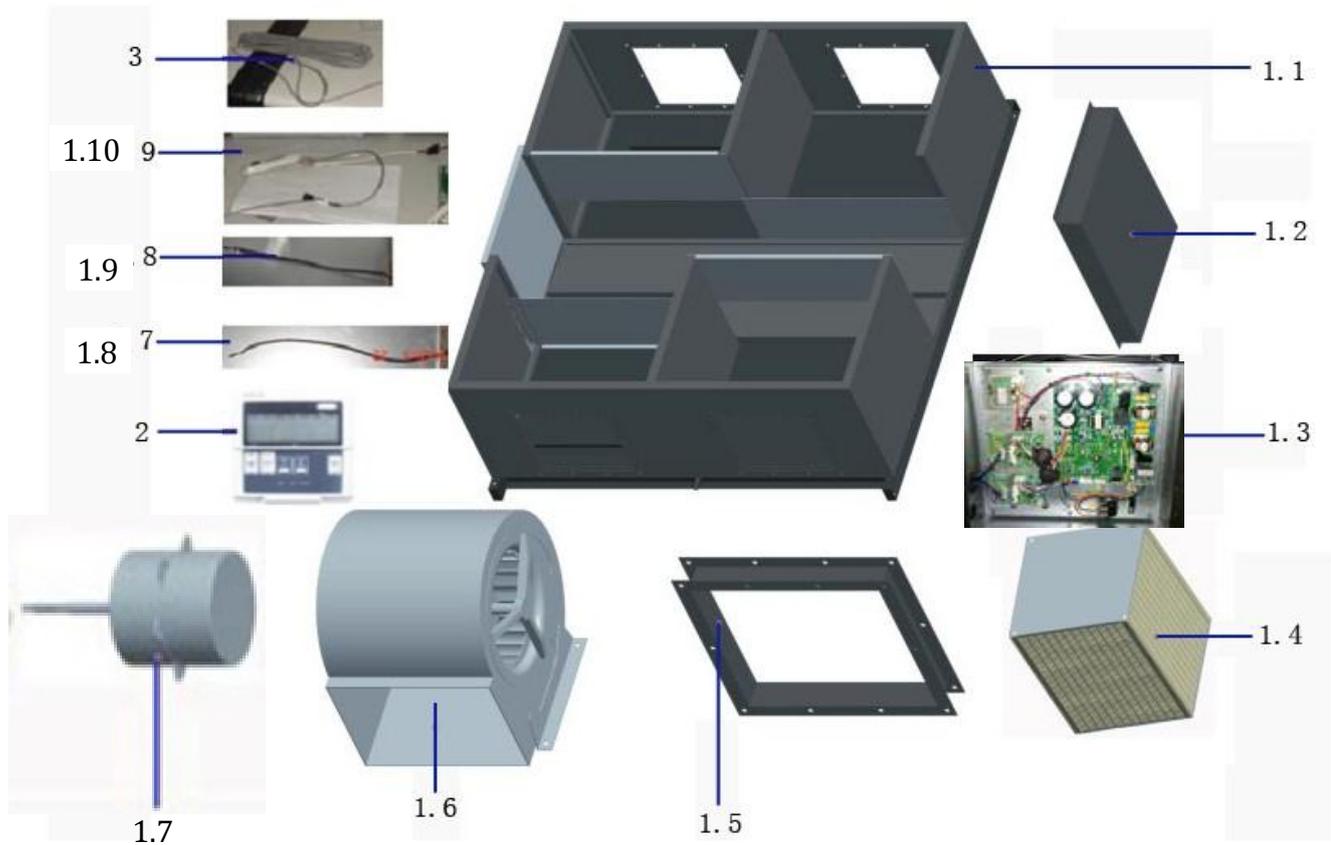

NO.	Part Name	Quantity
1.1	Chassis	2
1.2	Electrical box cover	2
1.3	Electrical box ass'y (RoHS)	1
1.3.1	Indoor main control board ass'y	1
1.3.2	Radiator components	1
1.3.2.1	Inverter module	2
1.3.2.2	Rectifier	1
1.3.3	Reactance	1
1.4	Heat exchange core	2
1.5	Inlet/Outlet air	4
1.6	Fan	2
1.7	DC fan motor	2
1.8	Room temp sensor ass'y (RoHS)	1
1.9	Temp. sensor (T1) (RoHS)	1
1.10	Display board ass'y (M54) (RoHS)	1


12. Gráfico de Vazão x Pressão

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
75	198	47
60	215	50
40	225	54
20	241	59
0	257	61

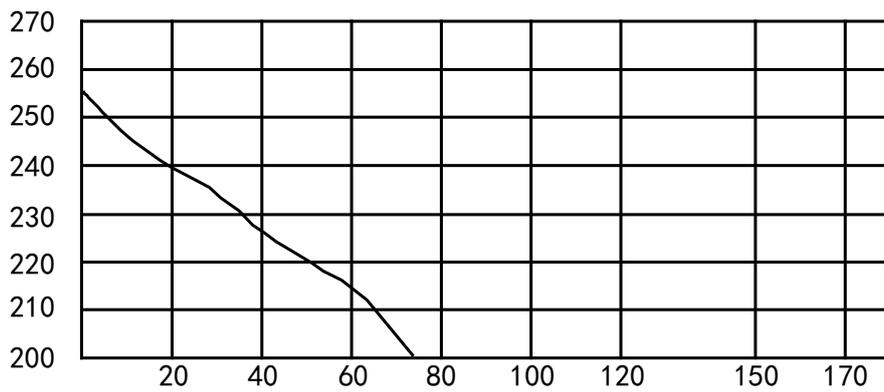


HRV-D200A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
75	297	78
60	309	80
40	331	86
20	361	92
0	395	98

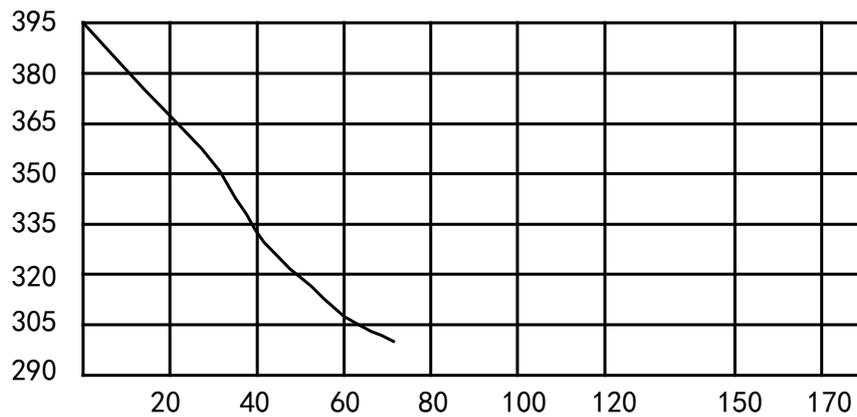


HRV-D300A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
80	407	85
60	424	89
40	455	95
20	470	102
0	496	109

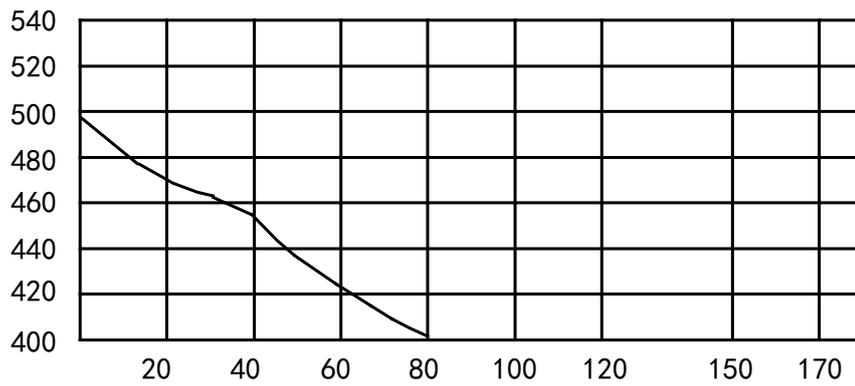


HRV-D400A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
80	507	124
60	527	138
40	560	143
20	580	158
0	620	170

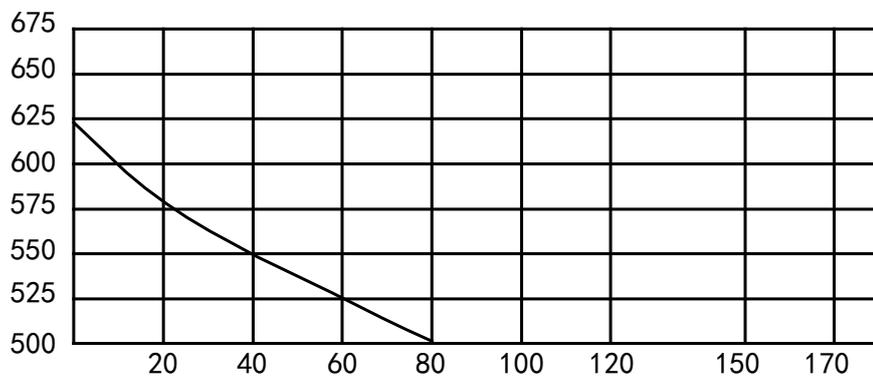


HRV-D500A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
100	829	184
80	862	196
50	923	215
25	966	233
0	1021	246

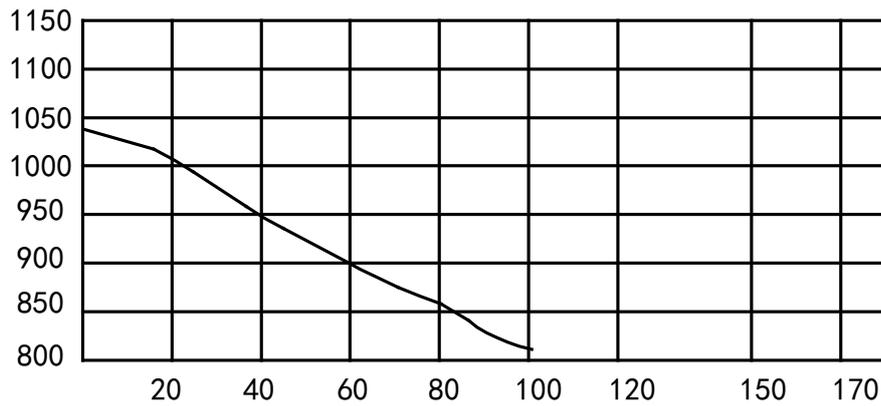


HRV-D800A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
150	980	221
120	1020	256
75	1090	284
40	1140	317
0	1206	360

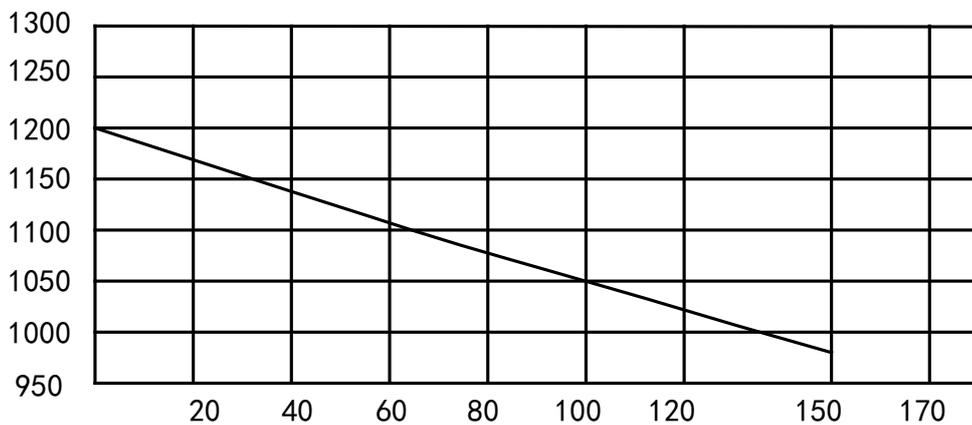


HRV-D1000A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
160	1534	550
130	1695	605
90	1869	629
50	2069	662
0	2209	725

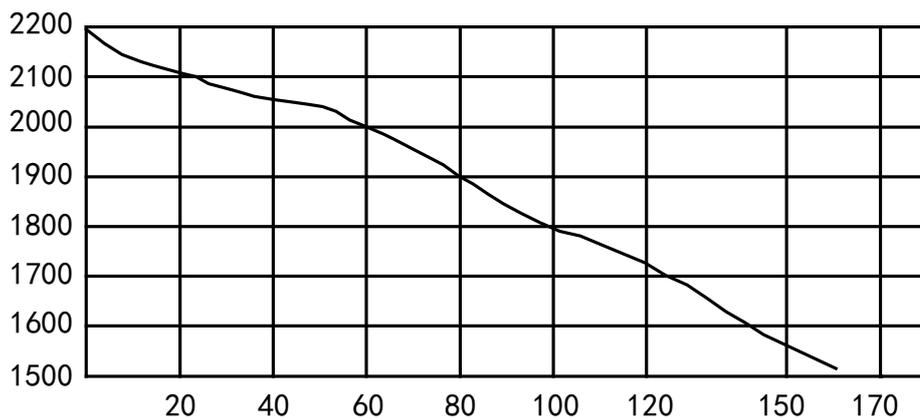

HRV-D1500A

Static pressure (Pa)	Air flow (m3/h)	Brake power (W)
170	2166	1069
130	2361	1121
90	2582	1186
50	2807	1258
0	2954	1340

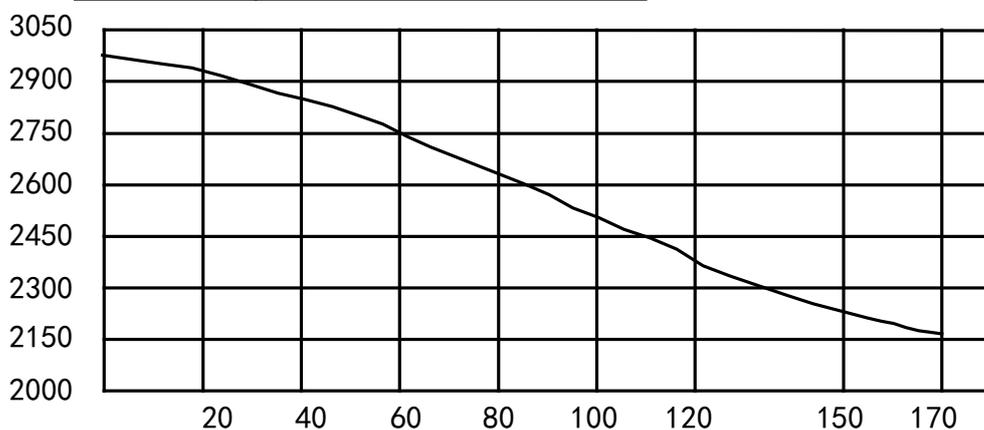

HRV-D2000A

13. Instalação

13.1 Preparação para Instalação

Cuidado: Os acessórios necessários para instalação devem ser mantidos até que o trabalho de instalação seja concluído. Não descarte nenhum item.

- 1) Deixe a unidade dentro da embalagem durante o deslocamento até o local de instalação. Quando for inevitável desembalar, use um material macio ou chapas protetoras unidas por uma corda para levantar o aparelho, de modo a evitar danos ou arranhões à unidade.
- 2) Segure a unidade pelos suportes de suspensão ao abrir a caixa e movimentar a unidade, e não a levante segurando em qualquer outra parte (principalmente a flange de conexão do duto).

Nota: Instrua os clientes a operar a unidade corretamente (principalmente no que diz respeito à manutenção do filtro de ar e os procedimentos de operação), fazendo com que realizem, eles mesmos, operações enquanto consultam o manual.

13.2 Escolha o Local de Instalação

- 1) Escolha um local de instalação aprovado pelo cliente e onde as seguintes condições sejam atendidas:
 - a. A HRV deve ser instalada o mais longe possível do escritório, áreas de lazer ou qualquer outro local que precise de silêncio (recomenda-se instalar em uma casa de máquinas especial ou lavanderia).
 - b. Instale-a em local suficientemente estável e resistente (viga, teto e outros locais capazes de aguentar o peso da unidade). A falta de resistência pode ser perigosa, podendo também causar vibração e ruídos indesejados.
 - c. Não instale a unidade diretamente contra o teto ou a parede (Se a unidade ficar em contato direto com o teto e a parede, isso pode causar vibração).
 - d. Onde haja espaço suficiente para manutenção e serviço.

Cuidado:

- **Instale as unidades, o cabo de força e as conexões a pelo menos 1 metro de distância de televisões ou rádios de modo a evitar interferência de imagem ou ruídos. (Dependendo das ondas de rádio, a distância de 1 metro pode não ser suficiente para eliminar ruídos elétricos.)**
- **Em alguns estados, pode não ser permitido usar foles; portanto, tenha cuidado. (Contate o órgão governamental local ou os bombeiros para obter informações.)**
- **Ao descarregar o ar de exaustão em um duto comum, a lei exige a utilização de materiais à prova de fogo. Sendo assim, use um duto com chapa de cobre de 2m.**

- 2) Não instale a unidade nos seguintes locais:

- Locais sujeitos a altas temperaturas ou chamas diretas, pois pode ocorrer incêndio ou superaquecimento.
- Locais com máquinas e onde haja produtos químicos contendo gases tóxicos ou componentes corrosivos, como ácidos, solvente orgânico alcalino, ou ainda locais onde possa ocorrer vazamento de gás combustível.

A tubulação de cobre e as juntas soldadas podem sofrer corrosão, causando vazamento de refrigerante ou envenenamento devido ao vazamento de gás.

- Locais como banheiros, por causa da umidade. Pode ocorrer fuga elétrica ou choques elétricos ou outras falhas.
- Locais próximos a máquinas que emitam ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem prejudicar a operação do sistema de controle e danificar o equipamento.

13.3 Preparação antes da instalação

1. Verifique a relação entre a posição da unidade e dos parafusos de suspensão.

Deixe espaço para a manutenção da unidade e inclua escotilhas de inspeção. (Abra um furo na lateral da caixa de equipamentos elétricos, de modo que os filtros de ar, elementos de troca de calor, ventiladores, etc. possam ser facilmente inspecionados e consertados).


2. Certifique-se de que a faixa de pressão estática externa da unidade não tenha sido excedida.
3. Faça a abertura de instalação (pré-instalação no teto).

Depois que a abertura de instalação tiver sido concluída no teto onde a unidade deverá ser instalada, passe a fiação de transmissão e a fiação do controle remoto até os furos de fiação da unidade.

Depois de fazer a abertura de instalação, certifique-se de que o teto esteja nivelado. Pode ser necessário reforçar a estrutura do teto para evitar abalos à estrutura.

Consulte um arquiteto ou marceneiro, se necessário.

4. Instale os parafusos de suspensão. (Use parafusos M10 a M12). Instale um reforço no teto, se necessário para que este aguarde o peso da unidade.
5. Instale um amortecedor de vibrações.

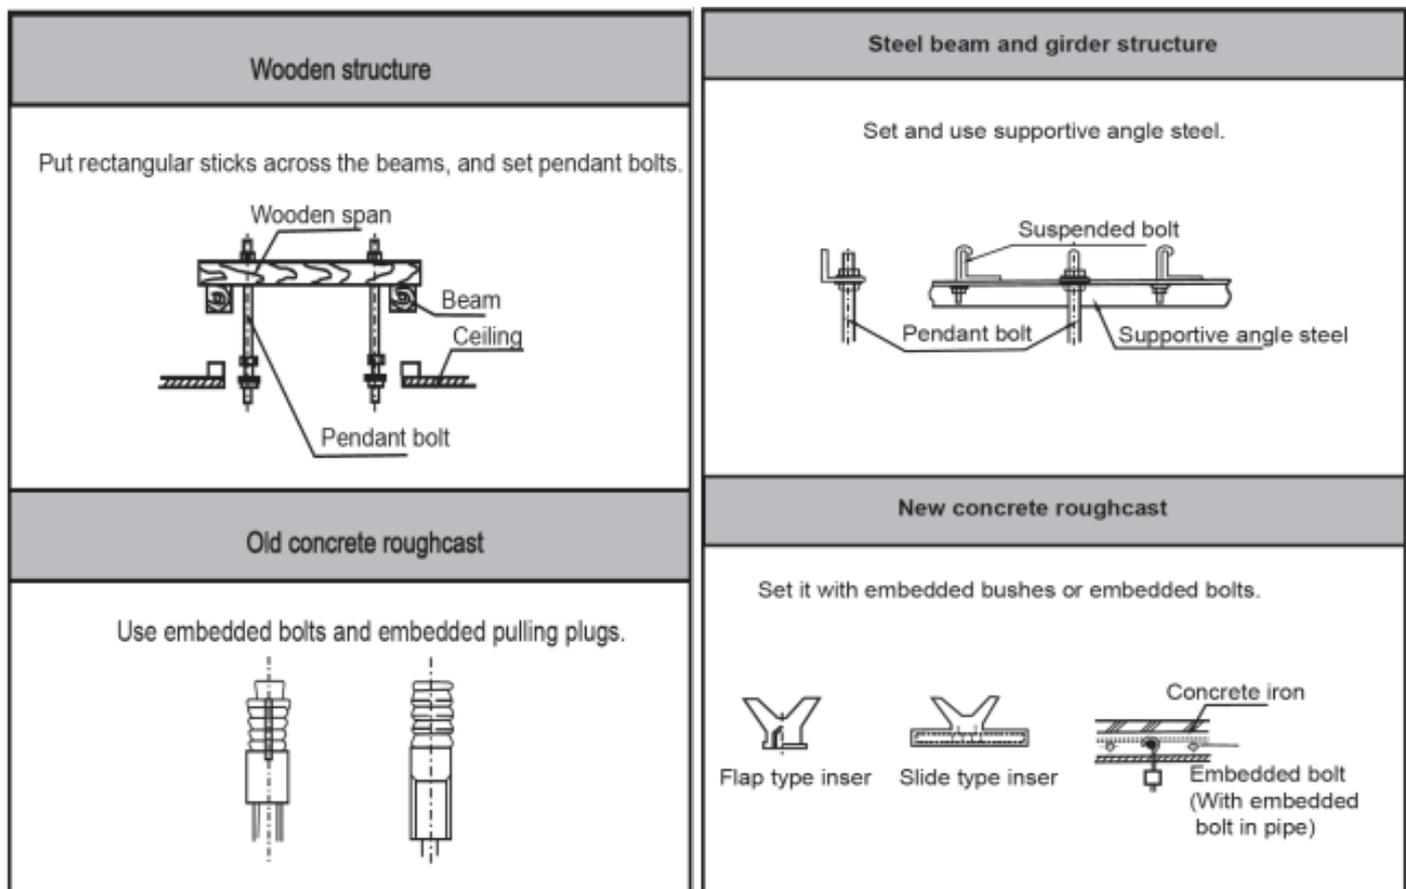

13.4 Instalação da Unidade

1. Antes da instalação, verifique se todas as peças externas estão em seus lugares e sem danos.
2. O ambiente ao redor da unidade, principalmente o cabeamento e a tubulação devem contar com espaço suficiente para a fiação e manutenção; além disso, deve haver espaço suficiente para a remoção da grelha do filtro.
3. A unidade deve ser montada de maneira estável e sem suportar o peso gerado pela tubulação de água condensada e o duto de ar. As saídas e entradas de ar devem ser conectadas com tubos flexíveis.
4. Unidade em CA 220V/60Hz ou 380V/60HZ, aterramento confiável; cada uma possui um dispositivo de corte e proteção independentes.
5. Dimensão de instalação e espaço de manutenção. (Ver o espaço de manutenção.)

14. Fiação

Cuidado: Antes de acessar o dispositivo do terminal, todos os circuitos de força devem ser interrompidos (Desligados).

14.1 Precauções ao instalar cabos de força

Deve ser instalado um disjuntor para desligar a força de todo o sistema.

Uma única chave pode ser utilizada para fornecer energia para todas as unidades do mesmo sistema. Contudo, as chaves de desvio e os disjuntores devem ser selecionados com cuidado, atendendo das normas vigentes.

Instale o cabo de força de cada unidade com a chave e fusível, como indicado no desenho.

Instale um interruptor de cabo ou interruptor do circuito de falha à terra para a fiação de força.

Certifique-se de que a resistência à terra não seja maior que 100Ω.

Este valor pode chegar a até 500Ω quando for utilizado um interruptor de circuito de falha à terra, uma vez que se pode aplicar uma proteção de resistência à terra.

Não se esqueça de fornecer uma conexão elétrica de aterramento (à terra).

Cuide para que o cabo de aterramento não entre em contato com a tubulação de gás, tubulação de água, para-raios ou fios de telefone.

- Tubulação de gás: vazamentos de gás podem causar explosões e incêndio.
- A tubulação de água não pode ser aterrada se forem usados tubos duros de vinil.
- Telefone aterrado e para-raios: o potencial de aterramento quando atingido por raios fica extremamente alto.

Não conecte o cabo de força (interruptor do cabo ou interruptor do circuito de falha à terra) até que todo o restante do trabalho tenha sido realizado.

Torque de aperto para os parafusos do terminal.

Use a chave-de-fenda correta nos parafusos do terminal. Se a lâmina da chave-de-fendas for muito pequena, a cabeça do parafuso pode ser danificada e não será apertada corretamente.

Se os parafusos do terminal forem apertados com muita força, os parafusos podem ser danificados.

Consulte a tabela abaixo para o torque de aperto dos parafusos do terminal.



	Torque de apeto (N.m)
Base do terminal do controle remoto/cabo de transmissão de sinal (X2M)	0.79-0.97
Base do terminal de alimentação (XIM)	1.18-1.44
Terminal de aterramento (M4)	1.44-1.94

- Após passar a fiação, certifique-se de que todas as conexões estejam corretas e então conecte à unidade.
- Preste atenção ao cabo de força do modelo trifásico. Confirme se a sequência de fase está correta.

14.2 Especificação de Alimentação

Modelo	Alimentação		Chave principal de corrente de entrada/fusível (a)	Dimensão do cabo de força	
	Fase	Frequência / Tensão		Quantidade de fios	Seção transversal do fio
HRD - D_A 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000	Monofásico	220 - 240V ~ 50/60Hz	15 / 15	3 (Cabo amarelo e verde é o cabo de aterramento)	2,5

14.3 Esquema de conexão do sistema

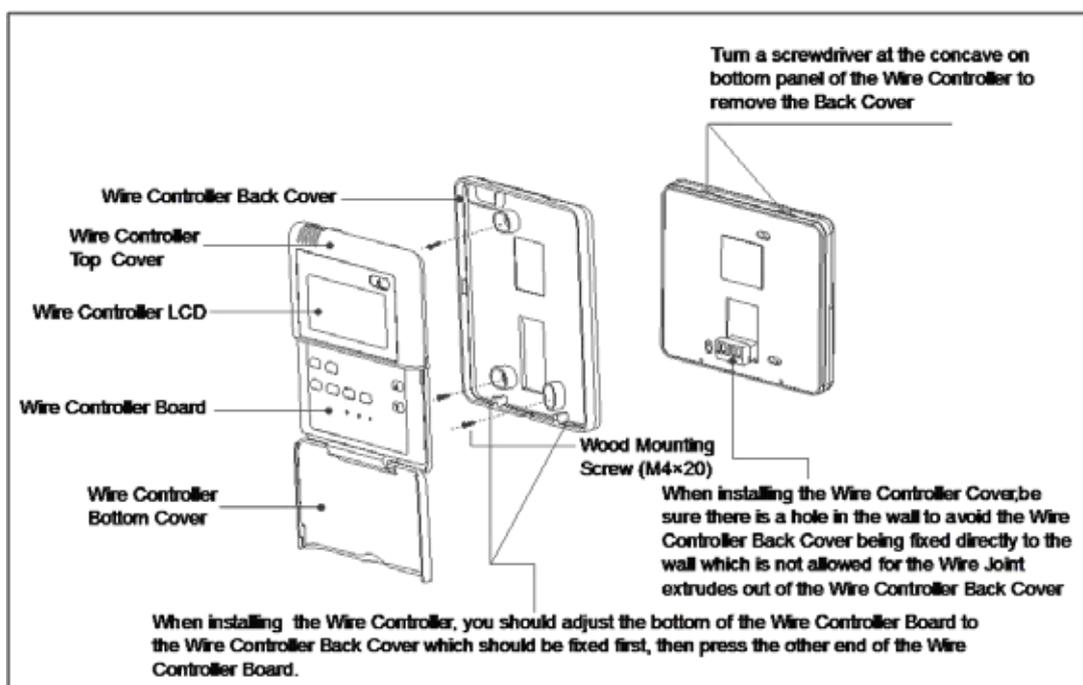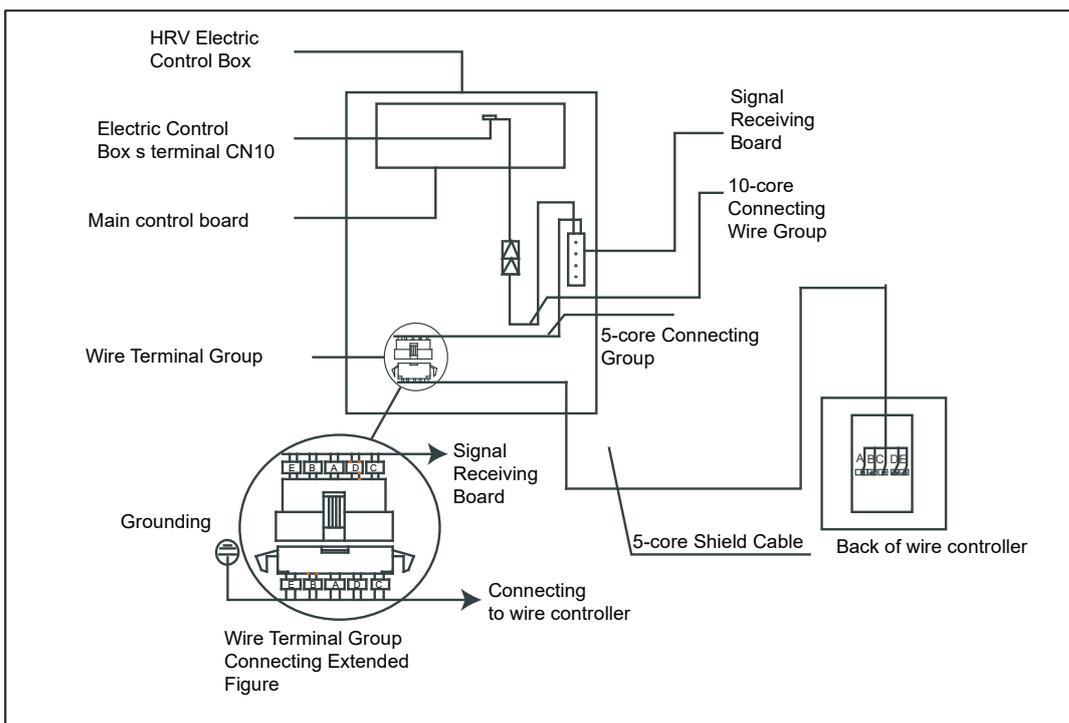

Cuidado:

1. Nunca aperte demais os parafusos, pois a tampa pode ser danificada ou o mostrador de cristal líquido pode quebrar.
2. Deixe espaço suficiente para a manutenção do controle com fio.


15. Diagnóstico de Falhas (Troubleshooting)

15.1 A Luz pisca.


No.	Operation lamp	Timer lamp	Defrosting lamp	Alarm lamp	Explanation	Solution
1	★	○	○	○	T1/T4 sensor error	See 15.2 troubleshooting
2	☆	☆	○	○	No address	Set address by wired controller
3	○	☆	○	○	DC fan error	Check whether the DC fan motor is damaged or it is not reliably connected,
4	○	○	☆	○	EEprom error	Check whether the EEprom is damaged or it is not connected well

Note: ●: Light, ○: Extinguish, ☆: Slow flash, ★: Quick flash

HRV-D(200,300,400,500,800,1000)A

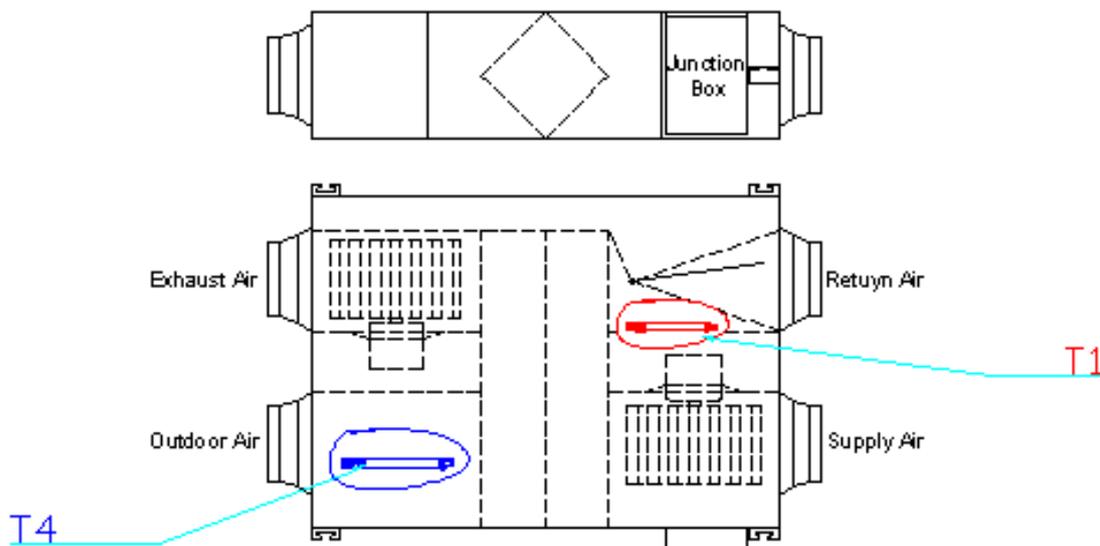


HRV-D(1500, 2000)A

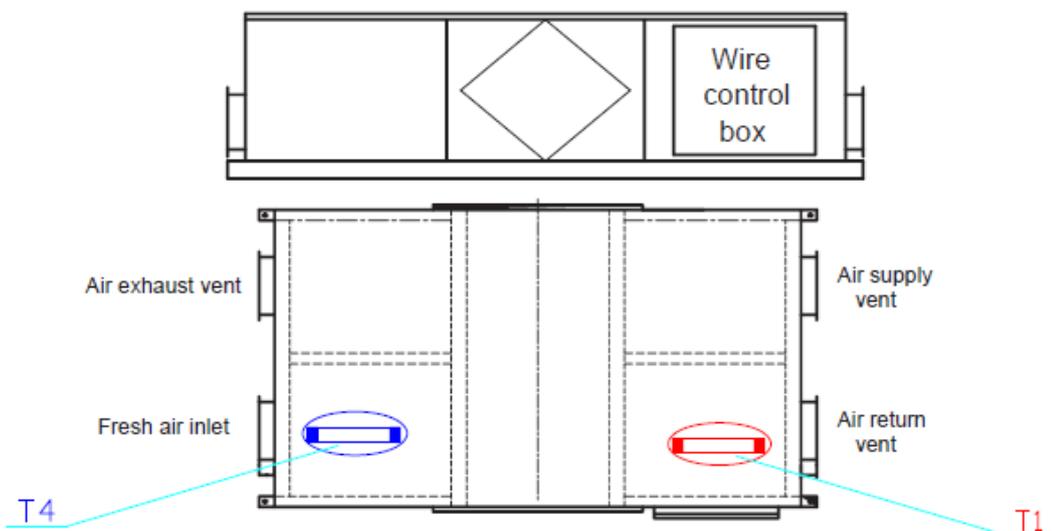

T1 temperature sensor: site at the return air cavity.

T4 temperature sensor: site at the outdoor air inlet cavity.


15.2 Diagnóstico de Falhas (Troubleshooting)

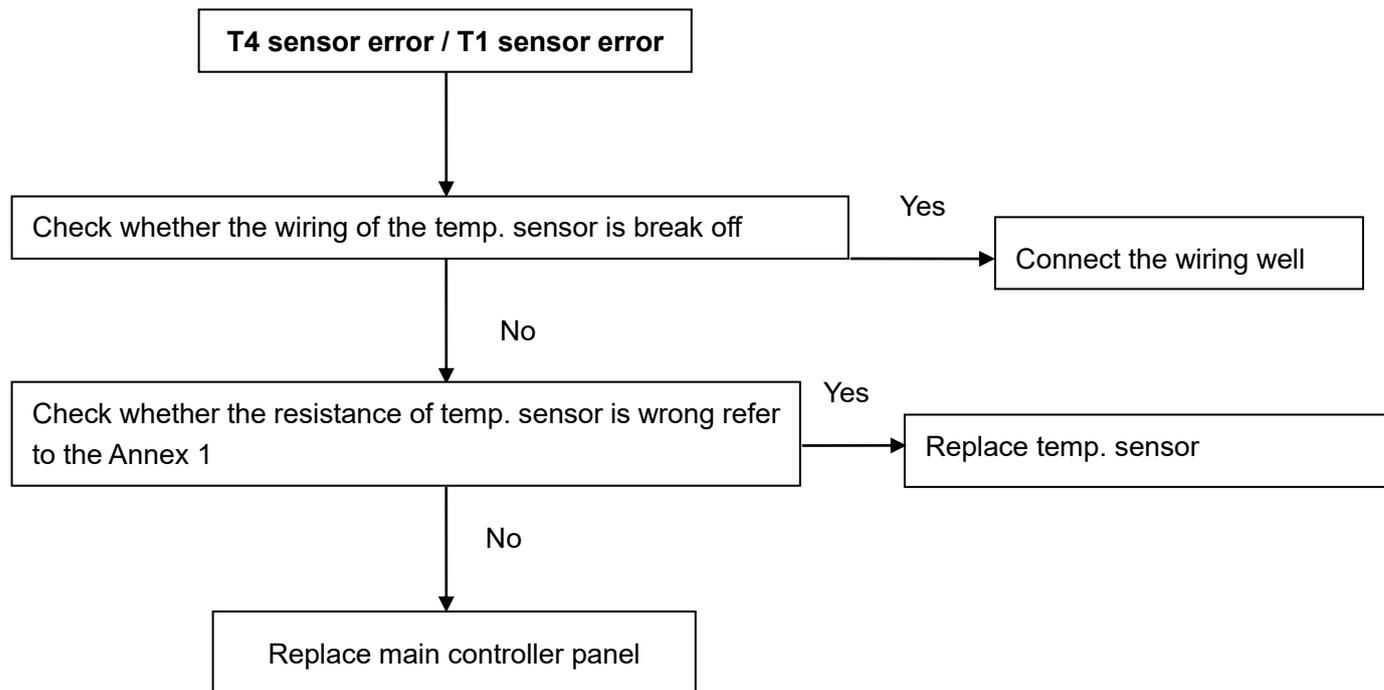

16. Manutenção

1. Durante ao nova etapa de uso, deve-se verificar a operação do ventilador regularmente.
2. A frequência de limpeza do filtro dependerá do ambiente. Ele pode ser limpo com um aspirador de pó ou com água. Caso acumule muita sujeira, deve-se utilizar detergente neutro para limpá-lo e secá-lo em local fresco e à sombra por 20 a 30 minutos, antes de recolocá-lo no lugar.
3. Limpe o núcleo no mínimo a cada 2 anos com um aspirador de pó para remover a poeira e materiais estranhos nos conjuntos da unidade. Não encoste o aspirador nos conjuntos e lave com água para evitar danos ao núcleo.
4. Verifique o ventilador duas vezes por ano (de seis em seis meses) para mantê-lo balanceado e verifique se a rolamento está em bom estado.

17. Controlador

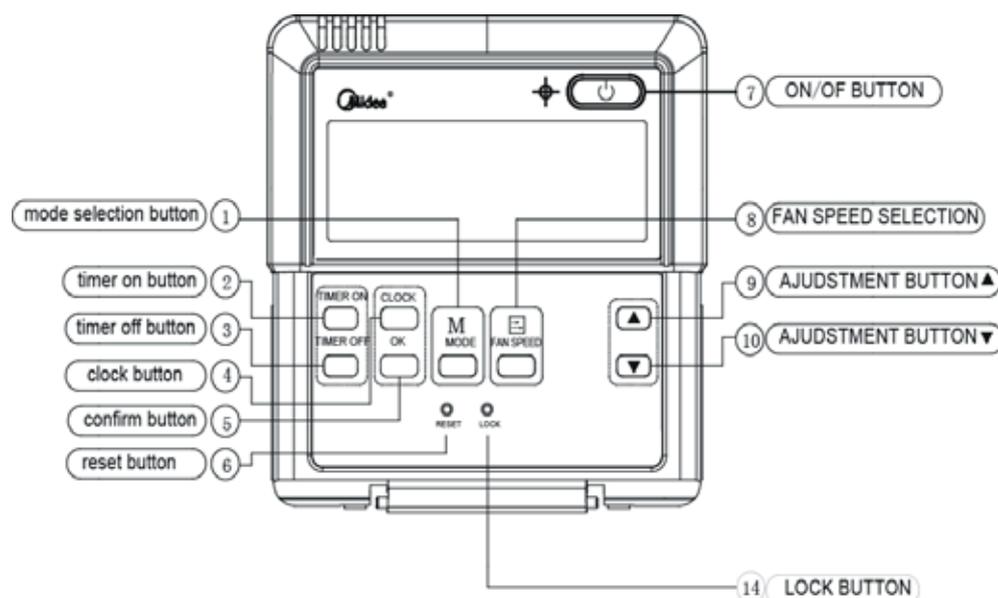

As condições básicas de operação do controle com fio encontram-se a seguir:

1. A faixa de tensão de alimentação é de 5V DC.
2. A faixa de temperatura ambiente é de 15°C ~ +43°C.
3. A faixa de umidade do ambiente é de RH40% ~ RH90%.
4. A certificação de segurança do controle elétrico deve estar em conformidade com GB4706.32-2004, GB/TT7725-2004.

17.1 Nomes e funções dos botões do controle com fio.

1. Botão de seleção de modo:

Utilizado para selecionar o modo. Pressione esse botão uma vez e os modos operacionais irão mudar um de cada vez. Veja a seguir:

AUTO → RECUPERAÇÃO DE CALOR → EXAUSTÃO → BYPASS → SUPRIMENTO

2. Botão ligar temporizador:

Pressione este botão para ligar o TEMPORIZADOR. Cada vez que o botão é pressionado o tempo avança em 0.5 hora. Quando o horário programado for mais de 10 horas, sempre que o botão é pressionado o tempo avança 1 hora. Se você quiser cancelar a função LIGAR TEMPORIZADOR, ajuste o horário do temporizador para 0.0.

3. Botão desligar temporizador:

Pressione o botão para desligar o TEMPORIZADOR. Cada vez que o botão é pressionado o tempo avança em 0.5 hora. Quando o horário programado for mais de 10 horas, sempre que o botão é pressionado o tempo avança 1 hora. Se você quiser cancelar a função DESLIGAR TEMPORIZADOR, ajuste o horário do temporizador para 0.0.

4. Botão do RELÓGIO:

Mostra o relógio programado no momento (mostra 12:00 para a primeira reinicialização ou descarga elétrica). Ao pressionar o botão por 4 segundos, a parte da hora do mostrador do relógio pisca a cada 0,5 segundo. Após, pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar a hora. Pressione o botão RELÓGIO novamente e a parte de minutos irá piscar a cada 0,5 segundo. Após, pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar os minutos. Ao programar o relógio ou depois de modificar a programação do mesmo, pressione o botão de confirmação para concluir.

5. Botão Confirmar:

O botão é utilizado no estado de ajuste do RELÓGIO. Após selecionar o horário, pressione o botão para confirmar e sair, e o relógio programado será mostrado.

6. Botão REINICIAR (escondido):


Use uma agulha com diâmetro de 1mm para pressionar o botão REINICIAR e cancelar as configurações atuais e após reiniciar.

7. Botão LIGA/DESLIGA:

Pressione o botão na condição DESLIGADO e a luz de OPERAÇÃO irá acender, ligando o controle. Este simultaneamente envia as informações do modo de operação configuradas atualmente: temperatura, velocidade do ventilador, temporizador, etc. Pressione o botão na condição LIGADO e a luz de OPERAÇÃO apaga e simultaneamente envia o sinal de DESLIGADO. Se o TEMPORIZADOR LIGADO e o TEMPORIZADOR DESLIGADO tiverem sido configurados, o controle com fio irá cancelar essas configurações antes de ser desligado.

8 Botão de seleção de velocidade do ventilador (VELOCIDADE DO VENTILADOR)

Selecione uma das opções de velocidade do ventilador "☾", "BAIXA", "MED" e "ALTA". Cada vez que o botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá mudar, da seguinte forma:



9. Botão de ajuste:

Esse botão serve apenas para o ajuste de horário. Pressione o botão ▲, para ajustar o horário para cima.


10. Botão de ajuste:

Esse botão serve apenas para o ajuste de horário. Pressione o botão ▼, para ajustar o horário para baixo.

11. Botão BLOQUEAR (escondido):

Use uma agulha com diâmetro de 1mm para pressionar o botão BLOQUEAR e bloquear a configuração atual. Pressione o botão novamente para cancelar a configuração.

17.2 Nome e funções do LCD no controle com fio

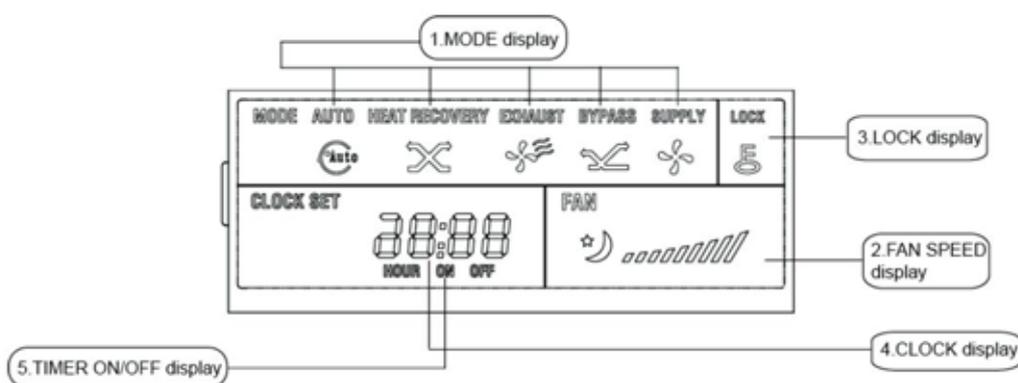

1. Mostrador de seleção de modo (MODO):

Pressione o botão de MODO para selecionar entre os modos AUTO, RECUPERAÇÃO DE CALOR, EXAUSTÃO, BYPASS OU SUPRIMENTO.

2. Mostrador de velocidade do ventilador (VELOCIDADE DO VENTILADOR)

Pressione VELOCIDADE DO VENTILADOR para selecionar a velocidade do ventilador entre), BAIXA, MED, ALTA.

NOTA:) refere-se à velocidade de trabalho do ventilador no modo sleep (soneca).

3. Mostrador de bloqueio

Pressione BLOQUEAR para visualizar o ícone BLOQUEAR. Pressione o botão novamente e o ícone BLOQUEAR irá desaparecer. No modo BLOQUEAR, todos os botões são inválidos, exceto pelo botão BLOQUEAR.


4. Mostrador do RELÓGIO

Normalmente mostra o relógio configurado atualmente. Pressione o botão RELÓGIO por 4 segundos e a parte da HORA irá piscar. Pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar a HORA. Pressione o botão RELÓGIO novamente e a parte de minutos irá piscar. Pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar os MINUTOS. Após programar o relógio, pressione CONFIRMAR para concluir o processo.

5. Mostrador LIGA/DESLIGA do TEMPORIZADOR:

Mostra LIGADO quando o temporizador estiver ligado e após o temporizador ter sido programado como ligado. Mostra DESLIGADO quando o temporizador estiver desligado e após o temporizador ter sido programado como desligado. Mostra LIGADO/DESLIGADO se tiver sido simultaneamente programado no modo TEMPORIZADOR LIGADO e TEMPORIZADOR DESLIGADO.

17.3 Instalação

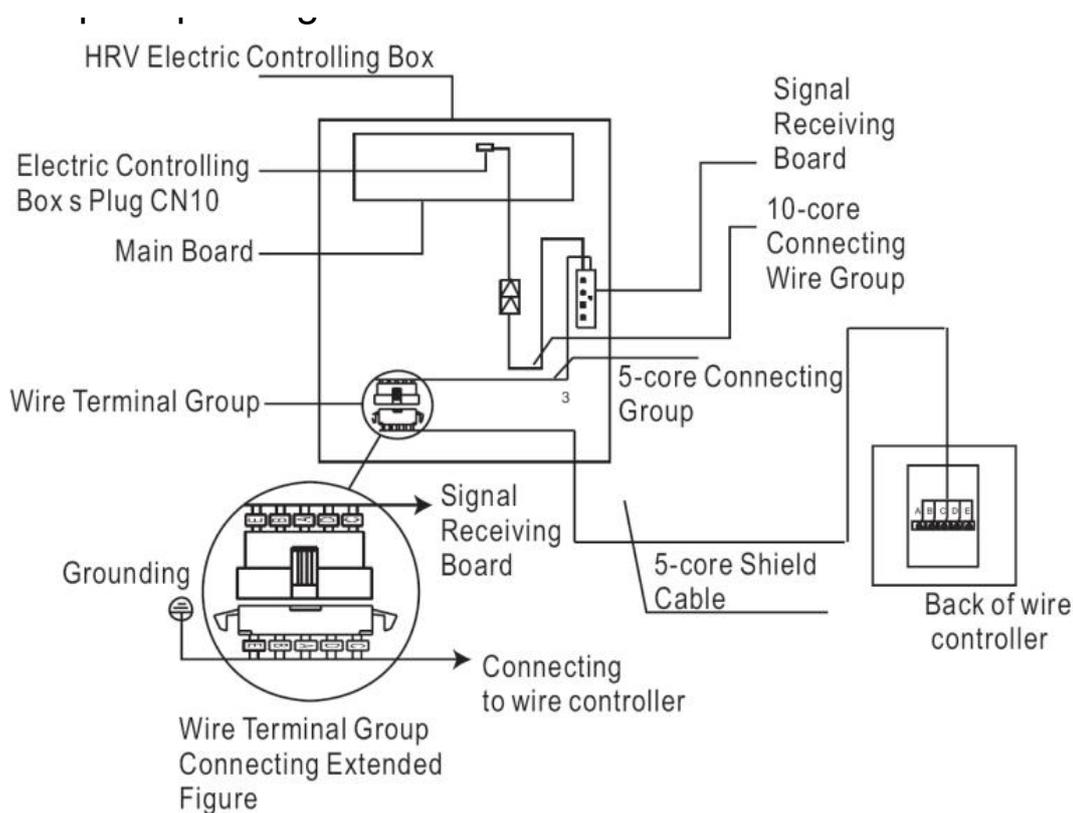

18. Acessórios

Name	Quantity	shape	Purpose
Installation and owner's manual	1		must be delivered to the customer
Butt-joint wire of wire control display panel (6 meters) (RoHS)	1		For connect wire control and display control box
HRV wire controller (RoHS)	1		For controlling HRV units

Anexo 1 - Características do Sensor de Temperatura

Temp. °C	Resistance KΩ	Temp. °C	Resistance KΩ	Temp. °C	Resistance KΩ
-10	62.2756	17	14.6181	44	4.3874
-9	58.7079	18	13.918	45	4.2126
-8	56.3694	19	13.2631	46	4.0459
-7	52.2438	20	12.6431	47	3.8867
-6	49.3161	21	12.0561	48	3.7348
-5	46.5725	22	11.5	49	3.5896
-4	44	23	10.9731	50	3.451
-3	41.5878	24	10.4736	51	3.3185
-2	39.8239	25	10	52	3.1918
-1	37.1988	26	9.5507	53	3.0707
0	35.2024	27	9.1245	54	2.959
1	33.3269	28	8.7198	55	2.8442
2	31.5635	29	8.3357	56	2.7382
3	29.9058	30	7.9708	57	2.6368
4	28.3459	31	7.6241	58	2.5397
5	26.8778	32	7.2946	59	2.4468
6	25.4954	33	6.9814	60	2.3577
7	24.1932	34	6.6835	61	2.2725
8	22.5662	35	6.4002	62	2.1907
9	21.8094	36	6.1306	63	2.1124
10	20.7184	37	5.8736	64	2.0373
11	19.6891	38	5.6296	65	1.9653
12	18.7177	39	5.3969	66	1.8963
13	17.8005	40	5.1752	67	1.830
14	16.9341	41	4.9639	68	1.7665
15	16.1156	42	4.7625	69	1.7055
16	15.3418	43	4.5705	70	1.6469



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 1005 (demais localidades)

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.