


Manual de Projeto

Unidades Terminais

ATOM

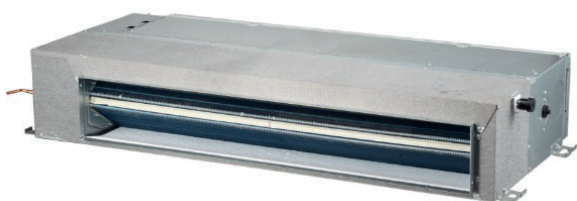

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum. Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



Manual de Projeto Unidades Terminais

**Aplicação com Unidades Centrais
Série Atom**

ÍNDICE

CÓDIGOS, CAPACIDADES E NOMENCLATURA DAS UNIDADES TERMINAIS 5

CASSETTE UMA VIA

1. Especificações	8
2. Dimensões	10
3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção	12
4. Esquema de Tubulação	13
5. Esquema Elétrico	14
6. Tabelas de Capacidades	15
7. Características Elétricas	16
8. Níveis de Ruído	16

CASSETTE QUATRO VIAS

1. Especificações	20
2. Dimensões	23
3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção	24
4. Esquema de Tubulação	26
5. Esquema Elétrico	27
6. Tabelas de Capacidades	28
7. Características Elétricas	29
8. Níveis de Ruído	30

CASSETTE QUATRO VIAS COMPACTO

1. Especificações	34
2. Dimensões	35
3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção	36
4. Esquema de Tubulação	38
5. Esquema Elétrico	39
6. Tabelas de Capacidades	40
7. Características Elétricas	41
8. Níveis de Ruído	41

DUTADO DE MÉDIA PRESSÃO ESTÁTICA

1. Especificações	44
2. Dimensões	47
3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção	49
4. Esquema de Tubulação	50
5. Esquema Elétrico	51
6. Desempenho do Ventilador	52
7. Tabelas de Capacidades	53
8. Características Elétricas	54
9. Níveis de Ruído	55

HI WALL

1. Especificações	58
2. Dimensões	61
3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção	62
4. Esquema de Tubulação	63
5. Esquema Elétrico	64
6. Tabelas de Capacidades	66
7. Características Elétricas	67
8. Níveis de Ruído	68

CÓDIGOS, CAPACIDADES E NOMENCLATURA DAS UNIDADES TERMINAIS

1. Identificação dos códigos das unidades terminais

Código	Descrição
40ATAQ	Cassette 1 Via
40ATBQ	Cassette 4 Vias
40ATCQ	Cassette 4 Vias Compacto

Código	Descrição
42ATBQ	Dutado de Média Pressão Estática
42ATMQ	Hi Wall

2. Nomenclaturas das unidades terminais

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Código Exemplo	4	0	A	T	A	Q	A	1	2	M	5

1 e 2 - Tipo de Máquina	←
40 - Evaporadora	
3 e 4 - Chassi	←
AT - Atom	
5 - Modelo	←
A - Cassette 1 Via	
6 - Tipo de Sistema	←
Q - Quente/Frio	
7 - Revisão do Projeto	←
Revisão A	

11 - Tensão / Fase / Frequência	←
5 - 220V / 1F / 60Hz	
10 - Marca	←
M - Midea	
8 e 9 - Capacidade kW (BTU/h)	←
09: 2,64 (9000)	
12: 3,52 (12000)	
18: 5,28 (18000)	
24: 7,03 (24000)	

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Código Exemplo	4	0	A	T	B	Q	A	1	2	M	5

1 e 2 - Tipo de Máquina	←
40 - Evaporadora	
3 e 4 - Chassi	←
AT - Atom	
5 - Modelo	←
B - Cassette 4 Vias	
6 - Tipo de Sistema	←
Q - Quente/Frio	
7 - Revisão do Projeto	←
Revisão A	

11 - Tensão / Fase / Frequência	←
5 - 220V / 1F / 60Hz	
10 - Marca	←
M - Midea	
8 e 9 - Capacidade kW (BTU/h)	←
09: 2,64 (9000)	
12: 3,52 (12000)	
15: 4,40 (15000)	
18: 5,28 (18000)	
24: 7,03 (24000)	
28: 8,21 (28000)	
36: 10,55 (36000)	
48: 14,07 (48000)	

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Código Exemplo	4	0	A	T	C	Q	A	1	2	M	5

1 e 2 - Tipo de Máquina	←
40 - Evaporadora	
3 e 4 - Chassi	←
AT - Atom	
5 - Modelo	←
C - Cassete 4 Vias Compacto	
6 - Tipo de Sistema	←
Q - Quente/Frio	
7 - Revisão do Projeto	←
Revisão A	

11 - Tensão / Fase / Frequência	←
5 - 220V / 1F / 60Hz	
10 - Marca	←
M - Midea	
8 e 9 - Capacidade kW (BTU/h)	←
09: 2,64 (9000)	
12: 3,52 (12000)	
15: 4,40 (15000)	

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Código Exemplo	4	2	A	T	B	Q	A	1	2	5	1	0	K	M

1 e 2 - Tipo de Máquina	←
42 - Evaporadora	
3 e 4 - Chassi	←
AT - Atom	
5 - Modelo	←
B - Dutado de Média Pressão Estática	
6 - Tipo de Sistema	←
Q - Quente/Frio	
7 - Revisão do Projeto	←
Revisão A	
8 e 9 - Capacidade kW (BTU/h)	←
09: 2,64 (9000)	
12: 3,52 (12000)	
15: 4,40 (15000)	
18: 5,28 (18000)	
24: 7,03 (24000)	
28: 8,21 (28000)	
40: 11,72 (40000)	
48: 14,07 (48000)	

14 - Marca	←
M - Midea	
13 - Opção / Feature	←
K: Sem Controle Standard (3mmca)	
12 - Tensão de Comando	←
0: Sem Controle	
11 - Fase	←
1: Monofásico	
10 - Tensão Equip. / Frequência	←
5: 220V / 1F / 60Hz	

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Código Exemplo	4	2	A	T	M	Q	B	1	2	M	5

1 e 2 - Tipo de Máquina	←
42 - Evaporadora	
3 e 4 - Chassi	←
AT - Atom	
5 - Modelo	←
M - Hi Wall	
6 - Tipo de Sistema	←
Q - Quente/Frio	
7 - Revisão do Projeto	←
Revisão B	

11 - Tensão / Fase / Frequência	←
5 - 220V / 1F / 60Hz	
10 - Marca	←
M - Midea	
8 e 9 - Capacidade kW (BTU/h)	←
07: 2,05 (7000)	
09: 2,64 (9000)	
12: 3,52 (12000)	
15: 4,40 (15000)	
18: 5,28 (18000)	
24: 7,03 (24000)	
28: 8,21 (28000)	
32: 9,38 (32000)	

CASSETTE UMA VIA



CASSETTE UMA VIA

1. Especificações

1.1 Modelos: 40ATAQA09M5 / 40ATAQA12M5

Modelo			40ATAQA09M5	40ATAQA12M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz	
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	2,8 (9)	3,6 (12)
	Entrada de força	W	41	41
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	3,2 (11)	4 (14)
	Entrada de força	W	41	41
Motor do ventilador interno	Tipo		AC	
	Quantidade		1	
Serpentina interna	Número de fileiras		2	
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37	
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)	
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico	
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas	
	Dimensões (C×A×L)	mm	760×252,4×26,74	
	Número de circuitos		3	
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m³/h	573/456/315	
		CFM	337/268/185	
Nível de pressão sonora ³		dB(A)	39/37/34	
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (LxAxP)	mm	1054×153×425	
	Embalagem (LxAxP)	mm	1155×245×490	
	Peso líquido/bruto	kg	13/16,5	
Painel	Código		40ATAS	
	Dimensões (LxAxP)	mm	1180×25×465	
	Embalagem (LxAxP)	mm	1232×107×517	
	Peso líquido/bruto	kg	3,5/5,2	
Tipo de refrigerante			R-410A	
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø6,35 (Ø1/4)	
	Tubo de gás	mm (in)	Ø12,7 (Ø1/2)	
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo	

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

1.2 Modelos: 40ATAQA18M5 / 40ATAQA24M5


Modelo			40ATAQA18M5	40ATAQA24M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz	
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	5,6 (18)	7,1 (24)
	Entrada de força	W	60	75
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	6,3 (22)	8 (28)
	Entrada de força	W	60	75
Motor do ventilador interno	Tipo		AC	
	Quantidade		1	
Serpentina interna	Número de fileiras		2	2
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37	
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)	
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico	
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas	
	Dimensões (C×A×L)	mm	955×231×26,74	955×336×26,74
	Número de circuitos		3	5
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m³/h	792/688/549	933/749/592
		CFM	466/405/323	549/441/349
Nível de pressão sonora ³		dB(A)	42/40/36	44/41/37
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (LxAxP)	mm	1275×189×450	
	Embalagem (LxAxP)	mm	1370×295×505	
	Peso líquido/bruto	kg	18,8/23,1	19,5/23,8
Painel	Código		40ATAL	
	Dimensões (LxAxP)	mm	1350×25×505	
	Embalagem (LxAxP)	mm	1410×95×560	
	Peso líquido/bruto	kg	4/5,4	
Tipo de refrigerante			R-410A	
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø9,53 (Ø3/8)	Ø9,53 (Ø3/8)
	Tubo de gás	mm (in)	Ø15,9 (Ø5/8)	Ø15,9 (Ø5/8)
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo	

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.


2. Dimensões

2.1 Modelos: 40ATAQA09M5 / 40ATAQA12M5

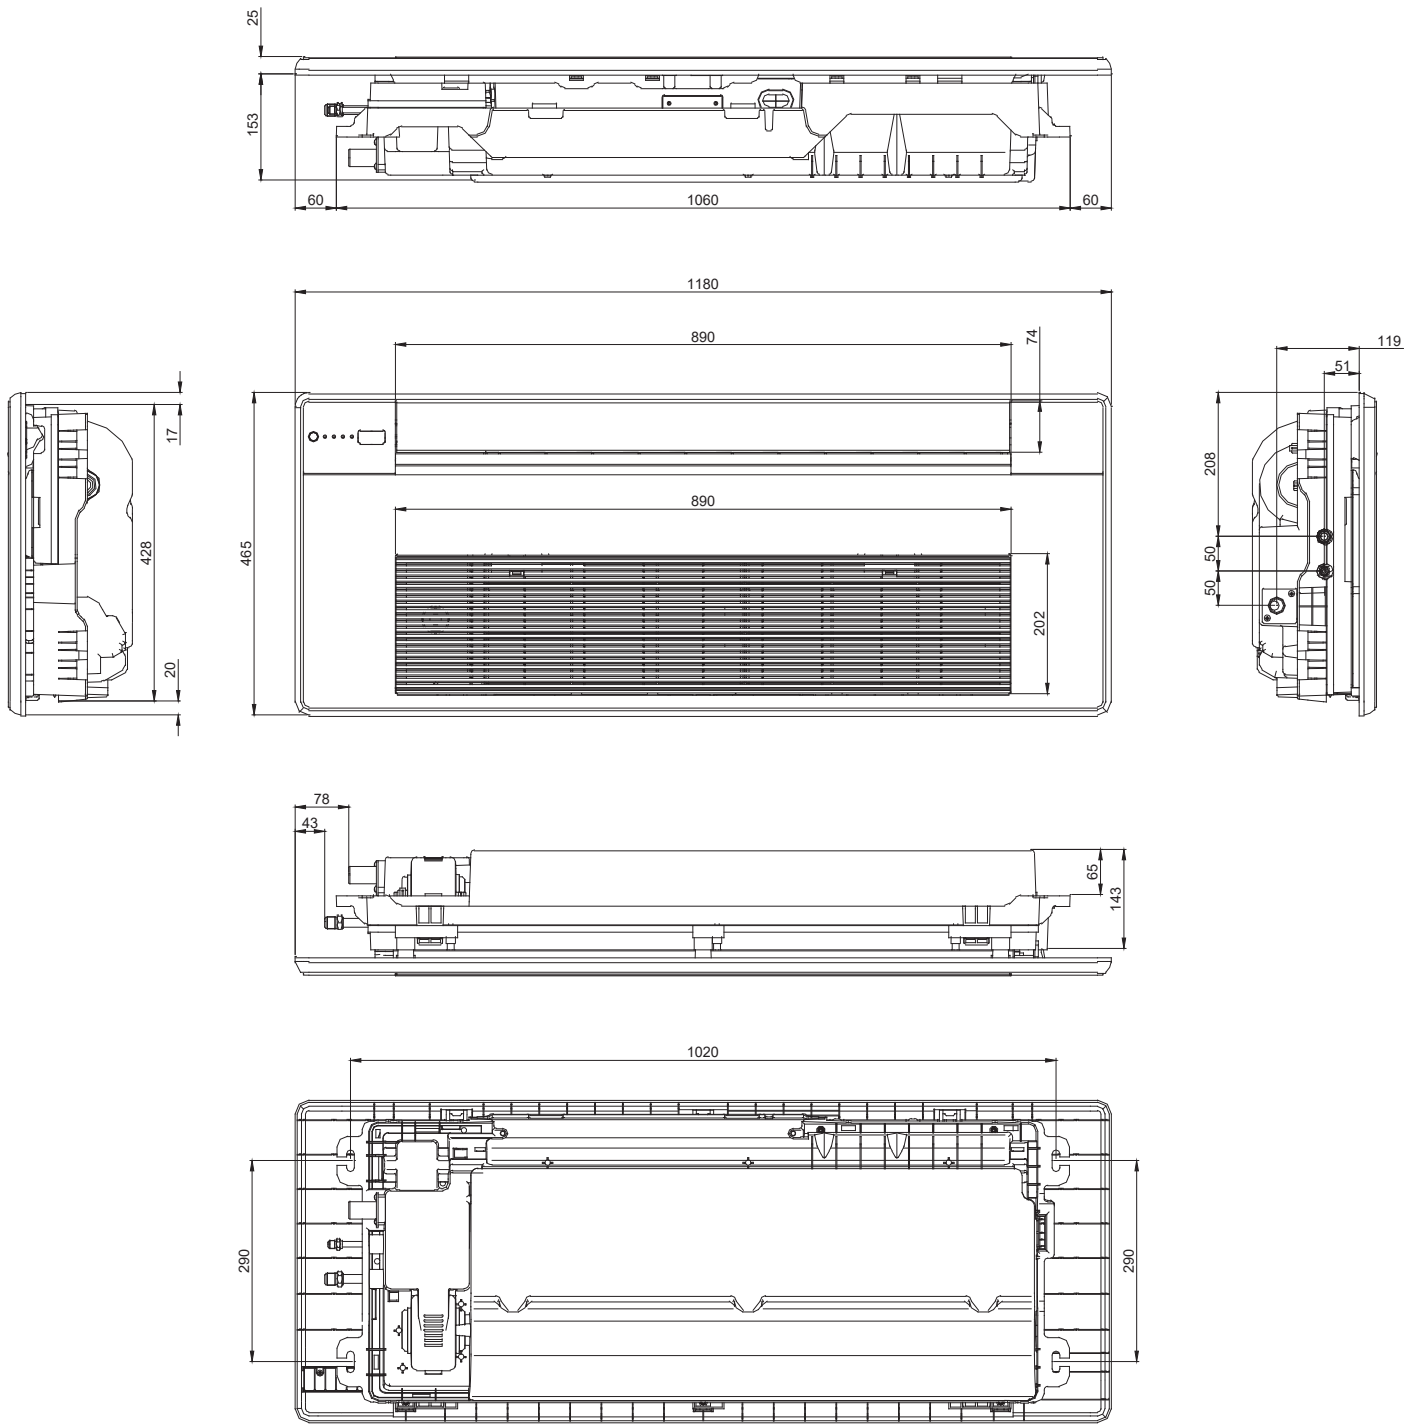

(unidade: mm)

2.2 Modelos: 40ATAQA18M5 / 40ATAQA24M5

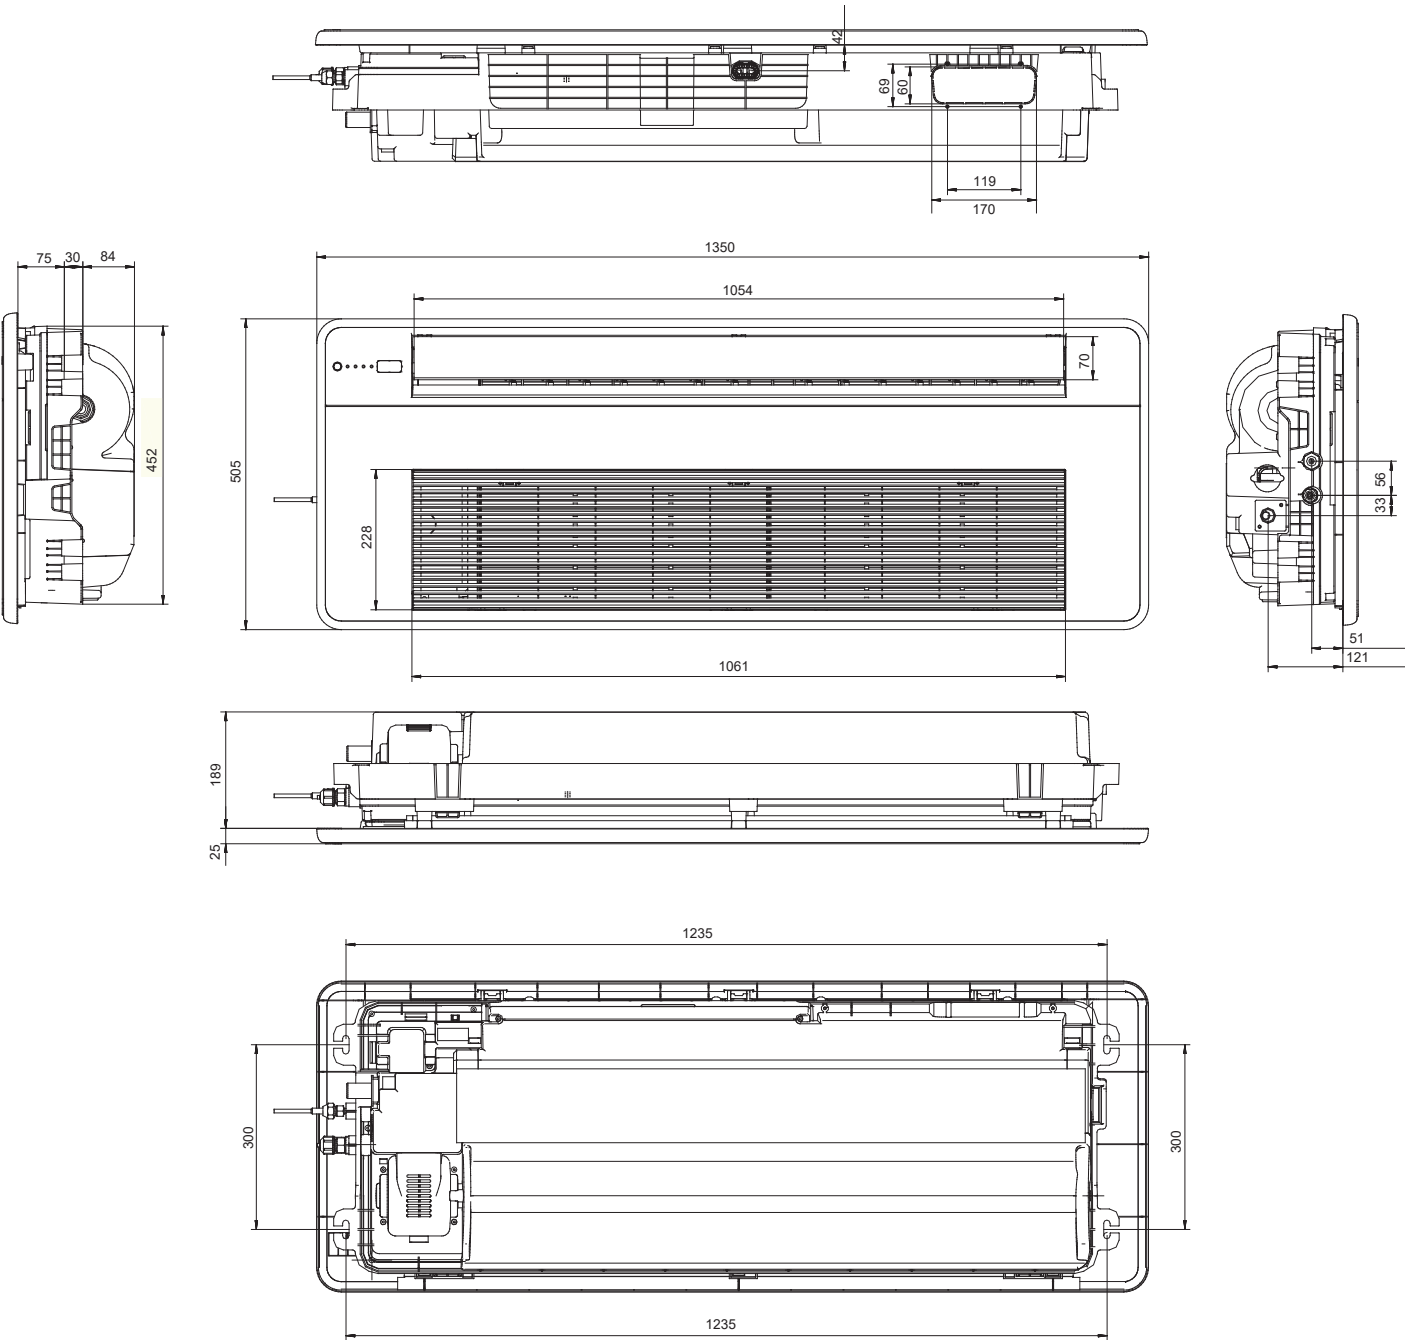

(unidade: mm)

3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços


Toda a instalação do sistema, inclusive a da tubulação e obras elétricas, só deve ser executada por profissionais qualificados, certificados e devidamente credenciados. Os procedimentos deverão estar de acordo com a legislação aplicável vigente. Entre em contato com o SAC Midea para esclarecer quaisquer dúvidas.

3.1. Considerações sobre o Posicionamento das UTs

Ao instalar a unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:


- As unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
 - Onde possa ocorrer uma exposição à radiação direta de uma fonte de calor de temperatura elevada ou à interferência de uma fonte de radiação eletromagnética.
 - Onde a poeira ou a sujeira possam afetar os trocadores de calor.
 - Onde possa ocorrer a exposição a óleo ou a gases corrosivos ou nocivos, como gases ácidos ou alcalinos.
 - Onde possa ocorrer exposição à salinidade, como em locais à beira-mar.
 - Onde houver a presença de materiais altamente inflamáveis.
 - Onde possa ocorrer exposição a gorduras, como em uma cozinha.
 - Onde possa ocorrer exposição a umidade excessiva, como em uma lavanderia.
- As unidades devem ser instaladas em uma posição que:
 - O teto seja horizontal e possa sustentar o peso da unidade.
 - Não haja obstruções que possam impedir o fluxo de ar que entra e sai da unidade.
 - O fluxo de ar que sai da unidade possa atingir todo o ambiente.
 - Haja espaço suficiente para o acesso durante a instalação, reparos e manutenção.
 - A tubulação do refrigerante e a tubulação de drenagem possam ser facilmente conectadas aos respectivos sistemas.
 - Não ocorra curto-circuito na ventilação (onde o ar de saída retorne rapidamente para uma entrada de ar da unidade).

3.2. Espaçamentos

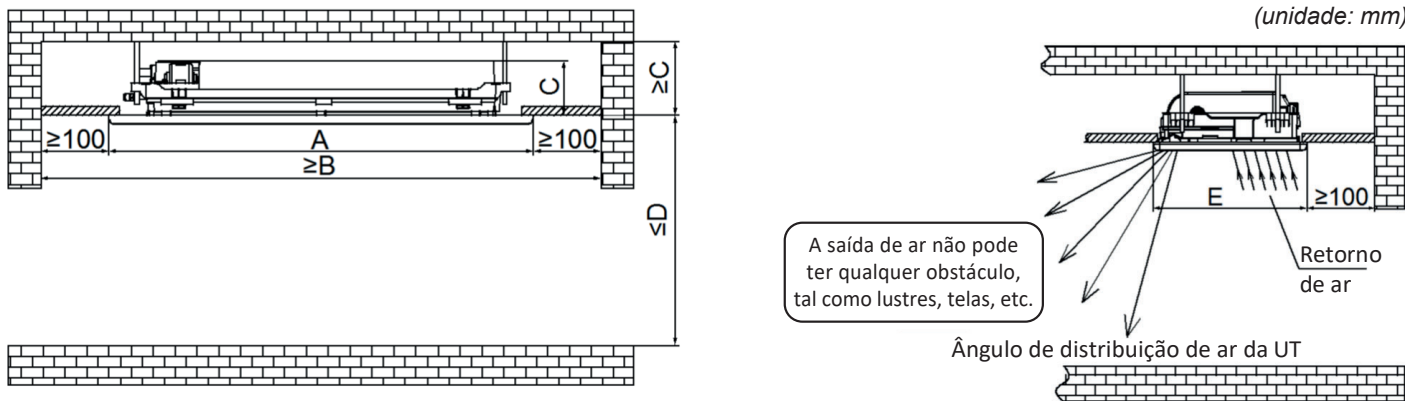


Nome do modelo	Dimensões/Requisitos (mm)				
	A	B	C	D	E
40ATAQA09M5 40ATAQA12M5	1180	1380	153	3200	465
40ATAQA18M5 40ATAQA24M5	1350	1550	189	4000	505

4. Esquema de Tubulação

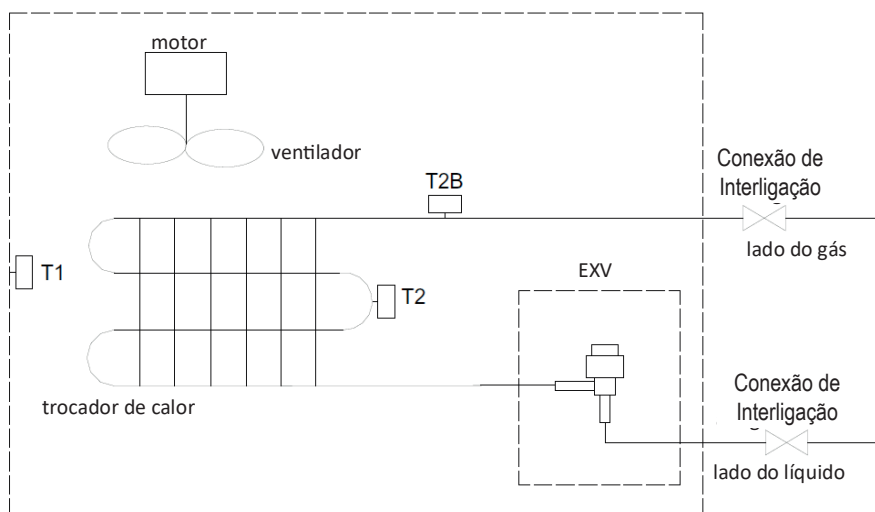

Legenda	
T1	Sensor de temperatura ambiente interno
T2	Sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
T2B	Sensor de temperatura de saída do trocador de calor interno

5. Esquema Elétrico

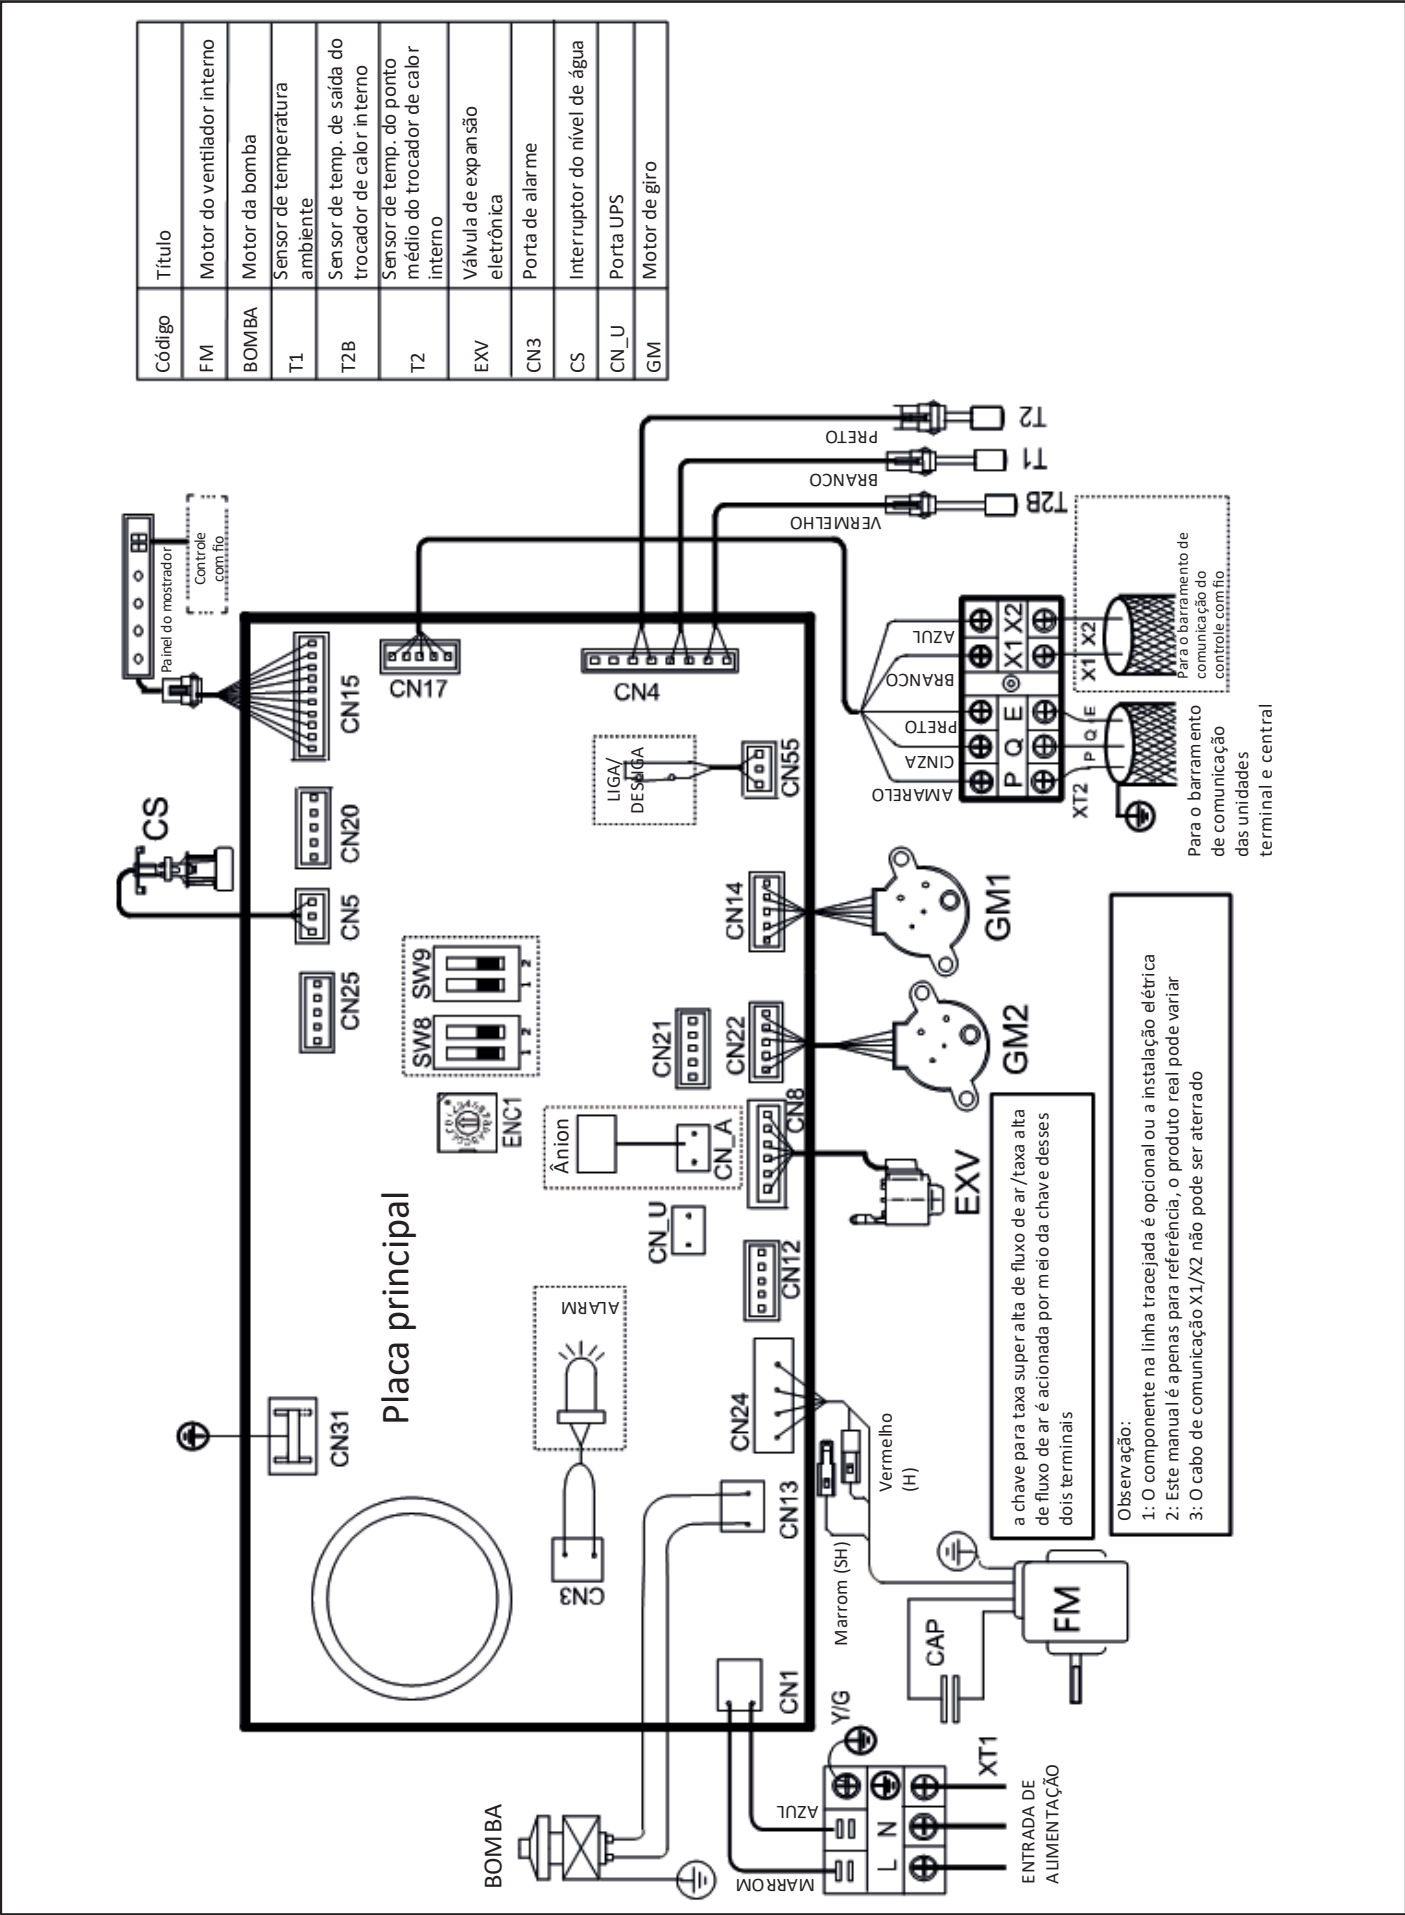

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Cuidado

- Todos os procedimentos de instalação, reparos e manutenção devem ser executados por profissionais devidamente qualificados, certificados, credenciados e de acordo com as normas aplicáveis. Consulte sempre o SAC Midea.
- As ligações externas (fonte de alimentação e unidade central) e internas (entre as unidades) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- A fiação da fonte de alimentação deve ser bem fixada nos terminais desta – fiação solta na fonte de alimentação representaria um risco de incêndio.
- Após a instalação, reparos ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. Se a caixa de controle elétrico não for fechada há risco de incêndio ou choque elétrico.
- O interruptor ENC1 (ajuste de capacidade da unidade terminal) é configurado de fábrica e seu ajuste não deve ser alterado. As únicas circunstâncias nas quais um interruptor ENC1 poderá precisar ser ajustado em campo é quando se troca uma PCB principal. Ao trocar uma PCB principal, assegure-se de que o ajuste de capacidade no interruptor ENC1 da nova PCB seja consistente com a capacidade da unidade, indicada na placa de identificação desta.

6. Tabelas de Capacidades

6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Modelo	Temperatura do ar externo (°C bulbo úmido/bulbo seco - WB/DB)													
	14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
40ATAQA09M5	2,5	2,4	2,7	2,5	2,8	2,4	2,8	2,3	2,9	2,3	2,9	2,1	3,0	2,1
40ATAQA12M5	3,2	3,1	3,4	3,1	3,6	3,1	3,6	3,0	3,7	2,9	3,8	2,8	3,9	2,7
40ATAQA18M5	5,0	4,9	5,3	4,8	5,6	4,8	5,6	4,6	5,7	4,5	5,8	4,3	6,0	4,1
40ATAQA24M5	6,3	6,0	6,7	6,0	7,0	6,0	7,1	5,8	7,2	5,7	7,4	5,4	7,6	5,2

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

SC: Capacidade sensível (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Modelo	Temperatura do ar interno (°C bulbo seco - DB)					
	16	18	20	21	22	24
	TC	TC	TC	TC	TC	TC
40ATAQA09M5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8
40ATAQA12M5	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,5
40ATAQA18M5	6,7	6,6	6,3	6,1	5,9	5,5
40ATAQA24M5	8,5	8,4	8,0	7,8	7,5	7,0

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

7. Características Elétricas

Modelo	Fonte de alimentação					Motores do ventilador interno		
	Frequência (Hz)	Tensão			MCA	MFA	Rendimento nominal do motor (kW)	FLA
		(V)	Mín. (V)	Máx. (V)				
40ATAQA09M5	60	220-240	198	264	0,3	15	0,04	0,24
40ATAQA12M5	60	220-240	198	264	0,3	15	0,04	0,24
40ATAQA18M5	60	220-240	198	264	0,3	15	0,06	0,24
40ATAQA24M5	60	220-240	198	264	0,4	15	0,08	0,32

Abreviações:
MCA: Amperagem mínima do circuito
MFA: Amperagem máxima do fusível
FLA: Amperagem da carga completa

8. Níveis de Ruído


8.1. Visão Geral

Tabela 8.1: Níveis de pressão sonora do Cassete Uma Via¹

Nome do modelo	Níveis de pressão sonora dB(A)		
	H	M	L
40ATAQA09M5	38	34	30
40ATAQA12M5	38	34	30
40ATAQA18M5	42	40	36
40ATAQA24M5	44	41	37

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos 1,4 m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores em consequência do ruído do ambiente.

Figura 8.1: Medição do nível de pressão sonora do Cassete Uma Via

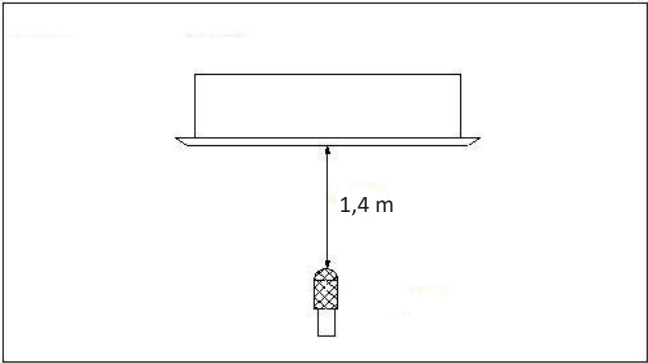

8.2. Níveis da Faixa de Oitava

Figura 8.2: Níveis da faixa de oitava 40ATAQA09M5 / 40ATAQA12M5



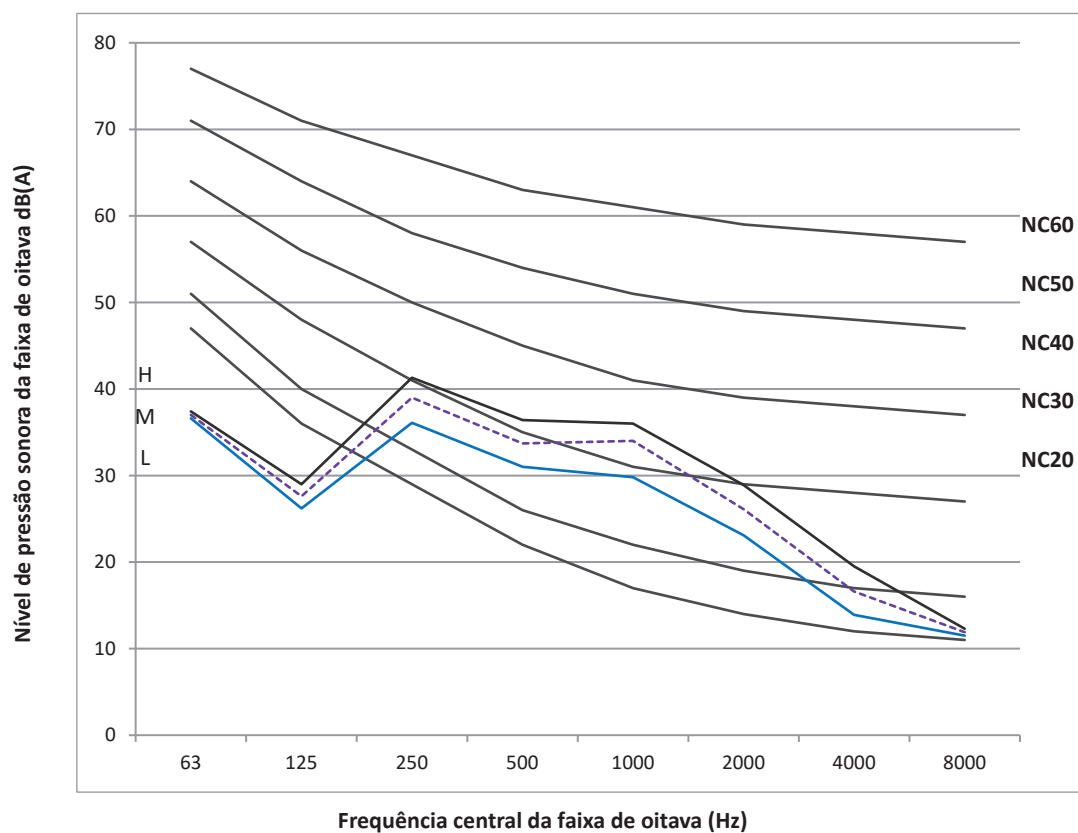


Figura 8.3: Níveis da faixa de oitava 40ATAQA18M5

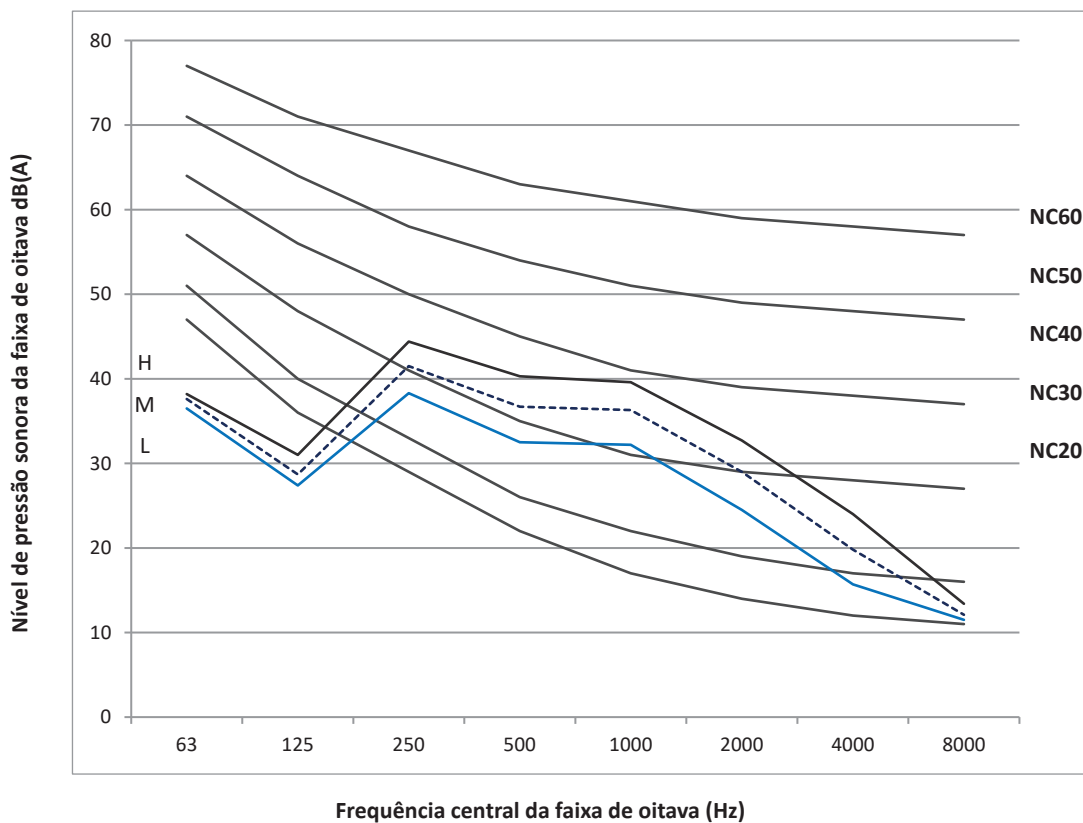

8.2. Níveis da Faixa de Oitava (continuação)

Figura 8.4: Níveis da faixa de oitava 40ATAQA24M5

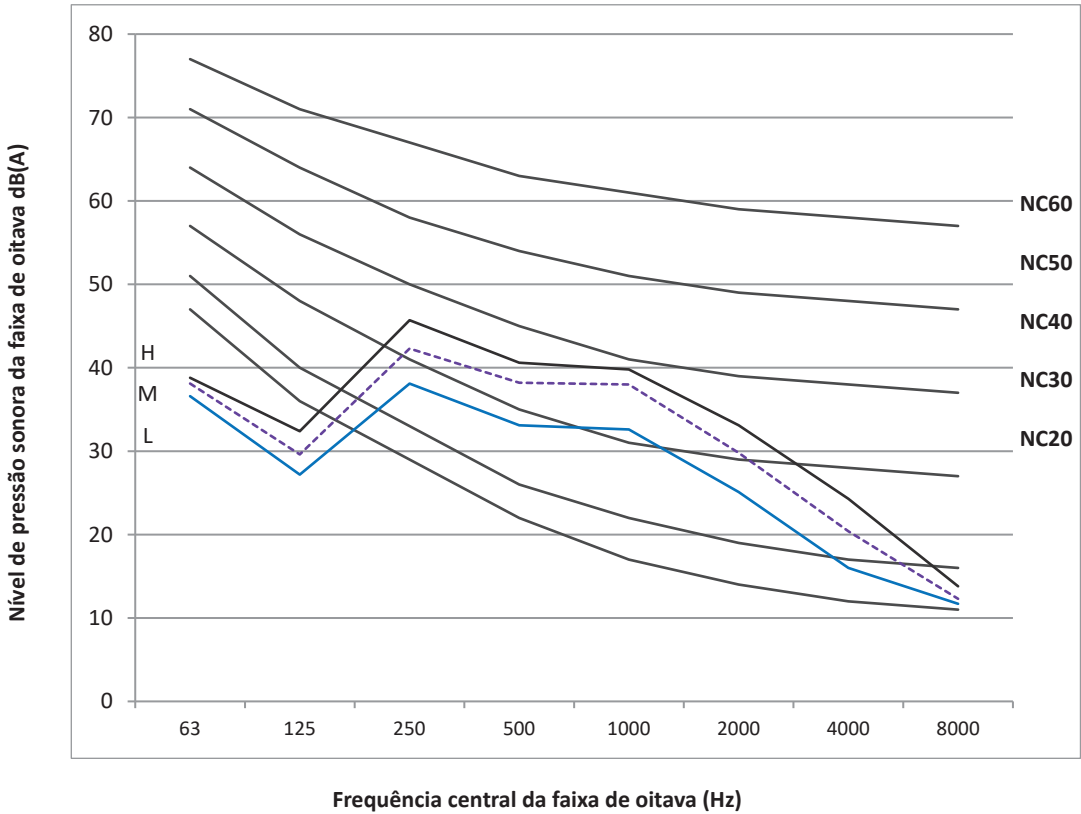

CASSETTE UMA VIA

CASSETTE QUATRO VIAS



CASSETTE QUATRO VIAS

1. Especificações

1.1 Modelos: 40ATBQA09M5 / 40ATBQA12M5 / 40ATBQA15M5

Modelo			40ATBQA09M5	40ATBQA12M5	40ATBQA15M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	2,8 (9)	3,6 (12)	4,5 (15)
	Entrada de força	W	80	80	88
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	3,2 (11)	4 (14)	5 (17)
	Entrada de força	W	80	80	88
Motor do ventilador interno	Tipo		AC		
	Quantidade		1		
Serpentina interna	Número de fileiras		1	1	2
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37		
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico		
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensões (CxAxL)	mm	2033×168×13,37		2051×168×26,74
	Número de circuitos		4		8
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m³/h	791/674/596		942/777/662
		CFM	465/396/351		554/457/389
Nível da pressão sonora (alta/média/baixa) ³		dB(A)	30/25/22		35/31/27
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (L×A×P)	mm	840×230×840		
	Embalagem (LxAxP)	mm	955×260×955		
	Peso líquido/bruto	kg	21,5/26,7		23,7/28,9
Painel	Código		40ATBS		
	Dimensões (LxAxP)	mm	950×50×950		
	Embalagem (LxAxP)	mm	1035×89×1035		
	Peso líquido/bruto	kg	5,8/7,9		
Tipo de refrigerante			R-410A		
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø6,35 (Ø1/4)		
	Tubo de gás	mm (in)	Ø12,7 (Ø1/2)		
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø32 (Ø1-17/64) Diâmetro externo		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

1.2 Modelos: 40ATBQA18M5 / 40ATBQA24M5 / 40ATBQA28M5

Modelo			40ATBQA18M5	40ATBQA24M5	40ATBQA28M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	5,6 (18)	7,1 (24)	8 (28)
	Entrada de força	W	88	105	120
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	6,3 (22)	8 (28)	9 (32)
	Entrada de força	W	88	105	120
Motor do ventilador interno	Tipo		AC		
	Quantidade		1		
Serpentina interna	Número de fileiras		2		
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37		
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofilico		
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensões (C×A×L)	mm	2051×168×26,74		
	Número de circuitos		8		
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m ³ /h	942/777/662	1235/1013/805	1235/1013/805
		CFM	554/457/389	726/596/474	726/596/474
Nível da pressão sonora (alta/média/baixa) ³		dB(A)	35/31/27	43/37/31	43/37/31
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (LxAxP)	mm	840×230×840		
	Embalagem (LxAxP)	mm	955×260×955		
	Peso líquido/bruto	kg	23,7/28,9		
Painel	Código		40ATBS		
	Dimensões (LxAxP)	mm	950×50×950		
	Embalagem (LxAxP)	mm	1035×89×1035		
	Peso líquido/bruto	kg	5,8/7,9		
Tipo de refrigerante			R-410A		
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø9,53 (Ø3/8)		
	Tubo de gás	mm (in)	Ø15,9 (Ø5/8)		
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø32 (Ø1-17/64) Diâmetro externo		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

1. Especificações (continuação)


1.3 Modelos: 40ATBQA36M5 / 40ATBQA48M5

Modelo			40ATBQA36M5	40ATBQA48M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz	
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	10 (36)	14 (48)
	Entrada de força	W	200	220
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	11,1 (40)	16 (53)
	Entrada de força	W	200	220
Motor do ventilador interno	Tipo		Motor CA	
	Quantidade		1	
Serpentina interna	Número de fileiras		2	3
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37	
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)	
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico	
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas	
	Dimensões (C×A×L)	mm	2051×252×26,74	2007×252×40,11
	Número de circuitos		8	12
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m ³ /h	1634/1219/1139	1692/1243/1157
		CFM	961/717/670	995/731/681
Nível da pressão sonora (alta/média/baixa) ³		dB(A)	45/37/35	46/38/37
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (LxAxP)	mm	840×300×840	
	Embalagem (LxAxP)	mm	955×330×955	
	Peso líquido/bruto	kg	28,7/34,1	30,9/36,3
Painel	Código		40ATBS	
	Dimensões (LxAxP)	mm	950×50×950	
	Embalagem (LxAxP)	mm	1035×89×1035	
	Peso líquido/bruto	kg	5,8/7,9	
Tipo de refrigerante			R-410A	
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø9,53 (Ø3/8)	
	Tubo de gás	mm (in)	Ø15,9 (Ø5/8)	
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø32 (Ø1-17/64) Diâmetro externo	

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

2. Dimensões

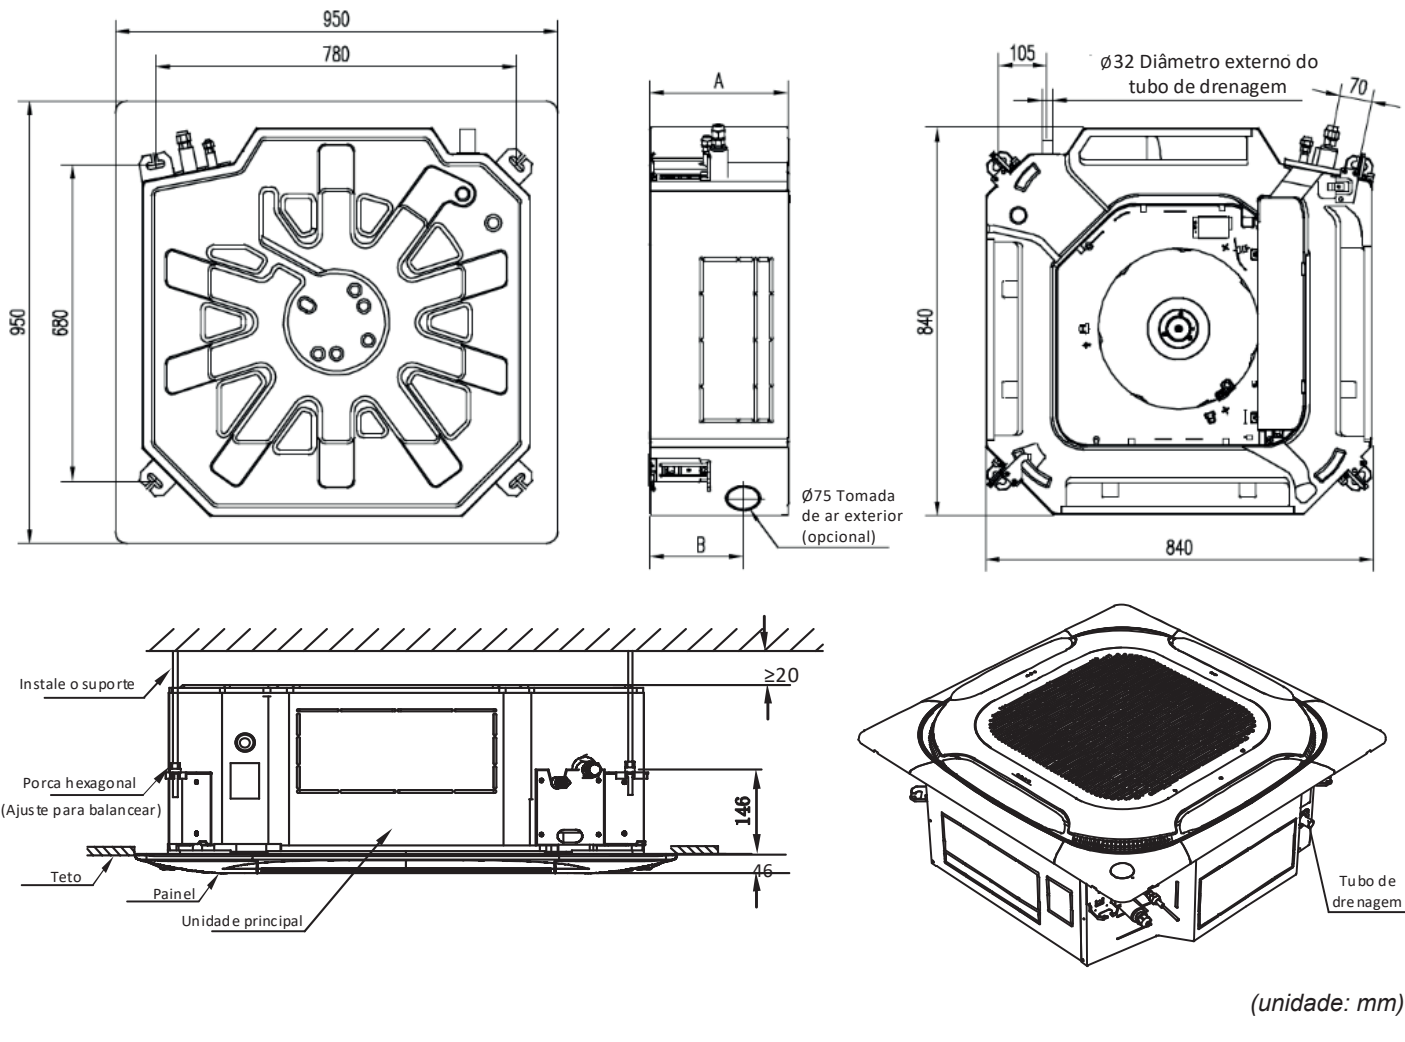

CASSETTE QUATRO VIAS

Tabela 2.1: Dimensões do Cassette Quatro Vias

Nomes do modelo	Dimensões (mm)	
	A	B
40ATBQA09M5	230	126
40ATBQA12M5		
40ATBQA15M5		
40ATBQA18M5		
40ATBQA24M5		
40ATBQA28M5		
40ATBQA36M5	300	197
40ATBQA48M5		

Tabela 2.2: Conexões de tubulação do Cassette Quatro Vias

Nomes do modelo	Tubo de gás (mm)	Tubo de líquido (mm)
40ATBQA09M5	ø12,7 (1/2in)	ø6,35 (1/4in)
40ATBQA12M5		
40ATBQA15M5		
40ATBQA18M5	ø15,9 (5/8in)	ø9,53 (3/8in)
40ATBQA24M5		
40ATBQA28M5		
40ATBQA36M5		
40ATBQA48M5		

3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços


Toda a instalação do sistema, inclusive a da tubulação e obras elétricas, só deve ser executada por profissionais qualificados, certificados e devidamente credenciados. Os procedimentos deverão estar de acordo com a legislação aplicável vigente. Entre em contato com o SAC Midea para esclarecer quaisquer dúvidas.

3.1. Considerações sobre o Posicionamento das UTs

Ao instalar a unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

- As unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
 - Onde possa ocorrer uma exposição à radiação direta de uma fonte de calor de temperatura elevada ou à interferência de uma fonte de radiação eletromagnética.
 - Onde a poeira ou a sujeira possam afetar os trocadores de calor.
 - Onde possa ocorrer a exposição a óleo ou a gases corrosivos ou nocivos, como gases ácidos ou alcalinos.
 - Onde possa ocorrer exposição à salinidade, como em locais à beira-mar.
 - Onde houver a presença de materiais altamente inflamáveis.
 - Onde possa ocorrer exposição a gorduras, como em uma cozinha.
 - Onde possa ocorrer exposição a umidade excessiva, como em uma lavanderia.
- As unidades devem ser instaladas em uma posição que:
 - O teto seja horizontal e possa sustentar o peso da unidade.
 - Não haja obstruções que possam impedir o fluxo de ar que entra e sai da unidade.
 - O fluxo de ar que sai da unidade possa atingir todo o ambiente.
 - Haja espaço suficiente para o acesso durante a instalação, reparos e manutenção.
 - A tubulação do refrigerante e a tubulação de drenagem possam ser facilmente conectadas aos respectivos sistemas.
 - Não ocorra curto-circuito na ventilação (onde o ar de saída retorne rapidamente para uma entrada de ar da unidade).


3.2. Espaçamentos

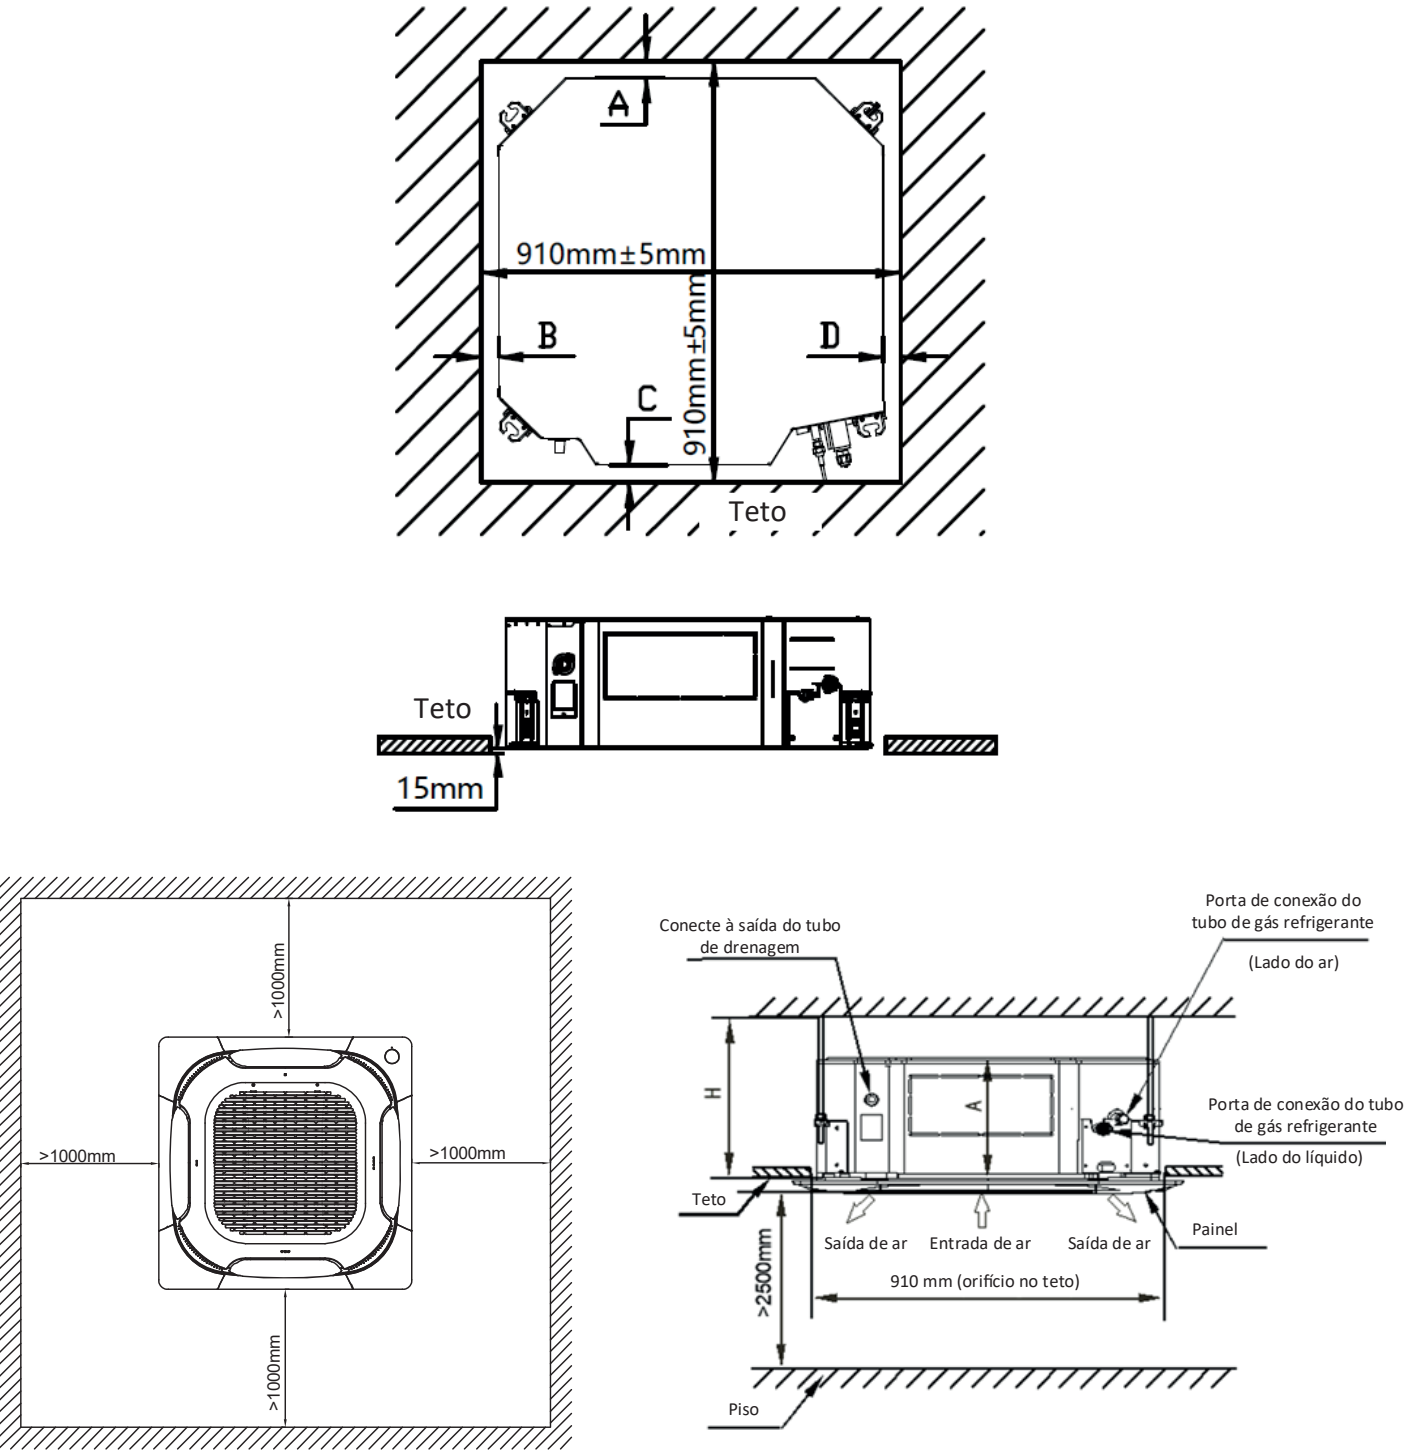

CASSETTE QUATRO VIAS


Nome do modelo	Dimensões/Requisitos (mm)	
	A	H
40ATBQA09M5 40ATBQA12M5 40ATBQA15M5 40ATBQA18M5 40ATBQA24M5 40ATBQA28M5	230	≥ 260
40ATBQA36M5 40ATBQA48M5	300	≥ 330

4. Esquema de Tubulação

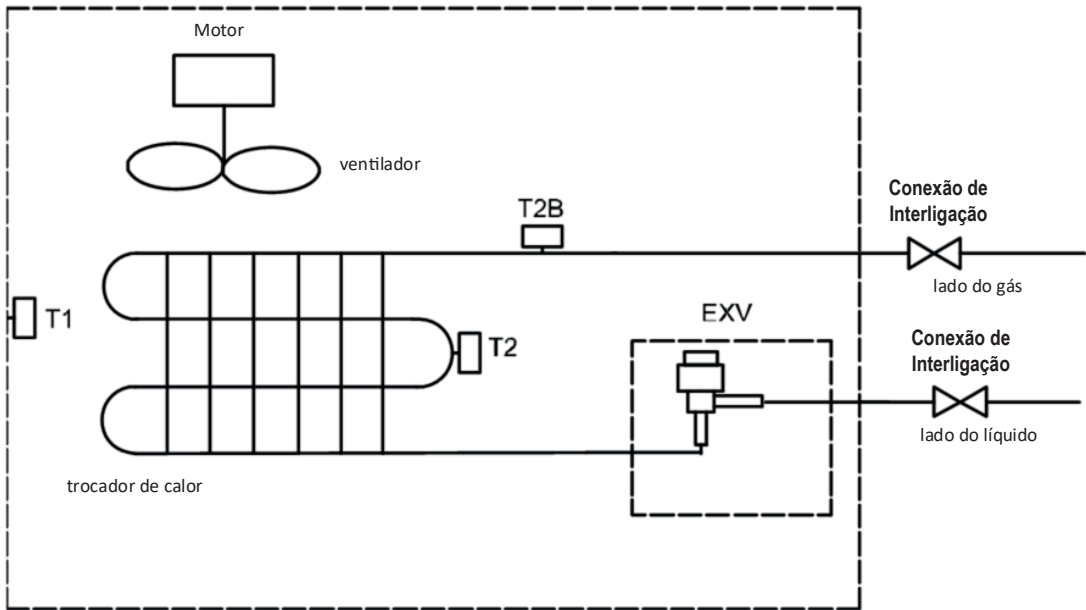

Legenda	
T1	Sensor de temperatura ambiente interno
T2	Sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
T2B	Sensor de temperatura de saída do trocador de calor interno

5. Esquema Eléctrico

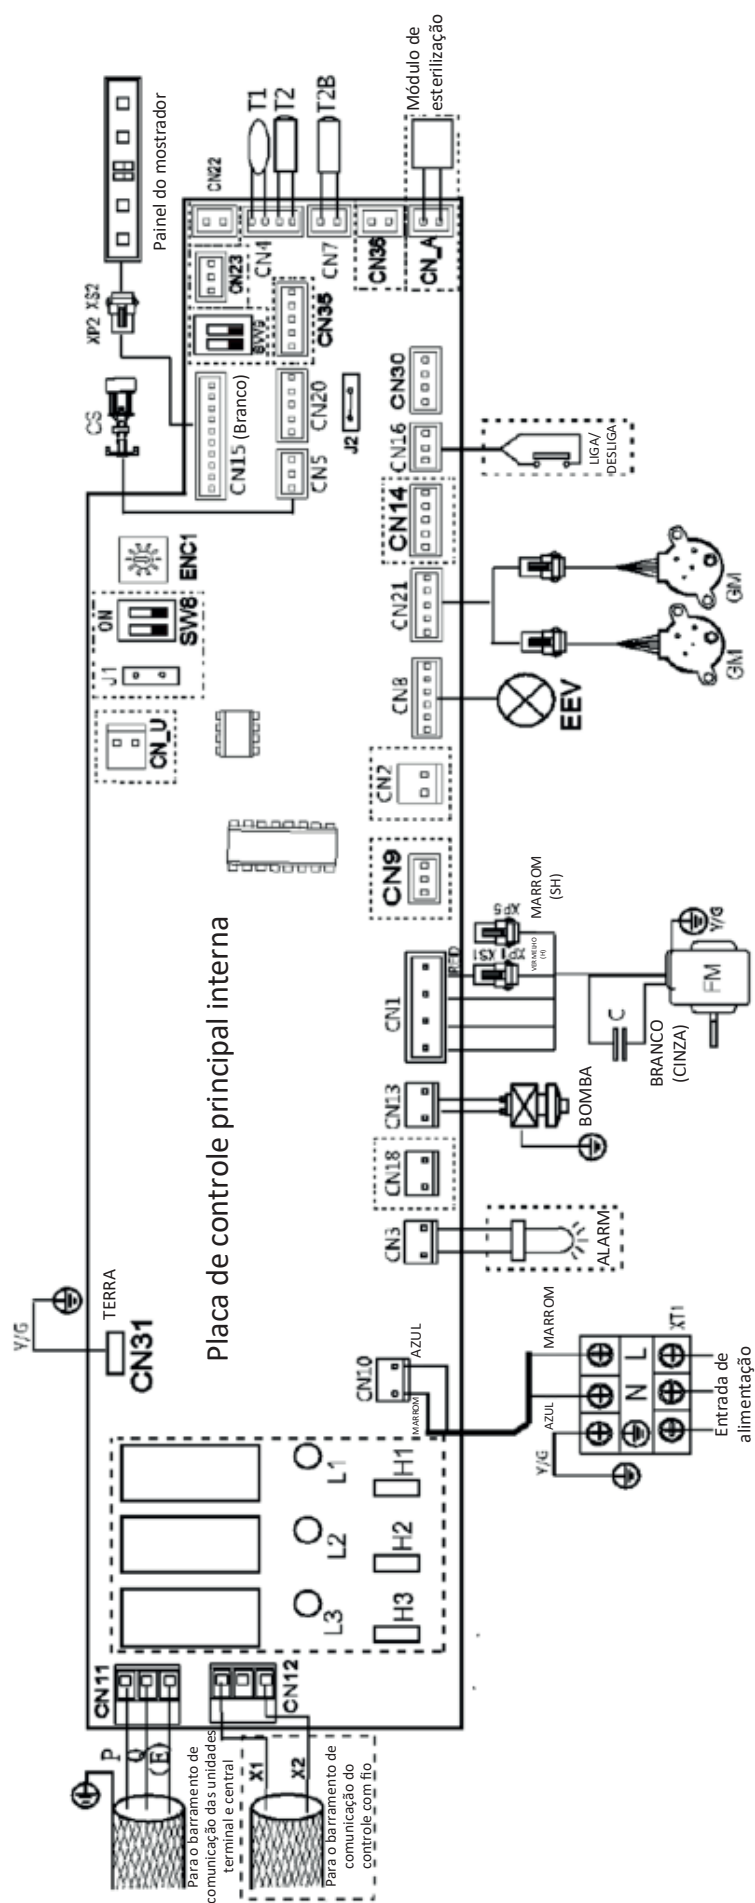

Código	Título	Código	Título	Código	Título
FM	Motor do ventilador interno	XP1-8	Conectores	GM	Motor de giro
EEV	Válvula de expansão eletrônica	XS1-8		C	Capacidade do motor do ventilador
T1	Sensor de temp. ambiente	XT1	Terminal	ALARM	Lâmpada de aviso (opcional)
T2B	Sensor de temp. do tubo externo	BOMB A	Motor da bomba	LIGA/ DESLIGA	Chave remota Liga/Desliga
T2	Sensor de temp. do tubo médio	CS	Interruptor do nível de água		

5. Esquema Elétrico (continuação)

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Cuidado

- Todos os procedimentos de instalação, reparos e manutenção devem ser executados por profissionais devidamente qualificados, certificados, credenciados e de acordo com as normas aplicáveis. Consulte sempre o SAC Midea.
- As ligações externas (fonte de alimentação e unidade central) e internas (entre as unidades) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- A fiação da fonte de alimentação deve ser bem fixada nos terminais desta – fiação solta na fonte de alimentação representaria um risco de incêndio.
- Após a instalação, reparos ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. Se a caixa de controle elétrico não for fechada há risco de incêndio ou choque elétrico.
- O interruptor ENC1 (ajuste de capacidade da unidade terminal) é configurado de fábrica e seu ajuste não deve ser alterado. As únicas circunstâncias nas quais um interruptor ENC1 poderá precisar ser ajustado em campo é quando se troca uma PCB principal. Ao trocar uma PCB principal, assegure-se de que o ajuste de capacidade no interruptor ENC1 da nova PCB seja consistente com a capacidade da unidade, indicada na placa de identificação desta.

6. Tabelas de Capacidades

6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Modelo	Temperatura do ar externo (°C bulbo úmido/bulbo seco - WB/DB)													
	14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
40ATBQA09M5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,8	2,5	2,8	2,4	2,9	2,3	2,9	2,2	3,0	2,1
40ATBQA12M5	3,2	3,2	3,4	3,2	3,6	3,2	3,6	3,0	3,7	3,0	3,8	2,8	3,9	2,7
40ATBQA15M5	4,0	3,9	4,3	3,9	4,5	3,9	4,5	3,7	4,6	3,6	4,7	3,4	4,8	3,3
40ATBQA18M5	5,0	4,8	5,3	4,8	5,6	4,8	5,6	4,6	5,7	4,5	5,8	4,2	6,0	4,1
40ATBQA24M5	6,3	6,1	6,7	6,1	7,0	6,0	7,1	5,8	7,2	5,7	7,4	5,4	7,6	5,2
40ATBQA28M5	7,1	6,9	7,6	6,9	7,9	6,8	8,0	6,6	8,1	6,4	8,3	6,1	8,5	5,8
40ATBQA36M5	8,9	8,6	9,5	8,6	9,9	8,5	10,0	8,2	10,1	7,9	10,4	7,6	10,6	7,2
40ATBQA48M5	12,4	11,6	13,2	11,7	13,8	11,6	14,0	11,3	14,2	11,0	14,5	10,5	14,9	10,1

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

SC: Capacidade sensível (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Modelo	Temperatura do ar interno (°C bulbo seco - DB)					
	16	18	20	21	22	24
	TC	TC	TC	TC	TC	TC
40ATBQA09M5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8
40ATBQA12M5	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,5
40ATBQA15M5	5,3	5,3	5,0	4,8	4,7	4,4
40ATBQA18M5	6,7	6,6	6,3	6,1	5,9	5,5
40ATBQA24M5	8,5	8,4	8,0	7,8	7,5	7,0
40ATBQA28M5	9,5	9,5	9,0	8,7	8,5	7,8
40ATBQA36M5	11,8	11,7	11,1	10,8	10,4	9,7
40ATBQA48M5	17,0	16,8	16,0	15,5	15,0	13,9

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

7. Características Elétricas

Modelo	Fonte de alimentação						Motores do ventilador interno	
	Freq. (Hz)	Tensão			MCA	MFA	Rendimento nominal do motor (kW)	FLA
		(V)	Mín. (V)	Máx. (V)				
40ATBQA09M5	60	220-240	198	264	0,3	15	0,026	0,2
40ATBQA12M5	60	220-240	198	264	0,3	15	0,026	0,2
40ATBQA15M5	60	220-240	198	264	0,4	15	0,026	0,3
40ATBQA18M5	60	220-240	198	264	0,4	15	0,026	0,3
40ATBQA24M5	60	220-240	198	264	0,4	15	0,037	0,3
40ATBQA28M5	60	220-240	198	264	0,5	15	0,037	0,4
40ATBQA36M5	60	220-240	198	264	0,9	15	0,065	0,7
40ATBQA48M5	60	220-240	198	264	0,9	15	0,065	0,8

Abreviações:

MCA: Amperagem mínima do circuito

MFA: Amperagem máxima do fusível

FLA: Amperagem da carga completa

8. Níveis de Ruído

8.1. Visão Geral


Tabela 8.1: Nível de pressão sonora do
Cassete Quatro Vias¹

Modelo	Níveis de pressão sonora dB(A)		
	H	M	L
40ATBQA09M5	30	25	22
40ATBQA12M5	30	25	22
40ATBQA15M5	35	31	27
40ATBQA18M5	35	31	27
40ATBQA24M5	43	37	31
40ATBQA28M5	43	37	31
40ATBQA36M5	45	37	35
40ATBQA48M5	46	38	37

Nota:

1. Os níveis de pressão Sonora são medidos 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores devido ao barulho ambiente.

Figura 8.1: Medição do nível de pressão
sonora do Cassete Quatro Vias

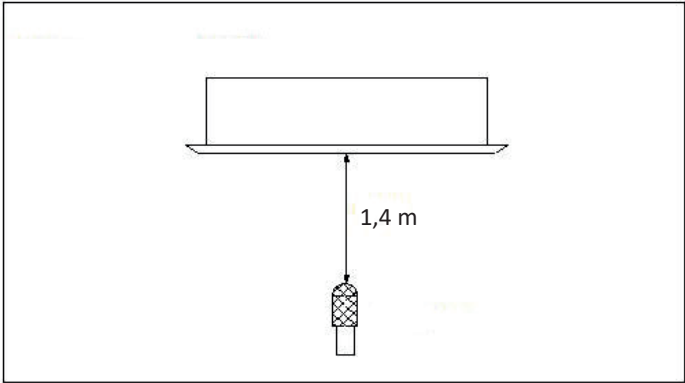

8.2. Níveis da Faixa de Oitava

Figura 8.2: Níveis da faixa de oitava 40ATBQA09M5 / 40ATBQA12M5

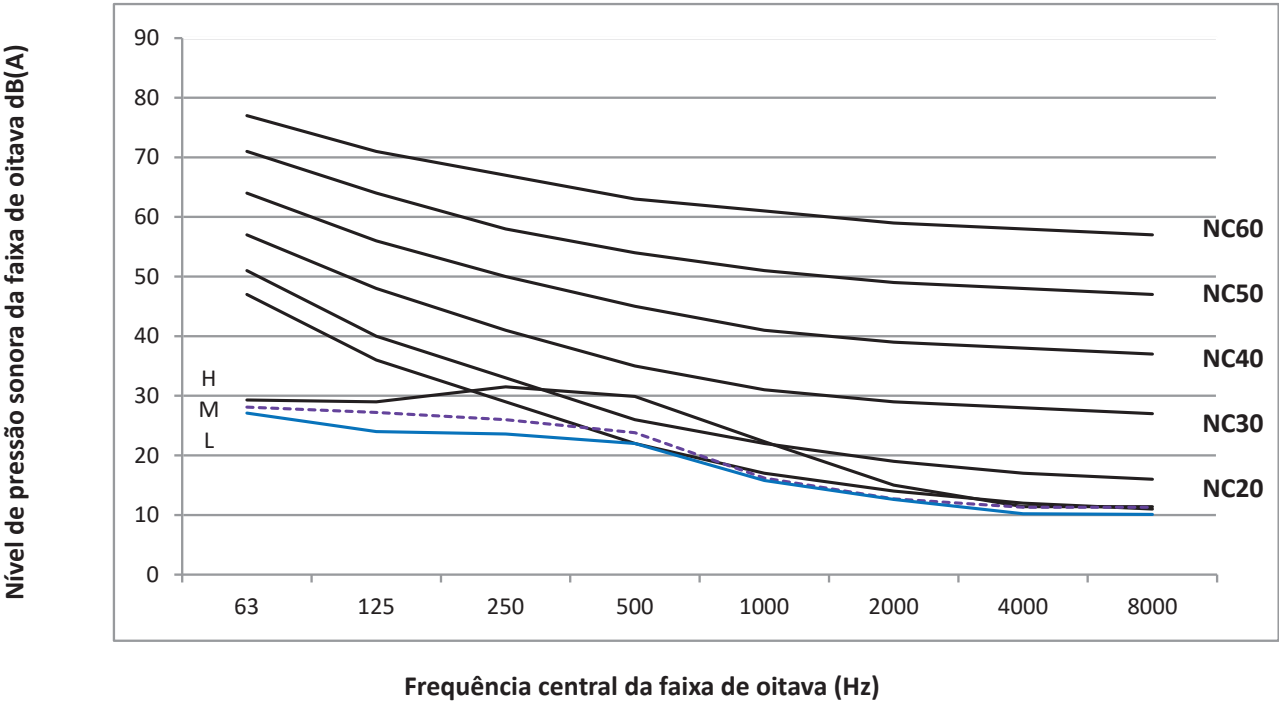


Figura 8.3: Níveis da faixa de oitava 40ATBQA15M5 / 40ATBQA18M5


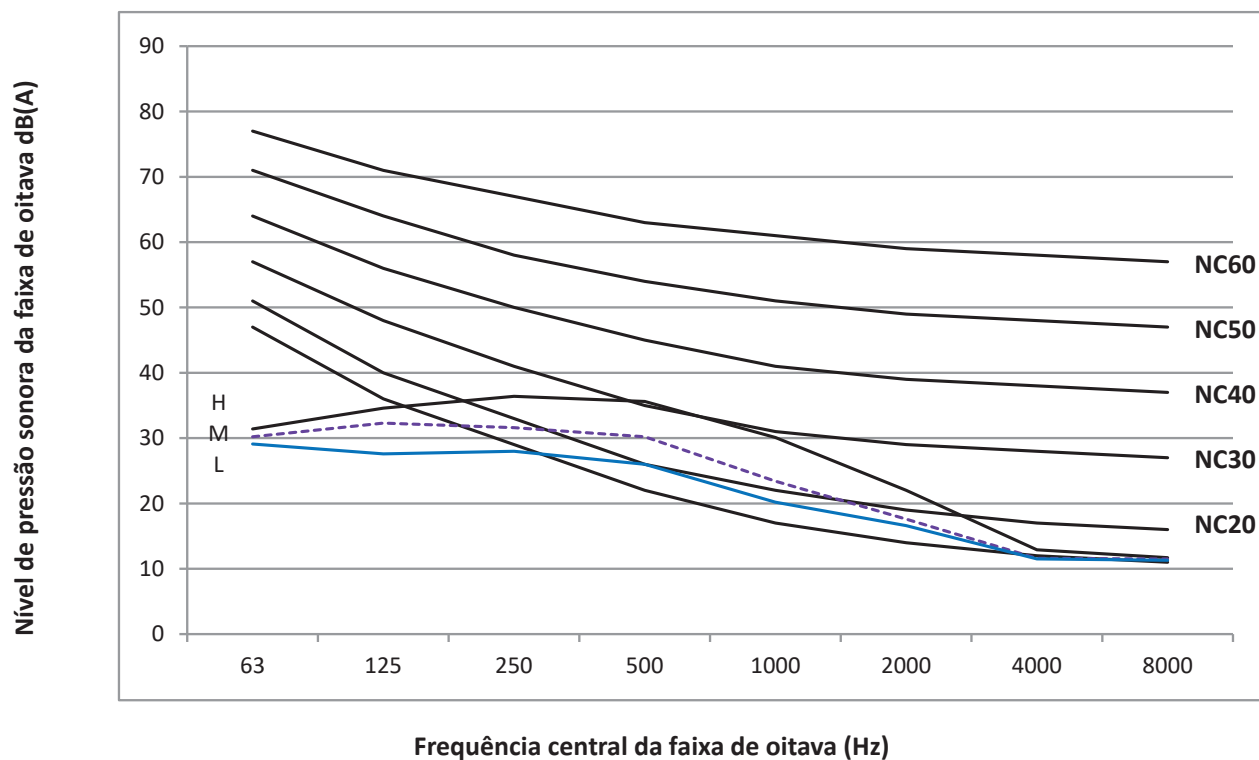


Figura 8.4: Níveis da faixa de oitava 40ATBQA24M5 / 40ATBQA28M5

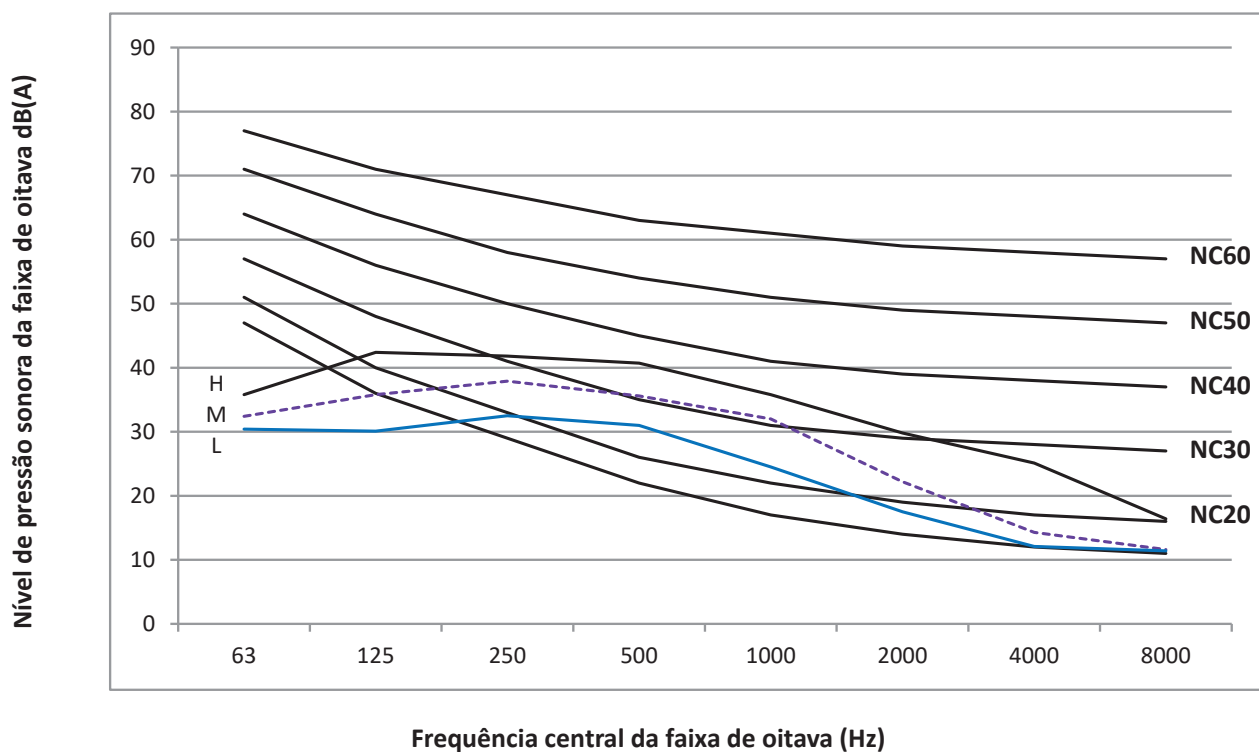

8.2. Níveis da Faixa de Oitava (continuação)

Figura 8.5: Níveis da faixa de oitava 40ATBQA36M5


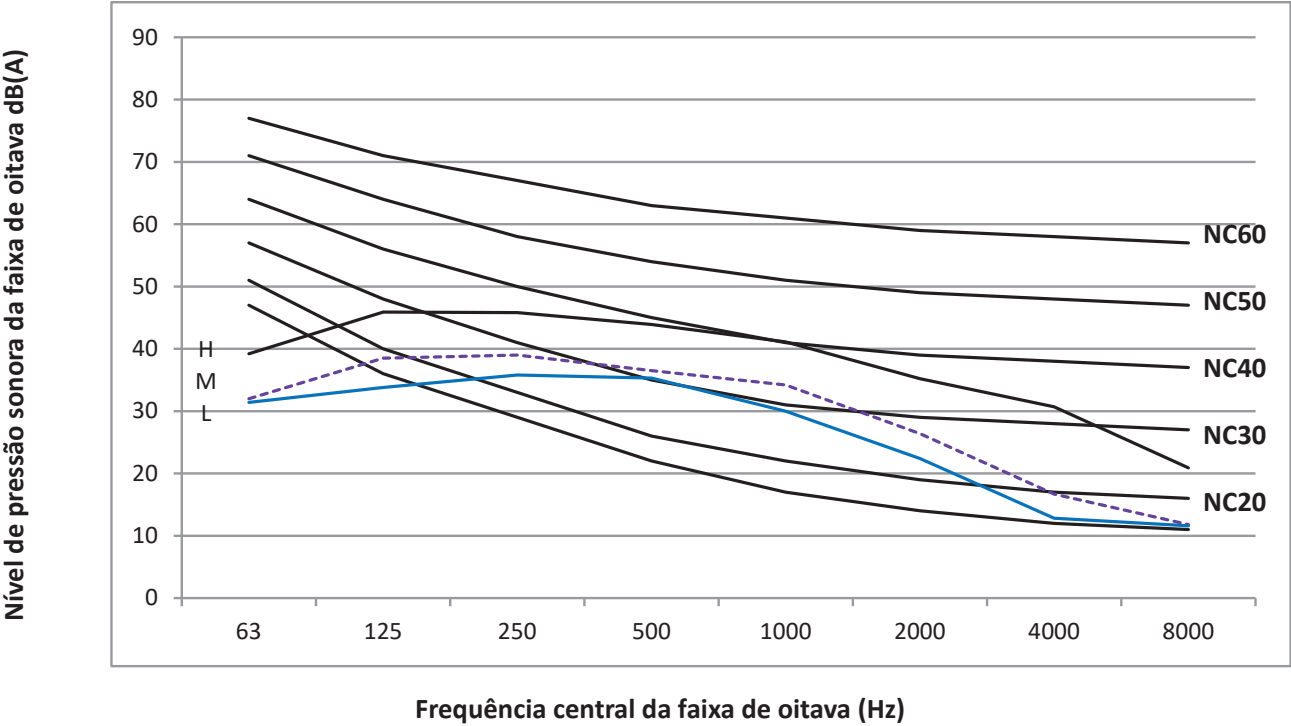


Figura 8.6: Níveis da faixa de oitava 40ATBQA48M5



CASSETTE QUATRO VIAS COMPACTO

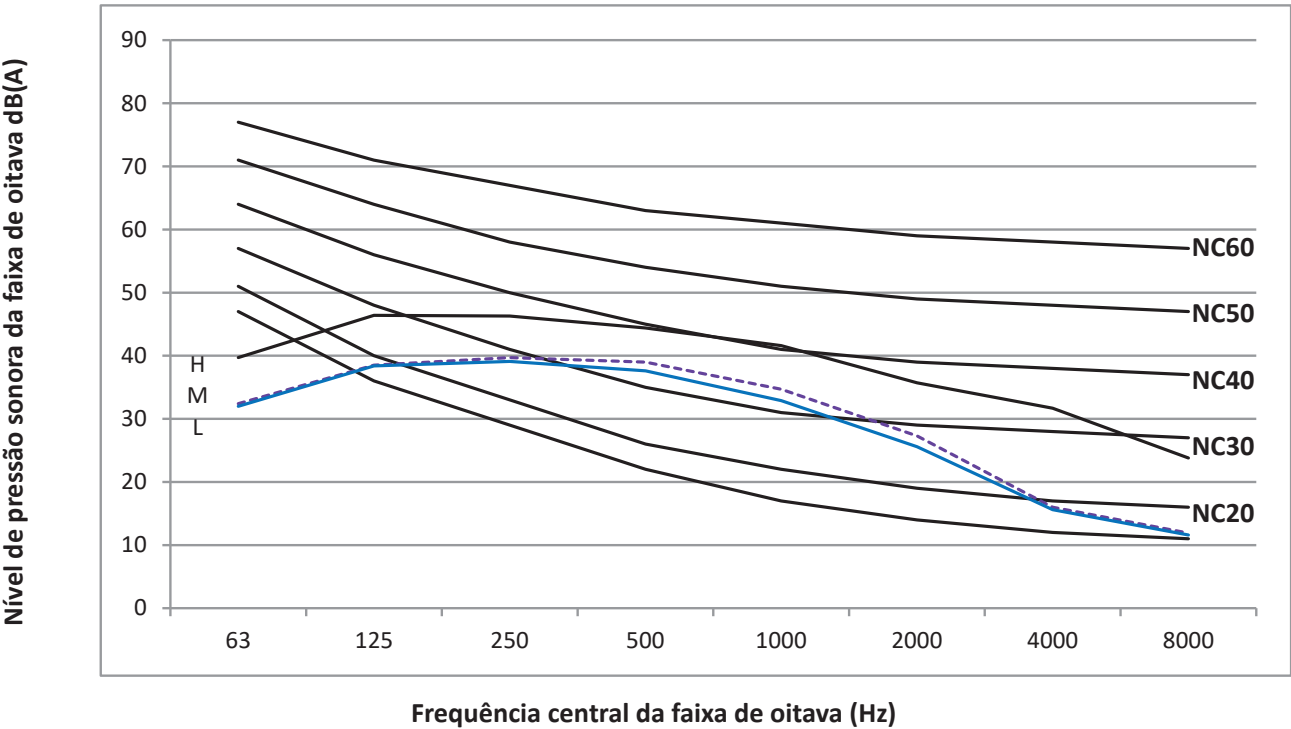

CASSETTE QUATRO VIAS COMPACTO

1. Especificações

1.1 Modelos: 40ATCQA09M5 / 40ATCQA12M5 / 40ATCQA15M5


Modelo			40ATCQA09M5	40ATCQA12M5	40ATCQA15M5
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	2,64 (9)	3,52 (12)	4,40 (15)
	Entrada de força	W	50	56	56
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	2,93 (10)	3,81 (13)	4,98 (17)
	Entrada de força	W	50	60	60
Motor do ventilador interno	Tipo		Motor CA		
	Quantidade		1		
Serpentina interna	Número de fileiras		1	2	2
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37		
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,3 (3/64)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico		
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensões (C×A×L)	mm	1310×210×13,37	1310×210×26,74	
	Número de circuitos		2	4	
Fluxo de ar interno (alto/médio/baixo)		m³/h	408/310/231	496/359/263	496/359/263
		CFM	240/182/136	292/211/155	292/211/155
Nível de pressão sonora ³		dB(A)	36/33/23	42/36/29	42/36/29
Unidade terminal	Dimensões ⁴ (LxAxP)	mm	570×260×630		
	Embalagem (LxAxP)	mm	675×285×675		
	Peso líquido/bruto	kg	17,4/20,4	18,8/21,8	
Painel	Código		40ATCS		
	Dimensões (LxAxP)	mm	647×50×647		
	Embalagem (LxAxP)	mm	715×123×715		
	Peso líquido/bruto	kg	2,5/4,5		
Tipo de refrigerante			R-410A		
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø6,35 (Ø1/4)		
	Tubo de gás	mm (in)	Ø12,7 (Ø1/2)		
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
3. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica.
4. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

2. Dimensões

(unidade: mm)

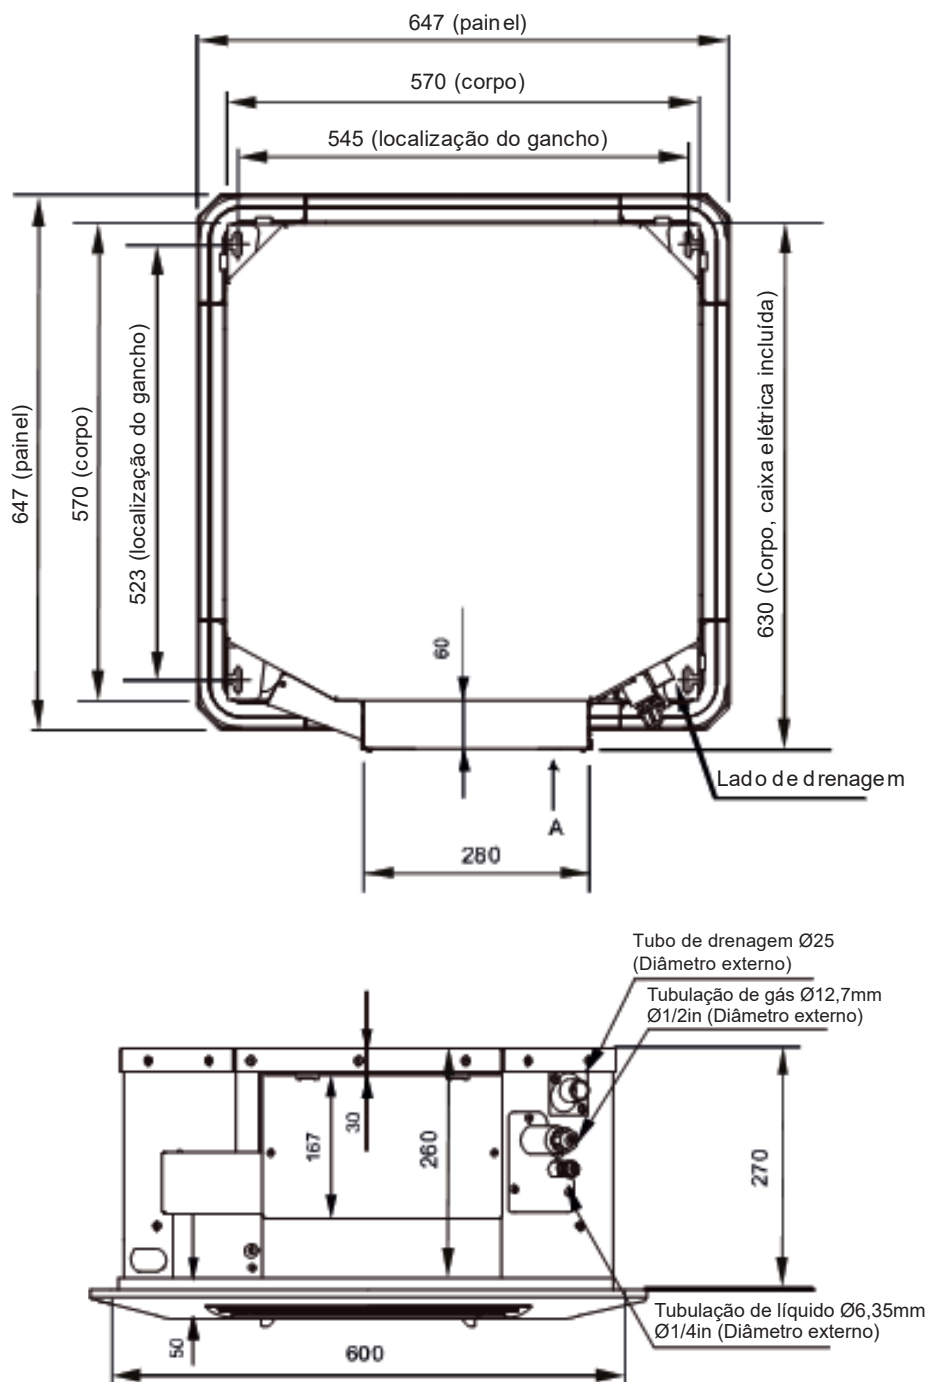

3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Toda a instalação do sistema, inclusive a da tubulação e obras elétricas, só deve ser executada por profissionais qualificados, certificados e devidamente credenciados. Os procedimentos deverão estar de acordo com a legislação aplicável vigente. Entre em contato com o SAC Midea para esclarecer quaisquer dúvidas.




3.1. Considerações sobre o Posicionamento das UTs

Ao instalar a unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

- As unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
 - Onde possa ocorrer uma exposição à radiação direta de uma fonte de calor de temperatura elevada ou à interferência de uma fonte de radiação eletromagnética.
 - Onde a poeira ou a sujeira possam afetar os trocadores de calor.
 - Onde possa ocorrer a exposição a óleo ou a gases corrosivos ou nocivos, como gases ácidos ou alcalinos.
 - Onde possa ocorrer exposição à salinidade, como em locais à beira-mar.
 - Onde houver a presença de materiais altamente inflamáveis.
 - Onde possa ocorrer exposição a gorduras, como em uma cozinha.
 - Onde possa ocorrer exposição a umidade excessiva, como em uma lavanderia.
- As unidades devem ser instaladas em uma posição que:
 - O teto seja horizontal e possa sustentar o peso da unidade.
 - Não haja obstruções que possam impedir o fluxo de ar que entra e sai da unidade.
 - O fluxo de ar que sai da unidade possa atingir todo o ambiente.
 - Haja espaço suficiente para o acesso durante a instalação, reparos e manutenção.
 - A tubulação do refrigerante e a tubulação de drenagem possam ser facilmente conectadas aos respectivos sistemas.
 - Não ocorra curto-circuito na ventilação (onde o ar de saída retorne rapidamente para uma entrada de ar da unidade).

3.2. Espaçamentos


(unidade: mm)

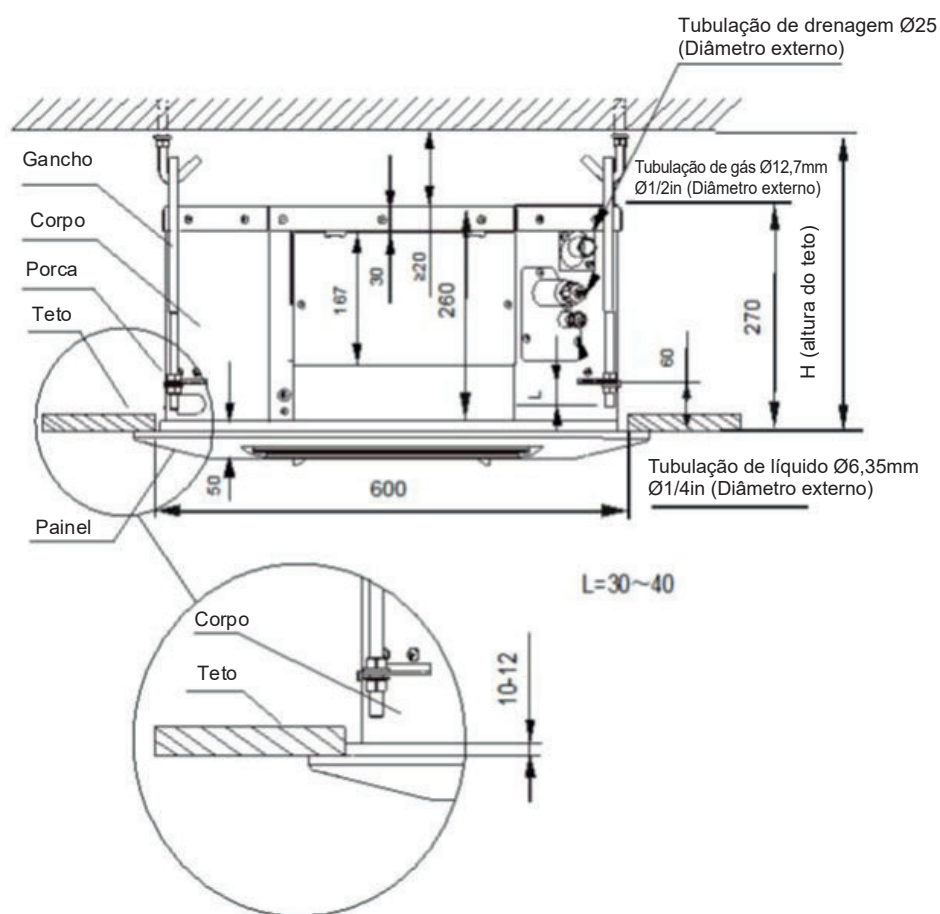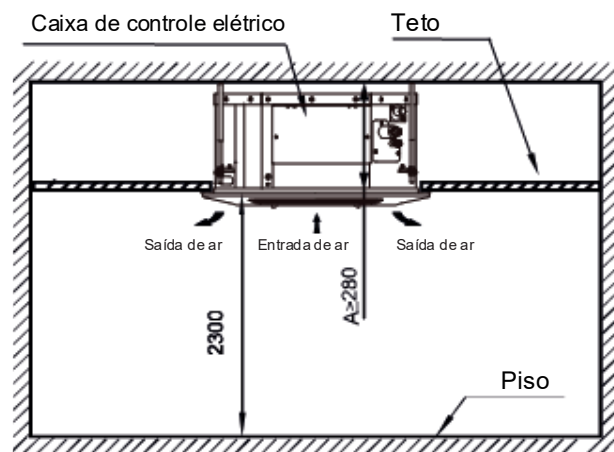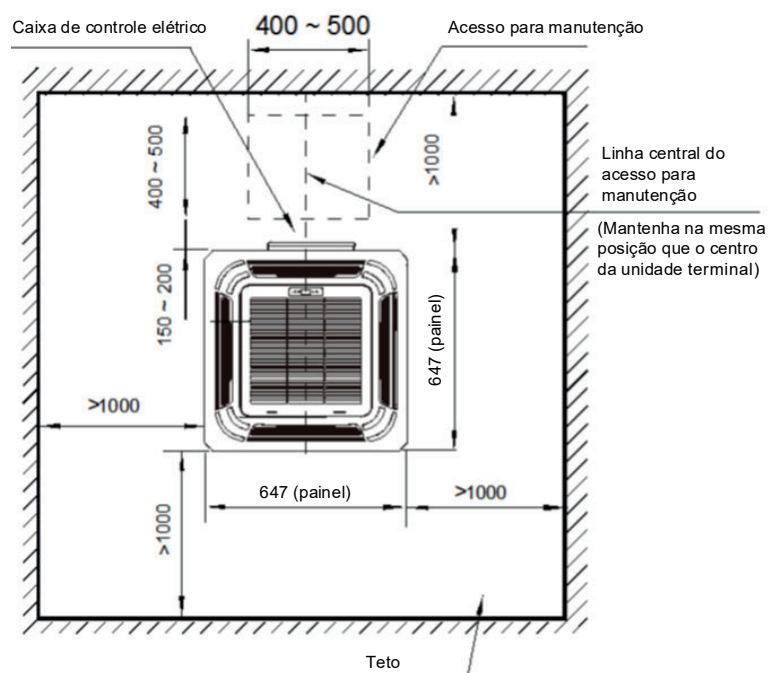

Observações:


1. A linha de centro do furo de manutenção deve estar na mesma posição que a linha de centro da unidade terminal.

4. Esquema de Tubulação

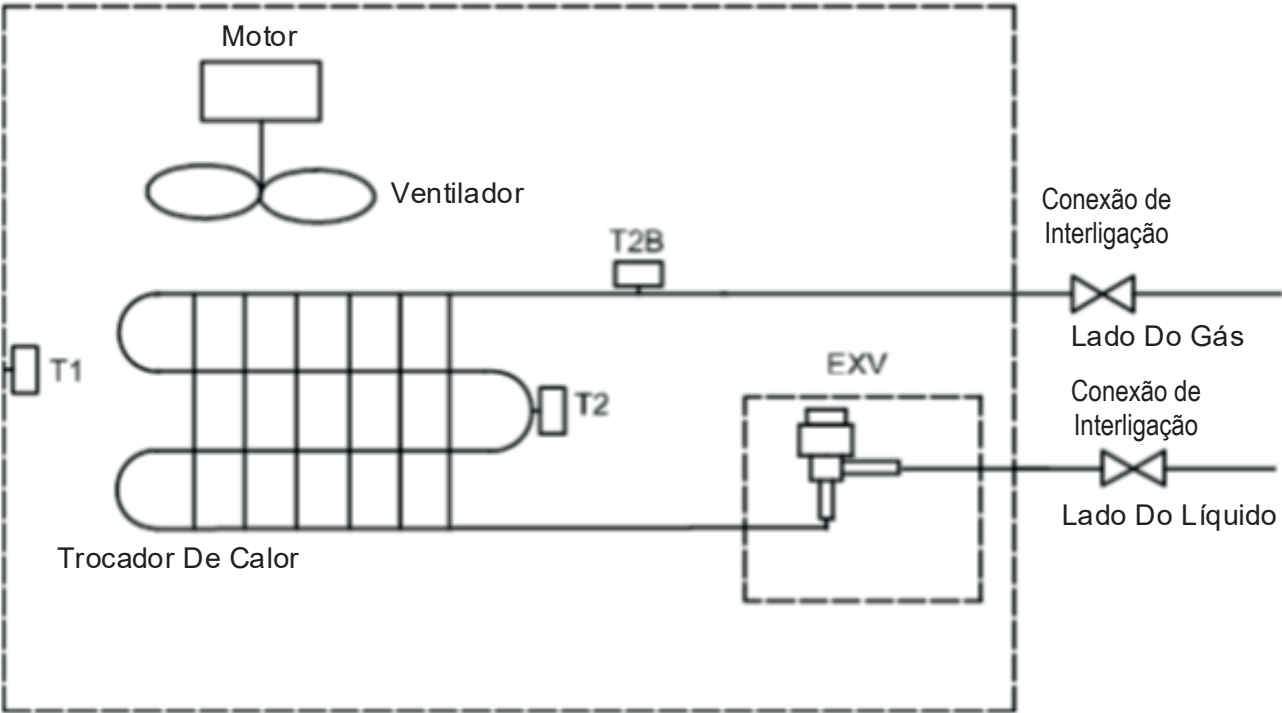

Legenda	
T1	Sensor de temperatura ambiente interno
T2	Sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
T2B	Sensor de temperatura de saída do trocador de calor interno

5. Esquema Eléctrico

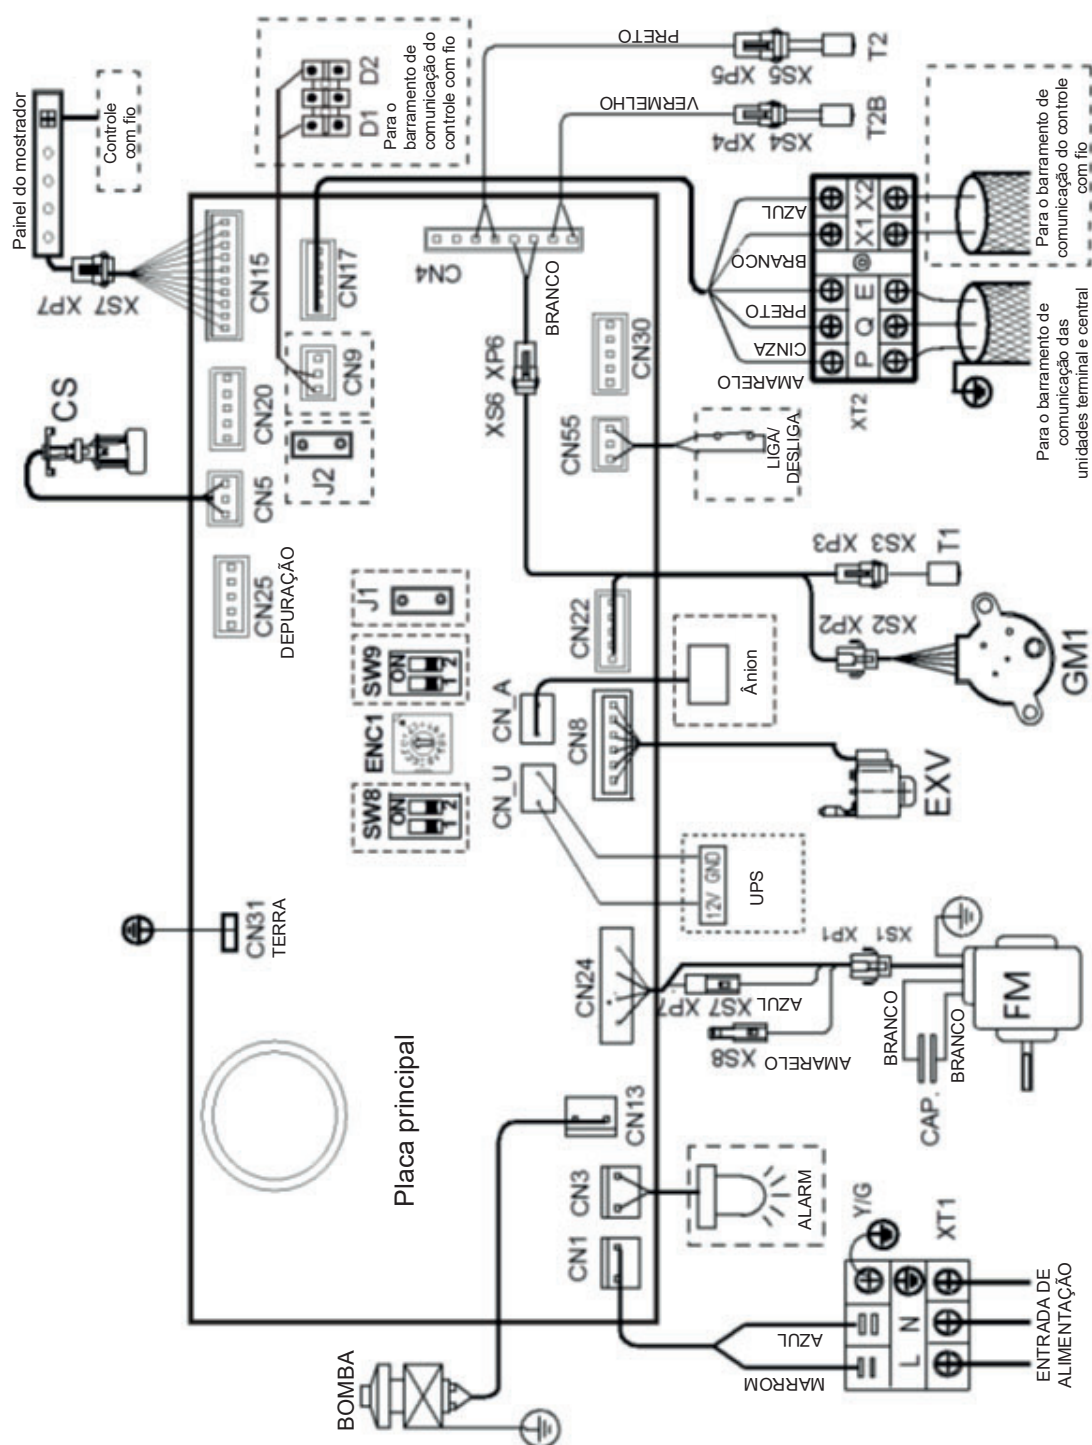

Código	Título
FM	Motor do ventilador interno
PUMP	Motor da bomba
T1	Sensor de temperatura ambiente interno
T2	Sensor de temperatura do ponto médio do trocador de calor interno
T2B	Sensor de temperatura de saída do trocador de calor interno
EXV	Válvula de expansão eletrônica
CS	Interruptor do nível de água
XP1-8	Conectores
XS1-8	Conectores
XT1-2	Terminal
CAP.	Capacitores

5. Esquema Elétrico (continuação)

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Cuidado

- Todos os procedimentos de instalação, reparos e manutenção devem ser executados por profissionais devidamente qualificados, certificados, credenciados e de acordo com as normas aplicáveis. Consulte sempre o SAC Midea.
- As ligações externas (fonte de alimentação e unidade central) e internas (entre as unidades) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- A fiação da fonte de alimentação deve ser bem fixada nos terminais desta – fiação solta na fonte de alimentação representaria um risco de incêndio.
- Após a instalação, reparos ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. Se a caixa de controle elétrico não for fechada há risco de incêndio ou choque elétrico.
- O interruptor ENC1 (ajuste de capacidade da unidade terminal) é configurado de fábrica e seu ajuste não deve ser alterado. As únicas circunstâncias nas quais um interruptor ENC1 poderá precisar ser ajustado em campo é quando se troca uma PCB principal. Ao trocar uma PCB principal, assegure-se de que o ajuste de capacidade no interruptor ENC1 da nova PCB seja consistente com a capacidade da unidade, indicada na placa de identificação desta.

6. Tabelas de Capacidades

6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Modelo	Temperatura do ar externo (°C bulbo úmido/bulbo seco - WB/DB)													
	14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
40ATCQA09M5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,8	2,4	2,8	2,3	2,9	2,3	2,9	2,2	3,0	2,1
40ATCQA12M5	3,2	3,0	3,4	3,0	3,6	3,1	3,6	2,9	3,7	2,9	3,8	2,8	3,9	2,7
40ATCQA15M5	4,0	3,8	4,3	3,8	4,5	3,8	4,5	3,7	4,6	3,6	4,7	3,4	4,8	3,3

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

SC: Capacidade sensível (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Modelo	Temperatura do ar interno (°C bulbo seco - DB)					
	16	18	20	21	22	24
	TC	TC	TC	TC	TC	TC
40ATCQA09M5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8
40ATCQA12M5	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,5
40ATCQA15M5	5,3	5,3	5,0	4,8	4,7	4,4

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

7. Características Elétricas

Nome do modelo	Fonte de alimentação						Motores do ventilador interno	
	Freq. (Hz)	Tensão			MCA	MFA	Rendimento nominal do motor (kW)	FLA
		(V)	Mín. (V)	Máx. (V)				
40ATCQA09M5	60	220-240	198	264	0,2	15	0,05	0,16
40ATCQA12M5	60	220-240	198	264	0,2	15	0,06	0,16
40ATCQA15M5	60	220-240	198	264	0,2	15	0,06	0,16

Abreviações:

MCA: Amperagem mínima do circuito

MFA: Amperagem máxima do fusível

FLA: Amperagem da carga completa

8. Níveis de Ruído

8.1. Visão Geral


Tabela 8.1: Nível de pressão sonora do *Cassette Quatro Vias Compacto*¹

Nome do modelo	Níveis de pressão sonora dB(A)		
	H	M	L
40ATCQA09M5	36	33	23
40ATCQA12M5	42	36	29
40ATCQA15M5	42	36	29

Nota:

- Os níveis de pressão sonora são medidos 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores devido ao barulho ambiente.

Figura 8.1: Medição do nível de pressão sonora do *Cassette Quatro Vias Compacto*

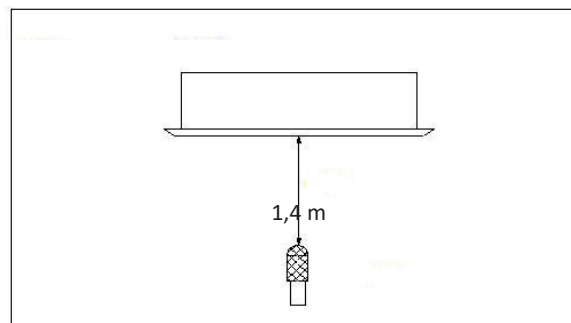

8.2. Níveis da Faixa de Oitava

Figura 8.2: Níveis da faixa de oitava 40ATCQA09M5



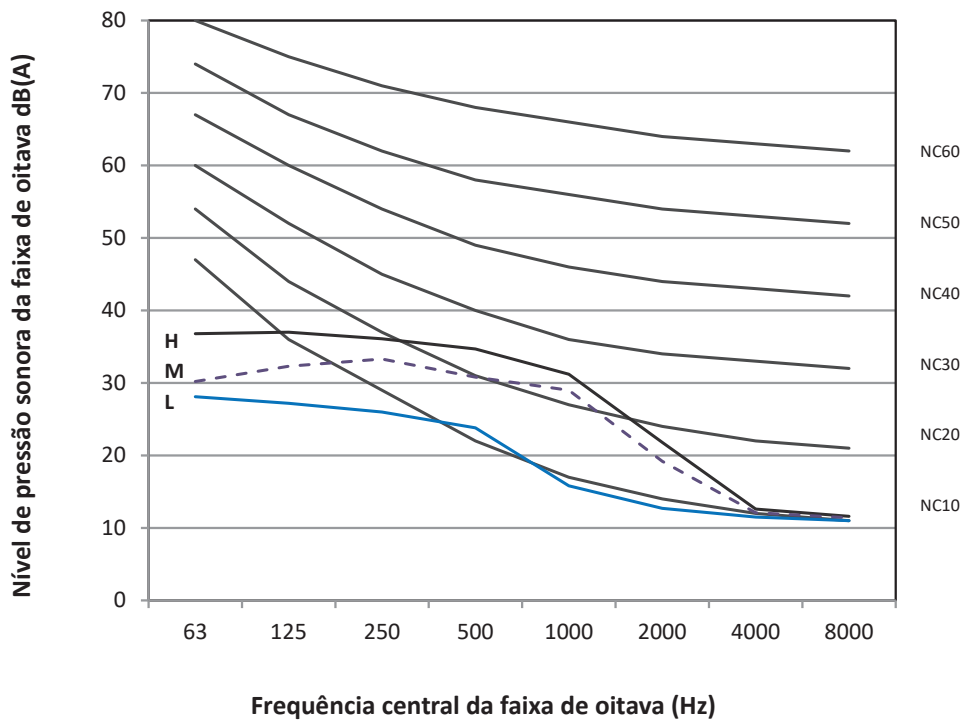


Figura 8.3: Níveis da faixa de oitava 40ATCQA12M5 / 40ATCQA15M5

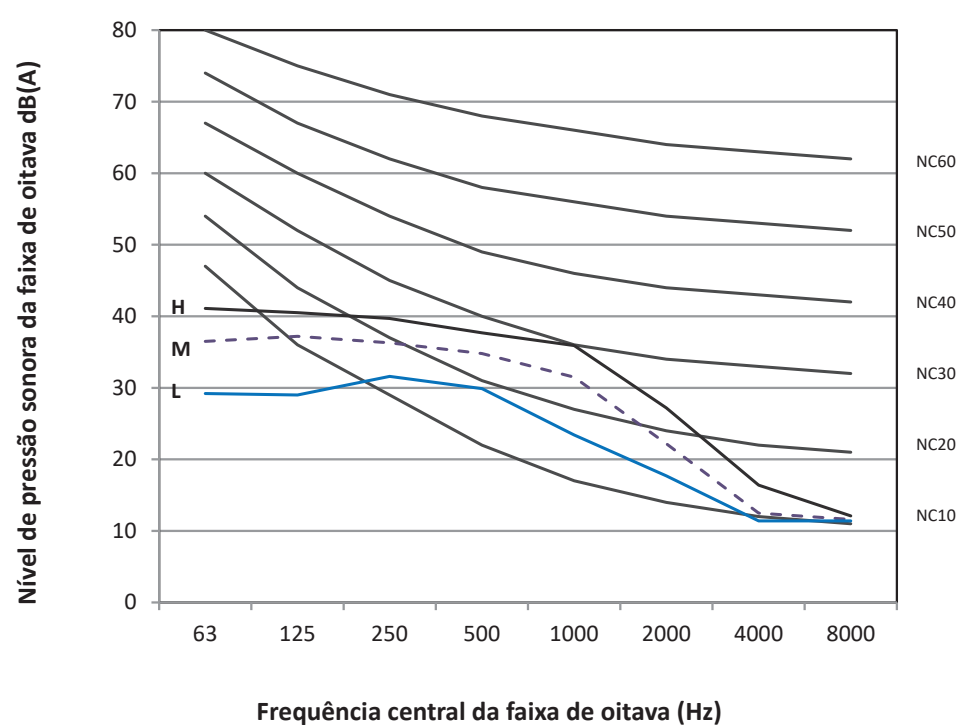

DUTADO DE MÉDIA PRESSÃO ESTÁTICA

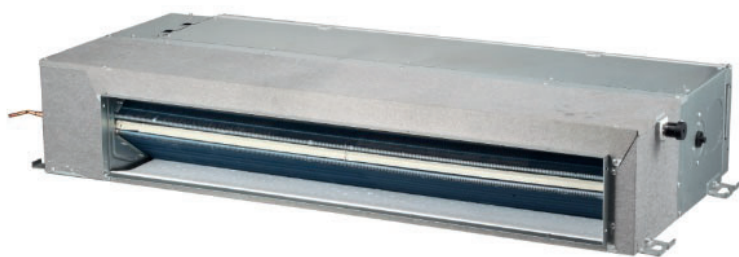

DUTADO DE MÉDIA PRESSÃO ESTÁTICA

1. Especificações

1.1 Modelos: 42ATBQA09510KM / 42ATBQA12510KM

Modelo			42ATBQA09510KM	42ATBQA12510KM
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz	
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	2,8 (9)	3,6 (12)
	Entrada de força	W	72	77
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	3,2 (11)	4 (14)
	Entrada de força	W	72	77
Motor do ventilador	Tipo		AC	
	Quantidade		1	
Serpentina interna	Número de fileiras		2	2
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37	
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)	1,5 (1/16)
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico	
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas	
	Dimensões (C×A×L)	mm	515×147×26,74	
	Número de circuitos		4	4
Fluxo de ar interno (superalto/alto/médio/baixo)		m³/h	588*/538/456/375	614*/597/514/429
		CFM	346/317/268/221	361/351/303/253
Nível de pressão sonora (alta/média/baixa)		dB(A)	36/35/32	39/38/34
Pressão estática externa interna		Pa	10 (10~30)	10 (10~30)
Unidade terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	780×210×500	
	Embalagem (LxAxP)	mm	870×285×525	
	Peso líquido/bruto	kg	17,5/20	
Tipo de refrigerante			R-410A	
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø6,35 (Ø1/4)	
	Tubo de gás	mm (in)	Ø12,7 (Ø1/2)	
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo	

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.

2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.

* Disponível somente com Pressão Estática Interna de 30Pa.

1.2 Modelos: 42ATBQA15510KM / 42ATBQA18510KM / 42ATBQA24510KM

Modelo			42ATBQA15510KM	42ATBQA18510KM	42ATBQA24510KM
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	4,5 (15)	5,6 (18)	7,1 (24)
	Entrada de força	W	100	100	125
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	5 (17)	6,3 (22)	8 (28)
	Entrada de força	W	100	100	125
Motor do ventilador	Tipo		AC		
	Quantidade		1		
Serpentina interna	Número de fileiras		2		
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37		
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,3 (3/64)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico		
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensões (C×A×L)	mm	734×147×26,74		953×147×26,74
	Número de circuitos		6		
Fluxo de ar interno (superalto/alto/médio/baixo)		m³/h	763(30pa)/811/684/575	763(30pa)/811/684/575	1127(30pa)/1029/934/781
		CFM	449/477/403/338	449/477/403/338	663/606/550/460
Nível de pressão sonora (alta/média/baixa)		dB(A)	39/38/34	39/38/34	41/39/35
Pressão estática externa interna		Pa	10 (10~30)	10 (10~30)	10 (10~30)
Unidade terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	1000x210x500		1220x210x500
	Embalagem (LxAxP)	mm	1115×285×525		1335×285×525
	Peso líquido/bruto	kg	22,5/26		28/31,5
Tipo de refrigerante			R-410A		
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø6,35 (Ø1/4)	Ø9,53 (Ø3/8)	Ø9,53 (Ø3/8)
	Tubo de gás	mm (in)	Ø12,7 (Ø1/2)	Ø15,9 (Ø5/8)	Ø15,9 (Ø5/8)
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.

1. Especificações (continuação)

1.1 Modelos: 42ATBQA28510KM / 42ATBQA40510KM / 42ATBQA48510KM

Modelo			42ATBQA28510KM	42ATBQA40510KM	42ATBQA48510KM
Fonte de alimentação			Monofásico, 220-240 V, 60 Hz		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW (kBtu/h)	8 (28)	11,2 (40)	14 (48)
	Entrada de força	W	133	378	352
Aquecimento ²	Capacidade	kW (kBtu/h)	9 (32)	12,5 (43)	15,5 (53)
	Entrada de força	W	133	378	352
Motor do ventilador	Tipo		AC		
	Quantidade		1		
Serpentina interna	Número de fileiras		4	4	4
	Passo do tubo × passo da fila	mm	21×13,37		25,4×22
	Espaçamento da aleta	mm (in)	1,5 (1/16)		
	Tipo de aleta		Alumínio hidrofílico		
	Diâmetro e tipo	mm (in)	Ø7 (Ø9/32) Tubo com ranhuras internas		
	Dimensões (C×A×L)	mm	955×336×53,5		1030×378×53,5
	Número de circuitos		5	8	8
Fluxo de ar interno (superalto/alto/médio/baixo)		m ³ /h	1388(50pa)/1345/1165/1013	1851(80pa)/1800/1556/1400	1745(100pa)/1905/1636/1400
		CFM	817/792/686/596	1089/1059/916/824	1027/1121/963/824
Nível de pressão sonora (alta/média/baixa)		dB(A)	45/40/37	48/42/38	48/43/39
*Pressão estática externa interna		Pa	20 (10~50)	40 (10~80)	40 (10~100)
Unidade terminal	Dimensões (LxAxP)	mm	1230×270×775		1290×300×865
	Embalagem (LxAxP)	mm	1355×350×795		1400×375×925
	Peso líquido/bruto	kg	36/42	36/42	46,5/55,5
Tipo de gás refrigerante			R-410A		
Conexões da tubulação	Tubo de líquido	mm (in)	Ø9,53 (Ø3/8)		
	Tubo de gás	mm (in)	Ø15,9 (Ø5/8)		
	Tubo de drenagem	mm (in)	Ø25 (Ø63/64) Diâmetro externo		


Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5m; desnível zero.


2. Dimensões

Figura 2.1: Dimensões (unidade: mm)


Dimensões externas e da abertura da saída de ar:

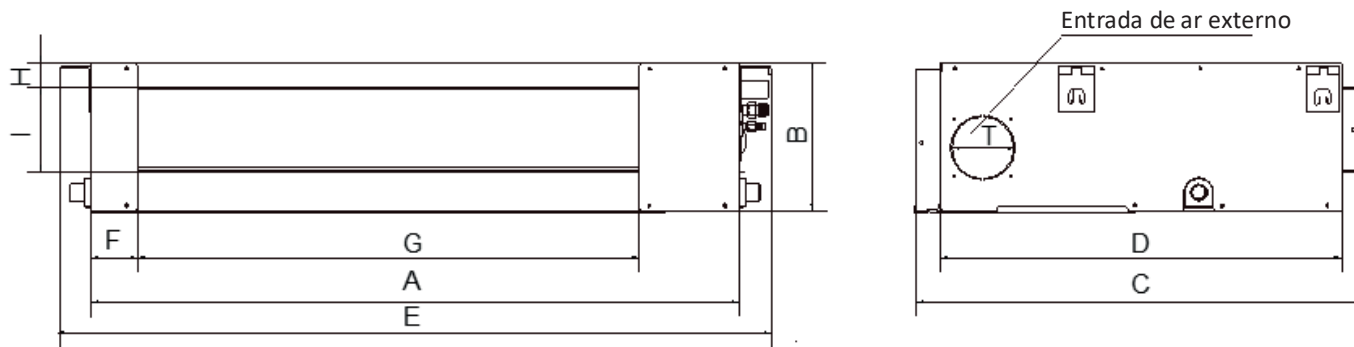


Dimensões da abertura da entrada de ar (entrada de ar na parte traseira):

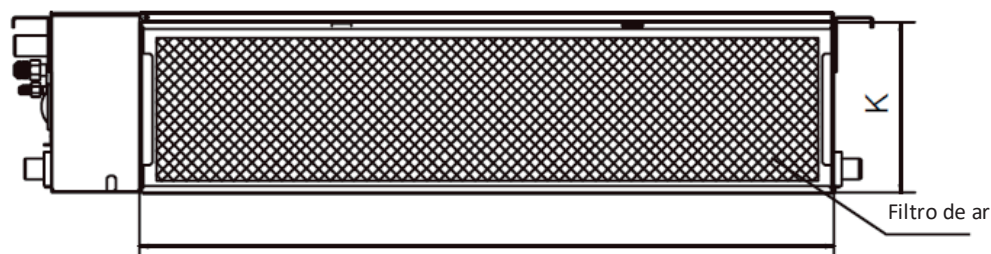

Dimensões da abertura da entrada de ar (entrada de ar na parte inferior):

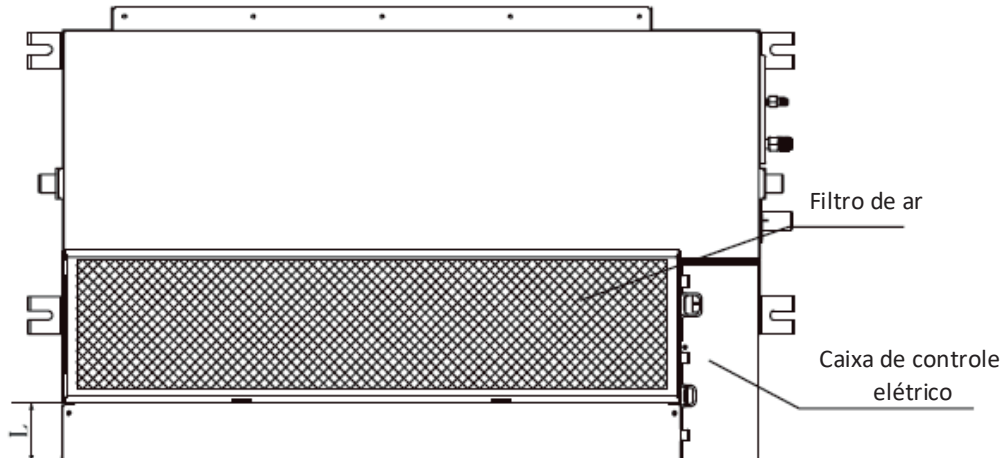

Distância entre os olhais:

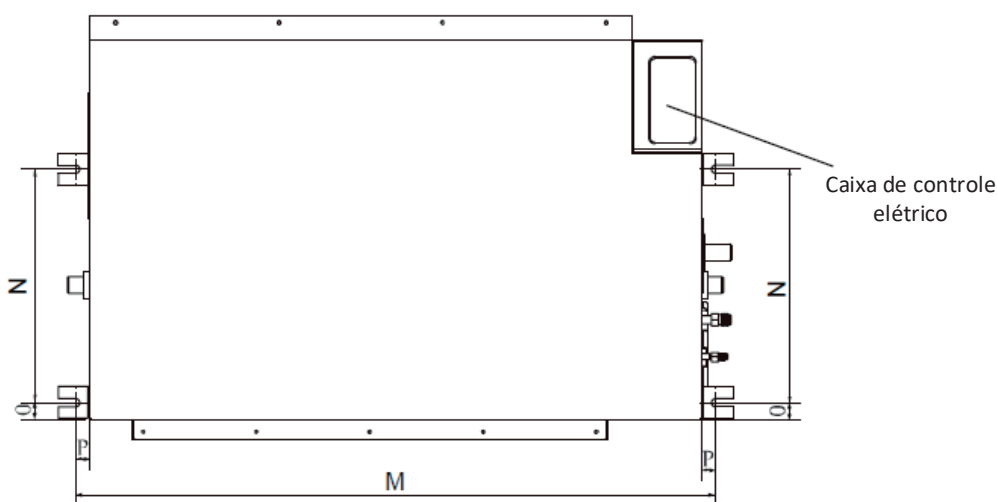

2. Dimensões (continuação)

Tabela 2.1: Dimensões externas e da abertura da saída de ar (unidade: mm)

Nomes do modelo	Dimensão externa (mm)					Dimensões da abertura da saída de ar (mm)			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
42ATBQA09510KM 42ATBQA12510KM	700	210	450	500	512	45	145	17	600
42ATBQA15510KM 42ATBQA18510KM	920	210	450	500	512	45	145	17	820
42ATBQA24510KM	1140	210	450	500	512	45	145	17	1040
42ATBQA28510KM 42ATBQA40510KM	1140	270	775	710	1230	65	933	35	179
42ATBQA48510KM	1200	300	865	800	1290	80	968	40	204

Tabela 2.2: Dimensões das unidades e espaçamento entre os olhais (unidade: mm)

Nomes do modelo	Dimensões da abertura da entrada de ar (mm)			Espaçamento entre os olhais (mm)				Diâmetro da entrada de ar externo (mm)
	J	K	L	M	N	O	P	
42ATBQA09510KM 42ATBQA12510KM	600	196	-	740	350	35	20	Ø92
42ATBQA15510KM 42ATBQA18510KM	820	200	-	960	350	35	20	Ø92
42ATBQA24510KM	1040	200	-	1180	350	35	20	Ø92
42ATBQA28510KM 42ATBQA40510KM	1035	260	20	1180	490	26	20	Ø125
42ATBQA48510KM	1094	288	45	1240	500	26	20	Ø125

3. Espaços de Instalação e Manutenção

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Toda a instalação do sistema, inclusive a da tubulação e obras elétricas, só deve ser executada por profissionais qualificados, certificados e devidamente credenciados. Os procedimentos deverão estar de acordo com a legislação aplicável vigente. Entre em contato com o SAC Midea para esclarecer quaisquer dúvidas.


3.1. Considerações sobre o Posicionamento das UTs

Ao instalar a unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:


- Assegure o espaço necessário para instalação e manutenção.
- O teto deve ser horizontal e sua estrutura deve conseguir suportar o peso da unidade terminal.
- A saída e a entrada não estão impedidas.
- O fluxo de ar deve circular por todo o ambiente.
- O tubo de conexão e o tubo de drenagem podem ser extraídos facilmente.
- Não haja radiação direta de aquecedores.

3.2. Espaços


Veja abaixo o método de instalação recomendado para o duto:

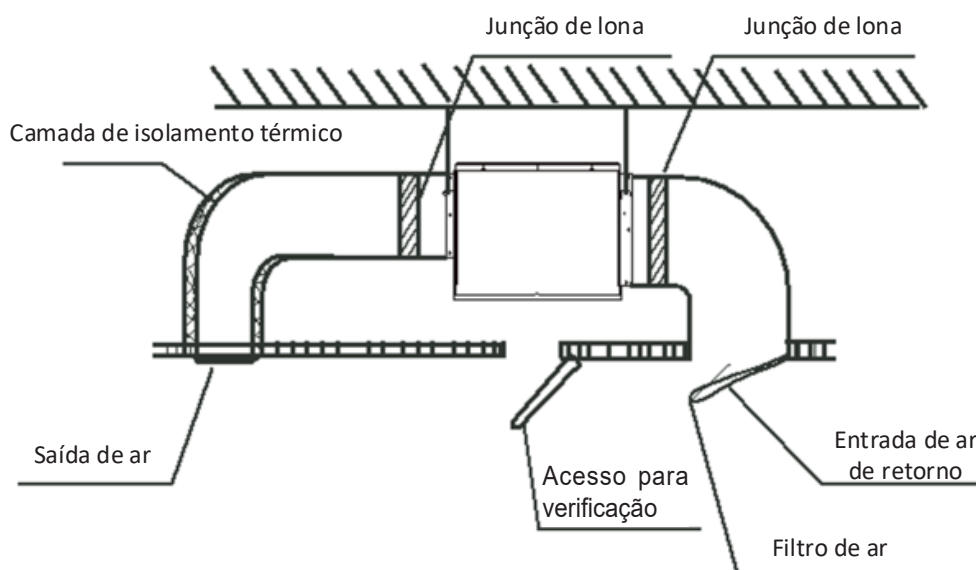

Mantenha um espaço mínimo de 600 (mm) x 600 (mm) para verificação e manutenção:

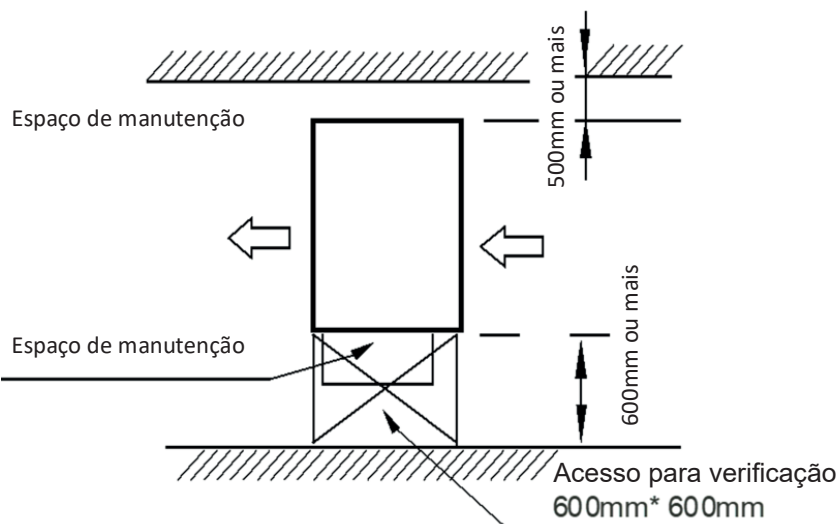


4. Esquema de Tubulação

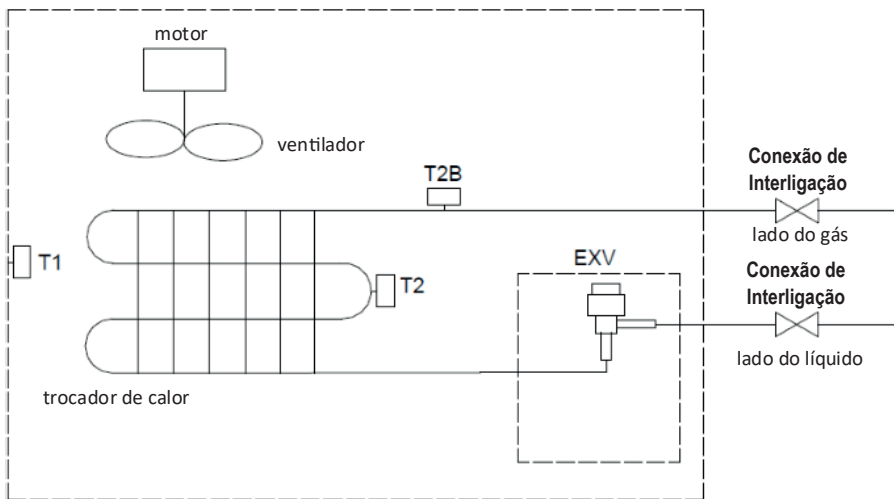

Legenda	
T1	Sensor de temperatura ambiente interno
T2	Sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
T2B	Sensor de temperatura de saída do trocador de calor interno

5. Esquema Elétrico

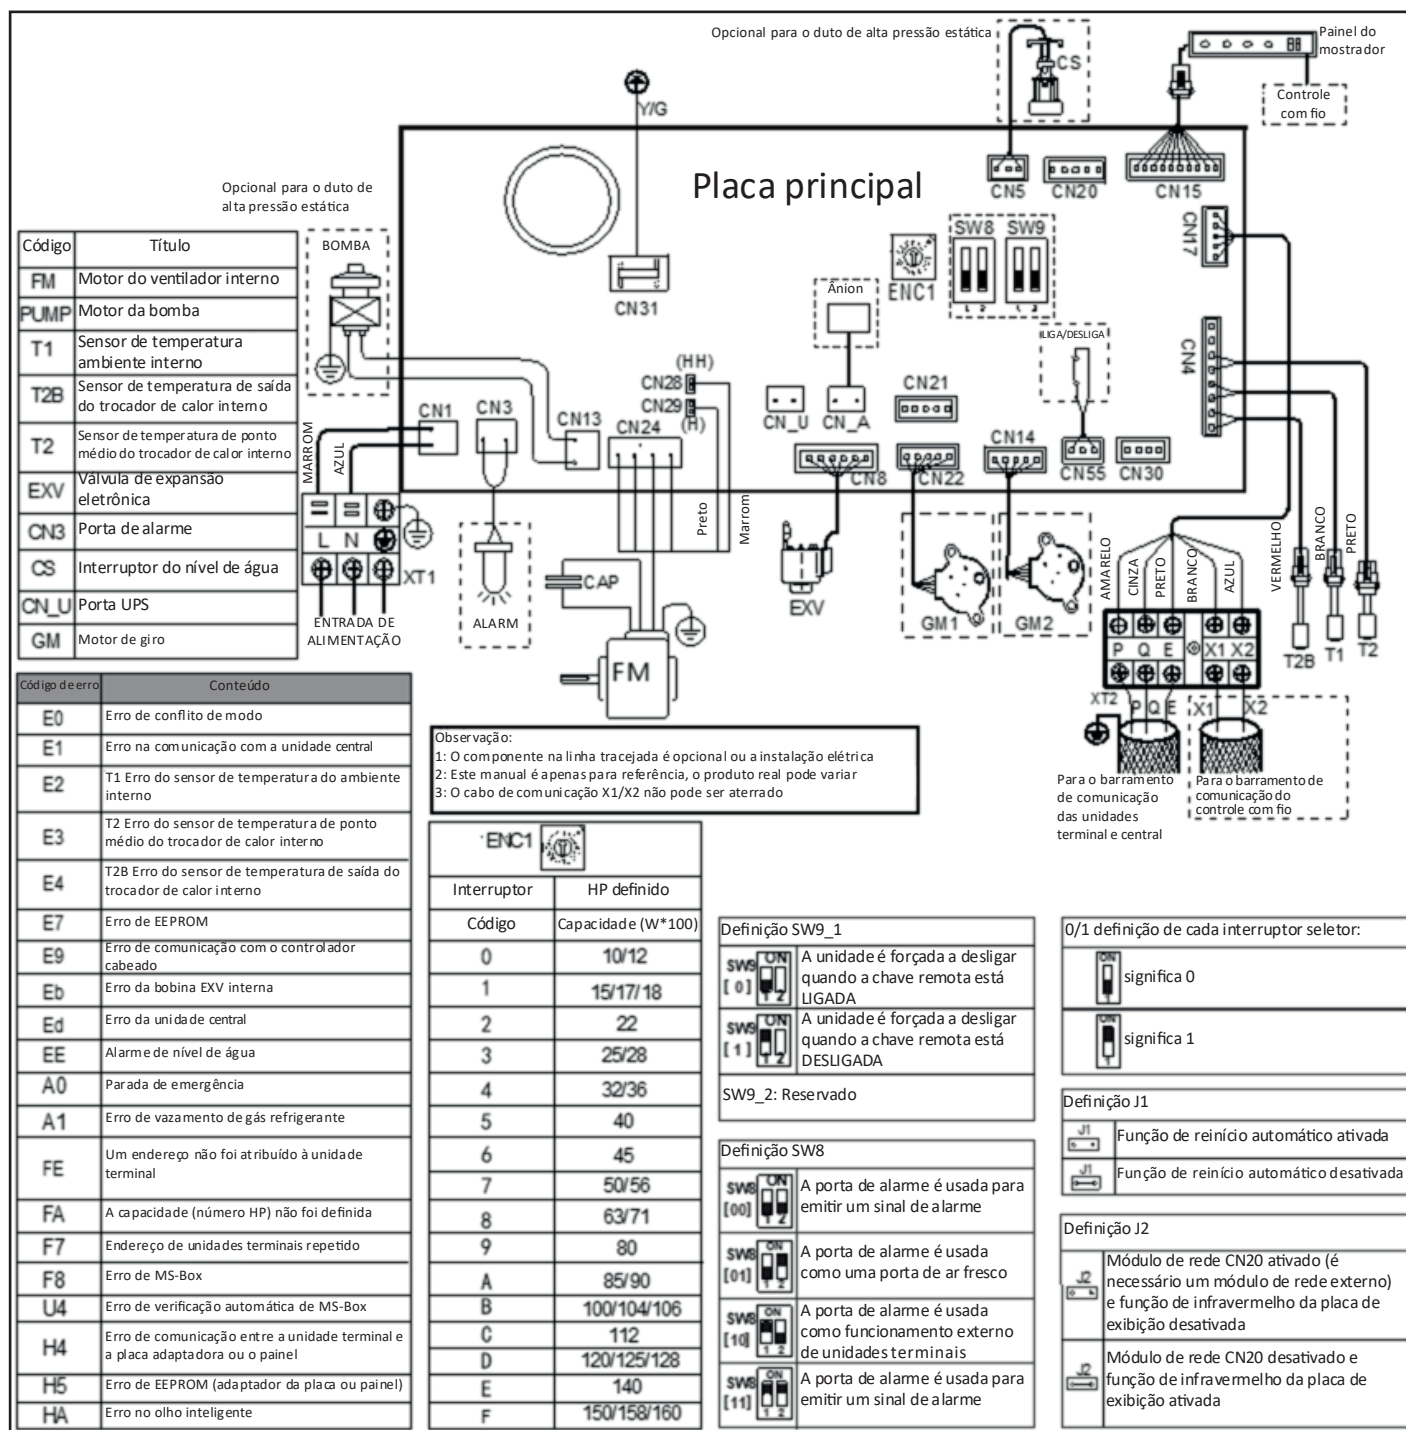

6. Desempenho do Ventilador

6.1 Como Ler o Diagrama

O eixo vertical é a Pressão estática externa (Pa) enquanto o eixo horizontal representa o Fluxo de ar (m³/h). A curva característica para “SH”, “H”, “M” e “L” (superalto/alto/médio/baixo). Os valores da placa de identificação estão mostrados com base no fluxo de ar alto.

Portanto, no caso do Tipo 80/90T2, o fluxo de ar é 900m³/h, enquanto a Pressão estática externa é 80Pa na posição “H” (alta). Se 90Pa for necessário, então o fluxo de ar deve estar em “SH”.

6.2 Diagrama de Desempenho do Ventilador

Tabela 6.1: Diagrama de desempenho do ventilador
42ATBQA09510KM / 42ATBQA12510KM

Tabela 6.2: Diagrama de desempenho do ventilador
42ATBQA15510KM / 42ATBQA18510KM

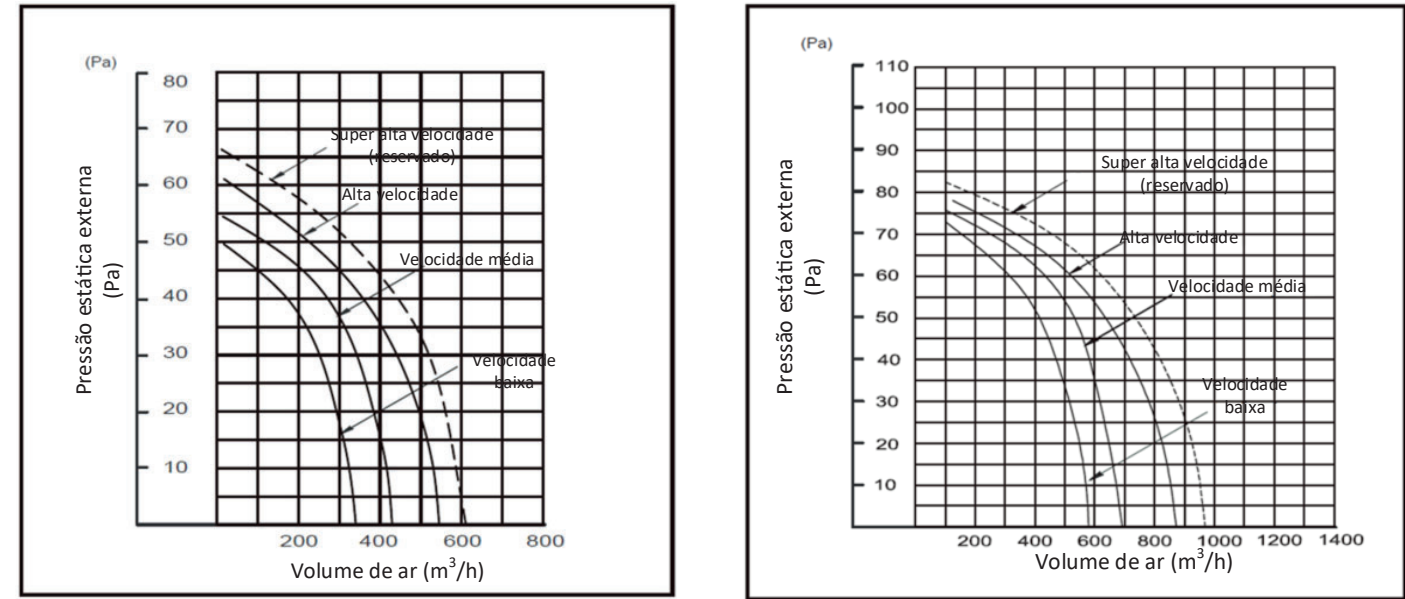


Tabela 6.3: Diagrama de desempenho do ventilador
42ATBQA24510KM

Tabela 6.4: Diagrama de desempenho do ventilador
2ATBQA28510KM

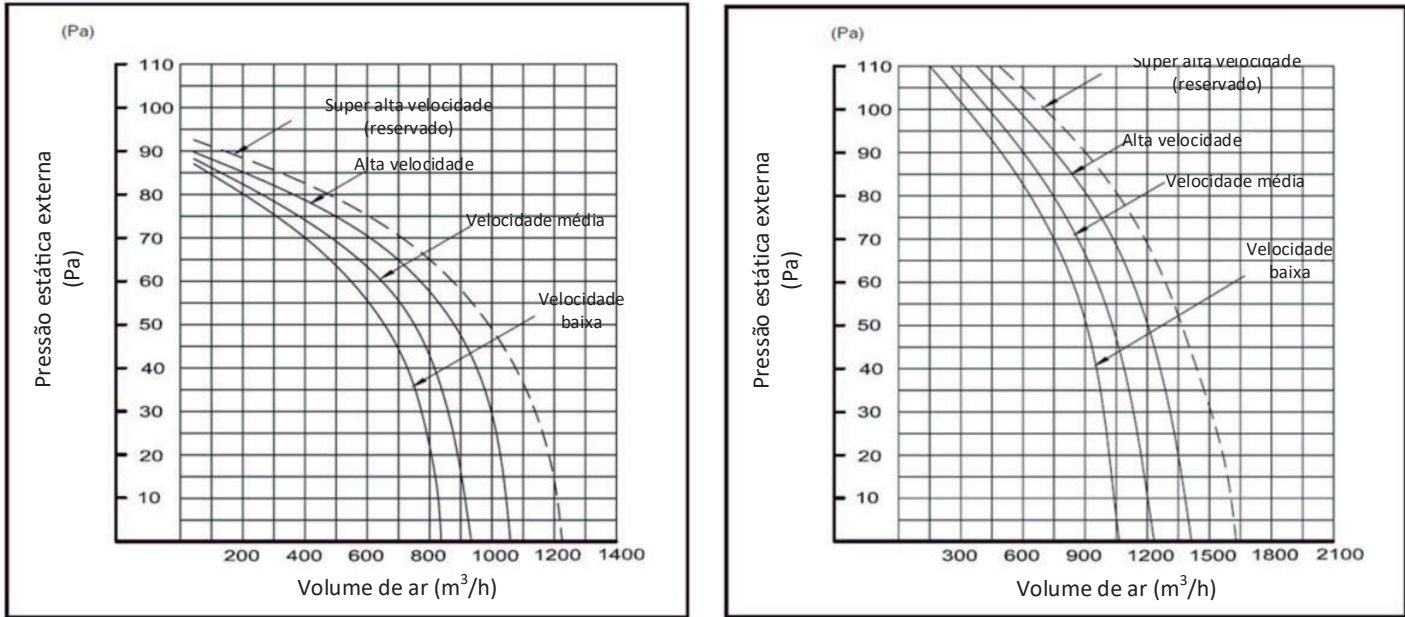


Tabela 6.5: Diagrama de desempenho do ventilador
42ATBQA40510KM


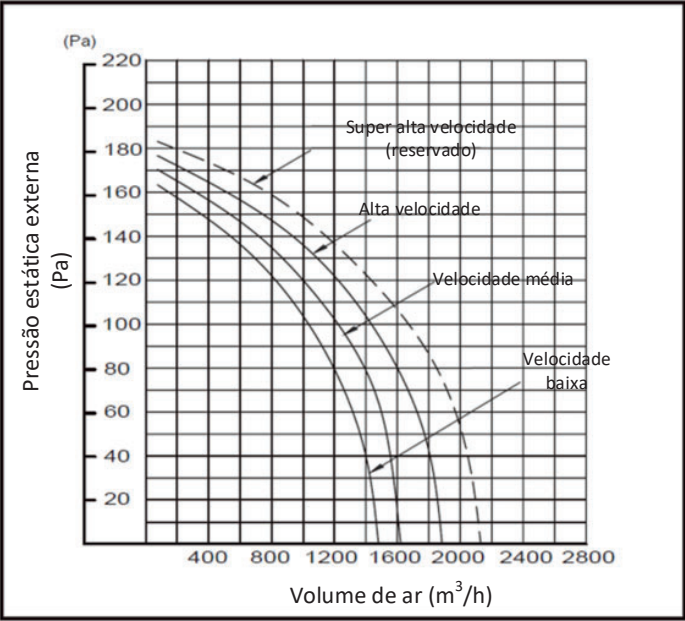


Tabela 6.6: Diagrama de desempenho do ventilador
42ATBQA48510KM

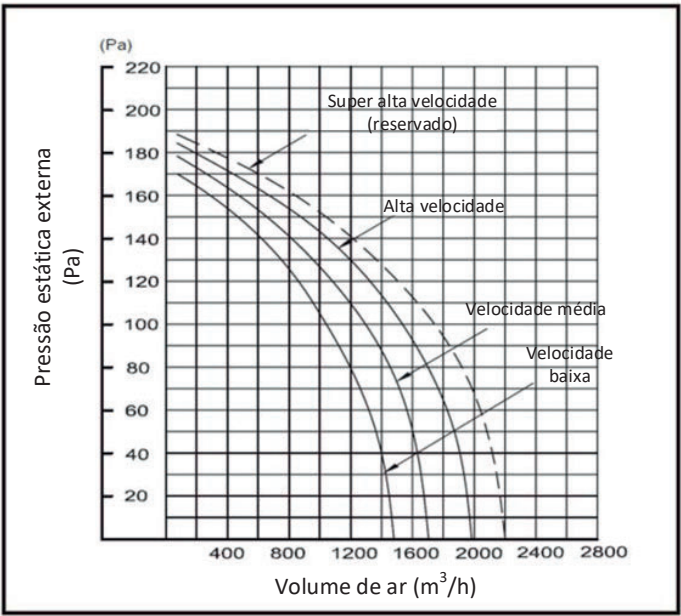

7. Tabelas de Capacidades

7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Modelo	Temperatura do ar externo (°C bulbo úmido/bulbo seco - WB/DB)													
	14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
42ATBQA09510KM	2,5	2,5	2,7	2,5	2,8	2,5	2,8	2,3	2,9	2,3	2,9	2,2	3,0	2,1
42ATBQA12510KM	3,2	3,2	3,4	3,1	3,6	3,1	3,6	3,0	3,7	3,0	3,8	2,8	3,9	2,7
42ATBQA15510KM	4,0	3,9	4,3	3,9	4,5	3,9	4,5	3,7	4,6	3,6	4,7	3,5	4,8	3,3
42ATBQA18510KM	5,0	4,9	5,3	4,8	5,6	4,8	5,6	4,6	5,7	4,5	5,8	4,3	6,0	4,1
42ATBQA24510KM	6,3	6,2	6,7	6,1	7,0	6,1	7,1	5,9	7,2	5,7	7,4	5,4	7,6	5,2
42ATBQA28510KM	7,1	6,8	7,6	6,9	7,9	6,8	8,0	6,6	8,1	6,4	8,3	6,1	8,5	5,8
42ATBQA40510KM	9,9	9,6	10,6	9,7	11,1	9,6	11,2	9,2	11,3	8,9	11,6	8,5	11,9	8,2
42ATBQA48510KM	12,4	12,0	13,2	12,0	13,8	11,9	14,0	11,5	14,2	11,2	14,5	10,6	14,9	10,2

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)
SC: Capacidade sensível (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

7. Tabelas de Capacidades (continuação)

7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Modelo	Temperatura do ar interno (°C bulbo seco - DB)					
	16	18	20	21	22	24
	TC	TC	TC	TC	TC	TC
42ATBQA09510KM	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8
42ATBQA12510KM	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,5
42ATBQA15510KM	5,3	5,3	5,0	4,8	4,7	4,4
42ATBQA18510KM	6,7	6,6	6,3	6,1	5,9	5,5
42ATBQA24510KM	8,5	8,4	8,0	7,8	7,5	7,0
42ATBQA28510KM	9,5	9,5	9,0	8,7	8,5	7,8
42ATBQA40510KM	13,3	13,1	12,5	12,1	11,8	10,9
42ATBQA48510KM	16,4	16,3	15,5	15,0	14,6	13,5

Abreviações:

TC: Capacidade total (kW)

Observações:

1. Os valores em negrito indicam condição nominal.

8. Características Elétricas

Nome do modelo	Fonte de alimentação						Motores do ventilador interno	
	Freq. (Hz)	Tensão			MCA	MFA	Rendimento nominal do motor (kW)	FLA
		(V)	Mín. (V)	Máx. (V)				
42ATBQA09510KM	60	220-240	198	264	0,3	15	0,03	0,2
42ATBQA12510KM	60	220-240	198	264	0,3	15	0,03	0,2
42ATBQA15510KM	60	220-240	198	264	0,4	15	0,03	0,3
42ATBQA18510KM	60	220-240	198	264	0,4	15	0,03	0,3
42ATBQA24510KM	60	220-240	198	264	0,6	15	0,06	0,5
42ATBQA28510KM	60	220-240	198	264	1,0	15	0,15	0,8
42ATBQA40510KM	60	220-240	198	264	1,3	15	0,15	1,0
42ATBQA48510KM	60	220-240	198	264	1,6	15	0,24	1,3

Abreviações:

MCA: Amperagem mínima do circuito

MFA: Amperagem máxima do fusível

FLA: Amperagem da carga completa

9. Níveis de Ruído

9.1. Visão Geral


Tabela 9.1: Nível de pressão sonora¹

Nome do modelo	Níveis de pressão sonora dB(A)		
	H	M	L
42ATBQA09510KM	36	35	32
42ATBQA12510KM	38,6	37,5	33,8
42ATBQA15510KM	39	37,9	34
42ATBQA18510KM	39	37,9	34
42ATBQA24510KM	41,4	39	35
42ATBQA28510KM	45,4	39,8	37
42ATBQA40510KM	48,0	41,9	38
42ATBQA48510KM	47,7	43,2	39

Observações:

- 1. Os níveis de pressão sonora são medidos 1,4 m abaixo da unidade em uma câmara semianecóica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores em consequência do ruído do ambiente.

Figura 9.1: Medição do nível de pressão sonora

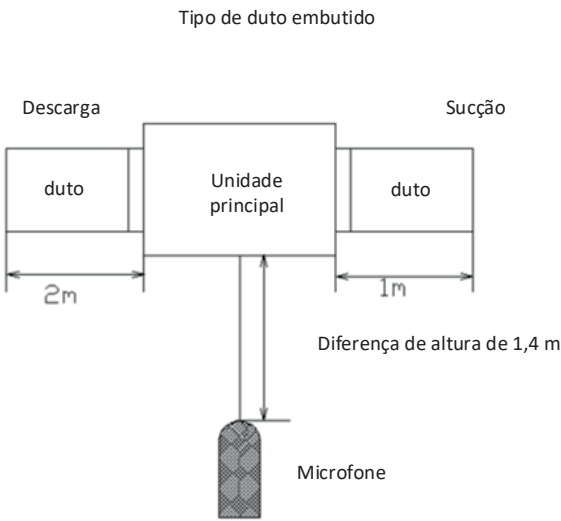

9.2. Níveis da Faixa de Oitava

Figura 9.2: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA09510KM


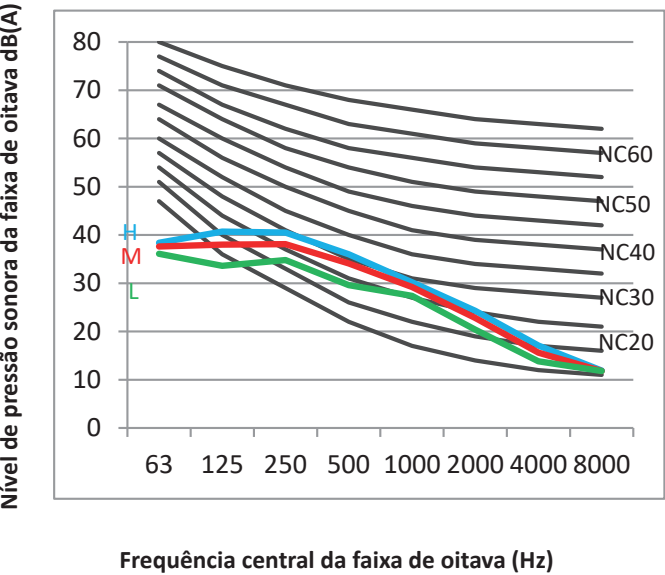


Figura 9.3: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA12510KM / 42ATBQA15510KM / 42ATBQA18510KM

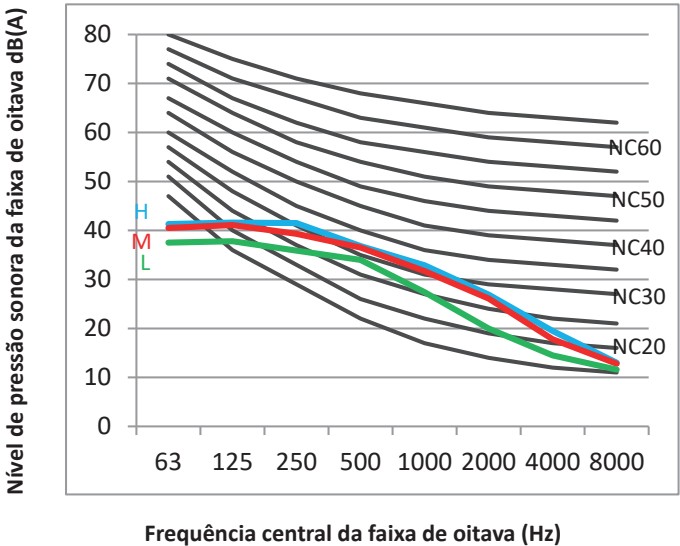

9.2. Níveis da Faixa de Oitava (continuação)

Figura 9.4: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA24510KM

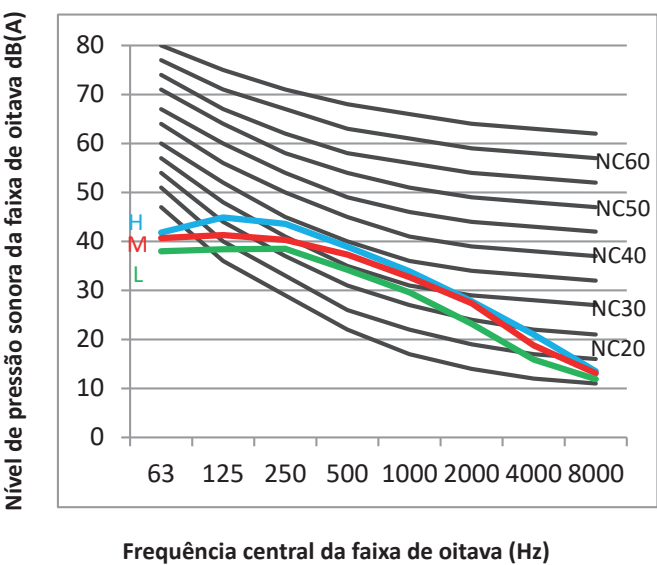


Figura 9.5: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA28510KM

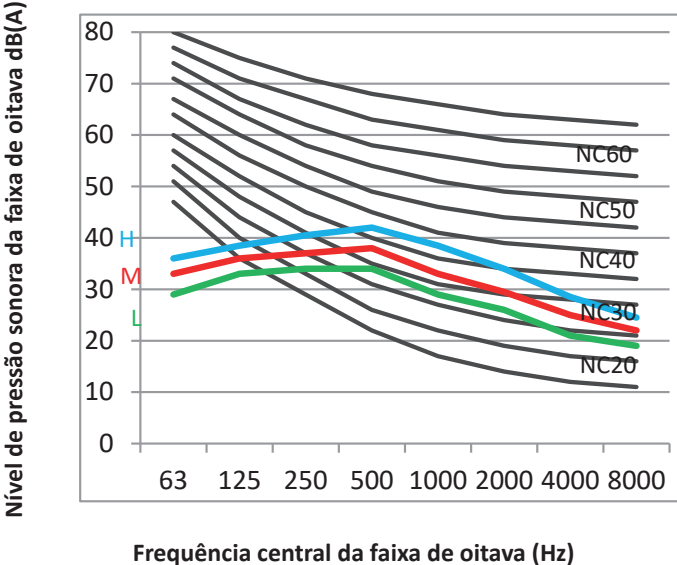


Figura 9.4: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA40510KM


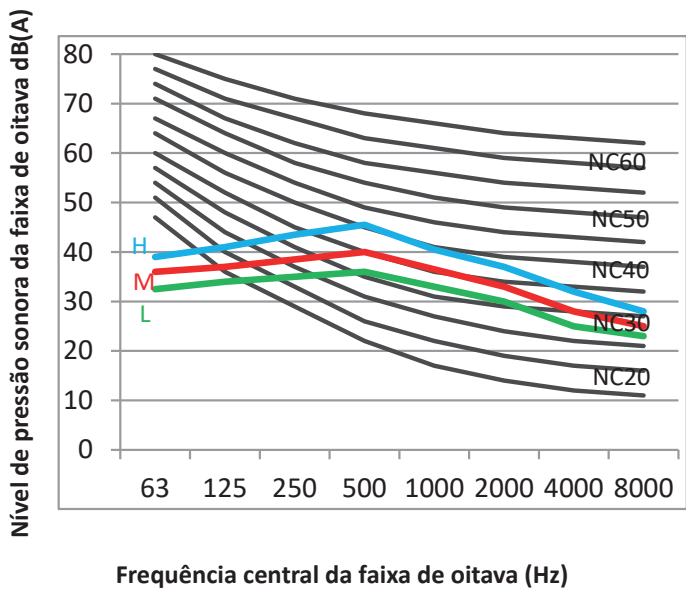


Figura 9.4: Níveis da faixa de oitava
42ATBQA48510KM



HI WALL

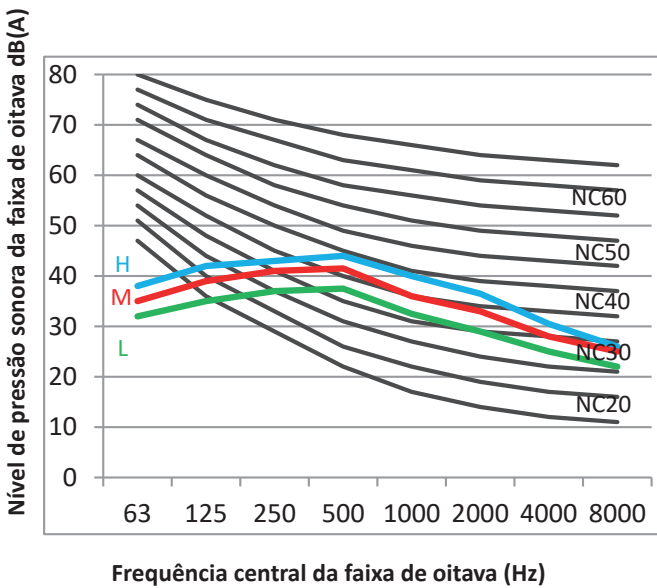

HI WALL

1. Especificações

1.1 Modelos: 42ATMQB05M5 / 42ATMQB07M5 / 42ATMQB09M5

Modelo*			42ATMQB05M5	42ATMQB07M5	42ATMQB09M5
Alimentação		V/Ph/Hz	220 / 1 / 60		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW	1,5	2,2	2,8
		kBtu/h	5,1	7,5	9,6
	Potência de entrada	W	18,0	21,0	24,0
Aquecimento ²	Capacidade	kW	1,7	2,4	3,2
		kBtu/h	5,8	8,2	10,9
	Potência de entrada	W	18,0	21,0	24,0
Motor do Ventilador	Modelo		ZKSN-20-8-5L	ZKSN-20-8-5L	ZKSN-20-8-5L
	Tipo		DC		
Serpentina	Número de fileiras		1	1	2&3
	Espaçamento da aleta	mm	1,3	1,3	1,33
	Tipo da aleta		Alumínio Hidrofílico		
	Diâm. externo / Tipo tubo	mm	Ø5 / Ranhura Interna		
	Dimensões (C×A×L)	mm	530×170×95		
	Número de circuitos		2	2	6
Taxa de fluxo de ar ³		m³/h	460/440/420/400/ 380/360/340	500/470/440/410/ 390/370/340	540/510/470/430/ 400/370/340
Nível de pressão sonora ⁴		dB(A)	32/31/30/30/29/28/27	33/32/31/30/29/28/27	35/34/33/32/31/30/28
Dimensões da unidade (LxAxP)	Sem embalagem ⁵	mm	750x295x265		
	Com embalagem	mm	875x385x360		
	Peso líquido/bruto	kg	9,0/11,5	9,0/11,5	10,0/12,5
Tipo de refrigerante			R-410A		
Válvula do motor (Tipo)			Válvula de expansão eletrônica		
Pressão de projeto (Alta/Baixa)		MPa	4,4/2,6		
Conexões da tubulação	Tubo gás / líquido	mm (in)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)		
	Tubo drenagem	mm (in)	Ø _{EXT.} 15,9 (5/8)		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
3. A taxa de fluxo de ar varia da velocidade mais alta para a mais baixa, com total de 7 faixas para cada modelo.
4. O nível de pressão sonora é do maior para o menor, total de 7 níveis para cada modelo. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,5 m abaixo da unidade em uma câmara anecoica.
5. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

1.2 Modelos: 42ATMQB12M5 / 42ATMQB15M5 / 42ATMQA18M5

Modelo*			42ATMQB12M5	42ATMQB15M5	42ATMQB18M5
Alimentação		V/Ph/Hz	220 / 1 / 60		
Refrigeração ¹	Capacidade	kW	3,6	4,5	5,6
		kBtu/h	12,3	15,4	19,1
	Potência de entrada	W	27,0	30,0	40,0
Aquecimento ²	Capacidade	kW	4,0	5,0	6,3
		kBtu/h	13,6	17,1	21,5
	Potência de entrada	W	27,0	30,0	40,0
Motor do Ventilador	Modelo		ZKSN-20-8-5L	ZKSN-20-8-5L	ZKSN-20-8-5L
	Tipo		DC		
Serpentina	Número de fileiras		2&3		
	Espaçamento da aleta	mm	1,33		
	Tipo da aleta		Alumínio Hidrofílico		
	Diâm. externo / Tipo tubo	mm	Ø5 / Ranhura Interna		
	Dimensões (C×A×L)	mm	530×170×95	730×170×95	730×170×95
	Número de circuitos		6		
	Taxa de fluxo de ar ³		m³/h	580/540/500/460/420/380/340	720/670/620/560/510/460/410
Nível de pressão sonora ⁴		dB(A)	37/36/34/33/31/30/28	37/35/33/32/31/30/29	41/39/37/35/33/31/29
Dimensões da unidade (L×A×P)	Sem embalagem ⁵	mm	750x295x265	950x295x265	
	Com embalagem	mm	875x385x360	1.075x385x360	
	Peso líquido/bruto	kg	10,0/12,5	11,5/14,0	
Tipo de refrigerante			R-410A		
Válvula do motor (Tipo)			Válvula de expansão eletrônica		
Pressão de projeto (Alta/Baixa)		MPa	4,4/2,6		
Conexões da tubulação	Tubo gás / líquido	mm (in)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)		
	Tubo drenagem	mm (in)	Ø _{EXT.} 15,9 (5/8)		

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
3. A taxa de fluxo de ar varia da velocidade mais alta para a mais baixa, com total de 7 faixas para cada modelo.
4. O nível de pressão sonora é do maior para o menor, total de 7 níveis para cada modelo. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,5 m abaixo da unidade em uma câmara anecoica.
5. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

1.3 Modelos: 42ATMQA24M5 / 42ATMQA28M5


Modelo*			42ATMQB24M5	42ATMQB28M5
Alimentação		V/Ph/Hz	220 / 1 / 60	
Refrigeração ¹	Capacidade	kW	7,1	8,0
		kBtu/h	24,2	27,3
	Potência de entrada	W	50,0	65,0
Aquecimento ²	Capacidade	kW	8,0	9,0
		kBtu/h	27,3	30,7
	Potência de entrada	W	50,0	65,0
Motor do Ventilador	Modelo		ZKSN-50-8-17L	ZKSN-50-8-17L
	Tipo		DC	
Serpentina	Número de fileiras		2&3	
	Espaçamento da aleta	mm	1,33	
	Tipo da aleta		Alumínio Hidrofílico	
	Diâm. externo / Tipo tubo	mm	Ø5 / Ranhura Interna	
	Dimensões (CxAxL)	mm	980x170x95	
	Número de circuitos		8	
Taxa de fluxo de ar ³		m³/h	1220/1120/1030/940/850/750/660	1380/1260/1140/1020/900/780/660
Nível de pressão sonora ⁴		dB(A)	44/42/40/38/36/34/32	45/43/41/39/37/35/32
Dimensões da unidade (LxAxP)	Sem embalagem ⁵	mm	1.200x295x265	
	Com embalagem	mm	1.315x385x360	
	Peso líquido/bruto	kg	15,0/18,0	
Tipo de refrigerante			R-410A	
Válvula do motor (Tipo)			Válvula de expansão eletrônica	
Pressão de projeto (Alta/Baixa)		MPa	4,4/2,6	
Conexões da tubulação	Tubo gás / líquido	mm (in)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,9 (5/8)	
	Tubo drenagem	mm (in)	Ø _{EXT.} 15,9 (5/8)	

Observações:

1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento equivalente da tubulação de refrigerante 7,5 m com desnível zero.
3. A taxa de fluxo de ar varia da velocidade mais alta para a mais baixa, com total de 7 faixas para cada modelo.
4. O nível de pressão sonora é do maior para o menor, total de 7 níveis para cada modelo. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,5 m abaixo da unidade em uma câmara anecoica.
5. As dimensões indicadas do corpo da unidade correspondem às maiores dimensões externas da unidade, incluindo suporte de içamento.

2. Dimensões

Figura 2.1: Dimensões do Hi Wall (unidade: mm)

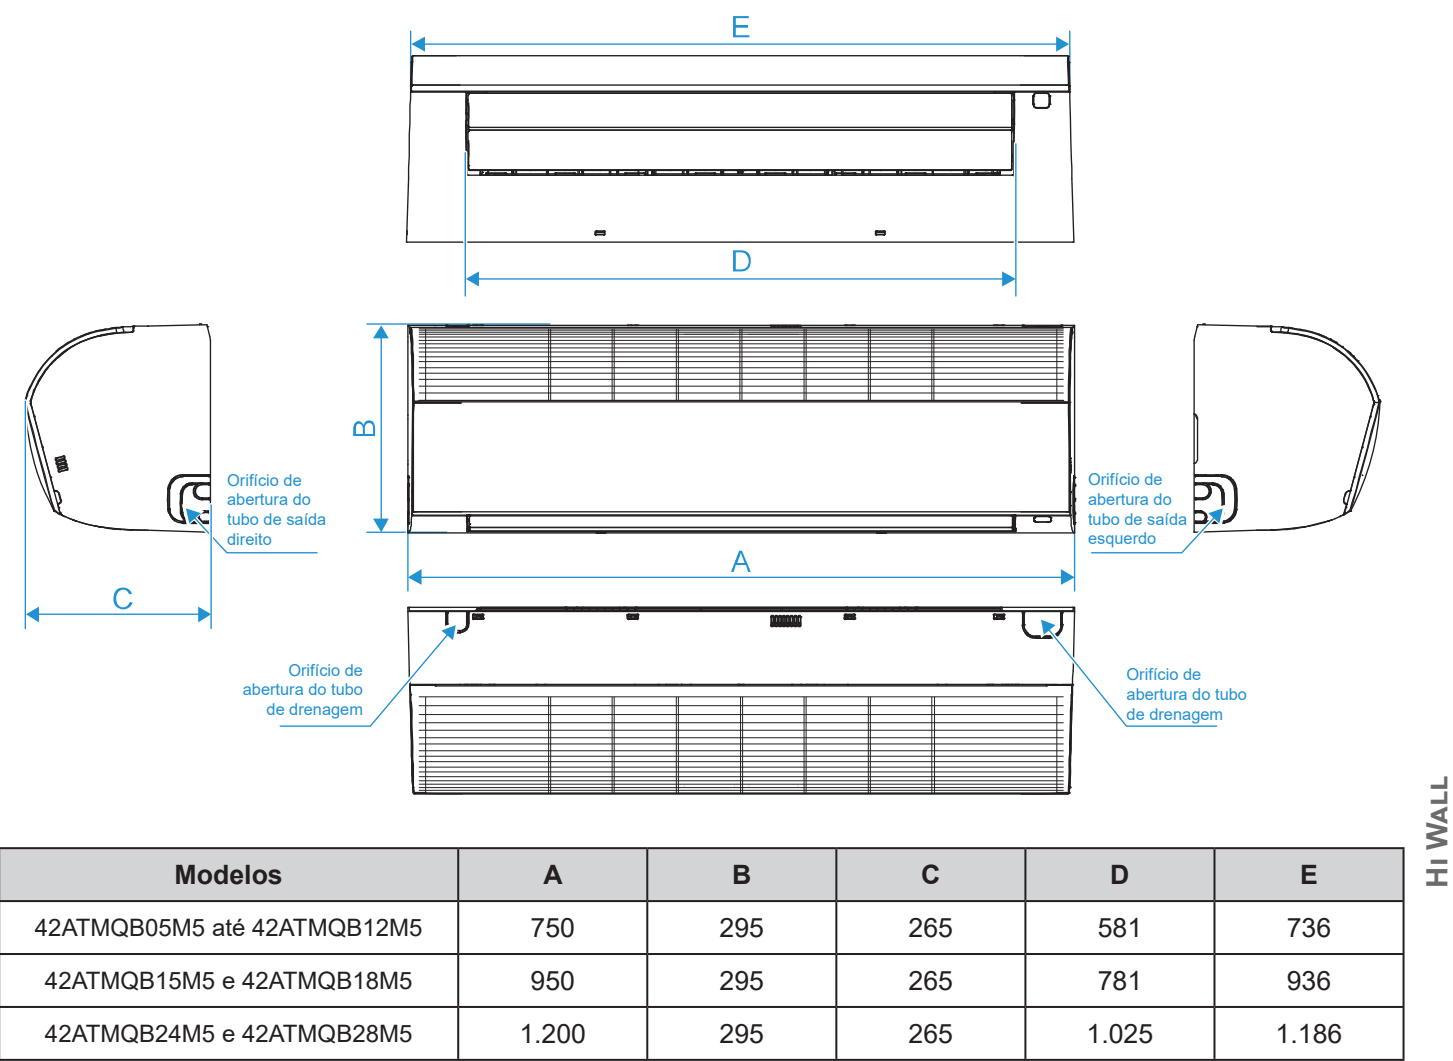

3. Espaçamentos de Instalação e Manutenção


3.1. Considerações Sobre o Posicionamento

O local de instalação da unidade deve levar em conta as seguintes considerações:


1. As unidades não devem ser instaladas nos locais onde:
 - Possa ocorrer exposição à:
 - Excesso de fumaça ou vapor, óleo mineral ou gorduras, tal como cozinhas.
 - Umidade excessiva, como em uma lavanderia.
 - Óleo ou a gases corrosivos ou nocivos, como gases ácidos ou alcalinos.
 - Gases combustíveis e que utiliza gases combustíveis voláteis, como diluente ou gasolina.
 - Radiação direta de uma fonte de calor de temperatura elevada ou à interferência de uma fonte de radiação eletromagnética.
 - Houver alta concentração de sal no ar, tal como em áreas costeiras.
 - Houver a presença de materiais altamente inflamáveis ou risco de ocorrência de explosões.
 - Onde a poeira ou a sujeira possam afetar os trocadores de calor.
 - Locais como veículos ou cabines.
 - Fábricas com flutuações significativas de tensão nas fontes de alimentação.
 - Outras condições ambientais especiais.
2. As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
 - O teto/forro ou a parede esteja nivelado e possa sustentar o peso da unidade.
 - O fluxo de ar para dentro e para fora da UT esteja razoavelmente organizado para formar uma circulação de ar no ambiente.
 - Haja espaço suficiente para acesso durante a instalação, reparos e manutenção.
 - Não ocorra curto-circuito na ventilação (onde o ar de saída retorne rapidamente para uma entrada de ar da unidade).
3. Recomendações:
 - A UT não deve ser fixada/sustentada em locais como vigas e colunas que afetem a segurança estrutural da casa.
 - Evite que a unidade sobre diretamente nas pessoas no ambiente.
 - Tenha cuidado para não interferir com o conduíte elétrico, tubo de incêndio, tubo de gás e outras instalações.
 - O controlador com fio e a UT devem estar no mesmo espaço de instalação; caso contrário, a configuração do ponto de amostragem do controlador com fio precisa ser alterada.
 - Mantenha o retorno de ar da unidade longe da incidência de luz solar.

3.2. Requisitos de Espaço

Figura 3.1: Requisitos de espaço para o Hi Wall (unidade: mm)

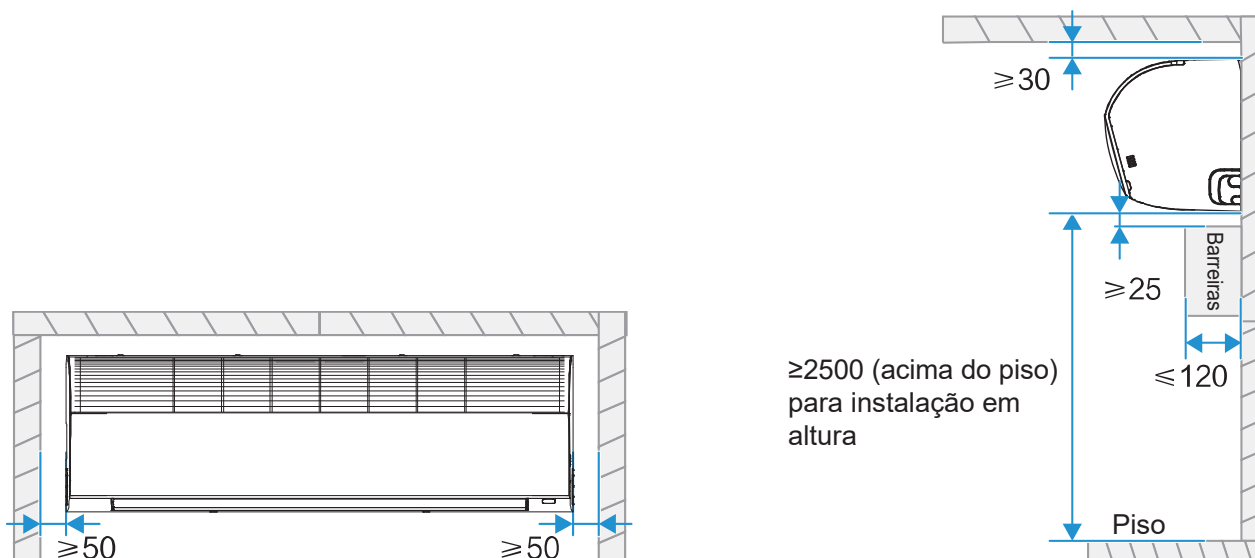


4. Esquema de Tubulação

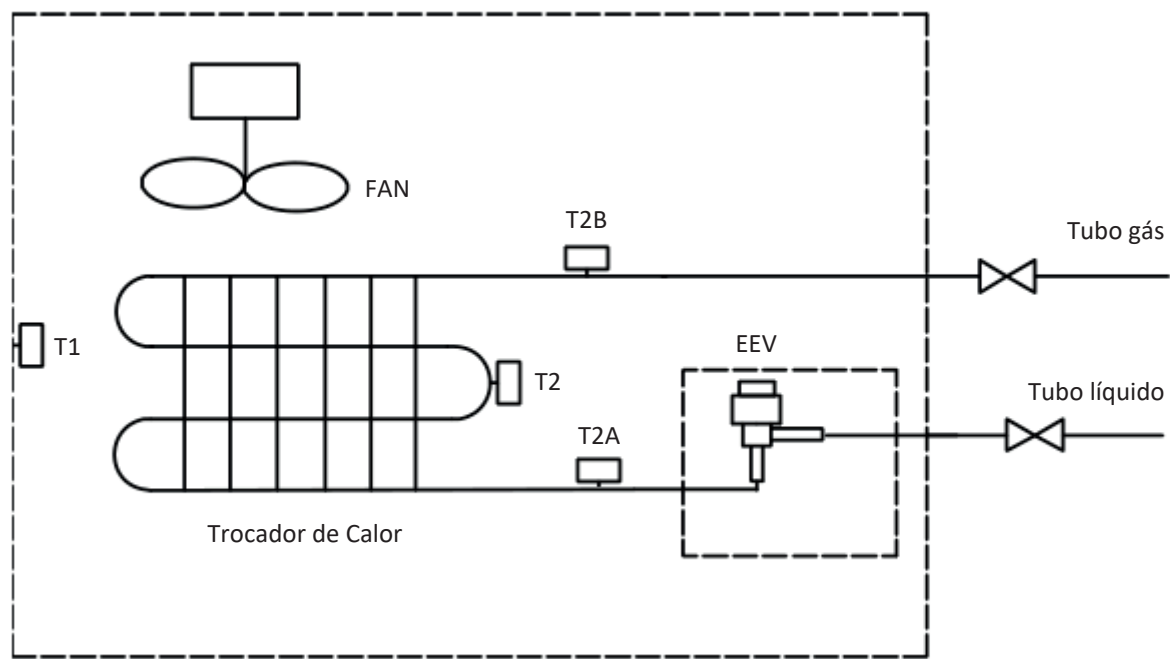

Legenda	
T1	Sensor de temperatura ar interno
T2A	Sensor de temperatura tubo líquido
T2	Sensor de temperatura ponto central do trocador
T2B	Sensor de temperatura tubo gás

5. Esquema Eléctrico

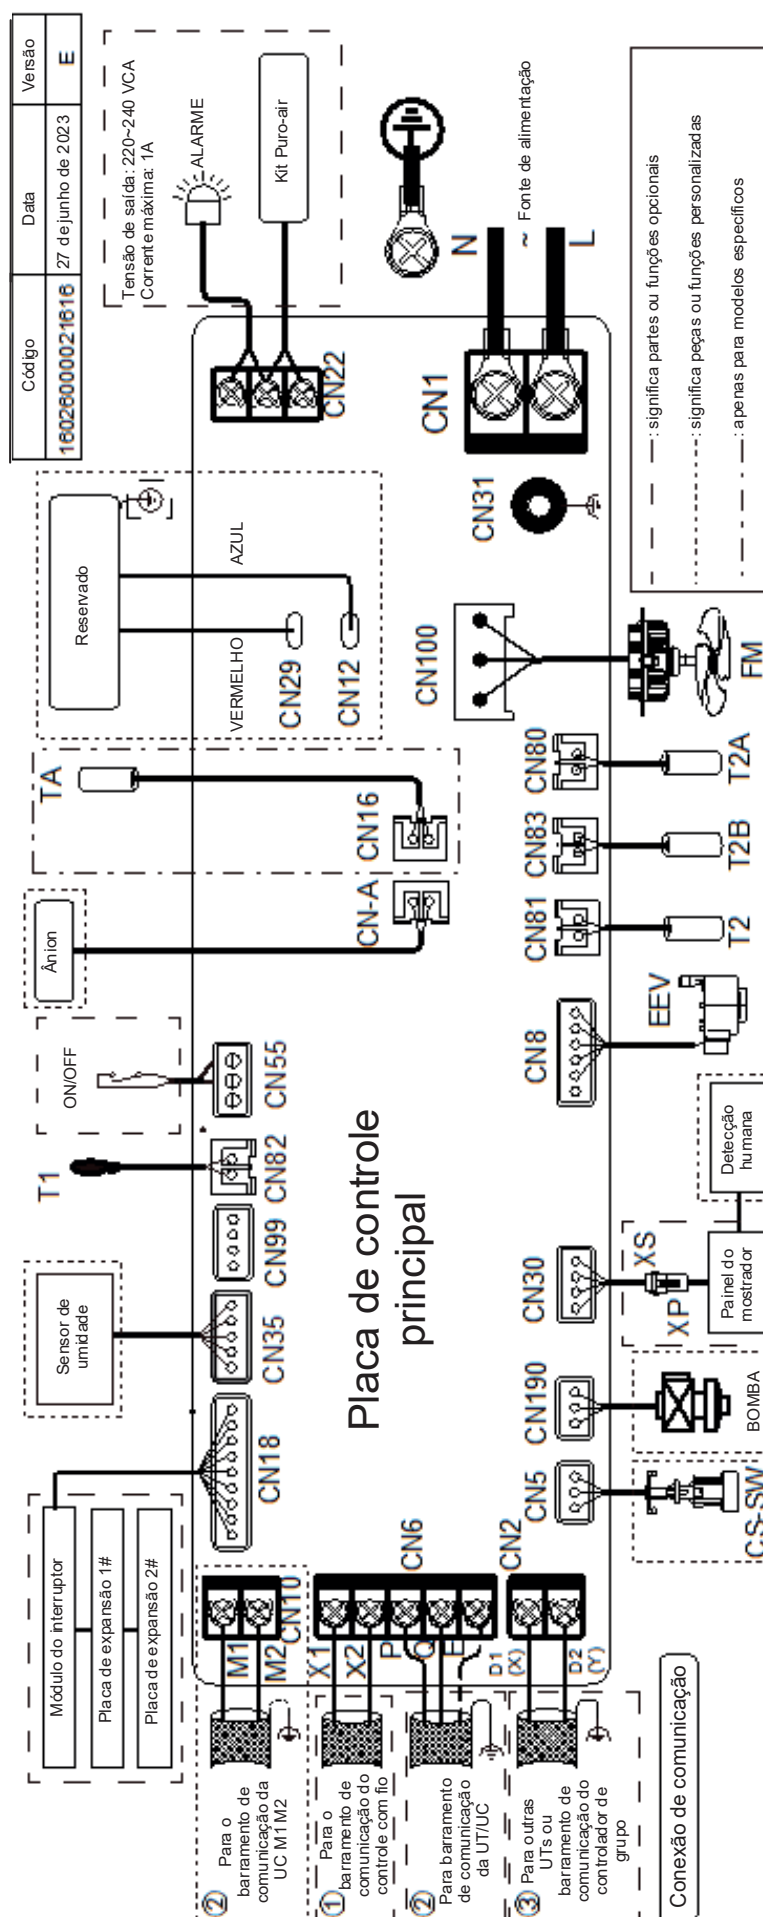

Código	Descrição	Código	Descrição
AL ARME	Saída do alarme	T2	Sensor de temperatura da tubulação intermediana
Ânon	Módulo de esterilização iônica	T2A	Sensor de temperatura da tubulação de líquido
CS-SW	Interruptor do nível de água	T2B	Sensor de temperatura da tubulação de gás
EEV	Válvula de expansão eletrônica	TA	Sensor de temperatura da descarga do ar*
FM	Motor do ventilador CC	ON/OFF	Ligar/Desligar o controle remoto
T0	Sensor de temperatura externa do ar*	XS/XP	Conectores
T1	Sensor de temperatura do ar de entrada		

* Indica que este sensor está disponível apenas para unidade de processamento de ar externo.

Para Instaladores e Engenheiros de Serviços

Cuidado

- Todos os procedimentos de instalação, reparos e manutenção devem ser executados por profissionais devidamente qualificados, certificados, credenciados e de acordo com as normas aplicáveis. Consulte sempre o SAC Midea.
- As ligações externas (fonte de alimentação e unidade central) e internas (entre as unidades) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- A fiação da fonte de alimentação deve ser bem fixada nos terminais desta – fiação solta na fonte de alimentação representaria um risco de incêndio.
- Após a instalação, reparos ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. Se a caixa de controle elétrico não for fechada há risco de incêndio ou choque elétrico.
- O interruptor ENC1 (ajuste de capacidade da unidade terminal) é configurado de fábrica e seu ajuste não deve ser alterado. As únicas circunstâncias nas quais um interruptor ENC1 poderá precisar ser ajustado em campo é quando se troca uma PCB principal. Ao trocar uma PCB principal, assegure-se de que o ajuste de capacidade no interruptor ENC1 da nova PCB seja consistente com a capacidade da unidade, indicada na placa de identificação desta.

6. Tabelas de Capacidades

6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Modelo	Temperatura interna do ar (°C BU/BS)													
	14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
42ATMQB05M5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,6	1,3	1,6	1,2	1,6	1,1
42ATMQB07M5	2,0	1,9	2,1	2,0	2,2	2,0	2,2	1,9	2,3	1,9	2,3	1,7	2,4	1,7
42ATMQB09M5	2,5	2,4	2,7	2,5	2,8	2,5	2,8	2,4	2,9	2,4	2,9	2,2	3,0	2,1
42ATMQB12M5	3,2	3,1	3,4	3,1	3,6	3,2	3,6	3,0	3,7	3,0	3,8	2,8	3,9	2,7
42ATMQB15M5	4,0	3,7	4,3	3,8	4,5	3,8	4,5	3,7	4,6	3,6	4,7	3,4	4,8	3,3
42ATMQB18M5	5,0	4,6	5,3	4,7	5,6	4,8	5,6	4,6	5,7	4,5	5,8	4,2	6,0	4,1
42ATMQB24M5	6,3	5,9	6,7	6,0	7,0	6,0	7,1	5,9	7,2	5,7	7,4	5,4	7,6	5,2
42ATMQB28M5	7,1	6,6	7,6	6,8	7,9	6,8	8,0	6,6	8,1	6,4	8,3	6,1	8,5	5,8

Abreviações:
TC: Capacidade Total (kW) BU: Bulbo Úmido
SC: Capacidade Sensível (kW) BS: Bulbo Seco

Nota:
1. Os valores apresentados nas células em destaque indicam uma condição nominal.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Modelo	Temperatura interna do ar (°C BS)					
	16	18	20	21	22	24
	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC
42ATMQB05M5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
42ATMQB07M5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1
42ATMQB09M5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8
42ATMQB12M5	4,2	4,2	4,0	3,8	3,8	3,5
42ATMQB15M5	5,3	5,3	5,0	4,8	4,7	4,4
42ATMQB18M5	6,7	6,6	6,3	6,1	5,9	5,5
42ATMQB24M5	8,5	8,4	8,0	7,8	7,5	7,0
42ATMQB28M5	9,5	9,5	9,0	8,7	8,5	7,8

Abreviações:
SHC: Capacidade sensível de aquecimento (kW) BS: Bulbo Seco

Nota:
1. Os valores apresentados nas células em destaque indicam uma condição nominal.

7. Características Elétricas

Modelo	Alimentação Unidade Terminal						Motor do ventilador Interno	
	Frequência (Hz)	Tensão (V)	Tensão Mínima (V)	Tensão Máxima (V)	MCA	MFA	Velocidade de saída do motor (W)	FLA
42ATMQB05M5	50/60	220	198	264	0,28	15	20	0,22
42ATMQB07M5	50/60	220	198	264	0,29	15	20	0,23
42ATMQB09M5	50/60	220	198	264	0,36	15	20	0,29
42ATMQB12M5	50/60	220	198	264	0,39	15	20	0,31
42ATMQB15M5	50/60	220	198	264	0,41	15	20	0,33
42ATMQB18M5	50/60	220	198	264	0,51	15	20	0,41
42ATMQB24M5	50/60	220	198	264	0,69	15	50	0,55
42ATMQB28M5	50/60	220	198	264	0,98	15	50	0,78

Abreviações:

MCA: Corrente mínima do circuito (A)

MFA: Corrente máxima do disjuntor (A)

FLA: Corrente da carga completa (A)

8. Níveis de Ruído

8.1. Visão Geral


Tabela 8.1: Níveis de pressão sonora do Hi Wall'

Modelo	Nível de pressão sonora dB(A)						
	SSH	SH	H	M	L	SL	SSL
42ATMQB05M5	32	31	30	30	29	28	27
42ATMQB07M5	33	32	31	30	29	28	27
42ATMQB09M5	35	34	33	32	31	30	28
42ATMQB12M5	37	36	34	33	31	30	28
42ATMQB15M5	37	35	33	32	31	30	29
42ATMQB18M5	41	39	37	35	33	31	29
42ATMQB24M5	44	42	40	38	36	34	32
42ATMQB28M5	45	43	41	39	37	35	32

Nota:

1. Os níveis de pressão sonora são medidos em uma câmara semianecoica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores em consequência do ruído do ambiente.

Figura 8.1: Medição do nível de pressão sonora do Hi Wall

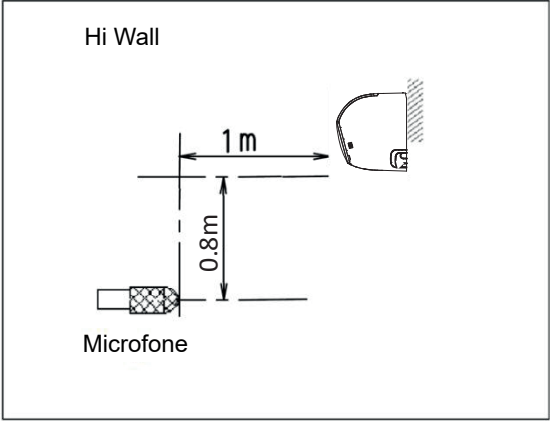

8.2. Níveis Banda de Oitava

Figura 8.2: 42ATMQB05M5 níveis banda de oitava

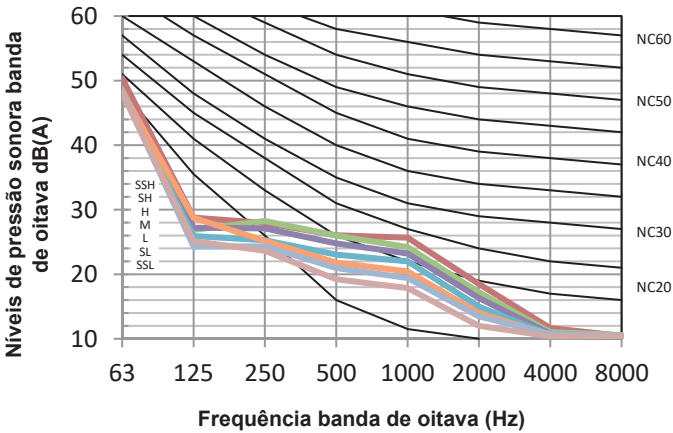


Figura 8.3: 42ATMQB07M5 níveis banda de oitava

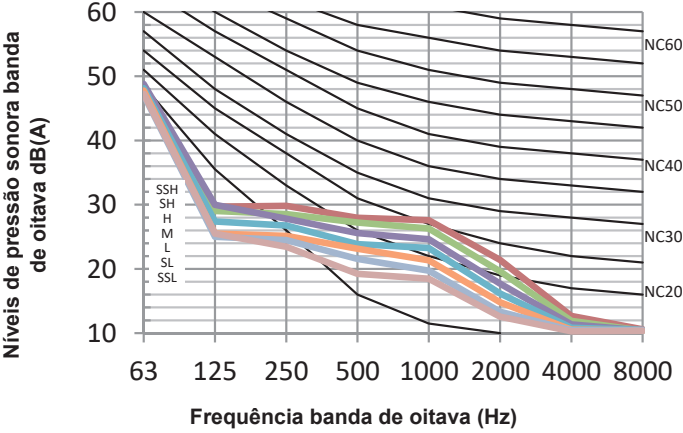


Figura 8.4: 42ATMQB09M5 níveis banda de oitava

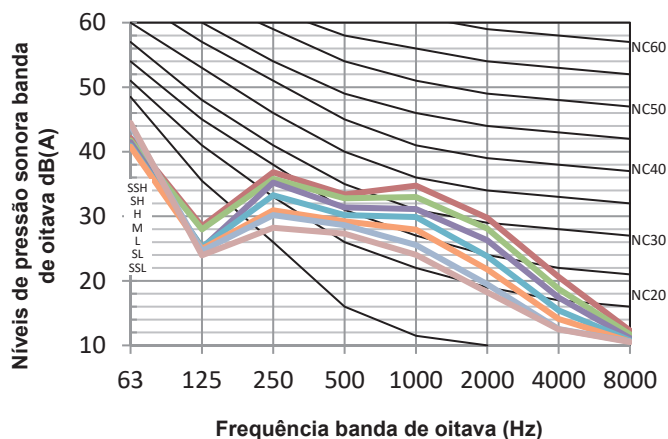


Figura 8.5: 42ATMQB12M5 níveis banda de oitava

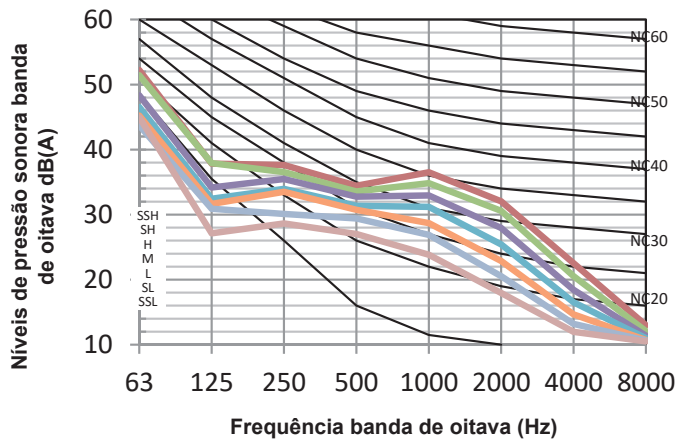


Figura 8.6: 42ATMQB15M5 níveis banda de oitava

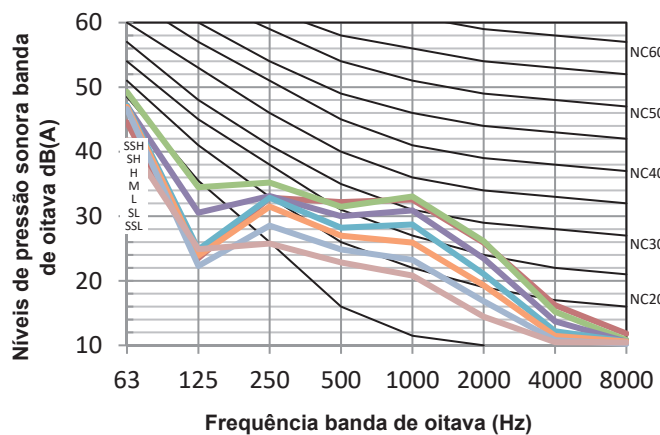


Figura 8.7: 42ATMQB18M5 níveis banda de oitava

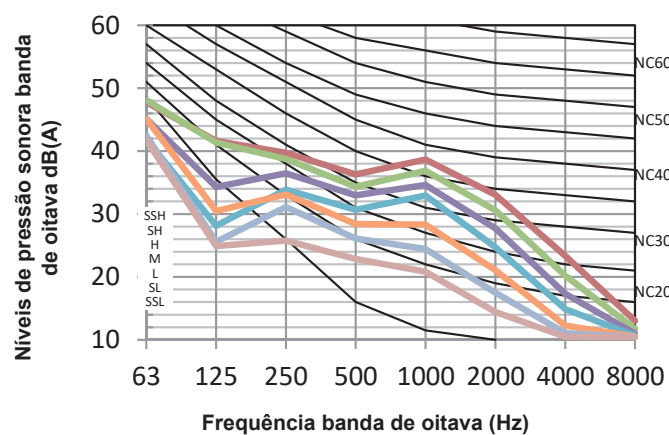


Figura 8.8: 42ATMQB24M5 níveis banda de oitava


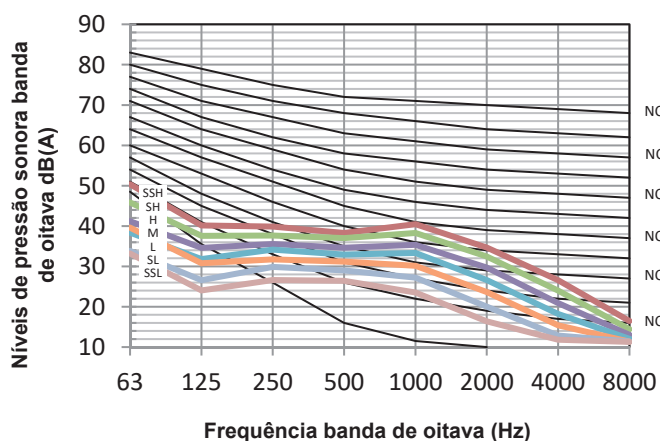


Figura 8.9: 42ATMQB28M5 níveis banda de oitava



[illegible]

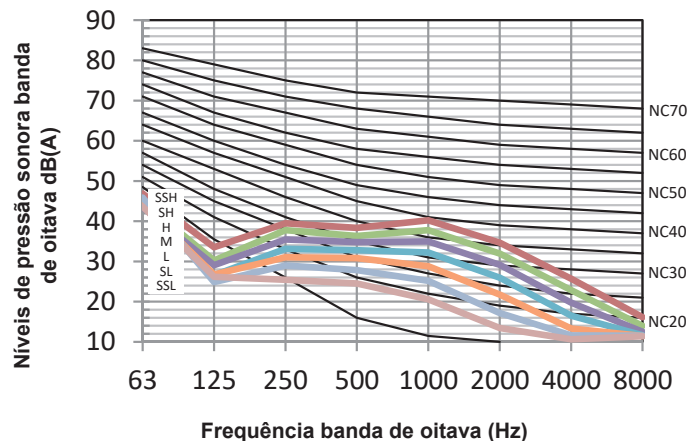

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Fabricante/Produtor

Nome: GD MIDEA HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD

País de Origem: CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Um produto

